


TLORIS - ZAHODNA STRAN ATLETSKE STEZE

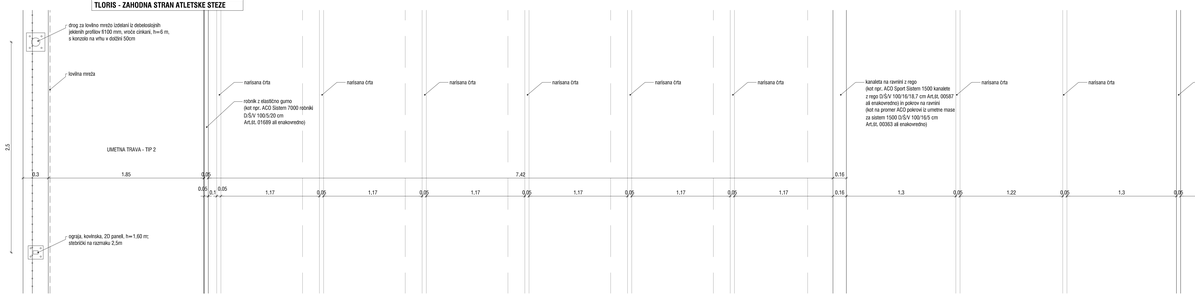


TLORIS - VZHODNA STRAN ATLETSKE STEZE

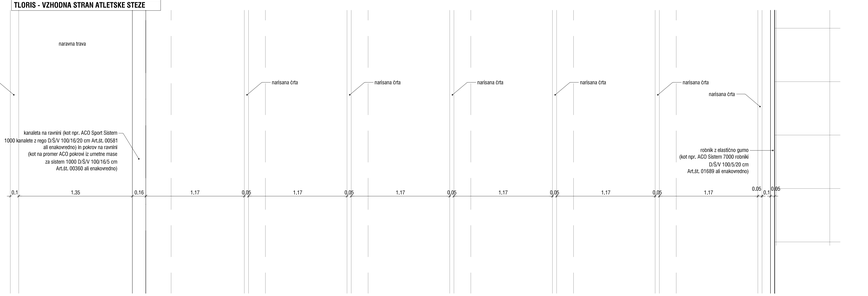





PREREZ A-A - ZAHODNA STRAN ATLETSKE STEZE

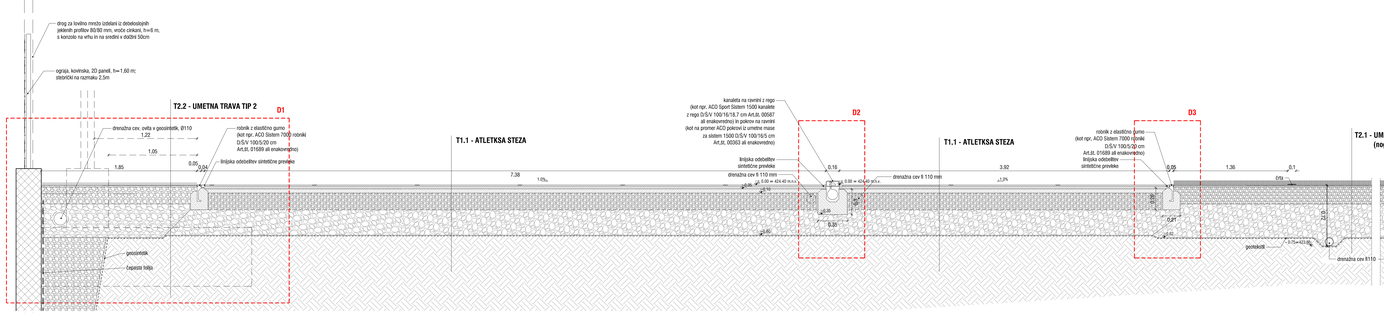

PREREZ A-A - VZAHODNA STRAN ATLETSKE STEZE

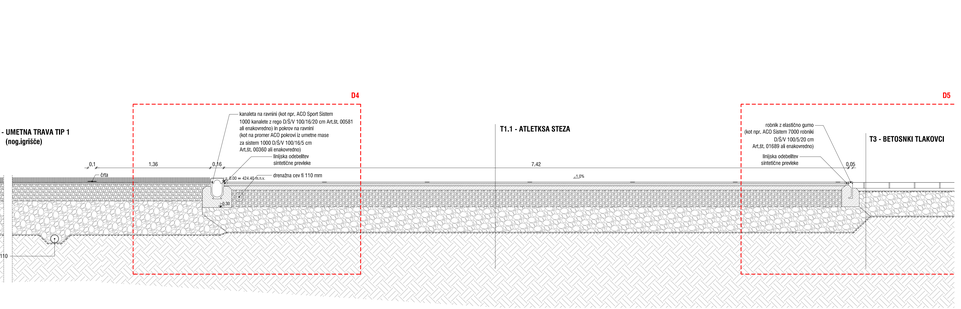

PREREZ A1*-A1*

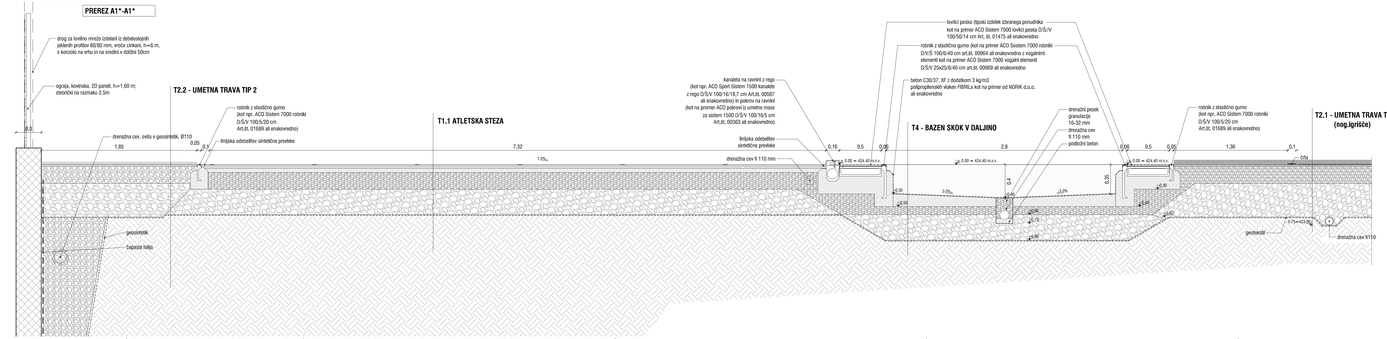

Legenda:

- rasni sloj
- bitumenski nosilni vezni sloj
- pesek
- drobižmec
- obstoječi teren - zemljina
- drenažno nasutje

PODROBNI PREČNI PREREZI A-A IN A1*-A1*

Opombe:

± 0.00 = 424,40 m.n.v.

- Označne kanalet so navedene brez dodtne obarvanosti.
- Kanalete, ki so v območju tekaških prog, morajo biti izdelane iz elementov ne bimo odkapajo glede na smer proge (smer teka). Smeri in način predpostavi projektirane dimenzije in mitalo glede na lomljive karakteristike
- Kanalete, ki so v območju tekaških prog, morajo biti izdelane iz elementov ne bimo odkapajo glede na smer proge (smer teka). Smeri in način predpostavi projektirane dimenzije in mitalo glede na lomljive karakteristike
- Vse kote, višine in mere iz zahtevne prometne ne gradbeni glede na objektno storitv.
- Kanalete jemo iz mora vgledati ustrezno: gornjemenske tkvilje in jekne petmitli gradbeno osnovo, načrt konstrukcij, in nadzornik. V primeru odstopanj je potrebno ustrezati načrte nadzor in konstrukcij.
- Kdo pričnja se lehko sprotnosti do zaključnih pri izvaja gradbene jame, kar lehko vpliv na obsežne višinske kote stanja.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbeni konstrukcij.
- Odkopi kot na projektu odg.proj.gradbenih konstrukcij. Pred vgradnjo jih mora potrditi odg.proj.gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov so določene v načrtu gradbenih konstrukcij.
- Vse jeklene dele se vroctocinkuje in vijučno na mesta. Vsnjeje poškodb elementov v območjem. Površine cinkanja izdelja mora biti brezna, da zagotovijo zahtevano predpisan gorvoljsko rot, ki ga ali izvajalca cinkanja nanašal.
- Vse jeklene dele se vroctocinkuje in vijučno na mesta. Vsnjeje poškodb elementov v območjem. Površine cinkanja izdelja mora biti brezna, da zagotovijo zahtevano predpisan gorvoljsko rot, ki ga ali izvajalca cinkanja nanašal. Jeverje umetne zvezd gradbenihkol. Prehaja iz enakov dalšen prevertij pod zaščiten betonskih del v vseh sodevnih delih projekta.
- Vse jeklene dele se vroctocinkuje jeklene jamb kot na projektu zahtevno zaščitenih projektant posamezmoje načrte v gradbenem dovoljenju.
- Vse jeklene dele se vroctocinkuje in vijučno na mesta. Vsnjeje poškodb elementov v območjem. Površine cinkanja izdelja mora biti brezna, da zagotovijo zahtevano predpisan gorvoljsko rot, ki ga ali izvajalca cinkanja nanašal. Jeverje umetne zvezd gradbenihkol. Prehaja iz enakov dalšen prevertij pod zaščiten betonskih del v vseh sodevnih delih projekta.
- Vse jeklene dele se vroctocinkuje jeklene jamb kot na projektu zahtevno zaščitenih projektant posamezmoje načrte v gradbenem dovoljenju.
- Vse kote, višine in mere iz zahtevne prometne ne gradbeni glede na objektno storitv.
- Kanalete jemo iz mora vgledati ustrezno: gornjemenske tkvilje in jekne petmitli gradbeno osnovo, načrt konstrukcij, in nadzornik. V primeru odstopanj je potrebno ustrezati načrte nadzor in konstrukcij.
- Kdo pričnja se lehko sprotnosti do zaključnih pri izvaja gradbene jame, kar lehko vpliv na obsežne višinske kote stanja.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbeni konstrukcij.
- Odkopi kot na projektu odg.proj.gradbenih konstrukcij. Pred vgradnjo jih mora potrditi odg.proj.gradbenih konstrukcij in vodja projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov so določene v načrtu gradbenih konstrukcij.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbeni konstrukcij.

T1.1 - ATLETSKA STEZA

- Dvoslojna vodoprepustna sintetična preveka 1,3 cm
- Zgornji bitumenski nosilni vezni sloj 3,0 cm
- Spodnji bitumenski nosilni vezni sloj 5,0 cm
- Protizmrzlinske drenažni tampon v dveh slojih 20 + 30 cm
- Geotekstil Polyfelt folija 400g pod tamponskim nasutjem
- Planum izravnan in urejen v naklonu

T2.1 - UMETNA TRAVA TIP 1

- Monofilamentna, dvobarvna **umetna trava** zadnje generacije s certifikatom **FIFA Quality Pro**, višina vlaken 60 mm
- **Polnilno nasutje** iz drobljenca oz. mletega peska (granulacije 0-8 mm) v debelini do 2 cm
- **Drenažno nasutje** iz drobljenca (granulacije 16-32 mm) v debelini 20 cm (3x kompriminirano), valjano v oboh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem ttrikapnem padcu 0,5%.
- **Tamponsko nasutje** iz drobljenca (granulacije 0-64 mm) v debelini 40 cm (3x kompriminirano), z vsebnostjo max. 8 % finih delcev, ki so manjši od 0,063 mm, valjano v oboh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem ttrikapnem padcu 0,5%
- Geotekstil Polyfelt folija 400g pod tamponskim nasutjem in Geotekstil Polyfelt folija 150g na bočne strani drenažnega jarka
- **Obstoječi teren**

T2.2 - UMETNA TRAVA TIP 2

- **Landscape umetna trava**, elastna PE vlaknimonofilamentiin PP zavitimonofilament, v rolah šir. 400 cm, višina vlaken 35 mm
- **Polnilno nasutje** iz drobljenca oz. mletega peska (granulacije 0-8 mm) v debelini do 2 cm
- **Drenažno nasutje** iz drobljenca (granulacije 16-32 mm) v debelini 20 cm (3x kompriminirano), valjano v oboh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem ttrikapnem padcu 0,5%.
- **Tamponsko nasutje** iz drobljenca (granulacije 0-64 mm) v debelini 40 cm (3x kompriminirano), z vsebnostjo max. 8 % finih delcev, ki so manjši od 0,063 mm, valjano v oboh smereh do zbitosti 60 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem ttrikapnem padcu 0,5%
- Geotekstil Polyfelt folija 400g pod tamponskim nasutjem in Geotekstil Polyfelt folija 150g na bočne strani drenažnega jarka
- **Obstoječi teren**

T3 - BETOSNKI TLAKOVCI

- Betonski tlakovci.
- Sloj peska granulacije 4-8 mm, d=3-4 cm;
- Drenažna folija npr. Geogrom
- Tampon / postelja, d.= 30 cm, granulacija 8 0-32mm
- Geotekstil Polyfelt folija 400 g pod tamponskim nasutjem
- Obstoječi teren

T4 - BAZEN SKON V DALJINO

- Mrtva 35.0 do 39.0 cm
- Geotekstil 200 g
- Podložni beton C20/25 pod naklonom 3% 11,0 do 15,0 cm
- Protizmrzlinski drenažni tampon d=10 cm, 016/32
- Protizmrzlinski drenažni tampon d=30 cm, 0[illegible]
- Geotekstil Polyfelt folija 400g pod tamponskim nasutjem in Geotekstil Polyfelt folija 150g na bočne strani drenažnega jarka
- **Obstoječi teren**

CIVILUM
CIVILNI INŽENIRSKI BIROJ ZA RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE, D.O.O.
t. + 386 31 374 215
info@civilum.si | www.civilum.si

objekt	UREJETEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN ATLETSKE STEZE V ŠPORTNEM PARKU TRNOVO
vrsta projekta	PZI
št. projekta	189-23
vrsta načrta	NAČRT ARHITEKTURE
risba	2. PODROBNI NAČRTI IN DETAJLI
risarska risba	PODROBNI PRIČNI PREREZ A-A IN A1*-A1*
merilo	1:20
naročnik	GGS d.o.o. Vojkovo nabrežje 23 6000 Koper
odg. projektant	ALJA ČERNE MAZALIN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1685
projektant	CIVILUM, arhitekturno in gradbeno načrtovanje, d.o.o.
sodelavci	JASMIN HERCEGOVAC, univ.dipl.inž.gradb. DOMEN MAZALIN, univ.dipl.inž.gradb. TJAŽ BAUER, univ.dipl.inž.arh.
ident. št. risbe	PN.01
datum	16.07.2025 (dop. 4.11.2025)