





- sveži zrak
- dovodni zrak
- obtočni zrak
- odpadni zrak
- dovod hladne vode
- povratek hladne vode
- dovod ogrevne vode
- povratek ogrevne vode
- vodovod

- semafor nad vrati V2/V7
- elektro ključavnica v vratih V1 in V9 (kartični dostop)



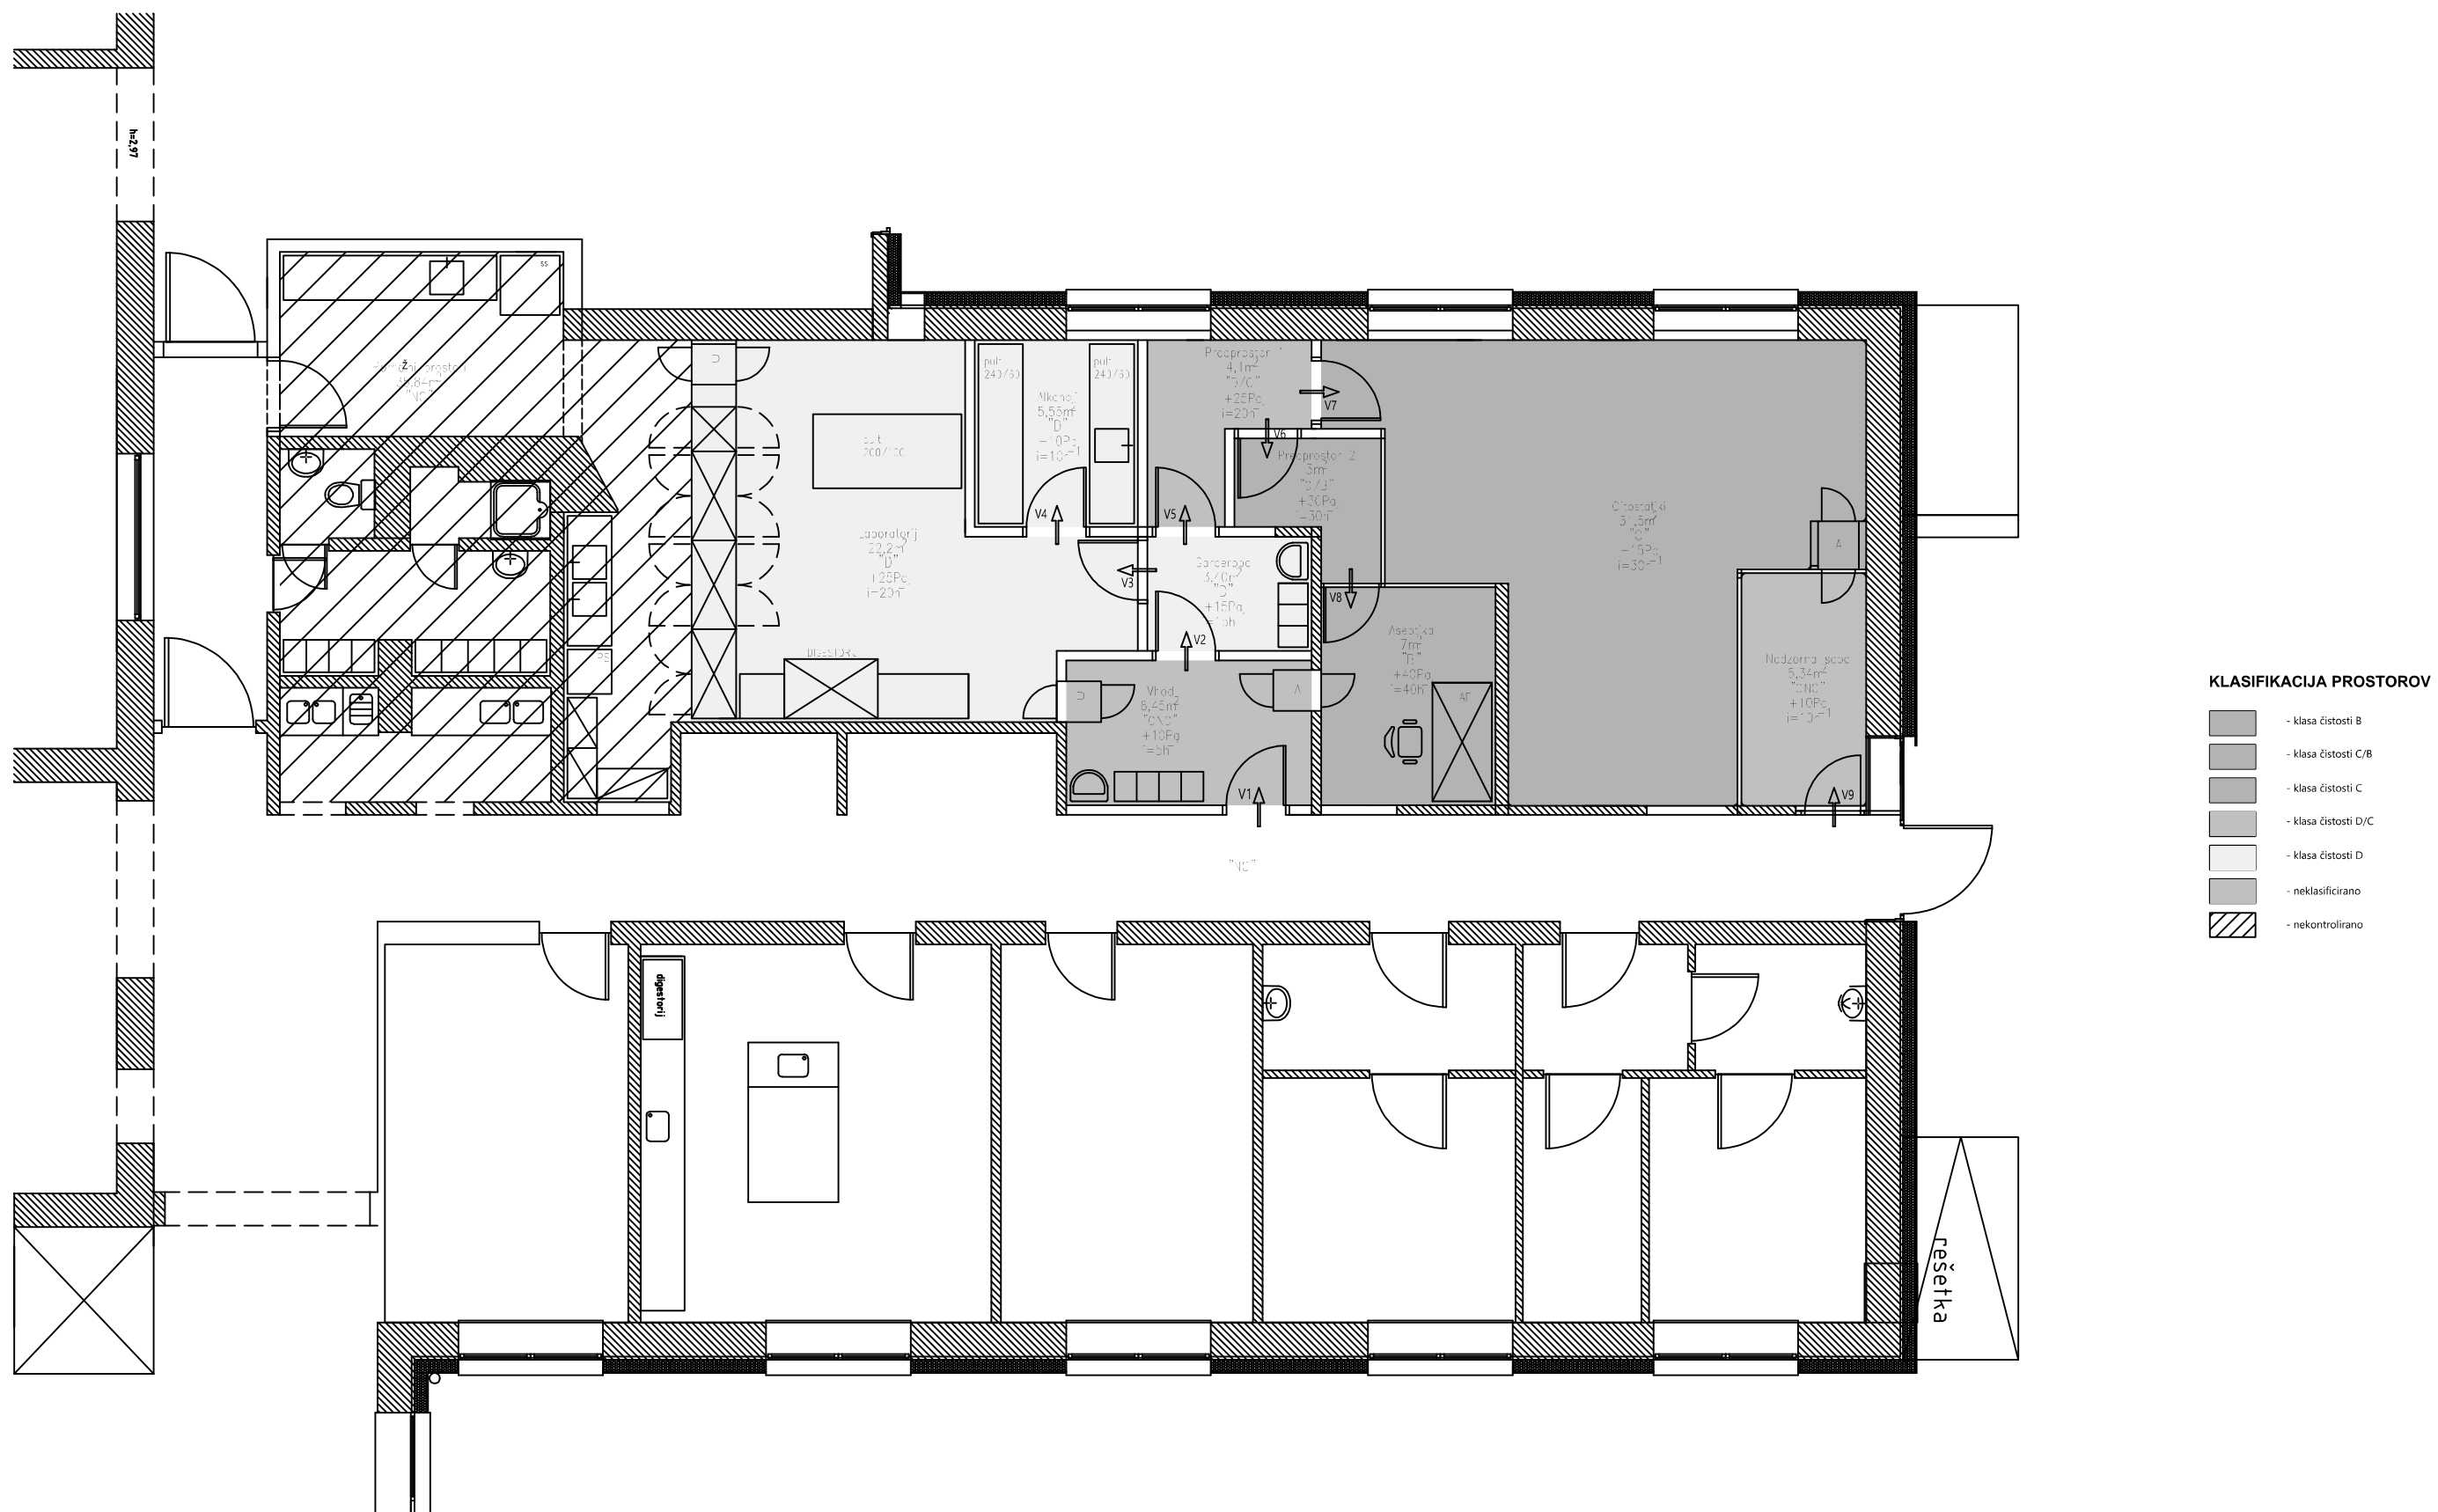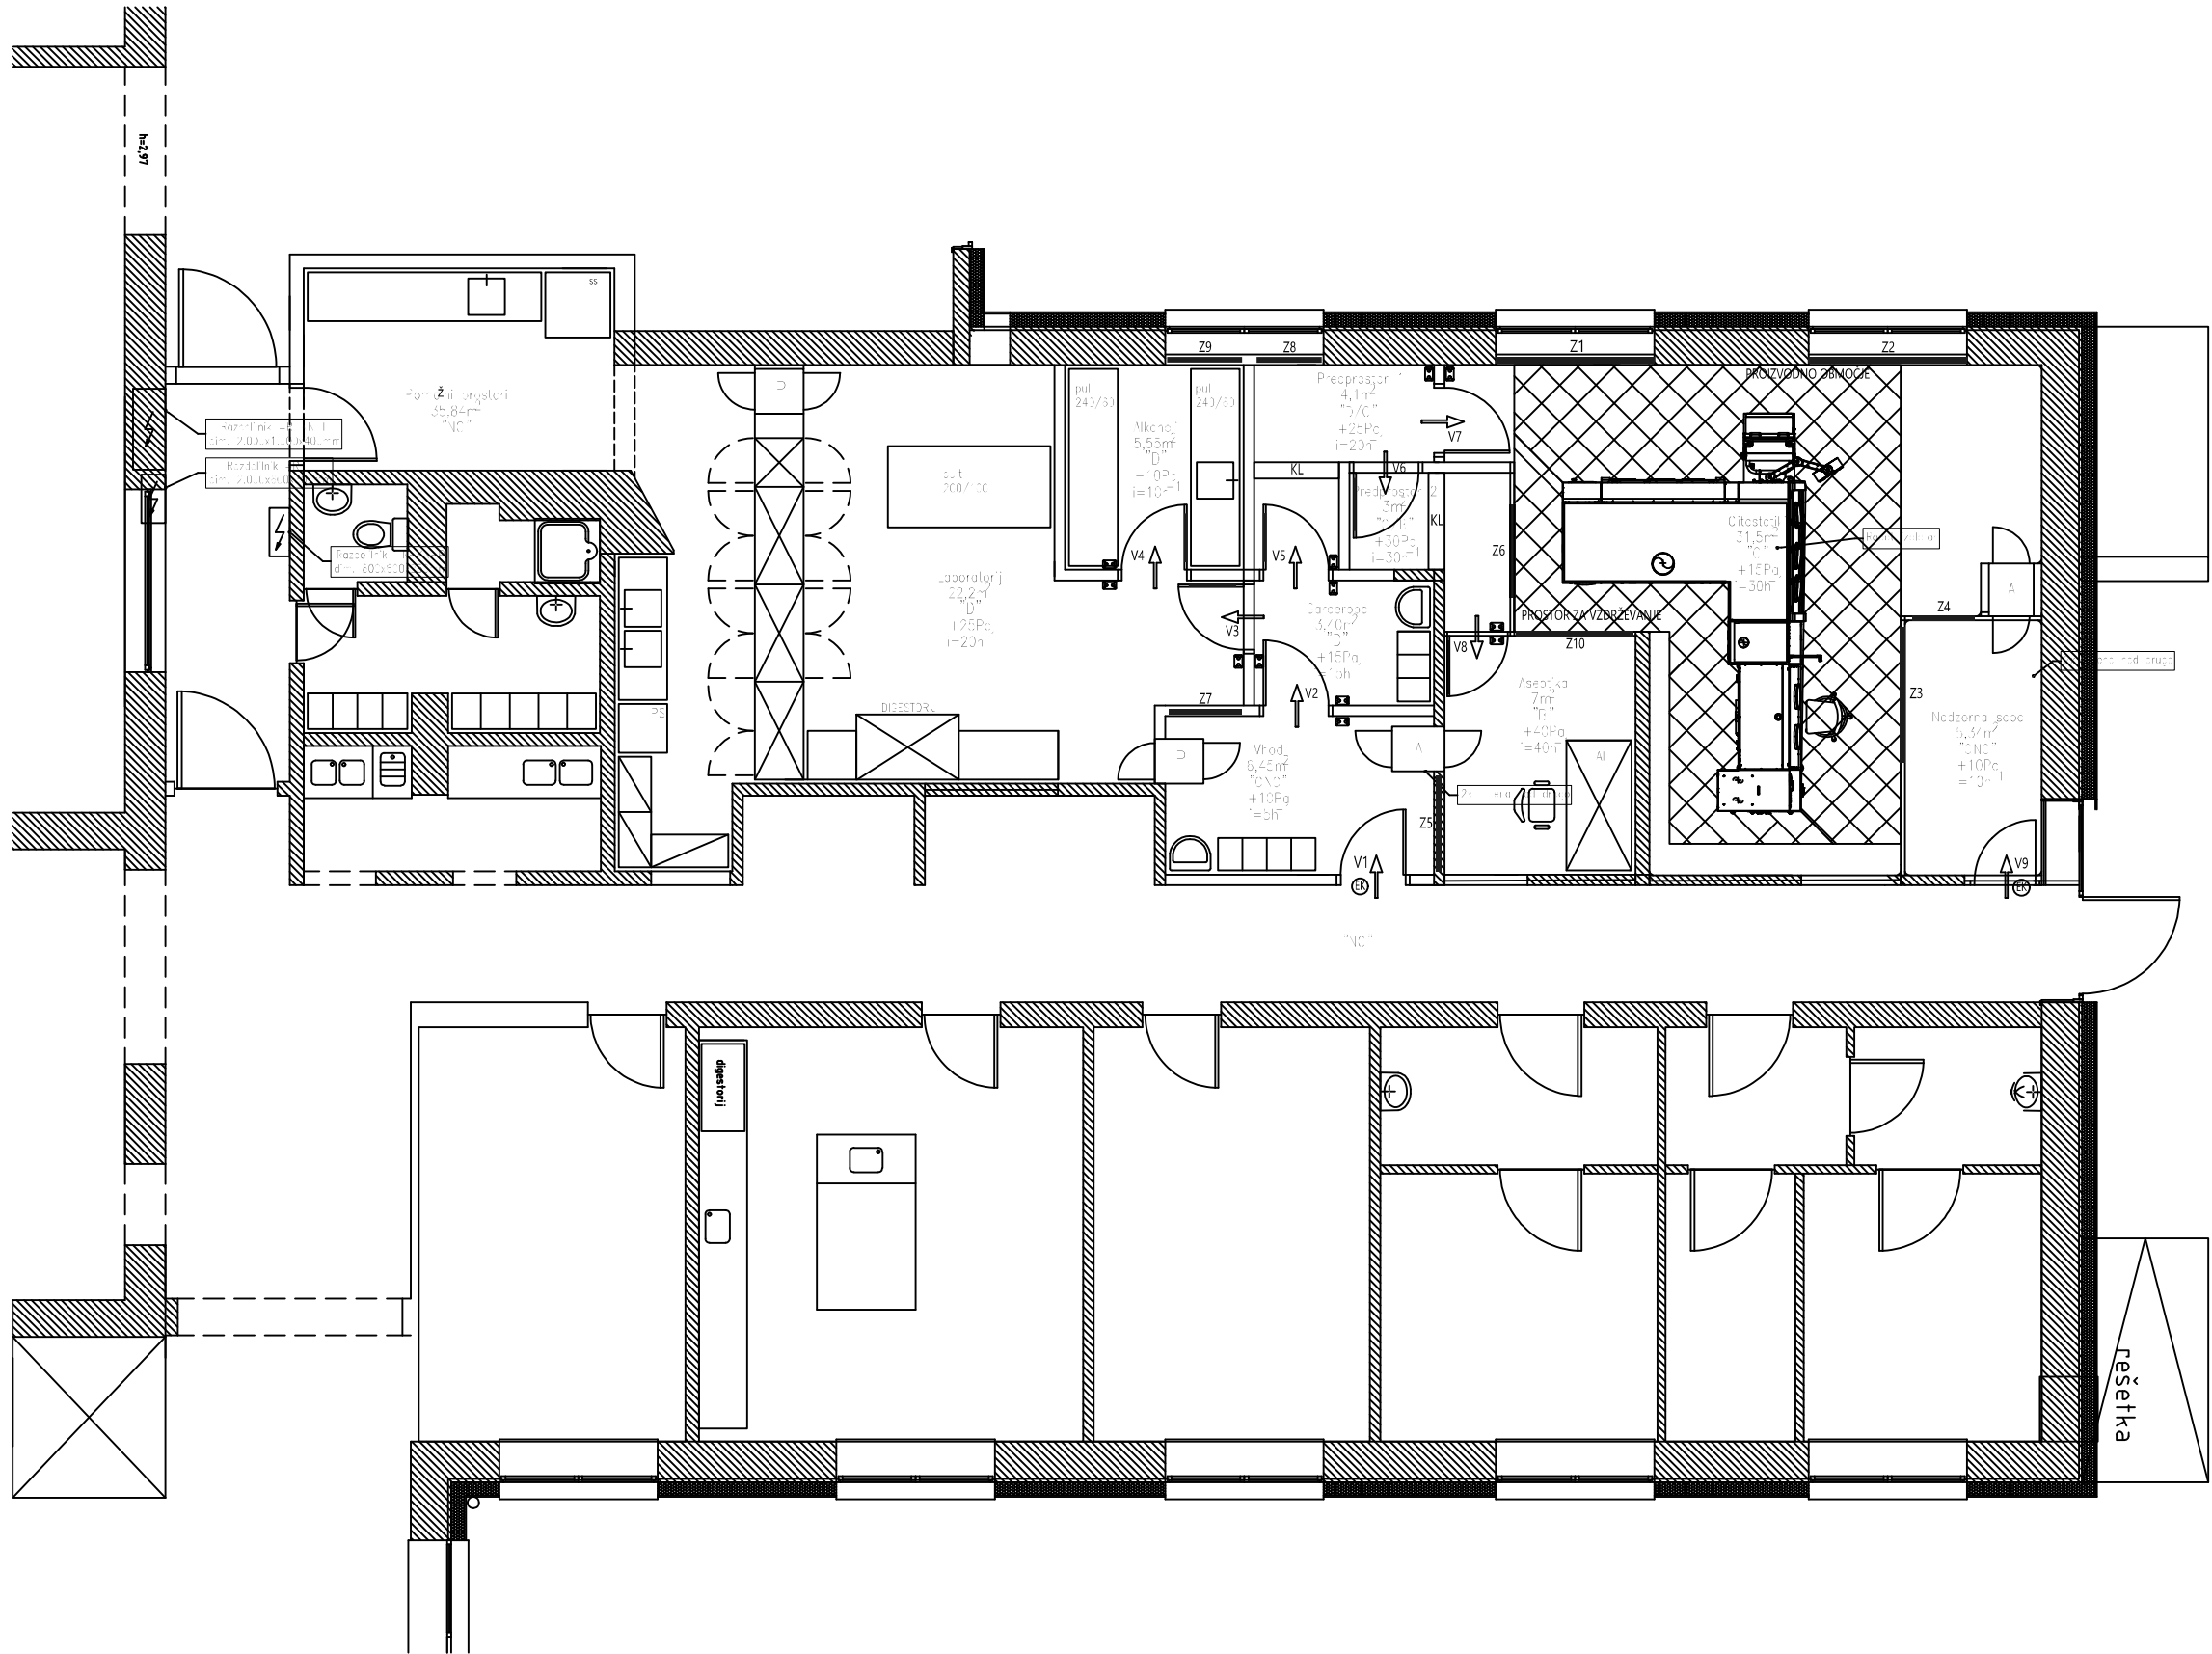


LEGENDA:

- demontažna stena za vnos/iznos naprav (LAF, ROBOT-KIRO, DIGESTORI,...)
- predajna komora - pasivna
- predajna komora - aktivna
- semafor
- klopa, ki loči prostor manj/bolj čisto
- električna ključavnica
- zasteklitve Z1-Z10
- vrata za čiste prostore 900 x 2.100mm
oprema: električna ključavnica, - kartični dostop, samozapiralo
- vrata za čiste prostore 900 x 2.100mm
oprema: magnetno zapiralo, reed rele, brenčac, samozapiralo

OPOMBE:

- navedene tlačne razlike v čistih prostorih imajo dovoljeno odstopanje $\pm 2Pa$;
- vstopi/izstop v čiste prostore je nadzorovan z interlock sistemom, ki je voden s PLC krmilnikom klimatizacije in priključen na SCADA sistem nadzora;

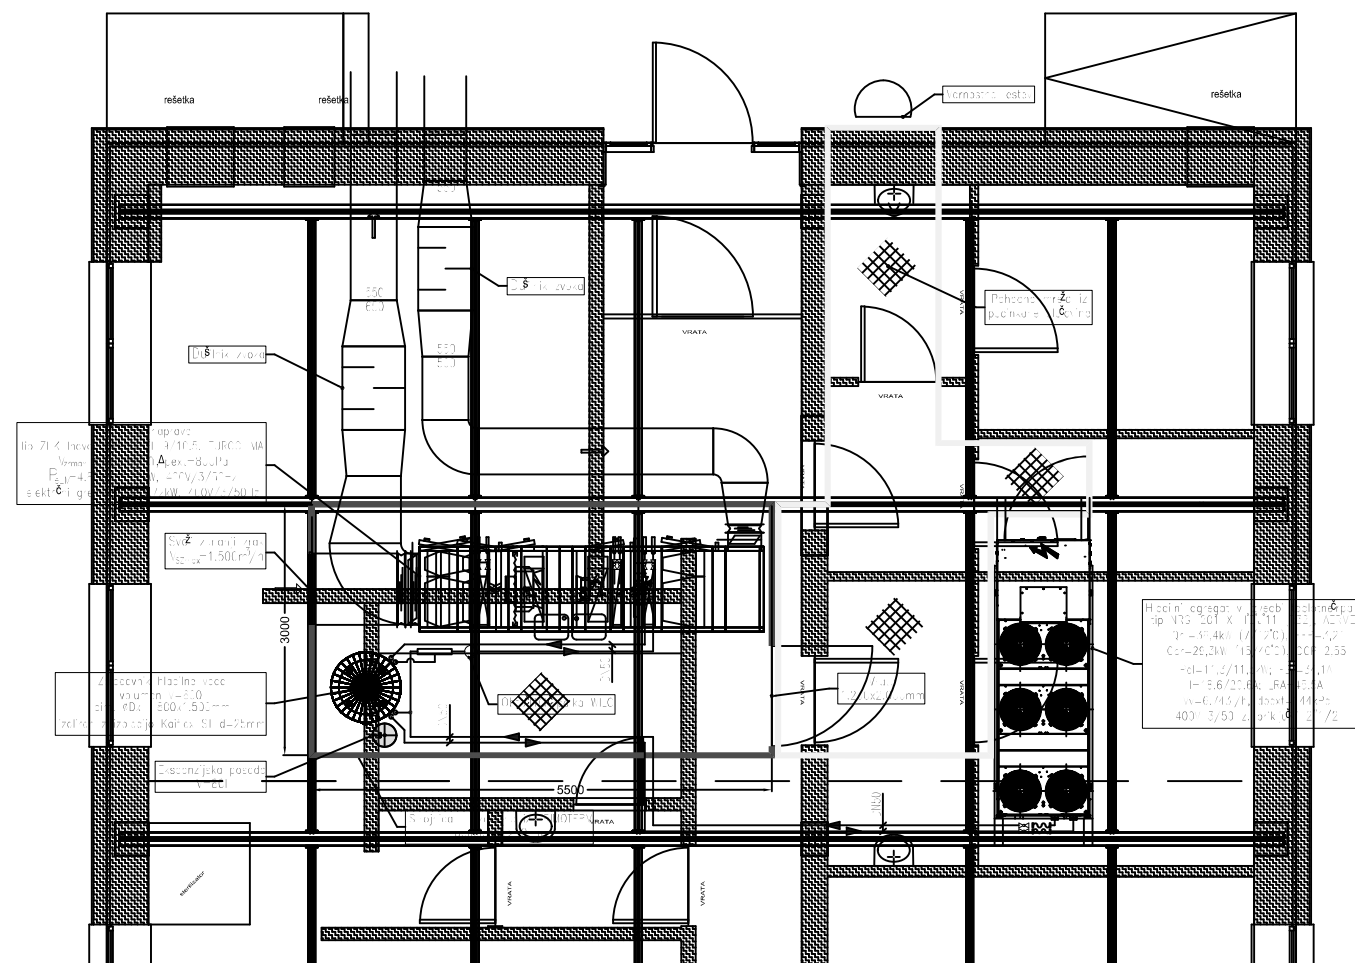

LEGENDA:

- LEGENDA:**
- _____ - sveži zrak
 - _____ - dovodni zrak
 - _____ - obtočni zrak
 - _____ - dovod hladne vode
 - _____ - povratek hladne vode
 - _____ - dovod ogrevne vode
 - _____ - povratek ogrevne vode

