IZKAZ O ENERGETSKIH LASTNOSTIH STAVBE

za PZI

Splošni podatki o stavbi


Investitor	Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
Stavba	GF 22/24 Sečovlje 70
Lokacija stavbe	Sečovlje , -
Katastrska občina	SEČOVLJE
Parcelna številka	1429/4, 1430
Koordinate lokacije stavbe (Y, X)	Y= 402000 X= 46000
Klasifikacija stavbe	1110001 Enostanovanjske stavbe
Etažnost:	P+1
Kondicionirana površina stavbe A_{use}	167,7 m^2
Prostornina stavbe V_e	703,0 m^3
Neto prostornina stavbe V	419,3 m^3
Faktor oblike stavbe f_o	0,67 m^{-1}

Vrsta stavbe

Opredelitev stavbe	Energetsko manj zahtevna stavba
Vrsta gradnje	Rekonstruirana
Javna stavba	Ne

Podatki o izdelovalcu izkaza

Vodja projektiranja	PIA Studio d.o.o.
Izdelovalec izkaza	Pascal Serge Fusil, Dipl.-Ing., ZAPS 1581 PA
Datum izdelave izkaza	23.11.2025
Podpis izdelovalca izkaza:	

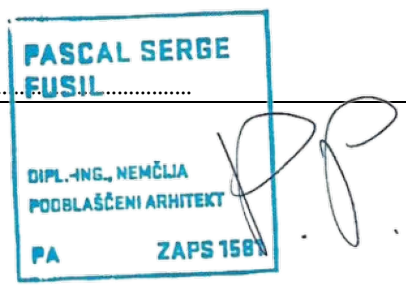

Toplotna prehodnost gradbenih konstrukcij in gradnikov stavbe

Naziv cone	stanovanje	Kondicionirana površina cone $A_{use,zn}$	167,7 m²

#	Naziv konstrukcije/gradnika f	A (m²)	U (W/m²K)	U_{dov} (W/m²K)	
1	zunanja stena J	47	0,178	0,180	Ustreza
2	zunanja stena S	43	0,178	0,180	Ustreza
3	zunanja stena Z	60	0,178	0,180	Ustreza
4	zunanja stena V	57	0,178	0,180	Ustreza
5	Streha S2-terasa	32	0,149	0,150	Ustreza
6	Streha S1-obstoječa kritina, novi strop	49	0,125	0,150	Ustreza
7	Streha S1-obstoječa kritina, novi strop	49	0,125	0,150	Ustreza
8	Tla na terenu T1 pritličje	106	0,209	0,350	Ustreza
9	Okno J	9	0,950	1,000	Ustreza
10	Okno S	13	0,950	1,000	Ustreza
11	Okno Z	3	0,950	1,000	Ustreza
12	Okno V	7	0,950	1,000	Ustreza

Linijske in točkovne toplotne prehodnosti toplotnih mostov

Naziv cone	stanovanje		
Toplotni mostovi ovrednoteni po poenostavljeni metodi		$\Delta\Psi_{th}$ (W/(m2K))	0,06

Preverjanje prehoda vodne pare

Naziv cone	stanovanje				
#	Naziv konstrukcije/gradnika f	Kondenzacija	$M_{c,max}$ (kg/m²)	f_{rsi} (-)	
1	zunanja stena J	Ni kondenzacije	0,000	0,957	Ustreza
2	zunanja stena S	Ni kondenzacije	0,000	0,957	Ustreza
3	zunanja stena Z	Ni kondenzacije	0,000	0,957	Ustreza
4	zunanja stena V	Ni kondenzacije	0,000	0,957	Ustreza
5	Streha S2-terasa	Kondenzat se posuši	1000000,000	0,963	Ustreza
6	Streha S1-obstoječa kritina, novi strop	Ni kondenzacije	0,000	0,969	Ustreza
7	Streha S1-obstoječa kritina, novi strop	Ni kondenzacije	0,000	0,969	Ustreza
8	Tla na terenu T1 pritličje	Ni kondenzacije	0,000	0,949	Ustreza

Toplotne lastnosti transparentnih gradnikov/oken

Naziv cone	stanovanje					
#	Naziv konstrukcije/gradnika f	A_w (m²)	U_w (W/m²K)	$g_{tot,sh}$ (-)	τ_{vis} (-)	
1	Okno J	8,6	0,950	0,060	0,700	Ustreza
2	Okno S	13,0	0,950	0,060	0,700	Ustreza
3	Okno Z	2,9	0,950	0,060	0,700	Ustreza
4	Okno V	6,8	0,950	0,060	0,700	Ustreza