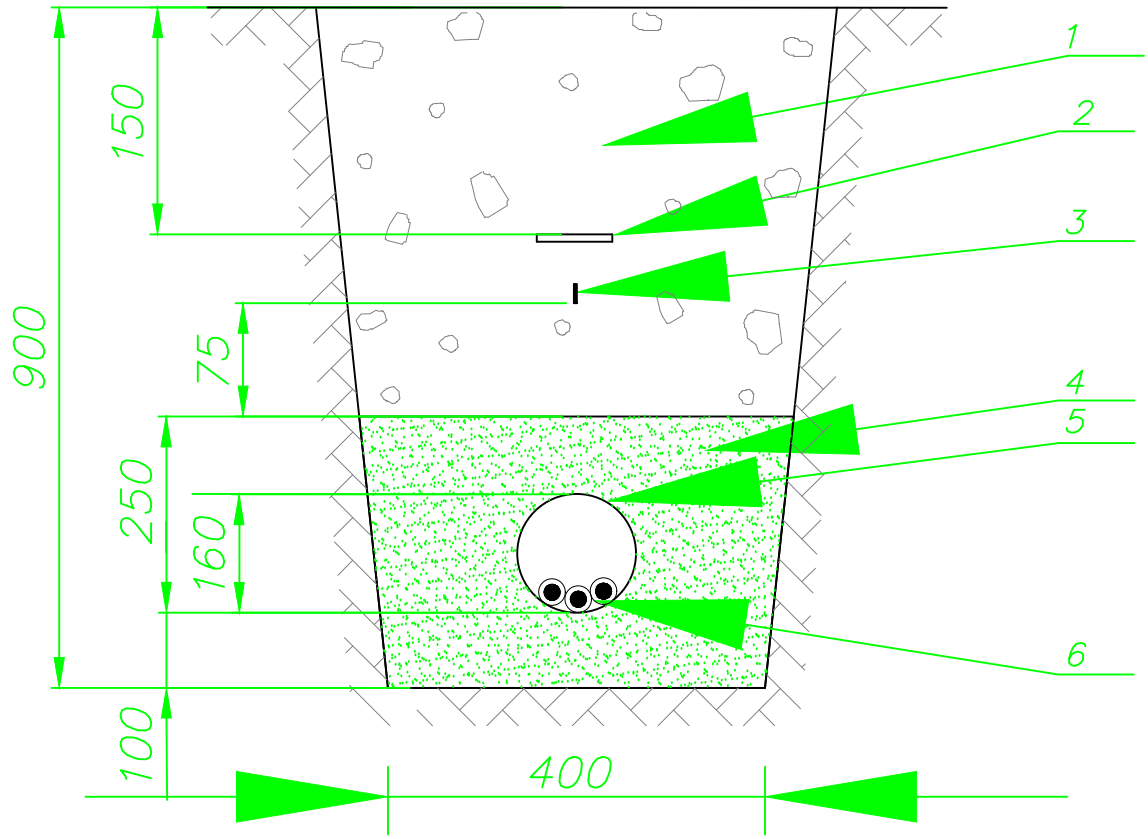


1 – pod vozno površino nasutje s tamponom v plasteh po 20 cm z nabijanjem do potrebne zbitosti
2 – opozorilni trak
3 – ozemljitveni trak 25x4 mm
4 – pesek do fi 4 mm
5 – cev stigmafleks 110 mm
6 – kabel NA2XS(F) 3x1x 70 mm2, 24 kV

ELNAP d.o.o. , Pivka			
investitor: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri	teh. dok.: DGD	št. načrta.: 001/25	št. lista: 5
	datum: februar 2025	merilo: 1:100	
objekt: Ureditev centralnega mestega prostora Žiri- faza 2	odgovorni vodja projekta:		
	odgovorni projektant:	I. ČELIGOJ el. ing.:	
nacrt: Prerez jarka VN kablovoda	id. št. E-0993		