

PRIKAZ MONTAŽE KONZOLNE POLICE_M1:5:

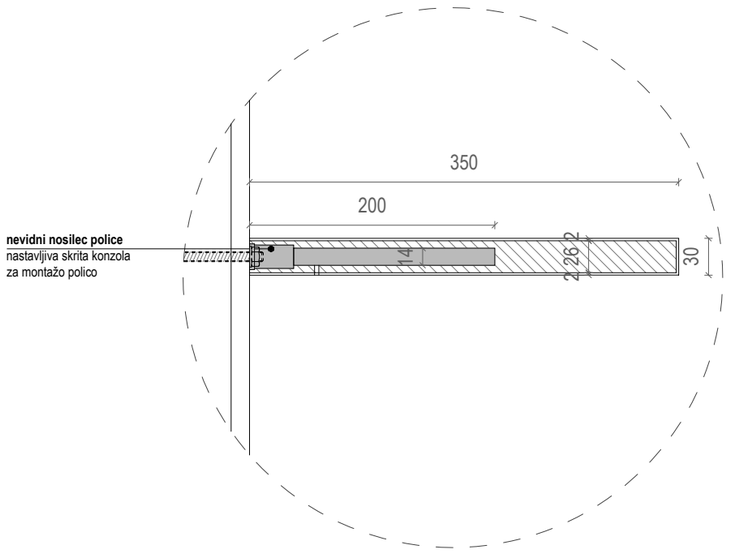

3D PRIKAZ:

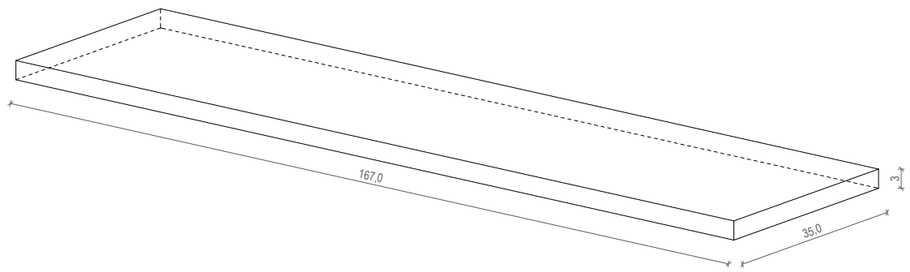

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
POLICA DIMENZIJ **167 / 35 / 26 cm**

Polica je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

MATERIAL:
Nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10, (SIST EN 10088 , AISI 316). Material mora biti odporen na udarce, razenje in razkužila.
Ob dobavi priložiti navodila za čiščenje in vzdrževanje.

KONZOLNE POLICE
Konzolne police so vpete v steno s pomočjo skite konzole, kadar gre za MK steno se vgradi stenska ojačitev. Izdelane iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (jeklo št.1.4301, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088, AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 26 mm. Skupna debelina police je 30 mm. Robovi so zaokroženi. Montaža police se izvede s tipskimi nosilci za skrite police, kot npr. Italiana Ferramenta s.r.l.TRIADE MAXI ali enakovredni, 3x pri polici dolžine 75cm oz. 5x pri polici dožine 110cm.

Vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod.

Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

STENSKE OJAČITVE
V steni je potrebna izvedba ojačitev za montažo polic, kot npr. univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, če se polica montira na MK steno. V primeru, če se polica montira v modularno steno za čiste prostore, mora biti izvedba ojačitve prilagojena izbranemu tipu modularne stene.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A143_15.2

POLICA KONZOLNA INOX 1X

3.6.6

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**KONZOLNA POLICA IZ NERJAVNE PLOČEVINE**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		