

DETAJL NOGICE_M 1:5


(kotirano v mm)

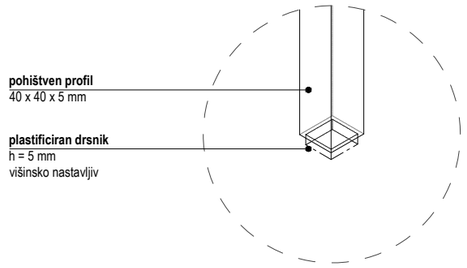


TLORIS

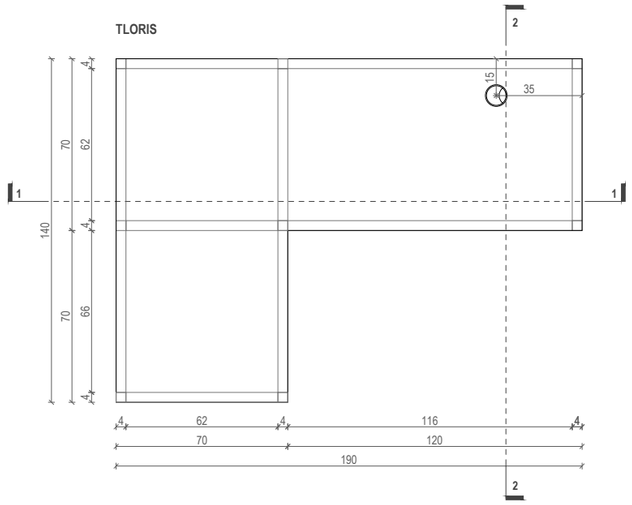


HORIZONTALNI PREREZ A-A

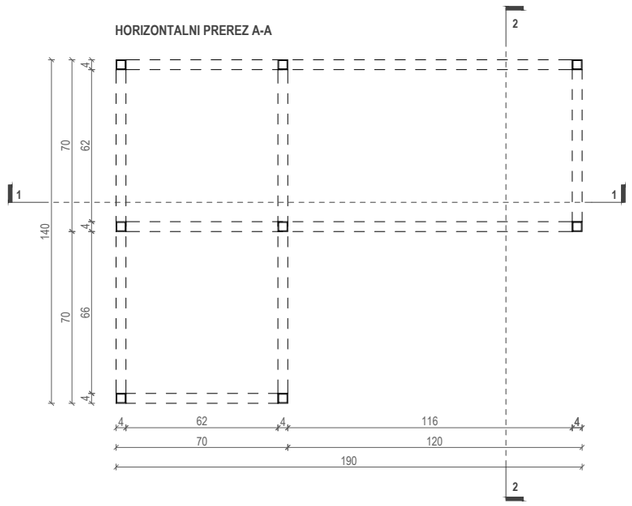

VERTIKALNI PREREZ 2-2

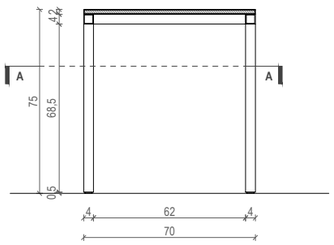

VERTIKALNI PREREZ 1-1

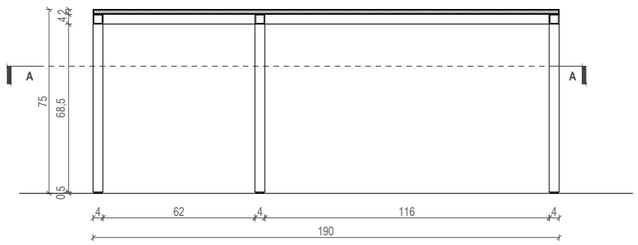

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
MIZA DIMENZIJ **140 / 70 / 75 cm + 120 / 70 / 75 cm**

Miza je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Posamezni elementi ali sestava posameznih sklopov omar, pultov ali nizov omaric mora biti izdelana po shemah opreme in v skladu z načrtom opreme po prostorih.
Vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod.

MATERIAL: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088 , AISI 316). Material mora biti odporen na udarce, razenje in razkužila.
Ob dobavi priložiti navodila za čiščenje in vzdrževanje

MIZA:
- miza je izdelan in položen na podkonstrukcijo izdelano iz profilov dim 40/40/3mm, iz enake kvalitete inoxa kot pult. Profili so med seboj polno varjeni in ne vijačeni. Konstrukcija je podstavljena s višinsko nastavljivimi nogicami, ki so pravtako izdelane iz nerjavne pločevnine AISI 316
- delovna površina je izdelan iz vodoodporne iverne plošče debeline 16 mm s finalno površino iz nerjavnejeklene pločevine debeline 2,00 mm (jeklo št.1.4301, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088, AISI 316),
- površina antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenje obtemeljitem čiščenju brez da se poškoduje površina,
- dobavitelj mora priložiti navodila za čiščenje, razkuževanje in uporabo,
- vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod

Na vseh kovinskih nogah je predviden višinsko nastavljiv distančnik oz. plastificiran drsnik (črne barve).

V zgornjo delovno ploščo mize je izveden okrogel izrez fi8cm za uvodnico, Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice.
Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni. Pred izvedbo je potrebno preveriti pozicije pokrovov na miznih ploščahin jih uskladiti z arhitektom.

Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Kabli so speti s kačo za kable iz tekstila, ki se zapenja z zadrgo. Kača in zadrga sta črne barve, dolžine prilagojeni dolžini kablov. Kot npr. GOTESSONS Cable Collector in fabric with zip in black, ali enakovredni.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C512_06

MIZA SHRAMBA ANASTEZIJE OP INOX 1X

4.10.3

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**SHRAMBA ANASTEZIJE - MIZA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		