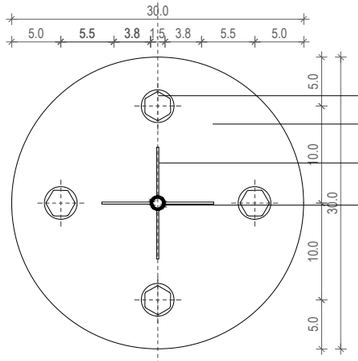



TLORIS SIDRANJA V AB STROP. M1:5

Vijaki Hilti HIT Hy200 - NUJNO potrebno izdelati statični izračun in dobiti pisno potrditev statika!!!

Ploščato železo, premer 30cm, deb. 1cm, s 4x izvrtinami za vijake

Jeklena ploščica, dim. 20x20mm, deb. 5mm, deb. zvara 5mm

Osnovna nosilna konstrukcija predstavlja jeklena (inox) cev fi2cm, deb. stene 3mm, ki je sidrna v AB ploščo.

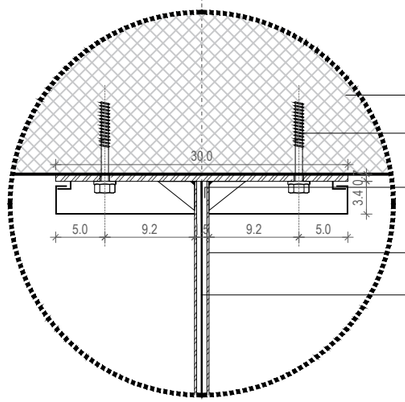

D1 - PREREZ SIDRANJA V AB STROP. M1:5


AB plošča

Vijaki Hilti HIT Hy200 - NUJNO potrebno izdelati statični izračun in dobiti pisno potrditev statika!!!

Električni kabel speljan v cevi.

Osnovna nosilna konstrukcija predstavlja jeklena (inox) cev fi2cm, deb. stene 3mm, ki je sidrna v AB ploščo.

Znotraj cevi je dodatna jeklenica, ki je statično dimenzionirana na obtežbo celotne luči kot varnostno obešalo.

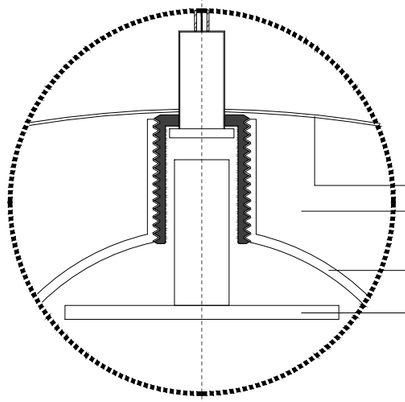


D2 - DETAJL SVETILA . M1:5

SFERIČNI POKROV LUČI, premera 800mm, izdelano po naročilu iz aluminija, inox pločevine ali abs plastike (oz.podobnega umetnega materiala). Notri in zunaj obdelano v teksturi peskanega (mat) aluminija.

ALU LEŽIŠČE

STEKLENA ALI AKRILNA BUNKA V OBLIKI KROGLE, ki se navijači na ležišče (difuzno obdelano, premer 300mm)


3x LED MODUL, premer 300mm

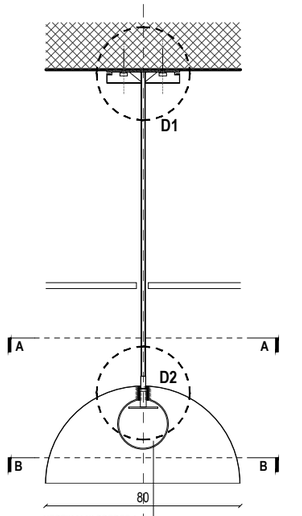

VERTIKALNI PREREZ 1-1

Steklena ali akrilna bunka: se navijači na ležišče (difuzno obdelano, premer 500mm).
Svetilo ima integrirane 5x led modul visoke svetilnosti. Vse ostale karaktaeristke potrebno pridobiti in poslati v pregled in potrditev poobl. arh.


Svetilo je delavniški, unikatni izdelek kot naprimer: Svetlarna, d.o.o. ali enakovredni.

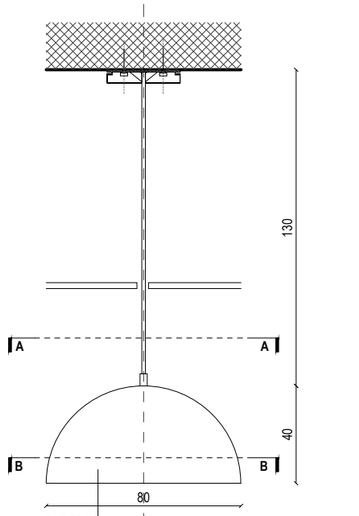


POGLED 1

Sferični pokrov luči: premera 2400mm, izdelano po naročilu iz aluminija, inox pločevine ali abs plastike (oz. podobnega umetnega materiala). Notri in zunaj obdelano v teksturi peskanega (mat) aluminja.

Svetilo je delavniški, unikatni izdelek kot naprimer: Svetlarna, d.o.o. ali enakovredni.

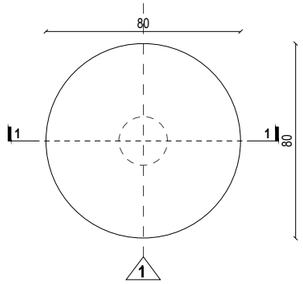

HORIZONTALNI PREREZ B-B

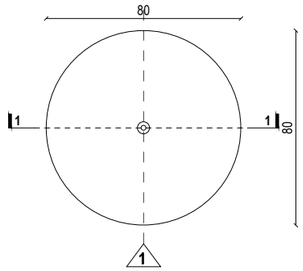

HORIZONTALNI PREREZ A-A

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA DELAVNIŠKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
VISEČE SVETILO: viseče stropno svetilo, premer 80cm, delavniško unikatni izdelek

Viseče stropno svetilo je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Konstrukcija:
Osnovna nosilna konstrukcija predstavlja jeklena (inox) cev fi15mm, deb. stene 3mm, ki je sidrna v AB ploščo. Znotraj cevi je dodatna jeklenica, ki je statično dimenzionirana na obtežbo celotne luči kot varnostno obešalo.

Viseče stropno svetilo se sidra v ab strop preko jeklene ploščice, premera 300mm, deb. 10mm, z vijaki Hilti HIT Hy200 (Nujno potrebno izdelati statični izračun in dobiti pisno potrditev statika!)

Električni kabel je speljan v inox cevi.

Sferični pokrov luči: premera 800mm, izdelano po naročilu iz aluminija, inox pločevine ali abs plastike (oz. podobnega umetnega materiala). Notri in zunaj obdelano v teksturi peskanega (mat) aluminja.

Steklena ali akrilna bunka: se navijači na ležišče (difuzno obdelano, premer 200mm).
Svetilo ima integrirane 3x led modul visoke svetilnosti. Vse ostale karaktaeristke potrebno pridobiti in poslati v pregled in potrditev poobl. arh.

Svetilo je delavniški, unikatni izdelek kot naprimer: Svetlarna, d.o.o. ali enakovredni.

Dodatna oprema:
Komplet z ustreznim napajalnikom.
Garancijska doba sedem (7) let.
Energijski razred A++.
Izvajalec mora pred izvedbo izdelati načrt svetila vključno s pripadajočo konstrukcijo, pritrditve izdelati statični preračun in ga predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.
Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezaovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.
Pred serijsko izvedbo nujno izdelati 5kosov prototipov, ki jih potrdi pooblaščeni arhitekt.
Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
Vse barve, materiale in izbrane pohištvene elemente mora pred izvedbo potrditi pooblaščeni arhitekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm.
Predmetni načrt je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati vse v RS in EU veljavne standarde in zakone.
Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe potrditi izključno pooblaščeni arhitekt.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

VISEČA SVETILO, fi80cm

3X

6.4.2

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republika Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		