

POGLED . M 1:25

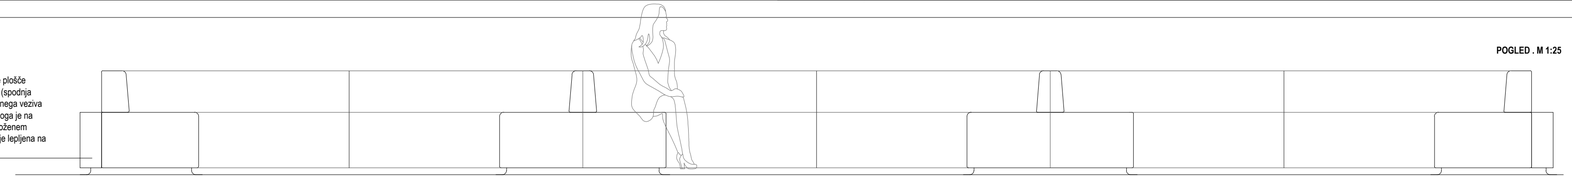

MDF 20mm in antibakterijske, homogene kompozitne plošče debeline 12 mm (zgornja in čelna površina) ter 4 mm (spodnja površina), ki je spoj aluminijevega hidrooksida in akrilnega veziva (100% PMMA) kot npr. Kerrock+ ali enakovredni. Obloga je na določenih mestih krivljena z radijem, razvidnem v priloženem načrtu. Vsi vogali so brušeni do radija 5 mm. Obloga je lepljena na podlago iz MDF.


TLORIS . M 1:25

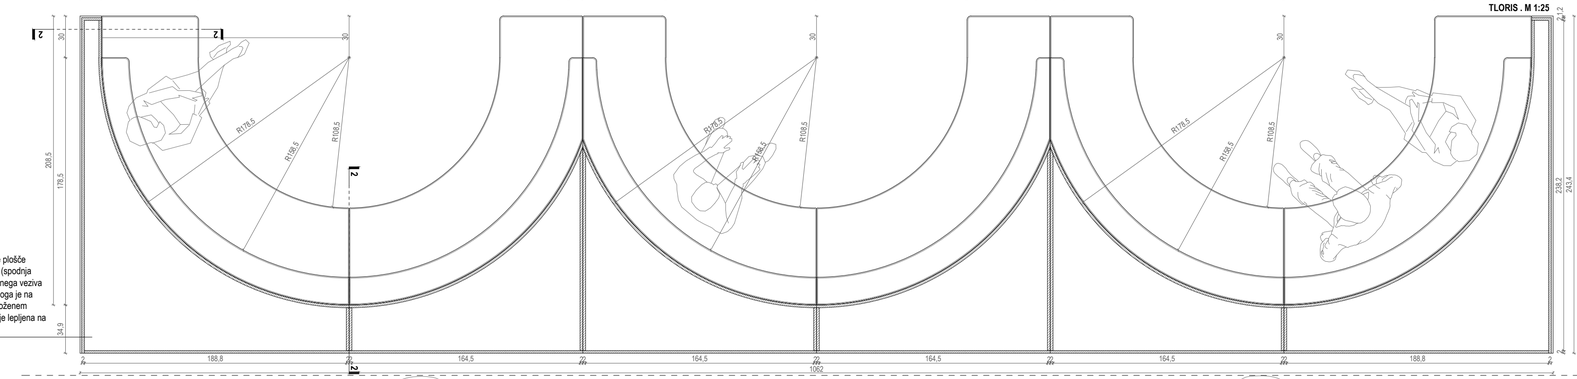


MDF 20mm in antibakterijske, homogene kompozitne plošče debeline 12 mm (zgornja in čelna površina) ter 4 mm (spodnja površina), ki je spoj aluminijevega hidrooksida in akrilnega veziva (100% PMMA) kot npr. Kerrock+ ali enakovredni. Obloga je na določenih mestih krivljena z radijem, razvidnem v priloženem načrtu. Vsi vogali so brušeni do radija 5 mm. Obloga je lepljena na podlago iz MDF.

PREREZ 1-1 . M 1:10

MDF 20mm in antibakterijske, homogene kompozitne plošče debeline 12 mm (zgornja in čelna površina) ter 4 mm (spodnja površina), ki je spoj aluminijevega hidrooksida in akrilnega veziva (100% PMMA) kot npr. Kerrock+ ali enakovredni. Obloga je na določenih mestih krivljena z radijem, razvidnem v priloženem načrtu. Vsi vogali so brušeni do radija 5 mm. Obloga je lepljena na podlago iz MDF.

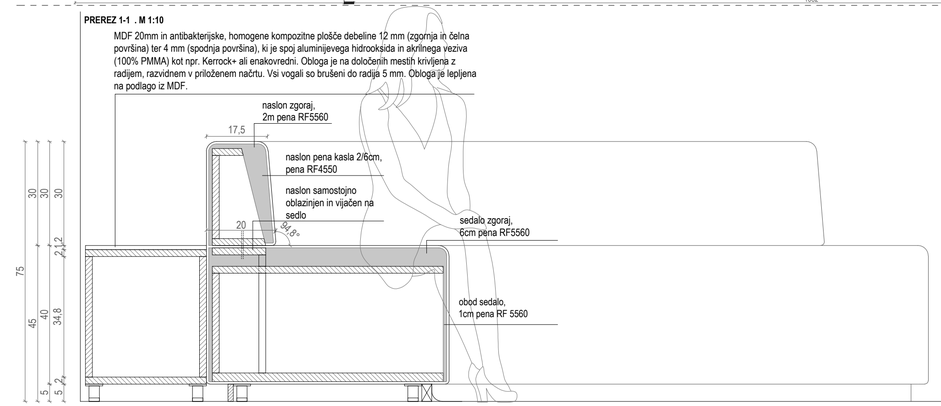

PREREZ 2-2 . M 1:10

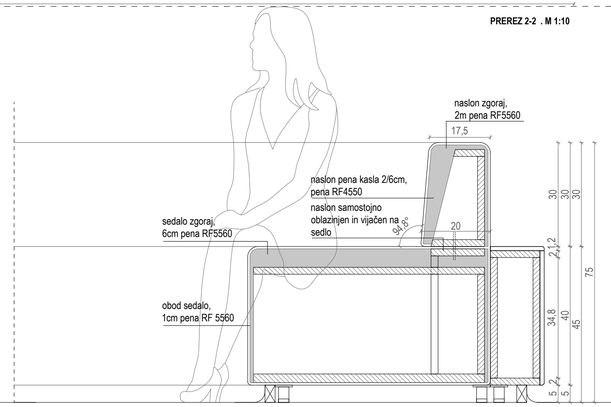

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
ENOSTRANSKI OVALNI SEDEŽNI ELEMENT Z BOKSOM: 6x elementi, dim. 178,5 (168,5)x208,5 cm

Dvostranski ovalni sedežni element s sredinskim ovalnim hrbtnim naslonom ter boks za sedežnim elementom je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Element tlorisne dim. 347x208,5 cm. Element je sestavljen iz dveh zrcalnih kosov dim. 178,5 (168,5)x208,5 cm, ki se na objektu spojita (vijačita).

Enostranski ovalni sedežni element s sredinskim ovalnim hrbtnim naslonom (izdelava po projektu). Gre za tri sedežne elemente, ki se med seboj stikajo. Trije elementi so sestavljeni iz dveh zrcalnih elementov, dim. 109,2 x 182,4cm. Skupno število elementov je 6.

BOKS ZA SEDEŽNIM ELEMENTOM:
Dimenzija boksa: 1062x243,4cm, višine 45cm. Pult je z zunanje strani obležen v oblogo iz MDF 20mm in antibakterijske, homogene kompozitne plošče debeline 12 mm (zgornja in čelna površina), ki je spoj aluminijevega hidrooksida in akrilnega veziva (100% PMMA) kot npr. Kerrock+ ali enakovredni. Obloga je na določenih mestih krivljena z radijem, razvidnem v priloženem načrtu. Vsi vogali so brušeni do radija 5 mm. Obloga je lepljena na podlago iz MDF.
Pred montažo tlaka je ob nosilno konstrukcijo boksa, na notranji in zunanji strani potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi tlak z zaokrožnico.

LESEN PODLJ:
Element ima v spodnjem delu lesen podlj (podnožje zaprto do tal) višine 5 cm, tlorisno zamaknjen pod sedalo za 5 cm iz vseh strani.
Pred montažo tlaka je na notranji in zunanji strani potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi tlak z zaokrožnico.

KONSTRUKCIJA IN PENA:
Konstrukcijsko je element narejen iz kompaktne lesene pod konstrukcije v kombinaciji ivernih plošč, vezane plošče in ojačitev iz masivnih lesenih moralov. Krivine obdane z 4mm lesonitom.
Lesena pod konstrukcija mora biti obdana z visokokvalitetnimi in obstojnimi težko gorljivimi RF penami (certifikat negorljivosti).
Sedalo je višine 45 cm in globine 50 cm, zunanji rob sedala rahlo pobrana (max. 3cm) in zaobljena pena. Zunanji obod sedala ima 10 mm peno RF5560, zgornji del sedala je z 60mm peno RF5560.
Dvostranski naslon višine 30 cm, debeline 17,5/20 cm je vijačen na sedežno pod konstrukcijo in je iz pod-kotom rezane pene RF4550 (pena rezana 60/20 mm), zgornji del naslona z 20 mm trdo peno RF5560. Preko vseh pen je sloj 100g sintetične vate.
Izvedba šivov po dogovoru z projektantom.

OBLAZINJENOST:
Sedežni element je oblazinjen v visokokvalitetnem, težko gorljivem, antibakterijskem skaju (umetno usnje) primernem za enostavno vzdrževanje (možnost čiščenja tudi z alkoholnimi čistilnimi sredstvi). Material mora imeti test drgnjenja (martindale test) minimalno 200.000 ciklov. Garancijska doba na skaj mora biti minimalno 5 let. Material mora biti obstojen na praske. Zaželen je čim večji izbor barv, barva kot npr. skaj Magnum dobavitelja Klun ambienti d.o.o. ali enakovredni, po potrditvi projektanta.

DODATNA OPREMA:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s pritdivijo vseh stikov med posameznimi kosi. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte, vključno s konstrukcijo in poslati v potrditev poobl. arh.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

ENOSTRANSKI OVALNI SEDEŽNI ELEM. 1x

7.1.8

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	Št. proj.: 226/2022
Vrsta proj. dokumentacije: NAČRT OPREME	Datum: NOVEMBER 2024
Merilo: 1:25	

NOO NAČRT ZA RAZDAJANJE EE ODPADKOV
Funded by the European Union NextGenerationEU