


POGLED :

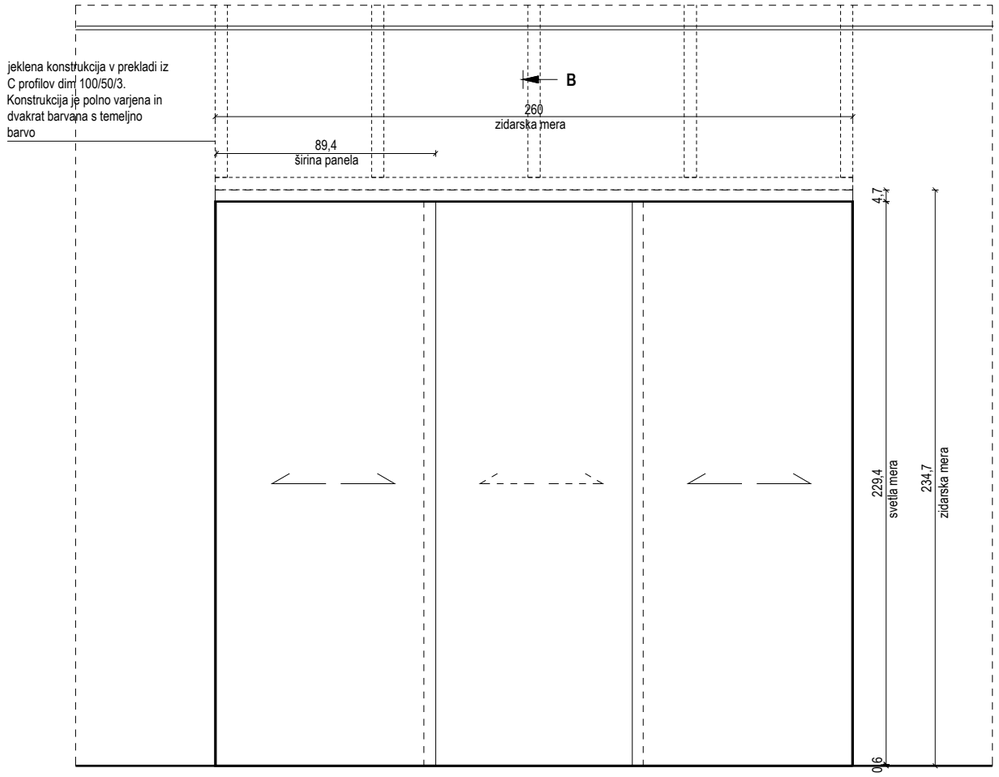

PREREZ B-B

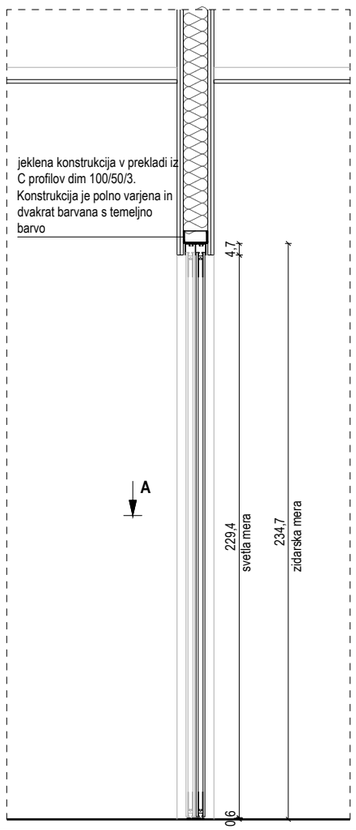

TLORIS / HORIZONTALNI PREREZ AA:

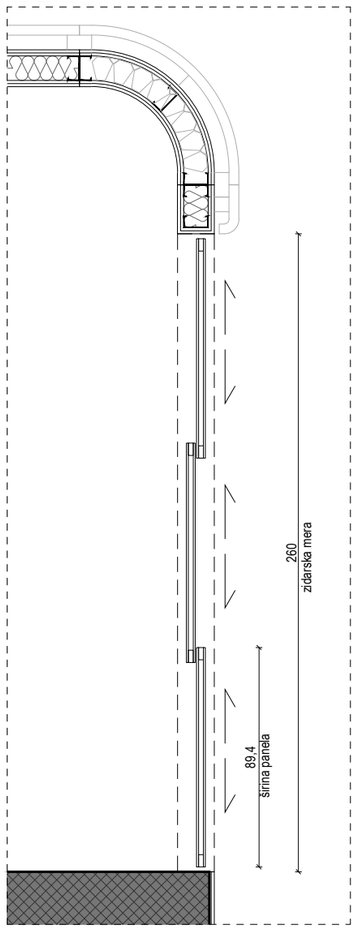

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
VRATA DIMENZIJ 260 / 234,7 cm

Vrata so mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

ZIDARSKA MERA:	širina: 260,0 cm višina: 234,7 cm
SVETLA MERA:	širina: 260 cm višina: 229,4 cm
VELIKOST PANELA:	širina: 89,6 cm višina: 230,0 cm debelina: 3,6 cm
DEB. STENE / PREKLADE:	mavčnokartonska obloga debeline 15,0 cm
ODPIRANJE:	drsno
SMER ODPIRANJA:	glej načrt
PRAG:	0,6 cm
POŽARNA ODPORNOST: (EN 1634-1)	brez zahtev
ZVOČNA IZOLATIVNOST: EN ISO 140-3	brez zahtev
ZRAKOTESNOST:	brez zahtev
DRSNI SISTEM:	Drsni sistem z dvojnim vodilom na mehno zapiranje, kot npr. Starman Bridge 600 ali enakovredni.
ZAKLEPANJE:	sistemska enotočkovna, cilindrična
MOTORNI POGON:	/
BARVA MOTORNEGA POGONA:	/
KLJUKA:	/
KLJUČAVNICA:	Vdolbna pohištvena ključavnica, sistem istega ključa (tehnični prostori oz. elektro omarice).
KONTROLA PRISTOPA:	/

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

BLAŽILNIK / ODBOJNIK:	/
TESNILA / GILJOTINA:	/
PODBOJ:	Podboj izveden kot MK stena d = 15cm. Vogali zaščiteni s tipskimi kotnimi letvami. Letve so dle popisa GOI del.
PREKLADA:	Preklada se izvede iz jeklenih C profilov 100 / 50 / 4mm. Profili so medsebojno zvarjeni in vijačeni v AB ploščo. Celotna konstrukcija je dvakrat barvana s temeljno barvo.
BARVA PODBOJA:	Notranji okvir vrat je barvan v mat barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Barva ni tipska RAL barva ampak po specialni barvni lestvici proizvajalca barv oziroma NCS lestvici.
KRILO:	Vratno krilo je izvedeno s tipsko podkonstrukcijo, kot npt. Starman Bridge 600 ali enakovredni. Podkonstrukcija se obloži na obeh straneh s kompaktno duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh..
BARVA KRILA:	Barva krila po izboru pooblaščenega arhitekta.
PREZRAČEVANJE / REŠETKE:	/
ZASTEKLITEV:	/

PROSTORI: C016_16.3

DRSNA VRATA 1X

8.3.1

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**SERVISNA VRATA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		