


DETAJLI M 1 : 10:

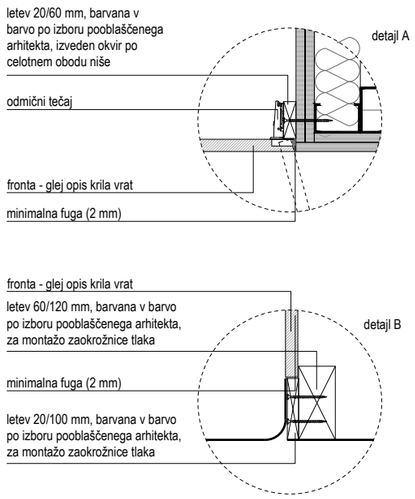


TLORIS / HORIZONTALNI PREREZ AA:

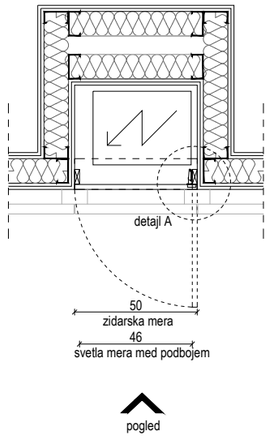

PREREZ B-B

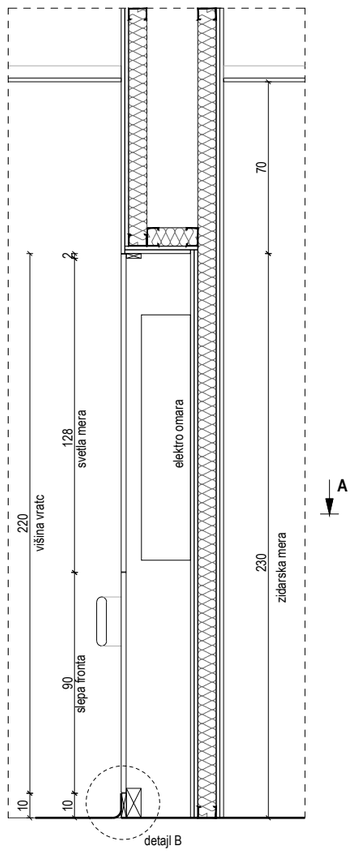

POGLED

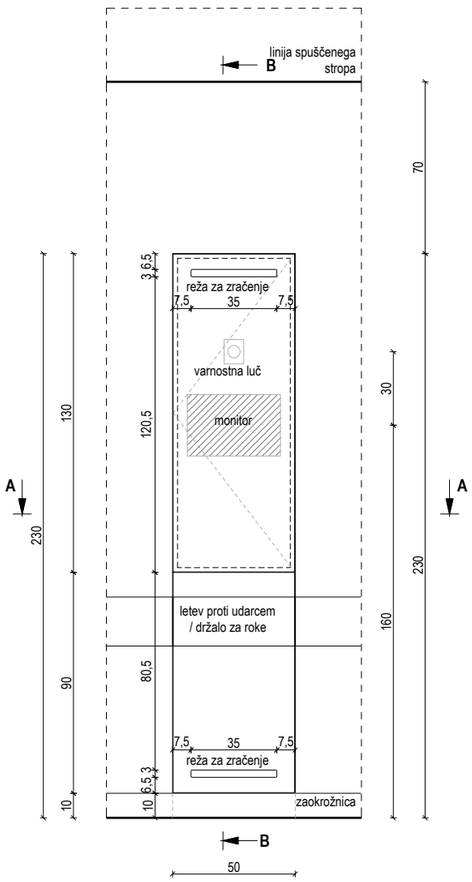

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
VRATA DIMENZIJ 220 / 50 cm

Vrata so mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

ZIDARSKA MERA:	širina: 50,0 cm višina: 220,0 cm
SVETLA MERA:	širina: 50,0 cm višina: 130,0 cm
DEB. STENE / PREKLADE:	mavčnokartonska obloga debeline 10,5 cm
ODPIRANJE:	ročno enokrilno
SMER ODPIRANJA:	glej načrt
PRAG:	/
POŽARNA ODPORNOST: (EN 1634-1)	brez zahtev
ZVOČNA IZOLATIVNOST: EN ISO 140-3	brez zahtev
ZRAKOTESNOST:	brez zahtev
NASADILA:	Odmične spone za pohištvena vrata, ponikljane. 110-stopinjski odpiralni kot. Možnost montaže in demontaže vrat brez orodja z montažno tehniko pritrjevanja. Brezstopenjska tridimenzionalna nastavitev, nastavitev globine z navojnim polžem. Kot npr. BLUM CLIP top ali enakovredni.
SAMOZAPIRALO:	/
MOTORNI POGON:	/
BARVA MOTORNEGA POGONA:	/
KLJUKA:	/
KLJUČAVNICA:	Vdolbna pohištvena ključavnica, sistem istega ključa (tehnični prostori oz. elektro omarice).
KONTROLA PRISTOPA:	/

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

BLAŽILNIK / ODBOJNIK:	/
TESNILA / GILJOTINA:	/
PODBOJ:	Izveden notranji okvir iz lesenih letev dim. 20/60 mm (ob obeh straneh in zgoraj) in letve dim. 120/60 mm (spodaj), barvanih v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Okvir je fiksiran v obodno konstrukcijo niše.
BARVA PODBOJA:	Notranji okvir vrat je barvan v mat barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Barva ni tipska RAL barva ampak po specialni barvni lestvici proizvajalca barv oziroma NCS lestvici.
KRILO:	Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d = 18 mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20 mm. Laminat deb. min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Krilo je razdeljeno na dva dela, spodnji je fiksen, izveden kot slepa fronta, zgornji se krilno odpira. Na vratnem krilu je potrebna izvedba izreza za montažo LCD monitorja in varnostne luči. Dimenzijo in točno lokacijo je potrebno prilagoditi izbranemu produktu. Točno lokacijo mora potrediti pooblaščeni arhitekt.
BARVA KRILA:	Ultrapas in obloga v barvni lestvici proizvajalca oblog in ultrapasov, po izboru pooblaščenega arhitekta.
PREZRAČEVANJE / REŠETKE:	Dvojni izrez v vratnem krilu, dimenzije po shemah.
ZASTEKLITEV:	/

SERVISNA VRATCA EL. OMAR — 40X — 8.3.2

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Funded by the European Union
NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**SERVISNA VRATA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		