


TLORIS / HORIZONTALNI PREREZ AA:

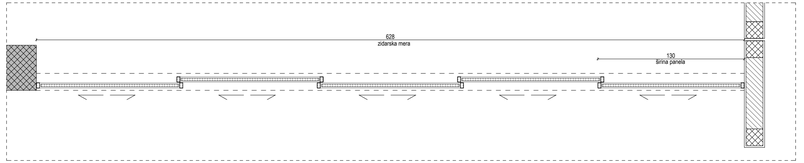

PREREZ B-B

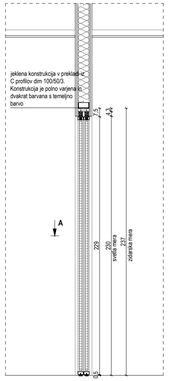

POGLED

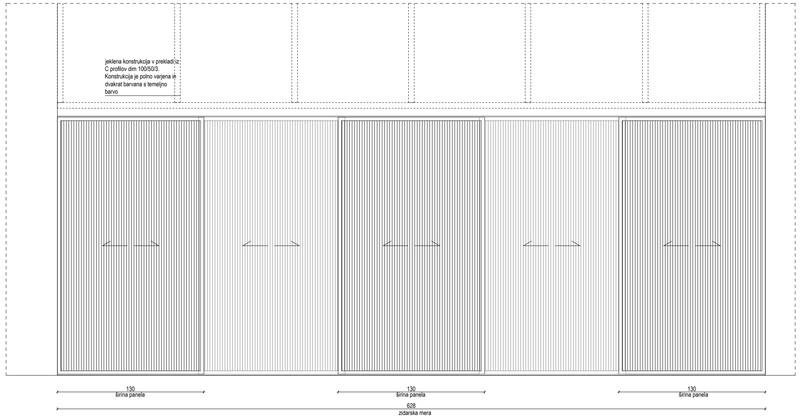

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
VRATA DIMENZIJ 628 / 237 cm

Vrata so mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

ZIDARSKA MERA:	širina: 628.0 cm višina: 237.0 cm
SVETLA MERA:	širina: 628.0 cm višina: 230.0 cm
VELIKOST PANELA:	širina: 130.0 cm višina: 229.0 cm debelina: 5.0 cm
DEB. STENE / PREKLADE:	mavčnokartonska obloga debeline 15.0 cm
ODPIRANJE:	drsno
SMER ODPIRANJA:	glej načrt
PRAG:	0,5 cm
POŽARNA ODPORNOST: (EN 1634-1)	brez zahtev
ZVOČNA IZOLATIVNOST: EN ISO 140-3	brez zahtev
ZRAKOTESNOST:	brez zahtev
DRSNI SISTEM:	Drsni sistem z dvojnim vodilom na mehno zapiranje, kot npr. Geze Portan ali enakovredni, za večje obremenitve.
ZAKLEPANJE:	sistemska enotočkovna, cilindrična
MOTORNI POGON:	/
BARVA MOTORNEGA POGONA:	/
KLJUKA:	Odpiranje na potisk ("tip-on") z mehansko odpiralno oporo za vrtanje.
KLJUČAVNICA:	Vdolbna pohištvena ključavnica, sistem istega ključa (tehnični prostori oz. elektro omarice).
KONTROLA PRISTOPA:	/

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

BLAŽILNIK / ODBOJNIK:	/
TESNILA / GILJOTINA:	/
PODBOJ:	Ometam podboj s stensko ojačitvijo iz nerjavne kovine, del popisa GOI del.
PREKLADA:	Preklada se izvede iz jeklenih C profilov 100 / 50 / 4mm. Profili so medsebojno zvarjeni in vijačeni v AB ploščo. Celotna konstrukcija je dvakrat barvana s temeljno barvo.
BARVA PODBOJA:	Po izboru pooblaščenega arhitekta.
KRILO:	Vratno krilo je izdelano iz jeklenega okvirja, ki je izdelan iz jeklenih cevi, dim. 50/50/3mm. V okvir se privari mreža iz ekstrudirane vrvičevinjene pločevine kot npr. Bankotehna DX51D ali enakovredni. Celotno krilo barvano v NCS po izboru pooblaščenega arhitekta.
BARVA KRILA:	Barva krila po izboru pooblaščenega arhitekta.
PREZRAČEVANJE / REŠETKE:	/
ZASTEKLITEV:	/

PROSTORI: D220_02

DRSNA VRATA 1X

8.3.3

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
(Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana)
(Ulica Ankaranova 1, 6000 Koper)
(Ulica Andreja Vesalija 7, 1000 Ljubljana)

Funded by the European Union
NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**SERVISNA VRATA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		