


D.S.1

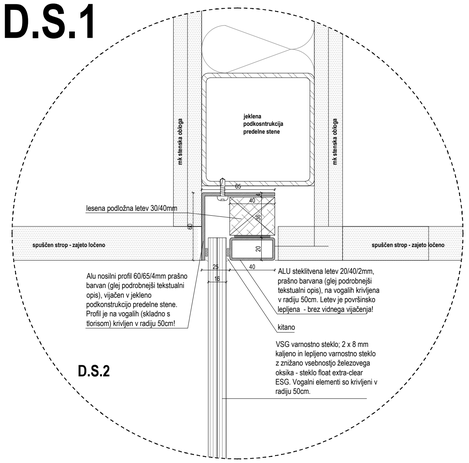


D.S.3

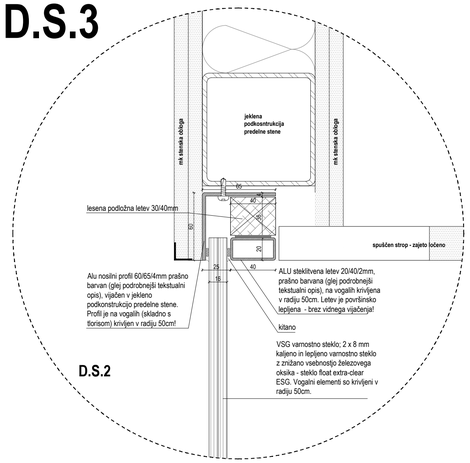


D.S.5

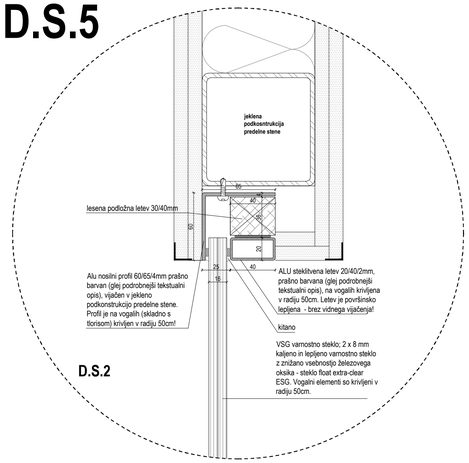


D.S.6

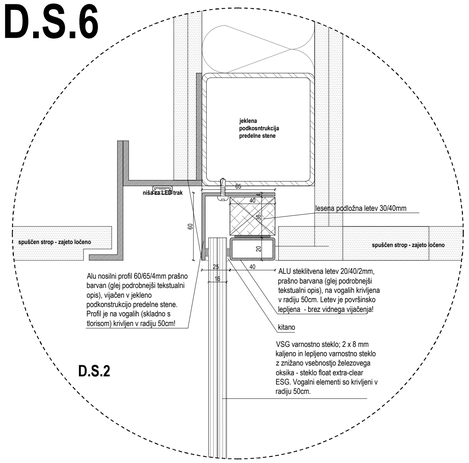


D.S.2

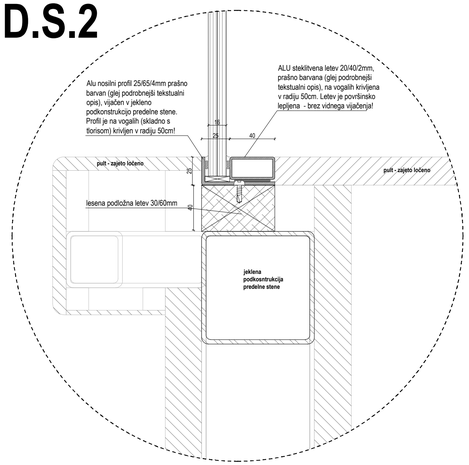


D.S.4

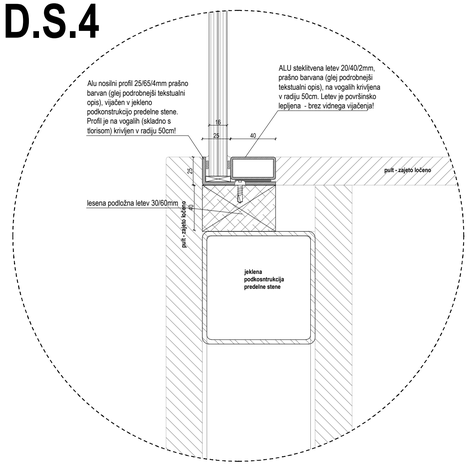


D.S.7

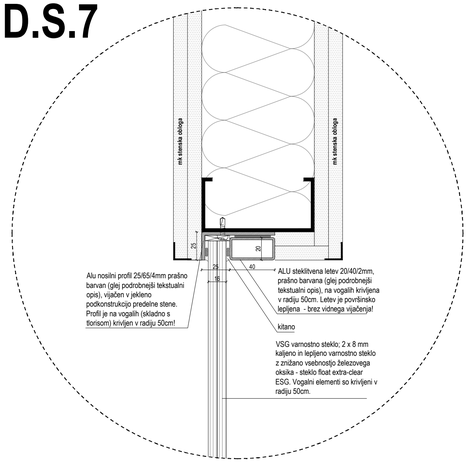

D.S.8

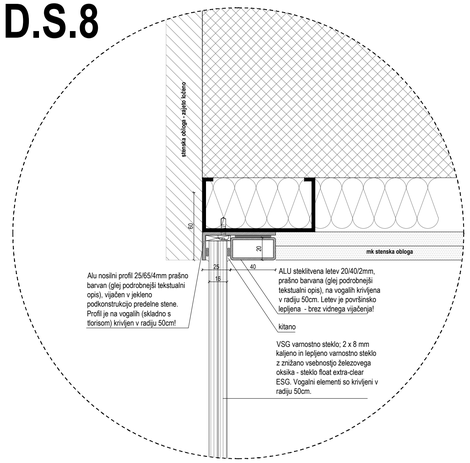

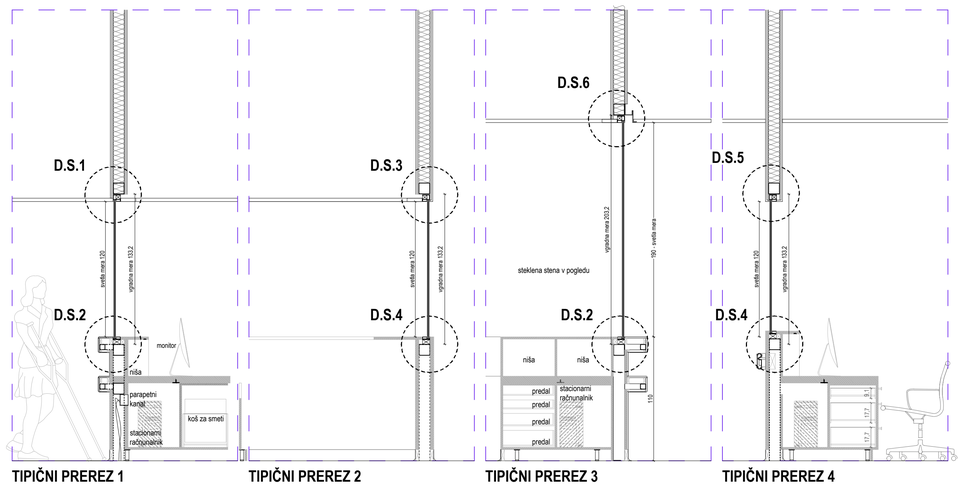

POZICIJA:

VRATA

OPIS:	ENOKRILNA ZASTEKLJENA VRATA Z ENOSTRANSKO OBSVETLOBO/STEKLENO STENO
ZIDARSKA MERA:	višina: 230cm in 300cm širina: 106cm
SVETLA MERA:	višina: 223,1cm in 293,1 širina: 90,6cm
DEB. STENE / PREKLADE:	mavčnokartonska stena in prekilada deb. 15 cm
ODPIRANJE:	ročno enokrilno
SMER ODPIRANJA:	skladno s shemo
PRAG:	/
POŽARNA ODPORNOST: (EN 1634-1)	/
ZVOČNA IZOLATIVNOST: EN ISO 140-3	/
ZRAKOTESNOST:	/
NASADILA:	sistemska skrita inox nasadila, primerna za vrata z visoko frekvenco odpiranja, tilevilo nasadil in pozicijo je potrebno prilagoditi dimenzijam in težI vratnega krila (dvojno nasadilo na vrhu krila). vključiti tlačilec zapiranja - merilec zapiranje.
SAMOZAPIRALO:	
MOTORNI POGON:	/
BARVA MOTORNEGA POGONA:	/
KLJUKA:	sistemska inox satinirana kljuka skladna s SIST EN 179 (kot npr. Schüco 240186 ali enakovredni) na obeh straneh vrat
KLJUČAVNICA:	enotočkovna, cilindrična, protivlomna, elektromagnetna
KONTROLA PRISTOPA:	kontrola pristopa na obeh straneh vrat
BLAŽILNIK / ODBOJNIK:	Stenski odbojnik
TESNILA / GILJOTINA:	Spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti (tišina giljotina).
PODBOJ IN OKVIR VRAT +FIKSNA ZASTEKLITEV:	Sistem hladne alu profilacije za navznoter in navzven odprinjoča enokrilna vrata. Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo) in opremljena z dvema prepirnima tesniloma. Sistem omogoča izvedbo stranskih svetlob in nadsvetlob, vgradnjo skritih nasadil in integriranega samozapiralo. Sistemsko okovje mora omogočati izvedbo do max. višine krila 3000 mm, max. širine krila 1000 mm in max. teže krila 200 kg. Sistem mora biti certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125. Ekstrudirani profili morajo biti izdelani iz korozijsko visoko odpornega aluminija - legura EN AW (AlMg0,5 F22). Profilacija: kot npr. Schüco ADS 65 NI ali enakovredni. Vgradnja je suhomontažna. Podboj in krilo sta poravnana. Globina podboja je 65 mm. Montaža z usteznimi trajno elastičnimi klomi, brez dodatnih pokrivnih letev. Zahtevana je natančna izvedba sten in posledično natančna izvedi montaže s kontrolirano vsno fugo širine 1 cm. Zaključki obodnih sten so silkopleksansko obdelani s skritimi kotniki. Vsi stranski zaključki, spoji in obrobe morajo biti v skladu s stroko.
BARVA PODBOJA:	Alu profilacija je površinsko zaščitena s prašno barvano strukturno barvo (FS) (kot npr. Tiger Drylac ali enakovredni po DIN 55633 in EN ISO 12944, kategorija C3. Barva po izboru pooblaščenega arhitekta. Barva in tipska RAL barva ampak po specialni barvni lestvici proizvajalca prašnih barv ozirooma NCS lestvici.
KRILO IN FIKSNA ZASTEKLITEV:	Vsa zastekliteu mora biti izvedena iz IZO-2-slojnega varnostnega stekla ESG 8/16/ ESG 6, d=30 mm in Ug =3,0 W/m2K z znižano vsebnostjo železovega oksika - steklo float extra-clear ESG.
BARVA KRILA:	Alu profilacija je površinsko zaščitena s prašno barvano strukturno barvo (FS) (kot npr. Tiger Drylac ali enakovredni po DIN 55633 in EN ISO 12944, kategorija C3. Barva po izboru pooblaščenega arhitekta. Barva in tipska RAL barva ampak po specialni barvni lestvici proizvajalca prašnih barv ozirooma NCS lestvici.
PREZRAČEVANJE / REŠETKE:	/

ZASTEKLITEV

OPIS:	FIKSNA ZASTEKLITEV VSTAVLJENA V SKRITE L KOTNIKE IN FIKSIRANA S STEKLITVENO LETVICO.
STEKLO:	VSG varnostno steklo; 2 x 8 mm kaljeno in lepljeno varnostno steklo z znižano vsebnostjo železovega oksida - steklo float extra-clear ESG. Vogalni elementi so krivljeni v radiju 50cm. Zelleo steklI skladno s shemo delitve, ki je del načrtov oprreme (opremnu pulti), dolžinski stiki so izvedeni brez profilov - samo kitano s prozornim steklarskim klom.
PROFILACIJA:	Alu nosilni profil 60/65/4mm (zgoraj) in 25/65/4 (spodaj) prašno barvan s strukturno barvo (FS) (kot npr. Tiger Drylac ali enakovredni) po DIN 55633 in EN ISO 12944, kategorija C3. Barva po izboru pooblaščenega arhitekta. Barva in tipska RAL barva ampak po specialni barvni lestvici proizvajalca prašnih barv ozirooma NCS lestvici. Barva se določi glede na položaj elementa znotraj stavbe oz. barvno shemo - vsako nadstropje ima svojo vodilno barvo. Profili je vijačen v jekleno podkonstrukcijo predelne stene oz. konstrukcijske elemente oprema. **Profili je na vogalih (skladno s tlorisom) krivljen v radiju 50cm!**
STEKLITVENA LETEV:	ALU steklitvena letev 20/40/2mm prašno barvana strukturno barvo (FS) (kot npr. Tiger Drylac ali enakovredni) po DIN 55633 in EN ISO 12944, kategorija C3. Barva po izboru pooblaščenega arhitekta. Barva ni tipska RAL barva ampak po specialni barvni lestvici proizvajalca prašnih barv ozirooma NCS lestvici, **na vogalih krivljena v radiju 50cm**. Letev je površinsko lepljena - brez vidnega vijačenja!
VOGALNI ELEMENTI:	skladno z načrti ima zastekliteu vogale izvedene v radiju 50cm (zunanji radij stekla). Montaža stekla vogalnih elementov se mora izvesti pred montažo notranjih oblog oz. pultov notranje oprreme!
STIKOVANJE:	Stikovanje s spuščenim stropom in elementi notranje oprreme izvedno skladno z detalji D.S.1 do D.S.6; nosilni profili skriti (vtopljeni) v strop / stene / opremo. Stikovanje s stenami oz. obložami izvedeno po detajlih D.S.7 in D.S.8. V primerih ko vgradnja skrlega profila ni mogoča se steklo vgradi brez stranske (končne) profilacije!

DIMENZIJE

OZNAKA	KOM.	DIMENZIJE (tm vključno z vog. elementi in vrati)	SVETLA VIŠINA FIKSNE ZASTEKLITVE	ŠTEVILO VRAT	ŠTEVILO VOGALNIH ZAOKROŽENIH ELEMNTOV
D.1.1	1	**21.20 m**	**190cm (delorna 225 cm)**	**2 x 106/300 cm**	**4 x**
D.1.2	1	**4.24 m**	**190cm (delorna 225 cm)**	**2 x 106/300 cm**	**/**
D.1.3	1	**10.65 m**	**120cm**	**1 x 106/230 cm**	**1 x**
D.1.4	1	**7.56m**	**120cm**	**1 x 106/230 cm**	**/**
D.1.5	1	**10.65 m**	**120cm**	**1 x 106/230 cm**	**1 x**
D.1.6	1	**5.60 m**	**120cm**	**1 x 106/230 cm**	**1 x**
D.1.7	2	**13.15 m**	**120cm**	**1 x 106/230 cm**	**2 x**
D.1.8	1	**7.55 m**	**120cm (delorna 155 cm)**	**1 x 106/230 cm**	**1 x**
D.1.9	2	**6.50 m**	**120cm**	**1 x 106/230 cm**	**1 x**
D.1.10	2	**7.07 m**	**120cm**	**2 x 106/230 cm**	**1 x**
D.1.11	1	**5.75 m**	**120cm**	**1 x 106/230 cm**	**1 x**

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC a r k a r h i t e k t u r a k r u š e c d . o . o . v r t a č a 8 1 0 0 0 l j u b l j a n a t e l _ 0 1 / 4 2 5 1 5 4 3
Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ureď Republike Slovenije za naložbe, nalozniški in investicijo v zdravstvu Sektor za investicije in javna naročila Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	SHEME OKEN IN STEKLENIH STEN
Št. načrta:	226/2022-1 NAČRT ARHITEKTURE, mapa št.: 1
Vrsta proj. dokumentacije:	PZI
Št. proj.:	226/2022
Merilo:	1:25
Datum:	MAJ 2023