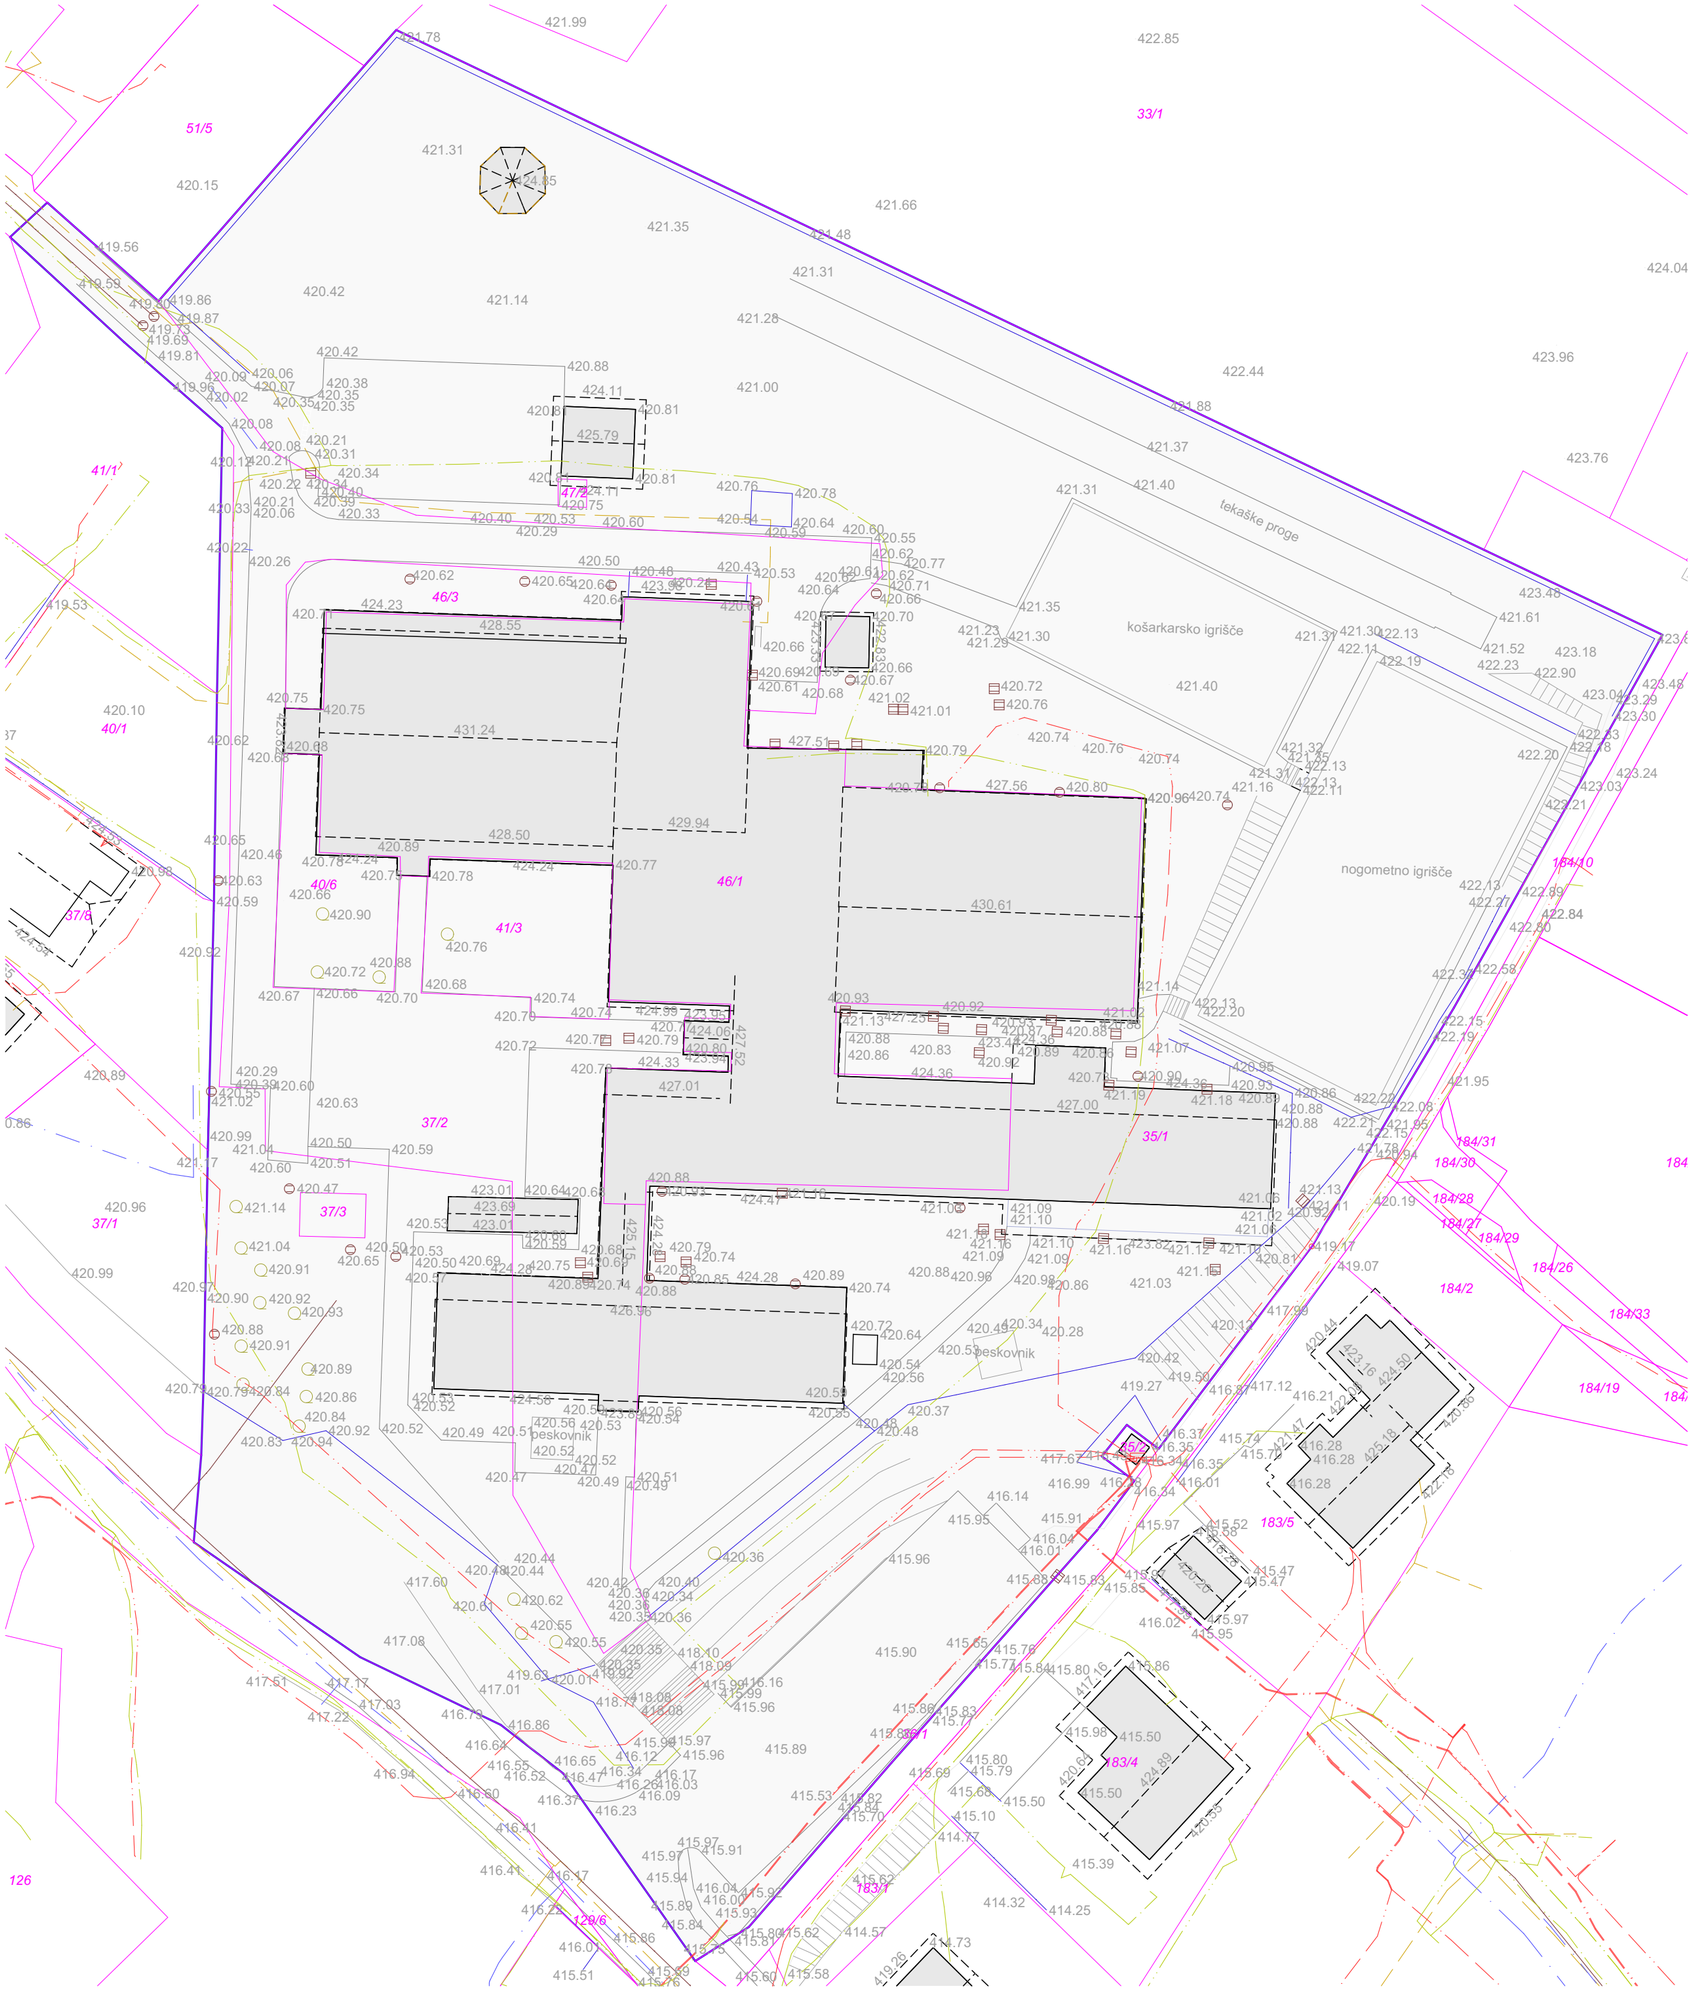


- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nič in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konstrukcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Situacija obstoječe stanja**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predosije**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:500	*št. risbe*	**LP01**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

PRIKLJUČNI VODOVOD
priključitev v obstoječem vodomernem jašku DN20,
nova merilna naprava

DETAJL
križanje plinovoda z elektrovodom

DETAJL
križanje plinovoda s
telekomunikacijskim vodom

Interni dovod NYY 4x16 mm2
v SF cevi Φ110mm na globini 0,8 m
+FeZn 4x25 mm

Kabelski jašek EL
bet. cev Φ100cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

TK priključek zaščitna cev
PE-HD 2x Φ50mm
na globini 0,8 m

Kabelski jašek TK
bet. cev Φ60cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek TK
bet. cev Φ60cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek TK
bet. cev Φ60cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek EL
bet. cev Φ100cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek EL
bet. cev Φ100cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Interni dovod NYY 4x16 mm2
v SF cevi Φ110mm na globini 0,8 m
+FeZn 4x25 mm

Interni dovod NYY 4x16 mm2
v SF cevi Φ110mm na globini 0,8 m
+FeZn 4x25 mm

Interni dovod NYY 4x16 mm2
v SF cevi Φ110mm na globini 0,8 m
+FeZn 4x25 mm

TK priključek zaščitna cev
PE-HD 2x Φ50mm
na globini 0,8 m

TK priključek zaščitna cev
PE-HD 2x Φ50mm
na globini 0,8 m

TELEKOMUNIKACIJE
- TK priključek
- navezava na obstoječ TK jašek

ELEKTROVOD
obstoječa priključno merilna omarca PMO:
- vgradnja dodatnega merilnega mesta
(števec kWh in priključne varovalke 3x25A)

REZANJE ASFALTA
Rezanje obstoječega asfalta,
površina ca. 295 m2

Kabelski jašek EL
bet. cev Φ100cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek TK
bet. cev Φ60cm, globine 1m
s pokrovom 60x60cm

Kabelski jašek EL polnilnice
bet. cev Φ80cm, globine 2m
s pokrovom 60x60cm

PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA JAŠKA OJ1 IN RAZVODA CEVI NA NOVO LOKACIJO
Natančen potek obstoječe kanalizacije in navezovanje
na druge vode potrebno preveriti na licu mesta!

PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA JAŠKA OJ2 IN RAZVODA CEVI NA NOVO LOKACIJO
Natančen potek obstoječe kanalizacije in navezovanje
na druge vode potrebno preveriti na licu mesta!

drenažna PE cev DN 100 I=15,68 m i=1%

drenažna PE cev DN 100 I=20,41 m i= 1%

drenažna PE cev DN 150 I=5,61 m i= 1%

PVC cev DN 200
I=1,60 m i= 2%

FEKALNA KANALIZACIJA
PVC DN 200 I=2,71 m i=1%
navezava na obstoječo interno kanalizacijo

PONIKOVALNICA P1
V=1,8 m3
glej geomehansko poročilo!

PRIKLJUČNI VODOVOD DN100 I=48,02 m

PRIKLJUČNI ELEKTROVOD EKK CEV Ø80 I=182,88 m

PRIKLJUČNI ELEKTROVOD EKK CEV Ø80 I=177,01 m

Kabelska kanalizacija stigmaflex 2xfi200, 2xfi70,
valjanec Fe/Zn 25x4

TK priključek zaščitna cev
PE-HD 2x Φ50mm
na globini 0,8 m

košarkarsko igrišče

nogometno igrišče

peskovnik

peskovnik

tekaške proge

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nik in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, preglede, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno počarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konstrukcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- kržno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Priključevanje na GJI**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:200	*št. risbe*	**LP02**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

košarkarsko igrišče

nogometno igrišče

teniške proge

peskovnik

peskovnik

T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, preglede, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konstrukcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija


1. GLAVNI OBJEKT (zakoličeno na zunanjih robovih nosilne konstrukcije/sten)

	x	y
01	452757,5852	125333,0505
02	452764,2310	125332,8155
03	452764,1427	125330,3171
04	452765,9716	125330,2525
05	452765,8511	125326,6446
06	452765,2515	125326,8658
07	452765,0858	125322,1787
08	452761,4981	125322,3087
09	452761,4293	125322,9083
10	452757,2319	125323,0567

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Zakoličbena situacija**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:200	*št. risbe*	**LP03**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

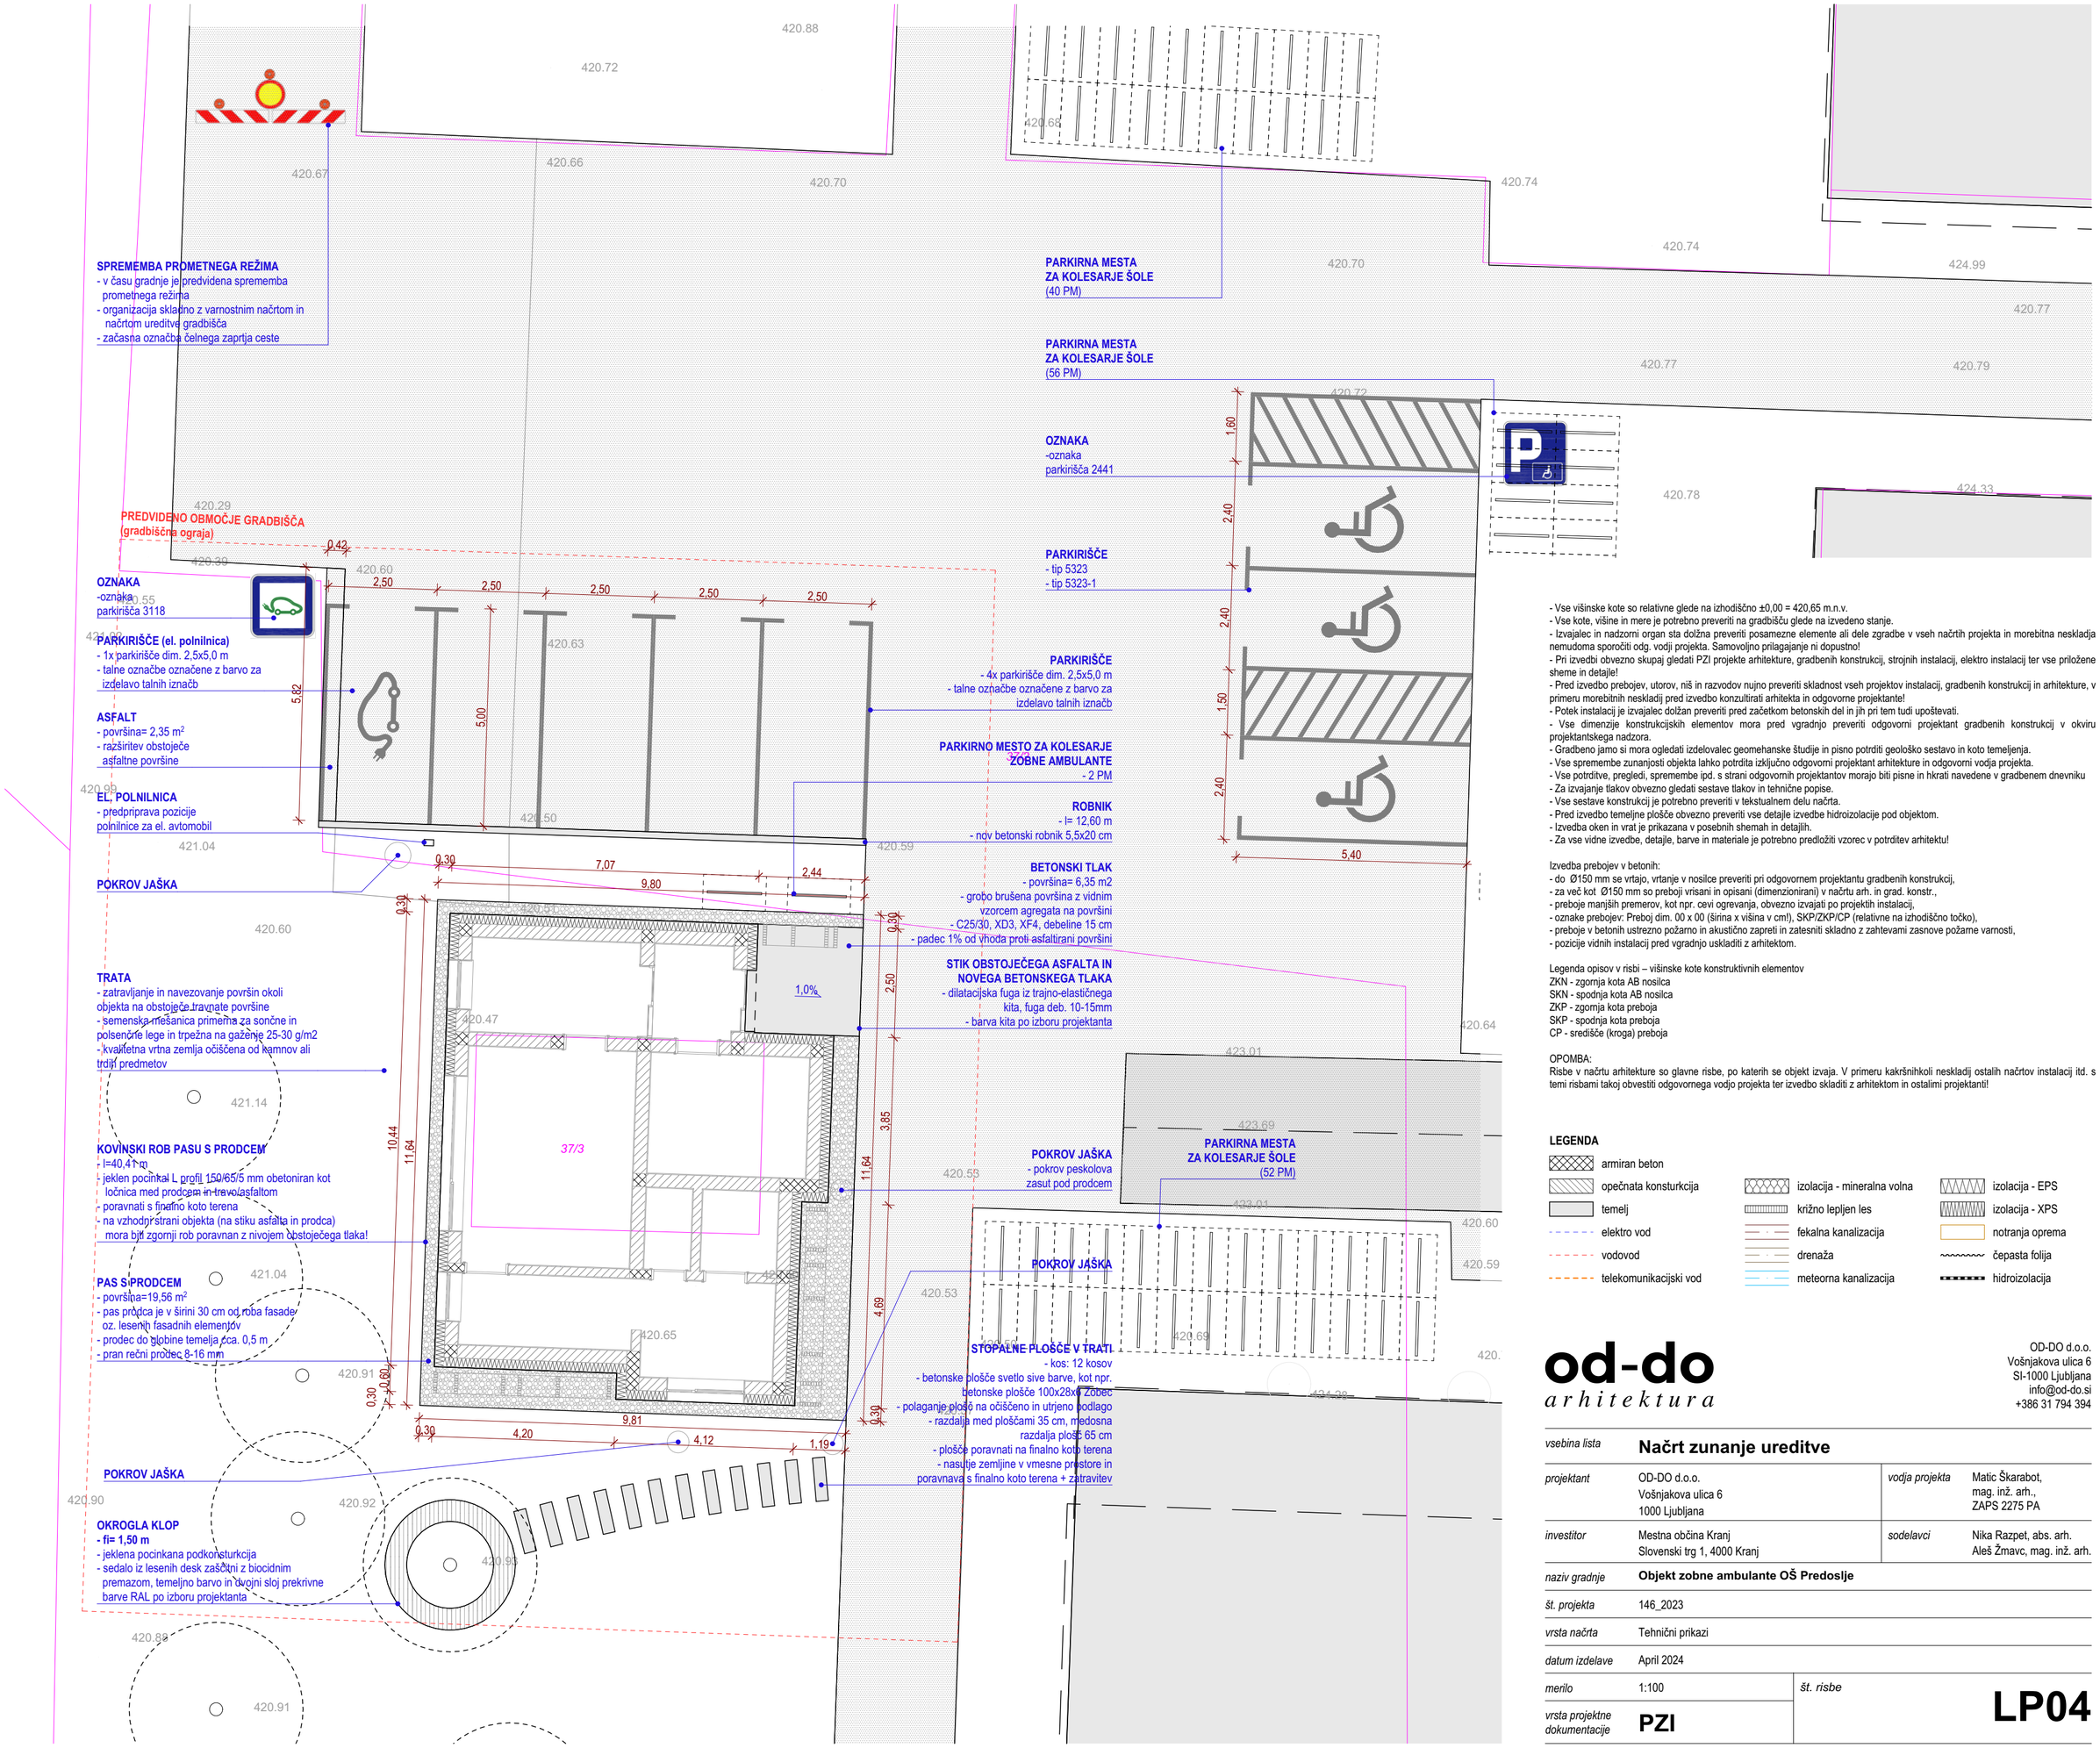

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konstrukcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Načrt zunanje ureditve**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:100	*št. risbe*	**LP04**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

PROMETNE POVRŠINE (S=295 m²)
- predviden poseg v obstoječe prometne površine
- rezanje obstoječega asfalta za izvedbo trase priključkov
- celovita rekonstrukcija ceste od robnika do robnika v kombinaciji nosilne in obrabne asfaltne plasti 5 + 3 cm
skladno s tehnično specifikacijo za
javne ceste TSC 06.300/06-410:2009
- stik med starim in novim asfaltom ustrezno obdelan, skrbno očiščeni stiki in zatesnjeni s stičnim trakom

košarkarsko igrišče

nogometno igrišče

peskovnik

teniške proge

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nik in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno pristojni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, preglede, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno počarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konstrukcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Prikaz posegov v prometne površine**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:200	*št. risbe*	**LP05**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

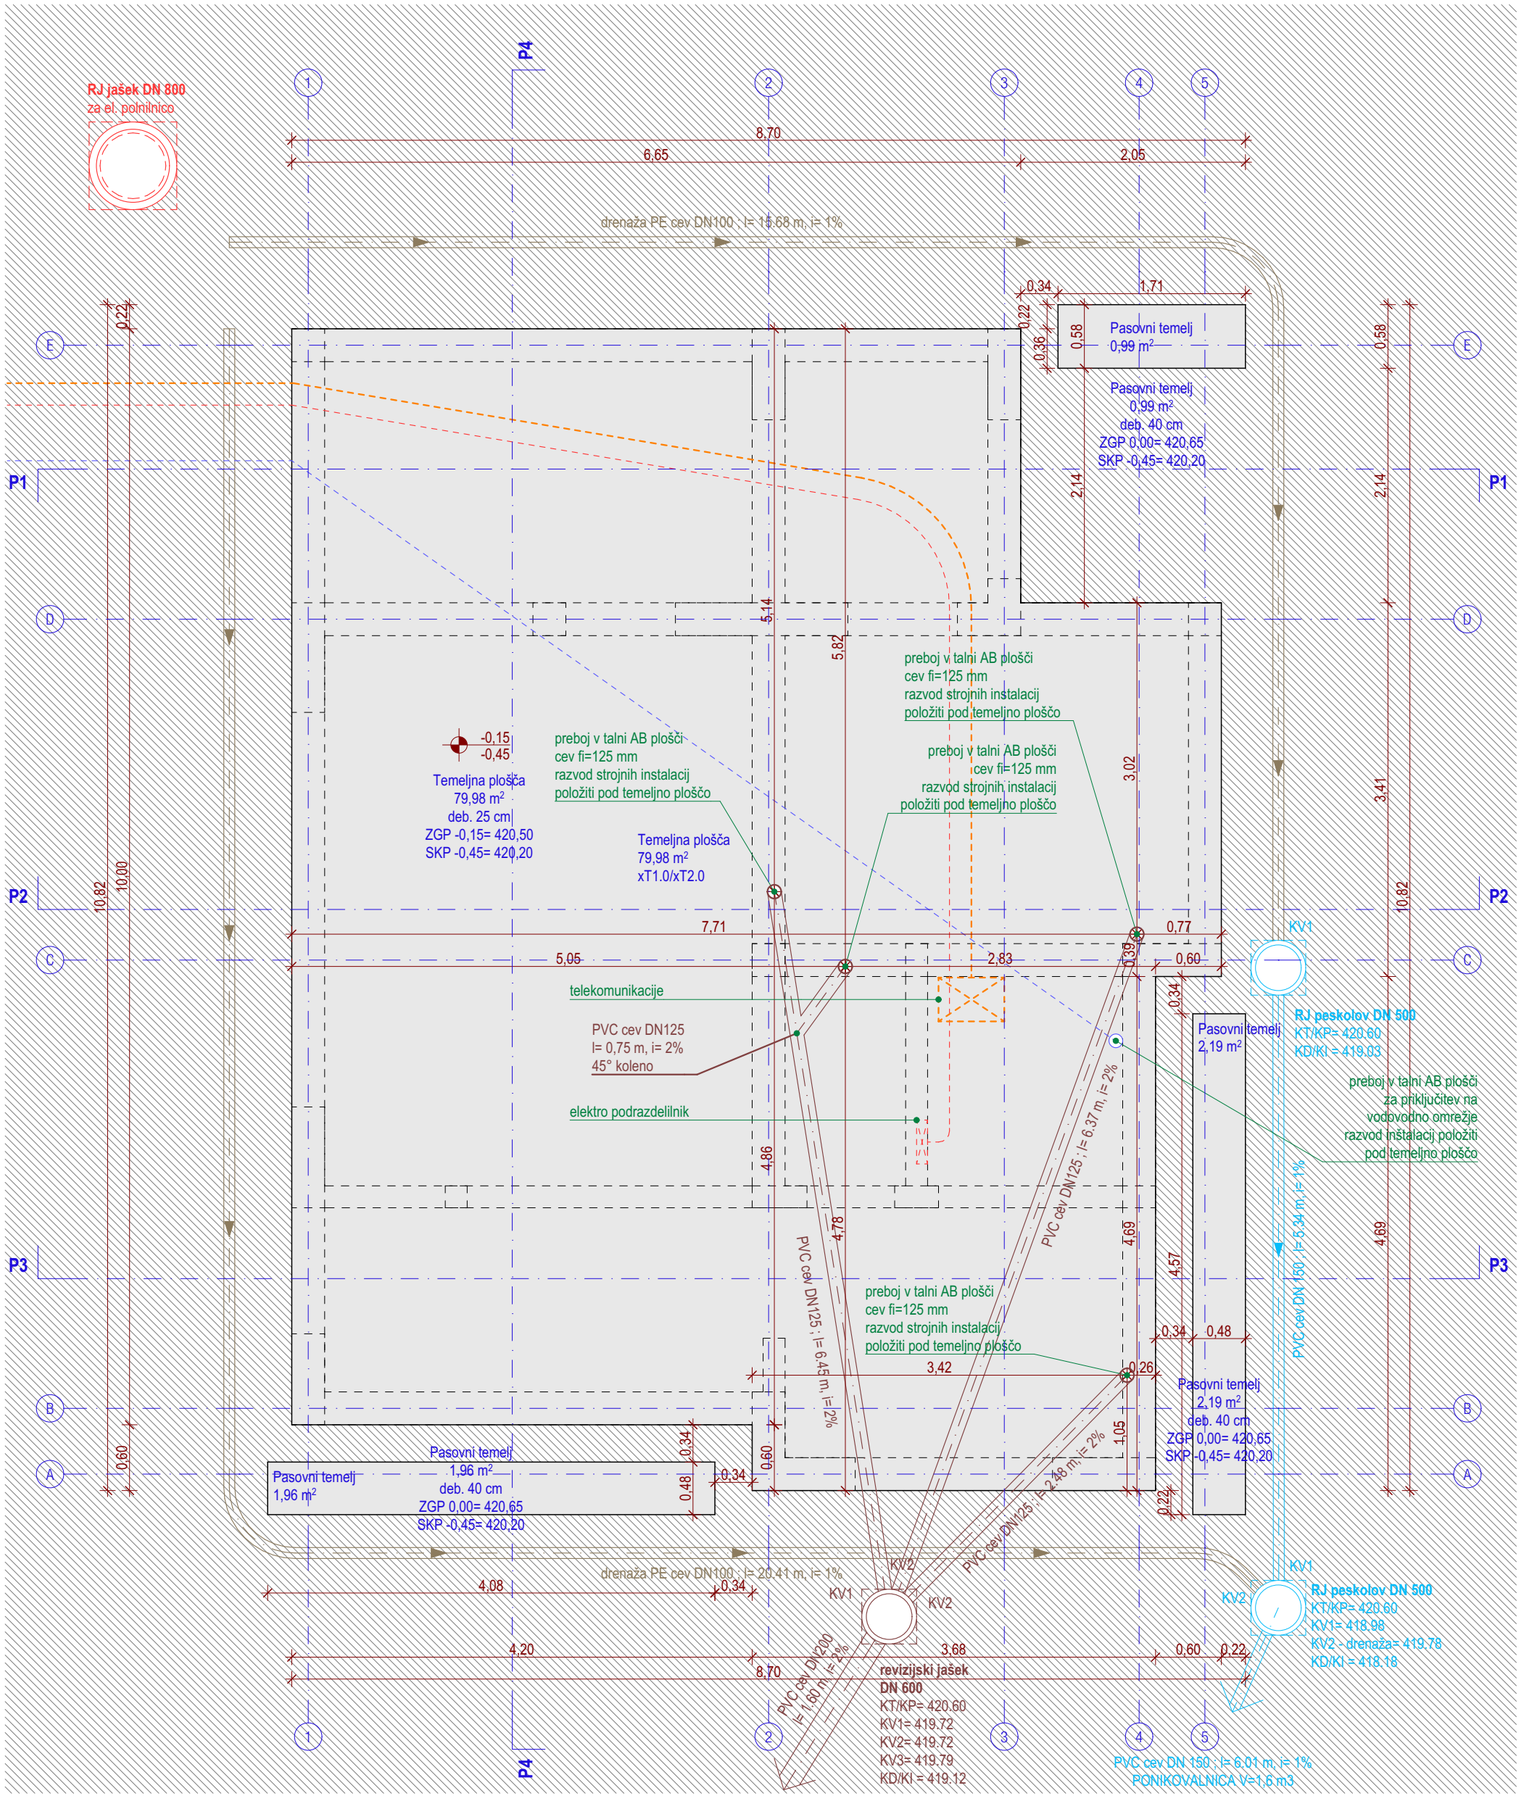

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Tloris temeljev**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP1.1**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

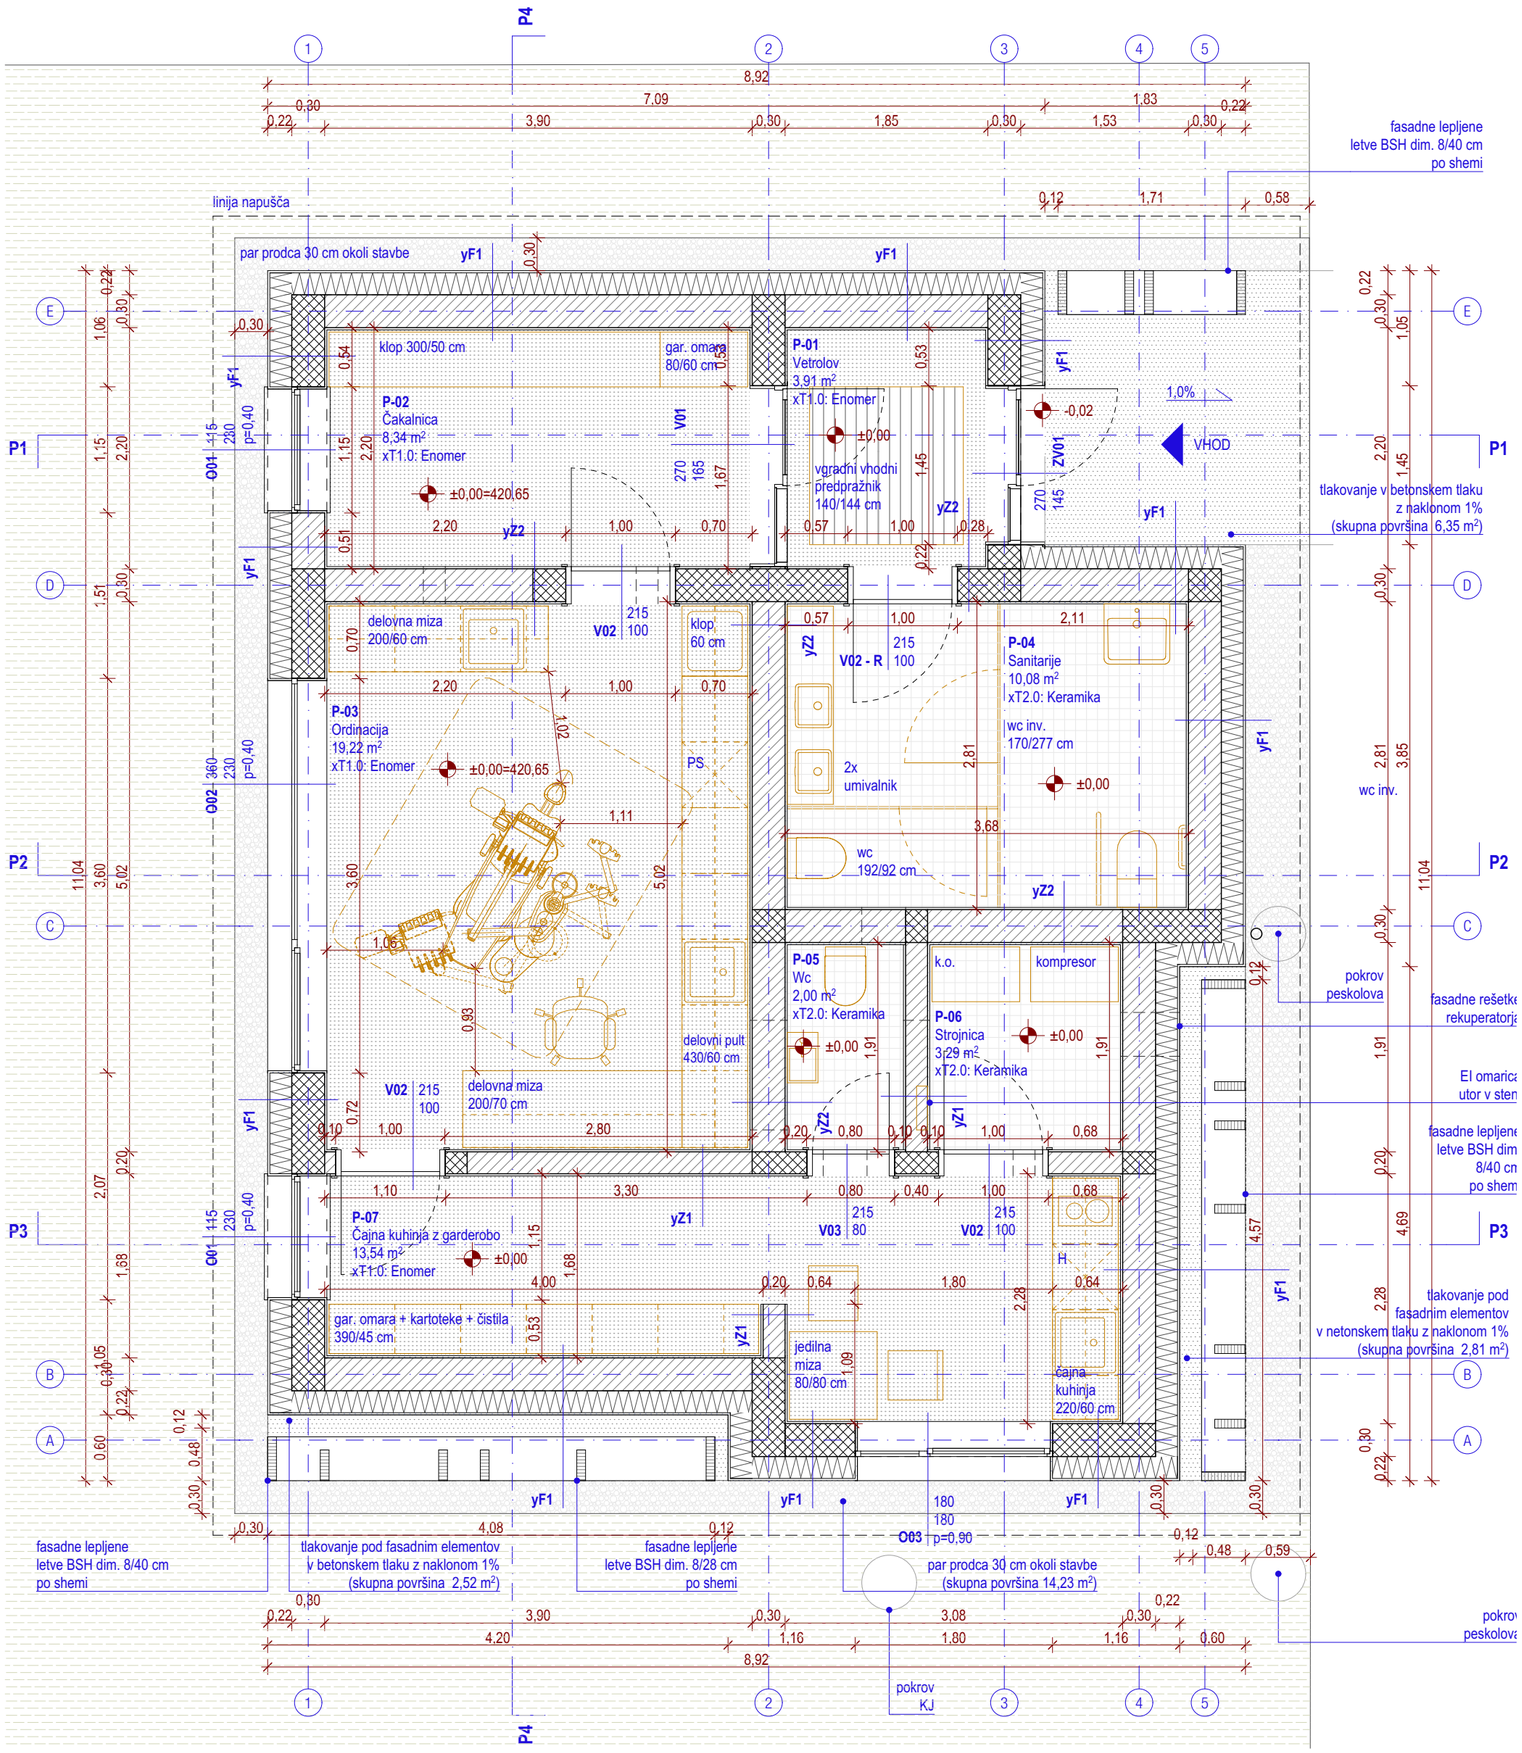

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nič in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Tloris pritličja**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP1.2**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

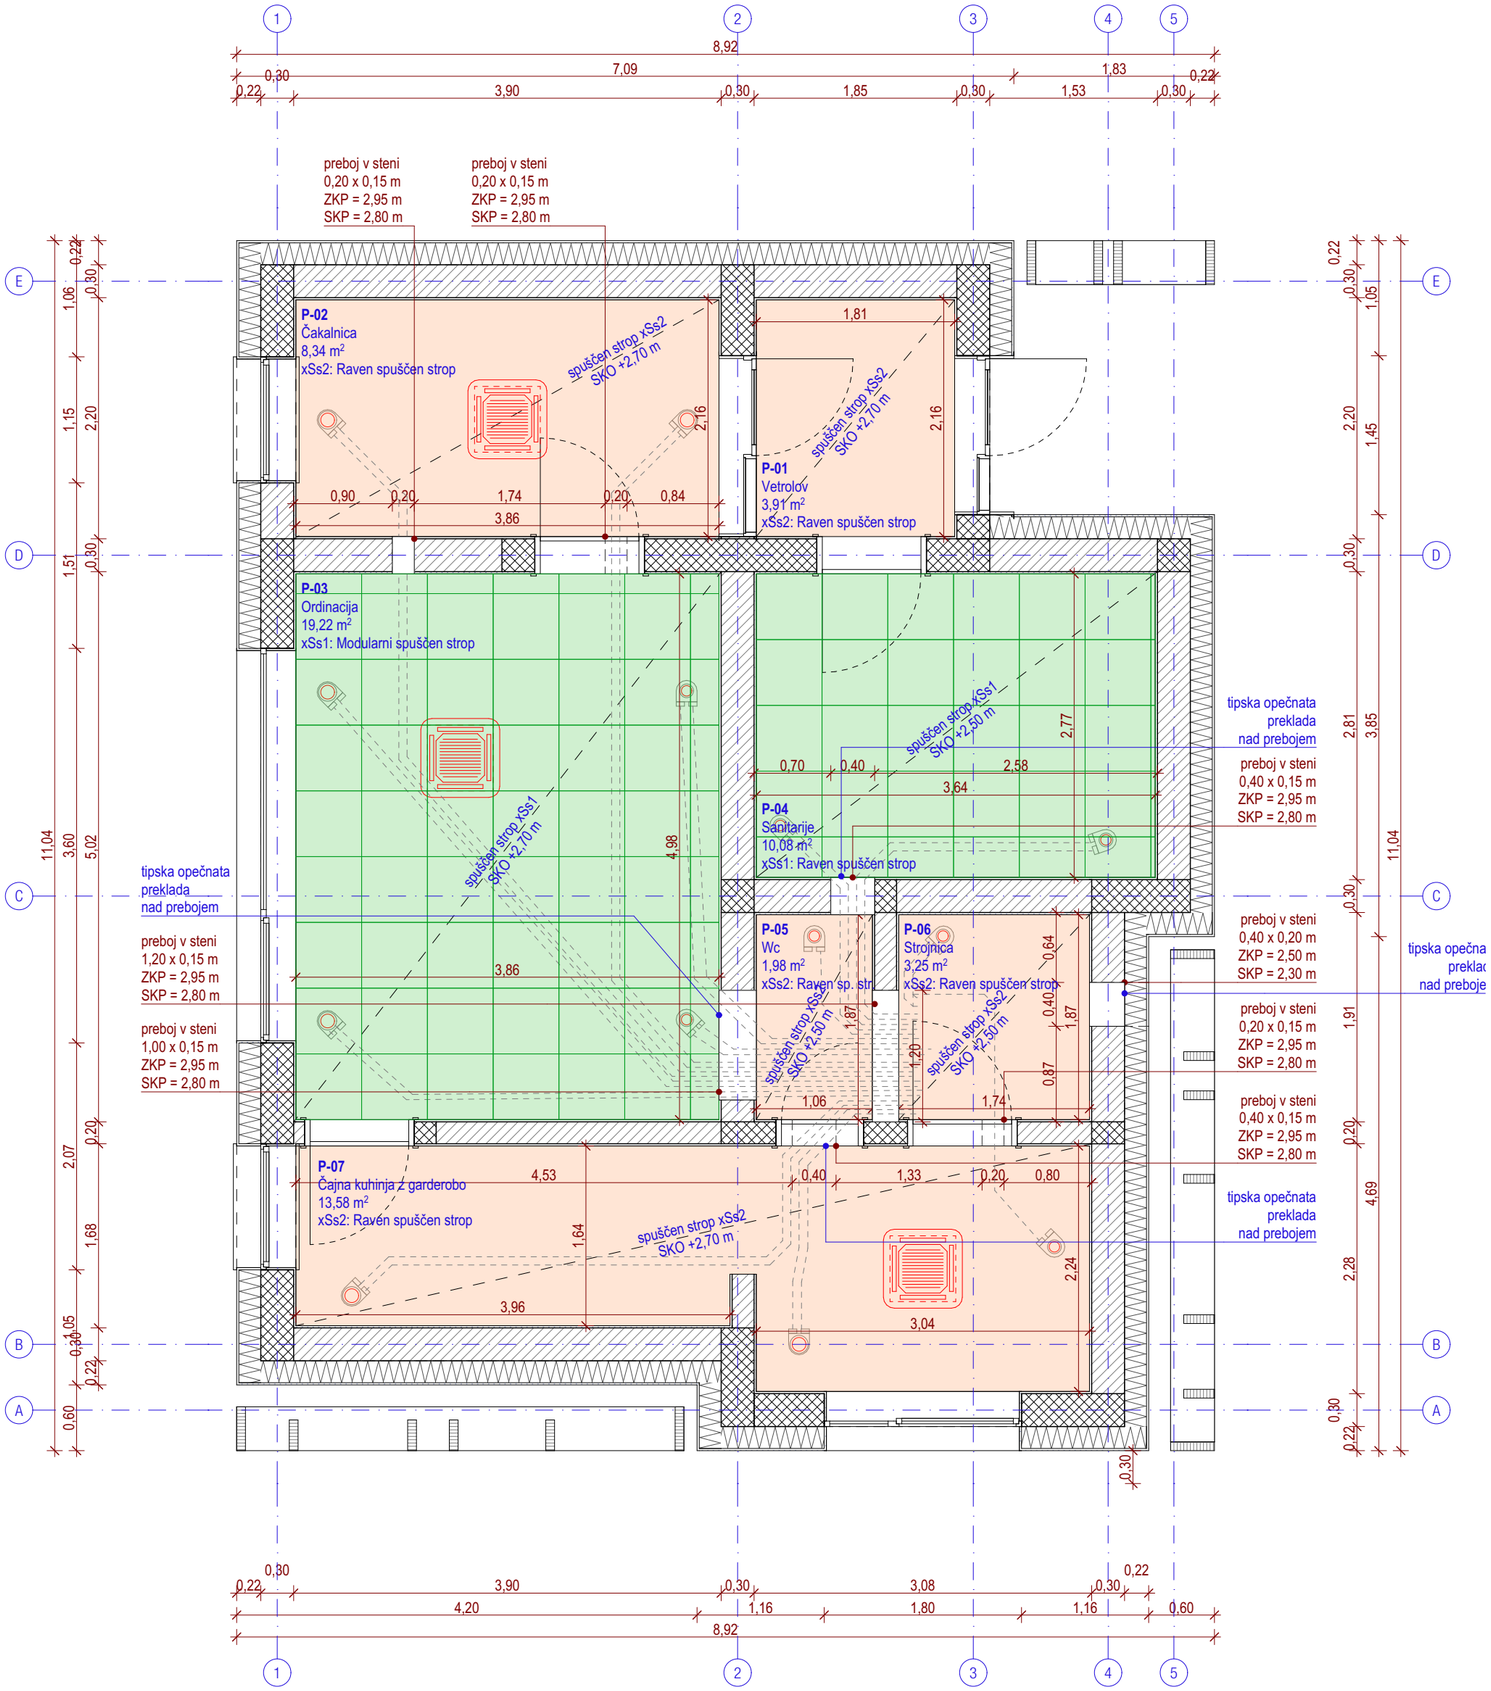

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nič in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA

armiran beton
opečnata konsturkcija
temelj
elektro vod
vodovod
telekomunikacijski vod
izolacija - mineralna volna
križno lepljen les
fekalna kanalizacija
drenaža
meteorna kanalizacija
izolacija - EPS
izolacija - XPS
notranja oprema
čepasta folija
hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Tloris stropa**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP1.3**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

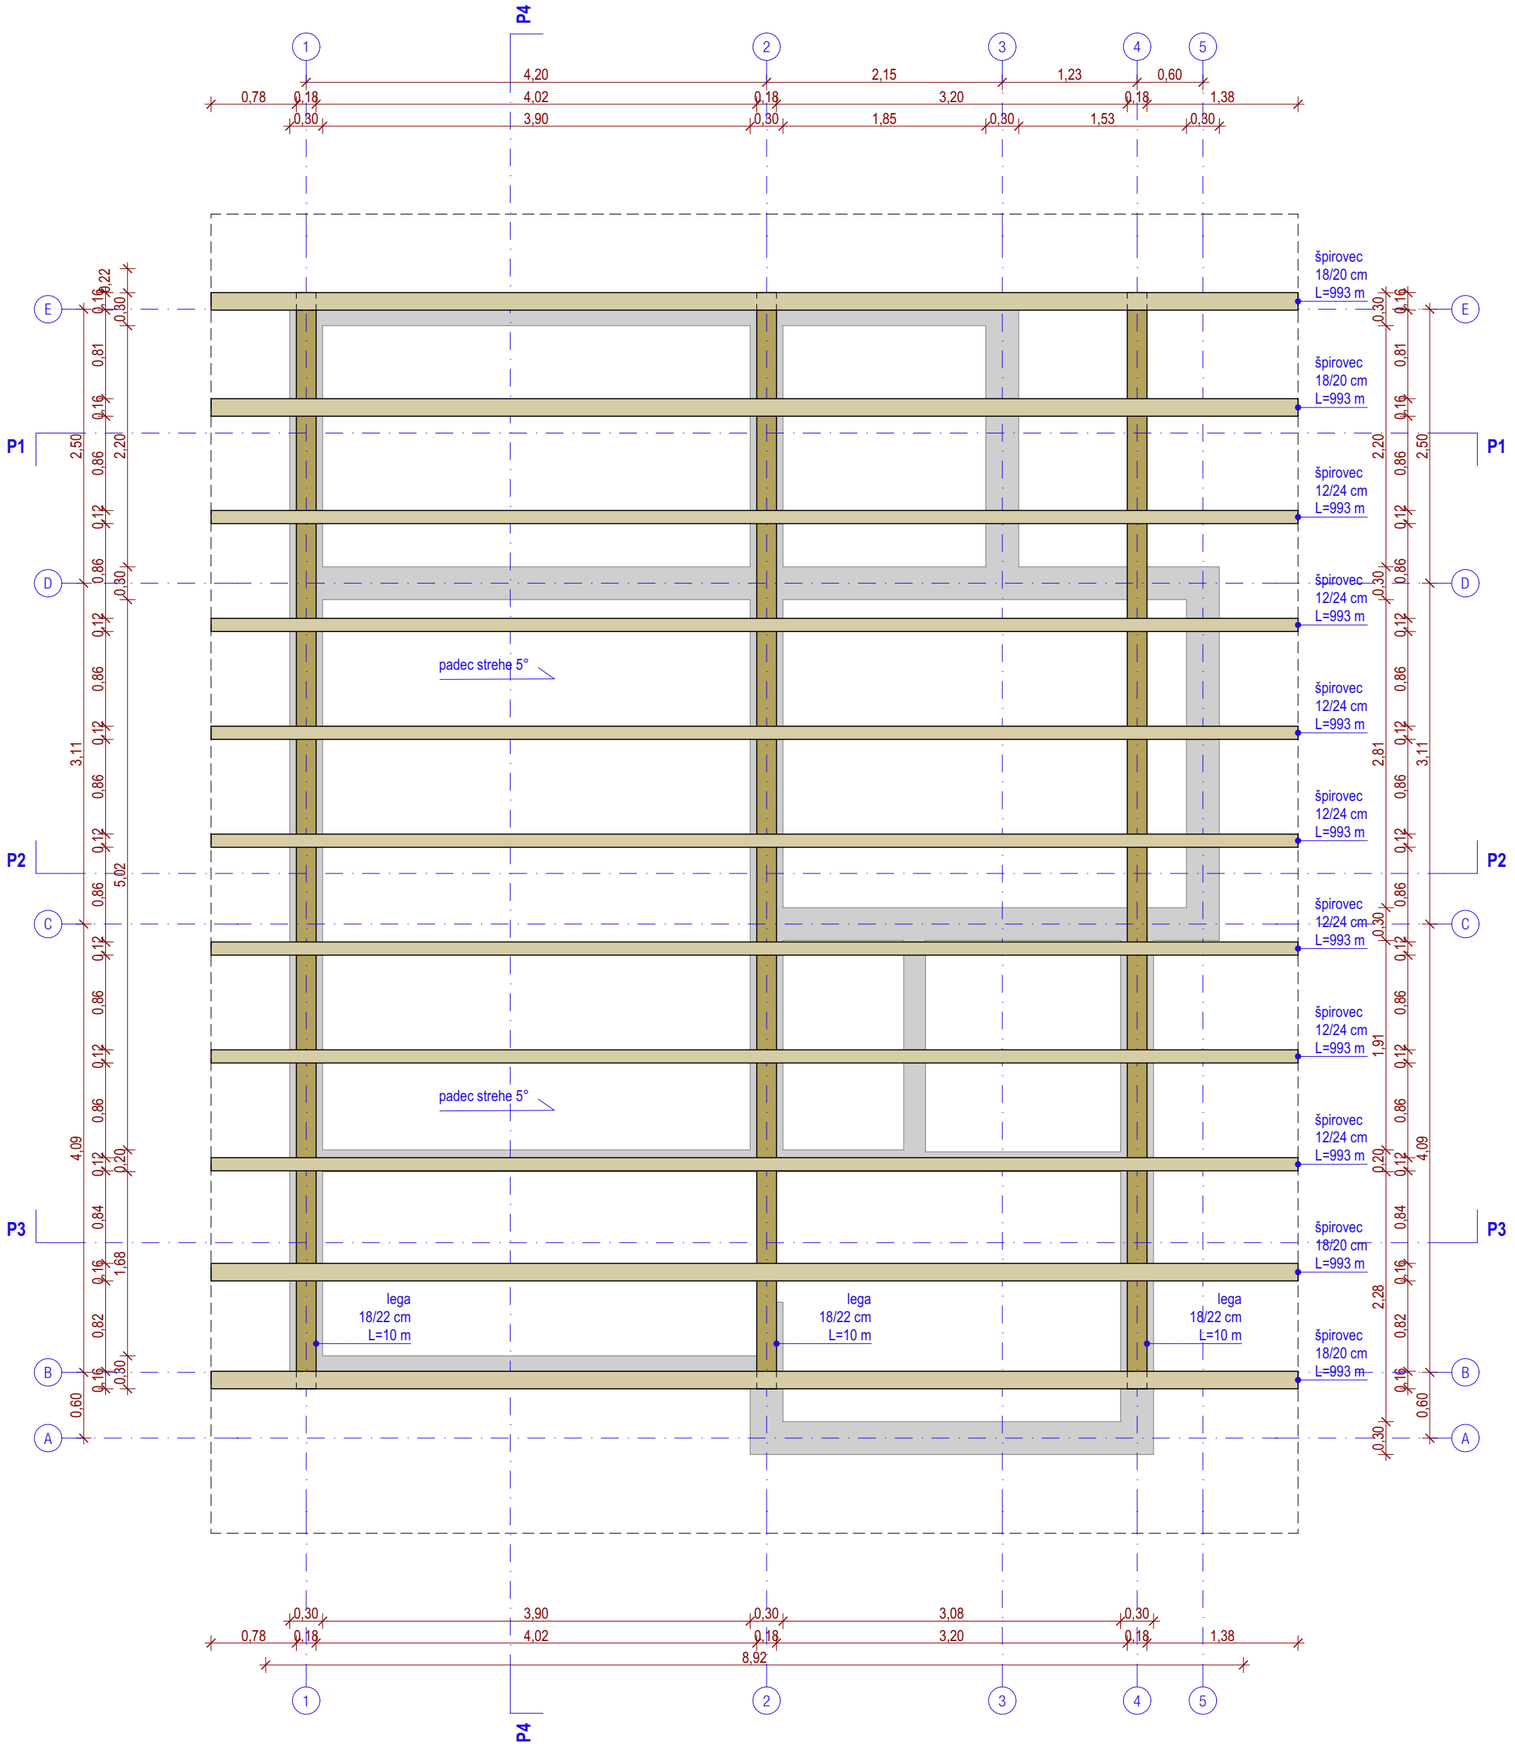

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Tloris ostrešja**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP1.4**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

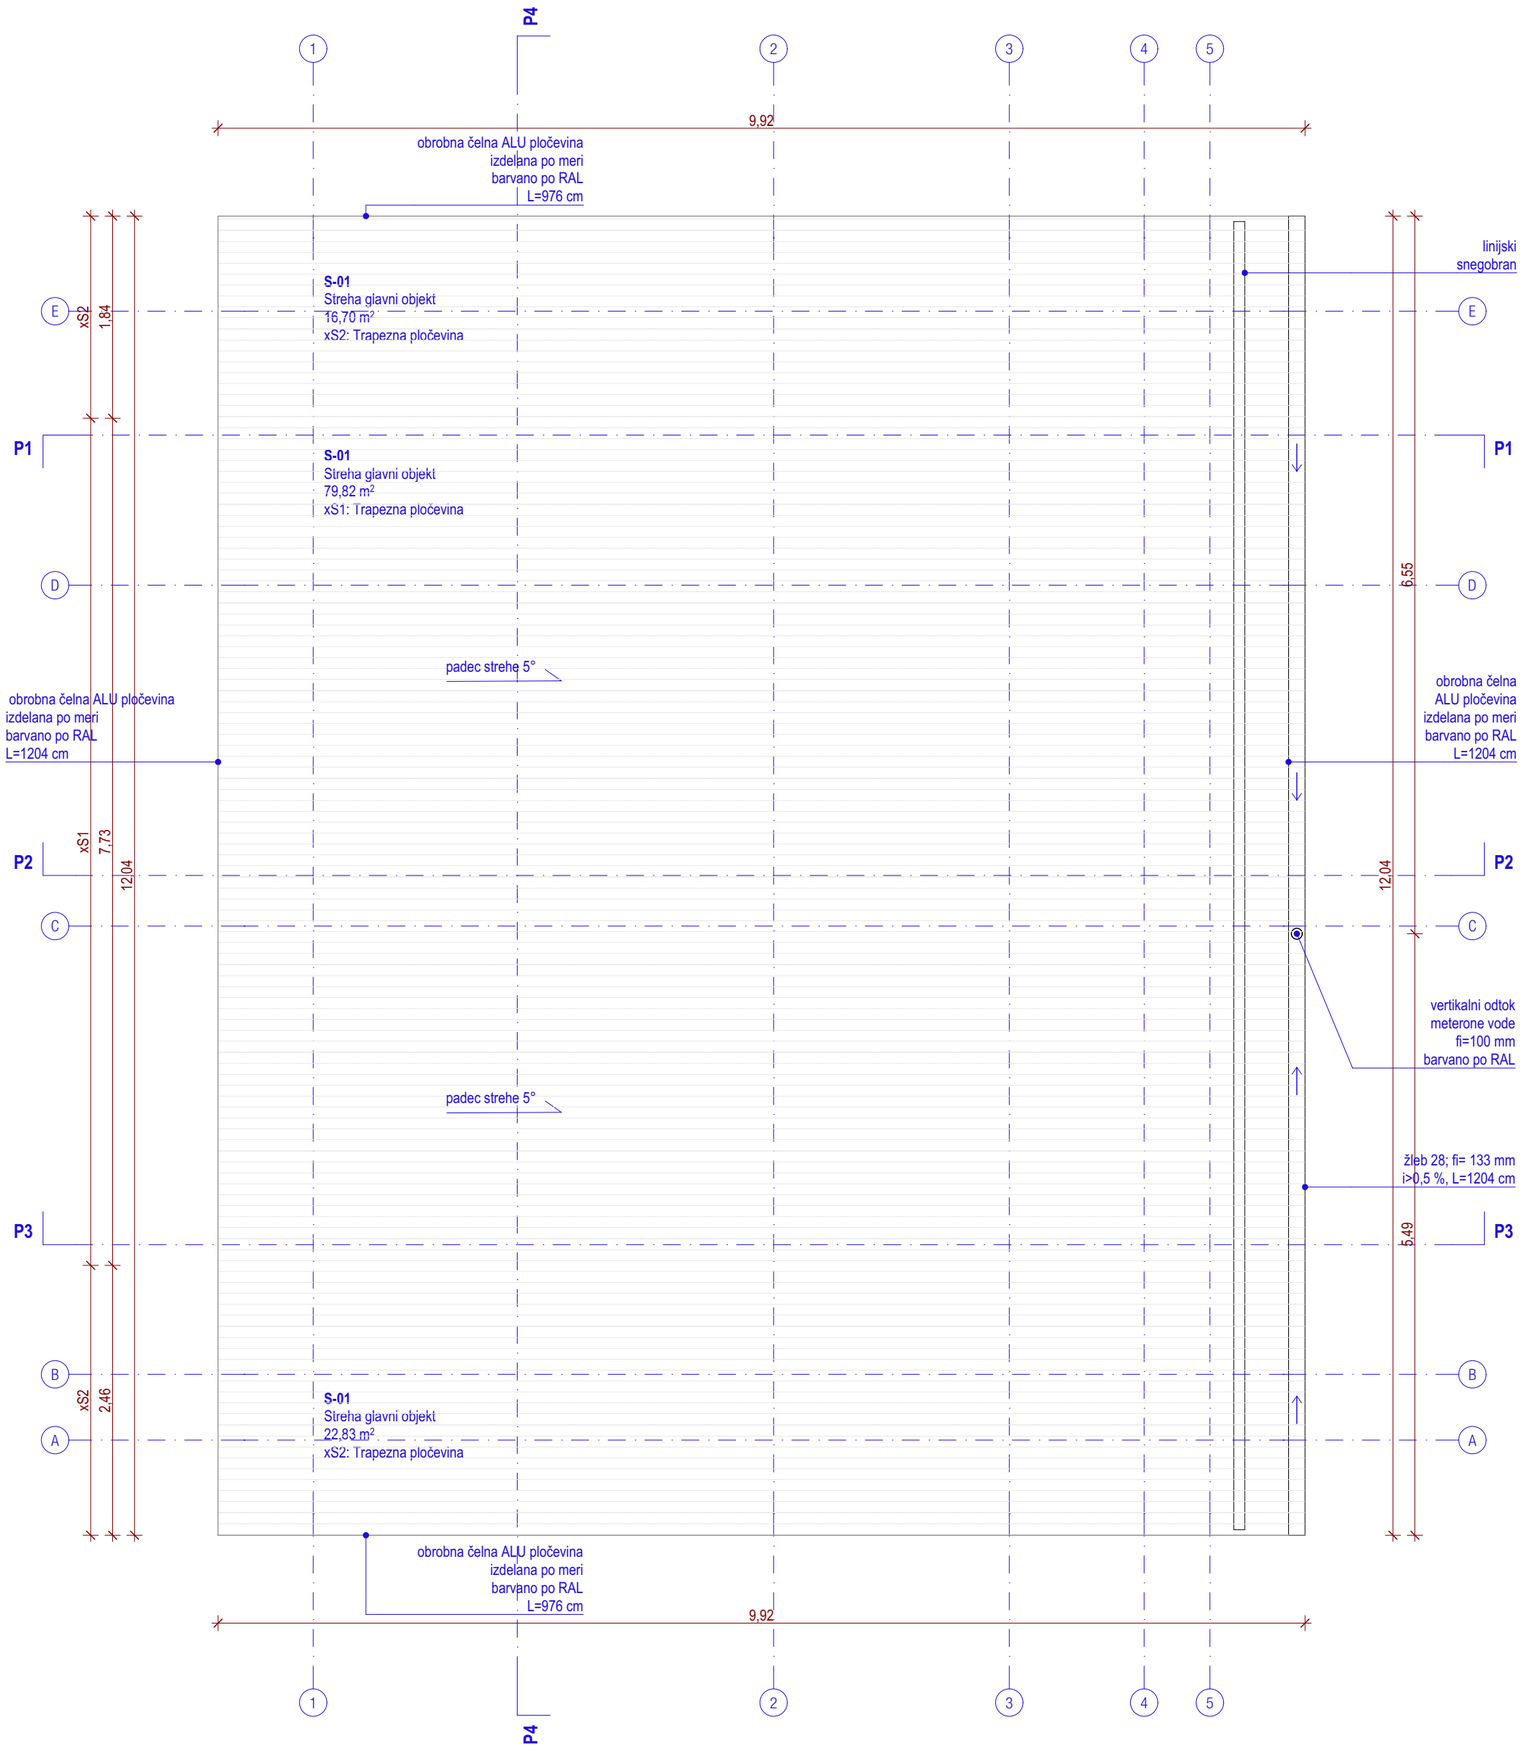

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nišˇin razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA


armiran beton	izolacija - mineralna volna	izolacija - EPS
opečnata konsturkcija	križno lepljen les	izolacija - XPS
temelj	fekalna kanalizacija	notranja oprema
elektro vod	drenaža	čepasta folija
vodovod	meteorna kanalizacija	hidroizolacija
telekomunikacijski vod		

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Tloris strehe**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP1.5**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

PREREZ P1

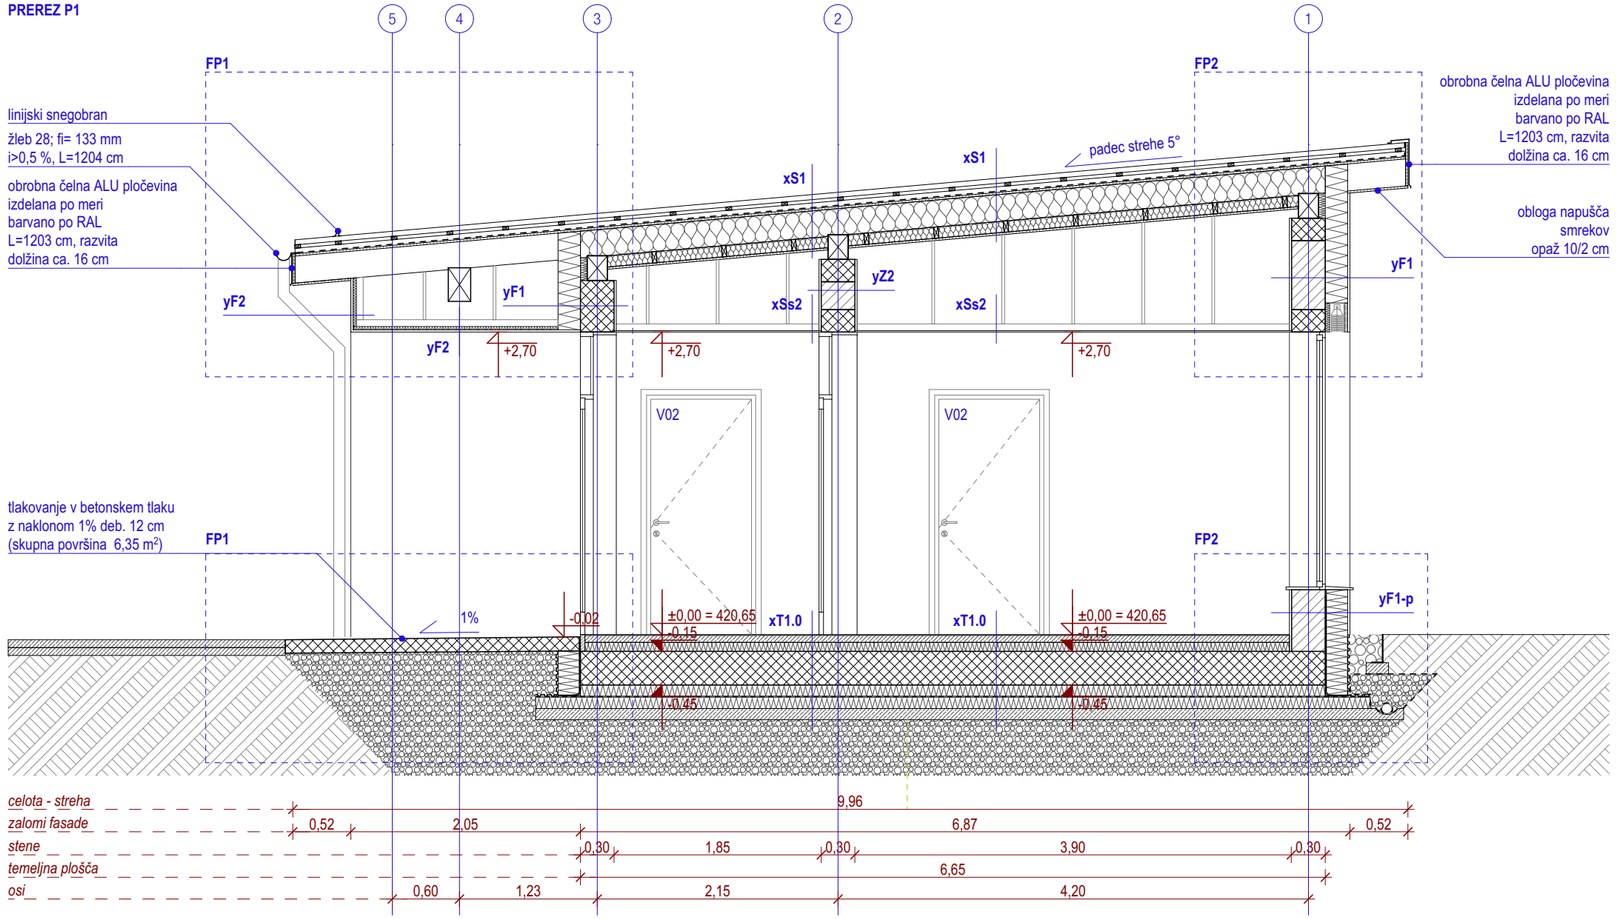

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA


- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Prerez P1**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP2.1**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

PREREZ P2

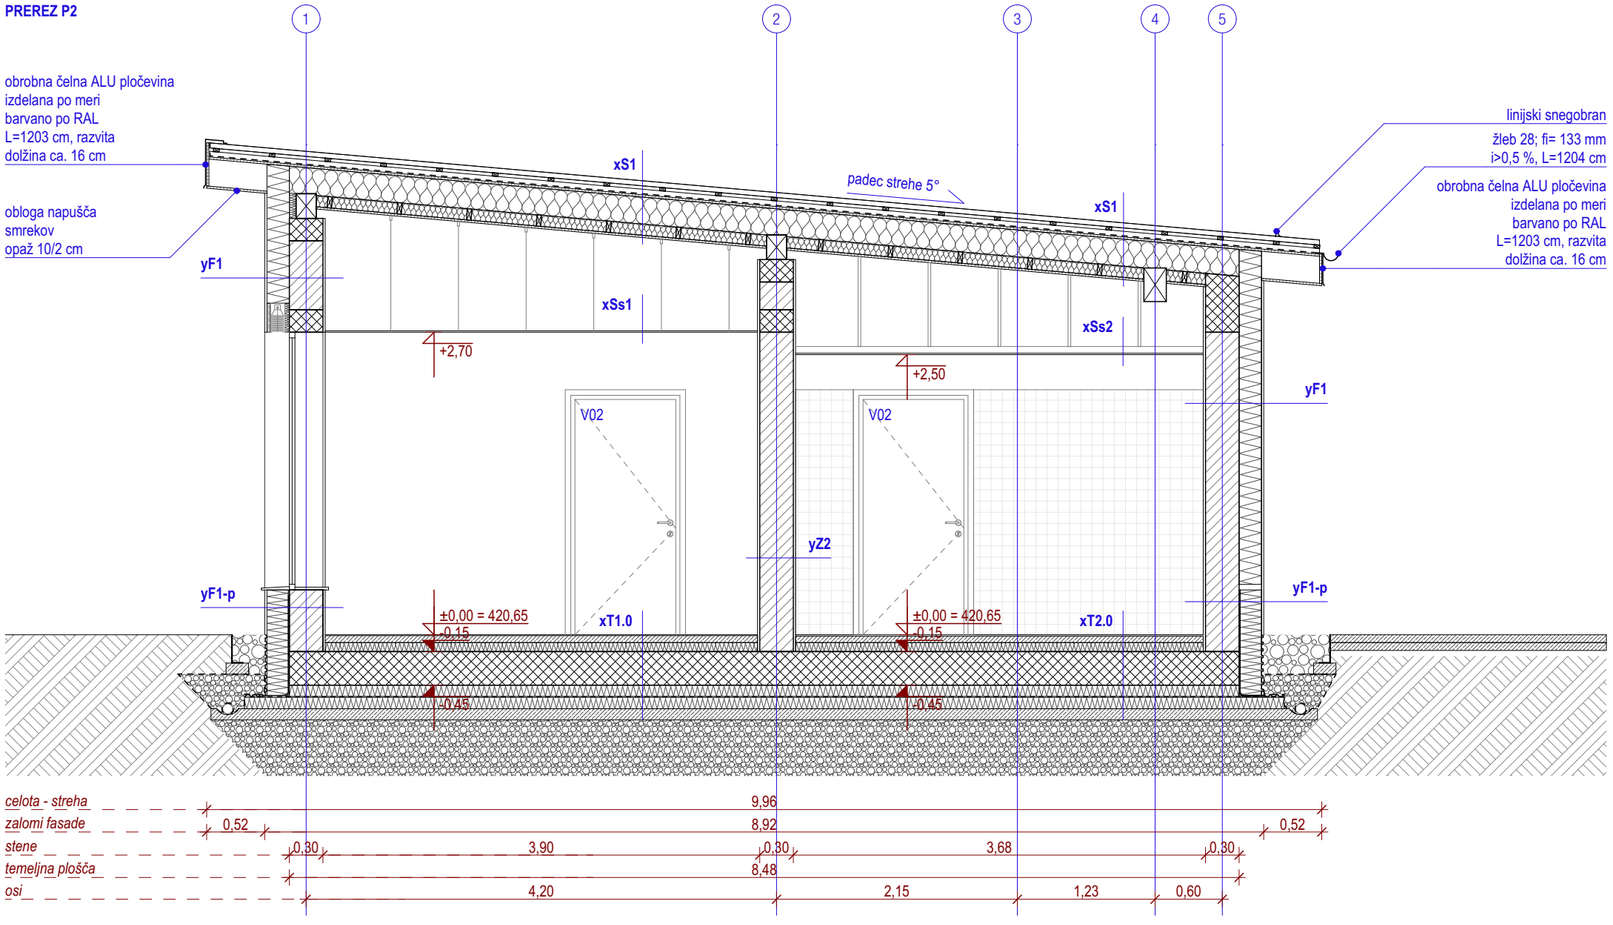

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA


- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Prerez P2**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP2.2**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

PREREZ P3

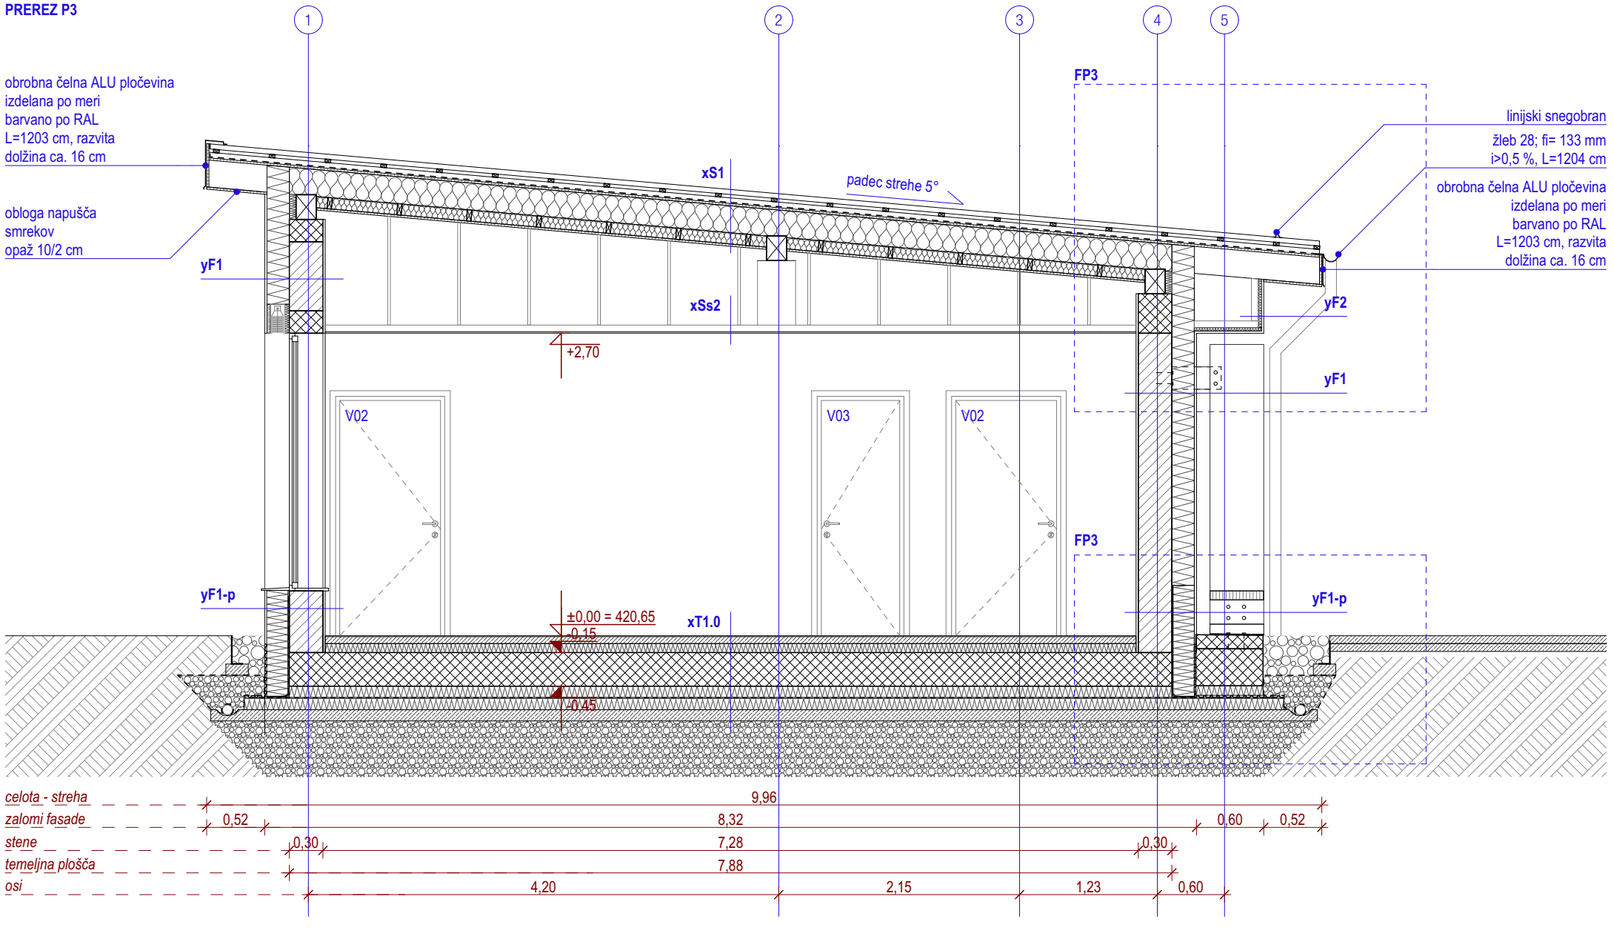

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA


- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Prerez P3**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP2.3**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

PREREZ P4

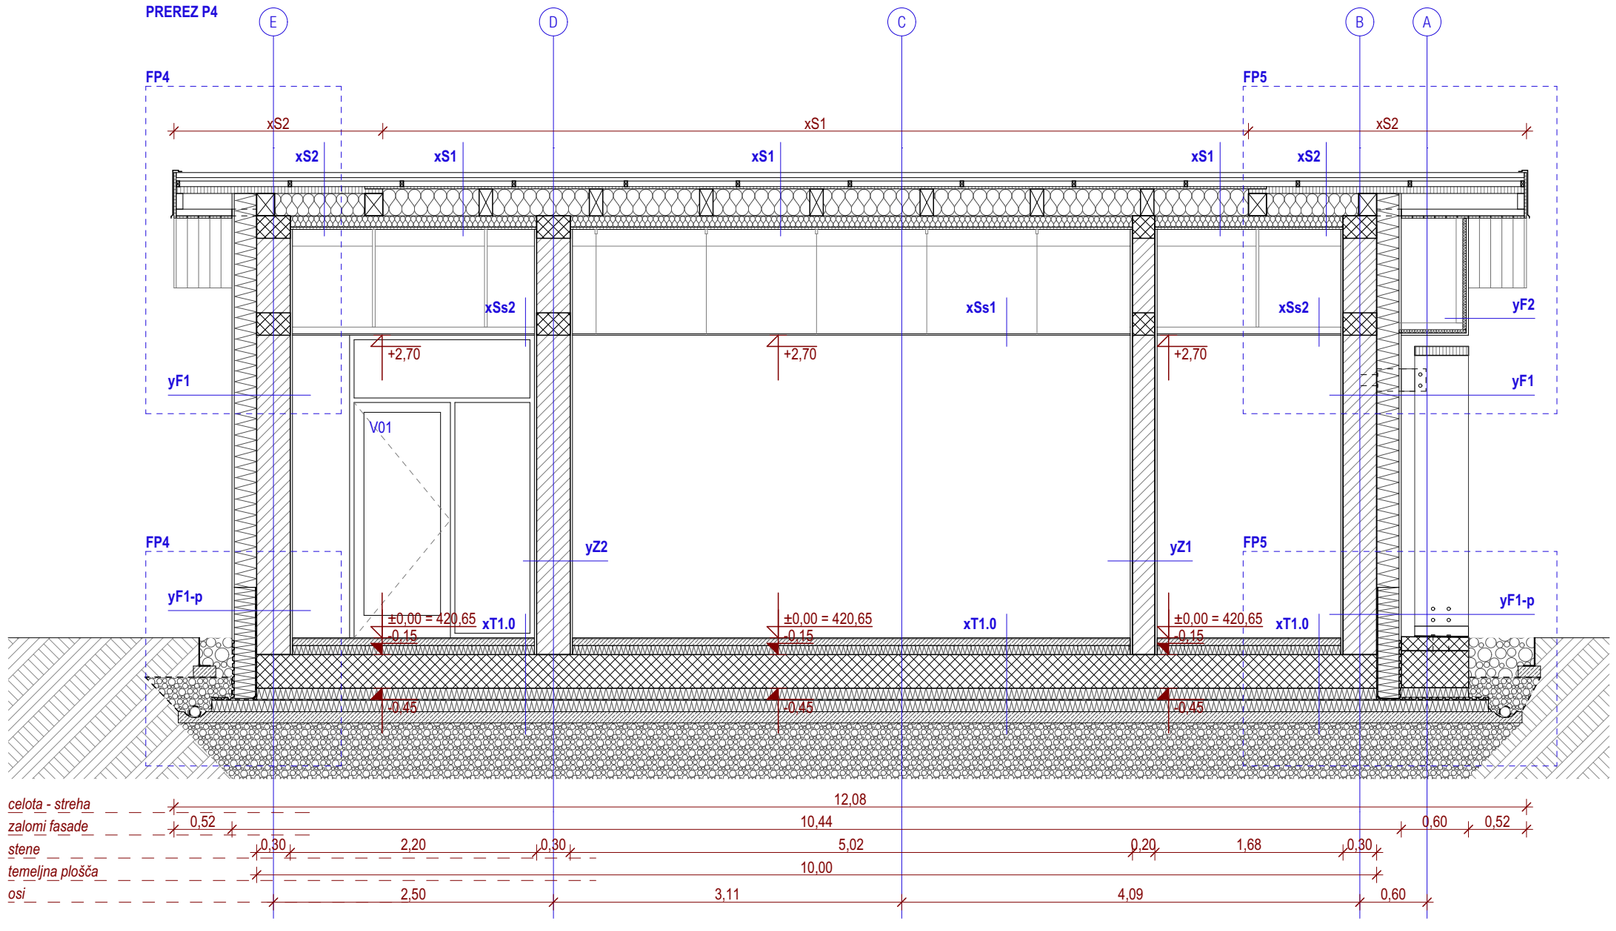

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA


- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija

od-do
arhitektura


OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Prerez P4**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP2.4**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

ZAHODNA FASADA

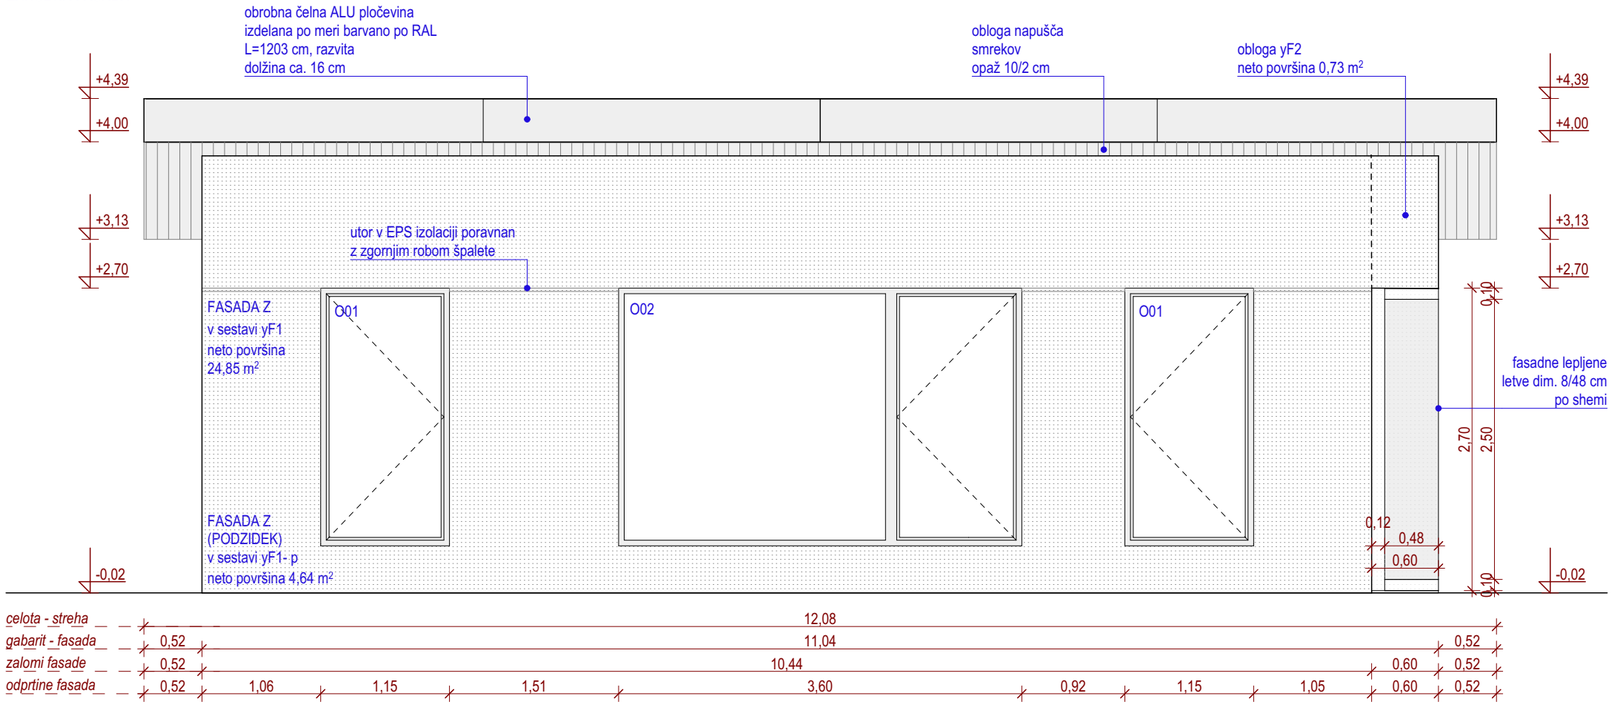

VZHODNA FASADA

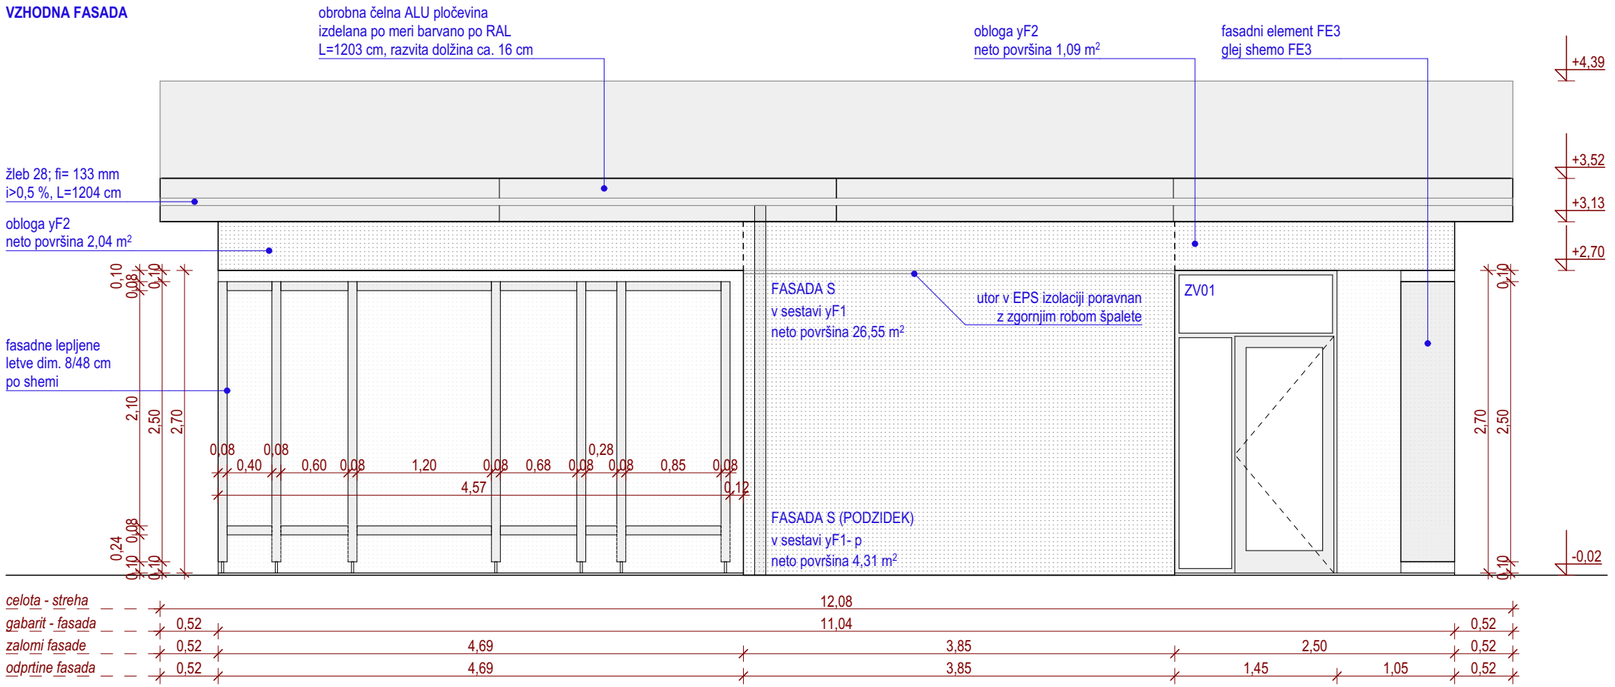

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA


armiran beton
opečnata konsturkcija
temelj
elektro vod
vodovod
telekomunikacijski vod
izolacija - mineralna volna
križno lepljen les
fekalna kanalizacija
drenaža
meteorna kanalizacija
izolacija - EPS
izolacija - XPS
notranja oprema
čepasta folija
hidroizolacija

od-do
arhitektura


OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Vzhodna fasada, zahodna fasada**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP3.1**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

JUŽNA FASADA

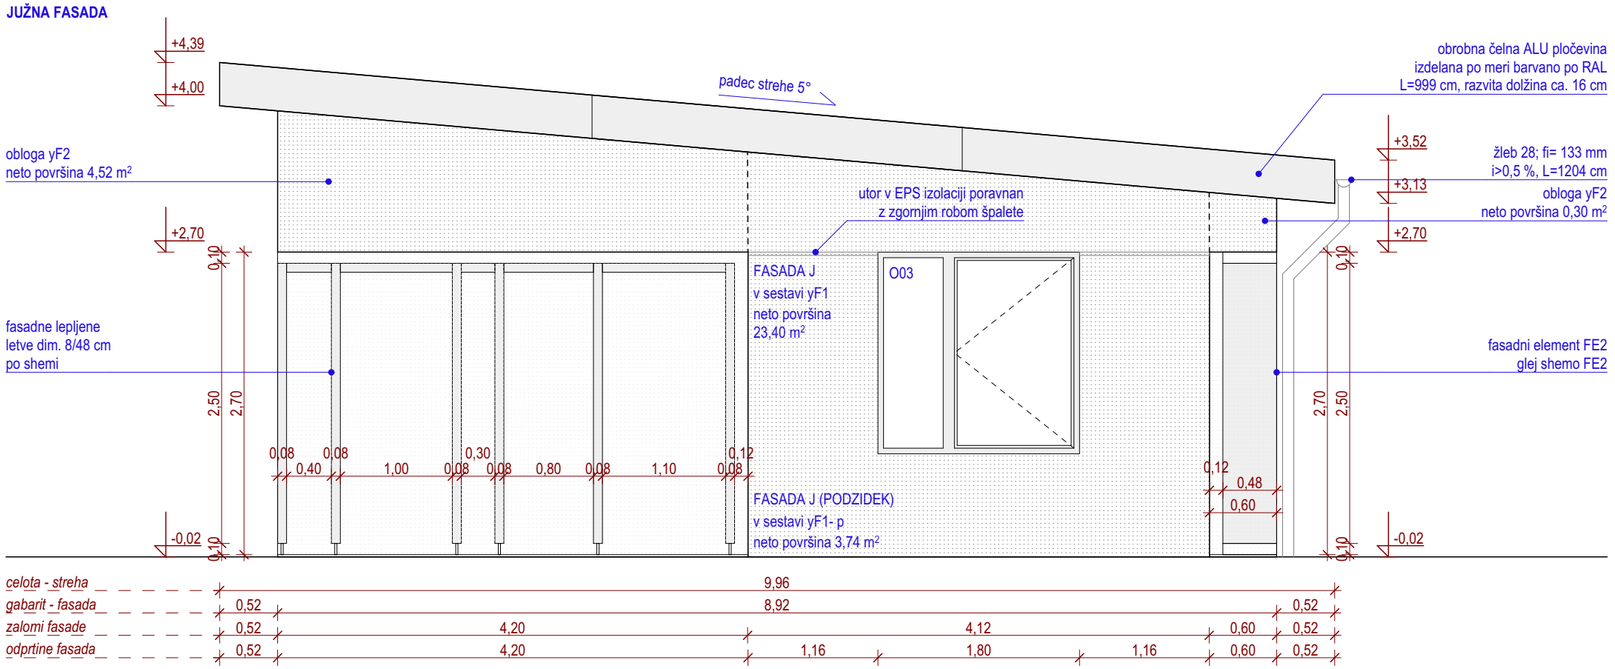

SEVERNA FASADA

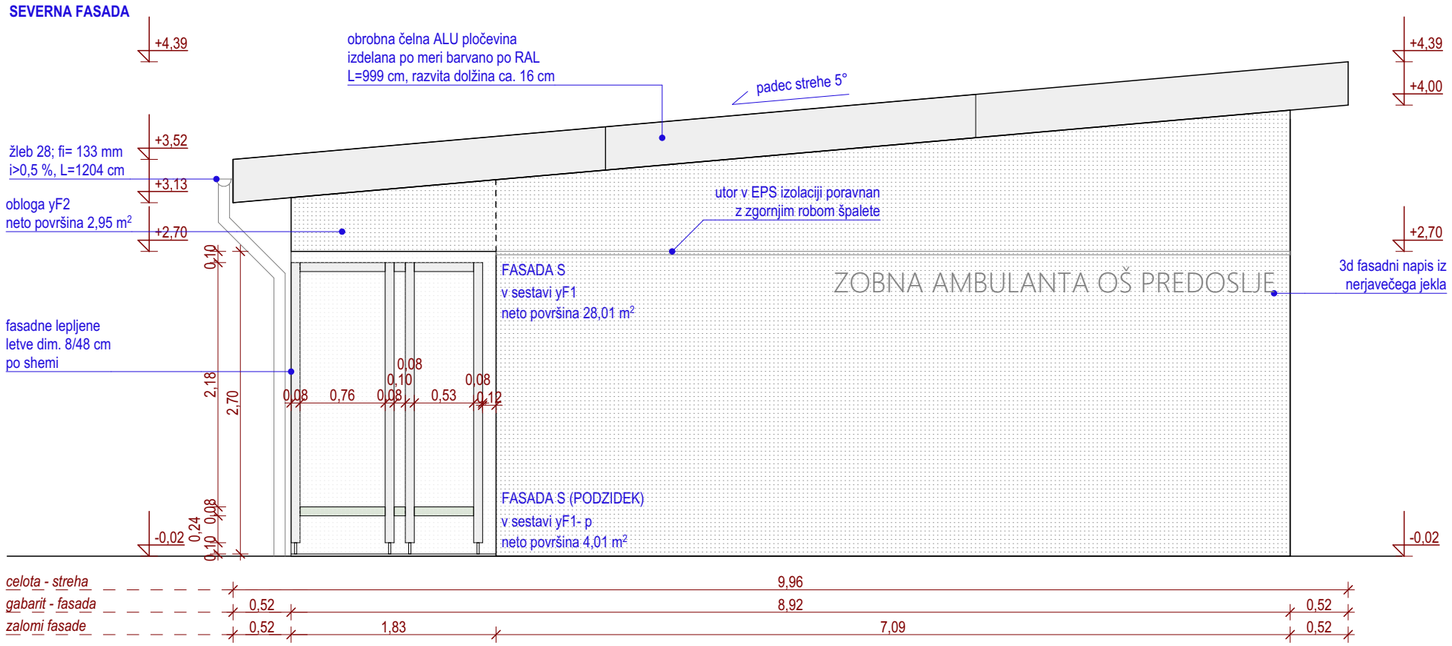

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA

- armiran beton
- opečnata konsturkcija
- temelj
- elektro vod
- vodovod
- telekomunikacijski vod
- izolacija - mineralna volna
- križno lepljen les
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- meteorna kanalizacija
- izolacija - EPS
- izolacija - XPS
- notranja oprema
- čepasta folija
- hidroizolacija


od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Južna fasada, severna fasada**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:50	*št. risbe*	**TP3.2**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

ZV01 Vhodna vrata - 145 / 270cm

število: **1 kos** smer odpiranja: **0x L 1x D**

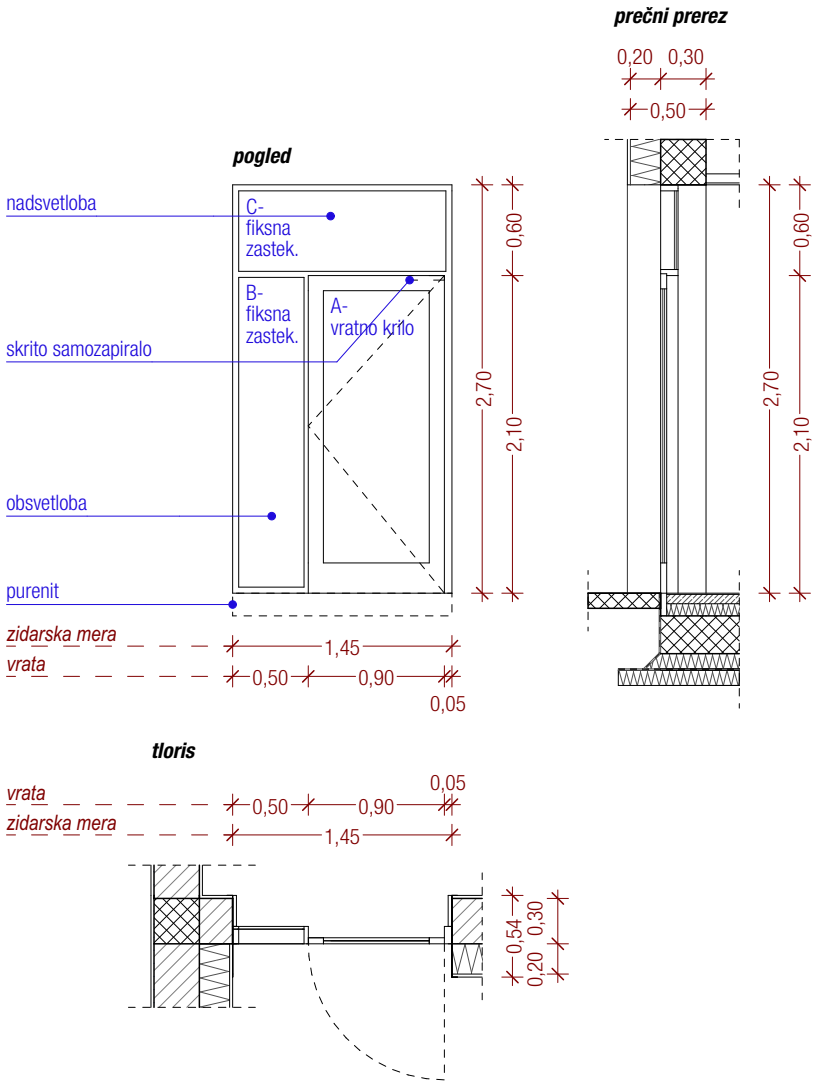


zidarska mera	145 / 270 cm
svetla mera prehoda	90 / 210 cm (A - vratno krilo), 50/210 cm (B - fiksna zasteklitev), 145/60 cm (C-fiksna zasteklitev)
vgradnja	vrata potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebn, RAL montaža
odpiranje	krilno odpiranje
vratni okvir in krilo	alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, okvir v enaki obdelavi kot podboj, krilo poravnano z ravnino okvirja
obdelava	krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat
zasteklitev	2-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!; na steklu so varnostne nalepke, grafiko določi projektant
okovje	skrito okovje, visoke kvalitete, mora ustrezati predpisani požarni odpornosti, skrito samozapiralo kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600, kot npr. Winkhaus Select ali enakovredno
kljuka	vrata - evakuacijska kljuka (SIST EN 179), aluminjasta - jeklen izgled, loščen ščit , kot npr. Hoppe Paris ali enakovredno
ključavnica	cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico
špaleta	eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava
toplotna izolacija	Ug<0,65 W/m2K
zvočna izolacija	Rw > 35dB
posebne zahteve	- RAL vgradnja s purenitom
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)


V01 Notranja steklena vrata v vetrolovu - 165 / 270cm

število: **1 kos** smer odpiranja: **0x L 1x D**


prečni prerez

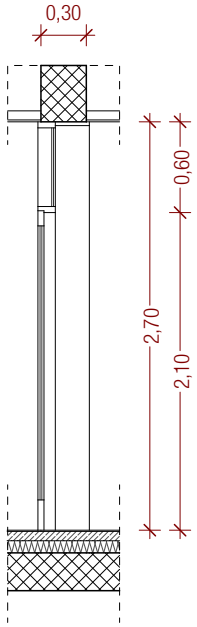

pogled

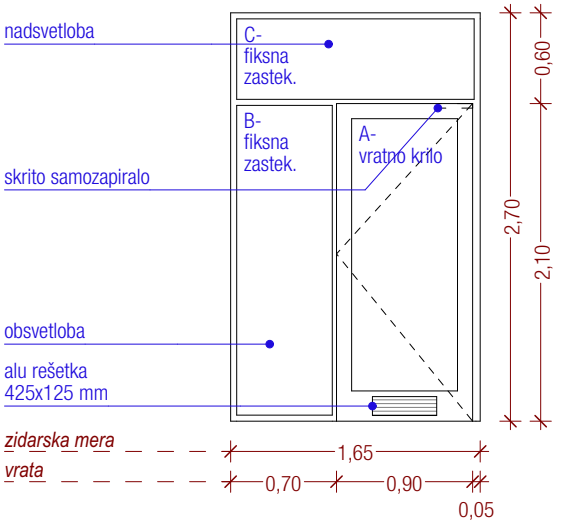

tloris

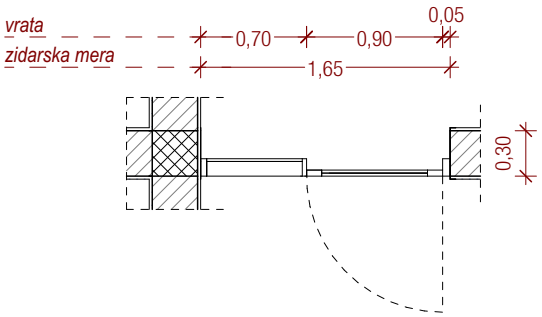


zidarska mera	165 / 270 cm
svetla mera prehoda	90 / 210 cm (A - vratno krilo), 70/210 cm (B - fiksna zasteklitev), 165/60 cm (C-fiksna zasteklitev)
vgradnja	suhomontažna, v opečnato steno
odpiranje	krilno odpiranje
vratni okvir in krilo	alu barvani profli, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, okvir v enaki obdelavi kot podboj, krilo poravnano z ravnino okvirja
obdelava	krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat
zasteklitev	2-slojno toplotno izolacijsko steklo, steklo transparentno, kaljeno in lepljeno vernostno steklo, debelina stekla je prilagojena glede na dimenzijo posameznega okvirja - prilagodi steklar, na steklu so varnostne nalepke, grafiko določi projektant
okovje	skrito okovje, visoke kvalitete, mora ustrezati predpisani požarni odpornosti, skrito samozapiralo kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600, kot npr. Winkhaus Select ali enakovredno
kljuka	vrata - evakuacijska kljuka (SIST EN 179), aluminjasta - jeklen izgled, loščen ščit , kot npr. Hoppe Paris ali enakovredno
ključavnica	cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico
špaleta	slikopleskarska obdelava
toplotna izolacija	Ug<0,9 W/m2K
zvočna izolacija	-
posebne zahteve	V okviru vrat se izdela aluminijasti prezračevalna rega dim. 425x125 mm, barvano po barvi RAL po izboru projektanta.
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)


V02 Notranja enokrilna lesena vrata - 100 / 215cm

število: **3 kosi** smer odpiranja: **1x L 2x D**

pogled

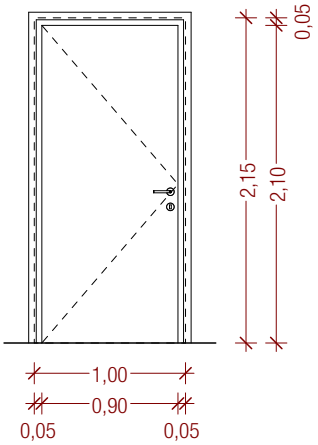

tloris




zidarska mera	100 / 215 cm
svetla mera prehoda	90 / 210 cm (vrata)
vgradnja	suhomontažna, v opečnato steno d=30 cm/d= 20 cm
odpiranje	krilno odpiranje
vratni okvir in krilo	kovinski podboj vključno s finalnim opleskom v RAL po izboru projektanta, izvedba podbojev z zaobljenimi robovi, polno vratno krilo dvostransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (kot npr. FunderMax, Egger ali podobno) debeline 0.9 - 1.0 mm in z globoko brazdo zaključeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm; robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega lesa; barva laminata po izboru projektanta
obdelava	krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat
okovje	vidna nasadila, visoke kvalitete, 3d nastavljiva
kljuka	aluminijasta (kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno po potrditvi vzorca), kljuke z deljenim ščitom
ključavnica	cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico
špaleta	slikopleskarska obdelava
toplotna izolacija	-
zvočna izolacija	Rw > 30dB
posebne zahteve	-
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)


V02-R Notranja enokrilna lesena vrata - 100 / 215cm

število: **1 kosi** smer odpiranja: **1x L 0x D**

pogled

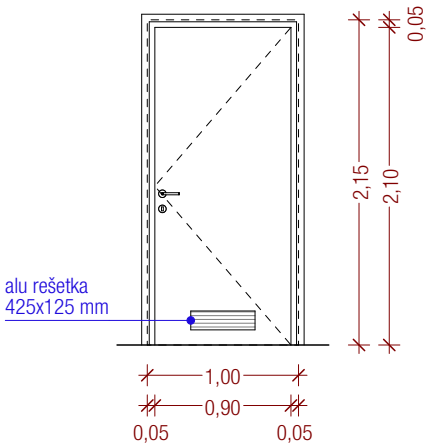

tloris




zidarska mera	100 / 215 cm
svetla mera prehoda	90 / 210 cm (vrata)
vgradnja	suhomontažna, v opečnato steno d=30 cm/d= 20 cm
odpiranje	krilno odpiranje
vratni okvir in krilo	kovinski podboj vključno s finalnim opleskom v RAL po izboru projektanta, izvedba podbojev z zaobljenimi robovi, polno vratno krilo dvostransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (kot npr. FunderMax, Egger ali podobno) debeline 0.9 - 1.0 mm in z globoko brazdo zaključeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm; robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega lesa; barva laminata po izboru projektanta
obdelava	krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat
okovje	vidna nasadila, visoke kvalitete, 3d nastavljiva
kljuka	aluminijasta (kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno po potrditvi vzorca), kljuke z deljenim ščitom
ključavnica	cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico
špaleta	slikopleskarska obdelava
toplotna izolacija	-
zvočna izolacija	Rw > 30dB
posebne zahteve	V okviru vrat se izdela aluminijasti prezračevalna rega dim. 425x125 mm, barvano po barvi RAL po izboru projektanta.
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)


V03 Notranja enokrilna lesena vrata - 80 / 215cm

število: **1 kos** smer odpiranja: **1x L**
0x D

pogled

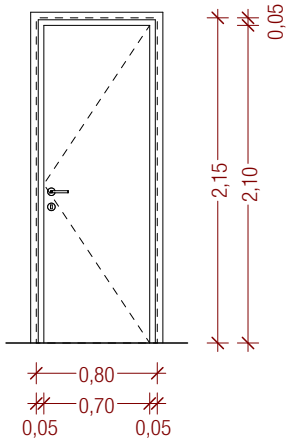

tloris




zidarska mera	80 / 215 cm
svetla mera prehoda	70 / 210 cm (vrata)
vgradnja	suhomontažna, v opečnato steno d= 20 cm
odpiranje	krilno odpiranje
vratni okvir in krilo	kovinski podboj vključno s finalnim opleskom v RAL po izboru projektanta, izvedba podbojev z zaobljenimi robovi, polno vratno krilo dvostransko obloženo z laminatom boljše kvalitete (kot npr. FunderMax, Egger ali podobno) debeline 0.9 - 1.0 mm in z globoko brazdo zaključeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm; robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega lesa; barva laminata po izboru projektanta
obdelava	krilo in okvir alu barvanih profilov, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat
okovje	vidna nasadila, visoke kvalitete, 3d nastavljiva
kljuka	aluminijasta (kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno po potrditvi vzorca), kljuke z deljenim ščitom
ključavnica	cilindrični vložek patentiran po SIST EN 1303, zaščiten sistemski ključ, neomojen čas zaščite, vključno z načrtom in uporabniško varnostno kartico
špaleta	slikopleskarska obdelava
toplotna izolacija	-
zvočna izolacija	-
posebne zahteve	-
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)


001 Okno v čakalnici in garderobi - 115 / 230 cm p=40 cm

kos: 2 | 2x L 0x D


pogled

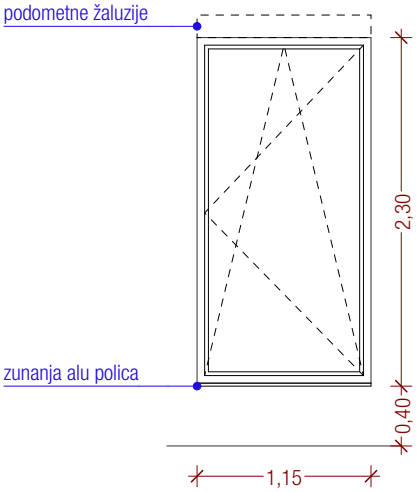

prečni prerez

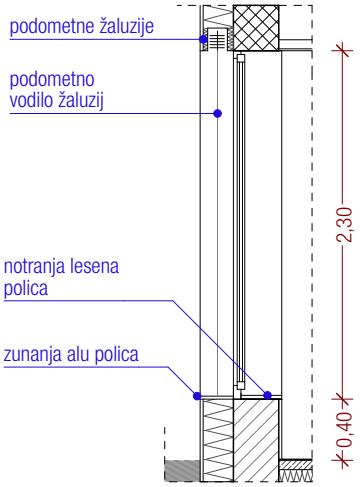

tloris

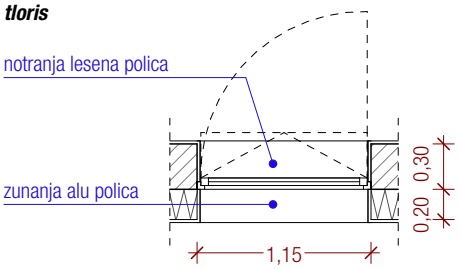


zidarska mera	115 / 230 cm
višina parapeta	40 cm
vgradnja	okna je potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebno, RAL montaža
odpiranje	krilno in ventus odpiranje
okvir	alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, krilo poravnano z ravnino okvirja
zasteklitev	3-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!
okovje	skrito okovje, visoke kvalitete, za nosilnost prilagojeno na težo krila
kljuka, ročaji	aluminij, kot npr. Hoppe Amsterdam oz. po potrditvi vzorca
ključavnica	/
toplotna izolacija	Ug<0,65 W/m2K
vlomna odpornost	RC2
zvočna izolacija	Rw > 35dB
senčila	žaluzije z aluminijastimi barvanimi lamelami š=80 mm v podometni predokenski škatli z 40mm izolacije na zadnji strani. Tipska podometna vodila v barvi okenskega okvirja.
obdelava špalet	eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava
notranja polica	lesena masivna notranje okenska polica
zunanja polica	alu polica, barva usklajena z barvo okenskega okvirja
posebne zahteve	/
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)


002 Okno v ordinaciji - 230 / 360 cm p=40 cm

kos: 1 | 1x L 0x D


pogled

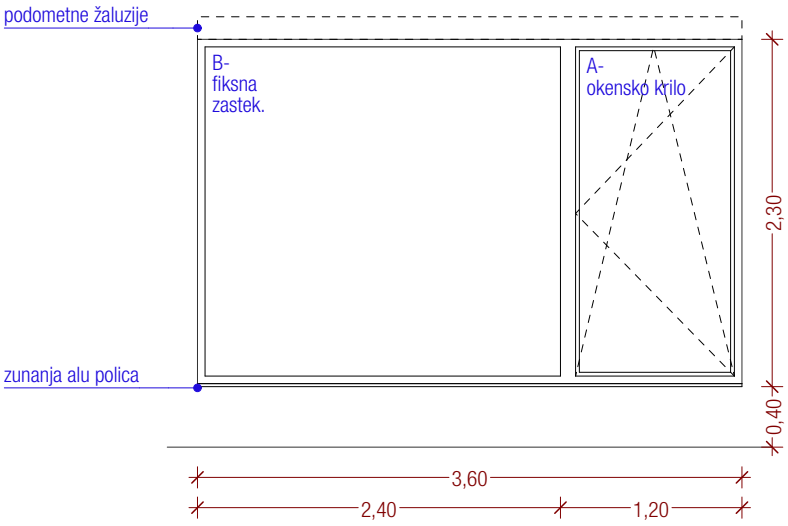

prečni prerez

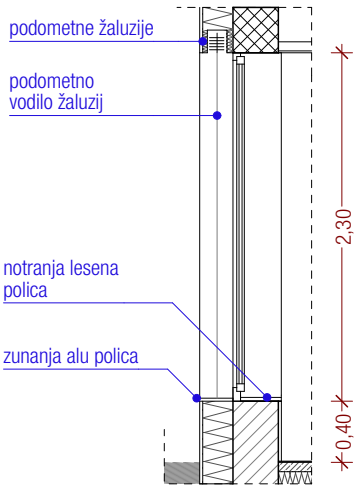

tloris

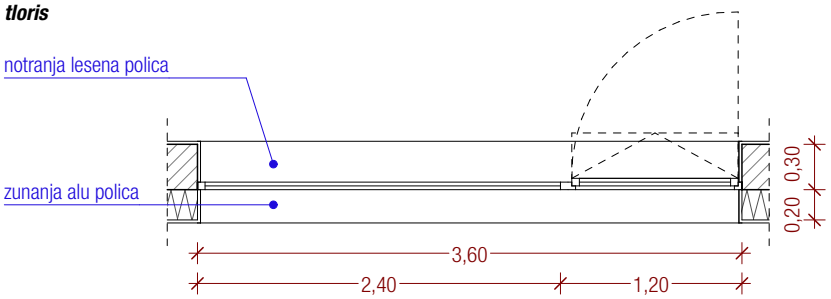


zidarska mera	360 / 230 cm
višina parapeta	40 cm
vgradnja	okna je potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebno, RAL montaža
odpiranje	krilno in ventus odpiranje
okvir	alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, krilo poravnano z ravnino okvirja
zasteklitev	3-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!
okovje	skrito okovje, visoke kvalitete, za nosilnost prilagojeno na težo krila
kljuka, ročaji	aluminij, kot npr. Hoppe Amsterdam oz. po potrditvi vzorca
ključavnica	/
toplotna izolacija	Ug<0,65 W/m2K
vlomna odpornost	RC2
zvočna izolacija	Rw > 35dB
senčila	žaluzije z aluminijastimi barvanimi lamelami š=80 mm v podometni predokenski škatli z 40mm izolacije na zadnji strani. Tipska podometna vodila v barvi okenskega okvirja.
obdelava špalet	eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava
notranja polica	lesena masivna notranje okenska polica
zunanja polica	alu polica, barva usklajena z barvo okenskega okvirja
posebne zahteve	/
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)


003 Okno v čajni kuhinji - 230 / 180 cm p=90 cm

kos: 1 | 1x L 0x D


pogled

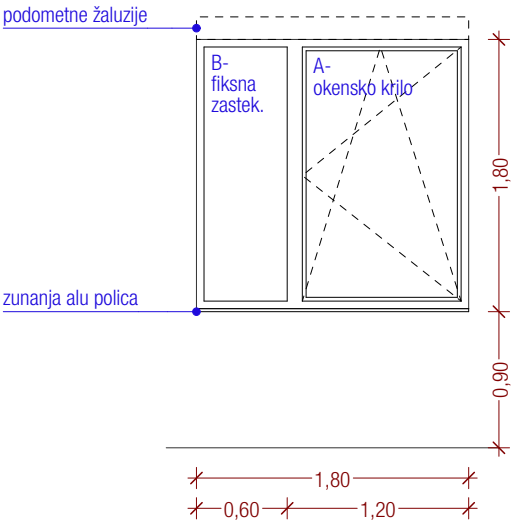


prečni prerez

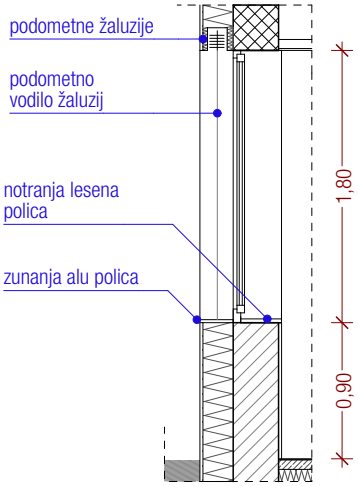



tloris

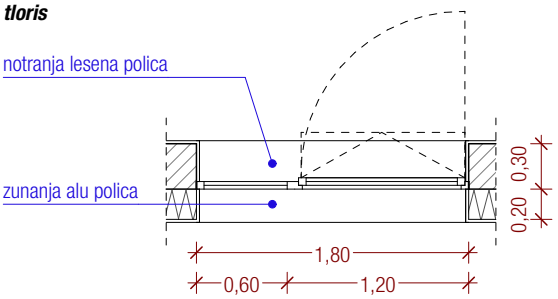



zidarska mera	180 / 230 cm
višina parapeta	90 cm
vgradnja	okna je potrebno zrakotesno vgraditi v opečnato steno v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol oz. purenita, kjer je to potrebno, RAL montaža
odpiranje	krilno in ventus odpiranje
okvir	alu barvani profili s prekinjenim termičnim mostom, strukturno barvani po barvi RAL po izboru projektanta mat, zastekljeno alu krilo, krilo poravnano z ravnino okvirja
zasteklitev	3-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,65 W/m2K, g>50%; zun. steklo kaljeno, notr. steklo lepljeno varnostno; 8/16/6/16/4-4; transparentno steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton; debelina stekel prilagojena glede na dimenzijo posameznega krila - prilagodi steklar!
okovje	skrito okovje, visoke kvalitete, za nosilnost prilagojeno na težo krila
kljuka, ročaji	aluminij, kot npr. Hoppe Amsterdam oz. po potrditvi vzorca
ključavnica	/
toplotna izolacija	Ug<0,65 W/m2K
vlomna odpornost	RC2
zvočna izolacija	Rw > 35dB
senčila	žaluzije z aluminijastimi barvanimi lamelami š=80 mm v podometni predokenski škatli z 40mm izolacije na zadnji strani. Tipska podometna vodila v barvi okenskega okvirja.
obdelava špalet	eksterier: ometana špaleta skladno s fasado, interier: slikopleskarska obdelava
notranja polica	lesena masivna notranje okenska polica
zunanja polica	alu polica, barva usklajena z barvo okenskega okvirja
posebne zahteve	/
opombe	VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU Vključen ves montažni material in podkonstrukcija. Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom. Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za določen tip vrat/obloge/senčila, ki ga potrdi arhitekt! Element mora zadostiti predpisom kot celoten vgrajen izdelek. OBVEZNA preveritev/uskladitev z zasnovo požarne varnosti, elaboratom akustike ter načrti/izvedbo instalacij. VSA OPREMA VRAT IN POŽARNIH VRAT MORA BITI SKLADNA S STS-OM (SLOVENSKIM TEHNIČNIM SOGLASJEM)

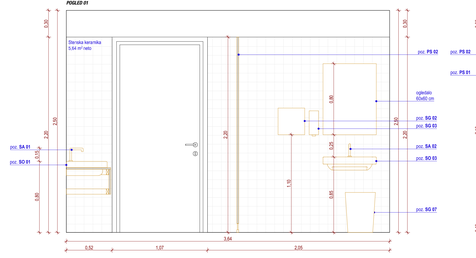


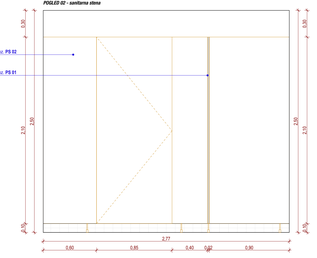


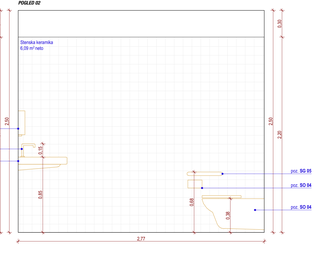


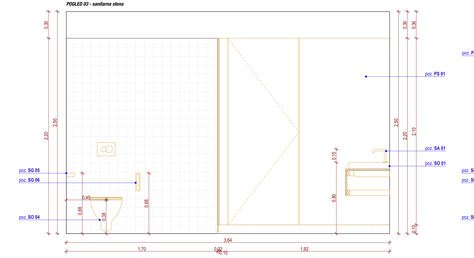


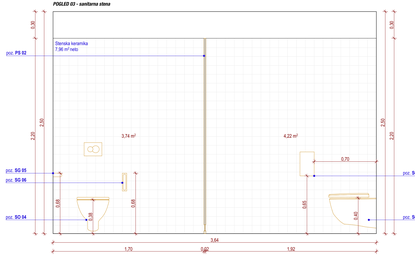

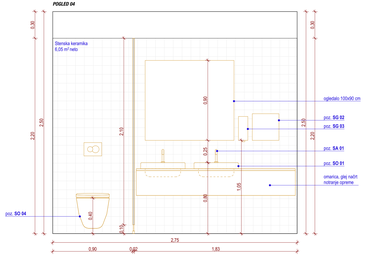

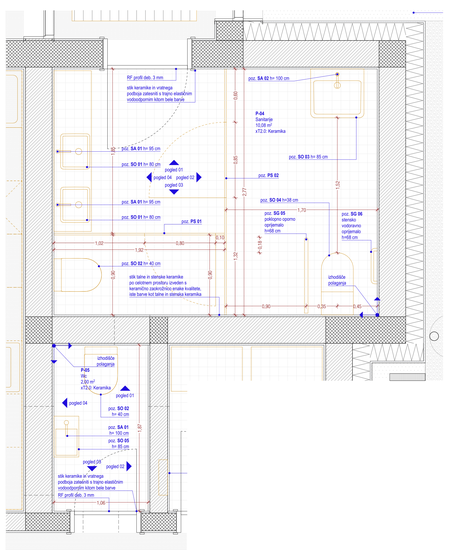

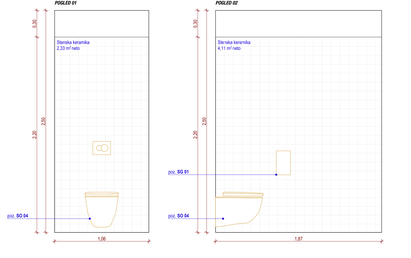

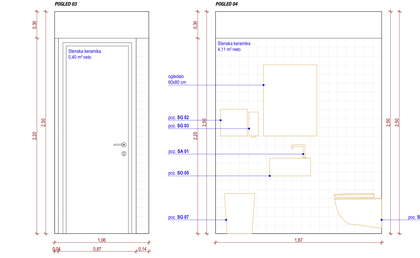

SHEME SANITARIJ

IZBOR SANITARNE OPREME:
- **pos. SO 01** Stenski umivalnik montiran na pult z podlitjenim keramičnim umivalnikom, dim. (širina x dolž.) 60x45 cm
- **pos. SO 02** Viseči wc školjka z deske in pokrovom z mehkim zapiranjem kot npr. X3031000E Kolo Rekord 360x350x520mm
- **pos. SO 03** Umivalnik za gibalno ovirane kot npr. Jika Mio 64x58 cm
- **pos. SO 04** Visečna wc školjka za gibalno ovirane z deske in pokrovom z mehkim zapiranja kot npr. Jika Deep
- **pos. SO 05** Stenski umivalnik kot npr. Laufen Pro S 48x26cm

IZBOR SANITARNO ARMATURE:
- **pos. SA 01** Stenska armatura, kenzonska, z regulatorjem hitrih vrtk na predpisanem hrvatskem laku, iz drocz rimajo dvotoje do mehanizma za regulacijo kot npr. Grohe BAU Cosmopolitan E mešalna baterija
- **pos. SA 02** Kopalniška armatura s podaljšano ročko za gibalno ovirane kot npr. Bajtra MR LEDGE mešalna baterija

IZBOR SANITARNE GALANTERIJE IN DODATKOV:
- **pos. SG 01** Podajalnik toaletnega papirja, bela barva, dim. (velja) 27,1x150x120mm. Kot npr. Tork, Elevation T2
- **pos. SG 02** Podajalnik papirnatih brisač, bel, dim. (velja) 302x290x157mm. Kot npr. Tork, Z Elevation H2. Dm.
- **pos. SG 03** Podajalnik milne pene, 1000ml/ RF, dim. (velja) 299x195x157mm. Kot npr. Tork, S4.
- **pos. SG 04** Koš za smeti s pedalom, 20L, bel, kot npr. ALCO RECOLJ08
- **pos. SG 05** Stenski opirjamalo, sabrinan RF, na višini 25cm od zg. roba stranščka in 10 Frenke-Cvetlina, dim. (širina x dolžina) 11x38x38cm. Kot npr. Franke-Cvetlina
- **pos. SG 06** Stensko poklopno opirjamalo, sabrinan RF, z držalom za wc papir, na višini 25cm od zg. roba stranščka in 35 cm sane od stranščka. dim. (širina x dolžina). Kot npr. Franke-Cvetlina
- **pos. SG 07** Koš za smeti, 50 RF, dim. (velja) 414x414x414mm. Kot npr. Tork, 50, RF
- **pos. SG 08** Stensko gibalno ogledalo z nočico, za gibalno ovirane kot npr. Bajtra (širina) 60x80x7,4cm. Kot npr. Franke-Cvetlina

KERAMIČNE PLOŠČICE:
- **KS1** Talna keramična ploščica dim. 100x100x7 mm, s protizdrsnim faktorjem R10
MAT.SIVE BARVE, po izvedbi ambasja.
Fuga deb. 2mm, sive barve, kot npr. Mapei -111 Silver Grey.
- **KS2** Stenska keramična ploščica dim. 100x100x7 mm.
MAT.SIVE BARVE, po izvedbi ambasja.
Fuga deb. 2mm, sive barve, kot npr. Mapei -111 Silver Grey.

OPLESKI STEN:
- **OS01** Stenski oplesk bela barva mat.

OPOMBA:
Fuge na stenah se morajo ujemati s fugami na talni! Na vogalih se uporabi ais kotni profil bele barve za keramiko deb 7 mm, kot npr. Profilpas Progrange C- ZGAN.

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali delo izgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja sporočiti vdg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje in dopuščni!
- Pred izvedbo del je potrebno skupaj pregledi PZI projekta arhitektura, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse pričlične sheme in detajli!
- Pred izvedbo pričnjen, ulizno, nič in razvodov ngrivo preveriti eliatonoč vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitektura, v primeru neskladij je potrebno takoj obvestiti projektanta in pridobiti navodila!
- Pričlič instalacij je zvajalec dolžan preveriti pred izdelavo tehnoloških del in jih jih ter ihen kalli potrditevali.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v skuku projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo je nnora izgledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi gradbišu sestavo in kvto tameljnja.
- Pri izvedbi betonskih konstrukcij je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe za betoniranje v zimskih razmerah.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe pot. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in fiksir navedene v gradbenem dnevniku.
- Za izvajanje talnov ukvarjno gledati sestave talov in tehnične pogoje.
- Pred izvedbo tlakarskih del je potrebno preveriti ravnost podlage.
- Pred izvedbo tenačnih pričlič dimenzij preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod stiskrom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse višine izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje z nosilca preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za vel Ind Ø150 mm se predvidi vrtanj in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in gradl. konstr.,
- pred izvedbo prebojev je treba z ustrezno detekcijsko napravo preveriti lego armature!
- vsinek predvjen Preboj dim. Ø (+50 Širina x višina x d+5), SVPOPOVP instalirne na izhodiščne ničlnc),
- preboje v betonih ustrezno počistiti in skuzitno zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zavrnove požarne varnosti,
- poziciji vodnih instalacij pred vgrajtvijo uskladiti z arhitektom.

Legenda oznov v načr – višinske kote konstrukcijnih elementov:
ZKN - spodnja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - spodnja kota plošče
ZKP - spodnja kota plošče
OP – svetlična (krogo) preboja


OPOMBA:
Vse kote načrtu arhitektura so glerne mnie, po katerih se stujeti izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij ldt. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo ustaditi z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA

armiran beton		izolacija - mineralna volna	izolacija - EPS
opečnata konstrukcija		lesena konstrukcija	izolacija - XPS
lomljej		krožno lepljen les	nosilna oprema
elektro vod		tekoča kanalizacija	zidarija
vodovod			dopadla fidja
telekomunikacijski vod		meteorna kanalizacija	hidroizolacija

od-do
arhitektura
OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 754 394

vsebina lista	**Sheme sanitarij**
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana
vodja projekta	Matic Škandorič, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj
sodelavci	Nika Rajgelj, abs. arh. Aleš Žmauc, mag. inž. arh.
razlo gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**
št. projekta	146_2023
vrsta načrta	Tehnični prikazi
datum izdelave	April 2024
merilo	1:20
št. risbe	**PN01**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**

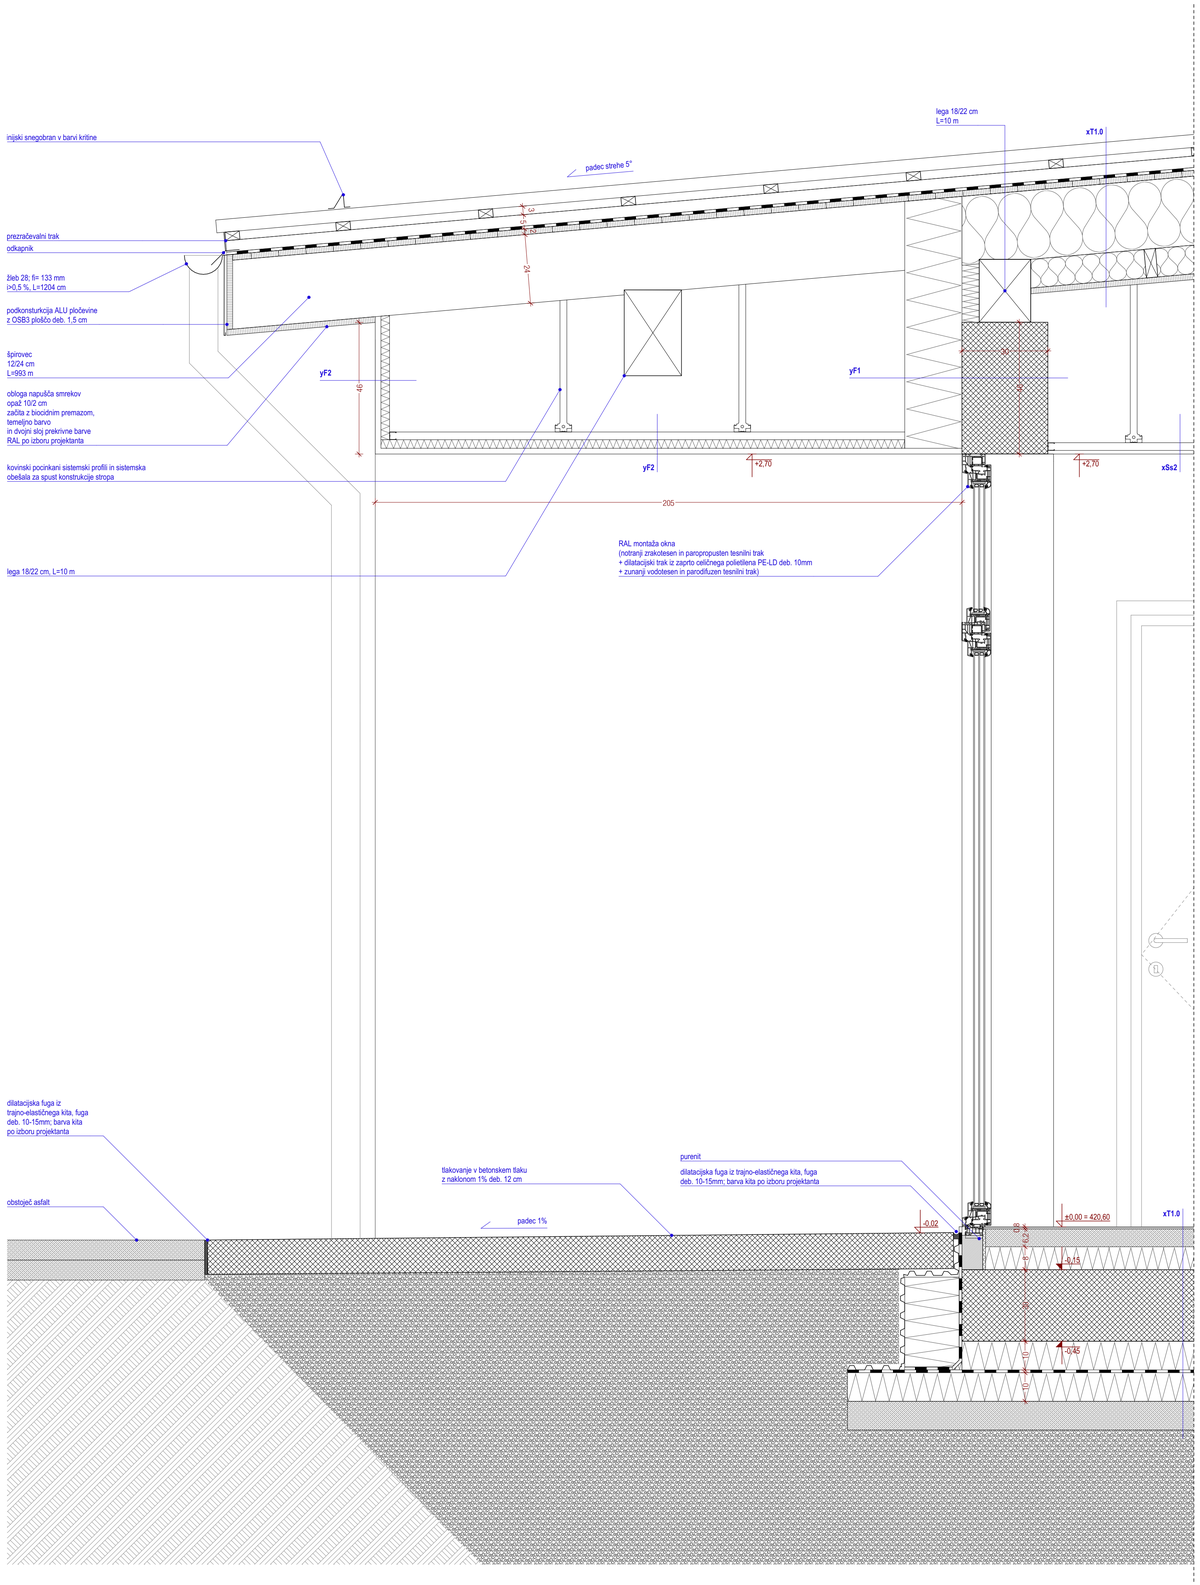

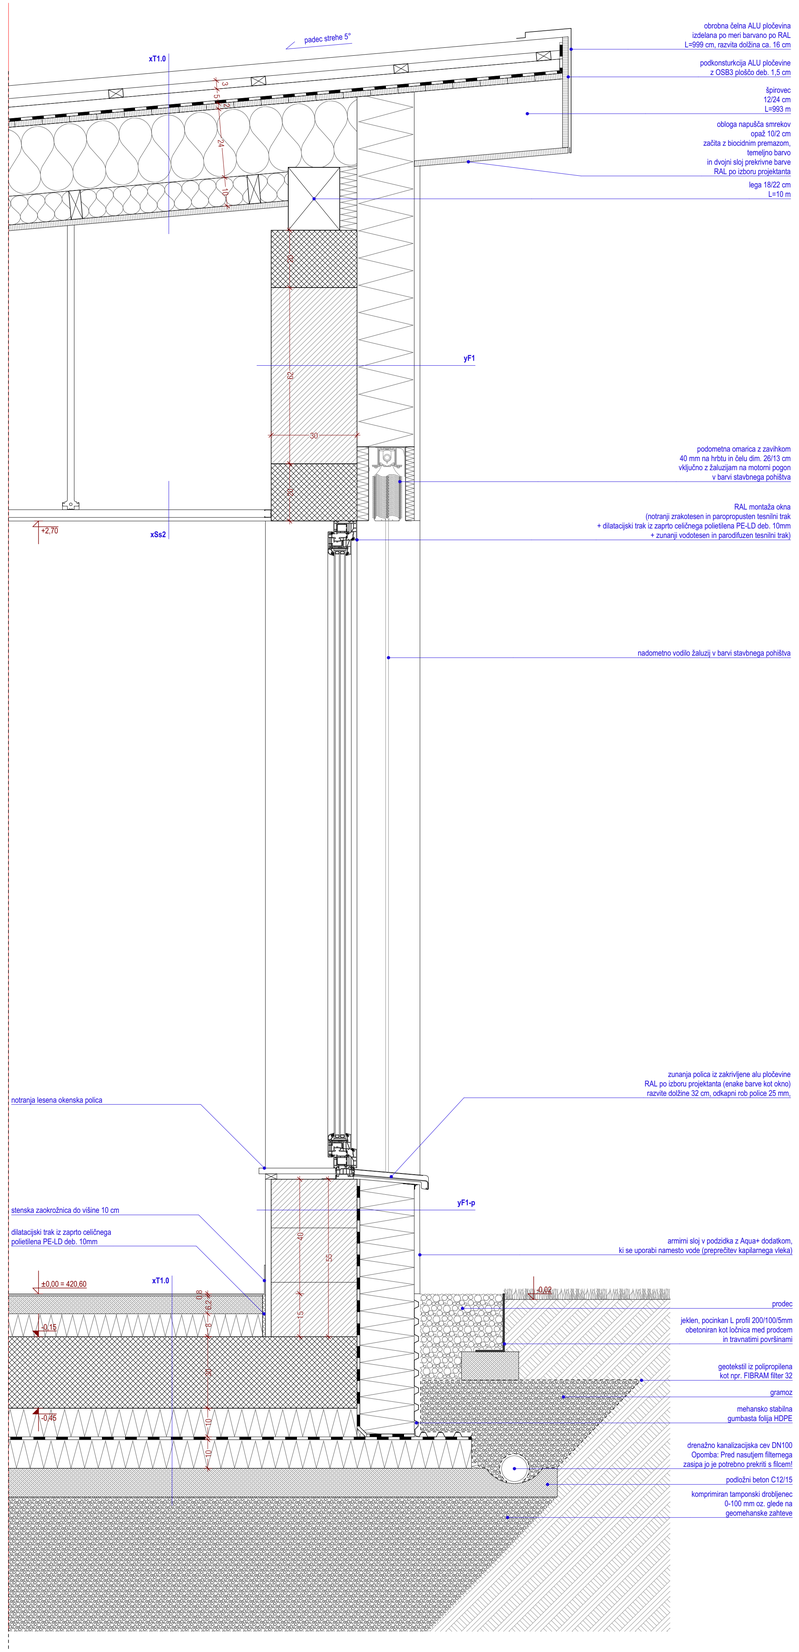

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nik in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (krogu) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA

armiran beton
opečnata konstrukcija
lesena konstrukcija
elektro vod
vodovod
telekomunikacijski vod
izolacija - mineralna volna
križno lepljen les
fekalna kanalizacija
drenaža
meteorna kanalizacija
izolacija - EPS
izolacija - XPS
notranja oprema
čepasta folija
hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Fasadni pas 1, fasadni pas 2**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:10	*št. risbe*	**FP1, FP2**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

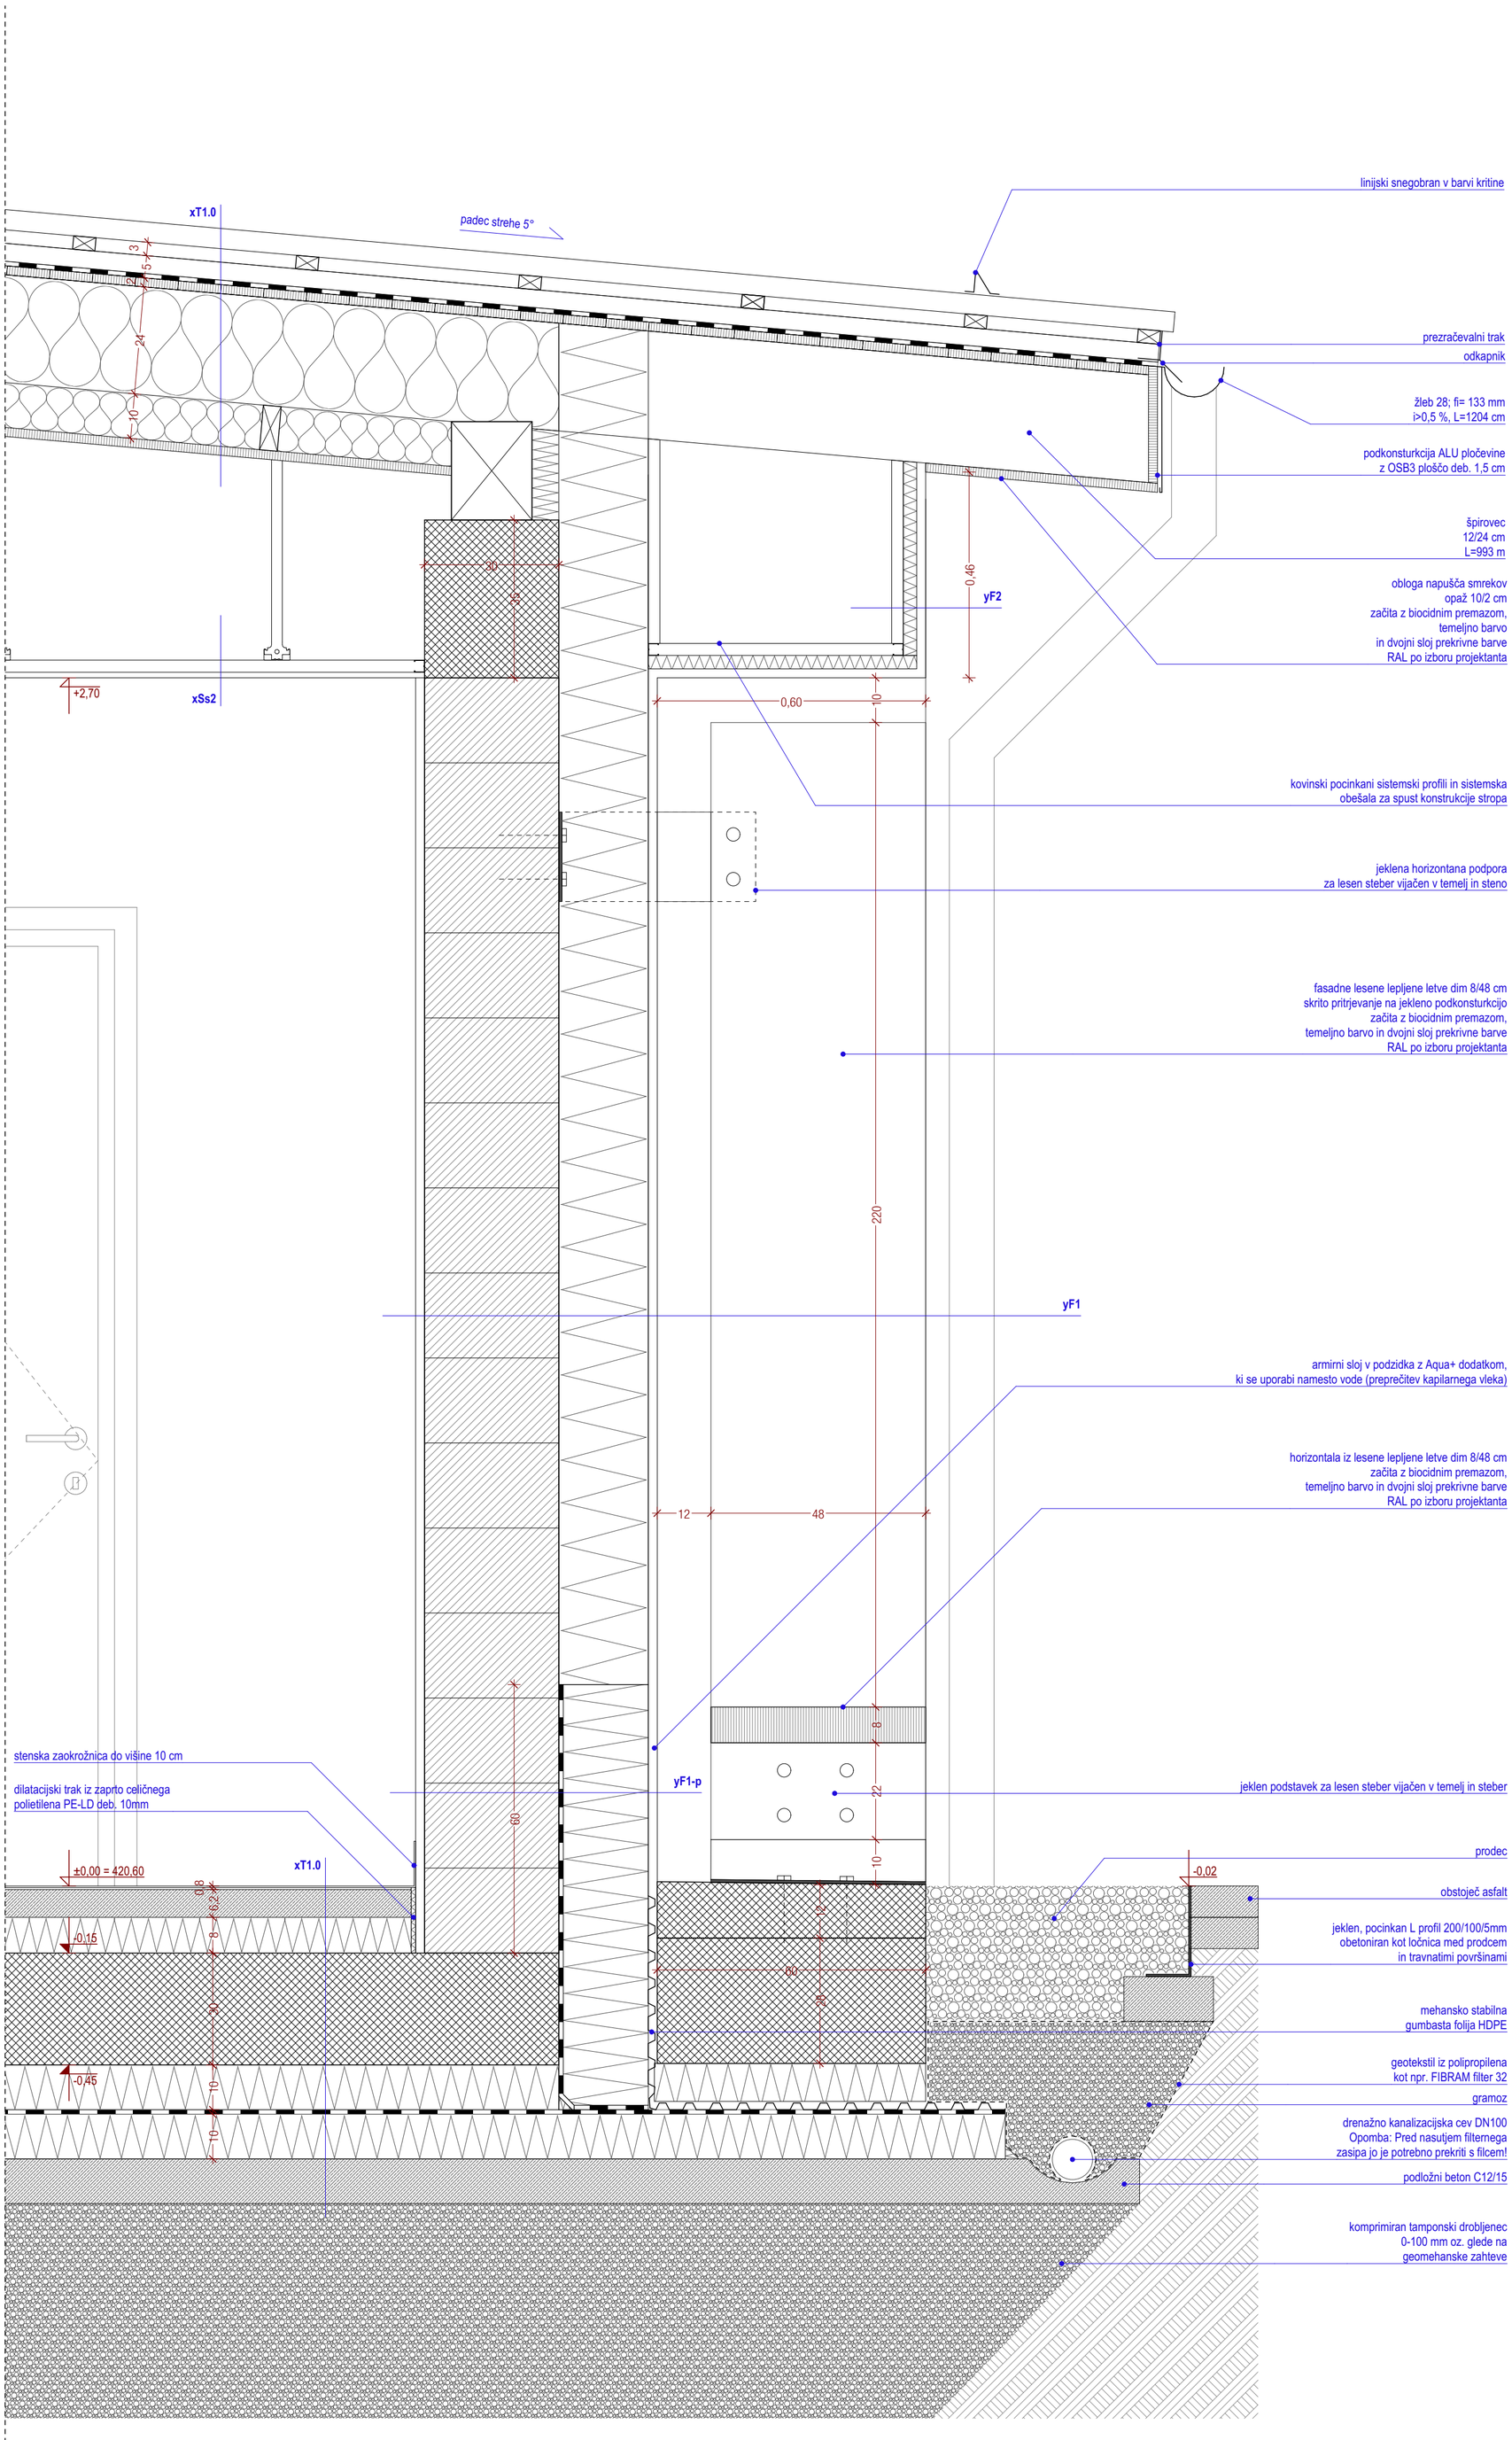

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, niš in razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati sestave tlakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm!), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!


LEGENDA


armiran beton
opečnata konsturkcija
temelj
elektro vod
vodovod
telekomunikacijski vod
izolacija - mineralna volna
križno lepljen les
fekalna kanalizacija
drenaža
meteorna kanalizacija
izolacija - EPS
izolacija - XPS
notranja oprema
čepasta folija
hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Fasadni pas 3**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predoslje**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:10	*št. risbe*	**FP3**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		

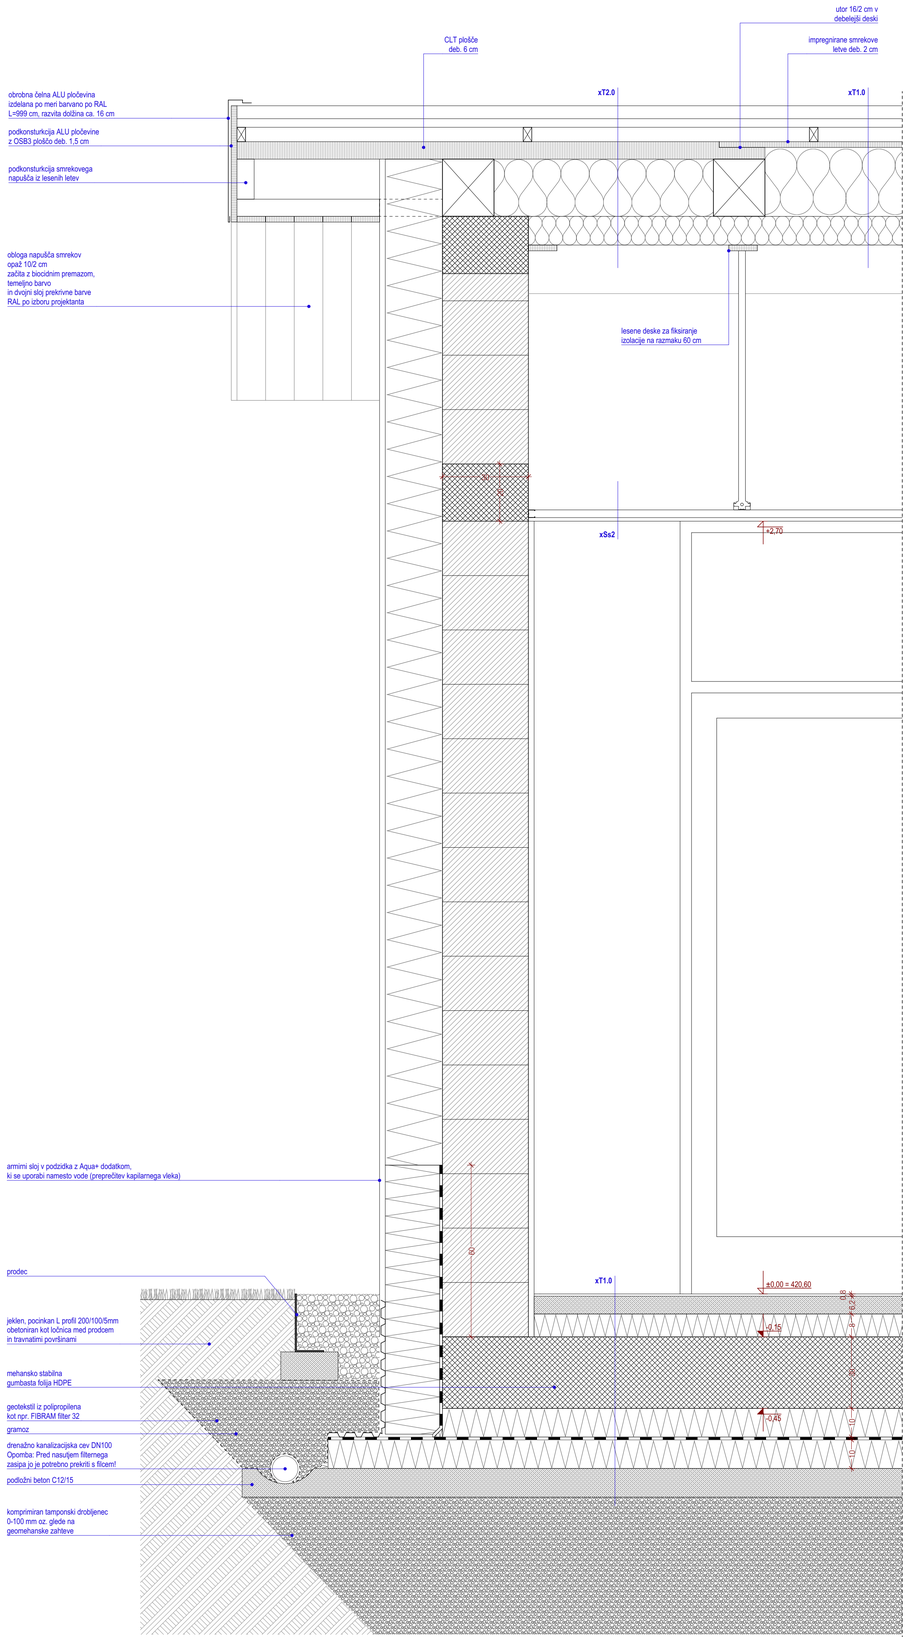

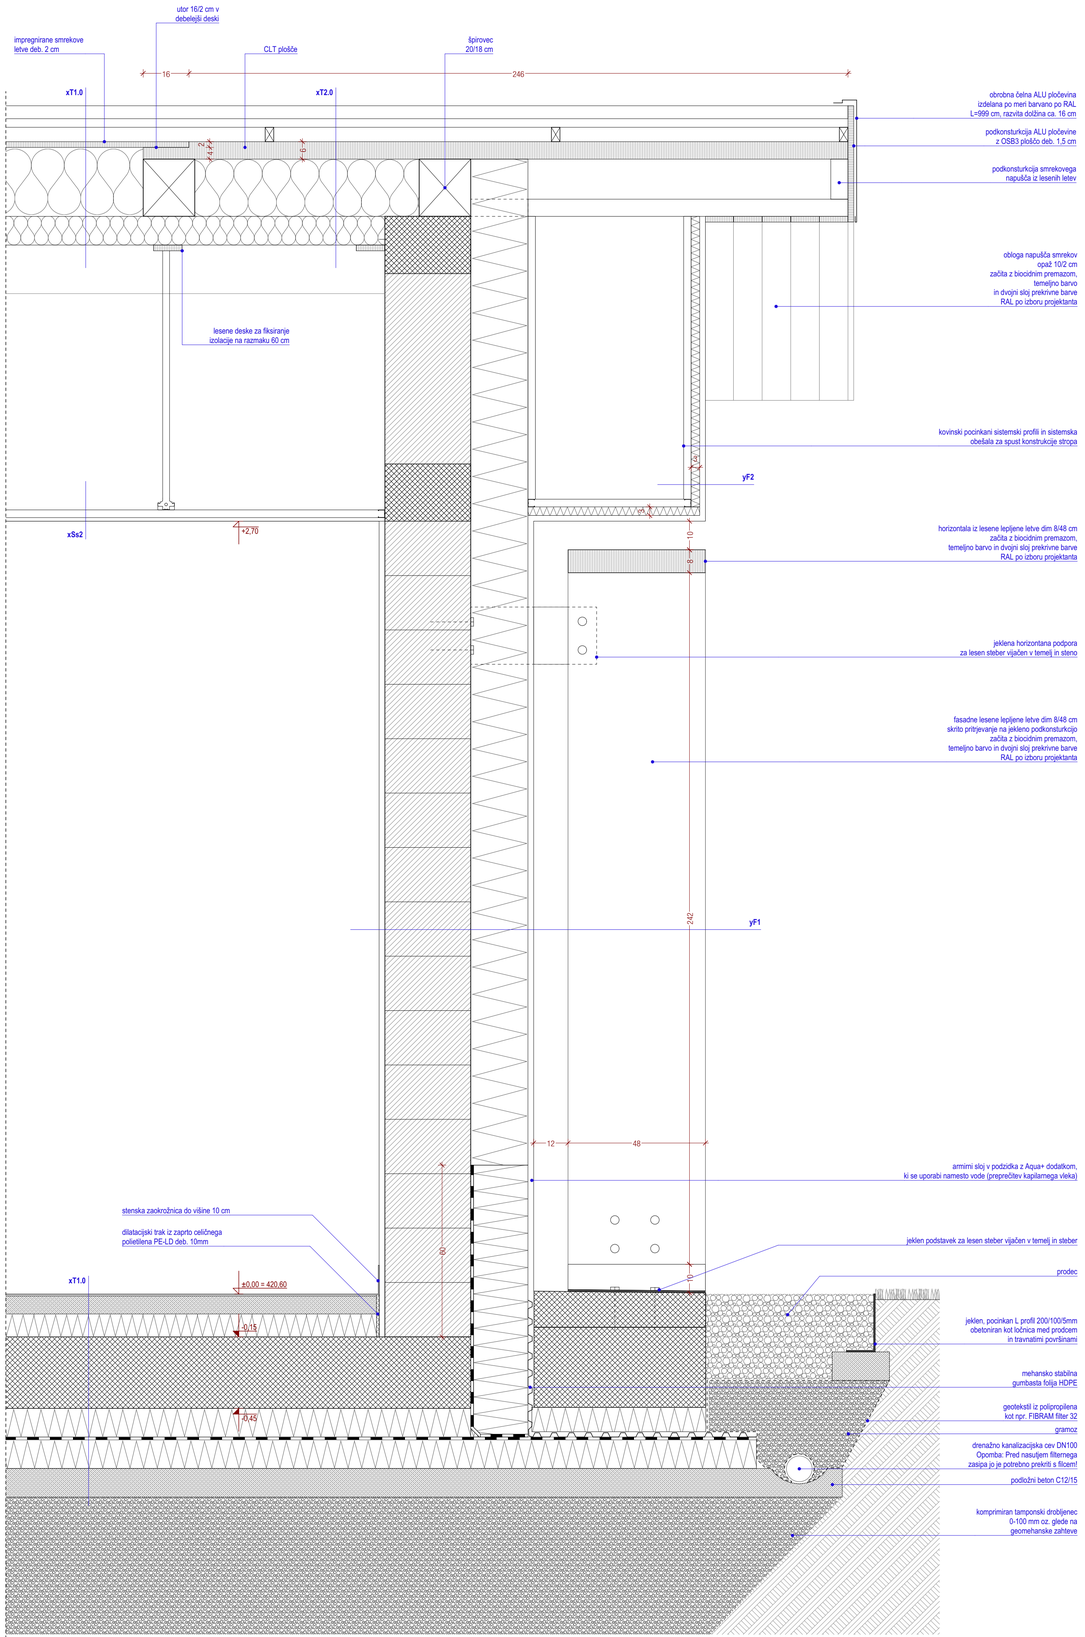

- Vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno ±0,00 = 420,65 m.n.v.
- Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta in morebitna neskladja nemudoma sporočili odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno!
- Pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI projekte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij ter vse priložene sheme in detajle!
- Pred izvedbo prebojev, utorov, nišˇin razvodov nujno preveriti skladnost vseh projektov instalacij, gradbenih konstrukcij in arhitekture, v primeru morebitnih neskladij pred izvedbo konzultirati arhitekta in odgovorne projektante!
- Potek instalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v okviru projektantskega nadzora.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja.
- Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdila izključno odgovorni projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
- Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku
- Za izvajanje štakov obvezno gledati sestave štakov in tehnične popise.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
- Pred izvedbo temeljne plošče obvezno preveriti vse detajle izvedbe hidroizolacije pod objektom.
- Izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih shemah in detajlih.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!

Izvedba prebojev v betonih:
- do Ø150 mm se vrtajo, vrtanje v nosilce preveriti pri odgovornem projektantu gradbenih konstrukcij,
- za več kot Ø150 mm so preboji vrisani in opisani (dimenzionirani) v načrtu arh. in grad. konstr.,
- preboje manjših premerov, kot npr. cevi ogrevanja, obvezno izvajati po projektih instalacij,
- oznake prebojev: Preboj dim. 00 x 00 (širina x višina v cm?), SKP/ZKP/CP (relativne na izhodiščno točko),
- preboje v betonih ustrezno požarno in akustično zapreti in zatesniti skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti,
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom.

Legenda opisov v risbi – višinske kote konstruktivnih elementov
ZKN - zgornja kota AB nosilca
SKN - spodnja kota AB nosilca
ZKP - zgornja kota preboja
SKP - spodnja kota preboja
CP - središče (kroga) preboja

OPOMBA:
Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja. V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. s temi risbami takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo skladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

LEGENDA

armiran beton
opečnata konstrukcija
temelj
elektro vod
vodovod
telekomunikacijski vod
izolacija - mineralna volna
križno lepljen les
fekalna kanalizacija
drenaža
meteorna kanalizacija
izolacija - EPS
izolacija - XPS
notranja oprema
čepasta folija
hidroizolacija

od-do
arhitektura

OD-DO d.o.o.
Vošnjakova ulica 6
SI-1000 Ljubljana
info@od-do.si
+386 31 794 394

vsebina lista	**Fasadni pas 4, fasadni pas 5**		
projektant	OD-DO d.o.o. Vošnjakova ulica 6 1000 Ljubljana	*vodja projekta*	Matic Škarabot, mag. inž. arh., ZAPS 2275 PA
investitor	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj	*sodelavci*	Nika Razpet, abs. arh. Aleš Žmavc, mag. inž. arh.
naziv gradnje	**Objekt zobne ambulante OŠ Predosije**		
št. projekta	146_2023		
vrsta načrta	Tehnični prikazi		
datum izdelave	April 2024		
merilo	1:10	*št. risbe*	**FP4, FP5**
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**		