

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.



**POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA**

št. 115/26

za oddajo javnega naročila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. členu ZJN-3

**Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni
opremi**

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško (v nadaljevanju "naročnik") vabi gospodarske subjekte, da predložijo ponudbo za javno naročilo

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu

skladno z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 z vsemi spremembami in dodatki – v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.

Član uprave

Saša Medaković

Krško,

15. 5. 2026

Predsednik uprave

Gorazd Pfeifer

NUKLEARNA ELEKTRARNA
KRŠKO, d.o.o.

12

KAZALO

1	POGLAVJE 1: NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2	POGLAVJE 2: OBRAZEC POGODBE
3	POGLAVJE 3: TEHNIČNI SPECIFIKACIJI
4	POGLAVJE 4: PONUDBENI PREDRAČUN
5	POGLAVJE 5: IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ ZVISJV-1
6	POGLAVJE 6: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
7	POGLAVJE 7: QA SPECIFIKACIJA
8	POGLAVJE 8: NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA, PRELIMINARNEGA POROČILA IN ZAKLJUČNEGA POROČILA
9	POGLAVJE 9: ESPD OBRAZEC

POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe določajo pogoje, način oddaje ponudb, ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika za javno naročilo.

A. SPLOŠNO

1 POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

1.1 **Ponudnik** je gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.

1.2 **Podizvajalec** je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnik ponudnike opozarja na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preverila z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepala.

1.3 **Gospodarski subjekt** pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

1.4 **Skupna ponudba** je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3, kjer je določeno, da lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

- 1.5 **Dopustna ponudba** je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2 NAROČNIK JAVNEGA NAROČILA

- 2.1 Naročnik javnega naročila je Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadeja Sumrak Vegelj, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02 743, e-mail: tadeja.sumrak-vegelj@nek.si

- 2.2 Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa vse do roka za oddajo ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi z pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. težave pri odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih naročil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

- 2.3 Od prejema Odločitve o oddaji javnega naročila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa komunikacija, vezana na razpisano javno naročilo, preko zgoraj navedene kontaktne osebe.

3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

- 3.1 Opredelitev javnega naročila: javno naročilo **storitev**.
- 3.2 Predmet javnega naročila je **Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu** skladno s Tehničnima specifikacijama:

- Izvedba vzdrževalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne 11. 3. 2026,
 - »Izvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026
- in drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
- 3.3 Gospodarski subjekti lahko predložijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno naročilo, sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
- 3.4 Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju dokumentacije (»Tehnični specifikaciji«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni predračun«).
- 3.5 Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz tč. 3.2. v obdobju, ki je predmet javnega naročila, je le okvirjen. Specificiran je v ponudbenem predračunu in v nobenem primeru ne zavezuje naročnika. Naročnik si glede na svoje potrebe, možnosti in razpoložljiva finančna sredstva pridržuje pravico naročiti večji ali manjši obseg del od navedenega (odstopanje v količini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po količini in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. člena ZJN-3).
- 3.6 Ponudniki z oddajo ponudbe soglašajo s tem, da bodo delavci, ki bodo dela opravljali, izvršili dejansko potrebno število delovnih ur.

4 ROK ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

- 4.1 Od izbranega ponudnika se pričakuje, da bo storitev izvajal v času remonta 2027, nekatere storitve tudi v remontu 2028. Dinamika izvedb je natančneje opisana v predmetnih tehničnih specifikacijah.
- 4.2 Izvedba del v remontu 2028 je opsijska, o izvedbi se bo naročnik izjasnil v roku enega meseca po končanju RE27.

5 VRSTA POSTOPKA

- 5.1 Postopek s pogajanji z objavo po **45. členu ZJN-3**, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnikov, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

6 NAČIN IZVEDBE POGAJANJ

- 6.1 Naročnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajanji je iz dopustnosti izvzeto le določilo glede zagotovljenih sredstev). Naročnik bo ponudnike v povabilu k pogajanju obvestil o načinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.). **Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniža, ne sme pa jo zvišati.**
- 6.2 Naročnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh členih pogodbe.
- 6.3 Naročnik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo naročnik štel za smiselno glede na okoliščine po oddaji ponudb – naročnik se bo tako lahko odločil za več krogov pogajanj ali le en krog pogajanj. Naročnik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj.
- 6.4 V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se šteje njegova prvotna (zadnja) ponudba za njegovo končno ponudbo razen v primeru, če je ponudnik naročnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. če je prišlo v postopku pogajanj do kakršnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraža zahtev naročnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega naročanja izključi.

7 NAČIN IZBORA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

- 7.1 Naročnik bo pravočasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejšega ponudnika, in sicer glede na merila, določena v RD.
- 7.2 Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.
- 7.3 V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljše ponudbe in ponudbene cene.
- 7.4 Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.

- 7.5 Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.
- 7.6 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonnosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.
- 7.7 Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
- 7.8 Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. O svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

8 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

- 8.1 Naročnik oddaja javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, kjer bo edino merilo **najnižja skupna končna vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev**
- 8.2 V primeru, da je več ponudnikov z najnižjo skupno končno vrednostjo ponudbe bo ekonomsko najugodnejši ponudnik izbran na podlagi žreba. Žrebanje bo izvedeno v prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnejših ponudnikov. Žrebanje bo izvedel naročnik. Kot najugodnejši ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izžreban prvi.

9 ČAS IN NAČIN ODDAJE PONUDB

- 9.1 Ponudba se šteje kot pravočasno oddana, če jo naročnik prejme elektronsko kot to določa točka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo o oddaji najkasneje do **datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN** - v naročnikovem sistemu je vidna kot aktivna.

- 9.2 Naročnik lahko po svoji presoji podaljša rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih naročil.

- 9.3 Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predložene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejša navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna na spletni povezavi: <http://dobavitelji.nek.si> in <http://suppliers.nek.si> in veljajo zgolj za namene e-oddaje ponudbe.
 - po opravljeni registraciji, ponudbo predložite na spletni povezavi, ki je objavljena na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>).

- 9.4 Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Če ponudnik v informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu tudi ne bo videl.

- 9.5 Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- 9.6 Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejšim težavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vaša ponudba v statusu »active«.

- 9.7 Gospodarski subjekt nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih ter vpogledi v ponudbe.

10 POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- 10.1 Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanja naročnikoma postavi preko PJN <http://www.enarocanje.si/>.
- 10.2 Naročnik NEK bo odgovoril na vsako prošnjo za dodatno pojasnilo v oz. **najkasneje šest (6) dni** pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva, ki jo bo naročnik NEK prejel preko PJN **najkasneje osem (8) dni** pred iztekom roka, ki je določen za prejem ponudb.
- 10.3 Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

11 SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- 11.1 Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da naročnik v roku za predložitev ponudb spremeni ali dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.
- 11.2 Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:
- če iz kakršnegakoli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje **šest (6) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje **štiri (4) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb;
 - če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot **šest (6) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot **štiri (4) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb.
- 11.3 Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudbe zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.
- 11.4 S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo in podaljšane roka za oddajo ponudb, razen če naročnik ne poda drugačnih navodil.

- 11.5 Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
- 11.6 Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.

12 DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

- 12.1 Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravočasno elektronsko predložena.
- 12.2 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne moreta preveriti sama. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

- 12.3 Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v točki 9.3 te razpisne dokumentacije.

13 ODPIRANJE PONUDB

- 13.1 Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naročnika eno uro po roku za oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku <https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138>. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni še dve (2) uri od odpiranja ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

14 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- 14.1 Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo:

POGLAVJE 1	NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
POGLAVJE 2	OBRAZEC POGODBE
POGLAVJE 3	TEHNIČNI SPECIFIKACIJI
POGLAVJE 4	PONUDBENI PREDRAČUN
POGLAVJE 5	IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ ZVISJV
POGLAVJE 6	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
POGLAVJE 7	QA SPECIFIKACIJA
POGLAVJE 8	NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA, PRELIMINARNEGA POROČILA IN ZAKLJUČNEGA POROČILA
POGLAVJE 9	ESPD OBRAZEC

- 14.2 Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je ponudnikom dostopna preko Portala javnih naročil in je brezplačna.

- 14.3 Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, tehnično specifikacijo ter druge dodatke k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik izdal v zakonsko določenem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana

vprašanja in odgovore ter morebitne informacije naročnikov na PJN v času do dneva oz. ure oddaje ponudb.

15 PRAVNA PODLAGA

- 15.1 Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročanja predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.

16 ETIČNE KLAVZULE

- 16.1 Naročnik bo izključil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

17 RAZVEZNI POGOJ

- 17.1 Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a člena ZJN-3, v odvisnosti od predmeta naročila).

18 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- 18.1 Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in informacij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali zbirali, urejali, uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugače obdelovali osebne podatke posameznikov, sta dolžni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter internimi akti družbe o varstvu osebnih podatkov.
- 18.2 Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov sprejel potrebne organizacijske in tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov in za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do podatkov ali drugačne nepooblaščen obdelave.

19 PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

- 19.1 Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določili izbor določene ponudbe. Tudi v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročili, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
- 19.2 V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

20 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem prijav.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

B. PONUDBA

21 JEZIK V PONUDBI

- 21.1 Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Gospodarski subjekt mora predložiti ponudbo v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku.
- 21.2 Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.
- 21.3 Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina ali angleščina.
- 21.4 Ne glede na določbe te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predložiti ponudbo v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.

22 VALUTE V PONUDBI

- 22.1 Ponudbene cene se v celoti prikazujejo **izključno v eurih (EUR)**, ki je uradno plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. Plačila bodo izvedena v eurih in v skladu s plačilnimi roki, navedenimi v vzorcu pogodbe.
- 22.2 DDV se bo obračunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

23 ODDAJA PONUDBE

- 23.1 Uporabnik naročnikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

24 DOPUSTNA PONUDBA

- 24.1 Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

25 ŠTEVILO IZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

- 25.1 Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko predložite elektronsko na predvidenem naslovu **za elektronsko oddajo ponudbe v informacijski sistem naročnika**. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko priloži več prilog omenjene velikosti. Zaželeno je, da se skenira več dokumentov skupaj.

Naročnikovih dokumentov (tehnična specifikacija, obrazci ZVISJV, Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe.

- 25.2 Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in potrjena, kjer je to označeno.
- 25.3 V primeru dvoma (različni podatki) se šteje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni predračun (obvezna priloga v e-sistemu naročnika) in ne podatki, ki so bili vneseni neposredno v aplikacijo naročnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi dopustnost ponudbe.
- 25.4 Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.
- 25.5 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za zastopanja ponudnika.

- 25.6 Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen če izvirnik ni posebej zahtevan.
- 25.7 Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. Zaželeno je, da so dokumenti v ponudbi zloženi oziroma na informacijski sistem naročnika naloženi po vrstnem redu Obrazcev.
- 25.8 Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehnične specifikacije.
- 25.9 Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

26 DOLOČITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

- 26.1 Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše

datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

- 26.2 Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.
- 26.3 Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

27 NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

- 27.1 Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:
- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,
 - če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

28 PONUDBENA CENA

- 28.1 Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del celotnega obsega javnega naročila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne bodo upoštevane.
- 28.2 Gospodarski subjekti so pozvani, da predložijo ponudbe po načelu **»fiksna cena urne postavke«, »fiksna cena posameznih aktivnosti« in »predvidena skupna vrednost«** (skladno z zahtevami iz predračuna) brez DDV. DDV se bo obračunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.
- 28.3 Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitev na zahtevani lokaciji naročnika NE Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
- 28.4 Ponudbena cena se zapiše na dve decimalni mesti natančno. Pri preračunavanju in zaokroževanju zneskov je pomembno, da se zaokrožuje tudi posamezno postavko ponudbenega predračuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroževanju zneska se ne sme

skrajševati oziroma zaokroževati na manj decimalnih mest. Če je rezultat preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se ta zaokroži navzgor. Zneske se zaokrožuje po posameznih postavkah tako, da je mogoče iz vsote posameznih postavk izračunati končni znesek celotne pogodbene vrednosti.

- 28.5 Če cena na enoto ni vpisana, se ponudba izloči.
- 28.6 Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

29 PLAČILNI POGOJI

- 29.1 Prejete račune bo naročnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal pa v roku 30 dni od prejema računa v NEK.

30 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

- 30.1 Ponudba mora veljati vsaj **do 31. 7. 2026**. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.
- 30.2 Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v elektronski obliki.

31 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

- 31.1 Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. okvirnega sporazuma odstopita od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri naročnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

- 31.2 Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

32 NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

- 32.1 Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
- 32.2 Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
- 32.3 Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.
- 32.4 Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
- 32.5 Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.
- 32.6 Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

33 IZKLJUČITEV PONUDBE

- 33.1 Naročnik bo izključil:
- nepravočasne ponudbe;
 - ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;
 - ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.
 - ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Etičnih klavzul (tč. 16.1).

34 SPLOŠNO

- 34.1 Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi zakoni ter tehničnimi in drugimi predpisi in standardi.
- 34.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroške in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

C. ODDAJA NAROČILA

35 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

- 35.1 Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

36 SKLENITEV POGODBE

- 36.1 Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na postavljena vprašanja in odgovore na PJN.
- 36.2 Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naročnikoma. V nasprotnem primeru lahko naročnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnosti, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.
- 36.3 Od trenutka izbire najugodnejše ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti naročnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili začetek veljavnosti pogodbe ter njene izvedbe.

- 36.4 Pogodba se sklene pod odložnim pogojem predložitve ustrezne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, če je le-ta zahtevana.

D. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

37 SPLOŠNO

- 37.1 Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoj. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v **Poglavju 6 – Obrazci za sestavo ponudbe**. Vsa zahtevana dokazila je potrebno priložiti k ponudbi. **Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.**
- 37.2 Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma, če bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sama. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
- 37.3 Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov.
- 37.4 Kadar naročnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejša kot trideset (30) dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na določeno oz. zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

38 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- 38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi določili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so bile posledica vprašanj in odgovorov na PJN.
- 38.2 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, **izločen iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.**

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani <https://ejn.gov.si/espd/> v delu D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obveščamo, da bo naročnik preverjal samo prvi razlog za izključitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu kot celota Nacionalnega razloga za izključitev.

Opomba:

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;
- vsi partnerji v skupni ponudbi;
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglasižen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

39 POGOJI ZA SODELOVANJE

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji

Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se **lahko** nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;
- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;
- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
- na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od ponudnikov lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-finančni pogoji

- 39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) na poslovnem računu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano več kot trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javnem naročilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni račun o blokiranih/neblokiranih poslovnih računih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

- 39.2 Gospodarski subjekt **je v zadnjih osmih (8) letih** (referenčno obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2026) **uspešno izvedel najmanj tri (3) istovrstne oz. podobne storitve kot je predmet javnega naročila na jedrskih ali energetske objekti, pri katerih je vrednost izvedenih del presegla 500.000,00 EUR (brez DDV) po posamezni pogodbi.**

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prišlo do zamude rokov mora ponudnik za priznanje reference dostaviti izjavo naročnika, da je bila zamuda povzročena iz drugih razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:

- Priložena ustrezna referenčna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Naročnika oz. Investitorja referenčnih del (**Obrazec 1**)
- Naročnik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naročniku, preveril sam, zato ponudniku takšnih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z **obrazcem 1**), v obrazcu ESPD pa naj jih navede, kakor tudi **številko referenčne pogodbe**, da bo naročnik vedel, katero referenco želi uveljavljati.
- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani <https://ejn.gov.si/espd/> v delu C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seštevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri čemer morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100 %.

Ponudnik lahko referenčni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko prevzel in izvedel podizvajalec. Če bo ponudnik referenčni pogoj izkazal s podizvajalcem, naročnik ne bo dovolil menjave takšnega podizvajalca, razen če ponudnik zagotovi drugega podizvajalca, ki izpolnjuje referenčni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naročnikom oz. investitorjem ali delodajalcem, obračun, končno situacijo, potrdilo o izplačilu,...) za navedene reference oziroma reference preveri neposredno pri naročniku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3 Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloženih Tehničnih specifikacijah:

- Izvedba vzdrževalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne 11. 3. 2026,
- »Izvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina, angleščina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen **Obrazec št. 2** – Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev
- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehnični specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev:

- o stopnji izobrazbe,
- o kvalifikacijski strukturi,
- referenčna lista del, kjer je to zahtevano
- organizacijsko shemo izvajanja del z odgovornostmi in pooblastili osebja

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Če naročnik že ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloži skupaj z izpolnjenim **obrazcem 2**. Naročnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partnerji. V kolikor posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih režimih dal na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja naročnika.

Tehnične zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehničnimi specifikacijami, predpisi, postopki in delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve NEK, ki so navedene v Tehničnih specifikacijah:

- Izvedba vzdrževalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne 11. 3. 2026,
- »Izvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v **Poglavju 3** (Izjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehnične specifikacije)
- Podpisan in izpolnjen obrazec v **Poglavju 7** (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)
- Podpisan in izpolnjen **Obrazec 3** - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

Delo v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.5 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo vsi delavci najkasneje **sedem dni pred pričetkom del** opraviti vsa potrebna izobraževanja, ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Podpisan in izpolnjen **Obrazec št. 4** - Izjava za delo v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem.
- izvajalec mora naročniku **po opravljenem usposabljanju** poslati seznam delavcev (lahko po e-pošti)

*Naročnik bo navedene podatke, ki se nanašajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril sam, zato **ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati**, ampak jo naj le izpolni in podpiše.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Nasprotje interesov

39.6 Iz postopka javnega naročanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti družinski člani zaposlenih ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti član njegove uprave;
- imeti finančnih interesov v organizaciji ali družbi, s katerimi NEK posluje, če bi ti povzročali nasprotje interesov;
- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vključno z napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:

- Izjava o nasprotju interesov (**Obrazec 6**) – priložiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:

Zadostitev pogoju 39.6 morajo izpolniti:

- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40 PODIZVAJALCI

40.1 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

40.2 V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in upoštevati spodaj navedena določila.

40.3 Neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to

zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ne rabi več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

- 40.4 Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašanih podizvajalcev.

- 40.5 Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (**obrazec 5**).

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (**obrazec 5**).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnike obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. **V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10.000 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.**

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priložiti tudi **podpisano izjavo izvajalca del** glede prenašanja odgovornost za zahteve kvalitete (v celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

- 40.6 Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
- 40.7 Skladno z zakonodajo je izvajalec dolžan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki bodo dela izvajali, že v ponudbi. Naročnik bo presojal možnosti menjave podizvajalca (in kadra) zgolj, če bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.
- 40.8 Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

41 SKUPINA PONUDNIKOV

41.1 Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahtevala predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- obseg posla (področje dela, natančna navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.

41.2 V skladu s tretjim in šestim odstavkom 10. člena ZJN-3 lahko v postopkih javnega naročanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Če želijo skupine gospodarskih subjektov predložiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za sodelovanje, naročnik od njih ne sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko.

41.3 V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni dokumentaciji točno navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je član konzorcija. Vodilni partner namreč prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani [http:// www.ejn.gov.si/ESPD/](http://www.ejn.gov.si/ESPD/) v delu A, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

! V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje, razen kjer je izrecno navedeno drugače, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4 Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

42 TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

42.1 Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, razen, če je v tej dokumentaciji določeno drugače.

42.2 Če ni drugače določeno, **tuji gospodarski subjekti** izkažejo izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak gospodarski subjekt svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.

42.3 Ponudnik, ki je tuja fizična ali pravna oseba, mora v skladu z 42. e členom Obrtnega zakona pred podpisom pogodbe predložiti izpis iz Obrtnega registra za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Vpis se izvede pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije.

V primeru, da v skladu z Obrtnim zakonom ponudnik, ki je tuja fizična ali pravna oseba, ni zavezanec za vpis v Obrtni register, v ponudbi predloži lastno izjavo, da ni zavezanec za vpis v Obrtni register.

43 DODATNE STORITVE

- 43.1 Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem naročilu, odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave in z izvajalcem skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.
- 43.2 Vrednost dodatnih storitev se določi na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.

44 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

- 44.1 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z določili ZJN-3.
- 44.2 Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

45 SPLOŠNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

- 45.1 Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi zakoni ter tehničnimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z ustrezno slovensko zakonodajo.
- 45.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroške in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem naročilu oz. pogodbi.

46 DOKUMENTACIJA

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naročnika v NEK posredoval naslednjo dokumentacijo:

- **dokazila** da so delavci usposobljeni **iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in ravnanja z nevarnimi kemikalijami** (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) - vse posredoval tudi službi TO.VPD;

- veljavna zdravniška spričevala;
- dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;
- dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pričetkom del naj bi bila praviloma že opravljena vsa potrebna usposabljanja iz spodnjega nabora:

- Program splošnega usposabljanja
- Tečaji iz radiološke zaščite
- Tečaj za Vodje del
- Tečaji na podlagi povečanega tveganja pri delu
- Tečaj o nalogah požarne straže

Čimprej po podpisu pogodbe ali prejemu naročilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna usposabljanja - poslati prijavnice za udeležbo na predhodno razpisanih terminih za:

- tečaj **Program splošnega usposabljanja**, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne. Splošno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno gibljejo oziroma opravljajo dela v fizično nadzorovanem območju elektrarne. Veljavno splošno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana območja elektrarne. Veljavnost programa splošnega usposabljanja delavcev je za občasne izvajalce del v NEK (remont, občasna dela) osemnajst **(18) mesecev**;
- praktično usposabljanje delavcev, ki se **na delovnih mestih srečujejo s povečanimi tveganji (delo na višini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen)** in ta znanja potrebujejo pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povečanimi tveganji izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega praktičnega usposabljanja je šestintrideset **(36) mesecev**;
- tečaj iz radiološke zaščite, ki omogoča **delo v radiološko nadzorovanem območju** jedrske elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj Ur. l. RS, št. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno usposabljanje s področja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radiološka zaščita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, **ki delajo pod radiološkim nadzorom osebja NEK**. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali kako drugače vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radiološka zaščita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki **samostojno upravljajo z viri sevanja** ali kako drugače samostojno sprejemajo odločitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave

ali objekta, v katerem delajo, oziroma odločitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radiološko nadzorovanem območju, navede i izvajalec na posebnem spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet **(5) let**.

- tečaj **Vodje del**; Osebe, ki so določene za vodje delovnih skupin – vodje del iz zunanjih organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven tečaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiološko nadzorovanem območju (RNO), morajo imeti veljaven še najmanj program Radiološke zaščite 3 (RZ3). Začetni tečaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tečaja je osemnajst **(18) mesecev**;
- tečaj o **nalogah požarne straže**. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot požarna straža pri delih s toplotnimi učinki. Požarna straža pri delih s toplotnimi učinki je aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, določena za spremljanje del s toplotnimi učinki, da zagotovi vse pogoje za preprečitev nastanka požara. Izvajalec požarne straže more imeti potrdilo o opravljenem tečaju »Naloge požarne straže« v skladu s Programom protipožarne zaščite (požarni red) NEK. Veljavnost tečaja je dve **(2) leti**.

Stroške usposabljanj, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroške usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

- za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK ne krije stroškov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.
- neudeležba na tečaju ali nepravočasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred usposabljanjem, se šteje kot njegova udeležba na tečaju - NEK ne krije stroškov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pričetkom del izvajalec pošlje:

- »Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);
- »Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK št. ADP-1.8.005;
- **program ukrepov na delovišču** za posamezne večje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za varnost in zdravje pri delu ter terminski plan.
- Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega načrta (če se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se ga v TO.VPD;
- podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem delovišču in

pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblašča odgovorno osebo za izvajanje ukrepov VZD, PV za posamezno delovišče ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovišču / gradbišču skupaj z drugimi izvajalci del na skupnem delovišču / gradbišču;

- za delo v radiološko nadzorovanem območju (z viri ionizirajočih sevanj) - **spisek osebnih podatkov delavcev za register osebne dozimetrije** (datum, kraj in država rojstva, EMŠO, prejeta doza v tekočem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoče leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniškega pregleda za delo z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v angleškem jeziku). Obrazec pripravi in podpiše odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo pred sevanji ter podpiše pooblaščenca oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe). Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko pošljejo v NEK še predhodno po elektronski pošti. K obrazcu se priloži **kopija zdravniškega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblaščen zdravnik za tovrstne preglede**. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaščenih izvajalcev pregledov lahko preverite na spletu.). Osebe TO.RZ vnaša podatke v računalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz. naš pogodbeni partner. Na Hrvaškem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov, kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);
- za delo v radiološko nadzorovanem območju - podpisan **Sporazum o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji** (54. člen ZVISJV-1 in kot določa poglavje 10);
- za delo v radiološko nadzorovanem območju - veljavno **dovoljenje/potrdilo za izvajanje sevalne dejavnosti** in/ali **potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev** (40. člen ZVISJV-1 in kot določa poglavje 10);
- neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splošne zadeve (ADM.SPL) o **dinamiki prisotnosti** svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter pošiljanje zahtevka glede potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je to zahtevano s strani naročnika.

47 INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

47.1 Informacija o ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejmeta ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

47.2 Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu s točko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

47.3 Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu sta se odločila oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

47.4 Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

47.5 Pojasnila ponudb

Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pisne odobritve NEK. NEK ima lastninsko pravico do načrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so vse takšne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takšne informacije samo za svoje osebe in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z določilom o zaupnosti informacij. Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. Kršenje tega pravila predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnikov iz te dokumentacije in oddana v skladu z navodili naročnika NEK za oddajo elektronske ponudbe. Ponudba naj na začetku vsebuje kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščen za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba, obrazci).

SESTAVNI DELI PONUDBE

Naziv dokumenta/priloge	Namen/ izpolnjevanje pogoja	Potrebno za	Priloženo	Opombe
Sestavni deli ponudbe	Izpolnjen in podpisan obrazec	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 1
Vzorec pogodbe	Paraf vzorca pogodbe	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 2
Tehnične specifikacije	Podpisan obrazec	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 3
Ponudbeni predračun	V celoti izpolnjen in podpisan	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 4
ZVISJV-1 izjava	Podpisan obrazec	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 5
QA specifikacija	Podpisan obrazec	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 7
Navodila za poročila	Podpisan obrazec	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 8
ESPD	Izpolnjen obrazec	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Poglavje 9
		Podizvajalec	<input type="checkbox"/>	
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev				
Ekonomsko - finančni pogoj	Potrdila vseh poslovnih bank ali obrazec BON2	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.1
Referenčni pogoj	Obrazec 1 - v zadnjih osmih (8) letih najmanj tri (3) istovrstne oz. podobne storitve vrednost izvedenih del več kot 500.000,00 EUR (brez DDV)	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.2
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Kadrovska zmogljivost	Obrazec 2	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.3
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Kadrovska zmogljivost	Poimenski seznam del z vlogami pri izvedbi	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.3
		Podizvajalec	<input type="checkbox"/>	
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Kadrovska zmogljivost	Referenčna lista s kvalifikacijami	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.3
		Podizvajalec	<input type="checkbox"/>	
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Zagotavljanje kvalitete	Obrazec 3 - Izpolnjen in podpisan	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.4
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	

Ostala dokazila o izpolnjevanju pogojev

Varnostno preverjanje	Obrazec 4	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.5
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Nominacija podizvajalcev	Obrazec 5	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Točka 40
Nasprotje interesov	Obrazec 6	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Pogoj 39.6
		Podizvajalec	<input type="checkbox"/>	
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Skupina ponudnikov	Akt o izvedbi skupnega naročila	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Točka 41
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	
Izjava ponudnika	Obrazec Izjava ponudnika	Ponudnik	<input type="checkbox"/>	Točka 42.3
		Vsi v skupni ponudbi	<input type="checkbox"/>	

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili tega »Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temveč samo tabelo Sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____



NEK

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

POGLAVJE 2

OBRAZEC POGODBE

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO, matična številka: 5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davčna številka: SI61082597, ki jo zastopata predsednik uprave Gorazd Pfeifer in član uprave Saša Medaković, (v nadaljevanju naročnik)

in

ki ga zastopa _____ (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV: _____

Matična številka: _____

TRR: _____

P O G O D B A št. _____

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel javno naročanje **po postopku s pogajanji z objavo** (storitev) – 45. člen Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 z vsemi spremembami in dodatki – v nadaljevanju ZJN-3), za javno naročilo za **Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi** (v nadaljevanju javno naročilo), objavljen na Portalu javnih naročil, dne _____, pod št. objave _____,
- je bil na podlagi zaključenega postopka javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izvedenega javnega naročila, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne _____.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa sprejme naročilo in se obveže za naročnika izvesti remonta dela na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi, skladno s/z:

- tehničnima specifikacijama :
 - Izvedba vzdrževalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne 11. 3. 2026,

- »Izvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
- ponudbeno dokumentacijo št. _____ z dne _____._____._____,
- končnim ponudbenim predračunom št. _____ z dne _____._____._____,
- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da (neomejeno po količini in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK - 1. odstavek 95. člena ZJN-3):

- poveča obseg pogodbenih storitev (npr. naroči dodatne ure ipd.) glede na naročene potrebe v času izvajanja pogodbe,
- zmanjša obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v času izvajanja pogodbe naročnikove potrebe po storitvah zmanjšale,

III. ROKI ZA IZVEDBO

3. člen

Dela se bodo izvajala v času remonta 2027 in 2028 skladno s predhodno dogovorjenim in potrjenim terminskim remontnim planom in dinamiko iz predmetnih tehničnih specifikacij. Izvedba del v RE28 ostaja opsijsko in jo naročnik potrdi najkasneje en (1) mesec po končanju RE27.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pričetkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanega izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Če bo prišlo do kasnejše spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala podaljšanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroške, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. člen

Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih količin naročnika in končne ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. člena te pogodbe za remont 2027 znaša: _____ EUR, (z besedo: _____ EUR __/100).

Za remont 2028: _____ EUR, (z besedo: _____ EUR __/100).

DDV se obračuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri naročniku.

5. člen

Postavke po posameznem obsegu (skladno s ponudbenim predračunom) so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika.

Kjer je predviden obračun glede na vrednosti urnih postavk (skladno s ponudbenim predračunom) velja, da so le-te fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na lokaciji naročnika: NE Krško, Urbina 12, 8270 Krško.

Cenik posameznih urnih postavk za plačilo po dejansko opravljenih so razvidne iz priloge pogodbe – končne ponudbe.

Posebej se zaračunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne postavke) in sicer:

- za nadurno delo 25 %;
- za dela v radiološko nadzorovanem območju 20 %;
- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;
- za delo ponoči 40 %.

Vsi dodatki se seštevajo in ne multiplicirajo.

Dodatek za delo v radiološko nadzorovanem območju se zunanjemu izvajalcu prizna po dejanski prisotnosti v radiološko nadzorovanem območju.

V. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČILA

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po tej pogodbi izstavljal račune na podlagi naslednje dinamike:

- pripravljala dela bo izvajalec naročniku zaračunal glede na dejanski obseg izvedbe del po predhodnem dogovoru z naročnikom, vendar ne več od vrednosti, ki je v ponudbenem predračunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,
- izvedena remontna dela bo izvajalec naročniku zaračunal po uspešno zaključenih delih,
- vrednost poremontnih del obračuna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi Končnega poročila s strani naročnika.

Račun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naročnika potrjena specifikacija storitev in/ali potrjeni dnevnik opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naročnikom) ter z obvezno navedbo številke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naročnik pa prejemati e-račune izdane v skladu z evropskim standardom, ki je določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije. Naročnik bo e-račune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od njegovih transakcijskih računov:

- št. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520 Ljubljana, SWIFT: LJBAS12X;
- št. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT: KBMAS12X;
- št. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, če izvajalec ne more izdajati e-računov v skladu z evropskim standardom, ki je določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko račun posreduje elektronsko na e-naslov: invoices@nek.si.

Če račun ni predložen z ustreznimi prilogami (s strani naročnika potrjeni dnevnik dela oz. dokazila v skladu z dogovorom z internim naročnikom) in ne vsebuje vseh zakonsko določenih elementov ali ni izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na računih mora biti obvezno navedba številke te pogodbe in datum opravljene storitve.

7. člen

Prejete račune bo naročnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema računa v NEK, poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema računa z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun ali na drug običajen način poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. člen

Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih, skladno z dobrimi poslovnimi običaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolžni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne etike NEK.

9. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo uporabljal v območju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne

naprave, viličarji, pomožna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve in drugo in ga ob prihodu v NEK dostavi naročniku in službi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu. Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, če te po količini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih. Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

11. člen

Izvajalci storitev bodo upoštevali naročnikov hišni red in bili disciplinirani pri delu, spoštovali predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, sicer ima naročnik pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina, angleščina.

12. člen

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal delavca, ki že opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki že opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. člen

Najpozneje v 60-ih dneh od plačila končnega računa naročniku poslal pisno izjavo, podpisano s strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel plačilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

15. člen

Izvajalec storitev bo omogočil naročniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovišču NEK vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

16. člen

Izvajalec del, ki bo imel istočasno na delovišču NEK več kot 15 delavcev (po enem naročilu ali kumulativno po več manjših naročilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od števila delavcev in zahtevnosti del s stališča VZD.

Kriterij za časovno prisotnost VZD delavca v NEK:

- 15 – 30 delavcev 1 dan/na teden
- 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden
- 51 – 80 delavcev 3 dni/teden
- 81 - 150 delavcev stalna prisotnost
- Več kot 150 delavcev več kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje število delavcev se ne upoštevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Če naročnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po e-mailu, pošti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne izpolni zahteve, mu sme naročnik zaračunati kazen za nespoštovanje določil, v vrednosti 1.000 EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolžan najmanj en teden pred pričetkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega delavca iz VZD, se lahko z vprašanji obrnete na [Jerneja Šepca](#) (jernej.sepec@neks.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

- bo k naročniku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehničnih specifikacij in drugih določil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni dokumentaciji;
- bo vsakega delavca pred napotitvijo k naročniku pisno obvestil o pogojih dela pri naročniku ter o pravicah in obveznostih pri naročniku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri naročniku;
- bo pred nastopom del delavca pristojni službi naročnika predložil zahtevano dokumentacijo v skladu z zakonodajo in internimi akti naročnika;
- bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravočasno odpravljanje morebitnih napak in pomanjkljivosti oz. bo o njih nemudoma obveščal naročnika;

- bo ob zaključku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zaključek dela v NEK,
- plačal NEK stroške dekontaminacije in morebitnega skladiščenja radioaktivnega odpada za orodje, instrumente in ostala sredstva, ki jih je vnesel v radiološko nadzorovano območje in kontaminiral iz malomarnosti, ne glede na to čigava last so;
- izvršil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehnični specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v izvajalčev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za takšna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po pogodbi oziroma naročilu skladno z veljavno zakonodajo javnega naročanja;
- upošteval signalizacijo in red na parkirišču;
- bo za svoje delavce pravočasno oziroma pred začetkom del pridobil delovna dovoljenja in dovoljenja za bivanje (če je to potrebno);
- spoštoval pravila in razpored prehranbnega obrata NEK.

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, ter razpolagal z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito izvajanje pogodbenih storitev, vključno z dovoljenjem za opravljanje obrtne dejavnosti oziroma dovoljenjem za občasno opravljanje obrtne dejavnosti po Obrtnem zakonu (ObrZ), kadar je takšno dovoljenje zakonsko zahtevano.

Izvajalec mora naročnika nemudoma pisno obvestiti o vsaki okoliščini, ki bi lahko vplivala na zakonitost izvajanja pogodbe, zlasti o prenehanju veljavnosti ali neizpolnjevanju pogojev za katerokoli dovoljenje iz prejšnjega odstavka.

Naročnik ima pravico kadarkoli v času trajanja pogodbe preveriti izpolnjevanje pogojev iz tega člena ter od izvajalca zahtevati predložitev ustreznih dokazil, vključno z dokazilom o veljavnem dovoljenju po Obrtnem zakonu, kadar je to relevantno.

Če naročnik ugotovi ali je obveščen, da izvajalec ne izpolnjuje več zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma da ne razpolaga z zahtevanimi dovoljenji, lahko zahteva takojšnjo odpravo nepravilnosti v primernem roku ali odstopi od pogodbe z učinkom takoj.

Določbe tega člena ne posegajo v odgovornost izvajalca za zakonitost izvajanja dejavnosti po veljavnih predpisih.

Obveznost naročnika

18. člen

Naročnik se obvezuje, da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje določb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:

- organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanje izvajalca pred začetkom del ;
- organizirala tečaj in preizkus znanja iz:
 - splošnega usposabljanja;
 - radiološke zaščite;
 - kompetenc Vodje del,
 - privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje viličarjev, za vse, ki bodo delali z transportno opremo NEK skladno s 37. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l.RS št. 43/11),
 - dela na višini,
 - dela v ozkih in zaprtih prostorih,
 - nalogah požarne straže;
- omogočila izvajalcem, da si postavijo lastne kontejnerje na lokacijo Remontnega kompleksa izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK (ADM.SPL) ter po podpisu pogodbe z upraviteljem Remontnega kompleksa (KOSTAK). Skladno s podpisano pogodbo o uporabi Remontnega kompleksa nosi vse stroške izvajalec (uporabnik Remontnega kompleksa);
- omogočila izvajalcu električni in telefonski priključek na platoju Remontnega kompleksa skladno s pogodbo z upraviteljem Remontnega kompleksa;
- omogočila uporabo sanitarij in tušev v večnamenski zgradbi na lokaciji Remontnega kompleksa;
- omogočila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;
- omogočila ustrezno število sanitarij in umivalnic v tehnološkem delu elektrarne;
- omogočila postavitve najnujnejših kontejnerjev znotraj ograje NEK za opremo in vodenje delovnega procesa, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;
- omogočila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;
- omogočila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na področju Remontnega kompleksa in v kolikor bo možnost tudi na parkirišču in dovozni cesti NEK;
- organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod določenimi pogoji:
 - prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v skladu z delovnim urnikom,
 - kvaliteto hrane in njeno ceno bo določila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj NEK,

- izvajalci del bodo plačevali prehrano s plačilno kartico. Izvajalec je v času remonta dolžan v tajništvo TO dnevno do 12 ure sporočiti število delavcev, ki bodo naslednji dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za prisotnost v času vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, če pri delu ne bo discipliniran in če ne bo upošteval:

- hišnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;
- zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti;
- zahtev določb varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na začasnih ter premičnih gradbiščih, UL.RS, št. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprečevanje vnosa tujkov (FME-program).

Naročnikova obveznost je tudi plačilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z določbami te pogodbe.

VII. ODGOVORNOST

19. člen

Izvajalčeva odgovornost in odškodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da naročnik in podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni (»oškodovanci«) ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode naročnika in premoženjske škode ter poškodbe (vključno s smrtjo) katere koli tretje osebe (ta izraz vključuje zaposlene pri naročnikovem in izvajalčevem podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), če takšen zahtevek, izguba, poškodba, odgovornost ali strošek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo izvajalcu, njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa če nastane zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

20. člen

Naročnikova odgovornost in odškodnina.

Naročnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in

zaposleni (v nadaljevanju »oškodovanci«) ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode in/ali poškodbe (vključno s smrtjo) oškodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo naročniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim.

21. člen

Naročnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem primeru in pod nobenimi pogoji Izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more šteti za upravljavca jedrskega objekta. Naročnik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premoženja NEK, ki krije rizike strojeloma, požara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko škodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesreče (kot je definirana v Pariški konvenciji o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariške konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli škodo na premoženju ali njegovo izgubo ali škodo v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji elektrarne (vključno s premoženjem tretjih oseb in naročnikovim premoženjem), razen če škodo v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji elektrarne (vključno s premoženjem tretjih oseb ali naročnikovim premoženjem) oškodovanci povzročijo namerno ali s hudo malomarnostjo, niti za poškodbo (vključno s smrtjo), ki jo povzroči jedrska nesreča ali izhaja iz jedrske nesreče. Naročnik bo poravnal škodo, izvajalca ne bo štel za odgovornega in se bo odrekel vsem morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odškodnina preživi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedska nesreča« pomen, kot ji ga določata Pariška konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v Protokolu iz leta 1964 in 1982.

22. člen

Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, če podizvajalec strankinih obveznosti ne izvaja ali jih izvaja neustrezno.

23. člen

Odškodnina, do katere so upravičene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena in plačana na podlagi oškodovančevega računa v šestdesetih (60) dneh. Če izvajalec ne plača odškodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naročnikovega računa, ima naročnik pravico zahtevati plačilo iz naslova bančne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajalčeva bančna garancija za dobro izvedbo ali bančna garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v razpisni dokumentaciji zahtevana.

24. člen

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vključno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi koli stroški in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugače, ne sme v nobenem primeru preseči 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naročnik odgovorna za nerazpoložljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, izgubo dobička ali prihodka ali izgubo možnosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugače, in ne bosta odgovorna za katero koli posredno ali posledično izgubo ali katero koli škodo.

Omejitve v tem členu se ne nanašajo na škodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni povzročijo namerno ali s hudo malomarnostjo.

25. člen

Izvajalec bo odgovoren le za škodo, izgubo in stroške, ki nastanejo do konca veljavne garancijske dobe, če bo o tej škodi, izgubi in stroških obveščen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIII. POGODBENA KAZEN

26. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 18.000 EUR za vsak dan zamude, če se delo opravlja na kritični poti oz. 5.000 EUR za vsak dan zamude, če delo ni na kritični poti. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni v tem členu ne bo presegala 15 % pogodbene vrednosti.

27. člen

Pogodbena kazen za neupoštevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za izvedbo del v NEK)

NEK bo lahko:

- zahtevala plačilo pogodbene kazni v višini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno kršitev), in sicer:
 - če bo izvajalec kršil zakonodajo in zahteve NEK s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD), požarne varnosti (PV) in NEK postopke,
 - če bo izvajalec kršil določbe iz varnostnega načrta ter navodila koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/2005),
 - če pride do zaustavitve del zaradi hujših kršitev ukrepov iz VZD (ogrožanje življenja in zdravja delavcev),
 - na podlagi pisno evidentiranih kršitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolžena za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...), ponavljajočih se kršitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbišču/delovišču in vpisana v zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane kršitve v zahtevku korektivnega programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva službe Varstva pri delu za obračun pogodbene kazni.
- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, če pri delu ne bo discipliniran in če ne bo upošteval:
 - hišnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;
 - reda na varovanem območju;
 - zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti;
 - zahtev določb varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);
 - zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
 - zahtev VAR, navedenih v remontnem priročniku;
 - postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
 - programa za preprečevanje vnosa tujkov (FME-program).

Višina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znaša 10.000 EUR na kršitev. V primeru ponavljajočih se posameznih kršitev, se obračunajo večkratniki zgoraj navedenih kazni (npr. 2 x kršitev = 2 x kazen, 3 x kršitev = 3 x kazen, itn.).

Naročnik si pridržuje pravico, da delavca, ki ne upošteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz delovišča.

Naročnik ima pravico, da zaradi kršitev določil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe. Kršitev določil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izključitev izvajalca iz bodočih postopkov naročanja.

Vsakršno podaljšanje pogodbenih rokov, povišanje cene ali odškodninski zahtevki zaradi zaustavitve del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih del (skladno s pogoji iz tehnične dokumentacije), lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen 10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK (varnostno preverjanje, izobraževanje, ipd) pred začetkom izvedbe del ima naročnik izvajalcu pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za vsak zamujeni dan.

Naročnik ima pravico izvajalcu zaračunati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predčasne prekinitve pogodbe sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naročnika dolžan odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega člena, ki jih lahko naročnik obračuna izvajalcu, so omejene z višino celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAJALCI

28. člen

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je možna samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Naročnik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne

izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instruksijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolžan prigrasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki bodo dela izvajali, že v ponudbi. Naročnik bo presojal možnosti menjave podizvajalca (in kadra) zgolj, če bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakršnih del na delovišču in v prostorih naročnika, dokler naročnik ne da soglasja k njihovemu angažiranju, kar mora izvajalec upoštevati pri pravočasnosti angažiranja podizvajalcev. Če zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo štelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, naročnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so predvidene v tej pogodbi.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, v kolikor podizvajalec želi biti neposredno plačan.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

Skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa naročnik neposredno izvršuje plačila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega plačila mora izvajalec predložiti tudi podizvajalčevo pisno soglasje.

Naročnik bo izvedel plačilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloženega potrjenega računa, kateremu mora izvajalec priložiti potrjene račune, ki so mu jih izstavili podizvajalci. Za vsako priloženo situacijo se šteje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri obračunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predložiti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da obračunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpišeta izvajalec in podizvajalci.

Izvajalec jamči, da je z zgornjimi plačilnimi pogoji seznanil vse vključene podizvajalce.

Na izvajalčevem računu morajo biti natančno opredeljene vrednosti, katere mora naročnik poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer skladno s priloženimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalčevimi računi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila:

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili določeni podizvajalci plačani neposredno s strani naročnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili plačani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s plačili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNA VARNOST

29. člen

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami), postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško" in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo požarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program požarne zaščite - požarni red".

30. člen

Vsi delavci morajo imeti veljaven tečaj iz varstva pri delu, varstva pred požarom in ravnanja z nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejša od 2 (dveh) let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovišče (gradbišče), dostavil tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejša od dveh (2) let.

Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pričetkom del v podpis pisni sporazum glede določitve varstvenih ukrepov na skupnem delovišču in pristopno izjavo k pisnem sporazumu. Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

XI. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

31. člen

Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in standarde, v skladu s predmetnimi tehničnimi specifikacijami navedenimi v točki 3.2 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

XII. RAVNANJE Z OKOLJEM

32. člen

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in tehničnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naročnik zagotovi možnost sortiranja in začasnega shranjevanja odpadkov (na gradbišču, delovišču), ponudnik pa poskrbi za odvoz na končno odlagališče in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

XIII. VIŠJA SILA

33. člen

Izvajalec ali naročnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejetem naročilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne naročnik ne bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (področja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoliščine, ki bi ga oproščale odgovornosti iz prejšnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoliščine dokazati. Če bi prišlo do zastoja del izvajalca iz okoliščin na strani naročnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje del takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo naročnik priznal izvajalcu dejansko opravljeno delo.

V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške.

Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta naročnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe.

XIV. VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

34. člen

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- v izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoštovanja pogodbenih rokov kljub predhodnim naročnikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;
- izvajalec zaradi finančne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih obveznosti;
- če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja ponujen kader.

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do prekinitve naročila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila pričeti z izvajanjem ustreznih korektivnih ukrepov.

XV. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

35. člen

Pooblaščeni predstavniki po tej pogodbi so:

Za naročnika: za tehnični del - _____

Za izvajalca: za tehnični del - _____
za komercialni del - _____

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporočiti pisno najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

36. člen

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnega koli darila ali plačila v denarju ali kakršnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po katerem koli delavcu, uslužbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako zlorabili položaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odločitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVII. VARNOSTNO PREVERJANJE

37. člen

Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Ur. l. RS, št. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resničnost izvedbe varnostnega preverjanja svojih delavcev bo potrdil z »**Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1**« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj območja NEK opravljajo samo tiste osebe izvajalca, za katere pristojni organ naročnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, št. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega zadržka in mu odobri vstop v območje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno ažuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci pri izvajanju del v NEK dosledno upoštevali postopke, ki določajo način vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na varovanem območju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadržek, nima opravljenega/veljavnega Programa splošnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s področja varstva pred sevanji.

XVIII. KIBERNETSKA VARNOST

38. člen

Tehnološki in netehnološki del

Vnos fizičnih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem, podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se vnašajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnološki del

NEK bo dopuščala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev **zgolj** za potrebe podpore tehnološkega procesa (kamor spadajo tudi vzdrževalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je resnično potrebno vnesti v tehnološki del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opreme, ki se vnaša v tehnološki del, najprej dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. Inženiring – Procesna informatika (v nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrežo, temveč je izolirana, da se potencialna kibernetska grožnja ne bi razširila po NEK omrežju. Po uspešno končanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoča, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav tako priporočamo, da se oprema, ki je bila pregledana, za čas veljavnosti pregleda oziroma za čas, ko se potrebuje za delo v tehnološkem delu, pušča v NEK, če je to le mogoče. Na tehnološkem delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem računalniku. V nasprotnem primeru postane pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnološki del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnološkem delu NEK je prepovedana. V času remonta bo iz tehnološkega dela NEK omogočeno klicanje zunanjih števil iz stacionarnih telefonov, montiranih zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo označene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnološkega dela NEK. Pred vhom v tehnološki del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred jedilnico.

V tehnološki del je dovoljen vnos samo uspešno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi z datumom veljavnosti. S takim fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. ODSTOP OD POGODBE

39. člen

Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve poštna pošiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme naročnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoče kršitve pogodbenih določil, ki niso odpravljene kljub opozorilu naročnika,
- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Če naročnik odpove pogodbo, ker je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico do plačila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaračunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter prenehati z izvajanjem storitev, če pride naročnik v zamudo s plačilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki štejeta to pogodbo za razveljavljeno brez škodnih posledic za obe pogodbeni stranki:

- če je nad izvajalcem začel stečajni postopek,
- če pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in
- če pogodbe zaradi sprememb predpisov ni več mogoče izvajati.

XX. RAZVEZNI POGOJ

40. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
 - o v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če bo naročnik obveščen o kršitvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XXI. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

41. člen

Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrševanju te pogodbe seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter internimi akti družbe o varstvu osebnih podatkov.

Naročnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, sprejel in upošteval potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihove spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave.

Naročnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da upošteva in izvaja pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprečuje nepooblaščenim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
- zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,
- onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki, in do njihovih zbirk,
- omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

Naročnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

- bo obdeloval in zavaroval občutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
- bodo občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam prepreči dostop do njih,
- so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov – vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z organizacijskimi ter fizičnimi oz. tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov,

- bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v omari,
- so izven delovnega časa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in predalih pisalne mize,
- so računalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki, izven delovnega časa izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene opreme pa varovan tako, da je omogočen samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za uporabnika (naročnika) po pogodbi servisirajo računalniško in programsko opremo,
- se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naročnik določi režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Naročnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali pa jih na zahtevo izvajalca uničil.

XXII. POSLOVNA SKRIVNOST

42. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi z njo, trajno varoval kot poslovno skrivnost po najvišjih standardih varovanja, da jih ne bo posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak način, da se prepreči njihovo nepooblaščno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug način oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil v skladu z uresničevanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne bo zadržal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upoštevali vsi njegovi delavci, ki bodo opravljali storitve za naročnika. Izvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblaščno razkrivanje, uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglaša in dovoljuje naročniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je naročnik kakorkoli pridobil v zvezi z izvrševanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec vnaprejšnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vključujejo v baze podatkov, in računalniško obdelajo za potrebe poslovanja naročnika.

Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati to pogodbo, izvajalec pa v takšnem primeru odgovarja tudi odškodninsko.

XXIII. OSTALA DOLOČILA

43. člen

Vrstni red upoštevanja in razlage dokumentov je takšen:

- a) Pogodba št. _____
- b) Tehnični specifikaciji:
 - Izvedba vzdrževalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne 11. 3. 2026,
 - »Izvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026,
- c) Končni ponudbeni predračun št. _____ z dne _____.____._____,
- d) Ponudba št. _____ z dne _____.____._____,
- e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po tej pogodbi.

44. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

45. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le izjemoma, vendar pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

46. člen

Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reševali prvenstveno z dogovarjanjem in v duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem.

47. člen

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

48. člen

Če naročnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolžni naročniku dati verodostojne podatke.

49. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

50. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod.

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Predsednik uprave	Član uprave
Gorazd Pfeifer	Saša Medaković

Kraj in datum: _____

Krško, dne _____



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 3

TEHNIČNI SPECIFIKACIJI

I Z J A V A
o sprejemanju Tehničnih specifikacij

Dela, ki so specificirana v javnem naročilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. členu ZJN-3, bodo izvedena v skladu s Tehničnima specifikacijama:

- Izvedba vzdrževalnih del na sekundarni stabilni opremi v RE'27 in RE'28«, rev. 0 z dne 11. 3. 2026,
- »Izvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE27«, rev. 0 z dne 26. 3. 2026

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprašanja in odgovore na PJN vezano za to javno naročilo.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)




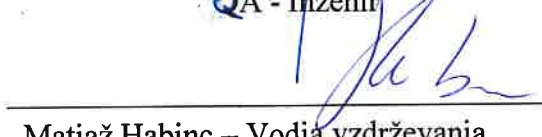
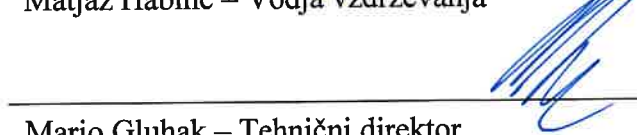
Kraj in datum podpisa: _____

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
TO.VZST

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
ZA IZVEDBO REMONTNIH DEL NA
SEKUNDARNIH VENTILIH V RE27

(IN 8260512)

Revizija 0
Klasifikacija "SAFETY RELATED"

Pripravil:	 Miloš Dukić – Inž. za reg. komponente	Datum: <u>27/02/26</u>
Pregledal:	 Enver Gashi – Vodja strojnega vzdrževanja	Datum: <u>16/03/2026</u>
Pregledal:	 D. JEREBIĆ QA - Inženir	Datum: <u>19/3/2026</u>
Odobril:	 Matjaž Habinc – Vodja vzdrževanja	Datum: <u>26/03/2026</u>
Odobril:	 Mario Gluhak – Tehnični direktor	Datum: <u>26/03/2026</u>

VSEBINA

1. Opis in vsebina aktivnosti
2. Obseg storitve
3. Varnostna klasifikacija aktivnosti
4. Tip storitve
5. Veljavna regulativa, standardi in postopki
6. Identifikacija opreme in naprav
7. Tehnične zahteve
8. Zahteve glede kvalifikacije
9. Dinamika izvajanja del
10. Obveznosti dobavitelja
11. Obveznosti NEK
12. Posebne zahteve
13. Zahteve QA
14. Priloge

1. OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg preventivnih ter korektivnih vzdrževalnih del na sekundarnih ventilih med rednim remontom **RE27, v trajanju cca. 36 dni (pričetek predvidoma 01.04.2027).**

Podaja tudi tehnični opis strojnih del servisiranja, popravila in testiranja različnih tipov ventilov.

Celoten obseg del zajema servis regulacijskih zračno oz. motorno upravljanih ventilov, njihovih pogonov, varnostnih ventilov, nepovratnih in ročnih ventilov. Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa delovnega naloga in z upoštevanjem navodil iz varstva pri delu, radiološke zaščite, protipožarne zaščite in preprečitve vnosa tujkov v sistem.

Pred samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje celotne ekipe, ki bo izvajala dela, z vsemi tehničnimi in administrativnimi podrobnostmi specificiranih del.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natančno in kvalitetno.

2. OBSEG STORITVE

Dela se bodo izvajala na opremi, ki so okvirno zajeti po spodnjih opcijah:

A. Redni remont - Fiksni del

- **Servis cca. 100+50 ventilov** (cca. 100 ventilov preventivne narave, kar je razvidno iz priloge 5. ter še 50 ventilov korektivne narave, ki se bodo še pojavili v času do in med samim remontom)
- **Preventivni pregled tesnil na cca. 50 AO, MO in ročnih ventilih.**

B. Redni remont – Dodatna dela

V dodatna dela spadajo dela, ki presegajo obseg del opisan v točki A, v obsegu do 1000 dodatnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnik del za izvajalce, ki jih bo potrdil odgovorni NEK inženir.

V ponudbi je potrebno dostaviti **časovni potek priprav na remont z detalji**, ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):

- organizacijsko strukturo s poimensko zasedbo v skladu z zahtevami iz točke 8. te specifikacije, (**predvideti najmanj 8 delovnih skupin**)
- preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vključuje preglede proizvajalčevih inštrukcijskih knjig - Manual in načrtov
- pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, izdelava Plana izvedbe in kontrole z vnesenimi točkami zapisov, kontrole in nadzora.

- Ogled delovišča, evidentiranje potrebnega orodja, materiala in pripomočkov za izvedbo posameznega posega. Istočasno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladišču
- priprava in izvedba usposabljanja
- organizacija podpore na delovišču (kontejnerji, orodje,...)

V ponudbo priložiti dokazila o usposobljenosti izvajalcev del, v skladu z zahtevami podanimi v točki 8. te specifikacije.

V nadaljevanju je navedena pomembnejša vsebina posameznih faz za uspešno pripravo remonta.

2.1 Predremontni del

- Predremontni paket mora biti napisan skladno s QA zahtevami za izvajalce remontnih del v NEK: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila, glej Priloga 1.
Izvede izvajalec do: **2 meseca pred remontom.**
- V ponudbi grobo definirati organizacijsko shemo in odgovornosti izvajalca – vodja gradbišča, QA, tehnolog(i), vodje del, QC kontrolorji...Detaljno shemo dostavi izvajalec do: **4 mesecev pred remontom.**
- Pregledati NEK vzdrževalne postopke, napisati manjkajoča navodila za preprostejše aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vključuje preglede proizvajalčevih inštrukcijskih knjig - Manual in načrtov.
Izvede izvajalec do: **3 mesecev pred remontom.**
- Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vključno z izdelavo PIK-ov s točkami zapisov, kontrole in nadzora.
Izvede izvajalec do: **3 mesece pred remontom.**
- Ogled delovišča, pregled in preveritev stanja rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, materiala in pripomočkov za izvedbo posameznega posega.
Izvede izvajalec do: **1 mesec pred remontom.**
- Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih.
 - Vsebina usposabljanja je sledeča:
 - obseg del, detajli glede izvedbe del na opremi,
 - poudarek na posebnostih, seznanitev s težavami,
 - pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije
 - zahteve s področja delovnega procesa,Izvede izvajalec do: **2 meseca pred remontom.**
- Izvedba usposabljanja za tehnologe, vodje del in QA + QC osebje v NEK-u. Poudarek na vodenju in samostojni predstavitvi posega s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi. Izvedba izvajalec + NEK do: **1 mesec pred remontom.**

- Splošno usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v remontu. Izvedba je v domeni NEK, podizvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravočasno organizacijo svojih delavcev. Izvedba najkasneje do: **14 dni pred remontom**
- Namestitev kontejnerjev, organizacija delovišča. Izvedba do: **14 dni pred remontom**
- Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop in gibanje po objektu do: **14 dni pred remontom**

2.2 Redni remont – Fiksni del

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s postopki NEK-a in postopki izvajalca del, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovišče zaščiteno, uporabljati pa se morajo delovna zaščitna sredstva. Delovni nalogi morajo biti, najkasneje 2 dni po zaključitvi del, kompletno izpolnjeni, pregledani in zaključeni ter predani odgovornemu koordinatorju, ki bo izvršil končni pregled delovnega paketa ter ga predal inženirju.

Izvajalec del mora natančno popisati najdeno stanje in za vsa ugotovljena odstopanja od normalnega stanja, napisati poročilo o odstopanju, katero mora pregledati in odobriti specialist za ventile, predno gre v nadaljni proces in deli v popravilo ali zamenjavo. Za vsa popravila oz. obdelave mora izvajalec pripraviti tudi ostalo tehnološko dokumentacijo (skice, načrti, tehnologija,...). Ravno tako mora skupaj z NEK specialistom za ventile pripraviti ustrezno dokumentacijo za nadzor konfiguracije opreme.

Pripravo delovnega paketa za dela preventivnih pregledov tesnil bodo izvedli tehnologi NEK. Takšna dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez podpore QC delavca. Ocenjujemo, da je za izvedbo takšnih del po delovnem nalogu potrebno cca. 2 uri dela. Ta dela je potrebno posebej ovrednotiti v ponudbi na osnovi urne postavke.

2.3 Redni remont – Dodatna dela

Dodatna dela so dela, ki presegajo fiksni del obsega + 10% in bodo dejansko korektivna dela na ventilih na podlagi izdanih zahtevkov za delo. Obseg takšnih del bo znan tekom remonta. Predstavniki NEK-a bodo pripravili delovni nalog z opisom problema, izvajalec del pa bo pripravil tehnološko pripravo del in izvedel dela skladno s postopki. Za ta namen mora ponudnik organizirati zadostno število delavcev, ki bodo sposobni kvalitetno opraviti dela, v skladu z zahtevami točke 10. te specifikacije. Ocenjen obseg dodatnih del je 1000 delovnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnik del za izvajalce, ki jih bo potrdil odgovorni NEK inženir.

2.4 Remontno poročilo

Remontno poročilo mora biti napisano skladno s QA zahtevami za izvajalce remontnih del v NEK: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila, glej Priloga 1.

Pred odhodom z delovišča NEK bo zunanji izvajalec na zaključnem sestanku predal "*Preliminarno poročilo o opravljenom delu*", kjer se bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega člena predana dela ali bo prevzem del opravljen s testiranjem po vzdrževalnih posegih.

Zunanji izvajalec bo najkasneje 30 dni po končanih delih predal NEK-u "*Končno poročilo o opravljenom delu*" v petih izvodih-za TO 2x papirna verzija in 2x elektronska verzija v PDF formatu ter za SKV 1x elektronska verzija v PDF formatu-kar bo pogoj za izplačilo zadnje situacije.

3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA STORITVE

3.1 SR – "Safety Related"

Dela na opremi, ki je po ASME in ANSI standardih klasificirana kot varnostni razred 1, 2 ali 3 oz. na opremi, ki ni varnostno klasificirana, vendar posredno vpliva na varnostno opremo in sisteme. Za delo na teh komponentah mora izvajalec poznati originalne dizajn tehnične predpise, dela izvesti skladno s QA programom in z odobrenimi postopki s strani NEK-a. Dela bodo izvajali usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del se zahteva kvalitetna priprava, potrebno je izvesti pripravo na delo za celotno izvajalsko ekipo s poudarkom na kontroli kritičnih veličin. Pri defektaži se zahteva prisotnost NEK specialista za ventile. Natančno se mora popisati najdeno stanje, sanacija sestavnih delov mora biti izvedena skladno s QA programom in postopki. Natančna morajo biti navodila za montažo in izvedbo testa po vzdrževanju.

3.2 NSR – "Non-Safety Related"

Dela na opremi, ki ni varnostno klasificirana. Za delo na teh komponentah veljajo enake zahteve kot v točki 3.1.

4. TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti se bo obračunavalo v skladu s spodnjimi navodili:

V ponudbi je potrebno določiti ceno po ventilu za obseg del servisa cca. 100+50 ventilov.

Dela na preventivnih pregledih tesnil na AO, MO in ročnih ventilih je potrebno posebej ovrednotiti v ponudbi na osnovi urne postavke, ki naj bo predstavljena v ponudbi. Takšna dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez QC podpore. Ocenjujemo, da je za izvedbo del po delovnem nalogu potrebno cca. 2 uri dela.

Sprememba obsega v točki 2.A, manjša od 10 %, se ne obračunava posebej.

Obseg dodatnih del se bo obračunaval po urnih postavkah za posamezne profile, ki morajo biti predstavljeni v ponudbi in odobrenih dnevnikih dela. Izvajalec mora zagotoviti zadostno število ljudi po kvalifikacijski strukturi navedeni v točki 8.

Delo se izvaja v skladu z izvajalčevim QA planom in programom ter morebitnimi tehnološkimi in kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorskega discipline TO. Izvajalec mora izpolnjevati zahteve, določene v točki 13. QA zahtev tehničnih specifikacij.

5. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Poznavanje mednarodnih predpisov

- Izvajalec del mora upoštevati predpise, ki morajo biti v skladu z 10CFR50 App. B: Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants
- Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani skladno s SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za področje vizualne kontrole ter morajo imeti predznanja in izkušnje s področja vzdrževanja industrijskih ventilov.

5.2 Poznavanje dokumentacije in postopkov NEK

- Pred začetkom del mora izvajalec poznati in spoštovati NEK postopke, še posebej pa mora poznati in se ravnati po naslednjih postopkih NEK-a:
 - ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v NEK
 - ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK
 - ADP-1.1.101 Preprečitev vnosa tujkov
 - ADP-1.1.105 Priročna skladišča in kontrolirano odložena oprema v tehnološkem delu NEK
 - ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga
 - ADP-1.1.126 Testiranje po vzdrževalnih posegih (TPV)
 - ADP-1.1.127 Zaključitev delovnega naloga
 - ADP-1.1.128 Upoštevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprečitve vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah
 - ADP-1.1.130 Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov komponent, ki niso predmet RRM programa
 - ADP-1.3.004 Osamitev opreme in naprav
 - ADP-1.4.332 Implementation of repair, replacement and modification (RRM) program
 - ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v radiološko kontrolirano območje NE Krško
 - ADP-1.7.008 Dovoljenje za delo v področju sevanja
 - PRZ-7.300 Nadzor sevanja in radioaktivne kontaminacije v NEK
 - PRZ-7.701 Dekontaminacija orodja in opreme
 - ESP-2.202 Replacement items technical evaluation
 - ESP-2.615 Material Equivalency/Substitution
 - FPP-3.7.006 Požarna dovolilnica
 - **Vsi vzdrževalni postopki GMM, PMM in SMM, ki so vezani na vzdrževanje in testiranje ventilov (glej Priloga 2.)**
- Izvajalec del mora za svoje delo uporabljati postopke NEK.
- Izvajalec del lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov in si jih po potrebi na svoje stroške prevede.
- Izvajalec del mora biti seznanjen z dokumentacijo o opremi, ki je na razpolago v NEK (instrukcijske knjige, načrti,...)

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Obseg planiranih del na primarnih ventilih, navedenih v točki 2. te specifikacije je podan na osnovi programov preventivnega vzdrževanja. Podroben seznam opreme je podan v prilogi 5.

7. TEHNIČNE ZAHTEVE

7.1 Obseg del

Obseg del je vezan na komponento samo z naslednjimi skrajšanimi pojmi, kateri pa pomenijo:

PREVENTIVNI REMONT VENTILA

Preventivni pregled predstavlja razstavljanje ventila in pregled vseh delov s poudarkom na tesnilnih površinah ter zamenjavi tesnil. Obnoviti je potrebno naležne in tesnilne površine s postopkom lepanja, zamenjati poškodovane dele, zamenjati tesnila in ventil sestaviti ter izvesti test po vzdrževalnih delih. Pri preventivnem pregledu je predvidena tudi zamenjava membrane v aktuatorju pri pnevmatsko upravljanih ventilih, če je to zahtevano v navodilih za delo. Dela se izvajajo skladno z referenčnimi postopki, glede na navodila navedena v instruktivski knjigi proizvajalca ventila oziroma dobro prakso ter navodili specialistov za izvajanje servisa ventilov.

REMONT VENTILA

Vzdrževalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil sled odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob pregledu statusa komponent. Takšen ventil je potrebno s korektivnimi aktivnostmi napisanimi v navodilih za delo popraviti, pregledati komplet sestav, popraviti oziroma zamenjati poškodovane dele, ventil sestaviti ter izvesti test po vzdrževalnih delih. Dela se izvajajo skladno z navodili in veljavnimi referenčnimi postopki in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za izvajanje servisa ventilov.

MENJAVA DIAFRAGME

Pri preventivni menjavi diafragme je predvidena zamenjava membrane v aktuatorju pri pnevmatsko upravljanih ventilih, pri določenih ventilih pa tudi zamenjavo O-ringov, kar je razvidno iz navodil za delo. Dela se izvajajo skladno z referenčnimi postopki, glede na navodila navedena v instruktivski knjigi proizvajalca ventila in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za izvajanje servisa ventilov. Po opravljenih delih je potrebno izvesti test (PMT).

TESTIRANJE IN NASTAVITEV VARNOSTNIH VENTILOV

Testiranje varnostnih ventilov zajema demontažo ventila iz sistema, testiranje na nastavitveni tlak – tlak odpiranja ventila in testiranje na nepropustnost ter po potrebi razstavljanje in popravilo oziroma zamenjavo neustreznih in poškodovanih delov. Testiranje se izvaja na posebej izdelani pripravi za testiranje in sicer z vodo, dušikom ali vodo, skladno z veljavnimi postopki, priporočili in navodili instrukijskih knjig proizvajalca ter dobro prakso in navodili specialistov za izvajanje servisa in testiranja varnostnih ventilov.

ZAMENJAVA TESNIL VRETENA

Vzdrževalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil vsled odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob pregledu statusa komponent. Potrebno je zamenjati tesnilni paket vretena ter odpraviti druge eventuelno odkrite pomankljivosti na opremi. Dela na zamenjavi tesnil se smatrajo za manj zahtevna dela in naj bi se v ponudbi tudi tako vrednotila.

MENJAVA MEMBRANE

Obseg del zamenjave membrane predstavlja zamenjavo membrane pri specifičnih ventilih proizvajalca Grinnell. Membrana je izdelana iz vrste gume in v ventilu preprečuje stik zapornega elementa z agresivnim medijem in istočasno preprečuje pretok skozi ventil. Menjava je možna po razstavitvi ventila, zato je potrebno tudi čiščenje vseh ostalih elementov, izvesti kontrolo stanja teh elementov in po potrebi popraviti oziroma zamenjati z novimi. Obnovljen ventil je po vzdrževalnih delih potrebno nastaviti na pravilen hod vretena.

ČIŠČENJE VRETENA

Čiščenje vreten je kratkotrajna aktivnost pri kateri je potrebna večkratna ročna in motorna manipulacija z ventilom, ob čemer se čisti vreteno ventila. Po očiščenju stare masti z vretena ventila je le-to potrebno na novo podmazati in večkrat ročno in motorno manipulirati. Ob delu se izvaja tudi merjenje časa in tokov odpiranja in zapiranja ventila in sicer pred pričetkom del (AS FOUND) in po vzdrževalnem posegu (AS LEFT).

PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA

Periodični pregled se izvaja istočasno s preventivnim pregledom ventila po postopku GMM-4.020 za ventile, ki imajo vgrajen »live loading« in po postopku GMM-4.021 za ostale ventile in obsega:

- Vizualno kontrolo
- Dimenzionalno kontrolo določenih mer
- Preverjanje pritegnjenosti tesnil z momentnim ključem

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Izvajalec del mora imeti in predstaviti reference dobrega dela na energetskih napravah, posebej za delo na ventilih. Vsi visoko kvalificirani delavci, vključno z vodji del morajo priložiti dokazila, da so že izvajali remontna dela na ventilih energetskih objektov ter morajo biti sposobni samostojnega izvajanja in vodenja del na opremi. **Minimalno 50% delavcev, tako po številu kot po kvalifikacijskih strukturah, kateri bodo izvajali dela v NEK, mora biti takšnih, ki so že sodelovali na remontih ventilov na jedrskih objektih.**

Zahteva se poznavanje specifik del na jedrskih elektrarnah s poudarkom na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v Prilogi 4. in strokovnost za izvedbo predpisanih del. Izvajalci morajo imeti vsaj 3. letne izkušnje na področju vzdrževanja ventilov na energetskih objektih – tudi jedrskih, vsaj pasivno znanje angleškega jezika, potrebno znanje za uporabo specialnega orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15 in SL2, EFCO VSA, EFCO VSK, EFCO PS-50) ter osnovno znanje za delo z računalnikom.

Zahteva se poznavanje specifik del na ventilih navedenih v Prilogi 4. Poznavanje se dokazuje s certifikati obiskanih treningov ali pa z izvedenimi deli na omenjeni opremi. Izvajalec je dolžan organizirati skupine na tak način, da bodo določene skupine pokrivala, z znanjem in izkušnjami, vse zahteve za uspešno delo na določeni skupini ventilov (AOV, MOV, V.V., ...).

Izvajalec je v ponudbi dolžan priložiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo zagotavljanje zgornjih zahtev.

Vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim začetkom del na objektu udeležiti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu in protipožarne zaščite,...

Potrebno število delavcev določi izvajalec v dogovoru z naročnikom glede na dolžino remonta, remontni plan ter zakonske omejitve. Izvajalec mora priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del v NEK-u.

V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne delovne kapacitete za nemoteno odvijanje del. **Poskrbeti mora za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki bodo sposobni samostojnega izvajanja del, v skladu s postopki NEK, z občasnim nadzorom s strani NEK-a, pri kritičnih korakih izvedbe.**

V ponudbi je potrebno številčno predstaviti vse spodaj zahtevane profile in njihove reference opravljenih del na energetskih objektih. V ponudbi je potrebno priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev po posamezni kvalifikacijski strukturi. **Izvajalec mora izvesti osnovna usposabljanja in priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del v NEK-u (GET usposabljanje, varstvo pri delu, zdravniško spričevalo, varnostno preverjanje,...).**

8.1 Vodja remontnih del, QA osebje, Tehnologi

Splošna zahtevana stopnja izobrazbe za vse naštete je VI. ali VII. stopnja strojne smeri. Zahteva se poznavanje specifik del na jedrskih elektrarnah s poudarkom na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in strokovnost za izvedbo predpisanih del. **Najmanj 50% izvajalcev mora imeti vsaj 3. letne izkušnje na področju vzdrževanja ventilov na energetskih objektih – tudi jedrskih, za kar morajo priložiti dokazila,** aktivno znanje angleškega jezika ter napredno znanje za delo z računalnikom (Excel, Word,...). **Vsi morajo priložiti dokazila, da izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.**

Vsi morajo poznati:

- postopke, navedene v prilogi 3.
- poznati delovanje ventilov, zahteve del na ventilih, sam način dela ter specifične postopke defektaže in popravil ter testiranj ventilov.

Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovišču pri kritičnih korakih izvedbe (pri defektaži ventila mora na osnovi izkušenj in razpoložljive dokumentacije, predlagati tehnološko rešitev problema ter pripraviti ustrezno tehnološko ter ostalo dokumentacijo), ter podpora izvajalcem med delom. **Za kvalitetno izvedbo teh del mora izvajalec imeti na razpolago zadostno število tehnologov za kvalitetno pripravo in izvedbo del. Priporočamo da ima na razpolago vsaj 6 tehnologov. Vsi tehnologi ki bodo sodelovali na remontu morajo sodelovati tudi pri pripravi delovnih paketov.**

8.2 QC kontrolorji

Zahtevana najmanj V. stopnja splošne tehnične izobrazbe, razen tega pa morajo biti kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) kvalificirani skladno z SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za področje vizualne kontrole ter **morajo imeti predznanja in izkušnje s področja vzdrževanja splošnih industrijskih ter tudi jedrskih ventilov.** Vsaj 50% izvajalcev mora imeti najmanj 3. letne izkušnje na področju vzdrževanja ventilov na energetskih objektih – tudi jedrskih, aktivno znanje angleškega jezika ter napredno znanje za delo z računalnikom (Excel, Word,...). **Vsi morajo priložiti dokazila, da izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.**

V tehnološki pripravi del se morajo pripraviti kontrolne liste pomembnih veličin ventila, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in prekontrolirati na ventilu samem. Za vse predpisane in izvedene aktivnosti morajo pripraviti poročilo. Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in raznim specialnim orodjem, kot so naprimer merilci hrapavosti površine in moment ključi. **Vsak QC kontrolor mora pokrivati eno skupino delavcev, zato je potrebno zagotoviti zadostno število kontrolorjev.**

8.3 Vodje del

Zahtevana IV. ali V. stopnja splošne tehnične izobrazbe (**vsaj 65% strojne smeri**) z dokazili, da so že izvajali dela na ventilih energetskih objektov. **Zahteva se poznavanje specifik del na jedrskih elektrarnah** s poudarkom na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in strokovnost za izvedbo predpisanih del. **Najmanj 50% izvajalcev mora imeti vsaj 3. letne izkušnje na področju vzdrževanja ventilov na energetskih objektih – tudi jedrskih, za kar morajo priložiti dokazila.** Morajo imeti potrebno znanje za uporabo specialnega orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15, EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO VSK, EFCO PS-50) ter osnovno znanje za delo z računalnikom (Excel, Word). **Usposobljeni morajo biti za delo z ročnim verižnim dvigalom, vrvnim poteznikom ali škripcem, ravno tako pa tudi za privezovanje bremen. Vsi morajo priložiti dokazila, da izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.**

Vodja del ima veliko odgovornost pri sami izvedbi del, zato je osebno odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del
- preveritev in pripravo delovišča (osamitev, zaščita, označitev, ...)
- poznavanje kritičnih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije (kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog,...)
- obveščanje odgovornih oseb, kadar za to nastopi potreba
- skrb za pravilno uporabo dviznih naprav in zaščite delovišča
- urejenost delovišča
- poznavanja in upoštevanje zahtev varstva pri delu in protipožarne zahteve, poznavanje specifičnih vzdrževalnih postopkov navedenih v Prilogi 2.
- pravilno začasno skladiščenje in odlaganje orodja in odlaganje, uporabo in skladiščenje nevarnih snovi, kot so razna čistilna in mazalna sredstva
- izvajanje ukrepov preprečitve vnosa tujkov (PVT)

Za kvalitetno izvedbo del mora izvajalec imeti na razpolagi zadostno število vodij del (predvideti najmanj 8 delovnih skupin).

8.4 Strojna obdelava

Zahtevana je najmanj IV. stopnja poklicne izobrazbe (oblikovalec kovin, strojni mehanik, ...). Izvajalci strojne obdelave na samem ventilu morajo biti zelo dobro usposobljeni in izkušeni za delo na prenosnih obdelovalnih strojih (EFCO TD-1, EFCO SL15, EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO VSK, Valva, ...), ker bodo samo takšni delavci lahko izpolnili zahteve po veliki natančnosti centričnosti in kvaliteti obdelave. Za izvedbo del obdelave **potrebujemo najmanj 2 delavca** za rokovanjem z orodjem za obdelavo tesnilnih površin ventilov. **Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokazila o usposobljenosti ter poslati izvajalce v NEK na interni preizkus znanja oziroma usposobljenosti najmanj mesec dni pred pričetkom remonta.**

8.5 Ključavničarji

Zahtevana je najmanj IV. stopnja izobrazbe (**60% strojne smeri**), izmed njih pa mora imeti polovica izkušnje z delom na ventilih energetske objekti tudi jedrskih. Dela bodo izvajali po navodilih vodje del, vsi pa morajo skrbeti za dosledno izvajanje vseh odgovornosti vodje del.

9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Dinamika del je pogojena z planom remonta ter obsegom del vsake faze obsega storitev remontnih del na ventilih primarne strani.

Remontna dela na ventilih se začnejo po remontnem planu (**predvidoma od 01.04.2027 naprej**) in trajajo po 10 ur na dan vse dni do zaključka remontnih del oz. po potrebah (**PLANIRATI TUDI IZMENSKO DELO IN DELO S ČASOVNIM ZAMIKOM**). Po zaključku remontnih del pa do konca RE27 je potrebno zagotoviti najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivala morebitna dodatna dela, ki bi se lahko pojavila v tem času. Vsa dela bodo potekala skladno s pripravljenim gantogramom in planom remonta, zato je potrebno zagotoviti ustrezno število ljudi, skladno z zahtevami podanimi v točki 8., ki bodo lahko časovno pokrivali izvedbo del skladno s planom remonta.

Po zaključnih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, če bodo za to izpolnjeni pogoji, začel pa bo teči garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi --v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.,

Pred odhodom z delovišča bo izvajalec predal "Preliminarno poročilo o opravljenem delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o izvedenih delih, kjer se bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega člena predana dela ali bo prevzem del opravljen s testiranjem po vzdrževalnih posegih,

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obračuna, najkasneje trideset (30) dni po končanih delih predal NEK-u Končno poročilo o opravljenem delu v petih (5) izvodih - za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB ključku ter za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB ključku-kar bo pogoj za izplačilo zadnje situacije/računa v kolikor bo predhodno to v pogodbi/naročilnici določeno.

Po zaključenih delih bo, v kolikor se naročnik iz izvajalec predhodno dogovorita, izveden izhodni sestanek.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Ponudnik mora izpolniti naslednje obveznosti:

- Najmanj šestdeset (60) dni pred pričetkom del izvajalec pošlje:
 - predremontni paket - en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvod (PDF na USB ključku) in lastne postopke, po katerih bo izvajal remonta dela oz. storitve.
- Najmanj trideset (30) dni pred pričetkom del izvajalec pošlje:
 - ovrednoten gantogram izvajanja storitev;
 - pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal dela v NEK. Za vse kemikalije na seznamu je obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.
- da bo na delovišču prisotno zahtevano število in struktura delavcev kot je to definirano v tehnični specifikaciji za izvedbo storitev;
- da bo zagotovil prisotnost na vseh zahtevanih usposabljanjih ki morajo biti opravljena pravočasno in najmanj deset (10) delovnih dni pred začetkom del, oziroma v skladu s časovnim planom NEK;
- da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v nočnem času;
- da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z ustreznimi stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne certifikate o kalibriranosti orodja in opreme za izvajanje del in ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi
- da bo pripravil »Potrdilo za predmete, ki se vnašajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni«, kjer bodo naštet a orodja, oprema ..., ki jih namerava vnesti v NEK;
- da bo zagotovil **seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti**, ki jo bo uporabljal v območju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne naprave, viličarji, pomožna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve ... in ga ob prihodu v NEK dostavil naročniku in službi TO.VPD, ki bo izvedla pregled;
- da bo zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolžili za orodje NEK, če bo to potrebno;
- da bo vrnil NEK morebitno poškodovano orodje, če je last NEK, ne glede na njegovo uporabnost;
- da bo zagotovil ves potreben material, opremo in instrumente tudi za preverjanje varnosti svojega delovnega okolja (če izvaja dela samostojno), razen olj za mazanje, ter zagotovil tudi svojo opremo za prvo pomoč in prisotnost usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči skladno z zahtevami tehničnih specifikacij za izvedbo storitve. Vse sezname materiala, opreme in instrumentov bo izvajalec poslal hkrati s ponudbo, če bo to s strani naročnika zahtevano;
- da bo organiziral oziroma ustrezno zaščitil delovni prostor, da ne pride do poškodovanja, onesnaženja opreme ali prostora, kar mora biti jasno razvidno iz definiranih pogojev za pričetek planiranih aktivnosti;

- da bo organiziral, da bodo delavci po končanem delu vsak dan z delovnega mesta odstranili vse ostanke uporabljenih ali poškodovanih mehanskih delov in embalaže/odpadne embalaže in očistili svoje delovno mesto. V nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala opravljenega dela za tisti dan;
- da bo hranil na delovnem mestu samo dnevne količine nevarnih snovi;
- da bo ustrezno zaščitil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva, da ne pride do nepotrebne kontaminacije;
- da bo organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogrožal drugih delavcev na skupnem delovišču ali poškodoval opreme in da ne bo prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja dela s strani njegovih delavcev.
- da bo organiziral, da bodo delavci upoštevali hišni red NEK in disciplinirano pri delu upoštevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu, sicer bo NEK zahtevala odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim ali uveljavila pogodbeno kazen;
- da bo upošteval sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnejša dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh področij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001); Če se izvajajo gradbena dela, ki so skladna z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS, št. 83/05 in 43/11, v nadaljevanju: Uredba), bo izvajalec izvajal določbe varnostnega načrta ter zahteve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Z varnostnim načrtom bo seznanil svoje delavce, kakor tudi svoje podizvajalce;
- da bo upošteval zahteve in pravila požarne zaščite NEK, definirane v programu TD-6 »Program požarne zaščite-požarni red« in postopkih FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi, FPP-3.7.006 Požarna dovolilnica in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in tekočinami;
- da bo vsakodnevno oziroma po dogovoru obveščal NEK o napredovanju del, stopnji dokončanja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na zahtevo NEK (interni naročnik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povečal ali zmanjšal število delavcev na delovišču;
- da bo izvršil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehnični specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v izvajalčev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa jih je potrebno opraviti. Za takšna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po pogodbi oziroma naročilu skladno z veljavno zakonodajo javnega naročanja;
- da bo ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili NEK;
- da bo upošteval signalizacijo in red na parkirišču;
- da bo predložil reference izvajanja del na ventilih v jedrskih objektih
- da bo izvedel varnostno preverjanje delavcev, dokazila pa morajo biti posredovana naročniku.
- da bo zagotovil pisarniške prostore in računalniško opremo
-

- da bo zagotovil, da v celoti izpolnjujejo zahteve glede kvalifikacije navedene v točki 8
- najmanj 4 mesece pred pričetkom remonta mora dobavitelj prikazati številčno in poimensko angažiranje delavcev, ravno tako mora podati podatke o ustrezni izobrazbi in kvalifikaciji le teh, za izvajanje remontnih del na ventilih.
- da bo izvedel usposabljanje, ki je namenjen vodjem del, tehnologom, QC osebju in vodji remontnih del izvajalca, vsebina usposabljanja pa bo prethodno dogovorjena z naročnikom.
- vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim začetkom del na objektu udeležiti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu in protipožarne zaščite,... Vsi delavci morajo biti v NEK vsaj 3 dni pred pričetkom remonta.
- po zaključku remontnih del pa do konca RE27 je potrebno zagotoviti najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivala morebitna dodatna dela, ki bi se lahko pojavila v tem času. Izvajalec mora pripraviti dnevnik del za vsakega delavca in jih dostaviti odgovornemu inženirju na podpis.

11. OBVEZNOSTI NEK

NEK se zavezuje, da bo:

- predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavila status pregledane dokumentacije;
- predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred začetkom izvajanja remontnih ali ostalih del izvajalcu predala zadnjo revizijo Indeksa postopkov in delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajalec izvajal dela v NEK;
- za gradbena dela v skladu z Uredbo zagotovila varnostni načrt ter imenovala koordinatorskega varnostnega in zdravja pri delu za fazo priprave del (pripravo projekta);
- pred začetkom del dala zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno tehnično dokumentacijo.
- zagotovila uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili dobavljeni kot del opreme;
- zagotovila zunanjemu izvajalcu del na samem delovišču brezplačno uporabo električne energije, vode in komprimiranega zraka pod tehničnimi pogoji in s posebnim dovoljenjem službe TO.PR;
- v izjemnih primerih zagotovila zunanjemu izvajalcu brezplačno uporabo svojih delavnic;
- zagotovila izvajanje varstva pred ionizirajočimi sevanji.
- pripravila vse delovne naloge (brez prilog)
- izvajalcu del dostavila plan remonta s sistemskimi okni
- skupaj z izvajalcem storitve pripravila in izvedla predremontno usposabljanje
- s komponent demontirala električno in instrumentacijsko opremo
- z ventilov snela izolacijo
- s planom usklajevala termin izvajanja testa po vzdrževanju
- priskrbela vse rezervne dele
- omogočila popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej pripravljeni in odobreni dokumentaciji

12. POSEBNE ZAHTEVE

V urgentnih, neplaniranih situacijah je potrebno določiti odzivni čas, ki naj bo čimkrajši in ne daljši od 12 ur in način plačila ter ceno za takšno izvedbo del.

13. ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora Pogodbenik/izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z zahtevami 10CFR50, App. B, »Quality assurance criteria for nuclear power plants and fuel reprocessing plants«, in skladen z zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements, priloga 5.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priročnik sistema zagotavljanja kakovosti in/ali opis sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela, če ni bil dostavljen že predhodno.

Ustreznost in učinkovitost ponudnikovega/izvajalčevega sistema zagotavljanja kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu z pogodbenikovim/izvajalčevim QA Planom in Programom, tehnološkimi in kontrolnimi postopki ter veljavno zakonodajo, kot je definirano v točki 5 te specifikacije. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja pogodbenika/izvajalca. Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehničnih zahtev in izpolnjevanje terminski planov za vse svoje potencialne podizvajalce, ki pa jih mora predhodno odobriti NEK. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

Poročanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10CFRPART21.

14. PRILOGE

- Priloga 1: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila (ADP-1.1.080, Dodatek 6.4)
- Priloga 2: Pregled vzdrževalnih postopkov za ventile
- Priloga 3: Seznam tipičnih modelov ventilov in pogonov v NEK
- Priloga 4: Seznam opreme
- Priloga 5: QS-610, rev. 2, Splošna specifikacija za program zagotovitve kakovosti (Generic quality assurance program requirements)
- Priloga 6: Seznam potrebnega orodja po delovnih skupinah

PRILOGA 2. PREGLED VZDRŽEVALNIH POSTOPKOV ZA VENTILE

St. postopka	Revizija	Naslov postopka
GMM-4.010	3	ZACASNA SANACIJA OPREME Z METODO "FURMANITE"
GMM-4.013	6	SPLOSNI POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENILTOV
GMM-4.020	11	POSTOPEK VGRADNJE IN VZDRŽEVANJA LIVE LOADING SISTEMA ZA TESNENJE VRETENA VENTILA
GMM-4.021	4	POSTOPEK VGRADNJE IN VZDRŽEVANJA TESNIL VRETENA VENTILA
GMM-4.030	2	POSTOPEK PREVERJANJA DELOVANJA KONDENZATNIH LONČKOV (TRAPOV) S POMOCJO MERILNE OPREME TM-5
GMM-4.050	5	IZOLACIJA S POSTOPKOM ZAMRZOVANJA Z UPORABO TEKOČEGA CO2 "FREEZE SEALING"
GMM-4.051	6	IZOLACIJA S POSTOPKOM ZAMRZOVANJA Z UPORABO TEKOČEGA DUSIKA (N2) "FREEZE SEALING"
GMM-4.070	3	POSTOPEK VZDRŽEVANJA GRINELLOVIH ROCNIH VENILTOV Z GUMIJASTO DIAFRAGMO
GMM-4.240	6	POSTOPEK VZDRŽEVANJA IN TESTIRANJA VARNOSTNIH VENILTOV NA TLACNIKU (PRESSURIZER SAFETY VALVES ST. 8010A IN 8010B)
GMM-4.241	4	POSTOPEK VZDRŽEVANJA IN TESTIRANJA VARNOSTNIH IN RAZBREMENILNIH VENILTOV (SAFETY AND RELIEF VALVES) PROIZVAJALCA CROSBY
GMM-4.270	7	VZDRŽEVANJE MORTORNIH POGONOV LIMITORQUE SMB-000, SMB-00, SB-00, SBD-00
GMM-4.271	0	POSTOPEK VZDRŽEVANJA AKTUATORJEV LIMITORQUE MODEL MX
GMM-4.272	0	POSTOPEK VZDRŽEVANJA AKTUATORJEV LIMITORQUE MODEL QX
GMM-4.275	9	VZDRŽEVANJE MOTORNIH POGONOV LIMITORQUE SMB 0+4, SB 0+4 IN SBD 3
GMM-4.276	3	PREVENTIVNI PREGLED MOV (MOTOR OPERATED VALVES)
GMM-4.277	2	VZDRŽEVANJE POGONOV LIMITORQUE, REDUKTORJI HBC (VELIKOSTI OD 0 DO 5)
GMM-4.279	2	VZDRŽEVANJE OPERATORJEV VENILTOV PROIZVAJALCA CRANE (CONVERTO GEARBOX)
GMM-4.300	4	VZDRŽEVANJE VENILTOV PROIZVAJALCA POSI-SEAL
GMM-4.305	5	VZDRŽEVANJE NEPOVRATNIH VENILTOV
GMM-4.320	1	TESNENJE OHISJA VENILTOV S TESNILNIM OBROCEM (SEAL-RING SEALING)
GMM-4.400	1	SPLOSNI POSTOPEK VZDRŽEVANJA IN TESTIRANJA VARNOSTNIH VENILTOV
GMM-4.405	2	POSTOPEK TESTIRANJA VENILTOV NA TESTNEM PULTU EFCO PS 50
GMM-4.430	7	POSTOPEK VZDRŽEVANJA IZOLACIJSKIH VENILTOV GLAVNEGA PARAVODA (MS 20141 IN 20142)
GMM-4.431	5	RAZSTAVLJANE, POPRAVILO IN SESTAVLJANJE VARNOSTNIH VENILTOV GLAVNEGA PARAVODA (MS 20143 DO 20152)
GMM-4.435	2	POSTOPEK VZDRŽEVANJA "FREE FLOW REVERSE CURRENT" VENILTOV PROIZVAJALCA ATWOOD & MORRILL
GMM-4.440	9	POSTOPEK VZDRŽEVANJA ZRACNIH AKTUATORJEV TIPA D-100 IN 1000 TER VENILTOV PROIZVAJALCA COPES VULCAN
GMM-4.444	3	POSTOPEK VZDRŽEVANJA REGULACIJSKIH VENILTOV RHR IZMENJEVALCEV
GMM-4.445	1	POSTOPEK VZDRŽEVANJA PNEVMATSKIH AKTUATORJEV VENILTOV, MODEL 657, PROIZVAJALEC FISHER
GMM-4.446	3	POSTOPEK VZDRŽEVANJA PNEVMATSKIH AKTUATORJEV VENILTOV, MODEL 667, PROIZVAJALEC FISHER
GMM-4.447	2	POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENILTOV TIPA EC, ES IN DBQ PROIZVAJALCA FISHER
GMM-4.448	0	POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENILTOV TIPA ED IN ET PROIZVAJALCA FISHER
GMM-4.449	0	POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENILTOV PROIZVAJALCA FISHER MODEL 9500 IN AKTUATORJA 1052
GMM-4.450	5	POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENILTOV TIPA N9303 IN AKTUATORJEV PROIZVAJALCA HOKE (SS IN SX SAMPLING VENILTI)
GMM-4.451	1	POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENILTOV TIPA V626-5950-2 IN V526-5950-3 (VALCOR)
GMM-4.455	1	POSTOPEK VZDRŽEVANJA PNEVMATSKO UPRAVLJANIH VENILTOV PROIZVAJALCA ITT GRINNELL Z NORMALNO ODPRTIM AKTUATORJEM UN BREZ ROCNEGA KOLESA
GMM-4.456	1	POSTOPEK VZDRŽEVANJA PNEVMATSKO UPRAVLJANIH VENILTOV PROIZVAJALCA ITT GRINNELL Z NORMALNO ZAPRTIM AKTUATORJEM IN BREZ ROCNEGA KOLESA
GMM-4.457	1	POSTOPEK VZDRŽEVANJA PNEVMATSKO UPRAVLJANIH VENILTOV PROIZVAJALCA ITT GRINNELL Z NORMALNO ZAPRTIM AKTUATORJEM IN Z ROCNIM KOLESOM
GMM-4.480	1	POSTOPEK VZDRŽEVANJA ODVAJALCEV KONDENZATA ("STEAM TRAPS") PROIZVAJALCEV ARMSTRONG IN YARWAY
PMM-4.310	2	VZDRŽEVANJE IN TESTIRANJE SOLENOIDNIH VENILTOV TARGET ROCK NA RVHS
PMM-4.320	4	POSTOPEK VZDRŽEVANJA "PRZR SPRAY" VENILTOV IN NJUNIH AKTUATORJEV PCV655B IN PCV655C
PMM-4.405	5	POSTOPEK VZDRŽEVANJA MSR RAZBREMENILNIH VENILTOV
PMM-4.410	5	POSTOPEK VZDRŽEVANJA REGULACIJSKIH VENILTOV GLAVNE NAPAVALNE VODE FCV551 IN FCV552
PMM-4.415	3	POSTOPEK VZDRŽEVANJA IZOLACIJSKIH VENILTOV FW21136/21137
PMM-4.416	3	VZDRŽEVANJE IZSTOPNIH IZOLACIJSKIH VENILTOV GLAVNIH NAPAVALNIH CRPALK
PMM-4.430	2	POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENTILA "VEE-BALL" PROIZVAJALCA FISHER MODEL U (150) TER AKTUATORJA MODEL 657-B
PMM-4.432	0	POSTOPEK VZDRŽEVANJA VENTILA HD-LCV5126, TIPA EWD, PROIZVAJALCA FISHER
PMM-4.930	0	NAVODILO ZA UPORABO PRENOSNE STRUZNICE EFCO TD-1
SMM-4.201	6	TESTIRANJE VARNOSTNIH VENILTOV TLACNIKA (8010A & 8010B)
SMM-4.202	4	TESTIRANJE RAZBREMENILNIH VENILTOV SISTEMA ZA ODVOD ZAOSTALE TOPLOTE (RHR SUCTION RELIEF VALVES) 8709A IN 8709B

PRILOGA 3.
SEZNAM TIPIČNIH MODELOV VENTILOV IN POGONOV V NEK

Tip ventila	Proizvajalec	Model
Pnevmatski - Globe	Fisher	EC, ES, DBQ, ED, ET
Pnevmatski - Globe	Copes-Vulcan	D-100, D-1000
Pnevmatski - Diafragemski	ITT - Grinell	X42, X72
Pnevmatski - Globe	Hoke	N9303
Motorni - Gate	Westinghouse	
Motorni - Gate	Walworth	
Razbremenilni	Crosby	JRAK, JO, JMAK, OMNI, JLT-JBS, JBAK
Motorni Pogoni	Limitorque	SMB-00, SMB-000, SB-00, SMB-4, SBD-3
Ročni - Butterfly	Posi-Seal	13631-3, 13631-5
Nepovratni	Westinghouse	
Nepovratni	Borg-Warner	81830

Priloga 4.
SEZNAM OPREME

Sistem	Sredstvo	Opis sredstva	Opis aktivnosti	O/R	Osamitev	Sistemsko okno	Naslednji DN	Datum začetka DN	PM nosilec
CY	21625	CY104SJE-001 OUTLET RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	1DGA-V01A	1DGA-T01 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	1DGA-V03A	1DGA-T03 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	1DGA-V02A	1DGA-T02 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	2DGA-V03A	2DGA-T03 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	2DGA-V01A	2DGA-T01 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	2DGA-V02A	2DGA-T02 AIR TANK 2 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	1DGA-V04A	1DGA-T04 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
DG	2DGA-V04A	2DGA-T04 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
MS	20147	LOOP 1 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
MS	20152	LOOP 2 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
MS	20146	LOOP 1 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
MS	20151	LOOP 2 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
SA	24447	LINE RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
HD	56035	FW100HEX-002 RELIEF VLV	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
CY	21504	CY103HEX-001 OUTLET DRN LINE RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
HD	22228	HD100TNK-001 RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
FW	21001	FW100HEX-002 OUTLET RELIEF VALVE	TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA	R	Y				DUKIČ, MILOŠ (964)
MS	20141	MS ISOLATION VALVE	REMONTOV AOV	R	Y				Urbanica, Rok (1154)
MS	20142	MS ISOLATION VALVE	REMONTOV AOV	R	Y				Urbanica, Rok (1154)
CW	23509A	CW109TNK-002 OUTLET SOL OPERATED VALVE	REMONTOV VENTILA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
MS	20303	TU111HEX-002 2ND STG REHEATER INLT ISOL VLV	REMONTOV VENTILA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
BD	7602A	STM GEN A SYSTEM ISOLATION VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
CW	23383	CW109TNK-002 OUTLET CHECK VALVE	PREVENTIVNI PREGLED	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
CY	21512	CY104HEX-002 & CY105HEX-002 OUTLET ISOL VLV	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
EX	20600	EXTRACTION STEAM TO MSR A NON RETURN VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
EX	20601	EXTRACTION STEAM TO MSR B NON RETURN VALVE	REMONTOV AOV	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
EX	20602	FW100HEX-001 INLET LINE NON-RETURN VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
EX	20623	EXTRACTION STEAM TO AUX STM CHECK VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
FP	SUHI PRS FCV7490B	SUHI PRŠILNI SISTEM FCV7490B	SERVIS PRŠILNEGA SISTEMA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
FW	21148	RECIRC ISOLATION VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
FW	21353	FW PMP A LUBE OIL FW900PMP-01A CHK VLV	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
GN	426	GN103GEN001 STAT COIL WTR INLET ISOLATION VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
MS	20284	STEAM DUMP ISOLATION VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
MS	20289	STEAM DUMP ISOLATION VALVE	REMONTOV VENTILA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
AF	11057	RCPGSGN2 COMMON FEED HEADER ISOLATION VALVE	DODATI TESNILA VRETENA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
HD	22035	HD102TNK-002 OUTLET NON RETURN VALVE	ZAMENJAVA TESNIL VRETENA	R	Y				FERENČAK, ROBERT (1008)
BD	PCV1151	SBLPR01 ISOLATION VALVE	REMONTOV AOV	R	Y	RE18-BD04			GAJŠEK, PRIMOŽ (958)

Priloga 4.
SEZNAM OPREME

CW	PCV5599	CW109TNK-002 INLET PRESS CTRL VALVE	REMONTOV		R	Y	RE22-CW09	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	21618	CY EXHAUST HOOD SPRAY CONTROL VALVE	REMONTOV		R	Y	RE13-CY02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	21620	CY EXHAUST HOOD SPRAY CONTROL VALVE	REMONTOV		R	Y	RE13-CY02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	FCV3983B	CY112PMP-002 TO CY108TNK-001 CTRL ISOL VLV	REMONTOV		R	Y	RE13-SA01	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	LCV3892	CY108TNK-001 OUTLET LEVEL CTRL ISOLATION VLV	REMONTOV		R	Y	RE15-CY01	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	TCV3992A1	FW105PMP-001 INLET CTRL ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE18-CY02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	TCV3992A2	FW105PMP-001 INLET CTRL ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE18	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	TCV3992B2	FW105PMP-002 INLET CTRL ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE16-CY02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
DD	44500	CONTAINMENT ISOLATION VALVE	NASTAVITEV ROČNEGA KOLESA		R	N	RE25-DD04	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
DD	44501	CONTAINMENT ISOLATION VALVE	NASTAVITEV ROČNEGA KOLESA		R	N	RE25-DD04	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
FW	FCV3644	FW105PMP-001 DISCH RECIRC CTRL VALVE	REMONTOV		R	Y	RE13-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	FCV5144	HD100TNK-001 MAKE-UP LINE CONTROL VALVE	REMONTOV		R	Y	RE18-HD01	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5000	CY104HEX-001 TO CY103HEX-001 DRAIN VLV	REMONTOV		R	Y	RE13-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5002	CY104HEX-001 TO CND SR A DRAIN VALVE	REMONTOV		R	Y	RE18-HD01	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5007	CY103HEX-001 TO CY102HEX-001 DRAIN VLV	REMONTOV		R	Y	RE19-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5014	CY102HEX-001 TO CY102HEX-003 DRAIN VLV	REMONTOV		R	Y	RE19-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5021	CY102HEX-003 TO CND SR A DRAIN VALVE	REMONTOV		R	Y	RE19-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5029	CY104HEX-002 TO CND SR A DRAIN VALVE	REMONTOV		R	Y	RE13-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5034	CY103HEX-002 TO CY102HEX-002 DRAIN VLV	REMONTOV		R	Y	RE19-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5048	CY102HEX-004 TO CND SR B DRAIN VALVE	REMONTOV		R	Y	RE19-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5050	CY102HEX-004 TO CND SR B DRAIN VALVE	REMONTOV		R	Y	RE13-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5091	HD101TNK-002 DRAIN VLV	REMONTOV		R	Y	RE16-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5126	HD100TNK-001 LEVEL CONTROL VALVE	REMONTOV		R	Y	RE21-HD02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
IA	14501	TRAIN B IA ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE13-IA50	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	20000	MAIN STM ISOLATION VALVE TO AF TURBINE	REMONTOV		R	Y	RE18-MS03	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	20001	MAIN STEAM BYP ISOL VLV	REMONTOV		R	Y	RE19-MS01	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	20188	STOP VALVE 2 BYPASS VALVE	REMONTOV		R	Y	RE16-MS03	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	FCV3754	PURGE VALVE ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE18-MS03	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	FCV3755	PURGE VALVE ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE18-MS03	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
SW	10797	SW100PMP-01A DISCH ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE15-SW01	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
SW	10798	SW100PMP-02B DISCH ISOLATION VALVE	REMONTOV		R	Y	RE15-SW02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
TD	FCV5253	GOVERNOR VALVE 3 DRAIN VALVE (LEFT)	REMONTOV		R	Y	RE15-MS04	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
TD	FCV5258	HP TURB DRAIN VALVE	REMONTOV		R	Y		GAJSEK, PRIMOŽ (958)
TD	FCV5261	RHT B GEN END DRAIN VALVE	REMONTOV		R	Y	RE16-TU02	GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HS	HSTR-122	HS AUX STM LINE TRAP	SERVIS		R	Y		GAJSEK, PRIMOŽ (958)
SA	SATR-030	CR-CNDS RET INLT TRAP	SERVIS		R	Y		GAJSEK, PRIMOŽ (958)
SA	SATR-032	CY-CNDS INLET TRAP	SERVIS		R	Y		GAJSEK, PRIMOŽ (958)
SA	SATR-028	CR-CNDS RET INLT TRAP	SERVIS		R	Y		GAJSEK, PRIMOŽ (958)

Priloga 4.
SEZNAM OPREME

Sistem	Sredstvo	Opis sredstva	Opis aktivnosti	O/R	Osamitev	Sistemsko okno	Naslednji DN	Datum začetka DN	PM nosilec
CV	<u>27000</u>	VACUUM BREAKER VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)						FOSCHIO, DAMIR (1261)
CY	<u>21583</u>	HEATER NO.4,5 & 6 B ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
EX	<u>20578</u>	CY104HEX-002 INLET LINE ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
EX	<u>20579</u>	CY104HEX-001 INLET LINE ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
FW	<u>21140</u>	FW105PMP-002 DISCHARGE ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
FW	<u>21178</u>	FW105PMP-001 DISCHARGE ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
FW	<u>21179</u>	FW SYSTEM LONG RECIRCULATION ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
MS	<u>20303</u>	TU111HEX-002 2ND STG REHEATER INLT ISOL VLV	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
TG	<u>G53</u>	SPILLOVER REGULATING VALVE ISOL VLV	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
MS	<u>20124</u>	MS TO AFW TURBIN PUMP ISOL VALVE (LOOP 1)	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
MS	<u>20125</u>	MS TO AFW TURBIN PUMP ISOL VALVE (LOOP 2)	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) + ČIŠČENJE VRETENA						FOSCHIO, DAMIR (1261)
AF	<u>11004</u>	TRAIN A FEED HEADER ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)						FERENČAK, ROBERT (1008)
AF	<u>11022</u>	RCPCSGN1 COMMON FEED HEADER ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)						FERENČAK, ROBERT (1008)
AF	<u>11076</u>	TRAIN B FEED HEADER ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)						FERENČAK, ROBERT (1008)
BD	<u>76028</u>	STM GEN B SYSTEM ISOLATION VALVE	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)						FERENČAK, ROBERT (1008)
HD	<u>HD VENTILI</u>	22015,22016,22017,22021,22022,22023,22270,22271	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)						FERENČAK, ROBERT (1008)
MS	<u>MS VENTILI</u>	20280,20281,20282,20283,20284,20285,20286,20287,20288,20289	PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)						FERENČAK, ROBERT (1008)
AF	<u>FCV3004B</u>	AF102PMP-02B RECIRC VALVE	PM-1.PER.PREG.TES.VRETENA COPEX						GAJŠEK, PRIMOŽ (958)
FW	<u>21136</u>	RCPCSGN1 MAIN FW ISOLATION VALVE	PM-PER.PREG.TES.VR.PD-154935 ROCKWE						GAJŠEK, PRIMOŽ (958)
FW	<u>21137</u>	RCPCSGN2 MAIN FW ISOLATION VALVE	PM-PER.PREG.TES.VR.PD-154935 ROCKWE						GAJŠEK, PRIMOŽ (958)
FW	<u>FCV551</u>	FW CONTROL VALVE	PM-1.PER.PREG.TES.VR.ENA FISHER						GAJŠEK, PRIMOŽ (958)
FW	<u>FCV552</u>	FW CONTROL VALVE	PM-1.PER.PREG.TES.VR.ENA FISHER						GAJŠEK, PRIMOŽ (958)

Priloga 4.
SEZNAM OPREME

TG	PCV-GS3.4.5 IN 6 3F5A2W	VENTILI NA TURBINI PROIZVAJALCA LESLIE, MODEL 3F5A2W	PM-PER.PREG.TES.VR.3F5A2W LESLIE						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
AF	FCV3019	AF101PMP-03C FEED REGULATOR VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
BD	FCV1192	CY DISCH TO STM GEN BLDN HEX 2 IN ISOL VLV	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
BD	FCV1191	CY DISCH TO STM GEN BLDN HEX 1 IN ISOL VLV	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
BD	FCV1171	STM GEN BLDN HEX 1 OUTLET ISOLATION VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CC	TCV6401	AIR HANDLER COOLING CONTROL VALVE LOOP B	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
CY	LCV3982	CY1081TNK-001 INLET LEVEL CTRL ISOLATION VLV	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
FW	FCV3623	FW105PMP-003 DISCH RECIRC CTRL VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
FW	FCV3633	FW105PMP-002 DISCH RECIRC CTRL VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5087	HD1041TNK-002 1ST STG DRAIN VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5097	FW100HEX-001 DRAIN VLV	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5023	CY102HEX-003 TO CNDNR A DRAIN VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
HD	LCV5027	CY104HEX-002 TO CY103HEX-002 DRAIN VLV	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	20154	GLAND STEAM EMER SUPPLY VLV	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	FCV3753	STEAM DUMP VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
MS	FCV3749	STEAM DUMP VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
SA	PCV3425A	MS TO SA STEAM SUPPLY VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
SA	PCV3425B	EX TO SA STEAM SUPPLY VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
TC	LCV5450	TC102TNK-001 INLET ISOL VLV	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
TC	TCV5490	GN900HEX-001 OUTLET CTRL VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
TC	TCV5492	GN901HEX-001 OUTLET CTRL VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)
TG	PCV-GS2	TU110TUR-001 PRESSURE CONTROL VALVE	PRVI PERIODIČNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP- 1.4.185)						GAJSEK, PRIMOŽ (958)

PRILOGA 6

SEZNAM POTREBNEGA ORODJA PO DELOVNIH SKUPINAH

	NAZIV	EM	KOL
1	ADAPTERJI ZA KLJUČ NASADNI	gar	1
2	BATERIJSKA SVETILKA	kom	1
3	RAČNA ZA MOMENT KLJUČ 754-4 3/4"	kom	1
4	RAČNA ZA MOMENT KLJUČ 754-6 1"	kom	1
5	RAČNA ZA NASADNI KLJUČ 1/2"	kom	1
6	RAČNA ZA NASADNI KLJUČ 3/4"	kom	1
7	KLADIVO BAKRENO 2 KG	kom	1
8	KLADIVO 0,50 KG	kom	1
9	KLADIVO 1,00 KG	kom	1
10	KLADIVO PLASTIČNO FI 50	kom	1
11	ŠČETKA ŽIČNATA	kom	1
12	ČEP BRUSNI NA PLATNU 30x20x5	kom	2
13	ČEP BRUSNI NA PLATNU 50x40x6	kom	2
14	DVIGALO VERIŽNO 0=0,5 T	kom	1
15	FLOMASTER VODOOTPORNİ ČRNI	kom	1
16	FLOMASTER VODOOTPORNİ BELI	kom	1
17	REGULATOR TLAKA ZA ZRAČNE VENTILE Z MANOMETROM IN CEVMI	gar	1
18	RISALNA IGLA	kom	1
19	IZBIJAČ CILINDRIČNI V GARNITURI 3-10	gar	1
20	ČOPIČ ZA ČIŠČENJE	kom	1
21	KLEŠČA KOMBINIRANA	kom	1
22	KLEŠČA ŠPIC	kom	1
23	KLEŠČA ZA CEVI ŠVEDSKA 1"	kom	1
24	KLEŠČA ZA CEVI ŠVEDSKA 2"	kom	1
25	KLJUČ MOMENT 8 - 40 NM	kom	1
26	KLJUČ MOMENT 20 - 120 NM	kom	1
27	KLJUČ NASADNI GARNITURA" 3/8" + 1 1/4"	gar	1
28	KLJUČ NASADNI GARNITURA" 5/16" - 1 1/4"	gar	1
29	KLJUČ NASADNI GARNITURA" 9/32" + 1 1/4"	gar	1
30	KLJUČ VILIČASTO OKASTI 1/4" + 1 1/2"	gar	2
31	KLJUČ IMBUS 6-KOTNI 1/8" + 9/16"	gar	1
32	KLJUČ IMBUS 6-KOTNI 1/16" + 3/8"	gar	1
33	KLJUČ IMBUS 6-KOTNI 3/16" + 5/8"	gar	1
34	ORODNA KASETA	kom	1
35	KOTNIK RAVNI 300 X 200	kom	1
36	KOTNIK Z NASLONOM 200 X 130	kom	1
37	MERILO POMIČNO 150 D=0,05 MM	kom	1
38	MERILO TRAČNO 2 M	kom	1
39	MERILO ZA KORAK NAVOJA 0,25 + 6,00	kom	1
40	MERILO ZA KORAK NAVOJA - COLNO	kom	1
41	MERILO ZA ZRAČNOST 0,01+1,0 L=200	kom	1
42	NOŽ TAPETARSKI	kom	1
43	TOČKALO	kom	1
44	ODVIJAČ KRIŽNI 2-8 IN RAVNI 3-8 (GARNITURA)	gar	1
45	OGLEDALO TELESKOPSKO Z ZGLOBOM IN SVETILKO	kom	1
46	VZVOD-PAJSER 400 MM	kom	1
47	PODALJŠEK ZA NASADNI KLJUČ 1/2" X 125 MM	kom	1
48	PODALJŠEK ZA KLJUČ NASADNI 3/4" X 150MM	kom	1
49	PUMPICA ROČNA ZA PRETAKANJE TEKOČIN	kom	1
50	RAČNA 1/2 L-350 MM	kom	1
51	RAČNA 3/4 L-500 MM	kom	1
52	SEKAČ PLOŠČATI 175	kom	1
53	KLJUČAVNIČARSKA SPONA 200 MM	kom	1
54	MIZARSKA SPONA 200 MM	kom	1
55	PILA OKROGLA FINA 300	kom	1
56	PILA TRIKOTNA FINA 300	kom	1

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

TO.VZST


**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
ZA IZVEDBO**

**VZDRŽEVALNIH DEL
NA SEKUNDARNI STABILNI OPREMI
V RE`27 in RE`28**

(ZAHTEVEK: 8260588)

Rev. 0

Klasifikacija: AQ - Augmented Quality

Pripravil:	 	Datum: <u>9.3.2026</u>
	Dejan Žajber – Tehn. Spec. za sek. stabilne komponente Darko Štambuk – Inženir za sek. stabilne komponente	
Pregledal:		Datum: <u>9.3.2026</u>
	Enver Gashi – Vodja strojnega vzdrževanja	
Pregledal:		Datum: <u>10.03.2026</u>
	Siniša Maljković- QA Inženir	
Odobril:		Datum: <u>11.03.2026</u>
	Matjaž Habinc – Vodja vzdrževanja	
Odobril:		Datum: <u>11.03.2026</u>
	Mario Gluhak – Tehnični direktor	

VSEBINA

1.	Opis in vsebina aktivnosti	3
2.	Storitve	3
3.	Varnostna klasifikacija aktivnosti	6
4.	Tip storitve	7
5.	Veljavna regulativa, standardi in postopki	7
6.	Identifikacija opreme in naprav	9
7.	Tehnične zahteve	9
8.	Zahteve glede kvalifikacije	16
9.	Dinamika izvajanja del	21
10.	Obveznosti dobavitelja	22
11.	Obveznosti NEK	23
12.	Posebne zahteve	24
13.	Zahteve QA	24
14.	Priloge	25

1. OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg vzdrževalnih del na **sekundarni stabilni opremi**, ki jih je potrebno opraviti v RE`27 in RE`28.

Za izvedbo remontnih aktivnosti navedenih v točki 2.1 mora izvajalec zagotoviti:

- RE`27 - 27 strokovno usposobljenih delavcev, ki bodo v remontu 2027 opravili približno **6100 ur**.
- RE`28 – 27 strokovno usposobljenih delavcev, ki bodo v remontu 2028 opravili približno **5800 ur**.

2. STORITVE

2.1 Obseg storitve za remont 2027 in 2028

Seznam opreme in opis planiranih vzdrževalnih aktivnosti za RE`27 in RE`28 je podan v točki 7.3 oz. v Prilogi št. 1 in v grobem obsega:

- Odpiranje, čiščenje, pregled in zapiranje toplotnih izmenjevalnikov (CY, TC in TU)
- Servisni pregled CV in TU ejektorjev
- Servisni pregled BD HEX-ov
- Odpiranje, čiščenje, pregled in zapiranje kondenzatorja na CY in CW strani.
- Montaža/demontaža čistilnih sit na TC sistemu.
- Čiščenje raznih filtrov na oljnem sistemu GN
- Čiščenje raznih filtrov na FP sistemu
- Pregled ekspanzijskih spojev na HD sistemu
- Odpiranje, čiščenje/pregled in zapiranje Vacuum Control Tanka
- Odpiranje, čiščenje, zapiranje 1-4 vstopnih odprtin na MS Cross-under cevovodih
- Dela na FP sprinkler cevovodu (zamenjava sprinkler šob, niveliranje cevovoda...)
- Menjava filtrskih vložkov na CW sistemu
- Ostalo po potrebi

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa delovnega naloga in z upoštevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipožarne zaščite in preprečitve vnosa tujkov v sisteme ali komponente (PVT).

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natančno in kvalitetno. Ponovitev del na servisirani opremi ni dopustna. Za vsako ponovitev del (Rework) bo moral izvajalec del napisati poročilo o razlogih za ponovitev.

2.2 Ponudnik mora v ponudbi za RE`27 in RE`28

- Definirati organizacijsko shemo in poimensko predstaviti ključne izvajalce del, ki bodo vključeni tako v pred remontne priprave kakor tudi izvedbene aktivnosti v remontu (vodja remonta, tehnolog, QA inženir ter min. dva (2) QC-kontrolorja, tri (3) vodje del in šest (6) vzdrževalcev ter predložiti "Potrdila/certifikate" o njihovi usposobljenosti.

Zanje je potrebno predložiti tudi seznam delovnih izkušenj na področju vzdrževanja specificirane opreme (priloga št. 1) v NEK ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

- Dostaviti časovni potek (gantogram) pred-remontnih priprav za posamezni remont za določena pripravljala dela in usposabljanja, ki so navedena v točki 2.3, vključno z imeni izvajalcev del in njihovimi kvalifikacijami in izkušnjami.

2.3 Pred-remontni del za RE`27 in RE`28

Za uspešno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred remontom izvesti določena pripravljala dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju:

- Predremontni paket mora biti napisan skladno s QA zahtevami za izvajalce remontnih del v NEK: "Navodila za pripravo pred remontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila" (dodatek 6.4 postopka ADP-1.1.080 - en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvod (PDF na USB ključku) in lastne postopke, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve) - Priloga 3.

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: **2 meseca** pred pričetkom RE.

- Definirati/dopolniti organizacijsko shemo z odgovornostmi izvajalca – Tehnolog/vodja gradbišča, QA, vodje del, QC kontrolorji, ključavničarji, strugarji..., katere večino predstavljajo v ponudbi imenovani izvajalci del (glej točko 2.2).

Izvede izvajalec do: **4 mesece** pred pričetkom RE.

- Pregledati NEK vzdrževalne postopke, napisati manjkajoča navodila za preprostejše aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar vključuje preglede proizvajalčevih inštrukcijskih knjig – Manual-ov in načrtov.

Izvedba: izvajalec skupaj z NEK: **3 mesece** pred pričetkom RE.

- Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog vključno z izdelavo Plana Izvedbe in Kontrole (**PIK-ov**) z vnesenimi točkami zapisov, kontrole in nadzora.

Pripravi izvajalec: **2,5 meseca** pred pričetkom RE.

- Ogled delovišča, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja, rezervnih delov, materiala in pripomočkov za izvedbo posameznega posega. Istočasno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladišču.

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: **2 meseca** pred pričetkom RE.

- Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih s sledečo vsebino:

- obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi
- poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi težavami
- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije
- zahteve s področja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje dokumentacije (DN, priloge, NCR...)
- varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT...)
- zahteve glede zagotovitve kvalitete

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: **2 meseca** pred pričetkom RE.

- Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, kot so tehnologi, vodje del in QA, QC in izvajalci v matični firmi. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi.

Izvede izvajalec + NEK do: **1 mesec** pred pričetkom RE.

- Splošno usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v remontu. Izvedba je v domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravočasno organizacijo svojih delavcev.

Izvedba najkasneje do: **14 dni** pred pričetkom RE.

- Namestitev kontejnerjev, organizacija delovišča.

Izvede izvajalec do: **14 dni** pred pričetkom RE.

- Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoče.

Izvede izvajalec + NEK do: **14 dni** pred pričetkom RE.

- Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop in gibanje po objektu.

Izvedba najkasneje do: **14 dni** pred pričetkom RE.

2.4 Remontna dela

Za predviden obseg remontnih del na opremi, ki je navedena v prilogi št. 1, mora izvajalec za **RE`27** zagotoviti **27 delavcev**, ki bodo opravili **cca. 6100 delovnih ur**, za **RE`28** pa **27 delavcev**, ki bodo opravili **cca. 5800 delovnih ur** pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorskega TO, vodje del izvajalca in izvajalčevim QA/QC osebjem. Potrebno število delavcev po različnih kvalifikacijskih strukturah je navedeno v točki 7.2.

Vsa vzdrževalna dela morajo biti izvedena v skladu s postopki NEK in postopki izvajalca del odobrenih s strani NEK-a, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovišče zaščiteno, uporabljati je potrebno delovna zaščitna sredstva. **Delovni nalogi morajo biti najkasneje 2 dni po zaključitvi del kompletno izpolnjeni, pregledani in zaključeni ter predani odgovornemu inženirju discipline, ki bo izvršil končni pregled delovnega paketa.**

Izvajalec del mora natančno popisati najdeno stanje in napisati poročilo o odstopanju za vsa ugotovljena odstopanja od normalnega stanja. Poročilo mora pregledati in odobriti specialist za sekundarno stabilno opremo pred popravitvijo ali zamenjavo delov/sklopov.

Za vsa popravila oz. obdelave mora izvajalec pripraviti tudi ostalo tehnološko dokumentacijo (skice, načrte, tehnologijo...). Ravno tako mora skupaj z NEK specialistom za sekundarno stabilno opremo pripraviti ustrezno dokumentacijo za nadzor konfiguracije opreme.

2.5 Dodatna dela

Dodatna dela so lahko posledica najdenega stanja na servisirani opremi, kar zahteva določene korektivne akcije za odpravo pomanjkljivosti, lahko pa se pojavijo tudi na osnovi izdanih zahtevkov za delo (ZKP) iz drugih razlogov.

Vsa dodatna dela morajo biti predhodno odobrena in po opravljenih delih, ki bodo prikazana v dnevnikih dela po različnih profilih delavcev in njihovih urnih postavkah, potrjena s podpisom odgovorne osebe NEK.

Predstavniki NEK bodo pripravili delovni nalog z opisom problema, izvajalec del pa bo pripravil tehnološko pripravo del in izvedel dela skladno s postopki. Dodatna dela morajo biti končana v času, ki je namenjen za izvedbo planiranih aktivnosti v okviru remontnih del pod točko 2.4. Ocenjujemo, da za izvedbo dodatnih/korektivnih del ne bo potrebno več kot 300 delovnih ur.

2.6 Remontno poročilo za za RE`27 in RE`28

Preliminarno in zaključno poročilo mora biti napisano skladno z "Navodilom za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila"; Priloga 4. Preliminarno poročilo mora izvajalec predati na zaključnem sestanku pred odhodom iz NEK.

Po zaključnih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, če bodo za to izpolnjeni pogoji, začel pa bo teči garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi -v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obračuna, najkasneje trideset (30) dni po končanih delih predal NEK-u Končno poročilo o opravljenem delu v petih (5) izvodih - za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB ključku ter za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB ključku -kar bo pogoj za izplačilo zadnje situacije/računa v kolikor bo predhodno to v pogodbi/naročilnici določeno.

Po zaključenih delih bo, v kolikor se naročnik iz izvajalec predhodno dogovorita, izveden izhodni sestanek.

V prilogi preliminarne oz. končnega poročila je potrebno priložiti eventualno napisana Poročila o odstopanju ali Poročila o neskladju in vse izdelane skice.

3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Sekundarna stabilna oprema, na kateri bodo potekale remontne aktivnosti, je klasificirana kot AQ – "Augmented Quality".

V to kategorijo spada oprema, ki ni varnostno klasificirana, je pa zaradi svoje funkcije in pomena zajeta v programih preventivnega vzdrževanja opreme, ker vpliva na varno in zanesljivo delovanje elektrarne.

Vsa dela zahtevajo natančno tehnološko pripravo, izvedena morajo biti skladno s QA programom in z odobrenimi postopki s strani NEK. Najdeno stanje in izvršena dela s popisom zamenjanih delov morajo biti natančno popisana. Pri defektaži sestavnih delov ter pri izvedbi testa po vzdrževanju je obvezna prisotnost NEK inženirja/specialista za sekundarne stabilne komponente.

4. TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po dejansko opravljenem delu glede na potrjeno število ur v dnevniku dela.

Delo se izvaja v skladu z izvajalčevim QA planom in programom ter tehnološkimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani NEK in zahtevanimi s specifikacijami.

Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline TO, vodje del izvajalca in izvajalčevim QA/QC osebjem.

Izvajalec mora izpolnjevati QA zahteve, ki so navedene v 13. točki te specifikacije.

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik izvedenih del in opravljenih delovnih ur ter jih dnevno predstaviti odgovorni osebi v NEK. Ob koncu meseca pa mora odgovorni osebi v NEK predstaviti in predati na podpis dnevnik dela s celotnim spiskom delovnih ur.

Ponudnik mora določiti **fiksno ceno** za izvedbo pred-remontnih in po-remontnih aktivnosti, katerih obseg del je naveden v točki 2.3 in 2.6.

Ponudnik mora določiti **urne postavke** za izvedbo remontnih del za različne profile delavcev: tehnolog/vodja remonta, QA, QC, vodja del, ključavničar, strugar, upravljavec viličarja/teleskopskega nakladalnika; točka 2.4 in 2.5.

5. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 Mednarodni predpisi

- Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani skladno z ISO EN 9712 za področje vizualne kontrole (VT) – level 2.

5.2 Slovenski predpisi

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1); Ul. RS, št. 43/2011
- PRAVILNIK o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Ul. RS, št. 101/2004
- PRAVILNIK o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu; Ul. RS, št. 43/2011, 181/21
- PRAVILNIK o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ul. RS, št 43/2011
- PRAVILNIK o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah; Ur. list, RS, št. 199/2021
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih; Ur. list RS, št. 43/2011

5.3 Dokumentacija in postopki NEK

Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upoštevati naslednje postopke NEK:

- ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa
- ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško
- ADP-1.1.080 Proces nabave rezervnih delov, materiala in storitev v tehnični operativi
- ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu elektrarne
- ADP-1.1.101 Preprečitev vnosa tujkov
- ADP-1.1.105 Priročna skladišča in kontrolirano odložena oprema v tehnološkem delu NEK
- ADP-1.1.122 Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
- ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga
- ADP-1.1.126 Testiranje po vzdrževalnih posegih (TPV)
- ADP-1.1.127 Zaključitev delovnega naloga
- ADP-1.1.128 Upoštevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprečitve vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah
- ADP-1.1.130 Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov komponent, ki niso predmet RRM programa
- ADP-1.3.004 Osamitev opreme
- ADP-1.6.701 Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK
- ADP-1.6.702 Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
- ADP-1.6.703 Ravnanje z nevarnimi odpadki
- ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK
- ADP-1.14.202 Učinkovito zagotavljanje VZD v NEK
- ADP-1.14.203 Delo v zaprtih prostorih
- ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v radiološko nadzorovano območje
- ADP-1.7.008 Dovolilnica za delo v področju sevanja
- GMM-4.016 Postopek razstavljanja in sestavljanja cevni prirobnicih spojev z uporabo spiralno zareznih (flexitalic) tesnil
- GMM-4.018 Postopek razstavljanja in sestavljanja cevni prirobnicih spojev z uporabo ploščatih tesnil
- GMM-4.750 Čiščenje vodne strani cevni snopov kondenzatorja
- GMM-4.780 Postopek vzdrževanja izmenjevalcev toplote TC100HEX-001/002
- GMM-4.781 Postopek vzdrževanja CY in FW toplotni izmenjevalcev

- PMM-4.750 Postopek vzdrževanja blowdown (BD) toplotnih izmenjevalcev
- PMM-4.790 Postopek vzdrževanja ejektroske enote CV104SJE-001/002
- GMM-4.785 Testiranje izmenjevalce toplote na puščanje – Sekundarna stran
- PMM-4.780 Postopek za odpiranje, zapiranje in preventivni pregled Moisture Separator Reheater-ja (MSR) (TU111HEX-001/002)
- GMM-4.017 Postopek za pregled in zamenjavo cevnih kompenzacijskih spojev
- FPP-3.7.006 Požarna dovolilnica

Izvajalec del mora imeti svoje postopke za izvedbo in kontrolo izvajanja del na sekundarni stabilni opremi v skladu z lastnim QA programom, ki so odobreni s strani NEK-a. V dogovoru z inženirjem discipline se lahko uporabljajo tudi postopki naročnika.

Izvajalec del lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Spisek sekundarne stabilne opreme, na kateri bodo potekale servisne aktivnosti in pregledi v **RE`27 in RE`28**, je podan v Prilogi št. 1.

7. TEHNIČNE ZAHTEVE

7.1 Splošne tehnične zahteve

Glede na dejstvo, da je potrebno opraviti servis ali pregled opreme v predpisanem času, da se oprema nahaja na višini oz. v globini in v utesnjenih prostorih in je dostop možen po lestvah ali delovnih odrih, je potrebno spoštovati naslednja pravila:

- Dela morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo (točka 5.2), predpisanimi postopki (točka 5.3) in delovnimi navodili (Planom Izvedbe in Kontrole – PIK-i)
- Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del (delovni nalog-navodila za delo, usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, osebna zaščitna sredstva (osnovna + za delo na višini ali v globini), itd.
- Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom, kvalitetno in brez popravil
- Pri montaži se lahko vgradijo samo ustrezni rezervni deli
- Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javiti odgovorni osebi NEK
- Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu
- Dosledno je potrebno spoštovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se izvajajo na višini/globini, prisoten je ropot, lahko tudi povišana temperatura)
- Pri delih s toplotnimi učinki spoštovati pravila protipožarne zaščite (upoštevati zahteve in pravila požarne zaščite NEK, definirane v programu TD-6 »Program požarne zaščite-požarni red« in postopkih FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi, FPP-3.7.006 Požarna dovolilnica in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in tekočinami)

- Uporabljati je potrebno zaščitne vrvice za orodja plovila, kjer je nevarnost, da pade orodje v globino – to je s stališča varnosti in zdravja pri delu kakor tudi preprečitve vnosa tujkov v sisteme ali komponente
- Vzdrževanje reda in čistoče na delovnem mestu (upoštevati sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnejša dela v NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh področij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001)
- Poskrbeti je potrebno za pravilno začasno skladiščenje in odlaganje orodja/opreme, nevarnih snovi (čistila, mazalna sredstva)
- Po končanih delih je potrebno opraviti Test po vzdrževanju (TPV), kjer se dejansko preveri funkcionalnost opreme oz. tesnost spojev na delovnih parametrih

7.2 Potrebni profili delavcev za izvedbo del v za RE`27 in RE`28

PROFILE PROFILI DELAVCEV	Potrebno število delavcev
Tehnolog/vodja remontnih del	1
QA inženir	1
QC kontrolor	2
Vodja del	4
Ključavničar	$9 + 1^{*} + 1^{**} + 1^{***} = 12$
Strugar - delo s prenosno stružnico	2
Delavec za čiščenje opreme (točka 7.3-k)	4
Delavec za interni transport (voznik 8-tonskega viličarja, teleskopskega nakladalnika – KRAMER in traktorja FENDT 728 Vario)	1
SKUPAJ	27

- * V osnovi bo izvajal ključavničarska dela, po potrebi pa tudi funkcijo QC-ja.
- ** V osnovi bo izvajal ključavničarska dela, po potrebi pa tudi funkcijo vodje del.
- *** V osnovi bo izvajal ključavničarska dela, po potrebi pa tudi funkcijo strugarja.

Opomba: Vsi trije delavci "označeni" z zvezdicami morajo biti za izvajanje dodatnih funkcij ustrezno usposobljeni!

7.3 Seznam opreme in glavni koraki izvedbe del (Priloga št. 1)

a) Kondenzator - CO101CND-001/002

- Odpiranje vstopnih odprtih kondenzatorja na parni strani
- Postavitev zaščitnih ponjav
- QC pregled notranjosti parne strani kondenzatorja – izdelava natančnega poročila o najdenem stanju
- Morebitna dodatna dela, ki bodo določena na osnovi najdenega stanja
- Čiščenje in izpiranje parne strani kondenzatorja
- Zapiranje vstopnih odprtih kondenzatorja

b) MS Cross-under cevovodi – inšpekcijske odprtine

- Demontaža toplotne izolacije (izvaja NEK)
- Odpiranje pokrovov inšpekcijskih odprtih na Cross-under cevovodih – (1-4 pokrovov) zaradi del na visoko tlačni turbini in QC pregledov
- Vizualen pregled tesnilnih površin, po potrebi struženje tesnilnih površin
- Čiščenje vijakov, navojnih izvrtin in mazanje vijakov
- Montaža pokrovov z novimi tesnili, momentiranje vijakov
- TPV – kontrola na puščanje
- Montaža toplotne izolacije (izvaja NEK)

c) Vacuum Control Tank – VC101TNK-001 in VCRO-001

- Odpiranje manway-a
- Čiščenje tanka
- Inspekcija čistoče in korozije v notranjosti tanka
- (Sanacija AKZ zaščite po potrebi, izvedba z strani NEK)
- Demontaža prirobnic (3x) zaslonke VCRO-001, čiščenje delov, pregled prehodnosti by-pass cevi, dimenzijska kontrola zaslonke, izdelava novih tesnil, ponovna montaža prirobnic in privijanje vijakov na predpisan moment
- Zapiranje manway-a na VC tanku in momentiranje vijakov

d) Montaža in demontaža čistilnega sita (TCTS-001) na vsisni cevovod črpalke TC101PMP-001 (Velikost prirobnicah 14"-150 flb in 20"-150 flb)

- Demontaža vmesnega komada pred črpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008
- Montaža sita pred TC101PMP-001 črpalko
- Montaža vmesnega komada med črpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008
- Demontaža vmesnega komada med črpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008
- Odstranitev sita iz vmesnega komada TCTS-001 pred TC101PMP-001 črpalko
- Montaža vmesnega komada med črpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008

- e) Montaža in demontaža čistilnega sita CYTS-001 na vsisni cevovod črpalke CY100PMP-001 (Velikost prirobnice 30" - 150 lbs)
- Demontaža vmesnega komada med črpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600
 - Montaža sita pred CY100PMP-001 črpalko
 - Montaža vmesnega komada med črpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600
 - Demontaža vmesnega komada med črpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600
 - Odstranitev sita iz vmesnega komada CYTS-001 pred CY100PMP-001 črpalko
 - Montaža vmesnega komada med črpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600
- f) Servisni pregled ejektorja pare (obeh stopenj) CV104SJE-002
- Demontaža termične izolacije na prirobnicah izmenjevalca in prirobnicah ejektorskega dela – izvaja NEK
 - Razstavljanje prirobnic na vstopni in izstopni strani topl. izmenjevalca
 - Razstavljanje ejektorskega dela (prva in druga stopnja)
 - Tlačni test toplotnega izmenjevalca
 - Vizualni pregled ejektorja
 - Sestavljanje ejektorskega dela – momentiranje
 - Sestavljanje prirobnic na vstopni in izstopni strani toplotnega izmenjevalca – momentiranje
 - Montaža termične izolacije (izvaja NEK)
- g) Servisni pregled toplotnih izmenjevalcev (Heater-jev) na sistemu FW in CY:
- Demontaža termične izolacije na vstopni odprtini (izvaja NEK)
 - Demontaža vstopnega pokrova izmenjevalnika toplote
 - Demontaža tesnilne diafragme – potrebno je struženje
 - Demontaža pregradnih pokrovov
 - Izpihovanje U-cevi
 - ECT – kontrola cevi (izvaja NEK)
 - Čiščenje tesnilnih površin, komore
 - Montaža novih tesnil in pregradnih pokrovov; momentiranje vijakov
 - Montaža in varjenje tesnilne diafragme (izvaja NEK)
 - QC inšpekcija zvara (izvaja NEK)
 - Montaža pokrova, vijakov in momentiranje vijakov
 - Montaža termične izolacije (izvaja NEK)

- h) Pregled BD toplotnih izmenjevalcev (SBAHSG01/02)
- Demontaža toplotne izolacije (izvaja NEK)
 - Demontaža pokrovov s toplotnih izmenjevalcev SBAHSG01 A, B in SBAHSG02 A, B
 - Vodni tlačni test z DD vodo na BD strani – morebitno puščanje kontrolirati na cevni steni – CY stran
 - Tlačni test s CA zrakom na BD strani – morebitno puščanje kontrolirati na cevni steni – CY stran
 - Kontrola cevne stene (tesnilnih varov) s penetranti (spodnja izmenjevalca)
 - Zapiranje toplotnih izmenjevalcev – momentiranje vijakov
 - TPV – kontrola puščanja na delovnih parametrih
 - Montaža toplotne izolacije (izvaja NEK)
- i) Servisni pregled toplotnih izmenjevalcev LO900HEX-001/002
- Demontaža pokrovov izmenjevalca toplote
 - Tlačni test izmenjevalca
 - Vizualni pregled cevi izmenjevalca
 - Čiščenje tesnilnih površin,
 - Montaža novih tesnil in pokrovov; momentiranje vijakov
- j) Servisni pregled ejektorjev TU141EJE-001/002
- Razstavljanje/sestavljanje ejektorja
 - Vizualni pregled sestavnih delov na poškodbe in obrabo
- k) Zamenjava filterskih vložkov na CW sistemu PWPS-001/002/003/004
- l) Preventivni pregled ekspanzijskih spojev na HD sistemu: HDEJ-001/002/003
- m) Razna dela na FP sprinkler sistemu
- Zamenjava sprinkler šob
 - Niveliranje cevovodov
 - Ostalo po potrebi
- n) Čiščenje opreme
- V spodnji tabeli je navedena oprema, kjer je potrebno opraviti čiščenje in vizualno inšpekcijo. Potrebno je preveriti čistost opreme, prisotnost korozije in morebitnih tujkov med cevmi ali v ceveh, degradacijo materiala oz. biti pozoren na morebitne druge poškodbe, ki so nastale na opremi med obratovanjem ali v času remonta.

Sistem	P/N opreme	Opis del
CY	CO101CND-001	Čiščenje po končanih delih v kondenzatorju in turbini
CY	CO101CND-002	Čiščenje po končanih delih v kondenzatorju in turbini
CW	CO101CND001-BOXA	Čiščenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
CW	CO101CND001-BOXB	Čiščenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
CW	CO101CND002-BOXC	Čiščenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
CW	CO101CND002-BOXD	Čiščenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
TC	TC100HEX-001	Čiščenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
TC	TC100HEX-002	Čiščenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)

o) Odpiranje revizijskih odprtin separatorja vlage TU111HEX-001/002

- Demontaža termične izolacije na revizijskih odprtinah separatorja vlage – izvaja NEK
- Odpiranje revizijskih odprtin (min 2 kom) na separatorju vlage za potrebe notranjega pregleda
- Notranji pregled separatorja vlage z meritvijo debelin plašča separatorja – izvaja QC NEK
- Zapiranje revizijskih odprtin (2 kom) na separatorju vlage – momentiranje vijakov z HYTORC-om
- Montaža termične izolacije na revizijskih odprtinah – izvaja NEK

p) Pregled filtrov CY100FLT-001/002/003

- Razstavljanje filtra
- Čiščenje kovinskega filtra
- Sestavljanje filtra

q) Servisni pregled oljnih filtrov TU139FLT-001 in 002

- Dreniranje filtra – kontrola čistosti olja
- Demontaža filtrskih vložkov
- Čiščenje filtrskih vložkov
- Kontrola čistosti notranjosti ohišja filtra – po potrebi demontaža ohišja filtra in pranje z visokotlačnim čistilcem
- Montaža filtrskih vložkov in ohišja, če je bilo demontirano

- r) Zamenjava cinkovih žrtvovalnih anod na toplotnem izmenjevalcu (FW900HEX-001/002/003)
- Demontaža pokrova izmenjevalca.
 - Demontaža Zinc-protektorja iz pokrovov izmenjevalca.
 - Vizualni pregled cevne stene in tesnilnih površin.
 - Montaža pokrova izmenjevalca – momentiranje vijakov
 - Montaža Zinc-protektorja
- s) Odpiranje/zapiranje CY101TNK-001/002 in priprava na popravilo AKZ premaza:
- Odpiranje inšpekcijskih odprtih in pomoč pri popolnem praznjenju rezervoarja.
 - Čiščenje in priprava za obnovo AKZ premaza
 - Priprava na polnjenje rezervoarja in podpora pri polnjenju rezervoarja.
 - Zapiranje inšpekcijskih odprtih.
 - Polnjenje dušika med steno rezervoarja in diafragmo.
- t) Preventivni pregled FP – strainerja (čiščenje sit ter zamenjava tesnil) FPPS-001/003/006
- Demontaža pokrovo strainerja.
 - Demontaža sita.
 - Demontaža kolesa za obračanje sit iz osovini.
 - Demontaža obroča za stiskanje tesnil ob osovini.
 - Demontaža tesnila ob osovini.
 - Očistiti vse dele strainerja (tesnilne površine, sita, ohišje in vijačni material).
 - Vizualno pregledati tesnilne površine in vijačni material na poškodbe.
 - Izdelati nova tesnila pokrova strainerja – glede na dimenzije demontiranega.
 - Izdelati in vgraditi tesnila ob osovini.
 - Montaža obroča za stiskanje tesnil ob osovini.
 - Montaža kolesa za obračanje sit na osovini.
 - Montaža novo izdelanih tesnil na prirobnici ohišja, na mesto pokrovov strainerja.
 - Montaža pokrova na ohišje strainerja.
 - Momentiranje vijakov na predpisani moment.
- u) Razne pretesnitve in odprava odstopanj v sklopu ZKP-jev

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

8.1 Splošne zahteve

Na objektu mora biti vsaj 50% delavcev, ki že imajo večletne izkušnje s področja vzdrževanja stabilne strojne opreme na sekundarni strani elektrarne v NEK ali podobnih elektroenergetskih objektih. Poznavanje opreme in principa izvajanja del se dokazuje s certifikati/potrdili obiskanih treningov ali z izvedenimi deli na omenjeni opremi.

Izvajalec del mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki bodo sposobni samostojno izvajati dela v skladu s postopki NEK enako kot vodje del NEK. Delavci NEK bodo izvajali nadzor in koordinacijo oziroma bili prisotni pri kritičnih korakih izvedbe.

Ponudnik mora poskrbeti, da imajo vsi izvajalci del zahtevano kvalifikacijo, strokovno usposobljenost in potrebne delovne izkušnje v skladu z zahtevami točke 8.2, kar dokazuje s potrebnimi spričevali/certifikati opravljenih usposabljanj in/ali potrdili o izvedenih delih.

Izvajalci del za tehnološke in kontrolne aktivnosti morajo biti kvalificirani v skladu z izvajalčevim QA programom in postopki (odobreni s strani NEK), ki definirajo kvalifikacijske zahteve in kriterije sprejemljivosti.

Izvajalec del je dolžan omogočiti svojim delavcem udeležbo pri raznih usposabljanjih in indoktrinacijah, ki jih organizira NEK.

Predstavniki izvajalca del se morajo pred samim začetkom del na objektu udeležiti indoktrinacije v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu in protipožarne zaščite, preprečitve vnosa tujkov v sisteme/komponente, itd.

Opomba: (*) - Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev, ki so v točkah 8.2 - 8.8 označene z (*), mora izvajalec dokazati z veljavnimi spričevali/certifikati obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

8.2 Tehnolog/vodja remontnih del, QA Inženir

- (*) Imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja enake ali podobne opreme, ki je predmet te tehnične specifikacije.
 - Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovišču pri kritičnih korakih izvedbe (pri defektaži mora tehnolog na osnovi izkušenj in razpoložljive dokumentacije predlagati tehnološko rešitev problema ter pripraviti ustrezno tehnološko ter ostalo dokumentacijo) in podpora izvajalcem med delom.
 - Obvladati mora znanje računalništva (predvsem Word, Excel in še kakšen grafični program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil tehnološko dokumentacijo za sanacijo odstopanj na opremi.
 - Imeti mora svoj računalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi scanner in barvni tiskalnik. Računalniki morajo biti pred vnosom v NEK oz. uporabo na objektu pregledani s strani NEK in opremljeni s posebno nalepko.

- (*) Za vse profile delavcev je zaželena VI. ali VII. stopnja splošne izobrazbe.
- Vsi morajo poznati:
 - lasten QA program, usklajen z obsegom del na remontu in z zahtevami točke 13
 - način dela v NEK
 - zakonodajo (glej točko 5.1 in 5.2)
 - postopke po indexu postopkov (glej točko 5.3)
 - tehnologijo dela na opremi, ki je specificirana v prilogi 9.1
 - tehničnega risanja in obvladati branje načrtov
- Za tehnologa/vodjo remontnih del je zahtevana najmanj VI. ali VII. stopnja tehnične šolske izobrazbe strojne smeri.

8.3 QC kontrolorji

- (*) Zahtevana je najmanj V. stopnja splošne tehnične izobrazbe
- (*) Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani skladno z ISO EN 9712 za področje vizualne kontrole (VT) – level 2.
- Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in raznim specialnim orodjem, kot so npr. pomično merilo, mikrometer, moment ključ, merilnik vibracij ("B & K 2513"), itd. Potrebno je bolj podrobno navest izkušnje na specialnem orodju za katere so kvalificirani.
- V tehnološki pripravi del je potrebno pripraviti kontrolne liste pomembnih sklopov in delov, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in preveriti na samem mestu vgradnje. V njihov obseg kontrole spada pregled vseh aktivnosti, ki se zahtevajo v Planu Izvedbe in Kontrole (PIK-ih). Glede na zahteve v posameznem PIK-u mora kontrolor pripraviti poročilo/report.
- Vsi QC kontrolorji morajo obvladati znanje računalništva (Word, Excel in še kakšen grafični program), da bodo lahko hitro in kvalitetno pripravljali potrebna poročila.
- Vsak QC kontrolor mora imeti svoj računalnik in digitalni fotoaparatus, v skupni uporabi pa morajo imeti tudi scanner in barvni tiskalnik. Računalniki morajo biti pred vnosom v NEK oz. uporabo na objektu pregledani s strani NEK in opremljeni s posebno nalepko.

8.4 Vodja del

- Vsaj dva ključna vodja del morata imeti večletne delovne izkušnje v funkciji vodje del pri izvajanju remontnih aktivnosti na opremi, ki je predmet te teh. specifikacije.
- Zahtevana je vsaj IV. ali V. stopnja tehnične šolske izobrazbe strojne smeri.
- Vodja del mora imeti opravljen in veljaven NEK tečaj za "Vodja del zunanjega izvajalca".
- Vodja del ima veliko odgovornost pri izvedbi del in je osebno odgovoren za:
 - vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del
 - preveritev in pripravo delovišča (osamitev, zaščita, označitev, ...)

- poznavanje kritičnih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije (kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog...)
- skrb za pravilno uporabo dvižnih naprav in zaščito delovišča
- urejenost delovišča
- poznavanja in upoštevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu in protipožarne zahteve
- pravilno začasno odlaganje in skladiščenje opreme in orodja
- pravilno uporabo ter skladiščenje nevarnih snovi, kot so razna čistilna in mazalna sredstva
- izvajanje ukrepov preprečitve vnosa tujkov v komponente/sisteme (to pomeni, da je potrebno preprečiti, da bi orodje, rezervni deli ali kaj podobnega padlo v globino oz. v kakšen odprt sistem)
- dosledno zaključevanje delovnega naloga (najdeno in izvedeno stanje, vgrajeni rezervni deli, QC poročila, dodana potrebna poročila/priloge)

8.5 Ključavničarji (vzdrževalci)

- (*) Vsaj polovica jih mora imeti večletne delovne izkušnje z delom na opremi, ki je navedena v točki 6 (priloga št. 1) ali podobni opremi na jedrskih oz. elektroenergetskih objektih
- Zahtevana je vsaj IV. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri.
- Imeti morajo dobre ročne spretnosti za izvajanje splošnih ključavničarskih del; znati morajo uporabljati standardna metrična in colska orodja
- Imeti morajo osnovno znanje s področja tehničnega risanja
- Znati morajo uporabljati merilno opremo, npr.: moment ključ, pomično merilo, merilne lističe, merilnik koraka navoja, itd.
- Znati morajo uporabljati specialno opremo:
 - merilnik temperature THERMO-HUNTER PT-2LD
 - merilec plinov Drager-Sensor CAT Ex2
 - ojačevalec momenta XVR40 PLARAD, (560-4000Nm)
 - (*) Električno gnani hidravlični agregat HYTORC 230-HD za momentiranje vijakov s kasetami: XLT, XLCT in MXT
 - Orodje ENERPAC za sekanje matic in razširjanje prirobnic
 - Potrebno je bolj podrobno navest izkušnje na specialnoj opremi za katere so kvalificirani in katera se uporablja v NEK.
- Poznati morajo princip odstranjevanja odlomljenih vijakov brez poškodb notranjega navoja v prirobnici
- (*) Vsi delavci morajo biti usposobljeni za delo z ročnim verižnim dvigalom, vrvnim poteznikom ali škripcem
- (*) Biti morajo strokovno usposobljeni za privezovanje bremen
- Dela bodo izvajali po navodilih vodje del, zato morajo dosledno in disciplinirano upoštevati njegova navodila in podane zahteve

8.6 Strugarji

- Zaradi fleksibilnosti pri izvajanju del na objektu NEK se od kandidatov zahteva, da izpolnjujejo tudi zahteve glede usposobljenosti, ki veljajo za ključavničarje in so navedene v točki 8.5.
- (*) Zahtevana je IV. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri – **strugar**
- (*) Razen splošnih teoretičnih in praktičnih znanj, ki jih morajo obvladati strugarji, morajo biti usposobljeni tudi za samostojno delo s prenosnimi stružnicami za struženje/poravnavo tesnilnih površin na prirobničnih spojih. Na objektu NEK se bodo uporabljali naslednji tip-i prenosnih stružnic:
 - EFKO TDF-2
 - FURMANITE FXB6-30
 - CLIMAX FF5000
 - FURMANITE AXL012

8.7 Upravljavec oz. voznik viličarja in teleskopskega kolesnega nakladalnika – Kramer ter traktorja FENDT 728 Vario s prikolico

- (*) Za to delo so primerni samo kandidati, ki imajo **večletno prakso** na področju upravljanja:
 - "Čelnega dizel viličarja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton ali podobnih viličarjev nosilnosti pet ton in več
 - Teleskopskega kolesnega nakladalnika KRAMER KT357 ali večjega traktorja FENDT 728 Vario s prikolico nosilnosti 50t. Za upravljanje "Čelnega dizel viličarja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton, ki je v lasti NEK ter teleskopskega kolesnega nakladalnika "Kramer KT357" (teleskop 7m, nosilnost 3,5 t + prikolica mora glavni kandidat in njegova zamenjava izpolnjevati naslednje pogoje:
- Osnovna VKV izobrazba – to je IV. stopnja osnovne izobrazbe
- (*) Opravljen izpit za upravljanje viličarjev, ki je bil izdan s strani pooblašene institucije
- (*) Opravljen izpit za vožnjo traktorja - kategorija "F"
- (*) Veljavno zdravniško spričevalo s poudarkom "Upravljavec viličarja in teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357" z možnostjo priklopa prikolice
- (*) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti iz Varnosti in zdravja pri delu prilagojen tveganjem na delovnem mestu – upravljavec viličarja in teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357; nanj je možno priklopiti tudi prikolico
- (*) Potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem obnovitvenem usposabljanju za upravljavca viličarja v skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Potrdilo o opravljenem obnovitvenem usposabljanju o varnem delu z viličarji ne sme biti starejše od **dveh** (2) let oz. mu veljavnost ne sme poteči pred koncem remonta

- (*) Delavec mora biti usposobljen za delo v radiološko nadzorovanih območjih (izobraževanje izvaja SU NEK-a)
 - da bodo za delo v radiološko nadzorovanem območju v časovni plan vključene meritve na števci (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve za pridobitev dovoljenja za delo v radiološko nadzorovanem območju;
 - da bo pravočasno, in izjemoma najkasneje do začetka del nadomestil vse tiste delavce, ki ne bodo uspešno opravili preizkusa usposobljenosti za delo v radiološko nadzorovanem območju ali tečaja splošnega usposabljanja ali tečaja za vodje del;
 - da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v nočnem času;
 - da bo po dnevnem zaključku del v radiološko nadzorovanem območju poskrbel, da bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;
 - da bod po zaključku del v radiološko nadzorovanem območju poskrbel, da bodo vsi delavci opravili meritve na WBC.
- **Uspešno zaključeno teoretično in praktično usposabljanje** za upravljavca "Čelnega dizel viličarja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton, ki bo potekalo v NEK.

En (1) mesec pred začetkom remonta (točen termin bo dogovorjen naknadno) bo za "glavnega" upravljavca viličarja in njegovo zamenjavo organizirano eno-dnevno teoretično in praktično usposabljanje na 8-tonskem viličarju v NEK, ki je v lasti NEK. Usposabljanje bo potekalo v skladu z učnim gradivom za usposabljanje upravljavcev viličarjev v NEK.

Teoretično usposabljanje obsega detajlno seznanjanje obeh kandidatov s tehničnimi karakteristikami ter z vsemi posebnostmi čelnega dizel viličarja tip-a DFG 680, Jungheinrich, nosilnosti 8 ton. Poudarek bo tudi na **zakonskih zahtevah** glede izvajanja vizualnega pregleda in funkcionalnega testa viličarja brez bremena, ki ga mora upravljavec viličarja opraviti vsak dan oz. pred uporabo.

Praktično usposabljanje bo potekalo na omenjenem viličarju pod vodstvom mentorja na objektu NEK.

Po končanem praktičnem usposabljanju na viličarju tip-a "DFG 680", ki je v lasti NEK, mora vsak kandidat opraviti praktični preizkus usposobljenosti. Komisija bo ocenila izvedbo posameznih korakov zadane naloge in izpolnila "Zapisnik o praktičnem preizkusu usposobljenosti". V primeru, da kandidat **uspešno** opravi preizkus usposobljenosti in da se tudi sam čuti usposobljenega za varno in samostojno izvajanje del, kar potrdi s podpisom zapisnika, se ga vpiše v seznam upravljavcev omenjenega viličarja.

- **Uspešno zaključeno teoretično in praktično usposabljanje** za upravljavca teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357, nosilnosti 3,5t, dolžina teleskopa 7m + možnost priklopa prikolice nosilnosti 14t in traktorja Fendt 728 Vario + prikolica skupne dovoljene mase 50t, ki bo potekalo v NEK.

En (1) mesec pred začetkom remonta (točen termin bo dogovorjen naknadno) bo za "glavnega" upravljavca teleskopskega nakladalnika in njegovo zamenjavo organizirano eno-dnevno teoretično in praktično usposabljanje na omenjeni opremi, ki je v lasti NEK.

Usposabljanje bo potekalo v skladu z učnim gradivom za usposabljanje upravljavcev teleskopskega nakladalnika KT357 in traktorja Fendt 728 Vario v NEK.

Teoretično usposabljanje obsega detajlno seznanjanje obeh kandidatov s tehničnimi karakteristikami ter z vsemi posebnostmi teleskopskega kolesnega nakladalnika KRAMER KT357, nosilnosti 3,5t, dolžina teleskopa 7m + možnost priklopa prikolice nosilnosti 14T in traktorja Fendt 728 Vario + možnost priklopa prikolice za vožnjo tovora do skupne dovoljene mase 50t. Poudarek bo tudi na zakonskih zahtevah glede izvajanja vizualnega pregleda opreme, ki jo mora upravljavec opraviti vsak dan oz. pred uporabo.

Praktično usposabljanje bo potekalo na omenjenem teleskopskem kolesnem nakladalniku in traktorjem pod vodstvom mentorja na objektu NEK.

Po končanem praktičnem usposabljanju na omenjenem teleskopskem kolesnem nakladalniku in traktorju, ki je v lasti NEK, mora vsak kandidat opraviti praktični preizkus usposobljenosti. Komisija bo ocenila izvedbo posameznih korakov zadane naloge in izpolnila "Zapisnik o praktičnem preizkusu usposobljenosti". V primeru, da kandidat uspešno opravi preizkus usposobljenosti in da se tudi sam čuti usposobljenega za varno in samostojno izvajanje del, kar potrdi s podpisom zapisnika, se ga vpiše v seznam upravljavcev omenjenega teleskopskega kolesnega nakladalnika KRAMER KT357 in v seznam za vožnjo traktorja Fendt 728 Vario.

8.8 Delavci za čiščenje opreme

Delavci za čiščenje opreme morajo izpolnjevati min. naslednje kvalifikacije/zahteve:

- Zahtevana je vsaj IV. stopnja osnovne izobrazbe
- Imeti morajo dobre ročne spretnosti in sposobnost izvajati dela v zaprtih/utesnjenih prostorih na višini oz. globini
- Znati morajo rokovati z visokotlačno opremo za čiščenje (WAP)

9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

- Pred-remontne aktivnosti morajo biti izvedene v skladu s predpisanimi termini v točki 2.3.
- Termin za teoretično in praktično usposabljanje upravljavcev viličarja tip-a "DFG 680", ki je v lasti NEK in upravljavcev teleskopskega kolesnega nakladalnika KRAMER KT357 s prikolico ter traktorja Fendt 728 Vario s prikolico bo dogovorjen z izvajalcem naknadno - najkasneje en mesec pred planirano izvedbo.
- Termin za splošno usposabljanje delavcev pred remontom bo dogovorjen z izvajalcem naknadno - najkasneje en mesec pred planirano izvedbo.
- Remontne aktivnosti na sekundarni stabilni opremi bodo potekale v skladu z veljavnim remontnim planom (Ebs/Primavera). Za izvedbo aktivnosti v času remonta 2027 je planirano **cca. 6100 delovnih ur**, v času remonta 2028 je planirano **cca. 5800 delovnih ur**, vključno z urami za upravljanje viličarja in teleskopskega kolesnega nakladalnika.

- Uporaba viličarja tip-a "DFG 680" ali teleskopskega kolesnega nakladalnika KRAMER KT357 ter traktorja Fendt 728 Vario je predvidena za cel remont. Aktivnosti bodo potekale predvidoma 10 ur/dan; v posameznih primerih lahko pride do podaljšanja ali spremembe delovnega časa. Odzivni čas v primeru spremembe v delovnem času je maksimalno 2 ure.

Predvideni začetek remonta RE`27 v trajanju okvirno 37 dni, je **01.04. 2027!**

Predvideni začetek remonta RE`28 v trajanju okvirno 29 dni, je **01.10.2028!**

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev, ki so v točkah 8.2 - 8.8 označene z (*), mora ponudnik/izvajalec dokazati z veljavnimi spričevali/certifikati obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.
- Izvajalec mora za vse preostale izvajalce del, ki niso bili imenovani v ponudbi, predložiti Spričevala/certifikate/potrdila o njihovi strokovni usposobljenosti v skladu s točko 2.3 (druga alineja). Tudi zanje je potrebno predložiti seznam delovnih izkušenj na področju vzdrževanja specificirane opreme (priloga št. 1) v NEK ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

- Ponudnik mora v celoti poznati, sprejemati in izpolnjevati naslednje zahteve:

- Glede na v točki 4. TIP STORITVE predstavljen pogodbeni princip, mora izvajalec sam razpolagati z vsem orodjem, delovno opremo, merilnim orodjem, osebnimi zaščitnimi sredstvi, varovalno opremo za delo na višini, potrošnim materialom, priročnimi skladišči, pisarniškim materialom, računalniki, fotoaparati in drugimi materialnimi sredstvi, ki so potrebna za kvalitetno izvedbo del. Seznam orodja in delovne opreme je naveden v prilogi št. 2.

Opomba: Računalniki morajo biti pred vnosom v NEK pregledani s strani NEK in opremljeni s posebno nalepko.

- Sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti in funkcionalno opremiti kontejnerje za pisarne in garderobe na lokacijo Remontnega kompleksa izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK, tako da bo lahko funkcioniral v vseh fazah izvedbe del.
- V sami ponudbi mora zagotoviti, da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem (uporaba nastavljivih ključev in cevni klešč je prepovedana), z ustreznimi stroji-napravami, merilnim orodjem in instrumenti in ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi.
- Izvajalec mora zagotoviti svojo tehnično brezhibno prenosno stružnico tipa EFKO TDF-2 za strojno obdelavo/poravnavo tesnilnih površin prirob. spojev.
- Izvajalec mora zagotoviti svojo tehnično brezhibno prenosno stružnico tipa Furmanite FXB6-30 premera od (cca 150 mm do cca 750 mm) za strojno obdelavo/ poravnavo tesnilnih površin prirobničnih spojev.
- Izvajalec mora predati naročniku seznam lastne opreme, ki se vnaša v NEK in bo iz NEK tudi iznešena - zahteve so definirane v prilogi št. 3.

- Izvajalec mora zagotoviti seznam delovne opreme (električno orodje, prenosne stružnice, dvižne naprave na električni in ročni pogon, pomožna nosilna sredstva, pripomočki, lestve, itd. in skupne varovalne opreme za delo na višini z dokazili o brezhibnosti in ga ob prihodu v NEK dostaviti naročniku in službi TO.VPD, ki bo izvedla pregled – zahteve so definirane v prilogi št. 3.
- Izvajalec mora predati naročniku veljavna poročila/certifikate o kalibraciji merilno testne opreme.
- Dostaviti mora popis vseh nevarnih kemikalij, ki jih namerava uporabljati pri svojem delu. Od strani kemijske službe v NEK (TO.KM) pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal dela v NEK. (Obrazec je v ADP-1.6.701, Dodatek 6.2 za zunanje izvajalce z domačega trga in Dodatek 6.2A za zunanje izvajalce s tujega trga). Za vse kemikalije na seznamu je obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.
- Izvajalec mora zagotoviti upravljavcu viličarja in teleskopskega kolesnega nakladalnika ter strugarjem baterijsko svetilko.
- V primeru potrebnih popravil posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK je potrebno izdelati vso potrebno delavniško dokumentacijo.
- V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za nemoteno odvijanje del.
- Delo izvajati z veljavnim terminskim planom remonta NEK in se po potrebi prilagajati spremembam plana.
- Izvajalec remontnih del se mora udeleževati strokovnih tečajev in usposabljanj, ki jih pripravi ali organizira NEK.
- Neposredno pred začetkom remonta se morajo vsi kandidati udeležiti indoktrinacije v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili vstopa/izstopa v NEK, vstopa/izstopa in gibanja po tehnološkem delu objekta, odnosa do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in zdravja pri delu in protipožarne zaščite, preprečitev vnosa tujkov v sisteme/komponente, itd.

11. OBVEZNOSTI NEK

Naročnik bo izpolnil obveznosti potrebne za izvedbo del, pa bo:

- Odprl vse delovne naloge (brez prilog)
- Izvajalcu del dostavil plan remontnih aktivnosti s sistemskimi okni (NEK sme najkasneje **deset (10) dni** pred pričetkom izvajanja remontnih del obvestiti zunanjega izvajalca o spremembi roka za izvedbo del)
- S komponent demontiral električno in instrumentacijsko opremo
- S komponent demontiral toplotno izolacijo
- Priskrbel vse rezervne dele
- Priskrbel potrebna olja in masti
- Omogočil popravilo sestavnih delov v delavnici nek po vnaprej pripravljeni in odobreni dokumentaciji

- S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrževanju

12. POSEBNE ZAHTEVE

- V primeru urgentnih-neplaniranih odpovedi opreme med izvajanjem remontnih aktivnosti se mora izvajalec v najkrajšem času odzvati na poziv, organizirati delovno skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik NEK, odpraviti napako.
- V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati številčno angažiranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in čas angažiranja, kjer to že ni točno specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spoštovati pravila varnosti in zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni čas).
- Izvajalec del mora imenovati odgovorne osebe za nujne intervencije. Prav tako mora podati način poziva in zagotoviti odzivnost v čim krajšem času, vendar najkasneje v 12 urah.
- Ponudnik mora poskrbeti za pravočasno uvajanje "novih" delavcev v primeru potrebnih zamenjav (bolezen, prosti dan zaradi počitka, itd.).
- Izvajalec mora zagotoviti, da se delavci sporazumevajo v slovenskem/hrvaškem jeziku in razumejo pisna navodila v slovenščini/hrvaščini.
- Ponudnik mora imeti izkušnje na delih, režimih, kjer je vstop na delovišče pogojen z varnostnim preverjanjem.

13. ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Augmented Quality (AQ) mora Pogodbenik/izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti minimalno v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, oziroma primerljivim, in v skladu z aplikabilnimi zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements, ki je v prilogi 4.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priročnik sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela. Ustreznost in učinkovitost Ponudnikovega/izvajalčevega sistema zagotavljanja kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajalčevim sistemom zagotavljanja kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnološkimi in kontrolnimi postopki, kot je definirano v točki 5 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja discipline TO. VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca.

Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehničnih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

14. PRILOGE

- Priloga 1: Seznam opreme in opis vzdrževalnih aktivnosti za remont RE'27 in RE'28
- Priloga 2: Seznam orodja in delovne opreme za vzdrževanje sekundarne stabilne opreme v RE'27 in RE'28
- Priloga 3: Navodila za pripravo pred remontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila
- Priloga 4: QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements

Seznam opreme in opis planiranih vzdrževalnih aktivnosti za remont 2027											
Zna. št.	System	Equip. No.	Func. Description	Flow diagram	90kg	Room	Bld. El.	Equip. El.	Manuf. Name	VZDRŽEVALNI POSTOPEK	TIP STORITVE
001	CY	CO101CND-001	CONDENSER A	D-302-091	TB	008	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Odpiranje inspekcijskih odprtin CO101CND-001 in postavljen zaščitenih ponjav na cemi snop
002	CY	CO101CND-001	CONDENSER A	D-302-091	TB	008	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Inspekcijski pregled notranjosti CY strani CO101CND-001
003	CY	CO101CND-001	CONDENSER A	D-302-091	TB	008	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Čiščenje in pregled CY strani CO101CND-001
004	CY	CO101CND-002	CONDENSER B	D-302-091	TB	007	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Odpiranje inspekcijskih odprtin CO101CND-002 in postavljen zaščitenih ponjav na cemi snop
005	CY	CO101CND-002	CONDENSER B	D-302-091	TB	007	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Inspekcijski pregled notranjosti CY strani CO101CND-002
006	CY	CO101CND-002	CONDENSER B	D-302-091	TB	007	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Čiščenje in pregled CY strani CO101CND-002
007	CW	CO101CND-001-BOXA	CONDENSER A WATER HEX	D-302-205	TB	008	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
008	CW	CO101CND-001-BOXB	CONDENSER A WATER HEX	D-302-205	TB	008	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
009	CW	CO101CND-002-BOXC	CONDENSER B WATER HEX	D-302-205	TB	007	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
010	CW	CO101CND-002-BOXD	CONDENSER B WATER HEX	D-302-205	TB	007	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
011	FW	FW100HEX-002	FEEDWATER HEATER 1-B	D-302-091	TB	019	107.62	107.62	AQ	GMM-4.785 in GMM-4.781	Servisni pregled izmenjevalca + ECT pregled cevi
012	CY	CY105HEX-002	HEATER NO.2B	D-302-091	TB	019	107.62	107.62	AQ	GMM-4.785 in GMM-4.781	Servisni pregled izmenjevalca + ECT pregled cevi
013	LO	LO900HEX-001	LUBE OIL COOLER "A"		TB	029	107.62	107.62	AQ	GMM-4.785	Servisni pregled izmenjevalca
014	LO	LO900HEX-002	LUBE OIL COOLER "B"		TB	029	107.62	107.62	AQ	GMM-4.785	Servisni pregled izmenjevalca
015	TC	TC100HEX-001	CLOSED CYCLE HEAT EXCHANGER "A"	D-302-201, D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	GMM-4.780	Čiščenje in pregled TC izmenjevalca (v primeru, da ne bo aktivnost izvedena v OL35)
016	TC	TC100HEX-002	CLOSED CYCLE HEAT EXCHANGER "B"	D-302-201, D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	GMM-4.780	Čiščenje in pregled TC izmenjevalca
017	MS	TU111HEX-001	MOISTURE SEPARATOR "A"	D-302-012	TB	042	115.55	115.55	NNS	PMMA-4.780	Odpiranje separatorja vlage za potrebe QC pregleda -merjenje debeline pločevine
018	MS	TU111HEX-002	MOISTURE SEPARATOR "B"	D-302-012	TB	042	115.55	115.55	NNS	PMMA-4.780	Odpiranje separatorja vlage za potrebe QC pregleda -merjenje debeline pločevine
019	CV	CV104SJE-002	AIR EJECTOR B	D-302-052	TB	026	107.62	107.62	NNS	PMMA-4.790	Servisni pregled ejektorja s pripadajočim izmenjevalcem
020	FW	FW900HEX-001	ST GEN FW PMP "A" LUBE OIL CONSOLE OIL COOLER	D-302-082	TB	005	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Zamenjava cirkovih žitovinskih anod
021	FW	FW900HEX-002	ST GEN FW PMP "B" LUBE OIL CONSOLE OIL COOLER	D-302-082	TB	005	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Zamenjava cirkovih žitovinskih anod
022	FW	FW900HEX-003	ST GEN FW PMP "C" LUBE OIL CONSOLE OIL COOLER	D-302-082	TB	005	100.3	100.3	NNS	Navodila za delo	Zamenjava cirkovih žitovinskih anod
023	HD	HD EX-JOINTS	HD EKSPANZIJSKI SPOJ	D-302-111	TB	006	100.3	100.3	NSR	GMM-4.017-Navodilo za delo	Preventivni pregled HDEJ-001/002/003
024	MS	SYSTEM-MS	MS-CROSS UNDER CEVOVOD	/	TB	/	107.62	/	/	GMM-4.018-Navodila za delo	Odpiranje/zapiranje revozijskih odprtin na MS CROSS UNDER cevovodu - Odpirni se 1-4 MS odpirne.

Tehnične specifikacije za izvedbo vzdrževalnih del na sekundarnih stabilnih komponentah v RE'27 in RE'28

Seznam opreme in opis planiranih vzdrževalnih aktivnosti za remont 2027

Zap. št.	System	Equip. No.	Equip. Description	Flow diagram	Blng.	Room	Bld. Et.	Equip. Et.	SR	Mand. Name	VZDRŽEVALNI POSTOPEK	Tip storitve
025	CW	PWPS-001	CW103TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I. SERVIS-TN05-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filternih vočkov
026	CW	PWPS-002	CW108TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I. SERVIS-TN05-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filternih vočkov
027	CW	PWPS-003	CW103TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I. SERVIS-TN05-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filternih vočkov
028	CW	PWPS-004	CW103TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I. SERVIS-TN05-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filternih vočkov
029	FP	FPPS-001	STRAINER	D-302-405	TB	021	107.62	107.62	NNS	EATON CORPORATION	Navodila za delo	Preventivni pregled FP-straneja in čiščenje sit ter zamenjava tesnil
030	FP	FPPS-003	STRAINER	D-302-405	TB	010	100.3	100.3	NNS	EATON CORPORATION	Navodila za delo	Preventivni pregled FP-straneja in čiščenje sit ter zamenjava tesnil
031	FP	FPPS-005	RCFPC02 INLT STRN	D-302-403	IB	029	107.62	107.62	NNS	EATON CORPORATION	Navodila za delo	Preventivni pregled FP-straneja in čiščenje sit ter zamenjava tesnil
032	FP	FP-SPRINKLER	FP-SPRINKLER SYSTEM	D-302-401 do 410	TB	X	X	X	NNS	/	Navodila za delo	Manjša popravila na FP sprinkler sistemu, kot so poravnava cevovodov, zamenjava pršilnih špi...
033	CY	CYTS-001	CY106PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-091	TB	009	100.3	98.3	NNS	/	GMM-4.018-Navodila za delo	Montaža sila na CY sistemu
034	CY	CYTS-002	CY106PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-092	TB	009	100.3	98.3	NNS	/	GMM-4.018-Navodila za delo	Demontaža sila na CY sistemu
035	TC	TC1TS-001	TC101PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	/	GMM-4.018-Navodila za delo	Montaža sila na TC sistemu
036	TC	TC1TS-001	TC101PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	/	GMM-4.018-Navodila za delo	Demontaža sila na TC sistemu
037	VC	VC101TNK-001	VACUUM CONTROL TANK	D-302-132	TB	022	107.62	107.62	NNS	METALVA	GMM-4.018-Navodila za delo	Pregled VC rezervoarja
038	VC	VCRO-001	VC101TNK-001 TO VC100CPRS LINE ORIFICE	/	TB	022	107.62	107.62	NNS	/	GMM-4.018-Navodila za delo	Pregled in čiščenje zastonja ter pripadajočega cevovoda
039	GN	TU139FLT-001	HYDROGEN SIDE SEAL OIL FILTER	D-302-305	TB	010	100.3	100.3	NNS	AMF CUIND DIV-A21B-C-10482	GMM-4.018-Navodila za delo	Pregled čiščenje filtra
040	GN	TU139FLT-002	AIR SIDE SEAL OIL FILTER	D-302-305	TB	010	100.3	100.3	NNS	AMF CUIND	GMM-4.018-Navodila za delo	Pregled čiščenje filtra
041	CY	CY100FLT-001	FW105PMP-001 INLET FILTER	D-302-094	TB	005	100.3	100.3	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled CY100FLT-FW lesnine vode
042	CY	CY100FLT-002	FW105PMP-002 INLET FILTER	D-302-094	TB	005	100.3	100.3	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled CY100FLT-FW lesnine vode
043	CY	CY100FLT-003	FW105PMP-003 INLET FILTER	D-302-094	TB	005	100.3	100.3	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled CY100FLT-FW lesnine vode
044	CY	CY101TNK-001	GST WITH FLOATING DIAPHRAGM	D-302-092	YRD	K06	100.3	100.3	SR-3	Melania Marbor	Navodila za delo	Praznjenje rezervoarja in priprava na sanacijo AKZ premaza ter priprava na polnjenje in podp. pri pol
045	CY	CY101TNK-002	GST WITH FLOATING DIAPHRAGM	D-302-092	YRD	K06	100.3	100.3	SR-3	Melania Marbor	Navodila za delo	Praznjenje rezervoarja in priprava na sanacijo AKZ premaza ter priprava na polnjenje in podp. pri pol
046	FW	LJ3651A	EEDWATER PUMP 001 LUBE OIL LEVEL INDIC. GLASS	D-302-082	TB	005	100.3	100.3	NNS	LUBE DEVICES INC	Navodila za delo	ZKP 2026/213 - Sanacija puščanja na oglezku LJ3651A
047	TS	LJ1092	TS102TNK SURGE TANK LEVEL	D-302-056	ABH	01	100.3	100.3	NNS	/	Navodila za delo	ZKP 2025/2173 - Sanacija puščanja na nivoizku LJ1092
048	CY	CY102HEX-003	CO101GND-001 HEATER NO.6A	D-302-091	TB	028	107.62	107.62	AG	TEI THERMAL ENGINEERING-TG76-0	GMM-4.1786 in GMM-4.731	ZKP 2026/178 - Sanacija puščanja na cevah granitica 48A (v primeru, da ne bo sanacije v OL35)

Tehnične specifikacije za izvedbo vzdrževalnih del na sekundarnih stabilnih komponentah v RE'27 in RE'28

Seznam opreme in opis planiranih vzdrževalnih aktivnosti za remont 2028												
Zap. št.	System	Equip. No	Funcst. Description	Flow diagram	Blgd.	Room	BU/EI	Equip. EI	sr	Manuf. Name	VZDRŽEVALNI POSTOPEK	TIP
001	CY	CO101CND-001	CONDENSER A	D-302-091	TB	008	100.3	100.3	NNS	WESTINGHOUSE	Navodila za delo	Odpranje inspekcijskih odprtin CO101CND-001 in postavitve zaščitnih ponjav na cveni snop
002	CY	CO101CND-001	CONDENSER A	D-302-091	TB	008	100.3	100.3	NNS	WESTINGHOUSE	Navodila za delo	Inspekcijski pregled notranjosti CY strani CO101CND-001
003	CY	CO101CND-001	CONDENSER A	D-302-091	TB	008	100.3	100.3	NNS	WESTINGHOUSE	Navodila za delo	Čiščenje in pregled CY strani CO101CND-001
004	CY	CO101CND-002	CONDENSER B	D-302-091	TB	007	100.3	100.3	NNS	WESTINGHOUSE	Navodila za delo	Odpranje inspekcijskih odprtin CO101CND-002 in postavitve zaščitnih ponjav na cveni snop
005	CY	CO101CND-002	CONDENSER B	D-302-091	TB	007	100.3	100.3	NNS	WESTINGHOUSE	Navodila za delo	Inspekcijski pregled notranjosti CY strani CO101CND-002
006	CY	CO101CND-002	CONDENSER B	D-302-091	TB	007	100.3	100.3	NNS	WESTINGHOUSE	Navodila za delo	Čiščenje in pregled CY strani CO101CND-002
007	CW	CO101CND-001-BOXA	CONDENSER A WATER HEX	D-302-205	TB	008	100.3	100.3	NNS	GEC ALSTHOM-DELAS	GMM-4-750	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
008	CW	CO101CND-001-BOXB	CONDENSER A WATER HEX	D-302-205	TB	008	100.3	100.3	NNS	GEC ALSTHOM-DELAS	GMM-4-750	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
009	CW	CO101CND-002-BOXC	CONDENSER B WATER HEX	D-302-205	TB	007	100.3	100.3	NNS	GEC ALSTHOM-DELAS	GMM-4-750	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
010	CW	CO101CND-002-BOXD	CONDENSER B WATER HEX	D-302-205	TB	007	100.3	100.3	NNS	GEC ALSTHOM-DELAS	GMM-4-750	Čiščenje CW vodne strani kondenzatorja
011	TC	TC100HEX-001	CLOSED CYCLE HEAT EASCHANGER "A"	D-302-201, D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	KOREA HYDRO & Nuclear Power Co	GMM-4-780	Čiščenje in pregled TC izmenjevalca (v primeru, da ne bo aktivnost izvedena v OL35)
012	TC	TC100HEX-002	CLOSED CYCLE HEAT EASCHANGER "B"	D-302-201, D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	DURO ĐAKOVIC	GMM-4-780	Čiščenje in pregled TC izmenjevalca
013	VC	VC101TNK-001	VACUUM CONTROL TANK	D-302-132	TB	022	107.62	107.62	NNS	METALNA	GMM-4-018+Navodila za delo	Pregled VC rezervoarja
014	VC	VCRO-001	VC101TNK-001 TO VC100CPRS LINE ORIFICE	/	TB	022	107.62	107.62	NNS	/	GMM-4-018+Navodila za delo	Pregled in čiščenje zaslonke ter pripadajočega cevovoda
015	CW	PWPS-001	GW109TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I SERVIS-TN06-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filterarskih vozčkov
016	CW	PWPS-002	GW109TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I SERVIS-TN06-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filterarskih vozčkov
017	CW	PWPS-003	GW109TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I SERVIS-TN06-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filterarskih vozčkov
018	CW	PWPS-004	GW109TNK-001 FILTER	D-302-206	CWI	008	101.9	101.9	NNS	TPK MONTAŽA I SERVIS-TN06-O-5384	Navodila za delo	Preventivna zamenjava filterarskih vozčkov
019	CY	CYTS-001	CY06PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-091	TB	009	100.3	99.3	NNS	/	GMM-4-018+Navodila za delo	Montaža alfa na CY sistemu
020	CY	CYTS-002	CY06PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-092	TB	009	100.3	99.3	NNS	/	GMM-4-018+Navodila za delo	Demontaza alfa na CY sistemu
021	TC	TCTS-001	TC101PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	/	GMM-4-018+Navodila za delo	Montaža alfa na TC sistemu
022	TC	TCTS-001	TC101PMP-001 SUCT TEMP STRAINER	D-302-221	TB	002	100.3	100.3	NNS	/	GMM-4-018+Navodila za delo	Demontaza alfa na TC sistemu

Tehnične specifikacije za izvedbo vzdrževalnih del na sekundarnih stabilnih komponentah v RE'28

Seznam opreme in opis planiranih vzdrževalnih aktivnosti za remont 2028

Zap. št.	System	Equip. No.	Funct. Description	Flow diagram	Blgd.	Remont	Equip. El.	SR	Manuf. Name	VZDRŽEVALNI POSTOPEK	TP
023	GN	TU139FLT-001	HYDROGEN SIDE SEAL OIL FILTER	D-302-305	TB	010	100,3	NNS	AMF CUNO DIV-A218-0-10482	PGIjed 255anje filtra	
024	GN	TU139FLT-002	AIR SIDE SEAL OIL FILTER	D-302-305	TB	010	100,3	NNS	AMF CUNO	PGIjed 255anje filtra	
025	CY	CY100FLT-001	FW105PMP-001 INLET FILTER	D-302-094	TB	005	100,3	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled CY100FLT-FW tesnilne vode
026	CY	CY100FLT-002	FW105PMP-002 INLET FILTER	D-302-094	TB	005	100,3	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled CY100FLT-FW tesnilne vode
027	CY	CY100FLT-003	FW105PMP-003 INLET FILTER	D-302-094	TB	005	100,3	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled CY100FLT-FW tesnilne vode
028	MS	TU111HEX-001	MOISTURE SEPARATOR "A"	D-302-012	TB	042	115,55	NNS	TEI THERMAL ENGINEERING-TG/6-0	PMM-4.750	Odpranje separatorja vlage za potiska QC pregleda -merjenje debilina pločevina
029	MS	TU111HEX-002	MOISTURE SEPARATOR "B"	D-302-012	TB	042	115,55	NNS	TEI THERMAL ENGINEERING-TG/6-0	PMM-4.750	Odpranje separatorja vlage za potiska QC pregleda -merjenje debilina pločevina
030	FW	FW900HEX-001	ST GEN FW PMP "A" LUBE OIL CONSOLE OIL COOLER	D-302-082	TB	005	100,3	NNS	ITT Standard	Navodila za delo	Zamenjava cirkovih žirovalnih anod
031	FW	FW900HEX-002	ST GEN FW PMP "B" LUBE OIL CONSOLE OIL COOLER	D-302-082	TB	005	100,3	NNS	ITT Standard	Navodila za delo	Zamenjava cirkovih žirovalnih anod
032	FW	FW800HEX-003	ST GEN FW PMP "C" LUBE OIL CONSOLE OIL COOLER	D-302-082	TB	005	100,3	NNS	ITT Standard	Navodila za delo	Zamenjava cirkovih žirovalnih anod
033	FW	FW100HEX-001	FEEDWATER HEATER 1-A	D-302-081	TB	018	107,62	AQ	TEI THERMAL ENGINEERING-TG/6-0	GMM-4.755 in GMM-4.781	Servisni pregled zmanjevalca + ECT pregled cavi
034	CY	CY103HEX-001	CO101CND-001 HEATER NO 4A	D-302-081	TB	025	107,62	AQ	TEI THERMAL ENGINEERING-TG/6-0	GMM-4.785 in GMM-4.781	Servisni pregled zmanjevalca + ECT pregled cavi
035	CY	CY103HEX-002	CO101CND-002 HEATER NO 4B	D-302-081	TB	024	107,62	AQ	TEI THERMAL ENGINEERING-TG/6-0	GMM-4.785 in GMM-4.781	Servisni pregled zmanjevalca + ECT pregled cavi
036	BD	SBAHS001	STEAM GENERATOR BLDN HEAT EXCHANGER	D-302-095	IB	006	100,3	AQ	Fourie Legadec	PMM-4.750	Servisni pregled zmanjevalca + tlačni test + PT kontrola zvarov
037	BD	SBAHS002	STEAM GENERATOR BLDN HEAT EXCHANGER	D-302-095	IB	006	100,3	AQ	Fourie Legadec	PMM-4.750	Servisni pregled zmanjevalca + tlačni test + PT kontrola zvarov
038	HD	HD EX-JOINTS	HD EKSPANZIJSKI SPOJ	D-302-111	TB	006	100,3	NSR	PATHWAY	GMM-4.017+Navodila za delo	Preventivni pregled HDEJ-001/002/003
039	MS	SYSTEM-MS	MS CROSS UNDER CEVOVOD	/	TB	/	107,62	/	/	GMM-4.018+Navodila za delo	Odpranjezapiranje revizijskih odptin na MS CROSS UNDER cevovodu - Odpira se 1-4 MS odprtine
040	FP	FPPS-002	STRAINER	D-302-402	TB	015	100,3	NNS	HELLAN STRAINER EUROPE	Navodila za delo	Preventivni pregled FP-strainerja in 255anje st ter zamenjava tesnil
041	FP	FPPS-004	STRAINER	D-302-402	TB	035	107,62	NNS	/	Navodila za delo	Preventivni pregled FP-strainerja in 255anje st ter zamenjava tesnil
042	FP	FP-SPRINKLER	FP-SPRINKLER SYSTEM	D-302-401 do 410	TB	X	X	NNS	/	Navodila za delo	Manjša popravila na FP sprinkler sistemu, kot so poramava cevovodov, zamenjava pršilnih sob...
043	TU	TU141EJE-001	TURBINE LUBE OIL TKN EJECTOR	D-302-295	TB	029	107,62	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled ejektorja v nezvoaju TU141TNK-001
044	TU	TU141EJE-002	TURBINE LUBE OIL TKN EJECTOR	D-302-295	TB	029	107,62	NNS	/	Navodila za delo	Servisni pregled ejektorja v nezvoaju TU141TNK-001

Tehnične specifikacije za izvedbo vzdrževalnih del na sekundarnih stabilnih komponentah v RE'27 in RE'28

Revizija: 0

Seznam orodja in delovne opreme za vzdrževanje sekundarne stabilne opreme v RE'27

- Verižno dvigalo, nosilnosti 750 kg	6 kos
- Verižno dvigalo, nosilnosti 1500 kg	2 kos
- Verižno dvigalo, nosilnosti 1500 kg z verigo 5-6 m	2 kos
- Verižno dvigalo, nosilnosti 3000 kg	2 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 800 kg	3 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 1600 kg	1 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 3200 kg	2 kos
- Škopec, nosilnosti 1 T	4 kos
- Škopec, nosilnosti 2 T	8 kos
- Škopec, nosilnosti 3 T	4 kos
- Škopec, nosilnosti 5 T	4 kos
- Škopec omega (trebušasti), nosilnosti 4,75 T	2 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolžina 1 m)	2 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolžina 2 m)	6 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolžina 4 m)	2 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolžina 1 m)	2 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolžina 2 m)	4 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolžina 4 m)	6 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolžina 6 m)	2 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 3000 kg, (dolžina 3 m)	2 kos
- Brezkončni dvižni trak, nosilnosti 3000 kg, (dolžina 6 m)	4 kos
- Libela (vodna tehnica), (dolžina 600 mm)	1 kos
- Libela (vodna tehnica), (dolžina 1000 mm)	1 kos
- Colski udarni nasadni ključi (od 1" do 2 3/8")	1 set
- Colski udarni viličasti ključi (od 1" do 2 3/8")	1 set
- Metričnih udarni nasadni ključi (od 24 mm do 70mm)	1 set
- Metričnih udarni viličasti ključi (od 24mm do 70 mm)	1 set
- Metrični viličasto-obročni ključi (od 6 do 80 mm)	6 set
- Colski viličasto-obročni ključi (od 5/16" do 2 3/8")	6 set
- Metrični natični ključi (šesterokotni) (od 8 mm do 46 mm)	3 set
- Colski natični ključi (šesterokotni) (od 3/8" do 1 1/4")	1 set
- Colski natični ključi (šesterokotni) (od 15/16" do 2")	1 set
- Colski natični ključi (šesterokotni) (od 1 1/2" do 3")	1 set
- Metrični udarni natični ključi (šesterokotni) (od 17 do 70 mm)	1 set
- Colski udarni natični ključi (šesterokotni) (od 1" do 2 3/8")	1 set
- Metrični udarni dolgi natični ključi (šesterokotni) (od 13 do 24 mm)	1 set
- Colski udarni dolgi natični ključi (šesterokotni) (od 3/8" do 1 1/4")	1 set

- Dvosmerna raglja 3/4" za natične ključe	2 kos
- Dvosmerna raglja 1/2" za natične ključe	2 kos
- Adapter 3/4" (Ž) na 1/2" (M)	1 kos
- Adapter 1" (Ž) na 3/4" (M)	2 kos
- Adapter 1/2" (Ž) na 3/4" (M)	2 kos
- Adapter 1 1/2" (Ž) na 1" (M)	1 kos
- Metrični imbus ključ (od 1,5 do 19 mm)	1 set
- Colskih imbus ključ (od 1/16" do 1")	1 set
- Lomilni drog, mali, dolžine 400 mm	6 kos
- Lomilni drog veliki	2 kos
- Kovinska strgala, ploščata.....	4 kos
- Kovinska strgala, trikotna	3 kos
- Pila ploščata z ročajem, fina	3 kos
- Pila okrogla z ročajem, fina	1 kos
- Palica bakrena Ø 30×250	3 kos
- Električni udarni vijčnik GDS 1" (za momente 2000 Nm)	2 kos
- Merilni lističi (od 0,02 do 2,0 mm, L=100)	3 kos
- Merilni lističi (od 0,01 do 1,0 mm, L=200)	1 kos
- Merilni lističi (od 0,05 do 1,0 mm, L=300)	1 kos
- Merilni lističi korakov navoja za metrične navoje.....	3 kos
- Merilni lističi korakov navoja za colske navoje.....	3 kos
- Premi brusilnik.....	2 kos
- Kotni brusilnik Ø 125	2 kos
- Kotni brusilnik Ø 180	1 kos
- Kotni brusilnik Ø 230	2 kos
- Žična krtača.....	8 kos
- Žična krtača INOX.....	4 kos
- Sekači ploščati.....	3 kos
- Kladivo 0,5 kg.....	3 kos
- Kladivo 1 kg.....	5 kos
- Kladivo 2 kg.....	3 kos
- Kladivo 3 kg.....	3 kos
- Kladivo 5 kg.....	3 kos
- Kladivo 10 kg.....	4 kos
- Kladivo bakreno 0,5 kg.....	3 kos
- Kladivo gumijasto 1 kg.....	2 kos
- Kladivo plastično 1 kg	2 kos
- Pomično merilo 150 mm.....	6 kos
- Točkalo za označevanje začetne točke vrtanja	5 kos

- Meter tračni 3 m.....	5 kos
- Zaboj za orodje 500×500×1000 mm.....	7 kos
- Električni kolutni podaljšek 25 m.....	7 kos
- Ločilni transformator	5 kos
- Ključavničarski kotnik z naslonom.....	3 kos
- Ploščati izvijači	4 set
- Križni izvijači.....	4 set
- Risalna igla.....	3 kos
- Led reflektor 42W - Baterijski	6 kos
- Led reflektor 220V/100W	6 kos
- Svetilka z kablom.....	3 kos
- Razne spona mizarske (male, srednje, velike)	3 kos
- Kombinirane klešče.....	5 kos
- Ploščate klešče	2 kos
- Klešče grip 1".....	3 kos
- Klešče grip 2".....	3 kos
- Klešče papagajke 1".....	1 kos
- Klešče papagajke 2".....	1 kos
- Klešče cevne 1" (pod 45°).....	2 kos
- Klešče cevne 2" (pod 45°).....	2 kos
- Klešče cevne 3" (pod 45°).....	1 kos
- Klešče za seger obročke notranje ravne.....	1 kos
- Klešče za seger obročke notranje poševne.....	1 kos
- Klešče za seger obročke zunanje ravne.....	1 kos
- Klešče za seger obročke zunanje poševne	1 kos
- Ročni paletni viličar nosilnosti 1500 kg	2 kos
- Škornji gumijasti visoki	8 kos
- Gumijasta delovna obleka.....	20 kos
- Izbijači (3-10 mm)	3 set
- Prebijači, luknjači za tesnilke.....	1 set
- Vrtalni stroj magnetni mali	1 kos
- Vrtalni stroj magnetni veliki	1 kos
- Svedri spiralni za kovino HSS (DIN 338) (od Ø0,5 do Ø13 mm).....	2 set
- Spiralni MK svedri za kovino (od Ø13 do Ø30 mm)	1 set
- Kronske svedri za kovino (od Ø12 do Ø58 mm).....	1 set
- Navojni svedri in čeljusti (od M3 do M20).....	1 set
- Navojni sveder in čeljust 5/8" 11UNC.....	1 kos
- Navojni sveder in čeljust 3/4" 10UNC.....	1 kos
- Navojni sveder in čeljust 3/4" 18UNF	1 kos

- Navojni sveder in čeljust 7/8" 9UNC.....	1 kos
- Navojni sveder in čeljust 1" 8UNC.....	1 kos
- Navojni sveder in čeljust 1 1/4" 8UN	1 kos
- Navojni sveder in čeljust 1 1/8" 8UN	1 kos
- Navojni sveder in čeljust 1 1/2" 8UN	1 kos
- Navojni sveder in čeljust M24×1,5	1 kos
- Navojni sveder in čeljust M24×3	1 kos
- Navojni sveder in čeljust M45×3	1 kos
- Set za odstranjevanje zlomljenih vijakov (No. 1 do No. 8)	3 set
- Varovalni pas za delo na višini	13 kos
- Inšpekcijsko ogledalo.....	3 kos
- Momentni ključ (8-40 Nm).....	1 kos
- Momentni ključ (20-120 Nm).....	1 kos
- Momentni ključ (40-200 Nm) (1/2").....	1 kos
- Momentni ključ (70-350 Nm) (1/2").....	1 kos
- Momentni ključ (120-600 Nm)	1 kos
- Momentni ključ (140-760 Nm).....	1 kos
- Momentni ključ (200-1000 Nm) (3/4").....	1 kos
- Momentni ključ (750-2000 Nm)	1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni ključ (1/2").....	1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni ključ (3/4").....	1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni ključ (1").....	1 kos
- Prenosna stružnica FURMANITE FXB6-30	1 kos
- Prenosna stružnica EFCO TDF-2	1 kos
- Industrijski sesalci.....	3 kos
- Multiplikator momenta×4	1 kos

Opomba:

- Orodje mora biti pregledano in brezhibno.
- Delovna oprema mora imeti priloženo potrdilo oz. zapisnik o zadnjem pregledu.
- Vsi momentni ključi, pomična merila, merilne urice, itd. mora biti brezhibna, umerjena in ustrezno označena, da se vidi veljavnost kalibracije.



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik: _____

Naslov: _____

DŠ: _____

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _____

A. REMONTNA DELA NA SEKUNARNIH VENTILIH – (v €) brez DDV

A.1 Redni remont –Fiksni del

Zap. Št.	Fiksni del	Količina v kos	Cena/ventil v € brez DDV	Vrednost skupaj (predvidena količina x cena)
1	Servis ventilov preventivne narave	100		
2	Servis ventilov korektivne narave	50		
Vrednost predremontnih del				
Vrednost poremotnih del				
SKUPAJ vrednost brez DDV				

A.2 Redni remont – Preventivni pregled tesnil

Zap. Št.	Fiksni del	Predviden obseg del v h	Cena urne postavke v €/h	Vrednost skupaj (predviden obseg x cena urne postavke)
1	Preventivni pregled tesnil AO, MO in ročnih ventilov- cca 50 kos	50		
SKUPAJ				

A.3 Redni remont – Več del v predvidenem obsegu 1000 ur

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Stopnja izobrazbe	Predvideno št. ur (skupaj ne več kot 1000)	Cena po urni postavki v €	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Tehnologi	najmanj VI. ali VII. stopnja	200		
2	QC kontrolor	najmanj V.stopnja	200		
3	Vodja del	IV. ali V.stopnja	200		
4	Strojna obdelava	IV. stopnja	200		
5	Ključavničarji	IV. stopnja	200		
SKUPAJ					

Urne postavke po posamezni kvalifikacijski strukturi so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika. Dodatki se obračunajo skladno s 5.členom pogodbe. Urna postavka ne vključuje DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Skupaj točka A (A.1 + A.2 + A.3) brez DDV : _____

Vrednost DDV: _____

Skupna vrednost z DDV: _____

B1: VZDRŽEVALNA DELA NA SEKUNDARNI STABILNI OPREMI RE27

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno število delavcev	Predvideno št. ur (skupaj ne več kot 6100)	Cena po urni postavki	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Tehnolog / Vodja remonta	1	280		
2	QA inženir	1	260		
3	QC kontrolor	2	560		
4	Vodja del	4	1040		
5	Ključavničarji	12	2660		
6	Strugar – delo s prenosno stružnico	2	720		
7	Delavec za čiščenje opreme (točka 7.3-k)	4	300		
8	Delavec za interni transport	1	280		
I.	Vrednost skupaj				
II.	Predvidena vrednost dodatkov (22 % »Vrednost skupaj«)				
III.	Vrednost predremotnih aktivnosti				
IV.	Vrednost poremontnih aktivnosti				
Skupaj (I+II+III+IV) brez DDV					
Vrednost DDV					
Skupaj vrednost z DDV					

B2: VZDRŽEVALNA DELA NA SEKUNDARNI STABILNI OPREMI RE28

Zap. Št.	Kvalifikacijska struktura	Potrebno število delavcev	Predvideno št. ur (skupaj ne več kot 5800)	Cena po urni postavki	Vrednost skupaj (predvidene ure x cena/h)
1	Tehnolog / Vodja remonta	1	280		
2	QA inženir	1	260		
3	QC kontrolor	2	520		
4	Vodja del	4	1100		
5	Ključavničarji	12	2360		
6	Strugar – delo s prenosno stružnico	2	700		
7	Delavec za čiščenje opreme (točka 7.3-k)	4	300		
8	Delavec za interni transport	1	280		
I.	Vrednost skupaj				
II.	Predvidena vrednost dodatkov (22 % »Vrednost skupaj«)				
III.	Vrednost predremotnih aktivnosti				
IV.	Vrednost poremontnih aktivnosti				
Skupaj (I+II+III+IV)					
Vrednost DDV					
Skupaj vrednost z DDV					

V _____, dne _____

Podpis in žig odgovorne osebe ponudnika



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 5

IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ ZVISJV-1

I Z J A V A

o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, št. 76/17 z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloženimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokumentov (razvidno iz priloge), pravnomočno podpisanih od osebe, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISJV-1 tudi vsi njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

**Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
in za pridobitev vstopne kartice s sliko, ki omogoča samostojni vstop v NEK**



Skladno z:

ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-10

ADP-1.8.003, Rev.8

ADP-1.8.005, Rev.8

Skladno z določili *Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti* (v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splošnimi akti NEK, morajo pravna oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz ZVISJV-1, vključno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

1. Varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev

Na podlagi določil členov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek *Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK* (ADP-1.8.005, revizija 8), v katerem je v točki 5.2 opisan postopek izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadržek kot npr.:

- lažne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprašalniku;
- neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
- dokončen disciplinski ukrep zaradi težje disciplinske kršitve s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;
- odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko varnost
- članstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;
- članstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveščevalnih ali varnostnih organov.«.
- pravnomočne obtožnice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, razen za kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;
- nepravnomočne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;
- neizbrisane pravnomočne obsodbe ali izrečene globe za prekrške s področja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrške, storjene pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orožja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
- utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeležena pri storitvi kaznivih dejanj ali prekrškov s področja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih kaznivih dejanj ali prekrškov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orožja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

- druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome v posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;
- drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

2. Načini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je državljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je državljan Republike Slovenije opravi delodajalec skladno z določili členov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 8. Delavec podpiše soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpiše vprašalnik:

- a) IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE – Dodatek 6.1-A, B ali C (v izjavo o soglasju delavec vpiše osebne podatke, jo prebere in lastnoročno podpiše)
- b) VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE – Dodatek 6.2-A, B ali C (v vprašalnik delavec vpiše resnične osebne podatke in vprašalnik lastnoročno podpiše)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprašalniku, se dokazuje s potrdili, ki so navedena na koncu vprašalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so navedeni v prvem odstavku 151. člena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

- naslov delodajalca;
- osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);
- EMŠO, če ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in začasno prebivališče osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;
- državljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;
- naziv delovnega mesta;
- namen varnostnega preverjanja;
- kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja (Dodatek 6.1-A, B ali C).
- podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter žig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno. Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.

2.2 Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji državljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji državljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z določili 155. člena ZVISJV-1 in v skladu z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 8.

Delodajalec pošlje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami – vzorec je v točki 11) na Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno načrtovanje
Štefanova 2
1501 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Zahtevane priloge:

- a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),
- b. Izpolnjen vprašalnik za varnostno preverjanje iz 150. člena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A,B ali C)
- c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, državljanstvu, stalnem ali začasnem bivališču, državi bivanja in naslovu za vročanje, ki ga izda pristojni organ v državi, katere državljan je preverjana oseba.
- d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v državi, katere državljan je preverjana oseba.
- e. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO pridobljeno pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno.
Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.

3. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 8)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, B ali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoročno podpiše odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. IZJAVA je sestavni del poslovnega aranžmaja – pogodbe – in velja do preklica. K prvemu *Zahtevku za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca* odgovorna oseba zunanjega izvajalca priloži original IZJAVE.

Če zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k *Zahtevku za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca* priložiti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.

4. **Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 8)**

ZAHITEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A, B ali C)

V *Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca* (v nadaljnjem besedilu: ZAHITEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju – nosilcu poslovnega aranžmaja – in osebne podatke delavcev.

Na ZAHITEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati datum izvedenega varnostnega preverjanja.

5. **Dostava zahtevka in izjave v NEK**

ZAHITEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloženo IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj 30 dni pred začetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

6. **Vodenje evidence osebnih podatkov**

Delodajalec mora voditi evidenco iz členov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali na prostoru jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke še pet let po prenehanju dela osebe v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za nadzor nad fizičnim varovanjem jedrskega objekta, če to zahtevajo.

7. **Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja**

V tretjem odstavku 149. člena ZVISJV-1 je določeno, da mora upravljavec jedrskega objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splošnimi akti upravljavca.

8. **Veljavnost varnostnega preverjanja**

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

9. **Veljavnost vstopne kartice**

Z dnem, ko poteče veljavnost varnostnega preverjanja, poteče tudi veljavnost vstopne kartice! Treba je pravočasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljšanje njene veljavnosti.

10. Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 8):

- Dodatek 6.1: IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.1-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaškem jeziku ali Dodatek 6.1-C v angleškem jeziku)
- Dodatek 6.2: VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaškem jeziku ali Dodatek 6.2-C v angleškem jeziku)
- Dodatek 6.3: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaškem jeziku ali 6.3-C v angleškem jeziku)
- Dodatek 6.5: ZAHTEVK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v hrvaškem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleškem jeziku)

11. Vzorec vloge za preverjanje tujih državljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:

E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE
VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NAČRTOVANJE

Štefanova 2
1501 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Naš znak:

Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. členom ZVISJV-1 (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O), vam v prilogi pošiljamo potrebno dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje naše delavce:

V prilogi pošiljamo naslednje obvezne priloge:

- ☐ Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
- ☐ Izpolnjen vprašalnik za varnostno preverjanje iz 150. člena ZVISJV-1.
- ☐ Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, državljanstvu, stalnem ali začasnem bivališču, državi bivanja in naslovu za vročanje.
- ☐ Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v državi, katere državljan je preverjana oseba
- ☐ Zdravniško spričevalo, pridobljeno pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno.

Kraj:

Datum:

Predstavnik delodajalca

M.P.

(ime, priimek , podpis)

Vročiti:

Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno načrtovanje
Štefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.1-A IZJAVA O SOGLASJU	NEK/VAR
Revizija – 8	ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	Stran 1 od 1

PODPISANI/-A: _____ ROJEN/-A: _____

STALNO PREBIVALIŠČE: _____

DRŽAVA: _____ GSM: _____

DRŽAVLIJANSTVO: _____ E-pošta: _____

IZJAVLJAM:

- da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;
- da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fizično nadzorovanem in vitalnem območju jedrskega objekta – v Nuklearni elektrarni Krško – le na podlagi ugotovitve, da za to ne obstajajo varnostni zadržki, kar se ugotavlja z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi delodajalec v skladu z določili 149. do 155. člena ZVISJV-1 ter v skladu s splošnimi akti Nuklearne elektrarne Krško;
- da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pričetkom dela v NEK nato pa najmanj vsakih 5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, če se pojavi utemeljen sum obstoja varnostnega zadržka;
- da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobjnega petletnega varnostnega preverjanja, ne morem več opravljati dela v NEK;
- da bom izpolnil/-a vprašalnik za varnostno preverjanje v skladu z določili 150. člena ZVISJV-1 in priložil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadržkov;
- da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori na vprašanja iz vprašalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene varnostnega preverjanja;
- da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vprašalniku za varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z določili 149. do 155. člena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
- da razumem, da prikrivanje pomembnih okoliščin in lažne navedbe podatkov v vprašalniku za varnostno preverjanje pomenijo varnostni zadržek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;
- da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil še pet (5) let po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec uničil, do takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pravico vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščenču;
- da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen varnostnega preverjanja kot to določa 151. člen ZVISJV-1.

ZATO:

SOGLAŠAM oziroma **NE SOGLAŠAM**

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi določbami ter procesi in postopki NEK.

(če soglašate obkrožite besedo »soglašam«, če ne, obkrožite besedi »ne soglašam«)

V/NA: _____

Datum: _____

Lastnoročni podpis: _____

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 8		Stran 1 od 6

Na podlagi 149. do 155. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) lahko v fizično nadzorovanem in vitalnem območju jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom in splošnimi akti Nuklearne elektrarne Krško in za katere ne obstajajo varnostni zadržki.

V skladu z navodili čitljivo izpolnite vprašalnik za varnostno preverjanje, pri čemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME, VKLJUČNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA	
IME:	
PRIIMEK:	
PREJŠNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali, ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekliški priimek, priimek, pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):	
SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK	OBDOBJE (v letih od – do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA	
2.1 DATUM ROJSTVA:	
2.2 KRAJ ROJSTVA:	

3.0 DRŽAVLIJANSTVO, VKLJUČNO S PREJŠNJI DRŽAVLIJANSTVI IN DVOJNIMI DRŽAVLIJANSTVI	
3.1 SEDANJE DRŽAVLIJANSTVO (navedite):	
3.2 PREJŠNJA DRŽAVLIJANSTVA (obkrožite):	DA NE
3.2.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRŽAVE:	
3.3 DVOJNA DRŽAVLIJANSTVA (obkrožite):	DA NE
3.3.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRŽAVO:	

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA					
4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA					
ULICA				HIŠNA ŠTEVILKA	
KRAJ		POŠT A		ŠTEVILKA POŠTE	
OBČINA	UPRAVNA ENOTA				
DRŽAVA					

4.2 NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA					
ULICA				HIŠNA ŠTEVILKA	
KRAJ		POŠT A		ŠTEVILKA POŠTE	

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 8		Stran 2 od 6

OBČINA		UPRAVNA ENOTA	
DRŽAVA			
4.3 NASLOV ZA VROČANJE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)			
ULICA			HIŠNA ŠTEVILKA
KRAJ	POŠT A		ŠTEVILKA POŠTE
OBČINA		UPRAVNA ENOTA	
DRŽAVA			

5.0 TRENUTNA ZAPOSLOSTEV IN PREJŠNJE ZAPOSLOSTITVE

5.1 NAZIV DELODAJALCA			
5.2 NASLOV DELODAJALCA			
5.3 NAZIV DELOVNEGA MESTA			
5.4 DATUM NASTOPA DELA			
5.5 PREJŠNJE ZAPOSLOSTITVE:			
DELODAJALEC	NASLOV	OBDOBJE (od – do)	RAZLOG IN NAČIN PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOČNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE PREGANJAJO PO URADNI DOLŽNOSTI (obkrožite)

DA

NE

6.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA	SODIŠČE, KI JE IZDALO SODBO	LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOČNE ODLOČBE ALI SODBE O PREKRŠKIH ZOPER JAVNI RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRŠKI S PODROČJA PROIZVODNJE IN PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROŽJEM (obkrožite)

DA

NE

7.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRŠKA	PREKRŠKOVNI ORGAN ALI SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO ALI SODBO	LETO IZDAJE

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 8		Stran 3 od 6

8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI (obkrožite)		DA	NE
ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:			
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA	SODIŠČE, KI VODI POSTOPEK	LETO ZAČETKA POSTOPKA	

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkrožite)	DA	NE
9.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:		

10.0 ČLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROŽAJO NACIONALNO VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRŽAV ČLANIC POLITIČNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH ČLANICA JE REPUBLIKA SLOVENIJA (obkrožite)	DA	NE
10.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:		
IME ORGANIZACIJE	DRŽAVA	OBDOBJE ČLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVEŠČEVALNIMI SLUŽBAMI (obkrožite)	DA	NE
11.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:		
NAZIV TUJE OBVEŠČEVALNE SLUŽBE	PRIIMEK IN IME OSEBE S KATERO STE IMELI STIKE	ČAS STIKA

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEŽJIH DISCIPLINSKIH KRŠITEV S PODROČJA OBRAVNAVANJA IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE ALKOHOLA ALI DROG (obkrožite)	DA	NE
ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:		

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 8		Stran 4 od 6

VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRŠKA	DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP	LETO IZDAJE

13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOČILI 149. DO 155. ČLENA ZVISJV-1 (obkrožite)

DA	NE
----	----

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v vprašalniku resnični in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporočil vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ:

DATUM

:

(lastnoročni podpis)

POTRDILA:

OPOMBA

Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih državljanov je treba pri pristojnih organih države katere državljan je preverjana oseba pridobiti samo potrdila, ki so v spodnji tabeli označena z zvezdico (*).

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 8		Stran 6 od 6

7.	Delodajalec Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena, da v obdobju dveh let pred pričetkom varnostnega preverjanja ni bil izrečen disciplinski ukrep zaradi težjih disciplinskih kršitev s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov ali zlorabe alkohola ali drog.	
8.	Slovenska obveščevalno-varnostna agencija Varnostni zadržek zaradi članstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic, političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obveščevalnimi službami.	
9.	Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo Varnostni zadržek zaradi članstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic, političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obveščevalnimi službami.	

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRŽKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno preverjanje

Datum izvedenega
varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.3-A IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV	NEK/VAR
Revizija - 8		Stran 1 od 1

I Z J A V A

o izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

Št. pošte in kraj:

Država:

Tel. št:

E-pošta:

Izjavljam, da naša organizacija kot pravna oseba in tudi naši delavci, ki bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vključno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaščen predstavniki naročnika NEK v naši dokumentaciji kadarkoli preverijo resničnost podatkov oz. listin, ki utemeljujejo to izjavo.

Če se kakorkoli ugotovi neresničnost te izjave, se strinjamo, da naročnik takoj prekine poslovne angažmaje z nami in se obvezujemo plačati vse stroške, ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj: _____

Datum: _____

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

M. P.

(Ime, priimek in podpis)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA



PODJETJE - naziv poslovnega partnerja:										Označi z »X«:		<input type="checkbox"/>	kontinuirano delo	
Pogodba ali eksterna naročilnica - številka:												<input type="checkbox"/>	remont	
E-pošta odgovorne osebe poslovnega partnerja:												<input type="checkbox"/>	servis	
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 – datum podpisa:												<input type="checkbox"/>	dostava blaga	
NEK ŠIFRA - poslovnega partnerja:					NEK Organizacijska enota:							<input type="checkbox"/>	projekt	
NEK: Dela se bodo izvajala v (označi z »X«):					<input type="checkbox"/>	Netehnološki del			<input type="checkbox"/>	Tehnološki del			<input type="checkbox"/>	inšpekcija

Zap. št.:	Priimek	Ime	Spol (M) (Ž)	Dan, mesec, leto in kraj rojstva	Prebivališče: država, kraj, ulica, hiš. št.	Državljanstvo	Št. OI ali PL	Delo - dajalec	Datum izvedbe VP	Datum prihoda	Datum odhoda	NEK MIS matična št.	NEK SMS VK št.	Podpis delavca - prevzem VK in VN
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														

1. ZUNANJI IZVAJALEC M. P. Odgovorna oseba:					2. POTRJUJE ZA NEK Nabava:			3. POTRJUJE ZA NEK Vodja organizacijske enote:			4. Vodja Varovanja	
											5. Receptor	
Datum	Ime in priimek	Podpis	Datum	Matična št.	Podpis	Datum	Matična št.	Podpis	Datum	Podpis		

Kratice: OI - osebna izkaznica; PL - potni list; VP – varnostno preverjanje; VK - vstopna kartica; VN – varnostna navodila; NEK – Nuklearna elektrarna Krško



POGLAVJE 6

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Obrazec 1
VZOREC REFERENČNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Naziv (naročnika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

izvedla _____,

Po pogodbi št. _____, z dne _____,

obdobju od _____ do _____ v znesku _____ EUR.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): _____.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK: _____

naziv pri referenčnem naročniku: _____

e-mail: _____

telefon: _____

OPOMBA:

1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

Pooblaščen oseb za potrjevanje v imenu naročnika oz. investitorja del:

Priimek in ime: _____

Na delovnem mestu: _____

Podpis: _____

Kraj in datum: _____

~~Žig:~~

Obrazec 2 IZJAVA O KVALIFIKACIJSKI STRUKTURI DELAVCEV
--

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

IZJAVLJAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno število delavcev z ustrezno izobrazbeno strukturo, delovnimi izkušnjami in specifičnimi znanji navedenimi v priloženih Tehničnih specifikacijah;
- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina, angleščina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehničnih specifikacij.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Obrazec 3 IZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik: _____

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan učinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z:
(označiti)

- ☐ ISO 9001
- ☐ ISO 14001
- ☐ ISO 17025
- ☐ 10 CFR 50 App. B
- ☐ 10 CFR 21
- ☐ ASME III NCA-4000
- ☐ ASME III NCA-3300
- ☐ ASME NQA-1
- ☐ ANSI N45.2
- ☐ _____

(Če ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi ustrezal zahtevanim standardom, mora ponudnik priložiti primerjalno analizo in obrazložitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priložiti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo priročnika sistema vodenja kakovosti, če ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

<p style="text-align: center;">Obrazec 4 IZJAVA O DELU V REŽIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM</p>
--

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem,
- da bomo do začetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in **sedem dni** pred pričetkom del opravili vsa zahtevana izobraževanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu naročnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Obrazec 5
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Podizvajalec

Firma / naziv:	
Naslov:	
Kontaktna oseba podizvajalca:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefon:	
E-pošta:	

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec (opisno glede na Popis del):

Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV):

Opomba: v kolikor vrednost del ni vpisana, bo ponudba izločena iz postopka JN kot nedopustna.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

** če je odgovor DA je potrebno navesti za katero področje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako mora biti ta navedba razvidna iz organizacijske sheme.*

Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

** če je odgovor DA, je potrebno navesti natančen obseg odgovornosti, ki se prenašajo na podizvajalca. Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).*

Strinjamo se z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni dokumentaciji v obsegu, ki se nanaša na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Izjavljamo da:

- nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo:

(Navodilo: Če podizvajalec zahteva neposredna plačila, ustrezno označi spodnjo izjavo. Če izjava ni označena, se šteje, da podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva)

☐ DA - zahtevamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega naročila plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehnične pogoje iz TS/RD za svoj (podizvajalčev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenaša na nominiranega podizvajalca.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa: _____

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima podizvajalca. Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Obrazec 6
IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi družinskimi člani ter da le-ti:

- niso lastniki našega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,
- ne zastopajo našega podjetja v poslih z NEK oziroma niso člani naše uprave,
- nimajo finančnih interesov v našem podjetju, s katerimi NEK posluje, in
- ne uporabljajo sredstev NEK, vključno z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe našega podjetja.

Podpis: _____
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU DRUGIH ZAKONSKIH DOLOČIL

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik, partner, podizvajalec _____

(naziv, sedež) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja:

1. da za izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila v Republiki Sloveniji, izpolnjuje vse pogoje, določene z veljavnimi predpisi Republike Slovenije;
2. da razpolaga z vsemi dovoljenji, soglasji, vpisi v registre, licencami ali drugimi upravnimi akti, ki so po veljavnih predpisih potrebni za zakonito opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
3. da zanj ne obstajajo okoliščine opravljanja dela ali dejavnosti brez predpisanega dovoljenja v smislu 3. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1);
4. da bo ves čas trajanja pogodbe zagotavljal izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti ter naročnika nemudoma pisno obvestil o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na zakonitost izvajanja pogodbenih obveznosti;
5. da bo na zahtevo naročnika v roku, ki ga ta določi, predložil ustrezna dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev.

Podpisnik izjave se zaveda, da neresnična izjava predstavlja prekršek v skladu z ZJN-3. V primeru, da se v postopku javnega naročanja ali tekom izvajanja pogodbe izkaže, da je predmetna izjava neresnična, ima naročnik pravico predlagati uvedbo prekrškovnega postopka pri pristojnem organu. Navedeno ne posega v pravico naročnika do izključitve izvajalca iz postopka javnega naročanja oziroma do odstopa od že sklenjene pogodbe ter uveljavljanja drugih pravnih sredstev.

V kolikor določeni pogoji niso relevantni v času oddaje ponudbe, se podpisnik izjave obvezuje, da bo le-te izpolnil najkasneje pred podpisom pogodbe (v kolikor bo izbran) oziroma najkasneje pred pričetkom izvajanja del.

Podpis: _____
(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum podpisa: _____



NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 7

QA SPECIFIKACIJA

I Z J A V A
o izpolnjevanju pogojev iz QS-610, rev. 2

Storitve, ki se bodo izvajale na javnem razpisu, morajo biti izvedene v skladu z dokumentom: **QA SPECIFICATION: GENERIC QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS – QS-610, rev. 2,**

ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokumentov (razvidno iz priloge), pravnomočno podpisanih od osebe, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz QS-610, rev. 2 tudi vsi njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____



Nuklearna Elektrarna Krško	
MASTER DOCUMENT	
Date Received:	04-11-2020
Log Number:	236845

NUCLEAR POWER PLANT KRŠKO

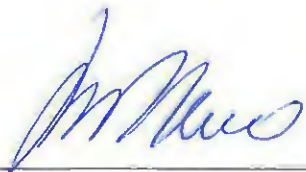
QA SPECIFICATION

GENERIC QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS

QS-610, Rev. 2

Safety Related

Prepared by:


Romeo Bišćan, QA Engineer


Datum: 22/10/2020

Reviewed by:


Janez Novak, QA Superintendent

Datum: 27/10/2020

Approved by:


Darko Kayšek,
Quality and Nuclear Oversight Director

Datum: 4/11/2020



TABLE OF CONTENTS

Page

1.0	GENERAL	3
2.0	DEFINITIONS.....	3
3.0	DOCUMENTS FOR SUBMISSION	4
4.0	QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS.....	4
4.1	Organizatiou.....	5
4.2	QA Program	5
4.3	Desigu Control	6
4.4	Procurement Document Control.....	7
4.5	Instructions, Procedures, and Drawings	8
4.6	Document Control	8
4.7	Control of Purchased Items aud Services.....	9
4.8	Identification and Control of Items	10
4.9	Control of Special Processes	10
4.10	Inspection	11
4.11	Test Control.....	13
4.12	Control of Measuring and Test Equipment	14
4.13	Handling, Storage, and Shipping	15
4.14	Inspection, Test, and Operating Status	16
4.15	Control of Nonconforming Items	16
4.16	Corrective Action.....	17
4.17	Quality Assurance Records.....	18
4.18	Audits.....	18
Attachment A – QA Program Requirements, Cross Reference Table		21



1.0 GENERAL

- 1.1 This specification establishes the requirements for Supplier's QA program that shall apply to all activities affecting the quality of the supplied equipment, materials, or services.
- 1.2 Supplier shall ensure that its Subsuppliers conform to the applicable requirements of this specification.
- 1.3 For Safety Related products and services (SR), Supplier shall ensure compliance with the requirements of Title 10, Code of Federal Regulations, Part 50, Appendix B (10CFR50, Appendix B), "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants", and ANSI/ASME N45.2-1977, "Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Facilities" or ASME NQA-1-2008, Addenda 2009/2011, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications". Additionally, IAEA GSR part 2, 2016 "Leadership and Management for Safety" and all other codes or standards referenced herein and in the purchase order could be applied.
- 1.4 For SR ASME Code Section III components, Supplier shall ensure compliance with the requirements of ASME Code Section III, NCA-4000 "Quality Assurance" and NCA-3800 "Metallic Material Organization's Quality System Program". In addition to ASME Code Section III requirements, Supplier shall ensure compliance with the requirements of 10CFR50 Appendix B and 10CFR Part 21.
- 1.5 The reporting and posting requirements of Title 10, Code of Federal Regulations, Part 21 (10CFR21), "Reporting of Defects and Noncompliance", shall apply for SR products and services.
- 1.6 For Non-Safety Related products and services with Augmented Quality requirements (AQ), Supplier shall ensure compliance with the requirements of international standards as ISO 9001, "Quality management systems – Requirements" or ISO/IEC 17025, "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" or other relevant recognized standards. Compliance with the requirements of international standards shall be certified by accredited organization. Additional QA requirements to the Supplier commercial QA Program shall be specified and selected in accordance with this Quality Specification and scope of supply referenced in the purchase order.
- 1.7 The Purchaser shall have the right of access to enter the premises of the Supplier to witness inspection/test activities or to conduct surveillances or quality assurance audits. This right shall extend to the Subsuppliers and will be coordinated through the Supplier.

2.0 DEFINITIONS

- 2.0 Definitions shall be as stated in ANSI N45.2.10-1973, "Quality Assurance Terms and Definitions" and in other standards referenced herein.

- 2.1 PURCHASER - Utility issuing the purchase order.
- 2.2 SUPPLIER - The person or organization to whom a purchase order from the Purchaser has been issued.
- 2.3 SUBSUPPLIER - The person or organization that furnishes items and services to the Supplier that will be used to complete the Purchaser's purchase order requirements.

2.4 ABBREVIATIONS:

ANSI	American National Standards Institute
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASNT	American Society for Nondestructive Testing
CFR	Code of Federal Regulation, USA
ILAC MRA	International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement
ISO	International Organization for Standardization
NEK	Nuclear Power Plant Krško
NRC	Nuclear Regulatory Commission, USA
QA	Quality Assurance
SR	Safety Related
USA	United States of America

3.0 DOCUMENTS FOR SUBMISSION

- 3.1 The Supplier shall submit a full description of its QA program, proposed for the scope of work to be performed, as controlled copy document, for the Purchaser's review and acceptance/approval.
- 3.2 If the Purchaser has already approved the Supplier's QA program, it does not have to be submitted for acceptance/approval. However, if the Purchaser's copy of the QA program is not current, all portions of the program that have been revised since the Purchaser's previous approval shall be submitted for review and acceptance/approval.

4.0 QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS

Supplier shall develop and implement a QA program consistent with the requirements defined herein and in the purchase order. As a minimum, the program shall encompass the following quality assurance criteria.



4.1 Organization

The organizational structure, functional responsibilities, levels of authority and lines of communication for personnel performing activities affecting quality shall be documented in organizational charts and written procedures.

- 4.1.1 Quality Assurance and Quality Control inspection and audit personnel shall have sufficient and well-defined responsibility, authority, and organizational freedom to identify and evaluate quality problems, to require implementation of approved corrective action, and to verify implementation of corrective actions. Such persons or organizations shall report to a management level so that required authority and organizational freedom are provided, including sufficient independence from cost and schedule considerations.
- 4.1.2 Personnel responsible for verifying if Supplier's work conforms to established requirements shall not have direct responsibility for the work being performed.
- 4.1.3 Where more than one organization is involved in the execution of activities, the responsibilities, interfaces, and authority of each organization shall be clearly defined and documented. The external interfaces between organizations and the internal interfaces between organizational units, and changes thereto, shall be documented.

4.2 QA Program

The documented QA program shall be planned, implemented, and maintained to identify the items and services to which it applies and to comply with requirements of the relevant Code and/or Standard (See Attachment A).

- 4.2.1 The program shall provide for planning and accomplishing activities which affect quality under suitably controlled conditions. Controlled conditions include the use of appropriate equipment, suitable environmental conditions for accomplishing the activity, and assurance that prerequisites for the given activity have been satisfied.
- 4.2.2 The program shall provide for any special controls, processes, test equipment, tools, and skills necessary to attain the required quality and provide for verification of quality by inspection and test, as necessary.
- 4.2.3 The program shall provide for indoctrination and training of personnel, who is performing activities affecting quality, to ensure that suitable proficiency is achieved and maintained.
- 4.2.4 The Supplier's management shall regularly review the status and adequacy of the documented QA program.
- 4.2.5 For items which are supplied to the Purchaser as "Commercial Grade," the Supplier's program, as a minimum, shall contain procedures, processes, etc., necessary to ensure the Purchaser that the items being supplied meet



industry standards, purchase order requirements, and performance or technical requirements specified in the Suppliers catalog.

4.3 Design Control

The Supplier's program for controlling design activities shall satisfy the requirements of ANSI N45.2.11-1974, "Quality Assurance Requirements for the Design of Nuclear Power Plants," or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

- 4.3.1 Design activities shall be prescribed and accomplished in accordance with procedures of a type sufficient to ensure that applicable design inputs are correctly translated into specifications, drawings, procedures, or instructions.
- 4.3.2 Interface between organizations performing work, affecting quality of design, shall be identified in writing and shall include those organizations that provide criteria, design, specifications, and technical direction.
- 4.3.3 Applicable design inputs, such as design bases, regulatory requirements, codes and standards, shall be identified, documented, and their selection reviewed and approved. Changes from specified design inputs, including the reasons for the changes, shall be identified, approved, documented, and controlled.
- 4.3.4 Documentation of design/analysis shall be verifiable and include the following:
 - 1. The objective of the analysis,
 - 2. Design inputs and their sources,
 - 3. Results of reference document searches or other applicable background data,
 - 4. Assumptions with indication of those that must be verified as the design proceeds,
 - 5. Computer calculations, including computer type, computer program identification, revision, inputs, evidence of, or reference to computer program verification, and the bases, or reference thereto, supporting the application of the computer program to the specific problem,
 - 6. Independent review and approval.
- 4.3.5 Design verification methods shall be established to provide assurance that the design meets the specified design inputs. Acceptable verification methods include design reviews, alternate calculations, and qualification testing.



- 4.3.6 Design verification shall be performed by individuals or groups other than those who performed the original design. This verification may be performed by the originator's supervisor, if the supervisor is the only individual in the organization competent to perform the verification, and the need is documented and approved in advance by the supervisor's management.
- 4.3.7 Changes to design documents shall be reviewed and approved by the same organizations that performed the original review and approval, unless other organizations are specifically designated. This shall ensure that the impact of the change is carefully considered, required actions documented, and information concerning the change transmitted to the affected persons and organizations.
- 4.3.8 When material substitutions or modifications in the design are made, Supplier shall:
1. Review prior design qualification tests to determine any adverse effect,
 2. Evaluate whether or not new qualification tests are required,
 3. Provide documented justification for not having to perform new qualification tests.
- 4.3.9 The software design process is documented, approved by the responsible design organization, and controlled in accordance with criteria defined in ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications", Part I: Requirement 3, Section 800 – Software Design Control, Part II: Subpart 2.7, or equal standard.
- 4.3.10 To procure and utilize a Commercial Grade items and services for nuclear power plants pursuant to 10CFR21, dedication activities and controls shall be implemented in accordance with ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications", Subpart 2.14 to ensure the item or service is adequate for its intended safety function.

4.4 Procurement Document Control

The Supplier's program for controlling procurement documents of items and services, which are not considered to be Commercial Grade, shall satisfy the requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

- 4.4.1 Applicable design bases, quality assurance requirements, and other requirements necessary to ensure adequate quality shall be included or referenced in documents for procurement of items and services.
- 4.4.2 Procurement documents shall require Subsuppliers to have a QA program consistent with the applicable requirements of this specification.



- 4.4.3. The procurement documents shall provide for access to the Subsupplier's facilities and records for inspection or audit by Supplier's and Purchaser's representatives.
- 4.4.4. Procurement documents shall identify the documentation required to be submitted.
- 4.4.5. Procurement documents shall include the Purchaser's requirements for reporting and approving dispositions of nonconformances.
- 4.4.6. A review of the procurement documents shall be performed to ensure that the documents include appropriate technical and quality requirements.
- 4.4.7. Procurement document changes that affect technical or quality requirements shall be subject to the same degree of control as used in preparing the original document.
- 4.4.8. Procurement documents for Safety-Related equipment or services shall include statement informing Subsuppliers of their responsibility to report any defect of basic component in accordance with 10CFR21 Requirements.
- 4.4.9. Procurement documents shall include the Purchaser's requirements for ordering materials, parts or components from original Subsuppliers/Manufacturers and/or authorized distributors, to prevent supply of counterfeit/fraudulent material, items or components.

4.5 Instructions, Procedures, and Drawings

- 4.5.1 The Supplier shall ensure that all activities affecting quality and services are prescribed by and performed in accordance with documented instructions, procedures, or drawings that include or reference appropriate quantitative or qualitative criteria for determining that prescribed activities have been satisfactorily accomplished.
- 4.5.2 The need for and level of detail in written procedures or instructions shall be determined based upon complexity of the task, the significance of the item or activity, work environment, and worker proficiency and capability (education, training, experience).

4.6 Document Control

The Supplier shall ensure that quality-related documents, including changes, are reviewed for adequacy, approved for release by authorized personnel, and properly distributed to and used at locations where the prescribed activity is performed.

- 4.6.1 Document changes shall be reviewed and approved by the same organization that performed the original review and approval, unless other organizations are specifically designated.



4.6.2 Procedures governing document control shall be established and provide for:

1. The identification of controlled documents,
2. The specified distribution of controlled documents for use at the appropriate location,
3. The identification of individuals responsible for the preparation, review, approval, and distribution of controlled documents,
4. Changes to documents shall be reviewed and approved by the same organizations that performed the original review and approval unless other organizations are specifically designated,
5. The review of controlled documents for adequacy, completeness, and approval prior to distribution,
6. A method to ensure the correct documents are being used.

4.7 Control of Purchased Items and Services

The Supplier's program for controlling purchased items and services shall satisfy the requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

- 4.7.1 The selection of Subsuppliers shall be based on evaluation of their capability to provide items or services in accordance with the requirements of the procurement documents.
- 4.7.2. Methods to be utilized in evaluation of Subsuppliers, and the results therefrom shall be documented and shall include the following:
 1. Evaluating the Subsupplier's history of providing a product which performs satisfactorily in actual use.
 2. Determining the Subsupplier's technical and quality capability by a review of its QA program and a direct evaluation of its facilities and the QA program implementation.
 3. Verifying if Subsupplier possesses an ASME Certificate of Authorization for the items/services, or other relevant Certificate/Accreditation related to the scope of supply.
- 4.7.3. Procedures shall be established and implemented for verification activities (surveillance, receipt inspection, and audit) as appropriate, to ensure conformance of procured items and services to identified requirements.



- 4.7.4. Where acceptance is based on certifications from Subsuppliers, the Supplier shall validate the certifications via surveillance, audit and/or independent testing.
- 4.7.5. When Commercial Grade items or services are utilized in SR applications, the dedicating entity shall apply requirements in accordance with ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications", Subpart 2.14, "Quality Assurance Requirements for Commercial Grade Items and Services" to ensure the item or service is adequate for its intended safety function. The Supplier shall:
1. Identify the critical characteristics (form, fit, function, material and process) of the commercial grade items and the methods for verifying that these critical characteristics have been met.
 2. Establish and document measures to ensure that any changes (by Subsuppliers) in materials, product, design or manufacturing are identified and evaluated.

4.8 Identification and Control of Items

Supplier shall establish and document measures to identify and control materials, parts and components. These measures shall prevent the use of an incorrect or defective item, and suspicious (including counterfeit/fraudulent) material, parts or components that may not be as ordered. Items for production shall be identified (batch, lot, component, part) from the initial receipt and fabrication of items up to and including installation and use. This identification shall relate an item to an applicable design or other pertinent specifying document.

- 4.8.1 Traceability for these items shall be maintained with records and/or markings. Physical identification shall be used to the maximum extent possible, but if physical identification on the item is impractical or insufficient, physical segregation, procedural control or other appropriate means shall be used. Identification markings shall be applied using materials and methods that provide a clear and legible identification and do not degrade the function or service life of the item. Markings shall be transferred to each part of an item when subdivided and shall not be obliterated or hidden by surface treatment or coating unless other means of identification are substituted.

4.9 Control of Special Processes

Supplier shall establish and document measures to ensure that special processes, including welding, heat treating, cleaning, coating and nondestructive examination, are accomplished under controlled conditions in accordance with applicable codes, standards, specifications, criteria, and other special requirements.

- 4.9.1 Special process personnel, procedures, and equipment shall be qualified and comply with the requirements of applicable codes and standards. For special processes not covered by existing codes or standards, or where item quality requirements exceed the requirements of established codes or standards, the



necessary qualifications of personnel, procedures, or equipment shall be defined.

- 4.9.2 All personnel performing nondestructive examination shall be qualified and certified in accordance with Recommended Practice ASNT SNT-TC-1A "Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing" or shall be qualified in accordance with requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A).
- 4.9.3 Documentation shall be maintained for currently qualified personnel, processes, or equipment in accordance with the requirements of pertinent codes and standards.

4.10 Inspection

The Supplier shall ensure that activities affecting quality are inspected for conformance to the documented instructions, procedures, and drawings used in the accomplishment of the activity.

- 4.10.1 Inspection activities shall be performed by persons other than those who performed the activity being inspected. Such persons shall not report directly to the immediate supervisors who are responsible for the work being inspected.
- 4.10.2 Inspection and test personnel shall be appropriately qualified. The program for qualifying inspection and test personnel shall be in accordance with the requirements of ANSI/ASME N45.2.6-1978, "Qualifications of Inspection, Examination, and Test Personnel for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a minimum, the following:
 - 1. Provisions shall be made for the indoctrination of inspection and test personnel as to the technical objectives of the work, the codes and standards that are to be used, and the quality assurance elements that are to be employed.
 - 2. The need for formal training programs shall be determined, and such training activities shall be conducted, as required, to qualify inspection and test personnel.
 - 3. Any special physical characteristics needed in order to perform inspection and test activities shall be identified. Inspection and test personnel requiring these characteristics shall have them verified by examination at intervals which shall not exceed one year.
 - 4. The capabilities of inspection and test personnel shall be initially determined by an evaluation of the individual's education, experience training, test results, or proficiency demonstration.
 - 5. The job performance of inspection and test personnel shall be reevaluated at periodic intervals not to exceed three years. Reevaluation



shall be performed by evidence of continued satisfactory performance or redetermination of capability in accordance with item 4, above.

6. Inspection and test personnel who have not performed inspection/test activities for a period of one year shall be reevaluated in accordance with item 4, above.
 7. Inspection and test personnel shall be certified based on their qualifications. The certification shall be documented in an appropriate form including, as a minimum, the following information:
 - a. Employer's name,
 - b. Identification of the person being certified,
 - c. Activities certified to perform,
 - d. Basis used for certification (one or more of the following):
 - i) Records of education, experience, and training,
 - ii) Test results, where applicable,
 - iii) Results of capability demonstration,
 - e. Results of periodic evaluations,
 - f. Results of physical examinations, when required,
 - g. Signature of employer's designated representative who is responsible for such certification,
 - h. Date of certification and date of certification expiration.
- 4.10.3 Written procedures shall require that inspections are performed according to instructions or checklists that are based on the instructions, procedures, and drawings used in accomplishing the inspected activity. Inspection procedures shall also require documentation of the qualitative or quantitative results of the specific parameters being inspected.
- 4.10.4 Examinations, measurements, or tests of items processed shall be performed for each work operation, where necessary to ensure quality. Where a sample is used to verify acceptability of a batch of items, the sampling procedure shall be based on recognized standard practices and adequately justify the sample size and selection process.
- 4.10.5 If inspection of processed items is impossible or disadvantageous, indirect control by monitoring processing methods, equipment, and personnel shall be provided. Process monitoring shall be performed by qualified personnel or qualified automated means. Both inspection and process monitoring shall be provided when control is inadequate without both.



- 4.10.6 Witness/hold points imposed by the Purchaser shall be indicated in appropriate documents.
- 4.10.7 Final inspection shall include a records review of the process results and resolution of nonconformances identified by prior inspection. Completed items shall be inspected for completeness, marking, calibration, adjustments, protection from damage, or other characteristics as required, to verify the quality and conformance of the item according to specified requirements. The acceptance of the item shall be approved by authorized personnel. Any modifications, repairs, or replacements of items performed subsequent to final inspection shall require reinspection or retest, as appropriate, to verify acceptability.

4.11 Test Control

The Supplier shall establish a test program to identify and document all testing required, demonstrating that the equipment will perform satisfactorily in service. All testing shall be performed in accordance with written test procedures that incorporate all requirements and test limits specified in the design documents.

- 4.11.1 Test procedures shall ensure that prerequisite such as calibrated instrumentation, appropriate equipment, qualified personnel, condition of test equipment and the item to be tested, suitable environmental conditions, and provisions for data acquisition, are met.
- 4.11.2 Test requirements, results, and acceptance criteria shall be documented and evaluated by authorized personnel to ensure that all requirements have been satisfied.
- 4.11.3 Equipment that fails testing shall be dispositioned to ensure appropriate corrective action and retest. If dispositioned as "use as is," adequate justification shall be documented.
- 4.11.4 Test personnel shall be qualified in accordance with the requirements of paragraph 4.10.2 of this specification.
- 4.11.5 Computer program test procedures shall provide for demonstrating the adherence of the computer program to documented requirements.
 - 1. For computer programs used in design activities, computer program test procedures shall provide for assuring that the computer program produces correct results.
 - 2. For computer programs used for operational control, computer program test procedures shall provide for demonstrating required performance over the range of operation of the controlled function or process.
 - 3. The procedures shall also provide for evaluating technical adequacy through comparison of test results from alternative methods such as



hand calculation, calculations using comparable proven programs, or empirical data and information from technical literature.

4. In-use test procedures shall be developed and documented to permit confirmation of acceptable performance of the computer program in the operating system. In-use test procedures shall be performed after the computer program is installed on a different computer, or when there are significant changes in the operating system.
5. Periodic in-use manual or automatic self-check-in-use tests shall be prescribed and performed for those computer programs in which computer program errors, data errors, computer hardware failures, or instrument drift can affect required performance.
6. Test procedures or plans shall specify the following, as applicable:
 - a. Required tests and test sequence,
 - b. Required ranges of input parameters,
 - c. Identification of the stages at which testing is required,
 - d. Criteria for establishing test cases,
 - e. Requirements for testing logic branches,
 - f. Requirements for hardware integration,
 - g. Anticipated output values,
 - h. Acceptance criteria,
 - i. Reports, records, standard formatting, and conventions.
7. Test results shall be documented and maintained. Test results shall be evaluated by the responsible authority to ensure that test requirements have been satisfied.

4.12 Control of Measuring and Test Equipment

The Supplier shall ensure that all tools, gauges, instruments, calibration standards, and other measuring and test equipment used in activities affecting quality are of the proper range, type, and accuracy to verify conformance to established requirements. Measuring and test equipment shall be controlled, calibrated, adjusted, and maintained at prescribed intervals against certified equipment having known valid relationships to nationally recognized standards. If no national standard exists, the basis for calibration shall be documented.

- 4.12.1 Documentation shall be maintained that provides the following information for measuring and test equipment used in activities affecting quality:



1. The identification of the items.
 2. As-found calibration data or conditions.
 3. As-left calibration data or conditions.
 4. A list of the standards used to perform the calibration.
 5. A statement or information that standards or equipment are traceable to the National Bureau of Standards or accepted values of natural physical constraints.
 6. Calibration requirements that were not met.
 7. Signature of the person within the calibrator's organization who is responsible for the quality of the service provided.
- 4.12.2 Suppliers of external calibration services must be accredited to ISO/IEC 17025 standard by a National Accreditation Body that is a signatory to the ILAC MRA. The service must be provided in accordance with their accredited ISO/IEC 17025 program and scope of accreditation. Subcontracting is prohibited. The customer must be notified of any conditions that adversely impact the laboratory's ability to maintain the scope of accreditation.
- 4.12.3 When measuring and test equipment is out-of-calibration, the validity of previous inspection or test results and of the acceptability of items previously inspected or tested shall be evaluated and documented.
- 4.12.4 Inspection, measuring, or test equipment consistently found to be out-of-calibration shall be repaired or replaced.
- 4.12.5 Records shall be maintained and equipment suitably marked to indicate calibration status.
- 4.12.6 Measuring and test equipment shall be properly handled and stored to maintain accuracy.
- 4.12.7 Measuring and test equipment shall be used and calibrated in environments that are controlled to the extent necessary to ensure that the required accuracy and precision are maintained.

4.13 Handling, Storage, and Shipping

The Supplier's program for handling, storage, cleaning, packaging, shipping, and preservation of items shall be controlled to prevent damage or loss and to minimize deterioration. These activities shall satisfy the requirements of ANSI/ASME N45.2.2-1978, "Packaging, Shipping, Receiving, Storage, and Handling of Items for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:



- 4.13.1. When required for critical, sensitive, perishable, or high-value items, specific procedures for handling, storage, packaging, shipping, and preservation shall be used.
- 4.13.2. Item shall be stored within a fire resistant, weathertight, and well ventilated building or equivalent enclosure and shall be placed on skids or shoring to permit air circulation.
- 4.13.3 A preventive maintenance program for item in storage shall be maintained.
- 4.13.4 Item shall be suitably packaged to protect against detrimental contamination and physical damage during shipping. Caps and plugs shall be used to seal openings with sensitive internal surfaces and to protect threads and weld end preparations.
- 4.13.4 When required, special equipment (such as containers, shock absorbers, and accelerometers) and special protective environment (such as inert gas atmosphere, specific moisture content levels, and temperature levels) shall be specified and provided and their existence verified.
- 4.13.5 Special handling tools and equipment shall be utilized and controlled where necessary to ensure safe and adequate handling. Special handling tools and equipment shall be inspected and tested in accordance with procedures at specified time intervals or prior to use.
- 4.13.6 Marking or labeling shall be utilized as necessary to adequately maintain and preserve the item, including indication of the presence of special environments or the need for special controls.

4.14 Inspection, Test, and Operating Status

The Supplier shall establish measures to identify the status of inspection and test activities either on the items or in documents traceable to the items. These measures are necessary to ensure that required inspections and tests are performed and to ensure that items that have not passed the required inspections and tests are not inadvertently used.

- 4.14.1 Status shall be maintained through indicators such as physical location and tags, markings, shop travelers, stamps, inspection records, or other suitable means.
- 4.14.2 The authority for application and removal of tags, markings, labels, and stamps shall be specified.

4.15 Control of Nonconforming Items

The Supplier shall ensure that items, services, or activities that do not conform to requirements are identified, documented, evaluated and dispositioned (use-as-is, rework, repair, or reject) in accordance with documented procedures.



- 4.15.1 Written procedures shall define the responsibility and authority of those personnel involved in issuing and dispositioning nonconforming items or conditions.
- 4.15.2 Procedures shall provide for evaluation of nonconforming items or conditions for reportability in accordance with 10CFR21. For Safety Related items and/or services ordered from the USA, Supplier and Subsupplier reporting pursuant to 10CFR21 shall be made to the NRC and NEK. For Safety Related items and/or services supplied from outside the USA, Supplier and Subsupplier shall be subject to the reporting pursuant to 10CFR21 to the NEK, only.
- 4.15.3 Written descriptions of nonconformances dispositioned “use-as-is” or “repair” shall include appropriate technical justification to substantiate the disposition and shall be submitted to the Purchaser for review and acceptance of those changes affecting customer design requirements.
- 4.15.4 Repaired and reworked items shall be reexamined in accordance with applicable procedures and with the original acceptance criteria. Repaired items can be reexamined in accordance with alternate acceptance criteria, if disposition has been approved by the Purchaser.
- 4.15.5 When a nonconforming item has been dispositioned as “reject”, controls shall be implemented and adequate records shall be maintained to verify the item has not been used.
- 4.15.6 Nonconforming items shall be segregated, when practical, by placing items in clearly identified and designated hold areas until properly dispositioned. When size, weight, or access limitations preclude segregation, other precautions shall be employed to prevent inadvertent use of the item.
- 4.15.7 Nonconforming items shall not be shipped or installed without the prior written approval of the Purchaser's responsible personnel.

4.16 Corrective Action

The Supplier shall ensure that conditions adverse to quality are promptly identified and corrected.

- 4.16.1 In the case of significant conditions adverse to quality, the cause of the condition shall be determined and corrective action taken to preclude recurrence.
- 4.16.2 The identification of significant conditions adverse to quality, the cause of the conditions, and the corrective action taken shall be documented and reported to appropriate levels of management. Follow-up action shall be taken to verify completion of corrective action.
- 4.16.3 Review of corrective actions shall be performed to determine if they were timely and effectively implemented.



4.17 Quality Assurance Records

The Supplier shall establish procedures to identify the specific records that will be generated and maintained and to prescribe their retention periods and storage requirements.

- 4.17.1 Records shall include drawings, specifications, purchase documents, work orders, material certifications, calculations, inspection and test reports, work procedures, nonconformance and corrective action reports, audit reports, software design verification and computer program testing records, personnel, process, and equipment qualification records.
- 4.17.2 Inspection, test, and work performance monitoring records shall indicate the nature of observations, the acceptable limits of parameters checked, the qualitative or quantitative results, the actions taken in connection with any identified deficiencies, the date of the observation, and the identity of personnel involved.
- 4.17.3 Required records shall be legible, identifiable, and retrievable.
- 4.17.4 A system for controlling and monitoring legibility and accuracy for radiograph reproductions shall be included in the quality assurance program. This system shall include procedures for exposure, scanning, focusing, contrast, resolution, and distinguishing film artifacts.
- 4.17.5 All maintained records shall have clear identification markings that can be traced to a specific job or item and shall be entered into a system that provides for timely retrieval.
- 4.17.6 Records retention periods and storage requirements shall satisfy the requirements of ANSI/ASME N45.2.9-1979, "Requirements for Collection, Storage, and Maintenance of Quality Assurance Records for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), or the Supplier shall, as a minimum, transmit identifiable and reproducible copies of all records as delineated by Purchaser at the time of shipment.

4.18 Audits

The Supplier shall establish a system of audits to ensure compliance with all aspects of the quality assurance program and to determine its effectiveness. Written procedures and controls shall comply with the requirements of ANSI/ASME N45.2.12-1977, "Requirements for Auditing of Quality Assurance Programs for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:

- 4.18.1 Audits shall be scheduled at a frequency commensurate with the status and importance of the activity.
- 4.18.2 An audit plan which identifies the audit scope, requirements, audit personnel, activities to be audited, organizations to be notified, applicable



documents scheduled and audit procedures or checklists shall be developed and documented for each audit.

- 4.18.3 Auditors shall not have any direct responsibility for performance of the activities they audit.
- 4.18.4 Audit team shall be identified prior to the beginning of the audit, consisting of one or more auditors, and shall include an individual, who is a qualified Lead Auditor, appointed to lead the team.
- 4.18.5 Audits shall be performed in accordance with written procedures or checklist.
- 4.18.6 Audit results shall be documented by the auditing personnel and shall be reviewed by management responsible for the area audited. Conditions requiring prompt corrective action shall be reported immediately to management of the audited organization.
- 4.18.7 Audit reports shall be signed by the audit team leader and shall include the following information:
 - 1. Description of the audit scope.
 - 2. Identification of the auditors.
 - 3. Identification of persons contacted during audit activities.
 - 4. Summary of audit results.
 - 5. A statement on the effectiveness of the program elements which were audited.
 - 6. Description of each reported adverse audit finding in sufficient detail to enable corrective action to be taken by the audited organization.
- 4.18.8 Follow-up action shall be taken to verify that corrective action is implemented as scheduled.
- 4.18.9 Audit records shall be maintained and shall include audit plans, audit reports, written replies, and the record of completion of corrective action.
- 4.18.10 Lead Auditors shall be qualified in accordance with the requirements of ANSI/ASME N45.2.23-1978, "Qualification of Quality Assurance Program Audit Personnel for the Nuclear Power Plants", or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a minimum, the following requirements:
 - 1. Lead Auditors shall be trained to the extent necessary to ensure their competence in auditing skills. Training in the following areas shall be given based upon management evaluation of the needs of each Lead Auditor: nuclear-related codes, standards and regulations; general structure of quality assurance programs; auditing techniques of examining, evaluating, and reporting; and audit planning.



2. Initial qualification of Lead Auditors shall be determined according to the individual's education, experience, training, auditing skills, and capabilities.
3. Lead Auditors shall pass an examination which shall evaluate their competence in auditing skills.
4. The proficiency of each Lead Auditor shall be assessed by management on an annual basis. Based on this assessment, management may extend the qualification, require retraining or require requalification.
5. The qualification of Lead Auditors shall be certified in writing in an appropriate form, including the following information:
 - a. Employer's name,
 - b. Lead Auditor's name,
 - c. Date of certification or recertification,
 - d. Basis for qualification (i.e., education, experience, training, examination, etc.),
 - e. Signature of employee's designated representative who is responsible for this certification.
6. Records for each Lead Auditor shall be maintained and updated annually.



Attachment A
QA Program Requirements - Cross Reference Table

QA PROGRAM ELEMENTS	SAFETY RELATED ITEMS NON ASME CODE	SAFETY RELATED ITEMS ASME CODE		AUGMENTED QUALITY ITEMS	
	10CFR50 App. B ASME NQA-1/ANSI N45.2	ASME III NCA-4000	ASME III NCA-3800	ISO 9001*	ISO 17025*
1.0 GENERAL					
1.1; 1.2; 1.7	X	X	X	X	X
1.3	X				
1.4	X	X	X		
1.5	X	X	X		
1.6				X	X
2.0 DEFINITIONS	X	X	X	X	X
3.0 DOCUMENTS FOR SUBMISSION	X	X	X	X	X
4.0 QA PROGRAM REQUIREMENTS					
4.1 Organization	X	X	X	X	X
4.2 QA Program	X	X	X	X	X
4.3 Design Control					
4.3.1 – 4.3.9	X	X	X	X	
4.3.10	X	X	X		
4.4 Procurement					
4.4.1 – 4.4.7; 4.4.9	X	X	X	X	X
4.4.8	X	X	X		
4.5 Instructions, Procedures, and Drawings	X	X	X	X	X
4.6 Document Control	X	X	X	X	X
4.7 Control of Purchased Items and Services					
4.7.1 – 4.7.4	X	X	X	X	X
4.7.5	X	X	X		

Attachment A
QA Program Requirements - Cross Reference Table

QA PROGRAM ELEMENTS	SAFETY RELATED ITEMS NON ASME CODE	SAFETY RELATED ITEMS ASME CODE		AUGMENTED QUALITY ITEMS	
	10CFR50 App. B ASME NQA-1/ANSI N45.2	ASME III NCA-4000	ASME III NCA-3800	ISO 9001*	ISO 17025*
4.8 Identification and Control of Items	X	X	X	X	X
4.9 Control of Special Processes	X	X	X	X	X
4.10 Inspection	X	X	X	X	X
4.11 Test Control	X	X	X	X	X
4.12 Control of Measuring and Test Equipment	X	X	X	X	X
4.13 Handling, Storage, and Shipping	X	X	X	X	X
4.14 Inspection, Test, and Operating Status	X	X	X	X	X
4.15 Control of Nonconforming Items					
4.15.1; 4.15.3 – 4.15.7	X	X	X	X	X
4.15.2	X	X	X		
4.16 Corrective Action	X	X	X	X	X
4.17 Quality Assurance Records	X	X	X	X	X
4.18 Audits	X	X	X	X	X

Note: * Compliance with the requirements of international standards shall be certified by accredited organization.



The logo consists of a vertical green bar with a white-to-green gradient at the bottom. At the top of the bar is the text 'NEK' in white. Below the bar is a black circular icon containing a green stylized 'M' shape.

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

POGLAVJE 8

NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA, PRELIMINARNEGA POROČILA IN ZAKLJUČNEGA POROČILA

I Z J A V A
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in
zaključnega poročila

Končno poročilo, ki bo na koncu predano naročniku, mora biti narejeno v skladu z **Navodilom za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila**, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Končno poročilo narejeno v skladu z zgoraj navedenim Navodilom.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 1 od 10

Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila

1. Namen in uporaba

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila za vse zunanje izvajalce remontnih del in ostalih storitev.

Določene vsebinske točke so poenotene in omogočajo, da se lahko podatki in dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zaključnem poročilu.

Vsebinski koncept navodila omogoča hitro iskanje, preglednost in nepotrebno podvajanje podatkov. Navodilo upošteva tudi optimizacijo dokumentiranja na način, da se v določenih točkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri določenih točkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi nalogi.

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na več remontnih skupinah lahko izdela t.i. »Splošni del«, kateri združuje podatke in dokazila skupne za vse ostale remontne skupine.

2. Navodilo za pripravo predremontnega paketa

Predremontni paket mora biti pripravljen po skupinah opreme, na katero se nanaša.

2.1. Naslovna stran predremontnega paketa

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije:

- naziv izvajalca del,
- številko pogodbe/naročila,
- številko paketa,
- naslov paketa,
- oznako revizije,
- datum izdaje,
- mesto izdaje,
- imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa (pripravil, pregledal, odobril).

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 2 od 10

2.2. Ostale strani predremontnega paketa

Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije:

- glavo, z naslovom poglavja,
- številko paketa,
- oznako revizije,
- oštevilčene strani v formatu "X" od "Y",
- podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temveč na začetku vsakega poglavja).

2.3. Vsebina predremontnega paketa

2.3.1. Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vključiti informacije o statusu QA priročnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je potrebno, če so QA priročnik in postopki revidirani ali še veljajo obstoječe revizije. Če so revizije QA priročnika in postopkov narejene, morajo biti nove revizije priročnika in postopkov dostavljene odgovorni osebi SKV- NE Krško. Razdelitev systemske dokumentacije se izvede po pravilih zunanjega razdeljevanja z uradnim dopisom, primopredajnim obrazcem in izvodom kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki. Če se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se morajo tudi ti na enak način dostaviti v NE Krško

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema zagotovitve kakovosti, s posebnim poudarkom na obsegu remontnih del. Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in načinih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema" predremontnega paketa.

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

- kratek opis aktivnosti,
- postopek, predpis in načrt, po katerem se aktivnost izvaja,
- izvajalca aktivnosti,
- QA zahteve izvajalca (R, W, H, T),

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 3 od 10
<ul style="list-style-type: none">• polja za QA zahteve NE Krško (R, W, H, T)• polja za podpis in žig (če obstaja) izvajalca, NE Krško in predstavnika pooblaščenice organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti,• polje za vnos številke poročila, kot objektivnega dokaza o izvedenih inšpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno. <p>Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti priložiti organizacijsko shemo, iz katere je razvidno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze,• Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja,• Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na remontu. <p>Vsak predremontni paket mora pregledati QA inženir izvajalca del in ga dokumentirati s pisnim poročilom o njegovi vsebini, opisom ugotovljenih odstopanj in načinu odpravljanja teh odstopanj. Poročilo mora biti sestavni del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske sheme".</p> <h3>2.3.2. Seznam delovnih in kontrolnih postopkov</h3> <p>Vsak podizvajalec mora pripraviti ažuriran seznam postopkov, ki se bodo uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:</p> <ul style="list-style-type: none">• oznake postopkov,• naslove postopkov,• revizijo,• datum veljavnosti. <p>Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu dostavljajo v NE Krško na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloženi najmanj 30 dni pred pričetkom remonta.</p> <h3>2.3.3. Seznam uporabljene merilne in testne opreme</h3> <p>Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme. Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska številka, merilno območje, datum veljavnosti umerjanja in številka certifikata. V prilogi seznama morajo biti priložena potrdila o umerjanju za opremo, ki je na seznamu.</p>		

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 4 od 10

Opomba: Merilna in testna oprema mora biti označena z nedvoumno identifikacijsko številko, skladno z dostavljenim seznamom.

2.3.4. Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme, ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene žice za dviganje, kljuke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami tehničnih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je navedena na seznamu.

2.3.5. Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam potrebnega osebja za izvajanje remontnih del.

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji, QA). Za takšno osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki:

- ime in priimek,
- specialnost,
- številka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti,
- datum veljavnosti potrdila

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli.

3. Navodilo za pripravo preliminarne poročila

3.1. Preliminarno poročilo o izvedenih delih

Format naslovne strani preliminarne poročila mora vsebovati naslednje informacije:

- naziv izvajalca del,
- naslov poročila,
- številko pogodbe/naročila,
- ime in priimek osebe, ki je poročilo pripravila,
- datum predaje poročila,
- podpis osebe, ki je poročilo pripravila.

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 5 od 10

Ostale strani preliminarne poročila morajo vsebovati naslednje informacije:

- glavo, z naslovom poročila,
- številko pogodbe/naročila,
- oštevilčene strani v formatu "X" od "Y".

Vsebina preliminarne poročila mora zajemati naslednje:

- tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi aktivnosti, navedenih v točki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada k delovnemu nalogu,
- tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena v opisih aktivnosti v točki 1 delovnih nalogov, navedenih v poročilih, priloženih delovnim nalogom,
- tabelarni pregled in status izvedbe neplaniranih del, navedenih v poročilih, priloženih delovnim nalogom,
- tabelarni pregled poročil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt,
- oceno kakovosti izvedenih del in priporočila za vzdrževanje/servisiranje opreme do naslednjega remonta.

Opomba: Če izvajalec ne zapusti z delovišča in predčasno preda zaključno poročilo, izdelava preliminarne poročila ni obvezna. Navedeno velja samo na podlagi sporazumnega dogovora med naročnikom in izvajalcem, ki ga je potrebno dokumentirati v obliki zapisnika.

4. Navodilo za pripravo zaključnega poročila

Zaključno poročilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se nanaša naročilo, v spodaj definiranem formatu.

4.1. Naslovna stran zaključnega poročila

Naslovna stran zaključnega poročila mora vsebovati naslednje informacije:

- naziv izvajalca del,
- številko pogodbe/naročila,
- številko poročila,
- naslov poročila,
- datum izdaje,
- mesto izdaje,
- imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zaključno poročilo odobreno (pripravil, pregledal odobril).

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 6 od 10

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 7 od 10

- poročila o opravljenih delih so pregledana, kompletna in vsebinsko ustrezna da/ne
- razlog za nekompletnost ali vsebinsko neustreznost

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta (npr. črpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega naloga, ki zahteva izpolnitev predpisanih podatkov in poročil, ki se nanašajo na izvedena dela na opremi. Tvrstni podatki in poročila so:

- natančen opis stanja opreme,
- natančni opis izvedenih del, vključujoč test operabilnosti ali vzrok prekinitve del,
- izvajalci del (matične številke, ime, število ur...),
- del. organizacija, dejansko število izvajalcev, dejansko število ur, dejansko skupno število človek-ur
- uporabljen material: opis, šifra, količina, številka izdajnice,
- uporabljen merilna in testna oprema: ident. številka, uporabljena območja, datum veljavnosti umerjanja,
- PIK (plan izvedbe in kontrole del)
- Izpolnjena poročila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr. priloge postopkov)

Vsebinsko ustreznost podatkov in poročil mora pregledati in potrditi odgovorni vodja del in QA inženir izvajalca. Ob zaključevanju delovnih nalogov se morajo vsa poročila oz. priloge delovnega naloga označiti z št. del. naloga in številom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20). Originalni izvodi poročil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del NEK. Kopije poročil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del.

4.3.4. Seznam delovnih in kontrolni postopkov

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih postopkov iz točke 2.3.2 (predremontnega paketa), če je stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti uporabljene postopke, kateri so bili v času remonta revidirani in dodatne postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tč. 2.3.2 (predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priložiti v poročilo.

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 8 od 10

4.3.5. Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu

Če se med inšpekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v ustrezno rubriko delovnega naloga na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih izdaja skladišče NE, na naslednji način:

- Uporabljen material: naziv zamenjanih delov, navedenih v izdajnici skladišča NE Krško,
- Šifra: navedena v izdajnici skladišča NE Krško,
- Količina: dejansko zamenjanih delov,
- številka izdajnice skladišča NE Krško.

4.3.6. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter priložena potrdila o umerjanju iz točke 2.3.3 (predremontnega paketa), če je stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in priložiti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila navedena v točki 2.3.3 (predremontnega paketa).

4.3.7. Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in priložena potrdila iz točke 2.3.4 (predremontnega paketa), če je stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in priložiti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila navedena v točki 2.3.4 (predremontnega paketa).

4.3.8. Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji

V zaključnem poročilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in priložena dokazila o kvalifikaciji iz točke 2.3.5 (predremontnega paketa), če je stanje nespremenjeno.

Opomba: Na seznamu je potrebno navesti in priložiti dokazila za vso kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v točki 2.3.5 (predremontnega paketa).

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 <i>Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila</i>	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 9 od 10

4.3.9. Seznam odstopanj in poročila o odstopanjih

Vsak delovni nalog NE Krško, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora biti dokumentiran s poročilom. Vsa poročila o odstopanjih se morajo prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj:

- zaporedna številka v tabeli po vrstnem redu izdaje poročila o odstopanju,
- številka poročila o odstopanju,
- delovni nalog, za katerega je poročilo o odstopanju izdano (po potrebi se za en delovni nalog lahko izda več poročil o odstopanju),
- oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega se poročilo o odstopanju nanaša,
- kratek opis na kaj se odstopanje nanaša,
- kratek opis korektivne akcije,
- ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne).

Vsa poročila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo.

4.3.10. Plan kontrol in poročila o kontroli kakovosti

Vsak delovni nalog NE Krško, na katerem je navedena zahteva po kontroli kakovosti, mora biti dokumentiran s poročilom. Vsa poročila kontrole kakovosti je potrebno vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se priloži v tej točki poročila.

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki:

- delovni nalog, za katerega je poročilo izdano (po potrebi se za en delovni nalog lahko izda več poročil kontrole kakovosti),
- oznaka opreme, lokacijska številka, varnostni razred
- opis kontrolnih aktivnosti,
- postopek kontrole kakovosti in drugi referenčni dokumenti, v skladu s katerim je bila kontrola izvedena,
- verifikacija kontrole s strani QC in QA, (tudi naročnika),
- številke kontrolnih poročil (po sistemu označevanja izvajalca).

Postopek št. ADP-1.1.080	DODATEK 6.4 Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarne poročila in zaključnega poročila	NEK/TO
Revizija - 5		STRAN 10 od 10
<p>4.3.11. Seznam poročil o izvedenih dodatnih delih in poročila o izvedenih dodatnih delih</p> <p>Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po povečanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v tabelo kot sledi:</p> <ul style="list-style-type: none">• zaporedna številka v tabeli po oznaki opreme,• oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanašajo,• delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nanašajo,• opis dodatnih del. <p>4.3.12. Analiza trendov stanja opreme, priporočila</p> <p>V tem poglavju zaključnega poročila je potrebno navesti v kakšnem stanju je bila po končanem remontu oprema puščena.</p>		