


DETAJL KRIŽANJA KANALIZACIJE Z VODOVODOM

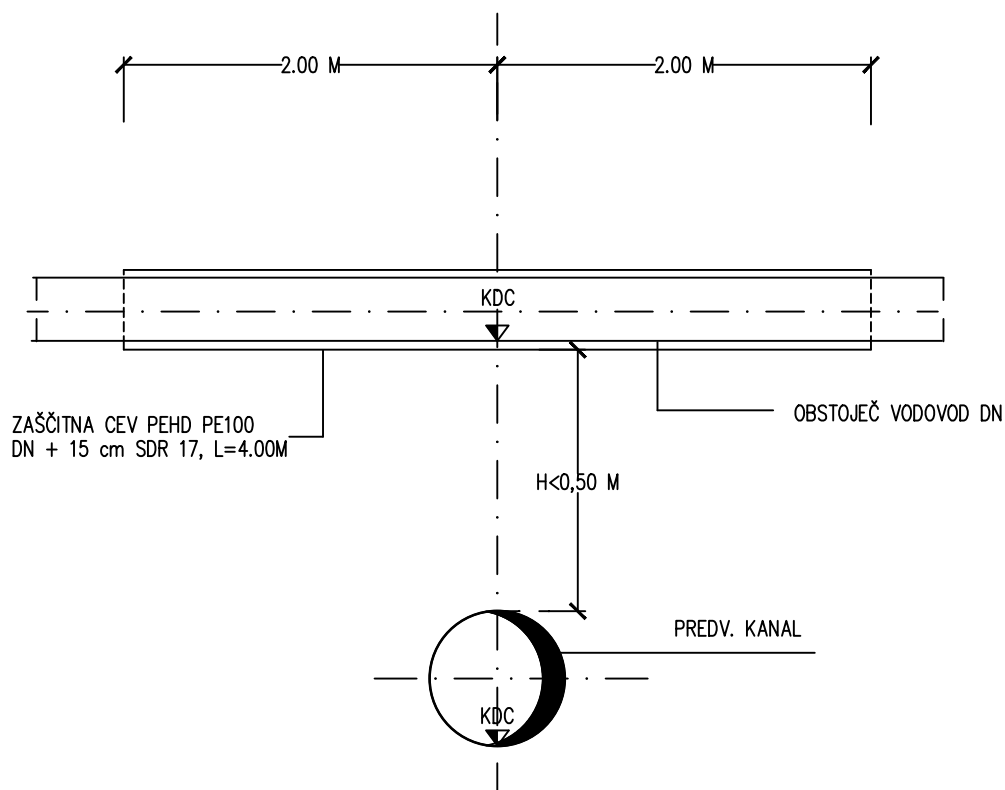

ZAŠČITA VODOVODA SE IZVEDE, ČE JE
MIN. VERTIKALNI SVETLI ODMIK <0.50 M,
ALI ČE JE VODOVOD POD KANALIZACIJO

D

ŠT.NAČRTA: 32/2022

SAVINJAPROJEKT

PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR