


# KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLOVODA IN KANALIZACIJE

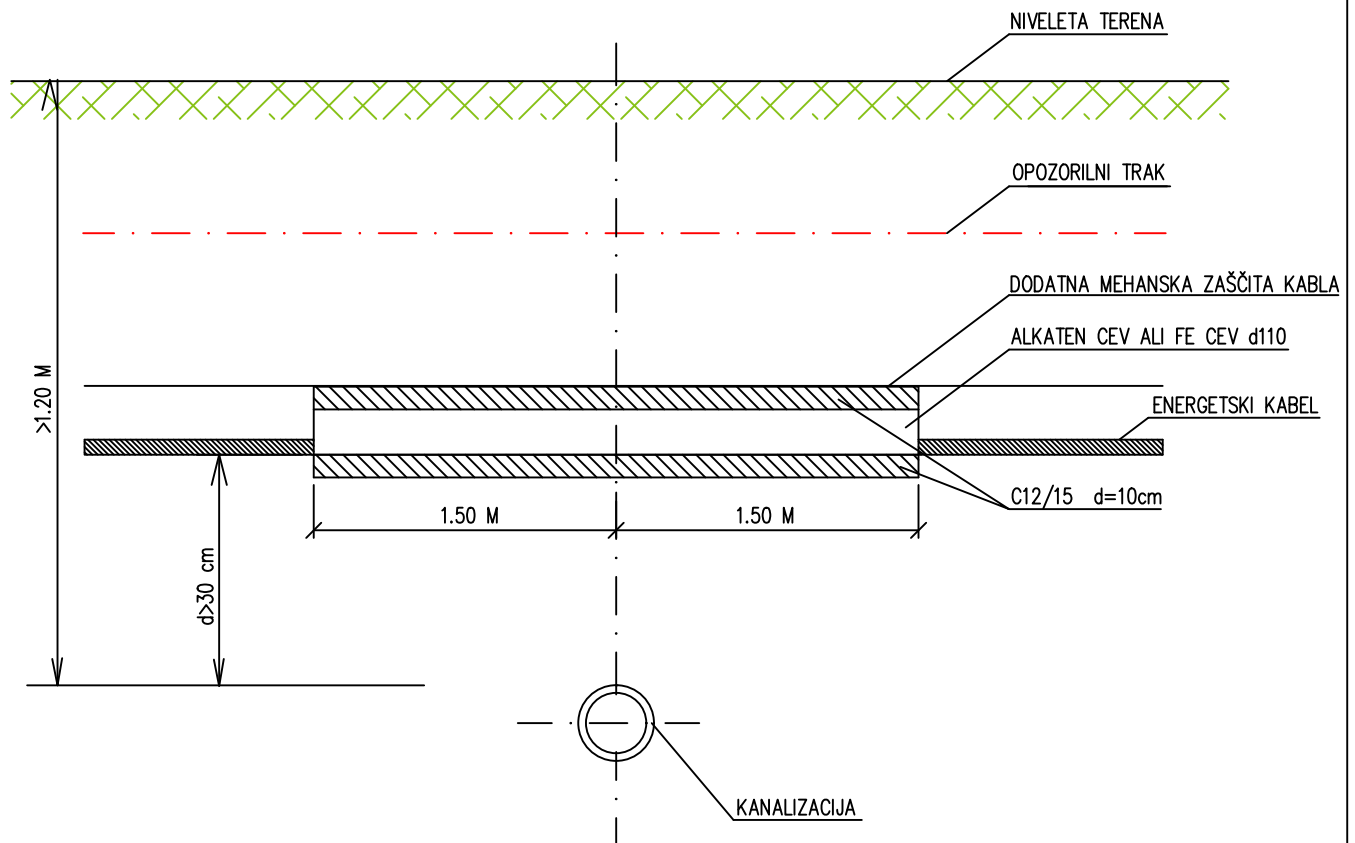

## OPOMBA:

h > 80cm se energetski kabel uvleče v obbetonirane alkaten cevi  
h < 80cm se energetski kabel uvleče v obbetonirano Fe cev  
Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.

G1

ŠT.NAČRTA: 32/2022

**SAVINJAPROJEKT**

PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR