


# VZPOREDNI POTEK ELEKTRO KABLOVODOV IN KANALIZACIJE

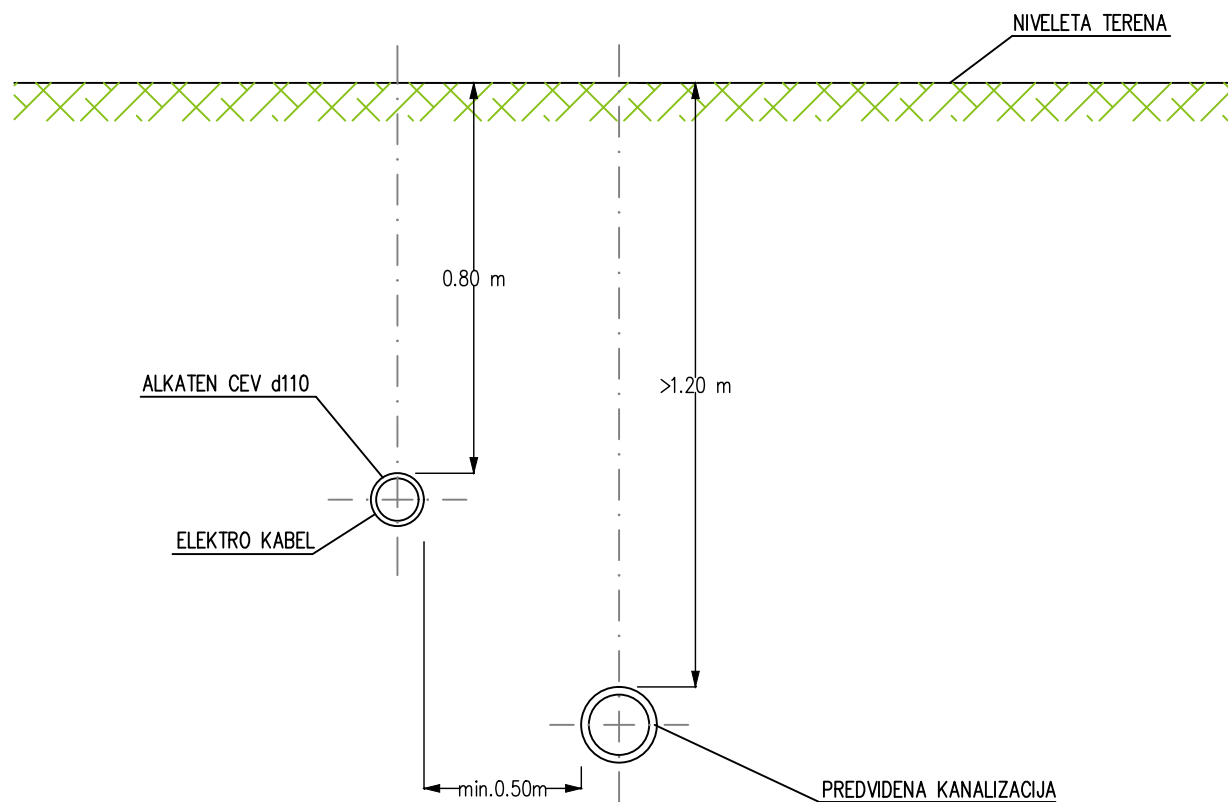

## OPOMBA:

V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kanalizacije in kablovoda, je potrebno kablovode zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805 (min. 0.40 m).

G2

ŠT.NAČRTA: 32/2022

**SAVINJAPROJEKT**

PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR