
TLORIS NADSTROPJA

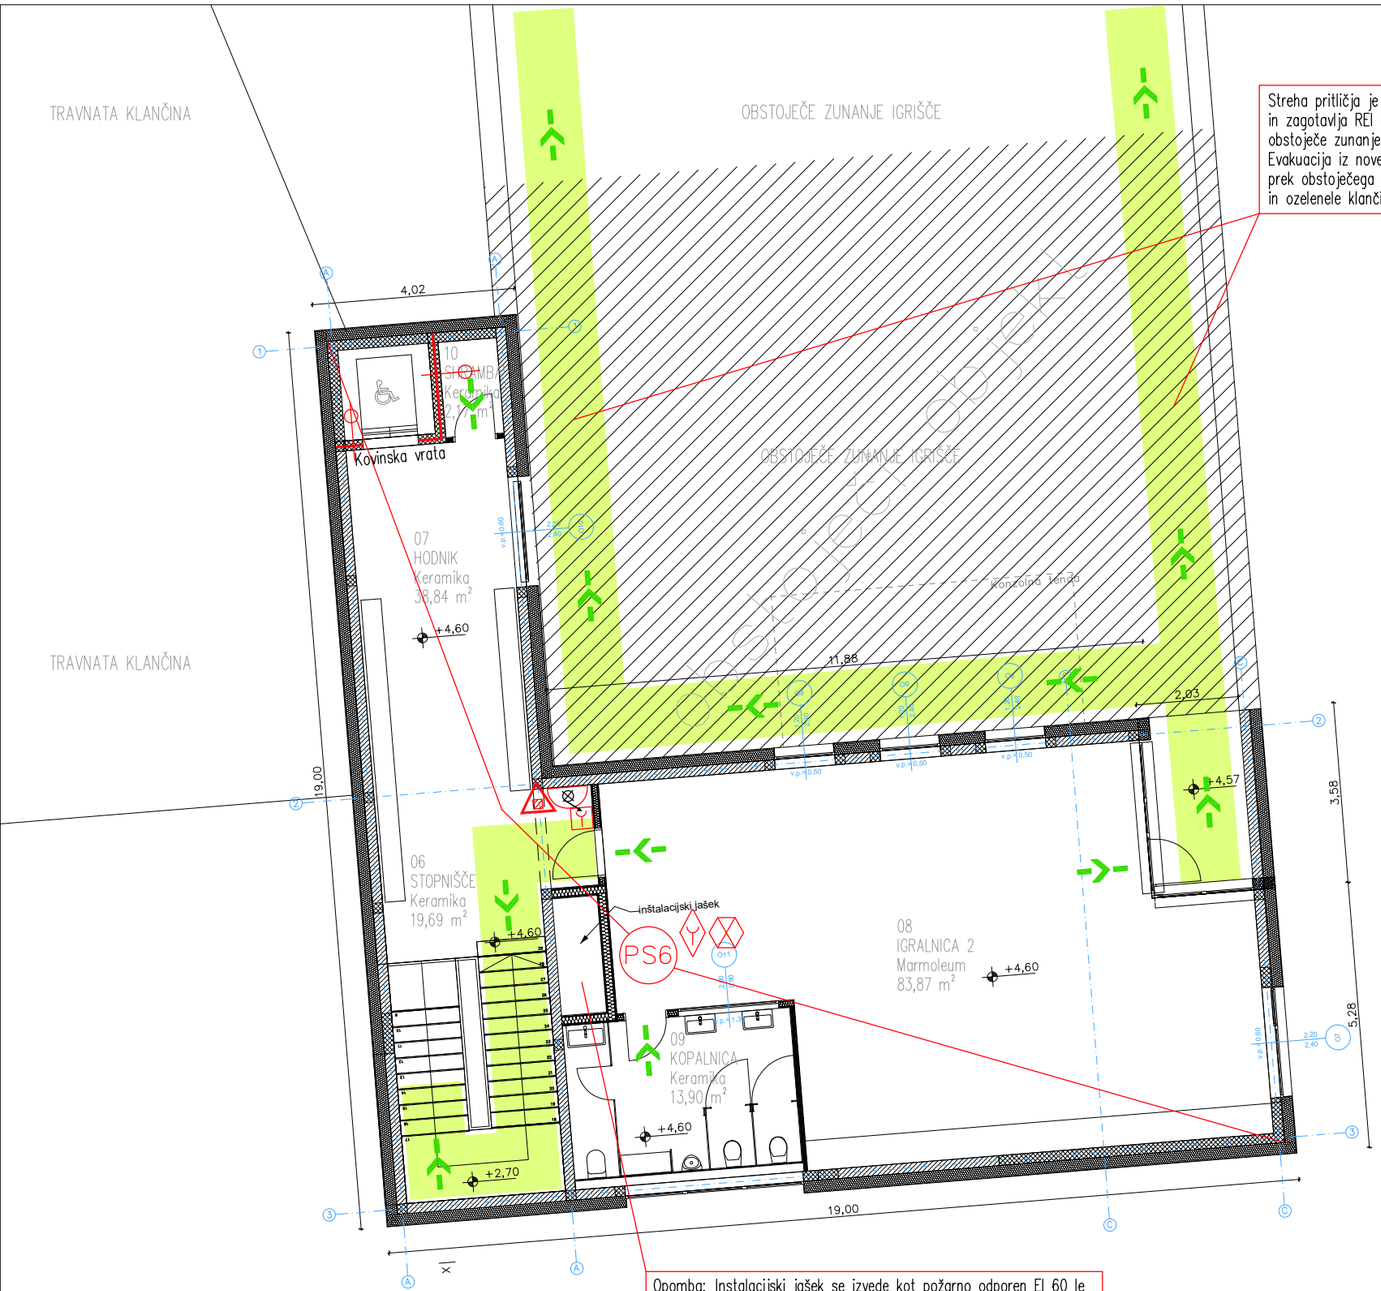

Opomba: Instalacijski jašek se izvede kot požarno odporen EI 60 le v primeru, če prezračevalna naprava prezračuje več požarnih sektojev

LEGENDA SIMBOLOV POŽARNE VARNOSTI	
	Požarna odpornost (R)EI 30
	Požarna odpornost (R)EI 60
PS1	Oznaka požarnega sektorja
DS1	Oznaka dimnega sektorja
	Izhod iz prostorov in objekta
	Smer evakuacije v objektu
	Ročni gasilni aparat na prah ABC S-6 kg
	Varnostna razsvetljava na evakuacijski poti
	Avtomatsko javljanje in alarmiranje ob požaru
	Ročni javljalnik požara
	Sistem naravnega odvoda dima in toplote
	Notranji hidrant s cevjo DN25, dolžine 30m
	Požarna vrata s požarno odpornostjo $EI_2$30-C
	Požarna vrata s požarno odpornostjo $EI_2$60-C
	Ročni gasilni aparat na plin CO_2 5 kg

Parcelna številka:
158/7
Katastrska občina:
884 Farna vas (Prevalje)

V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

Investitor: OBČINA PREVALJE Trg 2A 2391 Prevalje	Številka projekta: 11611422 Številka načrta: 11611422-PV	Vrsta projekta: PZI Vrsta načrta: Načrt požarne varnosti
Objekt: PRIZIDEK K VRTCU PREVALJE		
Risba: TLORIS NADSTROPJA		
Vodja projekta: Janko ZADRAVEC univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA 0944	Pooblaščeni inženir: Dušan GROSEK univ.dipl.inž.str. IZS PV0746	Biro23 Dušan Grosek s.p. Projektiranje, svetovanje, nadzor Regentova 18, 2000 Maribor GSM: 041 682 357 biro23@siol.net
Merilo: 1:100	Datum: junij 2024	Številka risbe: 3