# DETAJL PREREZA JARKA ZA VODOVOD

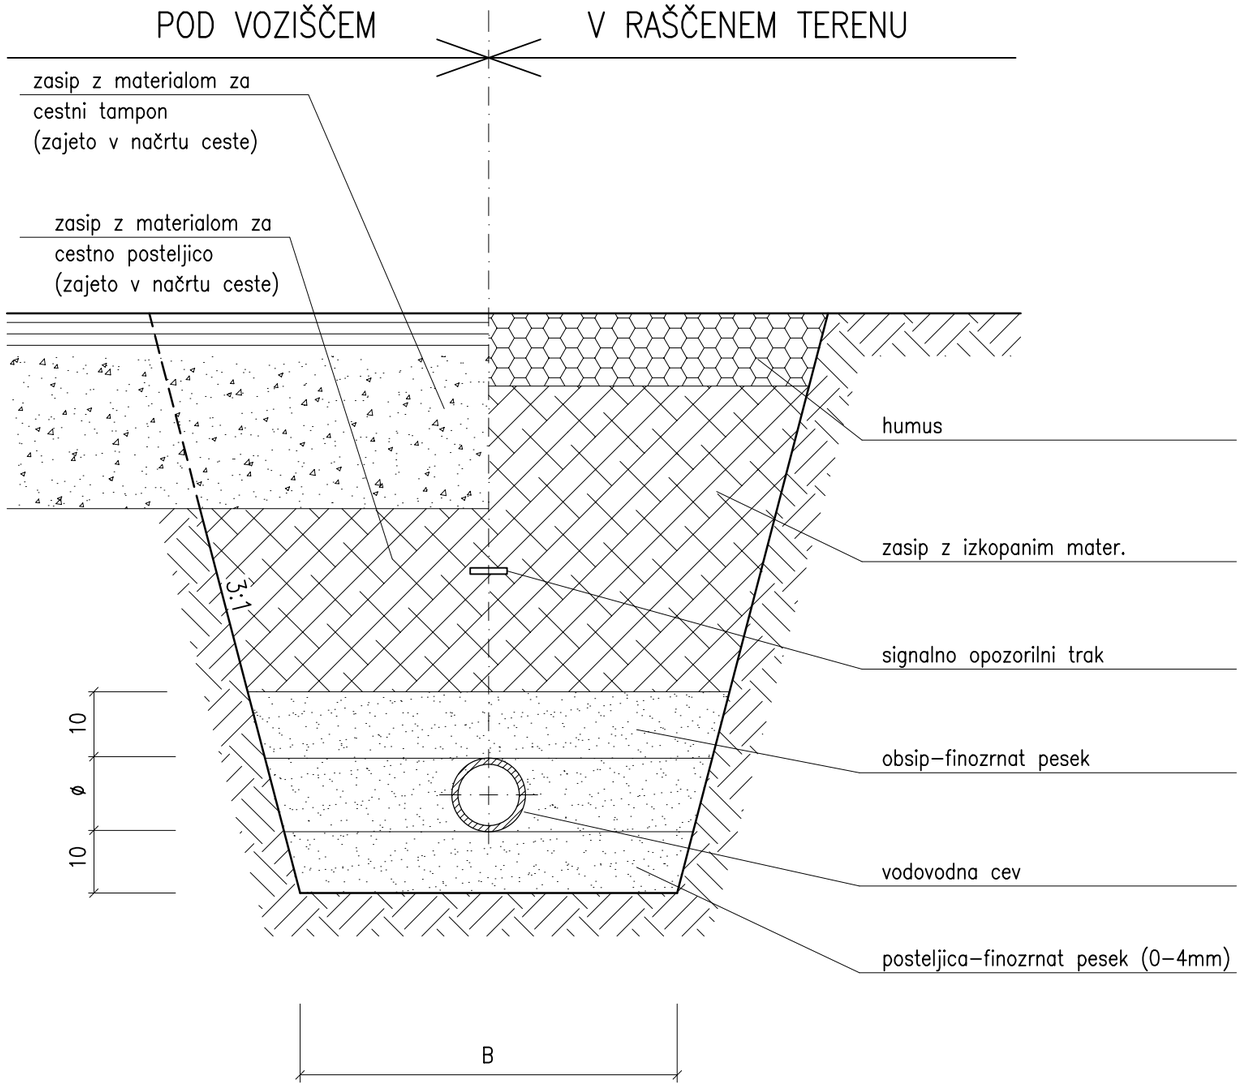


| ø | B |
|---|---|
| < 400 mm | ø + 40cm (min. 60cm) |

## OPOMBA:

– Pri globini jarka večji od 1,5 m se vrši razpiranje jarka z min. širino 80 cm !

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

| | |
|---|---|
| investitor: | Občina Hrastnik<br>Pot Vitka Pavliča 5<br>1430 Hrastnik |
| projektant: | Savaprojekt, d.d.,<br>Cesta krških žrtev 59,<br>8270 Krško |
| naziv gradnje: | LK 122451 v Dolu do priključka na državno cesto |
| del gradnje: | |
| VP: | Momir Bogdan, u.d.i.k.t. IZS G-2527 |
| VN: | Momir Bogdan, u.d.i.k.t. IZS G-2527 |
| SP: | Mateja Žigante, d.i.s. |
| ime prikaza: | Karakteristični profil kanala vodovoda |
| s.p. načrta: | 2 - Načrt s področja gradbeništva<br>2/3 - Načrt gradbenih del za inštalacije |

| datum: | merilo: | št. načrta/prikaza: | št. projekta: | vrsta dok.: | s.p. nač.: | št. risbe: | št. lista: | sprem.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | / | SPK-2/3 | 25281-00 | PZI | 2/3 | 401 | 01 | 0 |

A3