DISPOZICIJA OGRAJE

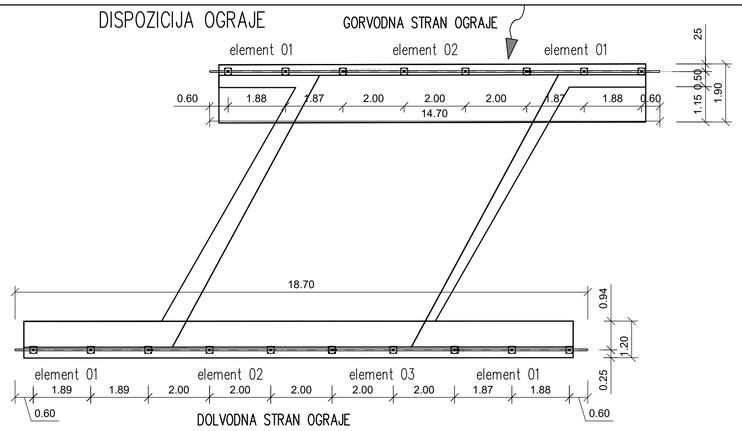

DETAJL MERILNEGA ČEPA (REPER)

Pogled
M 1:2

Prerez A–A
M 1:2



Reperji se pritrdijo na zunanjo stran robnega venca
Pritrdijo se v sredini polja, na koncu kril
ter na opornik na vsaki strani objekta.
Potrebnih je 14 kom. reperjev.

TABLA Z IMENOM IZVAJALCA DEL IN LETNICO REKONSTRUKCIJE

POGLED
M 1:5

ELEMENT 01, kom. 4 M 1:25

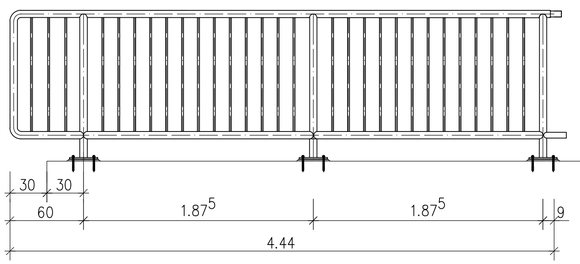

ELEMENT 02, kom. 2

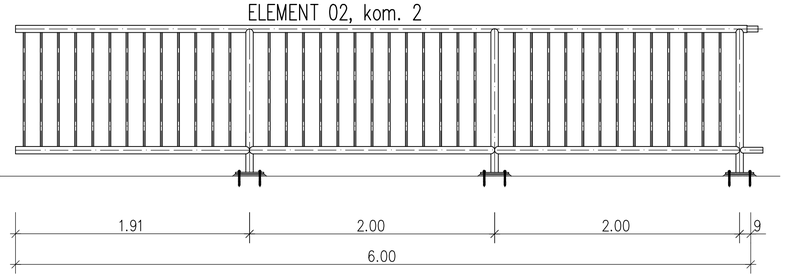

ELEMENT 03, kom. 1 M 1:25

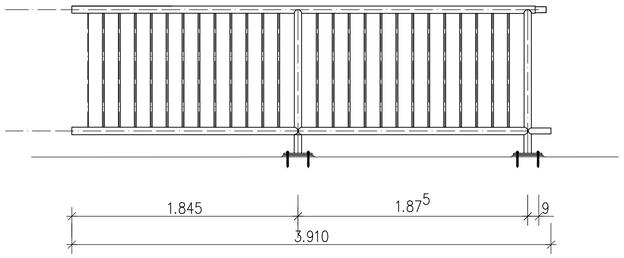

DETAJL STIKOVANJA OGRAJE

M 1:5

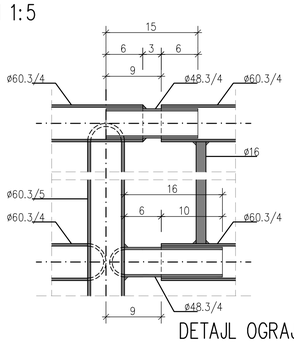

ŠTEVILO ELEMENTOV OGRAJE ZA CELOTEN MOST

ELEMENT 01 4 kom.
ELEMENT 02 2 kom.
ELEMENT 03 1 kom.

IZRAČUN TEŽE CEVNE OGRAJE

- Horizontale ø60,3 mm; d=4,0 mm; g=5,55 kg/m1
  2x1,00 m 2,00x5,55 = 11,10 kg
- Vertikale ø60,3 mm; d=5,0 mm; g=6,82 kg/m1
  0,5x1,20 m 0,60x6,82=4,09 kg
- Polnila ø16 mm; g=1,58 kg/m
  7x0,929 m 6,50x1,58=10,27 kg

TEŽE za 1m OGRAJE: 25,46 kg

OGRAJA (SKUPNO) – 25,46 kg/m x 33,4 m =851 kg

T...TABLA Z IZVAJALCEM

OGRAJA ZA PEŠCE 1 kom.

SIDERNA PLOŠČA

M 1:10

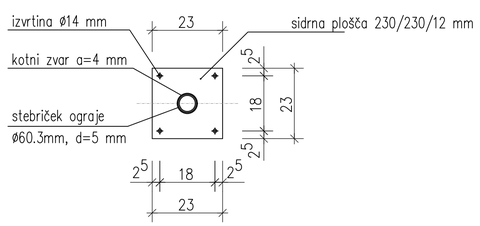

DETAJL STEBRIČKA OGRAJE

PRITRDITEV S VIJAKI ZA BETON

M 1:10

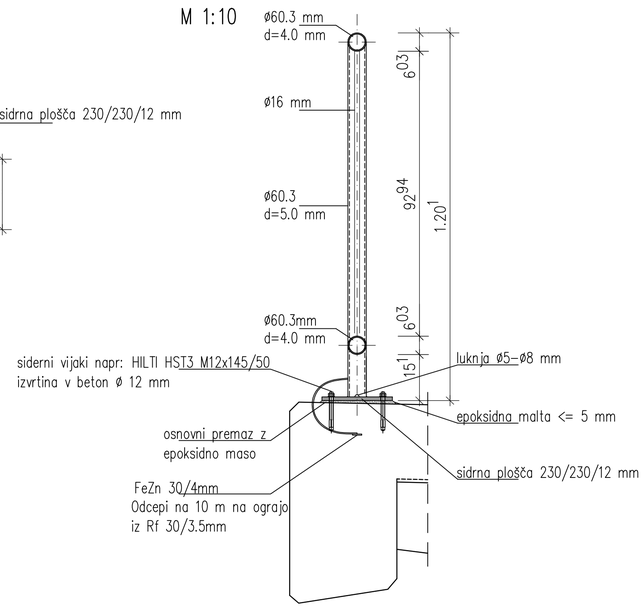

DETAJL OGRAJE

M 1:10

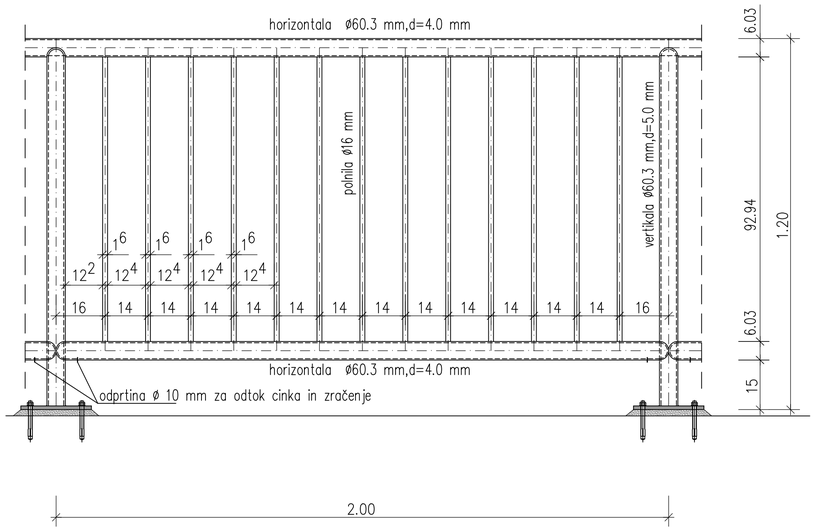

MOST PRI STRNIŠU

OPOMBA:

–Pred izdelavo je potrebno preveriti dimenzije in geometrijo obstoječe betonske konstrukcije

KONSTRUKCIJSKO JEKLO:

S 235 J0
Antikorozijska zaščita: vroče cinkano debelina nanosa 85 µm,
izvesti v skladu s SIST EN ISO 14713, SIST EN ISO 1461.

Vsi kotni zvari so a=0.7t minimalne deb.stične pločevine
Jekleno konstrukcijo je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1090–1/2009
Izvedbeni razred EXC1(CC1,SC1,PC1) po SIST EN 1090–2/2008

OZEMLJITEV:

Za ozemljitev na objektu se uporabi valjanec FeZn 30/4mm.
Izvodi za izenačitev potencialov in ozemljitev na vse prevodne dele objekta
se izdelajo iz valjanca Rf 30/3.5mm.
Ozemljitev na objektu se mora povezati z zemeljskim ozemljilom,
zemeljsko ozemljilo mostu pa se smiselno poveže in vključi v obstoječi ozemljitveni sistem.
Ozemljitev ograje se izvede na obeh koncih objekta (na krilu)
in na vsakih 10 tekočih metrov ograje.

spremenba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

andrejc d.o.o.
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP	Maja VINDIŠ d.i.g.	G–4759	
PI	Suzana PERGOVNIK d.i.g.	G–4799	
Odgovorni:			

Objekt:	Rekonstrukcija mostu čez Bečovnico na LC 410 101 (Strniša)	Št. proj.:	307–1–2024
		Št. načrta:	307–2024–C
		Šifra CC:	2112
Faza:	DPP	Datum:	februar 2025
Opis risbe:	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ	Merilo:	M 1:25, 10
		Del risbe:	OGRAJA

Investitor:	OBČINA ŠOŠTANJ TRG SVOBODE 12 3325 ŠOŠTANJ		
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
410101		008.2101	6
Št. priloge:		Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	