230V; 1f,N,PE; 50 Hz
TN-C-S sistem zascite
ZASCITNA NAPRAVA NA DIF.TOK

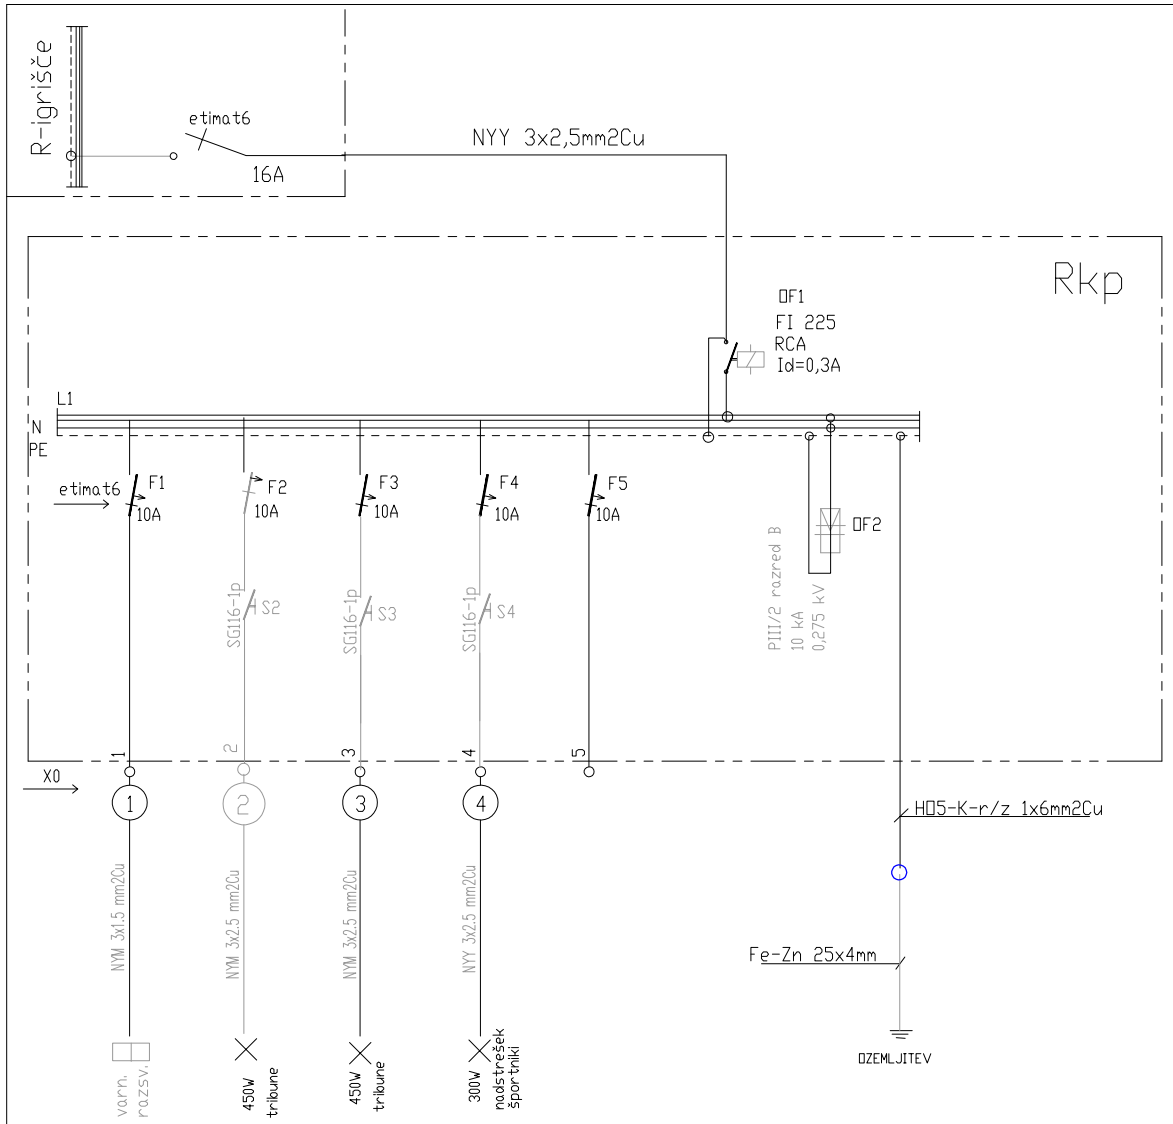

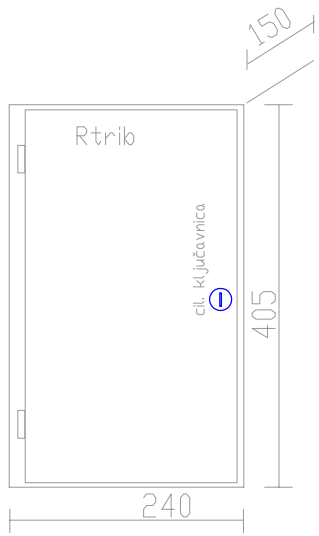

Pinst = 1200 W
fp = 0,9
Pmax = 1080 W
Imax = 4,7A (230V)

ARHITEKT ŠMID, d.o.o. Ulica heroja Bračiča, 2000 Maribor E-pošta andrej.smid@gmail.com	INVESTITOR	MO SLOVENJ GRADEC Šolska ulica 5, SLOVENJ GRADEC	ODGOV. VODJA PROJEKTA	A. ŠMID dr.Arch	NAČRT ST. 05/2026
			ODG. PROJ. FAZE	E. KREITNER UDIE	
	OBJEKT	OBNOVA STADIONA SLOVENJ GRADEC p. št.: 765/1 in 766/1 k.o. Slovenj Gradec	TA LIST NADOMESCA LIST ST.		LIST: 8
	RISBA	ENOPOLNA SHEMA RAZD. Rtrib	MERILO:	FAZA: E / DATUM: 04.2026	LISTOV: 1