


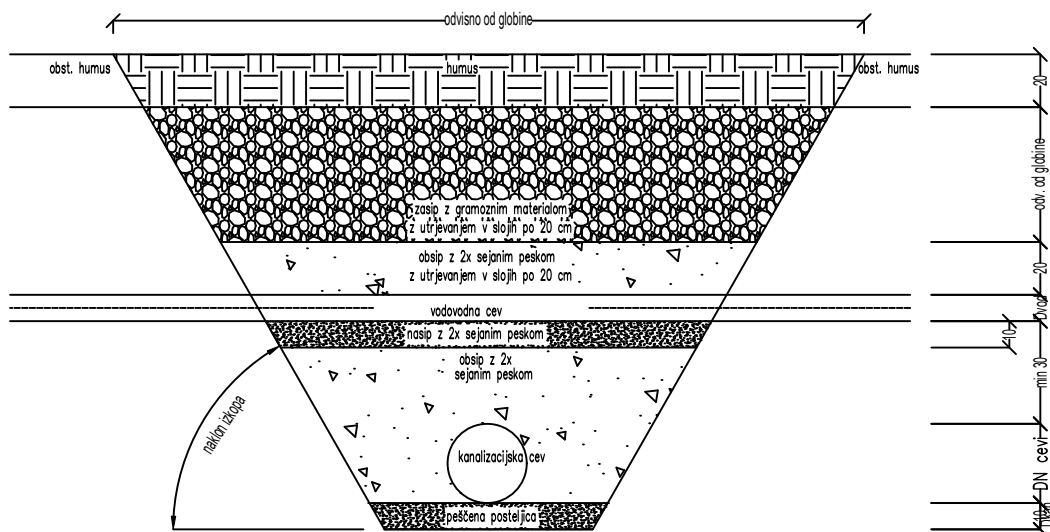

OPOMBA:
V kolikor se križanje izvaja v manjšem odmiku, kot je predpisan,
se celotno križanje obbetonira s pustim zemeljsko
vlažnim betonom.

DETALJ KRIŽANJA Z VODOVODOM

Št. projekta: 9627	Projekt: Javna kanalizacija v aglomeraciji Spodnje Brezovo – 1.FAZA	Št. načrta: 9627/2	Šifra priloge: 9.3
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------