

A

B


C

D


E

F

KRIŽANJE S TK KABLOM

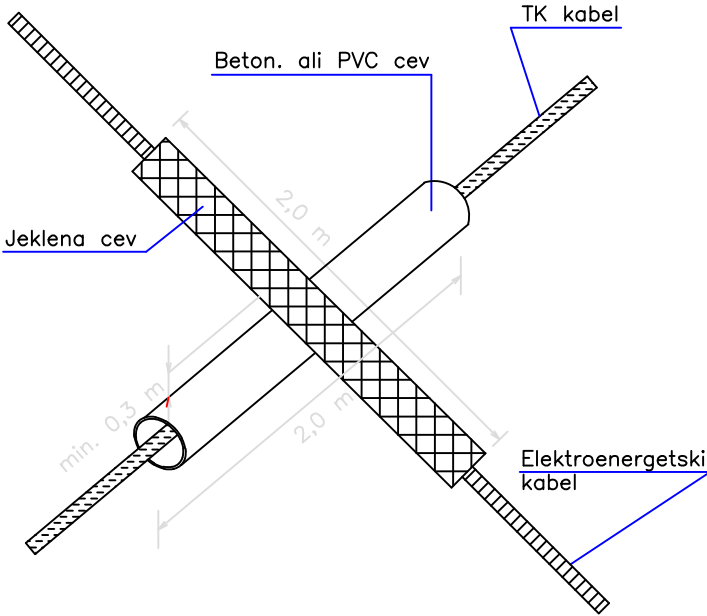

KRIŽANJE Z VODOVODOM

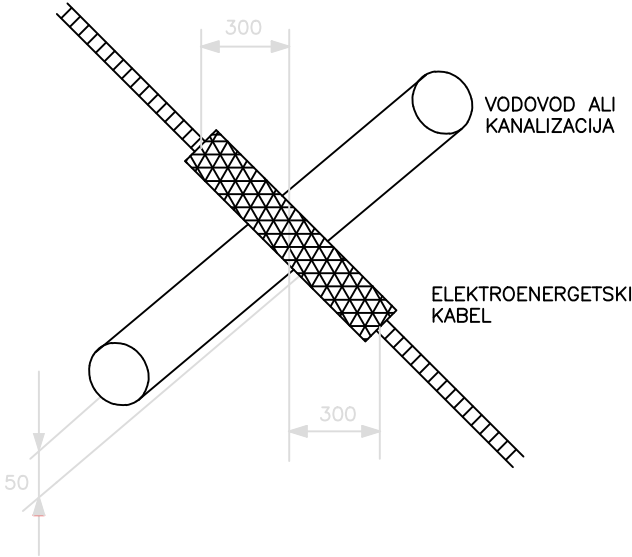

KRIŽANJE Z VODOVODOM

Minimalna razdalja med cevmi vodovoda ali kanalizacije in kablovodom mora biti : 50 cm, v posebnih primerih : 30 cm.

Kablovod se zaščiti tako, da se ploži v zaščitno cev, ki sega 300 cm na vsako stran križanja.

Izkop nad vodovodom se mora izvesti ročno.

FLANDIJA Zvonko s.p. Confidentijeva ulica 6 2351 Kamnica Projektivni biro	OBČINA HOČE-SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče	UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH – AGLOMERACIJA PIVOLA	Vrsta načrta:	3.6 NAČRT ELEKTROTEHNIKE Črpališče ČR3	Križanje energetskega kabla z TK kablom in vodovodom Vsebina oz. naziv tehničnega prikaza	Vodja projekta:	mag. Darko KOČAR, univ. dipl. inž. grad	Id. št. IZS G-0567	Št. projekta:	12-24	Datum:	06/2024
			Vrsta projektne dokumentacije:	PZI		Projektant:	Zvonko FLANDIJA, univ. dipl. inž.el.	Id. št. IZS E-1083	Št. načrta:	12-24-3.6	Stran:	1
			Naročnik:	Objekt, lokacija		Sodelavec:			Št. risbe:	3.6.5.6	Strani:	1