KRIŽANJE S TK KABLOM

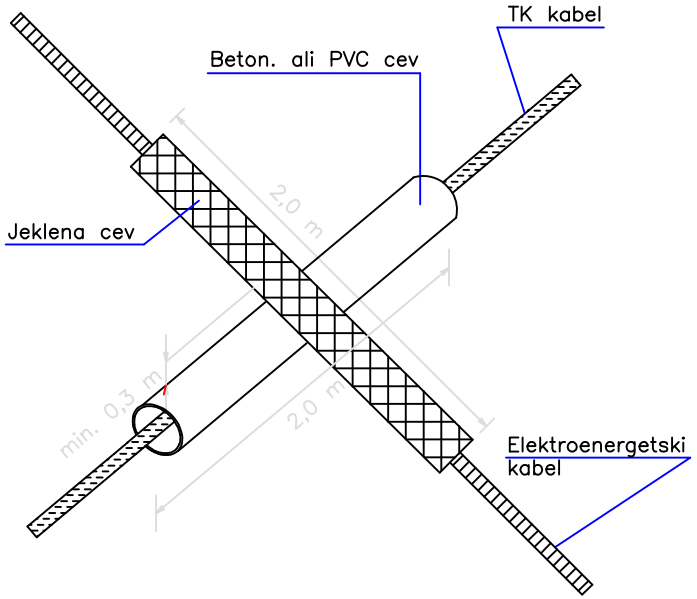

KRIŽANJE Z VODOVODOM

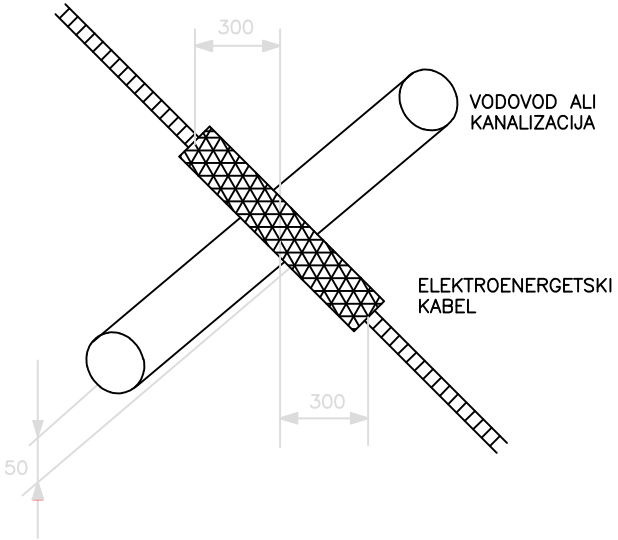

KRIŽANJE Z VODOVODOM

Minimalna razdalja med cevmi vodovoda ali kanalizacije in kablovodom mora biti : 50 cm, v posebnih primerih : 30 cm.

Kablovod se zaščiti tako, da se ploži v zaščitno cev, ki sega 300 cm na vsako stran križanja.

Izkop nad vodovodom se mora izvesti ročno.

FLANDIJA Zvonko s.p. **Confidentijeva ulica 6** **2351 Kamnica**	OBČINA HOČE–SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče	UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH – AGLOMERACIJA PIVOLA	Vrsta načrta:	3.7 NAČRT ELEKTROTEHNIKE NN priključek ČR4	Križanje energetskega kabla z TK kablom in vodovodom	Vodja projekta:	mag. Darko KOČAR, univ. dipl. inž. grad Id. št. IZS G–0567	Št. projekta:	12–24	Datum:	06/2024
			Vrsta projektne dokumentacije:	PZI		Projektant:	**Zvonko FLANDIJA, univ. dipl. inž.el. Id. št. IZS E–1083**	Št. načrta:	12–24–3.7	Stran:	1
Projektivni biro	Naročnik:	Objekt, lokacija			Vsebina oz. naziv tehničnega prikaza	Sodelavec:		Št. risbe:	3.7.5.5	Strani:	1