



ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV VLOGE

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
naslov	VEROVŠKOVA ULICA 62, 1000 LJUBLJANA
št. zahteve	JPE-351-574/2026-003
datum	12. 06. 2026
predpis oz. zakonska podlaga	91. člen Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/2021, 121/2022)
postopek vodi	Peter Stopar
podpis	Peter Stopar Digitalno podpisal Peter Stopar Datum: 2026.06.12 07:08:19 +02'00'
odgovorna oseba mnenjedajalca	Boštjan Kuzman, Vodja izdaje soglasij Aleš Cjuha, namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj
podpis	Aleš Cjuha Digitalno podpisal Aleš Cjuha Datum: 2026.06.12 09:05:00 +02'00'

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/14

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe in naslov	OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, STARA CESTA 13, 1356 DOBROVA
---	--

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe in naslov	PLANING BIRO KRANJ D.O.O., BLEIWEISOVA CESTA 6, 4000 KRANJ
---	--

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	REKONSTRUKCIJA ULICE VLADIMIRJA DOLNIČARJA
zemljišča za gradnjo	OBČINA DOBROVA – POLHOV GRADEC katastrska občina št. 1994 – DOBROVA parc. št. PO PROJ. DOK. (3114/11, 1393/3,...)

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta, datum izdelave in projektant (naziv družbe)	PZI ŠT. P-3381, SEPTEMBER 2025, PLANING BIRO KRANJ D.O.O.
---	--

ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV vloge se nanaša na izdajo

☐	projektov in drugih pogojev
☐	mnenja k dok. za pridobitev gradbenega dovoljenja
☒	soglasja h gradnji za poseg v varovalni pas

VSEBINA ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV

Prosimo vas, da podano vlogo najkasneje **do 29.07.2026** dopolnite s projektno obdelanimi posegi v varovalnem pasu plinovodnega omrežja (npr. plinovod S3100 PE160, S3120 PE63, priključni plinovod PE32):


- Dejanska (ne zgolj tipska) križanja in vzporedni poteki predvidene meteorne kanalizacije z obstoječim plinovodnim omrežjem (plinovod S3100 PE160, S3120 PE63, priključni plinovod PE32) na označenem odseku v situaciji objekta (izsek iz PZI).
- Zagotovitev, prikaz in kotiranje minimalnih (horizontalnih in vertikalnih) odmikov (situacija, prerez) med kanalizacijo (vodi, jaški, vtoki), v skladu s Pravilnikom in Tehničnimi zahtevami za plinovod.
- V primeru, da ni možno zagotoviti zadostnih medsebojnih odmikov med kanalizacijo (vodi, jaški, vtoki), naj se predvidi prestavitev kanalizacije, dodatni zaščitni ukrepi omrežij in/ali prestavitev plinovodnega omrežja. Investitor morebitne prestavitve plinovodnega omrežja je investitor rekonstrukcije Ulice Vladimirja Dolničarja.
- Predvideti zaščitne/varovalne ukrepe plinovodnega omrežja, ki bo tangirano v času izvajanja gradbenih del. Investitor zaščitnih/varovalnih ukrepov je investitor rekonstrukcije Ulice Vladimirja Dolničarja.

V nasprotnem primeru, bomo vlogo obravnavali kot nepopolno in zaključili postopek izdaje soglasja.


Natančni podatki o obstoječem distribucijskem sistemu plina so na voljo v Katastrski službi Energetike Ljubljana, kontaktna oseba je Miha Kuzmič (mihael.kuzmic@energetika.si, tel.: 01/5889-602 ali 041 527-450).

Poleg splošnega principa dobre inženirske prakse je potrebno pri projektiranju upoštevati še posebej: (-) Predpise s področja projektiranja plinovodnega omrežja (Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02) – **Pravilnik**, Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov in notranje plinske napeljave (www.energetika.si) – **Tehnične zahteve za plinovod**, Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/2021), (-) Splošne zahteve (Zbirnik komunalnih vodov za obstoječe vode, Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS št. 30/2023)).

Situacija plinovodnega omrežja (rdeča črtkana črta):

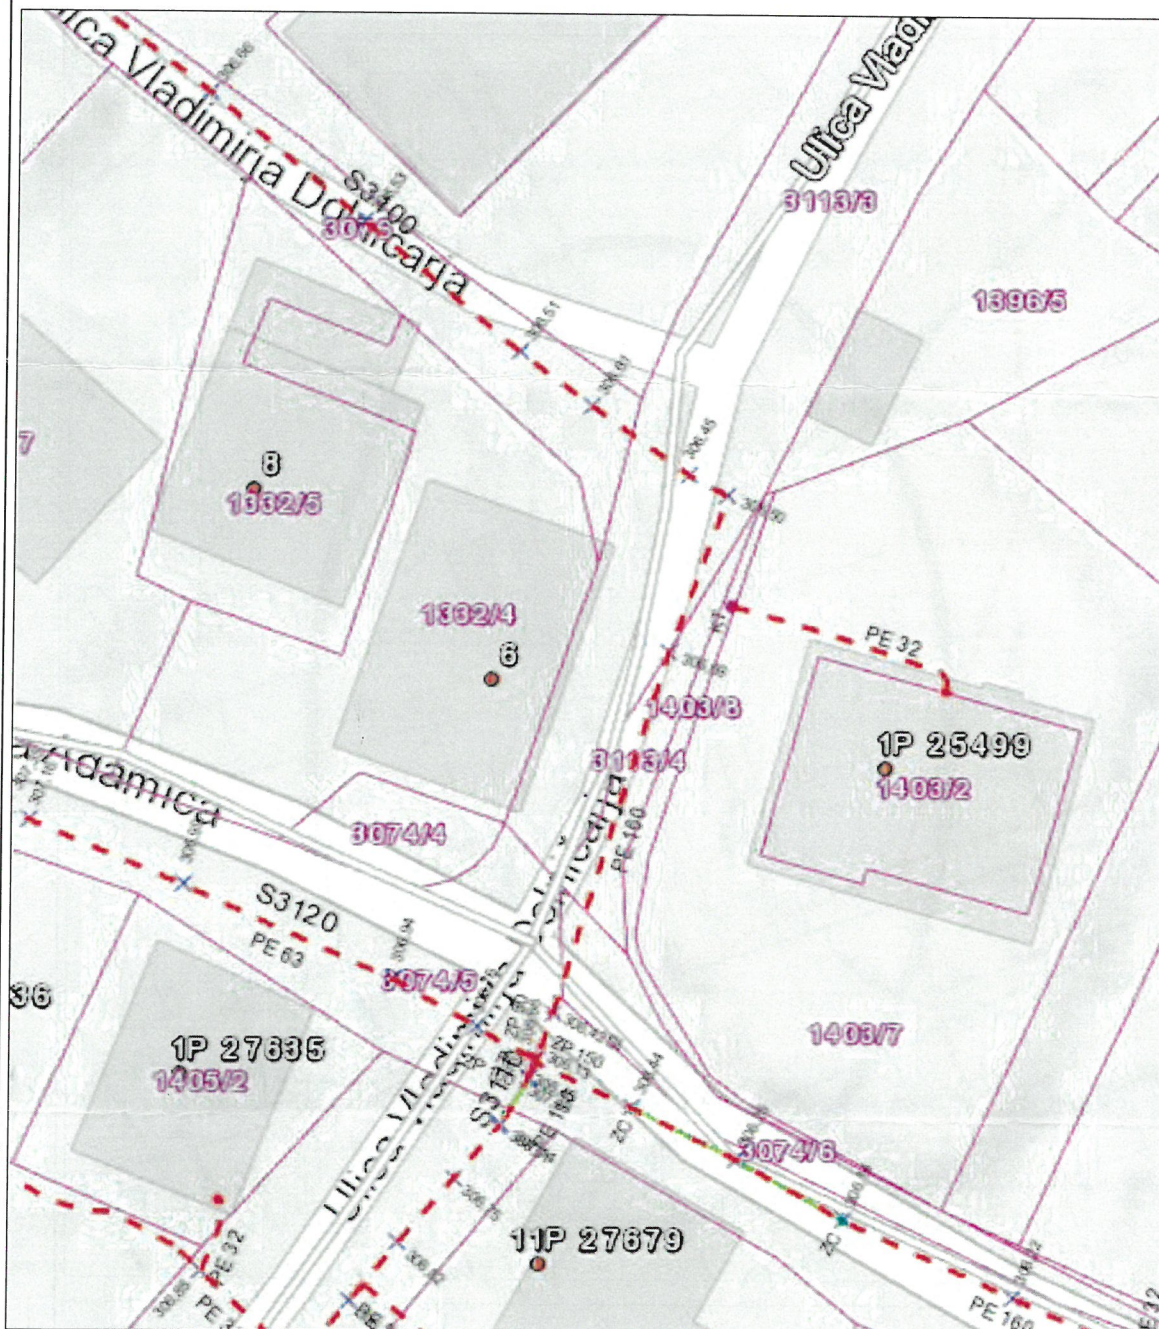

Situacija objekta (izsek iz PZI) z označenim območjem (črna elipsa), kjer naj se projektno obdelajo križanja, vzporedni poteki in varovalni ukrepi kanalizacija/plinovod.

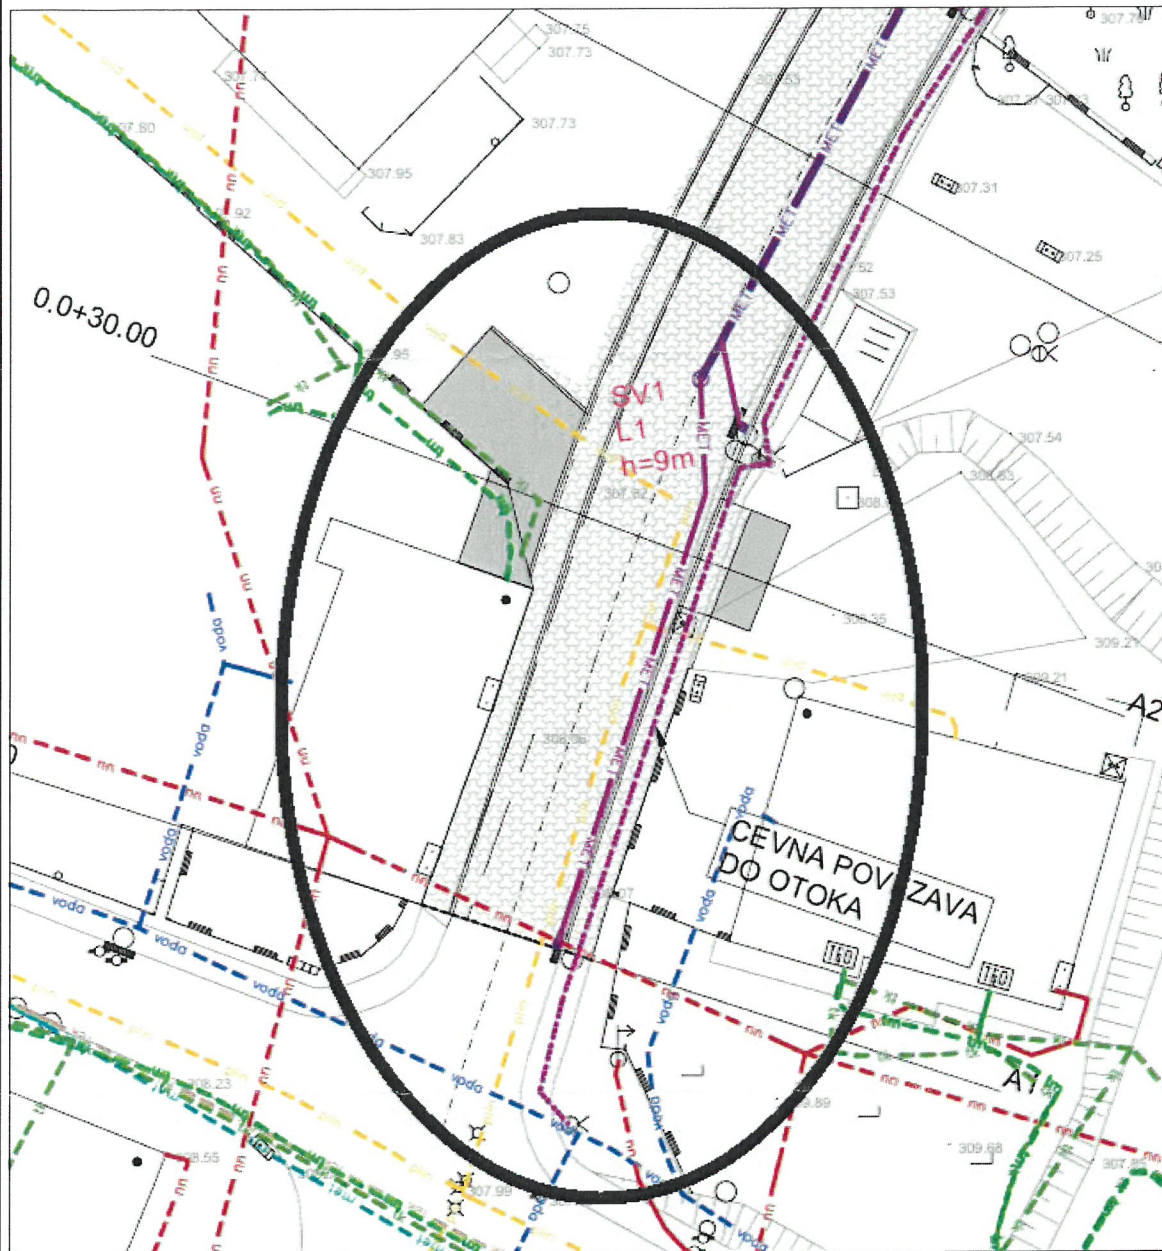

Vročanje:

-PLANING BIRO KRANJ D.O.O., BLEIWEISOVA CESTA 6, 4000 KRANJ

V vednost:

-JPE-351-574/2026-003

-S3100

-S3120