R6.S3.1
M 1:1000/100
M1.K20

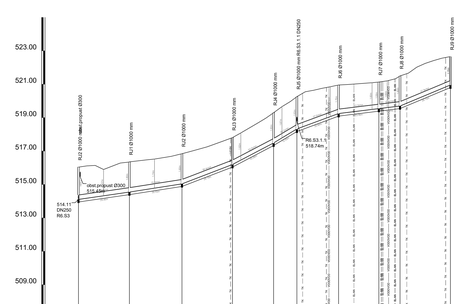

Ime	RJ2 - R6.S3		RJ1		RJ2		RJ3		RJ4		RJ5		RJ6		RJ7		RJ8		RJ9	
Stacionaza	0.00		30.46		61.86		92.06		116.60		130.50		155.50		179.86		195.26		220.26	
KOTA TERENA	516.04		516.35		516.84		517.80		519.29		520.25		520.95		521.13		521.50		522.66	
KOTA IZTOKA, VTOKA	514.11		514.11		514.55		515.54		516.20		517.49		518.33		519.25		519.54		520.56	
KOTA DNA	514.10		514.04		514.54		515.03		516.19		517.46		518.30		519.23		519.54		520.54	
GLOBINA IZKOPA	2.09	2.09	1.96		1.96		1.78		1.96		2.08		1.88		1.75		1.96		1.85	
PADEC	14.4		15.6		38.4		52.5		60.2		37.0		12.3		24.06	12.67	41.8			
DOLZINA	30.46		31.43		30.19		24.59		13.93		24.94		24.06		12.67		30.13			
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=222.39 m																			

R6.S3.1.1
M 1:1000/100
M1.K21

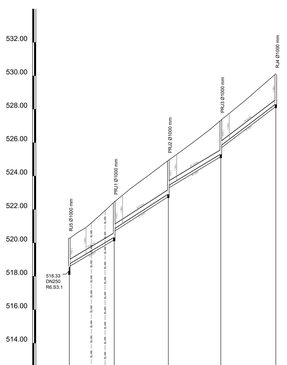

Ime	RJ5 - R6.S3.1		PRJ1		PRJ2		PRJ3		RJ4	
Stacionaza	0.00		29.83		59.23		90.58		123.68	
KOTA TERENA	520.26		520.44		524.63		527.34		530.12	
KOTA IZTOKA, VTOKA	518.33 518.74		518.34 518.96		521.69 522.43		524.32 525.52		526.30	
KOTA DNA	518.30		518.31		521.66		524.29		526.28	
GLOBINA IZKOPA	1.96 1.57		2.13 1.76		2.97 2.26		3.05 2.68		3.84 3.42	
PADEC	59.6		64.6		60.2		76.0			
DOLZINA	26.83		32.37		31.38		32.90			
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=123.48 m									

R6.S3.1.2
M 1:1000/100
M1.K22



Ime	PRJ13 - R6.S3		RJ		RJ2		RJ3	
Stacionaza	0.00		21.74		41.74		63.83	
KOTA TERENA	520.46		520.55		524.06		527.16	
KOTA IZTOKA, VTOKA	518.46 520.46		520.71 520.91		523.64 524.43		526.46	
KOTA DNA	518.46		520.66		523.56		526.41	
GLOBINA IZKOPA	2.00 1.60		1.89 1.64		2.50 2.08		2.75 2.65	
PADEC	102.2							
DOLZINA	17.14	6.60	20.10					
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=43.83 m							

R6.S3.1.3
M 1:1000/100
M1.K23



Ime	RJ8 - R6		RJ1		RJ2		RJ3		RJ4	
Stacionaza	0.00		9.45		40.01		63.11		89.82	
KOTA TERENA	514.17		514.20		514.70		514.92		515.08	
KOTA IZTOKA, VTOKA	512.17		512.25		512.49		512.68		512.68	
KOTA DNA	512.17		512.24		512.49		512.68		512.68	
GLOBINA IZKOPA	2.00		2.13		2.37		2.40		2.56	
PADEC	8.0									
DOLZINA	9.45		30.56		23.70		24.91			
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=88.62 m									

R6.S3.2
M 1:1000/100
M1.K24



Ime	RJ10 - R6.S3		RJ1		RJ2	
Stacionaza	0.00		10.18		28.82	
KOTA TERENA	521.18		521.11		520.66	
KOTA IZTOKA, VTOKA	518.59 518.59		518.82 519.01		518.82 519.01	
KOTA DNA	518.59		518.66		518.81	
GLOBINA IZKOPA	2.73 2.73		2.60 2.60		2.00 2.00	
PADEC	8.0					
DOLZINA	10.18		18.64			
CEV PROFIL DOLZINA	GRP PN1 SN10000 DN250 , L=28.82 m					

GJI meteorni kanal
GJI meteorni kanal
GJI obstoječi kanal
GJI cestni jarek
GJI jarek razvodnjava
GJI NN elektrovod
GJI 10kV elektrovod
GJI 20kV elektrovod
GJI 35kV elektrovod
GJI TK elektrovod
GJI elektronske komunikacije

PROJEKTANT
LUZ
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana
W www.luz.si
E info@luz.si
T +386(0)1 360 24 00

OBJEKT	Kanalizacija odpadnih vod za naselje Unec, Ivanje Selo in Slivice
NAROČNIK	Občina Cerknica Cesta 4.maja 53 1380 Cerknica
VODJA PROJEKTIRANJA	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
SODELAVCI	
VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI
VRSTA NAČRTA	Tehnični prikazi
VSEBINA RISBE	Vzdolžni profili R6.S3.1, R6.S3.1.1, R6.S3.1.2, R6.S3.1.3, R6.S3.2
DATUM	februar 2026
OPOMBE	

ŠT. PROJEKTA:	9601
ŠT. NAČRTA:	9601_2
MERILO:	1:1000/100
ŠT. RISBE:	5.10

© 2026 v projektantski pisarni