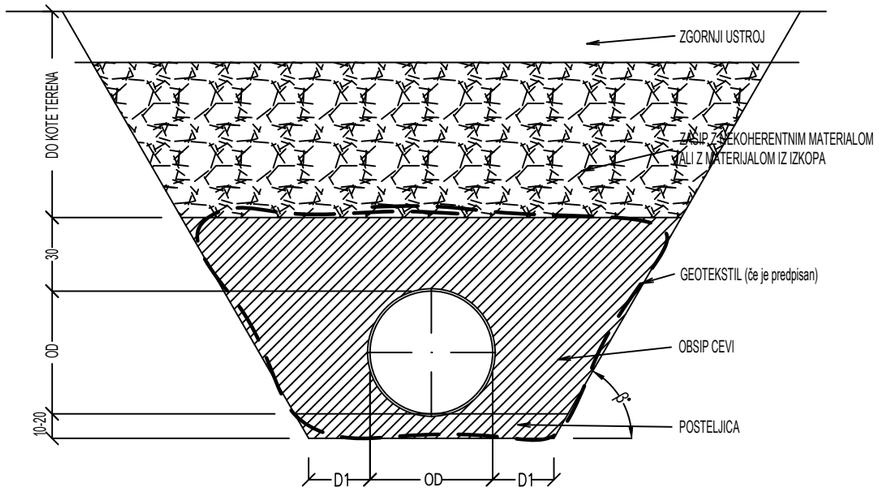

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA (odvisno od zunanjega premera cevi OD)		
	ß>60°	ß<60°
≥225	OD+0,40	OD+0,40
>225 - ≥350	OD+0,50	OD+0,40
>350 - ≥700	OD+0,70	OD+0,40
>700 - ≥1200	OD+0,85	OD+0,40
>1200	OD+1,00	OD+0,40

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA (odvisno od globine jarka)	
globina (m)	širina (m)
< 1,00	ni podano
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80
> 1,75 ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

OPOMBE:
Za kanale manjše od Ø 500 mm je posteljica 10cm
za Ø 500mm in večje pa posteljica minimalno 15 cm.
Kjer so temeljna tla slabše kvalitete se pod posteljico
izdela tampon, debelino določi geomehanik na terenu.
Če je prisotna talna voda se pred polaganjem pod posteljico
položi primeren geotekstil, ki se ga po obsipu zaviha.

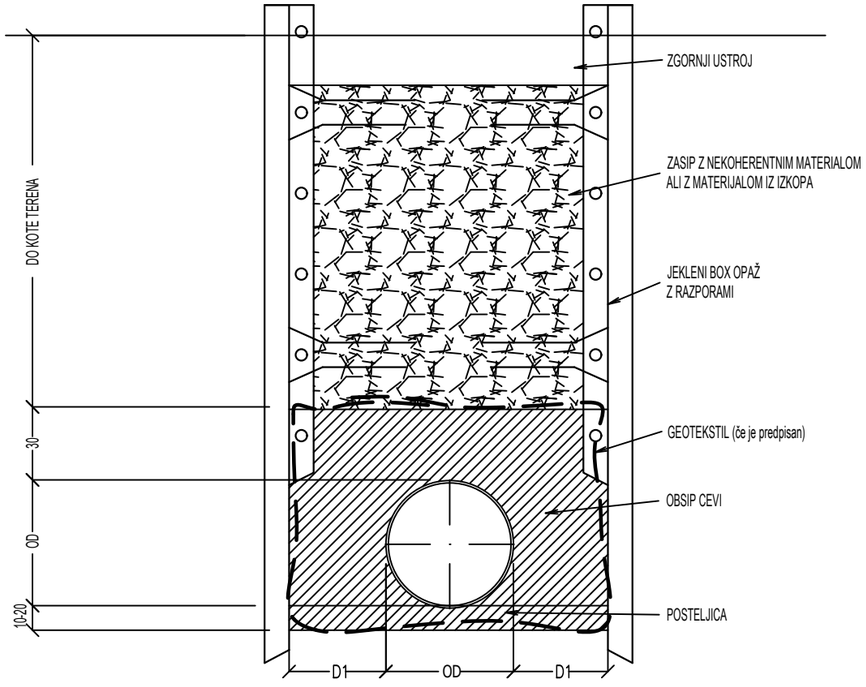

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA (odvisno od zunanjega premera cevi OD)	
premer cevi (mm)	opažen (m)
≥225	OD+0,40
>225 - ≥350	OD+0,50
>350 - ≥700	OD+0,70
>700 - ≥1200	OD+0,85
>1200	OD+1,00

NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA (odvisno od globine jarka)	
globina (m)	širina (m)
< 1,00	ni podano
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80
> 1,75 ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

OPOMBE:
Za kanale manjše od Ø 500 mm je posteljica 10cm
za Ø 500mm in večje pa posteljica minimalno 15 cm.
Kjer so temeljna tla slabše kvalitete se pod posteljico
izdela tampon, debelino določi geomehanik na terenu.
Če je prisotna talna voda se pred polaganjem pod posteljico
položi primeren geotekstil, ki se ga po obsipu zaviha.

DETAJL POLAGANJA POD KOTOM IN DETAJL VERTIKALNEGA IZKOPA

Št. projekta:	Projekt:	Št. načrta:	Šifra priloge:
9601	Kanalizacija odpadnih vod za naselje Unec, Ivanje Selo in Slivice; 1.faza Unec in Slivnica	9601/2	9.1

0.12m²

© 2026 x:\projekti\9601_pzi_kanal_unec_slivnica\pzi\2_nacrt kanalizacije\9601 pzi detajli.dwg