



KARAKTERISTIKE KLIMATIZACIJSKIH IN VENTILACIJSKIH SISTEMOV - HLAJENJE

Št. klimata po projektu I.1973	Št. klimata oznaka na klimatu	NAZIV SISTEMA	HLADILNIK						DN cevi	Tlačno neodvisni vent.		Novi pogon
			dh	Tzraka		Pretok	Moč	Pretok voda		AB-QM		
				vstop	izstop					DN	m3/h	
			kJ/kg	°C	°C	m3/h	kW	m3/h		DN	m3/h	0-10V
		Trakt G										
1	15	OP GINEKOLOŠKA	28	33	14,0	18.300	169,5	24,3	DN100	DN100	15,2-38	DA
2	9	OP SOBE COB 44, 45, 54, 55 in 56 (OP1)	35	33	14,0	14.200	184,5	31,7	DN100	DN100	15,2-38	DA
3	13	OP SOBE COB 41, 42 in 43 (OP2)	35	33	14,0	11.000	142,9	24,6	DN100	DN80	11,2-28	DA
4	1	OP SOBE COB 51, 52 in 53 (OP3)	35	33	14,0	8.000	103,9	17,9	DN100	DN80	11,2-28	DA
5	6	STRANSKI PROSTORI	23	33	17,0	6.050	45,6	6,2	DN65	DN50	5-12,5	NE
6	7	URGENCA OP, OP SOBE 54, 55, 56, 59 in OSTALI PROSTORI	35	33	14,0	13.000	173,6	29,8	DN100	DN100	15,2-38	DA
7	2	URGENCA 1 (IPP)	28	33	14,0	15.350	142,2	20,4	DN100	DN80	11,2-28	NE
8	3	URGENCA 2 (KIRURGIJA)	28	33	14,0	9.600	88,9	12,7	DN80	DN65	8-20	NE
10	10	GLAVNA LEKARNA (CPS)	35	33	17,0	23.760	304,7	52,4	DN125	DN125	36-90	DA
10a	11	STERILNI PROSTORI	23	33	17,0	5.260	40,1	5,7	DN50	DN50	5-12,5	DA
12	5	DEZINFEKCIJA	25	33	16,0	12.280	103,9	14,9	DN80	DN65	8-20	NE
14	14	STERILNI PROSTORI (RECOVERY)	25	33	16,0	22.340	189,1	27,1	DN100	DN100	15,2-38	DA
15	12	CENTRALNA STERILIZACIJA (KLET)	26	33	16,0	20.640	176,1	25,2	DN100	DN100	15,2-38	NE
16	4	SKLADIŠČE LEKARNE	14	33	19,0	44.300	212,5	15,2	DN100	DN80	11,2-28	NE
								15,2	DN100	DN80	11,2-28	NE
	C1	CITOSTATIKI							DN40	DN40	1,5-7,5	NE
	P2	PARANTERALNE RAZTOPINE							DN40	DN40	1,5-7,5	NE
		SPREJEMNA PISARNA						18,2	DN80	DN65	8-20	NE
		MAVČARNA RENDGEN							DN50	DN50	5-12,5	NE
		SKUPAJ				224.080,0	2.077,4	4.040,0				


HLADILNIK s Säfa Control mešalnim ventilom

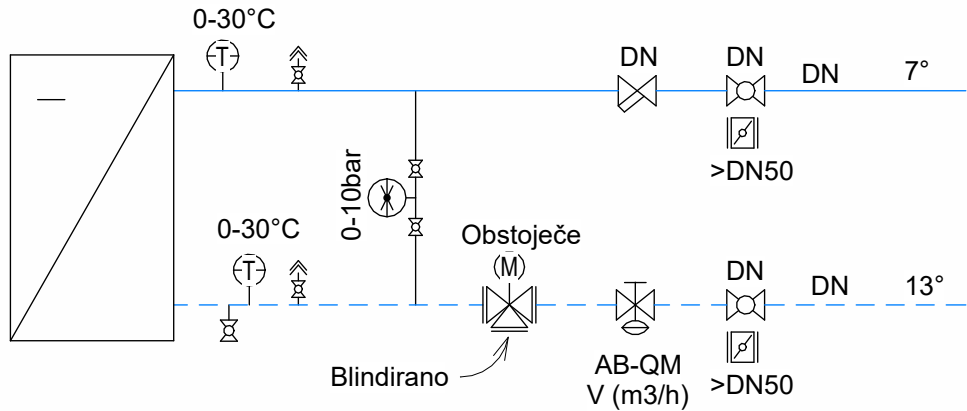


PRIMER PRIKLOPA HLADILNIKA

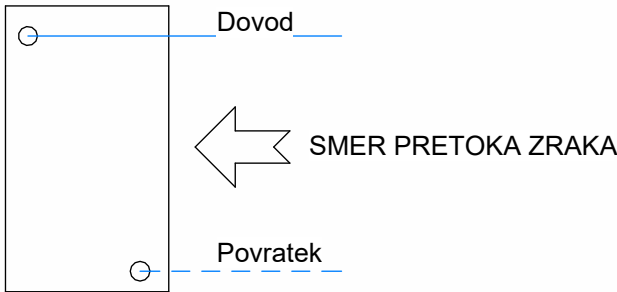

HLADILNIK z Danfoss mešalnim ventilom

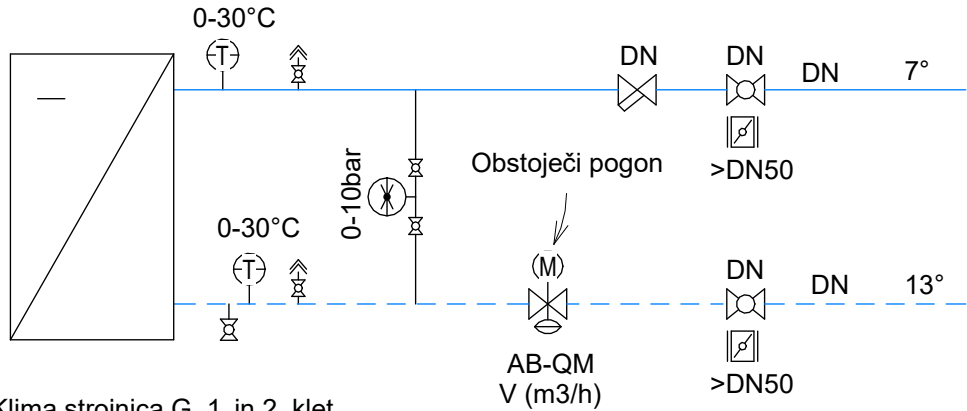

PRIMER PRIKLOPA HLADILNIKA

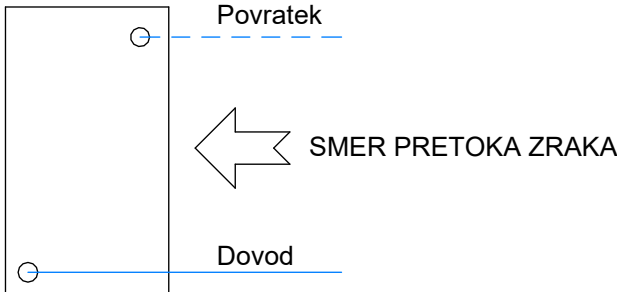

LEGENDA ELEMENTOV

- Krogelna pipa
- Krogelna pipa s praznilno pipico
- Zaporni ventil
- Zaporna loputa
- Protipovratni ventil
- Protipovratna loputa
- Čistilni kos
- Avtomatski odzračevalni lonček s krogelno pipo
- Odzračevalni lonček s krogelno pipo
- Prehodni regulacijski ventil z motornim pogonom
- Tropotni mešalni ventil z motornim pogonom
- Avtomatski omejevalnik pretoka brez motornega pogona
- Polnilno praznilnakrogelna pipa
- Termometer
- Manometer z 2x krogelno pipo

- Ogrevanje dovod
- Ogrevanje povratek
- Hlajenje dovod
- Hlajenje povratek
- Kondenzat
- Sanitarna hladna voda
- Sanitarna topla voda
- Cirkulacija

 Biro 360 d.o.o., Ljubljana projektiranje in tehnično svetovanje, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana	vsebina risbe	
	Shema priklopa hladilnika klima komore v strojnici G	
	objekt	
REKONSTRUKCIJA HLAJENJA ZA OSREDNJO LOKACIJO UKC, LJUBLJANA	odgovorni projektant	Rudi GRAHEK, d.i.s.
	projektant	
	sprememba	
vrsta načrta	številka načrta	04/24-ShI
	vrsta projekta	PZI
	številka projekta	04/24-ShI
4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA HLAJENJE	datum izdelave risbe	junij 2024
	št. risbe	19