

NASLOVNA STRAN IZKAZA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje : OBJEKT ZA STALNO RAZSTAVO O KULTURNI KRAJINI GORIČKEGA

kratek opis gradnje : Predmet projekta je legalizacija, rekonstrukcija in sprememba namembnosti stavbe št.:403 na parceli št.:1467/1 k.o. Serdica.

VRSTA GRADNJE

- ☐ novogradnja – novozgrajen objekt
☐ novogradnja - prizidava
☒ rekonstrukcija
☒ sprememba namembnosti
☐ odstranitev celotnega objekta
☒ legalizacija
☐ manjša rekonstrukcija


PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije : PZI – projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
številka projekta : PD-24/24

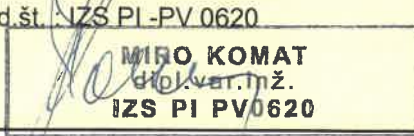
PODATKI O IZKAZU

strokovno področje IZKAZA : IZKAZ POŽARNE VARNOSTI
naziv izkaza : 6-IZKAZ POŽARNE VARNOSTI
številka izkaza : 97-04//26-PZI
datum izdelave : Brezovica pri Ljubljani, Maj 2026
datum spremembe : /

PODATKI O PROJEKTANTU IZKAZA

projektant izkaza : KOMPLAST d.o.o.
naslov : Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani
odgovorna oseba projektanta izkaza : Brigita MRAK, direktorica
podpis odgovorne osebe projektanta : 

PODATKI O IZDELOVALCU IZKAZA

ime in priimek pooblaščenega inženirja : Miro KOMAT, dipl.var.inž.
identifikacijska številka : Id.št. : IZS PI -PV 0620
podpis pooblaščenega inženirja : 

Izkaz požarne varnosti bo izdelan skladno z upoštevanjem tehnične smernice TSG-1-001:2019, kjer je osnova 7. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13).

Podatki o objektu

Podatki o izkazu požarne varnosti faza PZI (projektant, odg. projektant, identifikacijska številka IZS/ZAPS, datum izdelave): /

Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta: . **OBJEKT ZA STALNO RAZSTAVO O KULTURNI KRAJINI GORIČKEGA** **1261 - Stavbe za kulturo in razvedrilo**

Lokacija objekta (naslov / parcelna številka in k.o. zemljišča parc. št.: **1467/1 k.o. 29 Serdica.**

Podatki o načrtu požarne varnosti— ustrezno obkroži (projektant, odg. projektant, identifikacijska številka IZS/ZAPS in datum izdelave):

KOMPLAST d.o.o.; **IZS-1528**
Miro KOMAT, dipl.var.inž. **Id.št. : IZS PI - PV0620**
Brezovica pri Ljubljani, Maj 2026

"Skladno s 15. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) mora izvajalec pravočasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz področja požarne varnosti z namenom, da se zagotovi učinkovit gradbeni nadzor.

Skladno s 16. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017 in 199/21 - GZ-1) mora izvajalec pravočasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev iz področja požarne varnosti z namenom, da se zagotovi učinkovit gradbeni nadzor.

Skladno s 1. odstavkom 9. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), se pri gradnji stavbe, za potrebe izdelave izkaza požarne varnosti v fazi izvedenih del, že med gradnjo, predvideva nadzor ukrepov s strani pooblaščenega inženirja, ki bistveno vplivajo na požarno varnost.

Skladno s 3. odstavkom 9. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) je za pravočasno obveščanje pooblaščenega inženirja, o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost izvedbe načrtovanih ukrepov varstva pred požarom, odgovoren izvajalec del."

Načrtovani ukrepi (PGD)		Izvedeni ukrepi (PID)		Opombe (povzetek sprememb in dokazila o ustreznosti izvedbe)
		Ukrep	Datum in podpis	
SIRJENJE POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE				
Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč:	odmik objekta na S od obstoječega objekta (v m):	13,0		
	odmik objekta na J od sredine ceste (v m):	3,2		
	odmik objekta naV od obstoječega objekta (v m):	31,0		
	odmik objekta na Z od obstoječega objekta (v m):	2,0		
	Zahteve za zunanje stene, fasade, strope in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti:			
		Zunanje stene objekta proti S morajo biti požarno odporne:	Ni zahtev	
		Zunanje stene objekta proti J morajo biti požarno odporne:	(R)EW 30	
		Zunanje stene objekta proti V morajo biti požarno odporne:	Ni zahtev	
		Zunanje stene objekta proti Z morajo biti požarno odporne:	(R)EW 30	
			PODPIS	

Zahteve za zunanje stene, fasade, strome in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti:	Na fasadi proti S je lahko požarno neodpornih površin: Na fasadi proti J je lahko požarno neodpornih površin: Na fasadi proti V je lahko požarno neodpornih površin: Na fasadi proti Z je lahko požarno neodpornih površin:	N.o. 25,8 N.o. 15,8			
NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER ŠIRJENJE OGNJA PO STAVBI					
Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta:	Nosilne konstrukcije stavbe (zidovi): Stebri in nosilci: Nosilna strešna konstrukcija: Nenosilne konstrukcije (predelne stene, spuščeni (obešeni) stropovi):	R 30 za ng ali R 30 za les R 30 za ng ali R 30 za les R 30 za ng ali R 30 za les R 30 za ng ali R 30 za les			
PODPIS					
Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev:	1 požarni sektor				
PODPIS					
Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene, stropi, odprtine, preboji za inštalacije, parapeti, fasade, zaščitne zunanji požarni stopnišč, ipd.):	Požarna odpornost na meji požarnih sektorjev mora, za vse gradbene elemente, biti enaka kot se zahteva za nosilno konstrukcijo. Požarna odpornost nosilne konstrukcije na meji požarnega sektorja; Požarna odpornost nenosilne konstrukcije na meji požarnega sektorja;	R 30, velja za ng ali za les El 30, velja za ng ali za les			
PODPIS					

Zahteve za obložne materiale in druge vgrajene materiale v objektu, kot so npr. talne, stenske in stropne obloge:	Namembnost prostorov v stavbi (CC-SI)[3]	V prostorih				
	1261 - Stavbe za kulturo in razvedrilo	stene in stropi	tla			
		D-s2, d0[1]	Cfl-s1			
PODPIS						
ŠIRJENJE DIMA PO OBJEKTU IN PREZRAČEVANJE						
Zahteve za razdelitev objekta v dimne sektorje, s seznamom in površinami dimnih sektorjev in opisom dimnih zaves	V obravnavani stavbi ni zahtev za naprave za ODT. Zahtevana geometrična površina za odprtine za oddimljanje mora biti brez izračuna najmanj 2 % površine v spodnji polovici objekta, s površino, ki je najmanj 1,5-kratnik geometričnih odvodnih površin. Dovodne odprtine se odpirajo ročno.					
PODPIS						
Zahteve za odvod dima in toplote in površine za oddimljanje	Zahtevana geometrična dovodna površina je 1,9 (m2)					
PODPIS						
Zahteve za kontrolo dima (npr. naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih)	Za obravnavani projekt ni takih zahtev.					
PODPIS						
Zahteve za prezračevalne sisteme (požarna odpornost, dimotesnost, vgradnja požarnih loput, krmiljenje prezračevanja ob požaru)	Ni zahtev					
PODPIS						

EVAKUACIJSKE POTI			
Predvideno največje število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v objektu in posameznih prostorih	do 10	uporabnikov	
Zbirno mesto (zahteve za lokacijo)	Ljudje se zberejo na V strani od objekta.		PODPIS
Zahteve za evakuacijske izhode na varno mesto (seznam izhodov z lokacijami in dimenzijami, posebnosti glede odpiranja)	Predviden je en izhod na prosto v velikosti 0,1 m.		PODPIS
Zahteve za nezaščitene dele evakuacijske poti (največje dovoljene dolžine in širine)	Z vsake točke prostora dosegljiv vsaj en izhod oddaljen največ 20 m. Prehodi na poti evakuacije morajo biti široki najmanj 0,9 m.		PODPIS
Zahteve za zaščitene dele evakuacijske poti (lokacija, zahtevana širina in največje dovoljene dolžine)	Obravnavan projekt nima zahtev za zaščitene dele evakuacijskih poti. V kolikor bi se pojavile morajo biti dolge največ 15 m in imeti enake zahteve po požarni odpornosti kot se zahteva za nosilno konstrukcijo.		PODPIS
Zahteve za označitev in osvetlitev evakuacijskih poti	Ni relevantno za ta projekt.		PODPIS
			PODPIS

Zahteve za evakuacijo povezane z dvigali	Ni zahtev.			
PODPIS				
ODKRIVANJE POŽARA IN ALARMIRANJE				
Načini odkrivanja požara (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi / sistemi za avtomatsko odkrivanje požara)	Glede na velikost požarnih sektorjev < 1000 m ² in zahtevami iz tabele 9 TSG ni zahtev za vgradnjo naprav za avtomatsko javljanje in alarmiranje.			
PODPIS				
Alarmiranje (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi/ avtomatsko alarmiranje z zvočnim, govornim ali svetlobnim sporočanjem, prenos alarma na stalno zasedeno mesto)	Glede na velikost požarnih sektorjev < 1000 m ² in zahtevami iz tabele 9 TSG ni zahtev za vgradnjo naprav za avtomatsko javljanje in alarmiranje.			
PODPIS				
ENERGIJSKO NAPAJANJE IN KRMILJENJE NAPRAV IN SISTEMOV ZA POŽARNO VARNOST IN KRMILJENJE				
Zahteve za rezervno energijsko napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v objektu (čas zagotavljanja napajanja, požarna zaščita, požarna odpornost kablov ali kinet)	Glede na velikost požarnih sektorjev < 1000 m ² in zahtevami iz tabele 9 TSG ni zahtev za vgradnjo naprav za avtomatsko javljanje in alarmiranje.			
PODPIS				
Zahteve za aktivacije in deaktivacije naprav in sistemov (ročno ali avtomatsko preko požarne centrale, možnost ponovnega ročnega vklopa in druge zahteve za krmiljenja za gasilce)	Glede na velikost požarnih sektorjev < 1000 m ² in zahtevami iz tabele 9 TSG ni zahtev za vgradnjo naprav za avtomatsko javljanje in alarmiranje.			
PODPIS				

Zahteve za aktivacije in deaktivacije naprav in sistemov (ročno ali avtomatsko preko požarne centrale, možnost ponovnega ročnega vklopa in druge zahteve za krmiljenja za gasilce)	Glede na velikost požarnih sektorjev < 1000 m ² in zahtevami iz tabele 9 TSG ni zahtev za vgradnjo naprav za avtomatsko javljanje in alarmiranje.																							
PODPIS																								
NAPRAVE ZA GAŠENJE IN DOSTOPNE POTI																								
Zahtevana oskrba z vodo (vir vodo za gašenje, kapaciteta in trajanje, število in zahteve za izvedbo zunanjih in notranjih hidrantov)	Zagotoviti je treba količino vode in sicer 600 L/min, ki zadostuje za dveurno gašenje požara v stavbi in za varovanje sosednjih objektov. V radiju 20 m od stavbe se že nahaja zunanja - hidrantna mreža. Za obravnavano stavbo je zahteva najmanj 1 kos zunanjih hidrantov. Tlak pri odvzemu vse potrebne vode na sme pasti pod 1,5 bar. Glede na velikost požarnih sektorjev ter (4) odstavek 5. člena Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. l. RS št.: 67/2005) ni potrebno namestiti notranjih hidrantov.																							
PODPIS																								
Zahteve za gasilne sisteme (lokacija, gasilo, način aktiviranja, karakteristične zahteve za gašenje)	<table><tr><td></td><td>6 EG</td><td>12 EG</td><td>5 kg (CO₂)</td></tr><tr><td></td><td>(ABC prah)</td><td>(ABC)</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>21A, 113B</td><td>43A,</td><td>0</td></tr><tr><td>Stavba za kulturo</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Skupaj</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		6 EG	12 EG	5 kg (CO ₂)		(ABC prah)	(ABC)	0		21A, 113B	43A,	0	Stavba za kulturo	2	0	0	Skupaj	2	0	0			
	6 EG	12 EG	5 kg (CO ₂)																					
	(ABC prah)	(ABC)	0																					
	21A, 113B	43A,	0																					
Stavba za kulturo	2	0	0																					
Skupaj	2	0	0																					
PODPIS																								

Zahteve za dovolzne poti ter delovne in postavitvene površine	Kot intervencijski prostor bo uporabljala dovoljno pot. Višinskih ovir, ki bi onemogočale dostop intervencijskim vozilom, ne bo. Dostopna pot do objekta omogoča dostop intervencijskih vozil v primeru požara ali druge nesreče. Širina dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206. Možnost postavitve gasilskih vozil je tako na dovolzni poti na južni strani. Dostopi za gasilce so možni z vseh strani, kjer je pot široka min. 1,2 m svetla višina pa znaša minimalno 2 m. Interventne poti in površine za gasilsko intervencijo morajo biti ustrezno označene in vedno proste. Izvedene so skladno z zahtevami smernice SZPV 206.			
Zahteve za dovolzne poti ter delovne in postavitvene površine	Dostop do objekta za gasilsko intervencijo in evakuacijo materiala v požaru so površine, ki povezuje dele zemljišča z javnimi dostopnimi površinami. Dostopna pot mora omogočati gasilec dostop, polaganje cevovoda in nošenje prenosne opreme do primernega mesta ob zgradbi. Pot mora biti široka minimalno 1,25 m, le na kratkih zoženjih lahko le 1,0 m. Povsod mora biti ravna, še posebej, ko je vsaj z ene strani omejena z zidom ali ograjo. Nactovanje dostopov za intervencijo na objektih je zahtevana v 6. členu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/04 in 83/05). Dovolzne površine za gasilska vozila neposredno povezujejo postavljene in delovne površine z javno cesto. Po standardu je treba predvideti širino 3,0 m zadostuje za gasilska vozila širine do 2,5 m oz. 3,5 m, če je dostopno vozišče na dolžini več kot 12 m omejeno s raznimi ovirami (stene, stebri, ...).	PODPIS		
Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto vstopa za gasilce, dimenzije dvigala, zahteva za nadlažno kontrolo, ipd..)	Ni zahtev	PODPIS		
		PODPIS		

INSTALACIJE, KI VPLIVAJO NA POZARNO VARNOST

Zahteve za inštalacije vnetljivih plinov in tekočin	Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti od gorljivih materialov, kot so na primer stenske in toplotne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do vžiga teh materialov.							
		PODPIS						
Zahteve glede kurilnih in dimovodnih naprav in skladiščenja goriva	Ogrevanje objekta je opredeljeno v strojnem projektu. (Toplotna črpalka - ni posebnih zahtev)							
		PODPIS						
Zahteve glede protieksplzijske zaščite	Za obravnavani projekt ni zahtev.							
		PODPIS						
Zahteve glede strelovodnih in energetskih naprav	Razred zaščite pred delovanjem strele, če je le ta sploh potrebna, naj določi odgovorni projektant električnih inštalacij, kot to predvideva Tehnična smernica TSG-N-003: 2021. <table><tr><td>Vrsta stavbe ali dela stavbe (CC-St)</td><td>Minimální razred odziva ne ogenj za vgrajene električne kabla</td></tr><tr><td>1251 - Stavbe za kulturo in razvedrilo</td><td>Eca</td></tr></table> Električna inštalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09, 2/12, 61/17 – GZ in 140/21) ter Tehnična smernica- TSG-N-002:2021, Nizkonapetostne električne inštalacije. Poleg tega je treba upoštevati tudi smernico SZPV 408 - Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah, kjer so obravnavane zahteve za kable glede na odziv na ogenj (SIST EN 50575) ter požarno odpornost kablov (P in PH zahteve). Vse elektro inštalacije na objektu je potrebno kontrolirati v predpisanih rokih. Vzdrževanje elektro inštalacij in naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim osebam, ki so dolžne dela opravljati vestno in po ustreznih standardih.	Vrsta stavbe ali dela stavbe (CC-St)	Minimální razred odziva ne ogenj za vgrajene električne kabla	1251 - Stavbe za kulturo in razvedrilo	Eca			
Vrsta stavbe ali dela stavbe (CC-St)	Minimální razred odziva ne ogenj za vgrajene električne kabla							
1251 - Stavbe za kulturo in razvedrilo	Eca							
		PODPIS						