


S2*


ODSTRANITEV OBSTOJEČE LESENE STENE Z ENOKRILNIMI VRAT IN NADSVETLOBOI
(HODNIK V KLETI, MED V.OSEMA 38 IN 39 IN H OSJO 37)

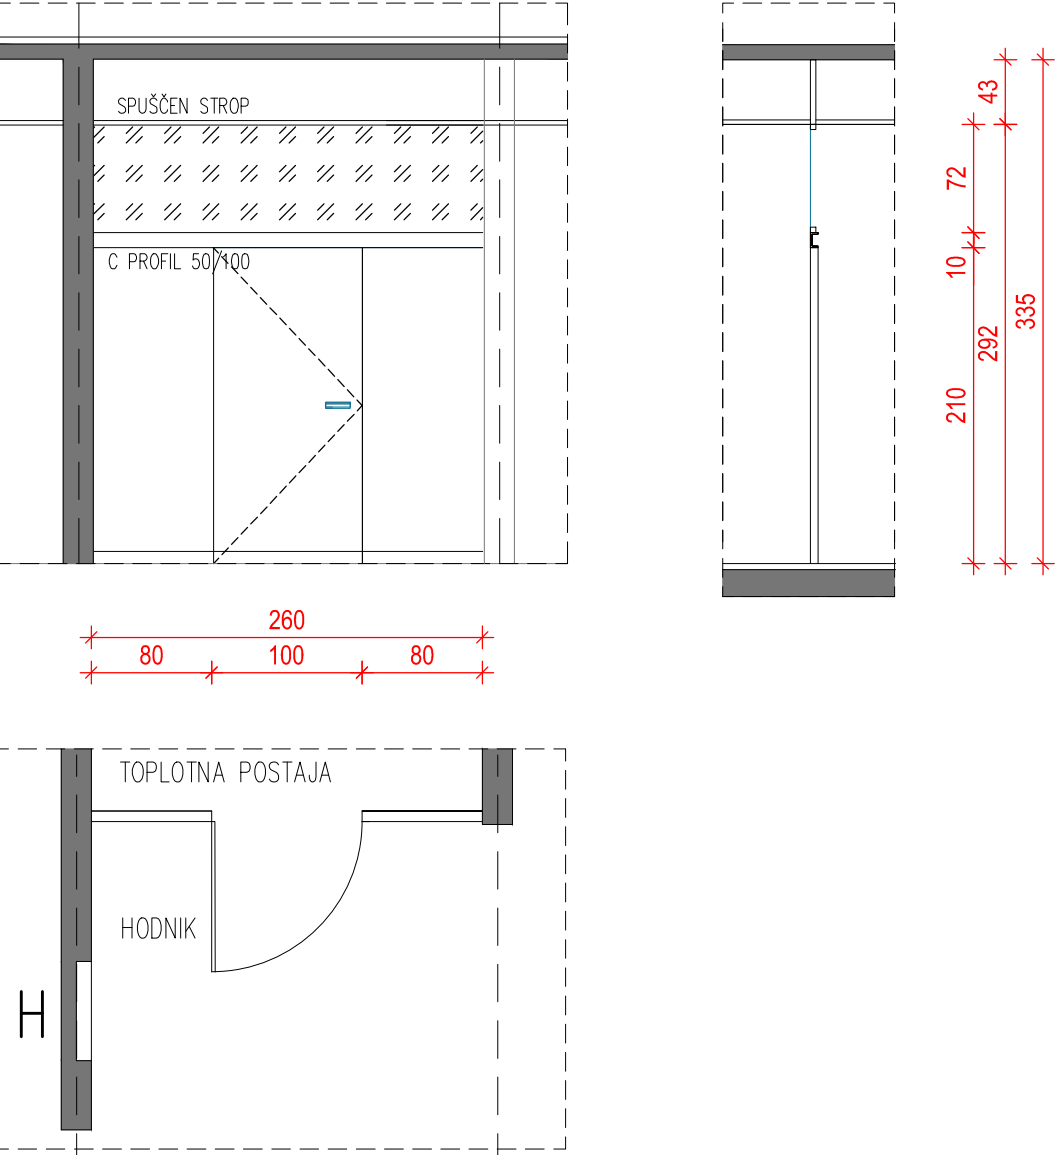

- ODSTRANITEV OBSTOJEČE LESENE STENE Z VRATI IN PERFORIRANO NADSVETLOBO, SKUPNE DIM.260/274 CM
- ODSTRANITEV LESNIH ENOKRILNIH VRAT 100X210 IN FIKSNIH STRANSKIH DELOV 80X210, FIKSNE NADSVETLOBE IZ PERFORIRANE PLOČEVNINE 260X72 IN POLNILA 260X43 DO AB STROPA
- ODSTRANITEV KOVINSKEGA C PROFILA 50X100X2600MM
- DEMONTAŽA IN MONTAŽA LESENEGA STROPA V OBMOČJU ZAMENJAVE VRAT
- 1 KOM.

S2*

NOVA OGNJEODPORNNA STEKLENA STENA Z ENOKRILNIMI VRAT IN NADSVETLOBOI
(HODNIK V KLETI, MED V.OSEMA 38 IN 39 IN H.OSJO 37)

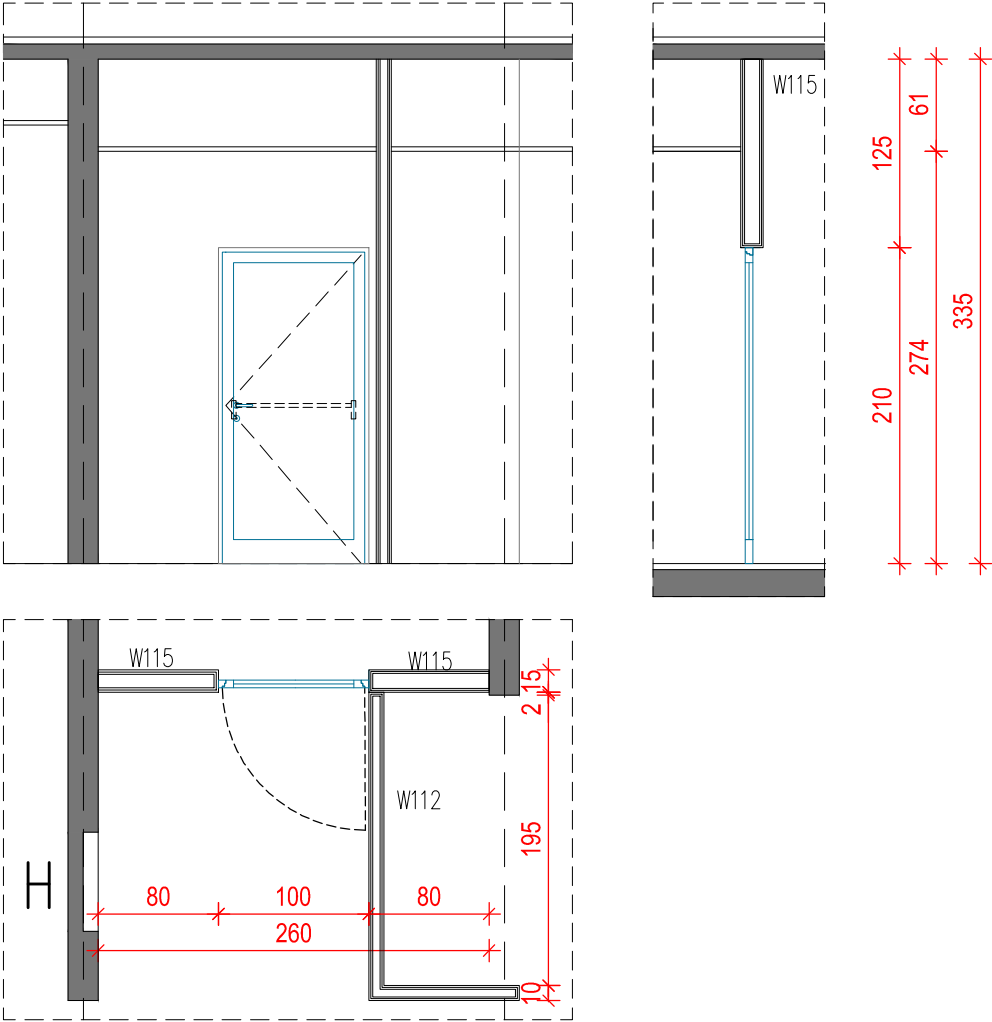

- NOVA OGNJEODPORNNA GIPS KARTONSKA STENA KNAUF W112 Z ENOKRILNIMI ALU VRATI (EI 60)
- SKUPNA DIMENZIJE STENE 260/330 CM, VRATA 100/210CM
- OGNJEVARNA ALU VRATA 100/210CM, NA TREH VIDNIH SPONAH
- OKVIR IN KRILO BARVANO RAL 9006
- PANIK KLJUKA NA NOTRANJI STRANI
- SAMOZAPIRALO
- OKOVJE IN TESNILA ZA POŽARNA VRATA
- POVEZAVA NA CNZ
- VGRADNJA V KNAUF STENO npr.W112 d=10cm
- OGNJEODPRNE MAVČNE PLOŠČE npr.(GKF) IN 5 CM MINERALNE VOLNE – ODPORNOST EI 90,
- VSE PREHODE INSTALACIJ NAD VRATI JE POTREBNO ZATESNITI (PREHOD SKOZI MEJO POŽ.SSEKTORJA)
- NAMESTITEV VARNOSTNIH OZNAK IN OSVETLITVE V SKLADU Z POŽARNO ŠTUDIJO IN NAČRTOM ELEKTRO INSTALACIJ
- PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE MERE PREVERITI NA MESTU !
- 1 KOM.