

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	UKC MARIBOR
naslov ali poslovni naslov družbe	Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	UKC MARIBOR
<i>naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta</i>	
VRSTE GRADNJE	☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
<i>označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☒ MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)	PZI
številka projekta	711-2026
datum izdelave	apr.26
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	GE projekt d.o.o.
naslov	Stegne 21c, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta	Branko Medvešek
podpis odgovorne osebe projektanta	
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	Jan Krivec
identifikacijska številka	E-2424
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	GE projekt d.o.o.
naslov	Stegne 21c, 1000 Ljubljana
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	Jan Krivec
identifikacijska številka	E-2424
podpis vodje projektiranja	

JAN KRIVEC
univ.dipl.inž.el.
IZS PI E-2424

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

3 - Načrt s področja elektrotehnike	
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Sanacija splošne razsvetljave UKC Maribor - OB1 URGENCA
kratek opis gradnje	
VRSTE GRADNJE	☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
<i>označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☒ MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	711-2026
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	Načrt s področja elektrotehnike
naziv načrta	Načrt elektro inštalacij
številka načrta	3-711-2026-1
datum izdelave	apr.26
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	GE projekt d.o.o.
naslov	Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija
odgovorna oseba projektanta načrta	Branko Medvešek, univ. dipl. inž. str.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Jan Krivec, univ. dipl. inž. elekt.
identifikacijska številka	IZS E-2424
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBlašČeni arhitekti	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Jan Krivec, univ. dipl. inž. el., EI-2424
navedba gradiv, ki so jih izdelali	NAČRT ELEKTRO INŠTALACIJ
POOBlašČeni inženirji s področja strojništva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja geodezije	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni krajinski arhitekti	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBlašČeni prostorski načrtovalci	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
Strokovnjaki drugih strok	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	GE projekt d.o.o.
naslov	Stegne 21c
odgovorna oseba projektanta	Branko Medvešek, univ. dipl. inž. str.

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	Jan Krivec, univ. dipl. inž. el.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	711-2026
datum izdelave	apr.26

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščenih arhitekti, pooblaščenih krajinski arhitekti in pooblaščenih inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjemanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	Jan Krivec, univ. dipl. inž. el.
identifikacijska številka	IZS E-2424
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	Branko Medvešek, univ. dipl. inž. str.
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 2C

**IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID****PROJEKTANT NAČRTA**

projektant načrta (naziv družbe)	GE projekt, d.o.o.
naslov	Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija
odgovorna oseba projektanta načrta	Branko Medvešek, univ. dipl. inž. str.

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak	Jan Krivec, univ. dipl. inž. elekt.
------------------------	-------------------------------------

IZJAVLJAVA:**da načrt**

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	3 - Načrt s področja elektrotehnike
naziv načrta	Načrt električnih inštalacij
številka načrta	3-711-2026-1
datum izdelave	apr.26

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Jan Krivec, univ. dipl. inž. elekt.
identifikacijska številka	IZS E-2424
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	Branko Medvešek, univ. dipl. inž. str.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta

številka načrta

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta

številka načrta

3 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN
ELEKTRIČNE OPREME

3-711-2026-1

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije

št.

naziv elaborata, študije

št.

po potrebi dodati vrstice

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	UKC MARIBOR OB1 - URGENCA
kratek opis gradnje	V sklopu sanacije splošne razsvetljave se vsa zastarela razsvetljava zamenja z novo, energetske bolj učinkovito.
<i>navedba objektov in njihovih značilnosti</i>	
glavni objekt, če je določen	Stavbe za zdravstveno oskrbo
klasifikacija objekta po CC-SI	12640
pomožni objekti	
<i>naštej</i>	
objekt z vplivi na okolje	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
<i>izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja</i>	
kratek opis pripravljanih del	
<i>izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljana dela</i>	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	/
EUP	/
namenska raba	/
URBANISTIČNI KAZALCI	
<i>Samo za stavbe v DGD.</i>	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenege dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenege površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA*izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno***SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**OBČINA ☐ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA**

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐	KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE	☐	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA	☐	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☐	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
LETALIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET
VARNOST PLOVBE	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☐	MNENJE
ELEKTRIKA	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☐	MNENJE
METEORNE VODE	☐	MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐	MNENJE
JAVNE CESTE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE
ŽELEZNICE	☐	MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
KOMUNIKACIJE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	UKC MARIBOR OB1 - URGENCA
kratek opis objekta	V sklopu sanacije splošne razsvetljave se vsa zastarela razsvetljava zamenja z novo, energetske bolj učinkovito.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	12640	Stavbe za zdravstveno oskrbo
KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH		

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI	delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE			
<i>se ne izpolnjuje v DPP</i>			
število stanovanjskih enot (stavbe)			
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.			
etažnost			
fasada			
oblika strehe			
naklon (v stopinjah)			
število parkirnih mest v stavbi			
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi			
drug podatek, zahtevan v PA			
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE			
<i>samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike</i>			
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju			
požarna varnost v stavbah			
nizkonapetostne električne inštalacije	tehnične smernice	Nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele			
učinkovita raba energije	tehnične smernice	Pravilnik o učinkoviti rabe energije	
zaščita pred hrupom v stavbah			
druge tehnične smernice			
GRADBENA PARCELA			
<i>se ne izpolnjuje v DPP</i>			
velikost gradbene parcele m ²			
<i>seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)</i>			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
659 TABOR	234/1	782,0 m2	/
659 TABOR	234/2	1550,0 m2	/
659 TABOR	226	5242,0 m2	/
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ			
<i>samo v DGD in PZI</i>			
k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)	
<i>po potrebi dodati vrstico</i>			

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej			
OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU			
imenovanje objekta			
kratek opis objekta			
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa			
klasifikacija po CC-SI			
glavni ali pomožni objekt			
vrsta gradnje			
zahtevnost objekta			
razvrstitev glede na požarno zahtevnost			
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov			
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE			
višina			
širina			
globina			
dolžina			
nosilni razpon			
bruto tlorisna površina			
bruto prostornina			
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)			
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE			
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.			
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju			
druge tehnične smernice			
GRADBENA PARCELA			
samo v DGD			
velikost gradbene parcele m ²			
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
k. o.	parc. št.	parcela m ²	območje gradbene parcele m ²
po potrebi dodati vrstice			

ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ*samo v DGD in PZI*

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

*po potrebi dodati vrstico***ZUNANJA UREDITEV STAVB****OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU****utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)***v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.***utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)***v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.***površine raščenege dela***v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.***ostale ureditve***v opisu se navedejo podatki o urbani opreми, igralih, razsvetljavi ipd.**po potrebi dodati vrstico*

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	659 TABOR		
parc. št.	234/1, 234/2, 226		
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
velikost gradbene parcele m ²			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
659 TABOR	234/1	782,0 m2	/
659 TABOR	234/2	1550,0 m2	/
659 TABOR	226	5242,0 m2	/
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m ²
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
<i>obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja</i>			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek - se ne spreminja		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek - se ne spreminja		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
<i>po potrebi dodati vrstice</i>			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	
<i>po potrebi dodati vrstice</i>	

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

--	--	--	--

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	
<i>po potrebi dodati vrstice</i>	

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek - se ne spreminja		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

--	--	--	--

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	
<i>po potrebi dodati vrstice</i>	

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek - se ne spreminja		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

--	--	--	--

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	
<i>po potrebi dodati vrstice</i>	

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek - se ne spreminja		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

--	--	--	--

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	
<i>po potrebi dodati vrstice</i>	

KOMUNIKACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek - se ne spreminja		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

--	--	--	--

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc. št.	
<i>po potrebi dodati vrstice</i>	

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	obstoječ priključek - se ne spreminja		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
obstoječe - se ne spreminja			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV			
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda			
vrsta infrastrukture	/		
katastrska občina	/		
parc. št.	/		
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A			
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje			
katastrska občina	/		
parc. št.	/		
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE			
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti			
katastrska občina	/		
parc. št.	/		
po potrebi dodati vrstice			

Drugi sodelavci:

REVIZIJA

[illegible]

3/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

3/1 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

Številka načrta: **3-711-2026-1**

3/1.0 Naslovna stran

3/1.1 Obrazci

3/1.2 Kazalo vsebine načrta

3/1.3 Tehnično poročilo

3/1.4 Popis

3/1.5 Risbe

3/1 - Načrt električnih instalacij in električne opreme

**Sanacija splošne razsvetljave – UKC Maribor –
OB1 URGENCA**

TEHNIČNO POROČILO

**Št.načrta:
3-711-2026-1**

REVIZIJA

Rev.	Datum	Izvod, popravki	Pripravil	Pregledal	Odobril

KAZALO

1.	SPLOŠNO	4
2.	OBSTOJEČA RAZSVETLJAVA	5
3.	NOVA RAZSVETLJAVA	7
4.	PRIKAZ ENERGETSKIH UČINKOV	7
4.1	OCENJENA PRIKLJUČNA MOČ OBSTOJEČE RAZSVETLJAVE	7
4.2	PREDVIDENA NOVA LED RAZSVETLJAVA.....	7
4.3	ENERGETSKI UČINEK SANACIJE	7
5.	IZVEDBA IN PREVERJANJE PO IZVEDBI	8

1. SPLOŠNO

Predmetna dokumentacija obravnava sanacijo splošne razsvetljave v objektu OB1 (UKC Maribor – Urgenca) in je izdelana v okviru projekta za izvedbo (PZI).

OB1 je arhitekturno zasnovan iz dveh ključnih sklopov in sicer iz nižjega štiri etažnega dela ter šestnajst etažne stolpnice. Na obeh delih se pritličje nahaja v tretji etaži. Skupna neto površina obeh delov znaša 27754,6 m².

Objekt je funkcionalno zasnovan kot kompleksen zdravstveni center, katerega namembnost je zagotavljanje zdravstvene oskrbe, diagnostike in bolnišnične nege. Med ključne programske sklope spadajo:

- Urgentni center
- Zdravstveni dom Maribor
- Nujna medicinska pomoč - dežurna ambulanta
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Specialistične ambulante Klinike za kirurgijo
- Center za transfuzijsko medicino
- Urgenca - vhod za urgentna vozila
- Specialistične ambulante Oddelka za travmatologijo
- Blagajna UKC Maribor
- Radiološki oddelek - enota B
- Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- Predavalnica
- Oddelek za torakalno kirurgijo
- Oddelek za urologijo
- Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
- Oddelek za ortopedijo
- Oddelek za travmatologijo
- Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
- Oddelek za kardiokirurgijo
- Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin
- Operacijski blok Klinike za kirurgijo
- Oddelek za žilno kirurgijo
- Vodstvo UKC Maribor
- Pošta
- Trgovina z medicinsko tehničnimi pripomočki
- Oddelek za nevrokirurgijo
- Centralna sterilizacija
- Premediko zdravstvene storitve
- Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- Centralna lekarna
- Vhod za neurgentna vozila in dostavo pacientov z osebnimi vozili

V PZI dokumentaciji objekta je obravnavano naslednje:

- splošna razsvetljava

Dokumentacija ne obravnava naslednjih sistemov:

- elektroenergetski razvod 0.4 kV, zaščita pred prenapetostmi
- zasilna razsvetljava
- el. inštalacije za strojne naprave
- el. inštalacije za UPS sistem napajanja
- el. inštalacije za ostalo električno opremo in vtičnice
- sistem javljanje požara

- sistem univerzalnega ožičenja
- komunalne vode
- kabelsko kanalizacijo
- SN kablovod in povezave
- TK kablovod in povezave
- Transformatorsko postajo

Dokumentacija je izdelana ob upoštevanju veljavne zakonodaje, tehničnih smernic in standardov, ki se nanašajo na predmet obdelave, predvsem:

- SIST EN 12464-1 – Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava delovnih mest – 1. del: Notranji delovni prostori,
- Tehnična smernica za graditev TSG-1-004:2022 – Energijska učinkovitost stavb,
- Tehnična smernica TSG-N-002:2021 – Nizkonapetostne električne inštalacije.
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-3)

2. OBSTOJEČA RAZSVETLJAVA

Obstoječa razsvetljava je energetska potratna in težavna za vzdrževanje, zato je predvideno, da se zamenjajo vse svetilke z učinkovitejšimi, ki delujejo na podlagi LED tehnologije, skladno z navodili naročnika. Zamenjava obstoječih svetilk se izvede z novimi LED svetilkami po sistemu "ena za ena". Vklapljanje splošne razsvetljave je obstoječe in se ne spreminja, prav tako se ne posega v zasilno razsvetljavo.

Obstoječa razsvetljava v objektu je večinoma starejša in izvedena s fluorescentnimi ter CFL svetilkami in navadnimi žarnicami. V tehničnih prostorih so nameščene industrijske svetilke, medtem ko je v bolniških sobah razsvetljava integrirana v bolniških kanalih. Nekateri deli objekta so že bili posodobljeni in so opremljeni z energetska varčno LED razsvetljavo. Obstoječe stanje je prikazano na spodnji tabeli.

SVETILKA	ŠTEVILO	MOČ (W)
nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W	277	116
nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W	102	144
nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W	268	72
nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1500mm 1X58 W	39	58
nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36W	170	36
nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm -1X18W	26	18
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W	188	116
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W stenska izvedba	7	116
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W	92	58
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W stenska izvedba	4	58
stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W	564	18
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W	33	72
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W stenska izvedba	4	72
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W	4	36
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba	14	36

industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 2X18W	1	36
industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba	8	18
bolniški kanali sijalke 1200mm - TCL - 1X18W spodaj	447	18
bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj	447	36
vgradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W	587	72
vgradna svetilka -dampa-3-tip 152-1500x300mm - 2X58W	446	116
vgradna svetilka -dampa-3-tip 156-1250x300mm - 2X36W	358	72
vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 600x200mm - 2X18W	12	36
vgradna svetilka 1200x275mm - 1X35W	226	35
nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm - 2X18W	1	36
nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W	23	72
vgradna DWL svetilka -fi 220mm - 2X26W	161	52
nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W	139	60
nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W stenska izvedba	1	60
nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W stenska izvedba	3	116
nadgradna svetilka -1200mm- 1x36 W stenska izvedba	18	36
vgradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1500x100mm - 1X58W	53	58
vgradna svetilka 1200x600mm CLIP IN - tip ALKON PR IP66 - 3X36W	39	108
vgradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1250x100mm - 1x36W	174	36
vgradna svetilka 600x600mm - CLIP IN - tip ALKON PR IP66 - 4X18W	34	72
bolniški kanali sijalka 1X18W spodaj	42	18
vgradna svetilka - dampa-1-tip 152 - 600x100mm - 1X18W	5	18
reflektor	3	100
vgradni reflektor fi-65mm 50W	17	50
nadgradna svetilka tip 246- 1200*200mm-1X36W	2	36
vgradna svetilka 1500*450-600mm CLIP IN--tip ALKON PR-3X58W	25	174
vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 1250x200mm - 2X36 W	11	72
vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 1250x100mm - 2X36 W	24	72
nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W	37	174
vgradna svetilka -dampa-1-tip 152-1550*100mm-1x58W	10	58
nadgradna svetilka - 1200*100mm-1X36W	16	36
SKUPAJ	5162	

3. NOVA RAZSVETLJAVA

Vse svetilke v objektu se zamenjajo s kakovostnimi ter energetsko učinkovitimi LED viri. Osvetljenost posameznih prostorov je predvidena v skladu s standardom DIN EN 12464-1 kateri določa minimalne pogoje osvetljenosti posameznih prostorov glede na namen uporabe, zahtevani barvni spekter svetlobe in dopustno vrednost neprijetnega oz. motečega bleščanja. Nekaj minimalnih zahtev za referenčne prostore je podanih v spodnji tabeli.

Prostor	Minimalna zahtevana osvetljenost (lx)
Čakalnice	200
Hodniki	50-200 (odvisno od dela dneva ter namembnosti)
Pisarne	500
Bolniške sobe	100
Prostori za zdravniške preglede	500
Operacijske dvorane	1000
Laboratoriji in lekarne	500

Po prenovi se bo priključna moč razsvetljave znižala za približno 180 kW. Moč razsvetljave, ki je del projekta, se bo zmanjšala s 321 kW na 141 kW oziroma z 11,5 W/m² na 5,1 W/m².

4. PRIKAZ ENERGETSKIH UČINKOV

Energetski učinki sanacije splošne razsvetljave so prikazani s primerjavo ocenjene priključne moči obstoječe razsvetljave, ki je predmet zamenjave, in ocenjene priključne moči predvidene nove LED razsvetljave.

V objektu je lahko del razsvetljave že izveden v LED tehnologiji. Ta del razsvetljave ni predmet sanacije, zato ni upoštevan pri izračunu energetskega učinka zamenjave. V izračunu je upoštevana samo obstoječa razsvetljava, ki se zamenja z novo LED razsvetljavo.

4.1 OCENJENA PRIKLJUČNA MOČ OBSTOJEČE RAZSVETLJAVE

Skupna ocenjena priključna moč obstoječe razsvetljave, ki je predmet sanacije, znaša:

$$P_1 = 321,0 \text{ kW}$$

Ocenjena priključna moč je določena na podlagi števila svetilk in referenčnih nazivnih moči vgrajenih svetlobnih virov.

4.2 PREDVIDENA NOVA LED RAZSVETLJAVA

Obstoječe svetilke, ki so predmet sanacije, se zamenjajo z novimi energetsko učinkovitimi LED svetilkami. Predvidena nova razsvetljava nadomesti samo tisti del obstoječe razsvetljave, ki je zajet v poglavju 2.

Skupna ocenjena priključna moč predvidene nove LED razsvetljave, ki je predmet sanacije, znaša:

$$P_2 = 141,1 \text{ kW}$$

4.3 ENERGETSKI UČINEK SANACIJE

Energetski učinek sanacije je določen na podlagi primerjave ocenjene priključne moči obstoječe razsvetljave, ki je predmet zamenjave, in ocenjene priključne moči predvidene nove LED razsvetljave.

Zmanjšanje ocenjene priključne moči znaša:

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

$$\Delta P = 321,0 \text{ kW} - 141,1 \text{ kW} = 179,9 \text{ kW}$$

Za oceno letne porabe električne energije je upoštevano letno število ur delovanja električne razsvetljave po tehnični smernici TSG-1-004:2022 – Energijska učinkovitost stavb. Za vrsto stavbe bolnišnice sta upoštevani naslednji vrednosti:

$$t_d = 3000 \text{ h/leto}$$

$$t_n = 2000 \text{ h/leto}$$

Skupno letno število ur delovanja razsvetljave znaša:

$$t = t_d + t_n$$

$$t = 3000 \text{ h/leto} + 2000 \text{ h/leto} = 5000 \text{ h/leto}$$

Ocenjena letna poraba obstoječe razsvetljave, ki je predmet sanacije, znaša:

$$W_1 = P_1 \times t$$

$$W_1 = 321,0 \text{ kW} \times 5000 \text{ h} = 1.605,2 \text{ MWh/leto}$$

Ocenjena letna poraba predvidene nove LED razsvetljave znaša:

$$W_2 = P_2 \times t$$

$$W_2 = 141,1 \text{ kW} \times 5000 \text{ h} = 705,7 \text{ MWh/leto}$$

Ocenjeni letni prihranek električne energije znaša:

$$\Delta W = W_1 - W_2$$

$$\Delta W = 1.605,2 \text{ MWh/leto} - 705,7 \text{ kWh/leto} = 899,5 \text{ MWh/leto}$$

Relativni prihranek električne energije znaša:

$$\eta = \Delta W / W_1 \times 100 \%$$

$$\eta = 899,5 / 1.605,2 \times 100 = 56 \%$$

Z zamenjavo obstoječe razsvetljave, ki je predmet sanacije, z novo LED razsvetljavo se zmanjša ocenjena priključna moč razsvetljave za 179,9 kW, ocenjena letna poraba električne energije pa za 899,5 MWh/leto. Obstoječa LED razsvetljava, ki ni predmet sanacije, v izračunu energetskega učinka ni upoštevana.

5. IZVEDBA IN PREVERJANJE PO IZVEDBI

Pred pričetkom del mora izvajalec na objektu preveriti dejansko stanje, strukturo stropov in predviden način montaže svetilk. Pred dokončno nabavo svetilk si mora izvajalec elektro instalacijskih del pridobiti pisno potrditev s strani naročnikove pristojne službe. Pred dokončnim naročilom LED svetlobnih virov, ki zamenjujejo obstoječe, je potrebno preveriti ustreznost predstikalne naprave in okovja svetilke s predvidenim LED svetlobnim virom.

Po zaključeni zamenjavi svetilk je izvajalec dolžan preveriti pravilno delovanje celotnega sistema nove razsvetljave ter opraviti meritve osvetljenosti prostorov. V primeru ugotovljenih napak je treba te odpraviti oziroma ustrezno sanirati.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s projektno dokumentacijo, navodili proizvajalcev opreme, veljavnimi predpisi, standardi ter zahtevami naročnika.

Projektantski opis svetilk za objekt UKC MB OB1 URGENCA zamenjava obstoječih svetilk na LED tehnologijo

Pred izvedbo je potrebno preveriti ustreznost predstikalne naprave in okovja.


*dobava in montaža

Pozicija	Opis	Ime svetilke, koda	Količina	Enota	Cena/Enotd	Cena*
S1	Vgradna LED svetilka dimenzij 1250x100x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-PR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 2300lm. Električna poraba: maksimalno 20W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA Dampa. Svetilka, kot npr	Intra 106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840- 1250x100 mm IP43 white, -S1 verzija ali enakovredno	152	kos		0
S2	Vgradna LED svetilka dimenzij 1250x200x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-PR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 3300lm. Električna poraba: maksimalno 23W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA Dampa, kot npr	Intra 106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840- 1250x200 mm IP43 white, -S1 verzija ali enakovredno	35	kos		0
S3	Vgradna LED svetilka dimenzij 600x100x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 1100lm. Električna poraba: maksimalno 10W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA Dampa	Intra 106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840- 600x100 mm IP43 white, S1 verzija ali enakovredno	5	kos		0
S4	Vgradna LED svetilka dimenzij 600x200x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-PR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 1600lm. Električna poraba: maksimalno 18W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA Dampa, kot npr	Intra 106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840- 600x200 mm IP43 white, S1 verzija ali enakovredno	12	kos		0
S5	Stenska podelementna linijska svetilka dimenzij 1405x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik-SOP. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2250lm. Električna poraba: maksimalno 23W.	Intra Kalis 55 W SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white ali enakovredno	39	kos		0
S6	Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1277x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 5200lm. Električna poraba: maksimalno 34W, svetilka ima prigraden modul varnostne razsvetljave EM 1h, kot npr	Intra 5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66 ali enakovredno	58	kos		0
S6B	Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1573x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 4800lm. Električna poraba: maksimalno 30W, svetilka ima prigraden modul varnostne razsvetljave EM 1h, kot npr	Intra 5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66 ali enakovredno	261	kos		0
S6B.1	Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1573x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 7000lm. Električna poraba: maksimalno 30W, svetilka ima prigraden modul varnostne razsvetljave EM 1h, kot npr	Intra 5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66 ali enakovredno	30	kos		0

56C		Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 620x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 1900lm. Električna poraba: maksimalno 13W, svetilka ima prigraden modul varnostne razsvetljave EM 1h, kot npr	Intra 5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66 ali enakovredno	35	kos		0
57		Stenska nadgradna linijska svetilka dimenzij 565x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik-SOP. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1000lm. Električna poraba: maksimalno 10W, kot npr	Kalis 55 W SOP 1000lm 10W 840 L565 mm FO IP44 white ali enakovredno	563	kos		0
58.2		Vgradna LED svetilka dimenzij 595x595mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-DPR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 54. Svetlobni tok: minimalno 4400lm. Električna poraba: maksimalno 30W. PRIMERNA ZA TIP STROPA Armstrong, kot npr	Intra 106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA, 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector ali enakovredno	312	kos		0
58.3		Vgradna LED svetilka dimenzij 595x595mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-DPR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 54. Svetlobni tok: minimalno 4400lm. Električna poraba: maksimalno 30W. PRIMERNA ZA TIP STROPA Armstrong, kot npr	Intra 106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA, 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector ali enakovredno	128	kos		0
58A.2		Vgradna LED svetilka dimenzij 295x1195mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-DPR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 54. Svetlobni tok: minimalno 4200lm. Električna poraba: maksimalno 31W. PRIMERNA ZA TIP STROPA Armstrong, kot npr	Intra 106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA, 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector, ali enakovredno	100	kos		0
58A.3		Vgradna LED svetilka dimenzij 295x1195mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-DPR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 54. Svetlobni tok: minimalno 4200lm. Električna poraba: maksimalno 31W. PRIMERNA ZA TIP STROPA Armstrong, kot npr	Intra 106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA, 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector, ali enakovredno	310	kos		0
58A.4		Vgradna LED svetilka dimenzij 295x1195mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-DPR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 54. Svetlobni tok: minimalno 4200lm. Električna poraba: maksimalno 31W. PRIMERNA ZA TIP STROPA Armstrong, kot npr	Intra 106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA, 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector, ali enakovredno	20	kos		0
510		Stropna nadgradna LED svetilka (C) dimenzij 1500*250*35mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: metalizirana polikarbonatna optika z enakomerno nanesenim lakirnim slojem, ki zagotavlja enakomerno svetlobno porazdelitev-LGO.Ohišje je izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine v beli barvi .Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 20 Svetlobni tok: minimalno 6000lm. Električna poraba: maksimalno 44W, kot npr.	Intra Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white. -S1 verzija ali enakovredno	278	kos		0

S11		Stropna nadgradna LED svetilka (C) dimenzij 1200*250*35mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: metalizirana polikarbonatna optika z enakomerno nanesenim lakirnim slojem, ki zagotavlja enakomerno svetlobno porazdelitev-LGO. Ohišje je izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine v beli barvi .Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 20 Svetlobni tok: minimalno 5000lm. Električna poraba: maksimalno 32W, kot npr.	Intra Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, -S1 verzija ali enakovredno	261	kos		0
S12		Stropna nadgradna LED svetilka (C) dimenzij 586*586*35mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: metalizirana polikarbonatna optika z enakomerno nanesenim lakirnim slojem, ki zagotavlja enakomerno svetlobno porazdelitev-LGO. Ohišje je izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine v beli barvi .Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 20 Svetlobni tok: minimalno 3300lm. Električna poraba: maksimalno 26W, kot npr.	Intra Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija ali enakovredno	24	kos		0
S14		Stenska podelementna linijska svetilka dimenzij 1219x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik-SOP. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2200lm. Električna poraba: maksimalno 20W, kot npr	Intra Kalis 55 W SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white ali enakovredno	180	kos		0
S18		Nadgradna stropna LED svetilka okrogle oblike dimenzije: Ø285x103mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 1550lm. Električna poraba: maksimalno 11W, kot npr	Intra ETA DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white ali enakovredno	140	kos		0
S20		Vgradna LED svetilka dimenzij 1550x100x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-PR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 3200lm. Električna poraba: maksimalno 28W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA Dampa, kot npr	Intra 106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840- 1550x100 mm IP43 white, -S1 verzija ali enakovredno	63	kos		0
S22		Vgradna LED svetilka dimenzij 1550x300x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-PR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 5900lm. Električna poraba: maksimalno 49W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA Dampa, kot npr	Intra 106 MCSPEC DAMPA PR 5900 lm 49 W 840- 1550x300 mm IP43 white, -S1 verzija ali enakovredno	444	kos		0
S23A		Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatično PMMA prosojno steklo. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 5900lm. Električna poraba: maksimalno 55W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA CLIP IN, kot npr	Intra Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white ali enakovredno	181	kos		0
S24		Vgradna LED svetilka dimenzij 1200x597x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatično PMMA prosojno steklo. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 1100lm. Električna poraba: maksimalno 98W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA CLIP IN, kot npr	Intra ALKON HMP 11000 lm 98 W 840 FO 1200x597 mm IP65 white vgradi se samo insert led ali enakovredno	24	kos		0

S25	Vgradna LED svetilka dimenzij 1500x597x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatično PMMA prosojno steklo. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 12200lm. Električna poraba: maksimalno 100W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA CLIP IN, kot npr	Intra ALKON HMP 12200 lm 100 W 840 FO 1500x597 mm IP65 white vgradi se samo insert led ali enakovredno	25	kos		0
S26	Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 220mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatični PMMA-SOP prosojnik. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2200lm. Električna poraba: maksimalno 18W,	Intra Nitor RV SOP 1150-2200 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220 mm IP44, Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO ali enakovredno	161	kos		0
S28	Nadgradni linijski profil 317x16x12mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: ekstrudiran aluminijški profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 40 Svetlobni tok: minimalno 1100lm. Električna poraba: maksimalno 18W, kot npr	Intra LINELED CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white, Driver LC 35W 24V FO ali enakovredno	447	kos		0
S29	Nadgradni linijski profil 317x16x12mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: ekstrudiran aluminijški profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 40 Svetlobni tok: minimalno 200lm. Električna poraba: maksimalno 4W,	Intra LINELED CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white, Driver LC 35W 24V FO ali enakovredno	489	kos		0
S31	Vgradna stropna LED svetilka dimenzij: Ø54x82mm. Svetlobni vir: COB LED modul visoke svetilnosti, CRI > 90, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Reflektorska simetrična optika z enakomerno porazdelitvijo svetlobe pod kotom 55°. Ohišje: polikarbonat v beli barvi. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter z konstantnim tokom FO, IP zaščita: 20. Svetlobni tok: 750-1250lm. Električna poraba: maksimalno 9W, driver dislociran, kot npr	Intra Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white, Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO ali enakovredno	17	kos		0
S32	Stropna nadgradna LED svetilka (C) dimenzij 1200*600*35mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: metalizirana polikarbonatna optika z enakomerno nanesenim lakirnim slojem, ki zagotavlja enakomerno svetlobno porazdelitev-LGO. Ohišje je izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine v beli barvi .Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 20 Svetlobni tok: minimalno 6600lm. Električna poraba: maksimalno 52W, kot npr.	Intra Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1200 mm IP20 white, - S1 verzija ali enakovredno	139	kos		0
S37	Vgradna LED svetilka dimenzij 1200*275*35mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: metalizirana polikarbonatna optika z enakomerno nanesenim lakirnim slojem, ki zagotavlja enakomerno svetlobno porazdelitev-LGO. Ohišje je izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine v beli barvi .Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 20 Svetlobni tok: minimalno 4200lm. Električna poraba: maksimalno 31W, kot npr.	Intra Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, - S1 verzija ali enakovredno	226	kos		0
S45	Visoko učinkovita zunanja/industrijska LED svetilka s svetlobnim izkoristkom najmanj 170 lm/W. Svetlobni vir: visoko zmogljivi LED moduli, CRI > 70, barva svetlobe 3000K ali 4000K. Ohišje iz tlačno litega aluminija v antracit barvi. Optika: modularni sistem s PMMA lečami in zaščitnim kaljenim steklom. Napajalnik: integriran LED gonilnik s konstantnim tokom. Zaščita: IP66, mehanska odpornost IK08. Električna moč do 122, kot npr.	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70) ali enakovredno	3	kos		0
	Lokalna slikopleskarska dela okoli novih svetilk, vključno s pripravo podlage, kitanjem po potrebi, brušenjem ter končnim barvanjem.		1100	m2		0
	Meritev osvetljenosti kompletne razsvetljave po končanih delih in izdaja rezultatov.		1	kpl		0

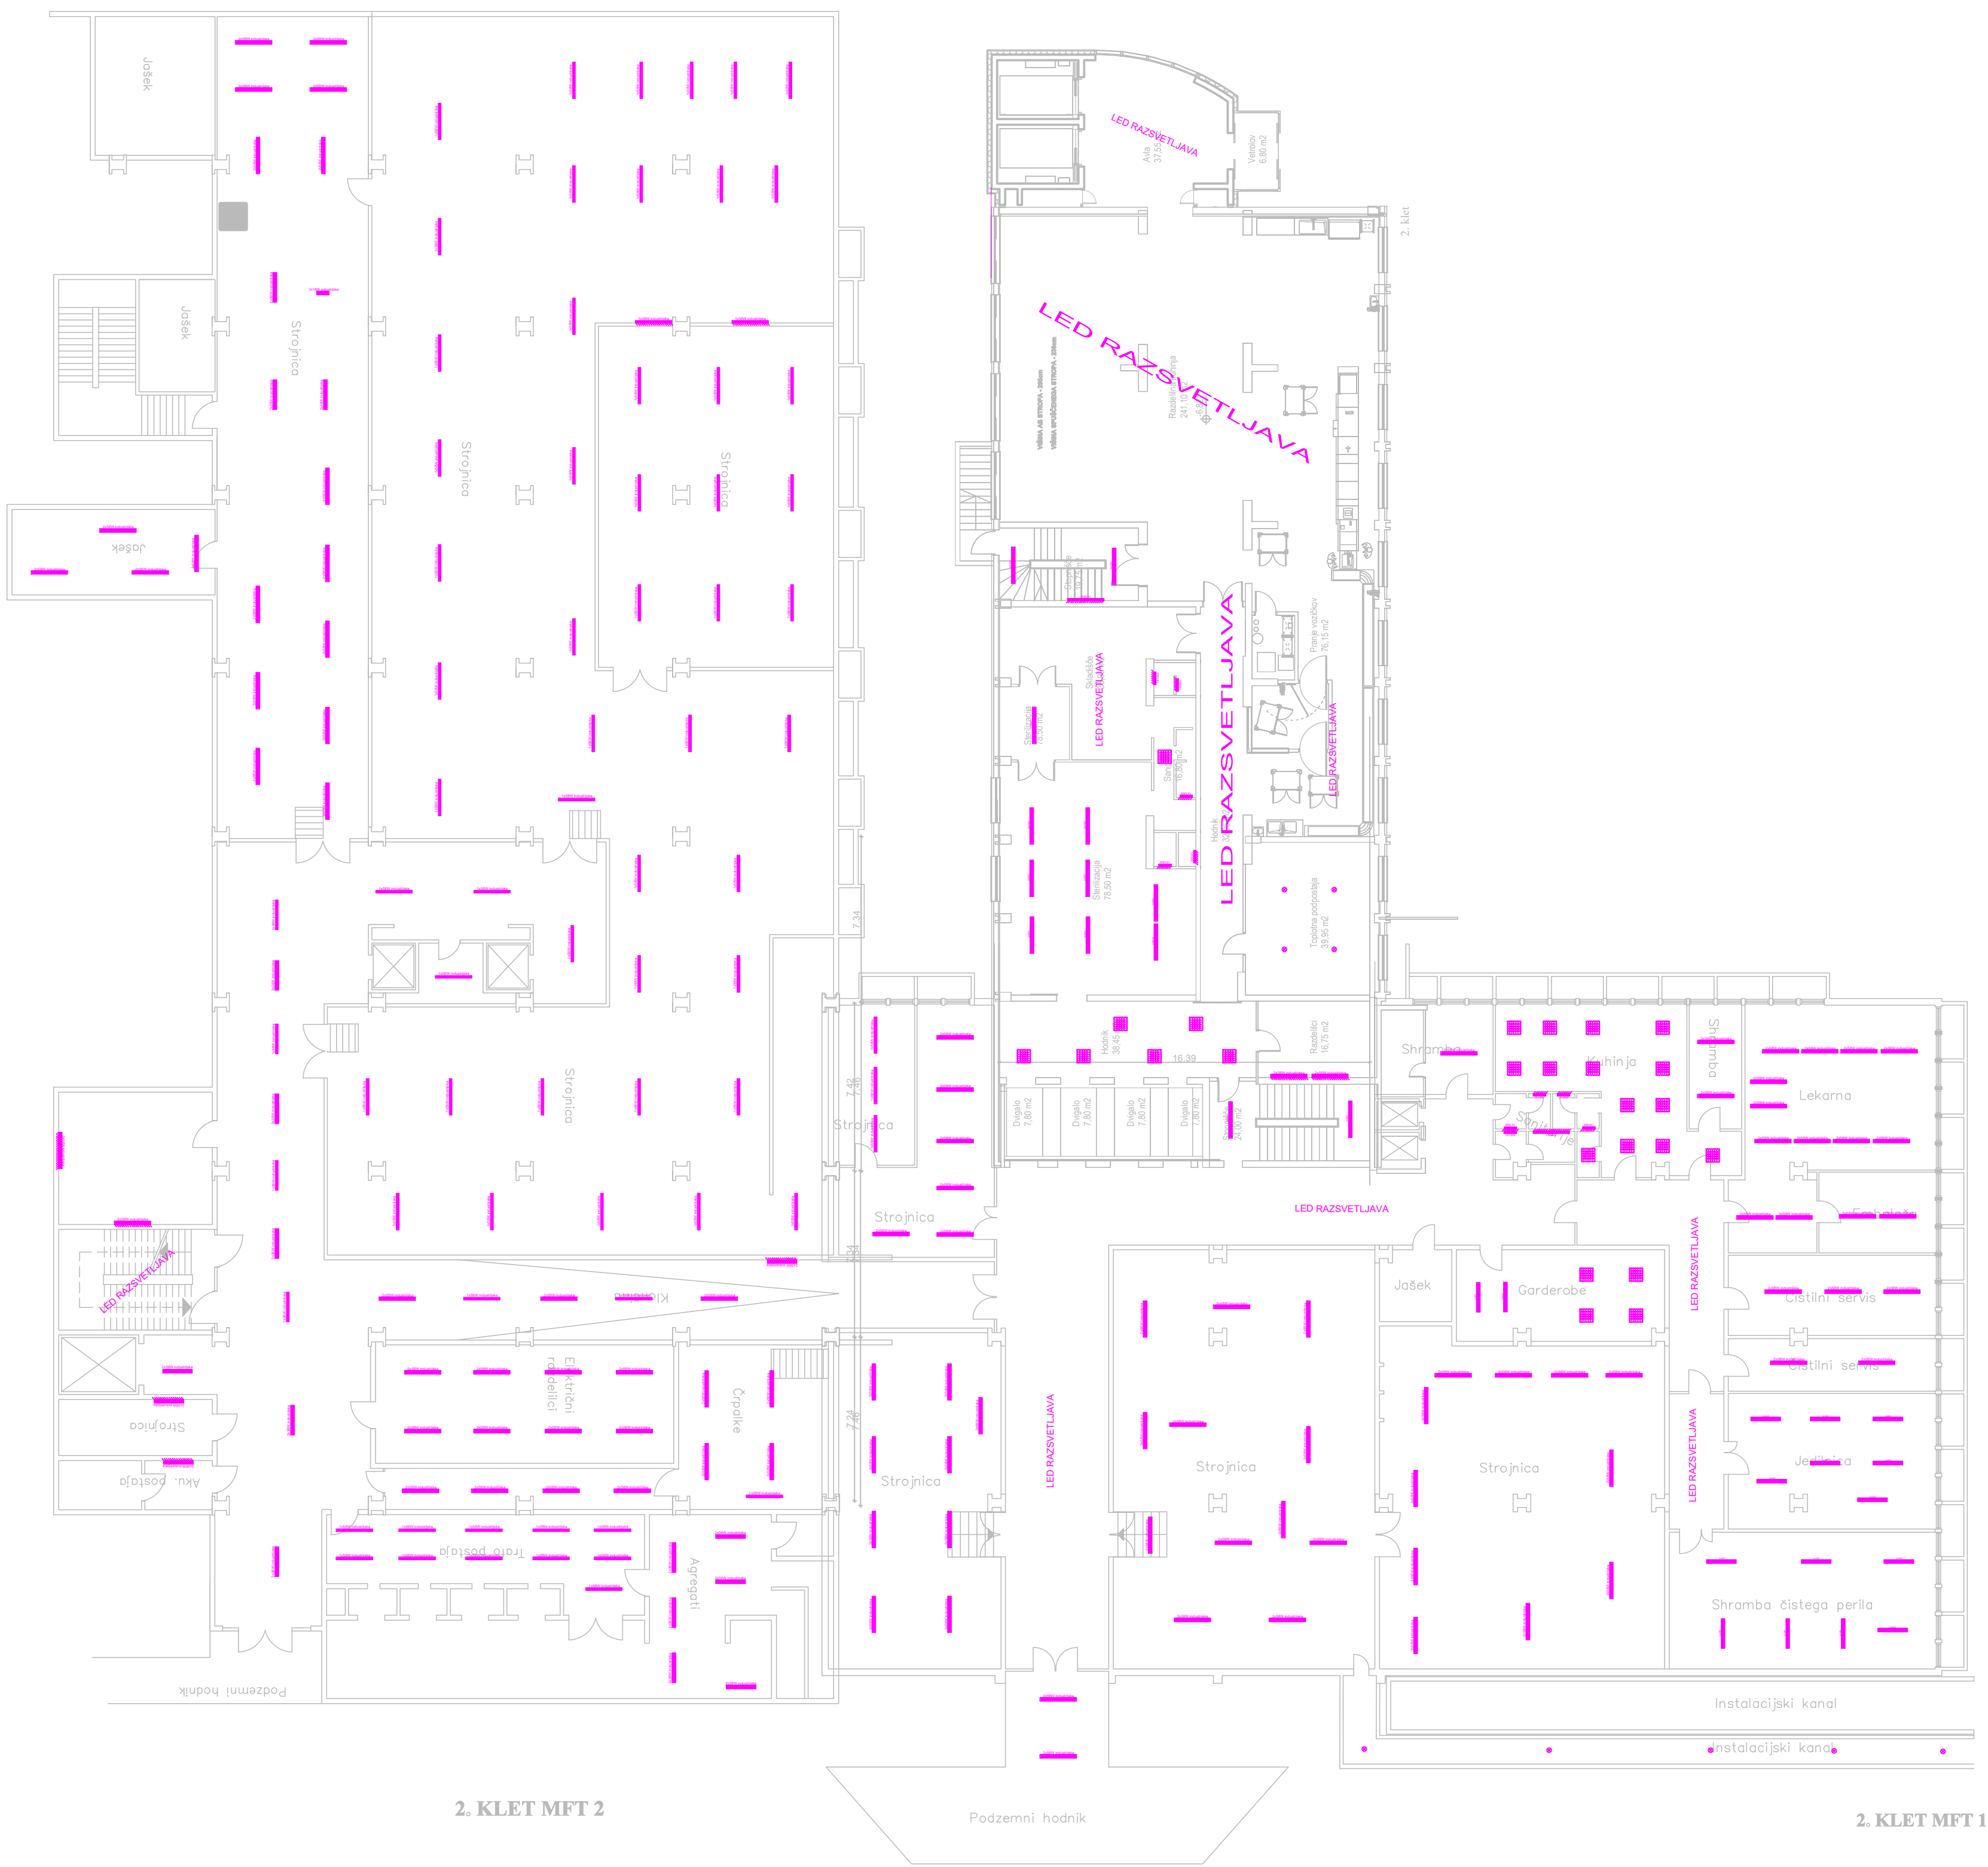

2.KLET

LEGENDA SVETILK

	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1500mm 1X58 W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm- 1X36W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 2X18W
	vgradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
	svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Št.: E-2424	Dat. podpisa: Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Pooblašeni inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Št.: E-2424	Dat. podpisa: Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Načrtinastav risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA K2	
Risal: Erik Markelj, abs.el.			
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)			
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:200	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. načrta: 3-711-2026-1		Št.risbe: OB.1	List: Od: 1



1. KLET

LEGENDA SVETILIK

	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1500mm 1X58 W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm - 2X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	vgradna svetilka -dampa-3-tip 152-1500x300mm - 2X58W
	vgradna svetilka 1200x275mm - 1X35W
	vgradna svetilka -dampa-3-tip 156-1250x300mm - 2X36W
	vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 600x200mm - 2X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nadgradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
	nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
	vgradna DWL svetilka -fi 220mm - 2X26W
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
GEprojekt					
Vodja projekta:		Št.:	Dat. podpis:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR	
Pooblaščen inž.:		Št.:	Dat. podpis:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR	
				sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:					
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risal:		Načrt/naslov risbe:			
Erik Markelj, abs.el.		3 - Načrt električnih inštalacij in opreme			
		Dispozicija obstoječih svetil			
		OB1 - URGENCA K1			
Pregledal:					
Blaž Debevč, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št. risbe:
04/2026	1:200	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.2
				List:	Od: 1
					1




LEGENDA SVETILK

- nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
- nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W stenska izvedba
- nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1500mm 1X58 W
- nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
- nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
- nadgradna svetilka -1200mm- 1x36 W stenska izvedba
- nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
- vgradna svetilka -dampa-3-tip 152 -1500x300mm - 2X58W
- vgradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1500x100mm - 1X58W
- vgradna svetilka 1200x600mm CLIP IN - tip ALKON PR IP66 - 3X36W
- vgradna svetilka -dampa-3-tip 156-1250x300mm - 2X36W
- vgradna svetilka 1200x275mm - 1X35W
- vgradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1250x100mm - 1x36W
- industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W
- industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W
- industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W
- industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
- industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
- nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
- vgradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
- vgradna svetilka 600x600mm - CLIP IN - tip ALKON PR IP66 - 4X18W
- bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
- bolniški kanali sijalke 1X18W spodaj
- stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
- vgradna svetilka - dampa-1-tip 152 - 600x100mm - 1X18W
- vgradna DWL svetilka -fi 220mm - 2X26W
- reflektor
- svetilka E27 fi280mm - 1X60W stenska izvedba
- svetilka E27 fi280mm - 1X60W
- nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W
- vgradni reflektor fi-65mm 50W

PRITLIČJE


REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdelaovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI		Podatki o projektantu:	
GEprojekt		Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		GE projekt d.o.o. Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpis:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR	
Pooblaščen inž.:		št.:	Dat. podpis:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR -	
Obdelal:				sanacija splošne razsvetljave	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risal:				Načrt/naslov risbe:	
Erik Markelj, abs.el.				3 - Načrt električnih inštalacij in opreme	
Pregledal:				Dispozicija obstoječih svetil	
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)				OB1 - URGENCA pritličje	
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe: List: 1
04/2026	1:200	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.3 Od: 1

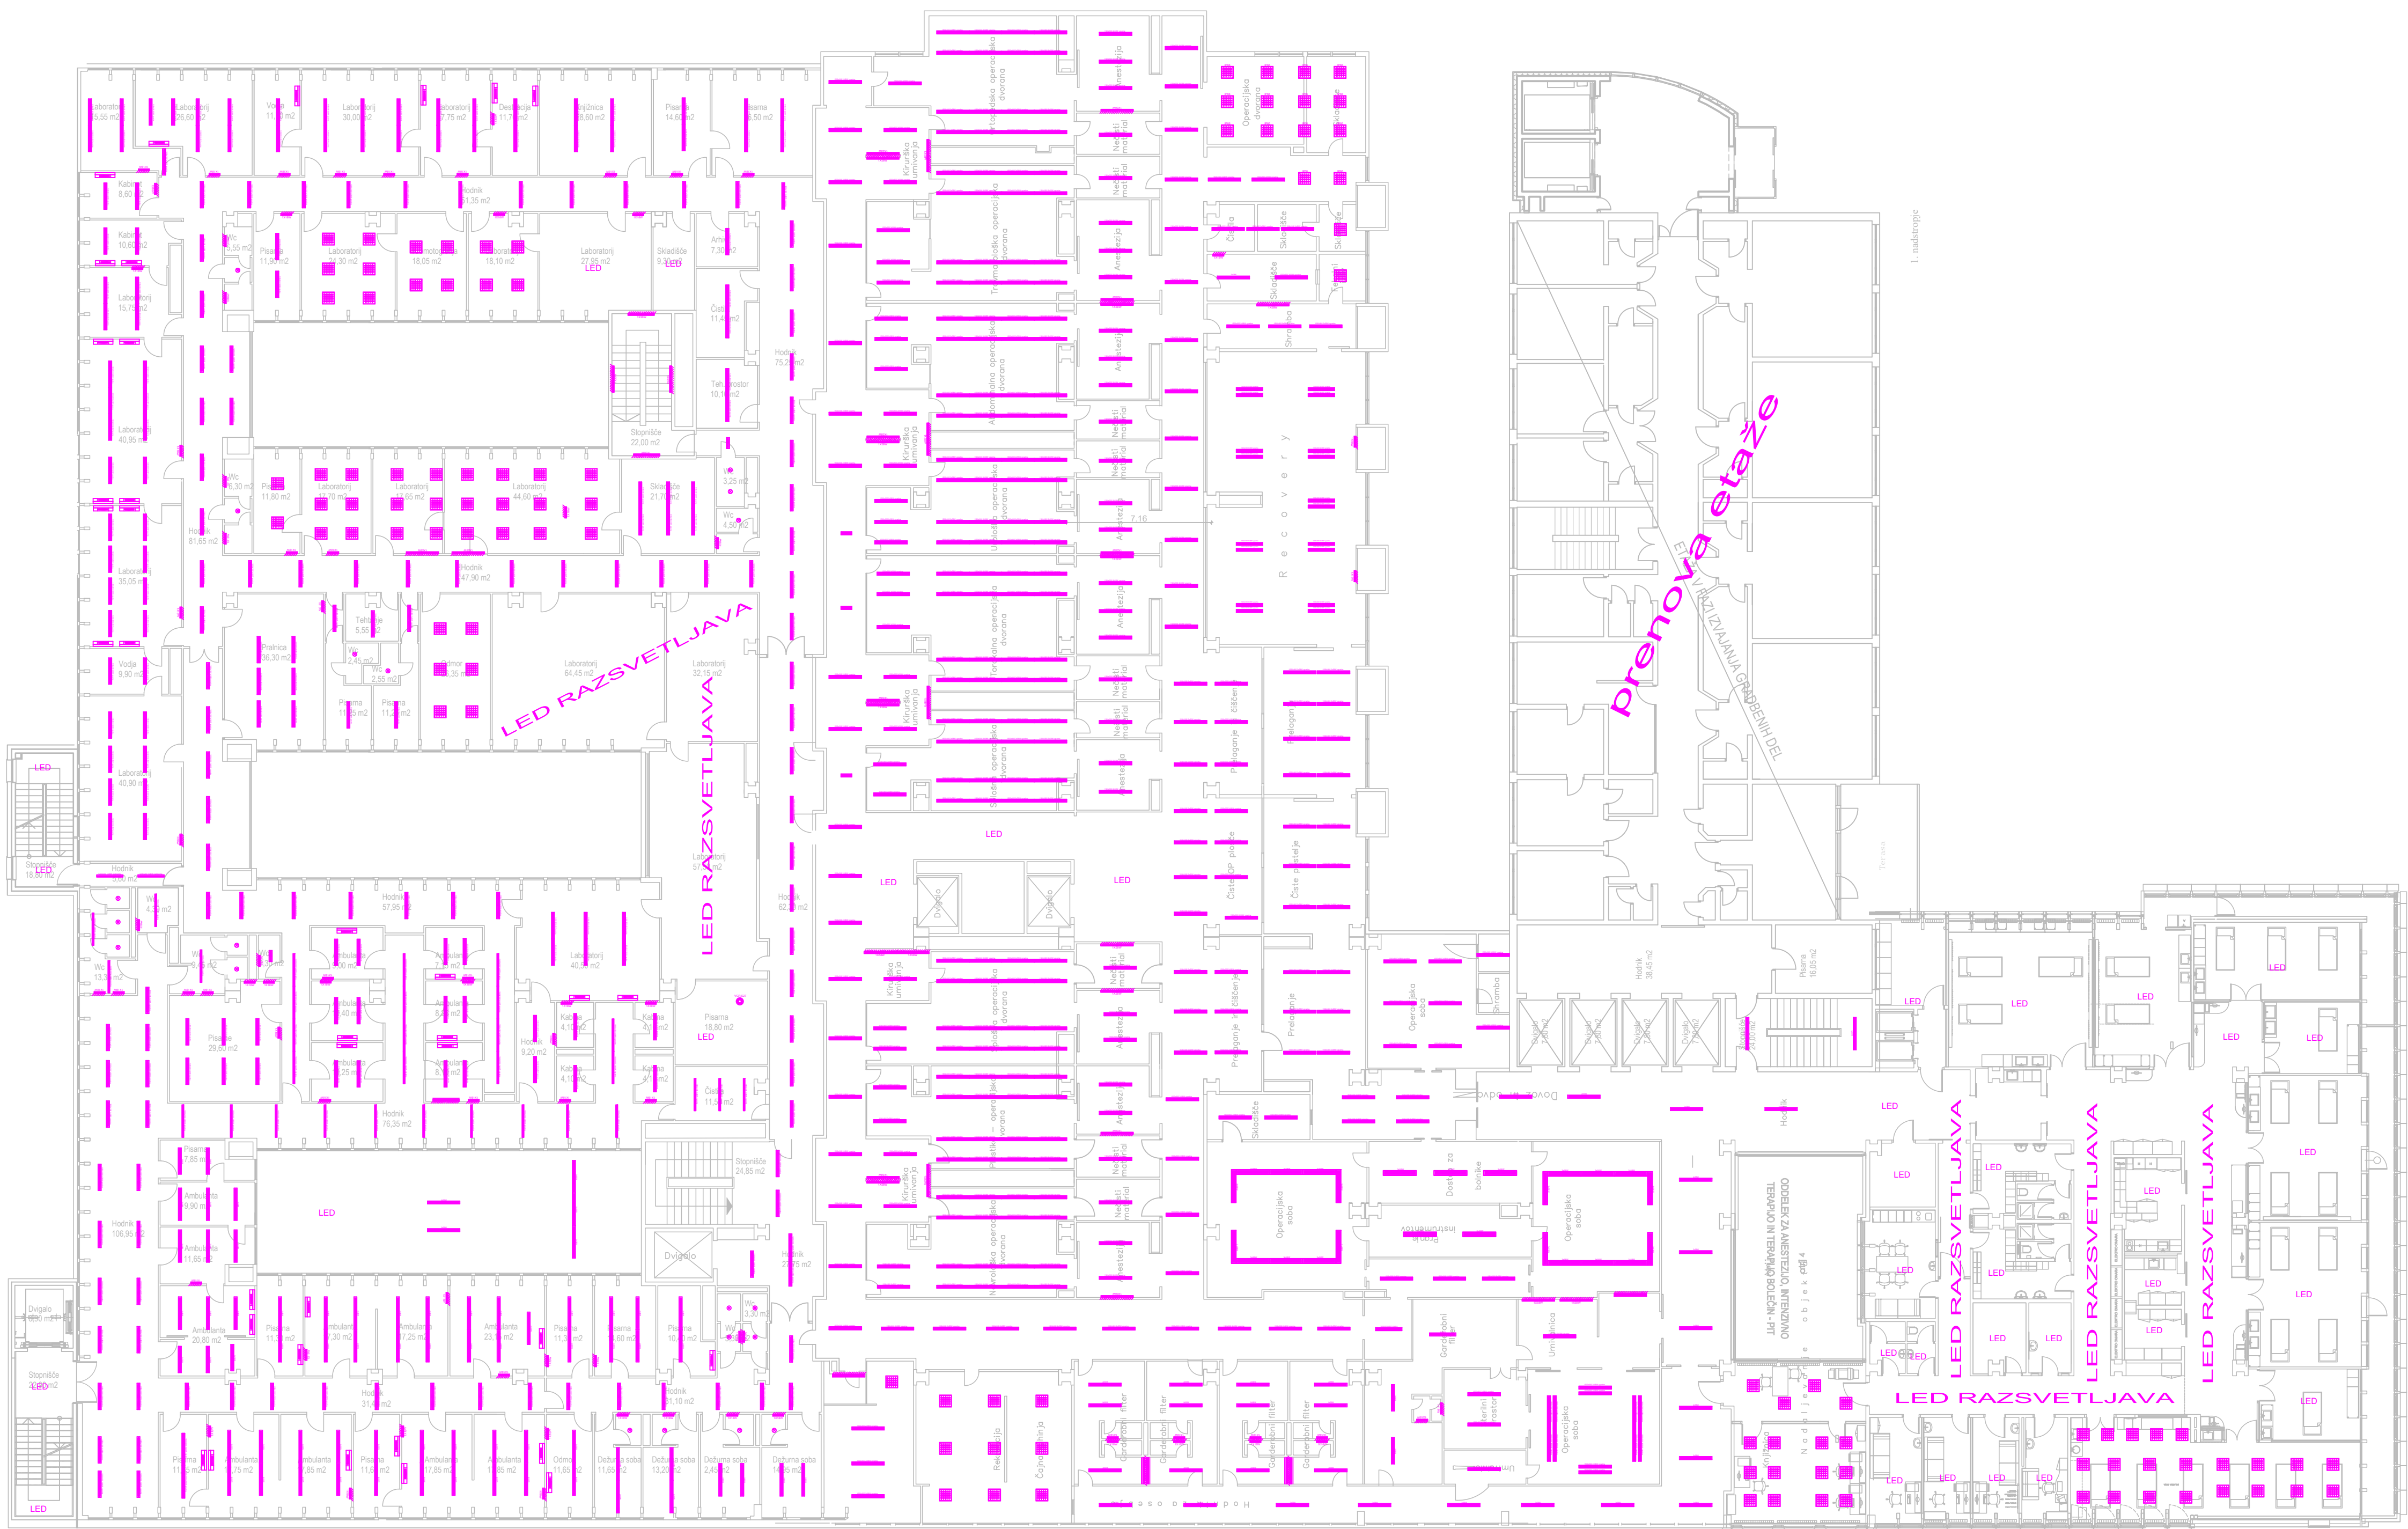

1. NADSTROPJE

LEGENDA SVETILK	
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W stenska izvedba
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1500mm 1X58 W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna svetilka tip 246- 1200x200mm-1X36W
	nadgradna svetilka -1200mm- 1x36 W stenska izvedba
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	vggradna svetilka 1500x450-600mm CLIP IN--tip ALKON PR-3X58W
	vggradna svetilka -dampa-3-tip 152-1500x300mm - 2X58W
	vggradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1500x100mm - 1X58W
	vggradna svetilka -dampa-3-tip 156-1250x300mm - 2X36W
	vggradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 1250x200mm - 2X36 W
	vggradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1250x100mm - 1x36W
	bolniški kanali sijalke 1X18W spodaj
	vggradna svetilka 600x275mm- 2X18W
	vggradna svetilka - dampa-1-tip 152 - 600x100mm - 1X18W
	nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
	vggradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
	vggradna svetilka 600x600mm - CLIP IN - tip ALKON PR IP66 - 4X18W
	nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
	svetilka E27 f280mm - 1X60W

REV 0		PZI				05/2026	
Spr./Rev.		Opis spremembe		Datum		Podpis	
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI			
GE projekt							
Vodja projekta:		št.: E-2424		Dat. podpis:		Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.						UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen inž.:		št.: E-2424		Dat. podpis:		Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.						UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:							
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.							
Risal:						Načrt/naslov risbe:	
Erik Markelj, abs.el.						3 - Načrt električnih inštalacij in opreme	
						Dispozicija obstoječih svetil	
						OB1 - URGENCA 1. nadstropje	
Pregledal:							
Blaž Debevč, dipl.inž.el. (UN)							
Datum risbe:		Merilo:		Faza:		Št. projekta:	
04/2026		1:200		PZI		711-2026	
						Št. načrta:	
						3-711-2026-1	
						Št. risbe:	
						OB.4	
						List:	
						1	

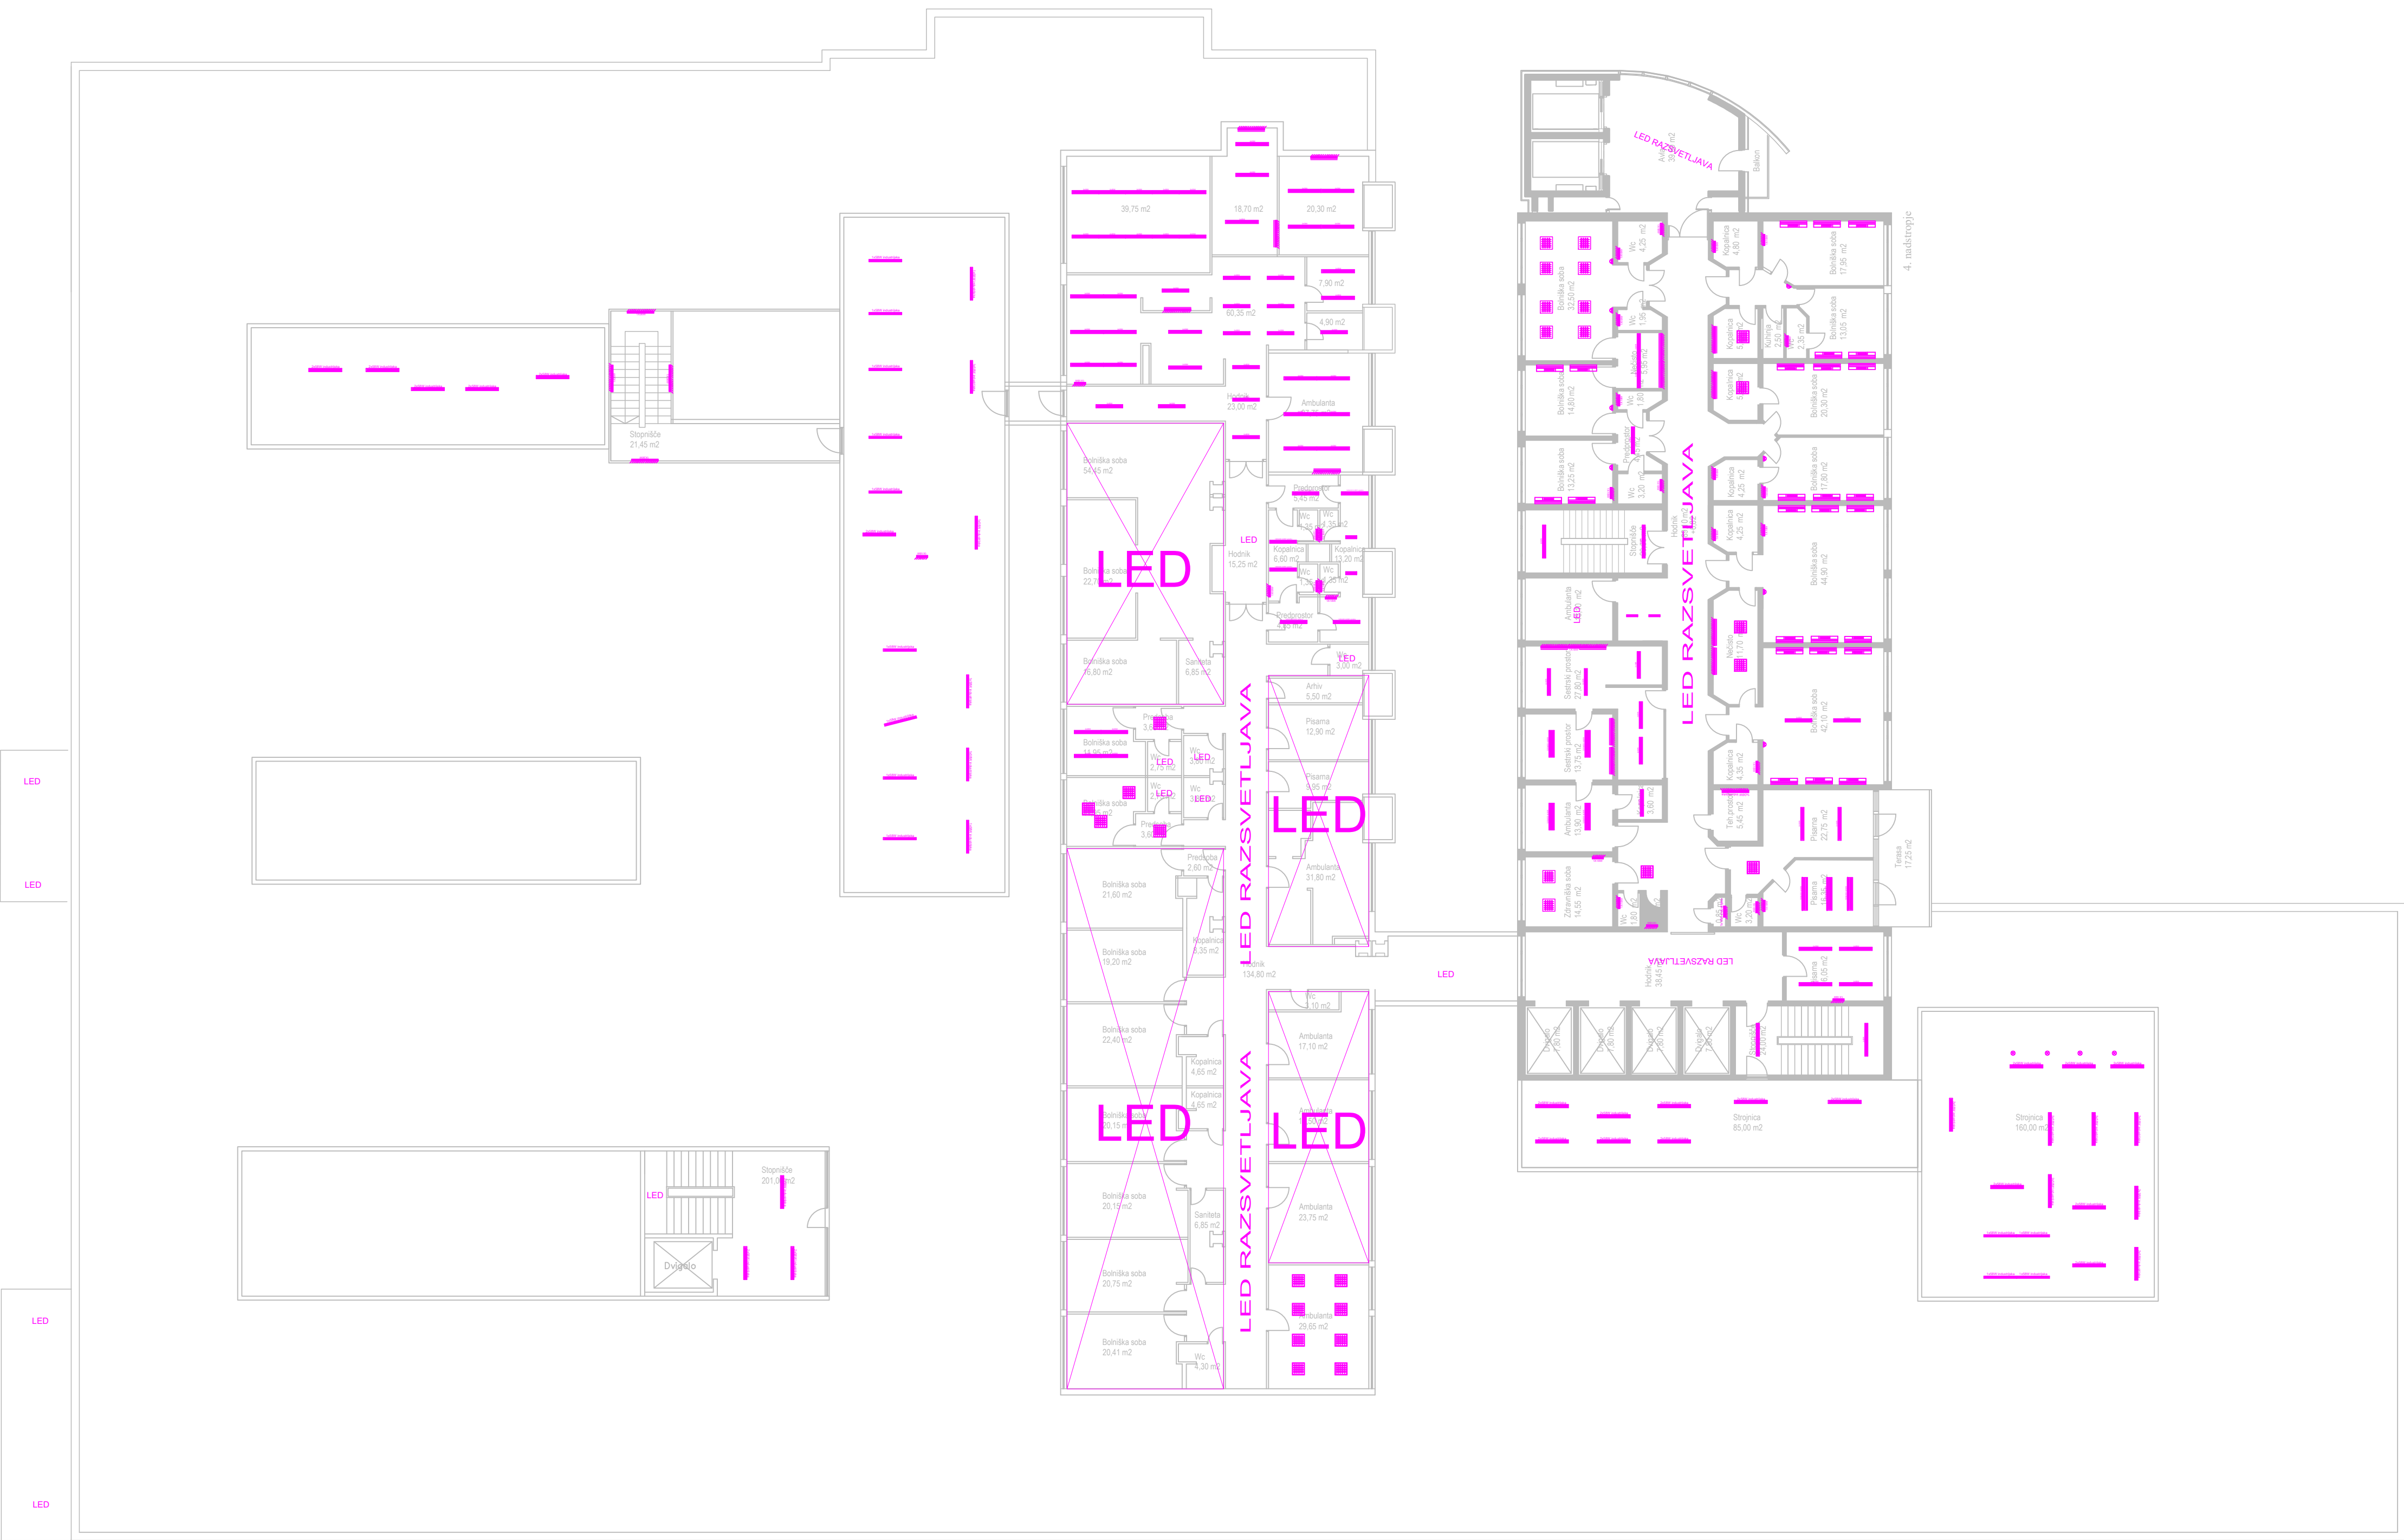

LEGENDA SVETILK	
	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna svetilka -1200mm- 1x36 W stenska izvedba
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm -1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	vgradna svetilka -dampa-3-tip 156-1250x300mm - 2X36W
	vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 600x200mm - 2X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
	vgradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
	svetilka E27 f1280mm - 1X60W
	nočna svetilka E27 f1280mm - 1X60W

2. NADSTROPJE

REV 0		PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe		Datum	Podpis
Izdelovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu:
Vodja projekta:		st.: E-2424	Dat. podpisa:	Investitor:
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.				UKC MARIBOR
Pooblaščen inž.:		st.: E-2424	Dat. podpisa:	Naziv gradnje:
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.				UKC MARIBOR -
Obdelal:		sanacija splošne razsvetljave		
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.				
Risal:		Načrtinastov risbo:		
Erik Markelj, abs.el.		3 - Načrt električnih inštalacij in opreme		
Pregledal:		Dispozicija obstoječih svetil		
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		OB1 - URGENCA 2. nadstropje		
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:
04/2026	1:200	PZI	711-2026	3-711-2026-1
		Št.risbe:		List:
		OB.5		1
		Od:		1

CELOTNO NADSTROPJE SE PRENAVLJA



3. nadstropje

REV 0	PZI							05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe							Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu			Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI				
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.			št.: E-2424	Dat. podpisa:	Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor				
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.			št.: E-2424	Dat. podpisa:	Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave				
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 3. nadstropje				
Risal: Erik Markelj, abs.el.									
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)									
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:		Št. načrta:	Št.risbe:	List:		
04/2026	1:100	PZI	711-2026		3-711-2026-1	OB.6	1	Od: 1	

LED RAZSVETLJAVA-RAZEN STOPNIŠČE




LEGENDA SVETILK	
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj

REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpisa:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblašeni Inž.:		št.:	Dat. podpisa:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 4. nadstropje			
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risal:					
Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal:					
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.7
					List: 1
					Od: 1




a=0.25m²


UKC MB-2026-OB1-OB5-EL-0.1-Obstoječa razsvetljava.dwg

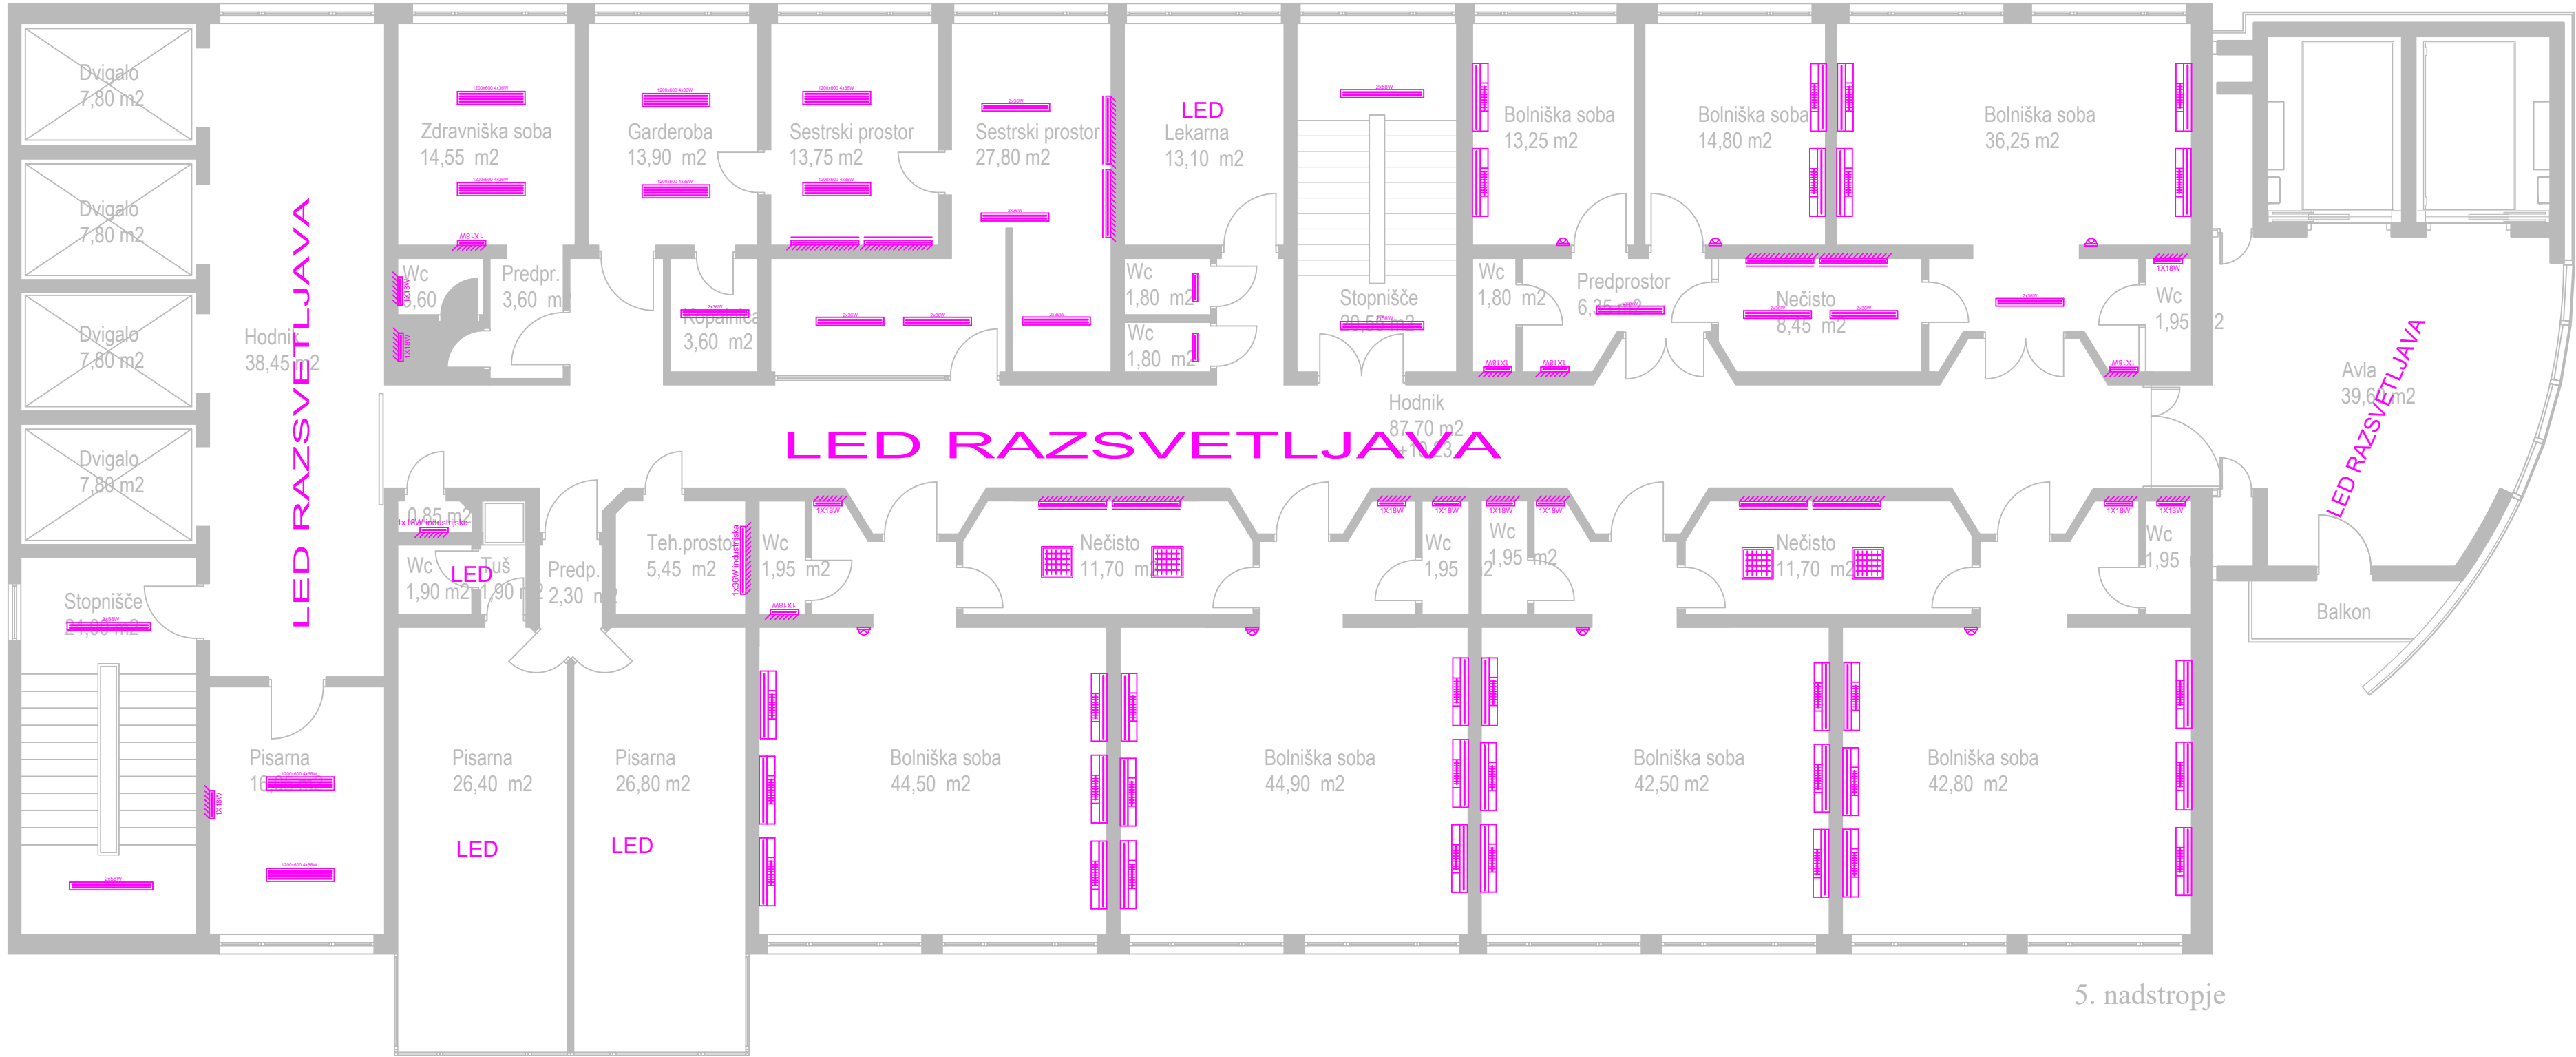


LEGENDA SVETILK	
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm - 1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	vgradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdelaovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpis:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen inž.:		št.:	Dat. podpis:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 5. nadstropje			
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risal:					
Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal:					
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.8
					List:
					1
					Od:
					1

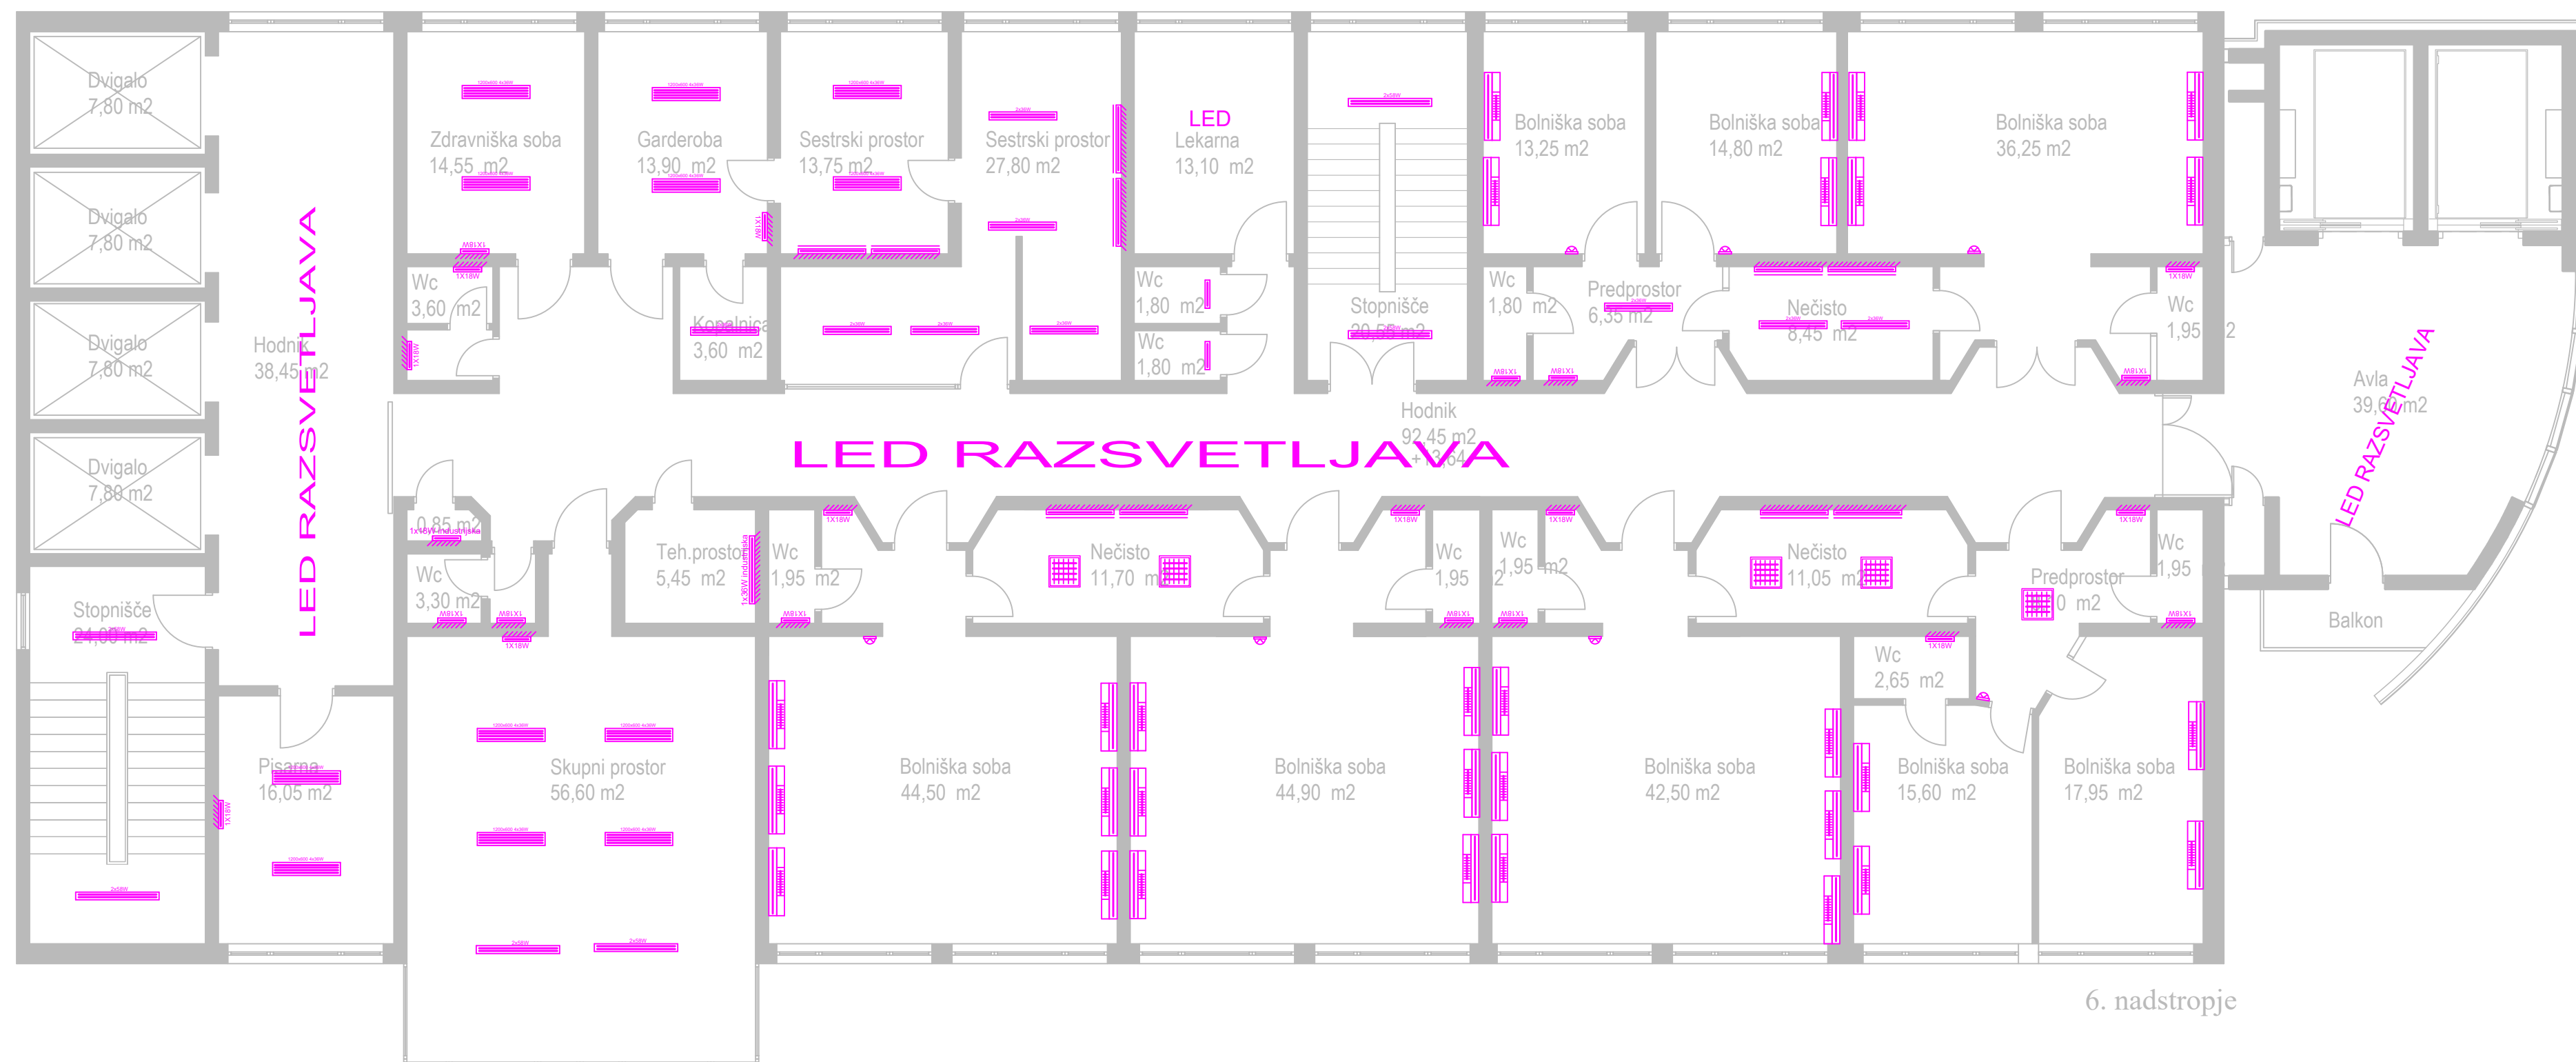

LEGENDA SVETILK	
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X5W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelembentna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm -1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	vgradna svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI		05/2026
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen Inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdela: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.			
Risal: Erik Markelj, abs.el.			
Pregledal: Blaž Debevč, dipl.inž.el. (UN)			
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
		Št. načrta: 3-711-2026-1	Št.risbe: OB.9
		List: Od:	1 1

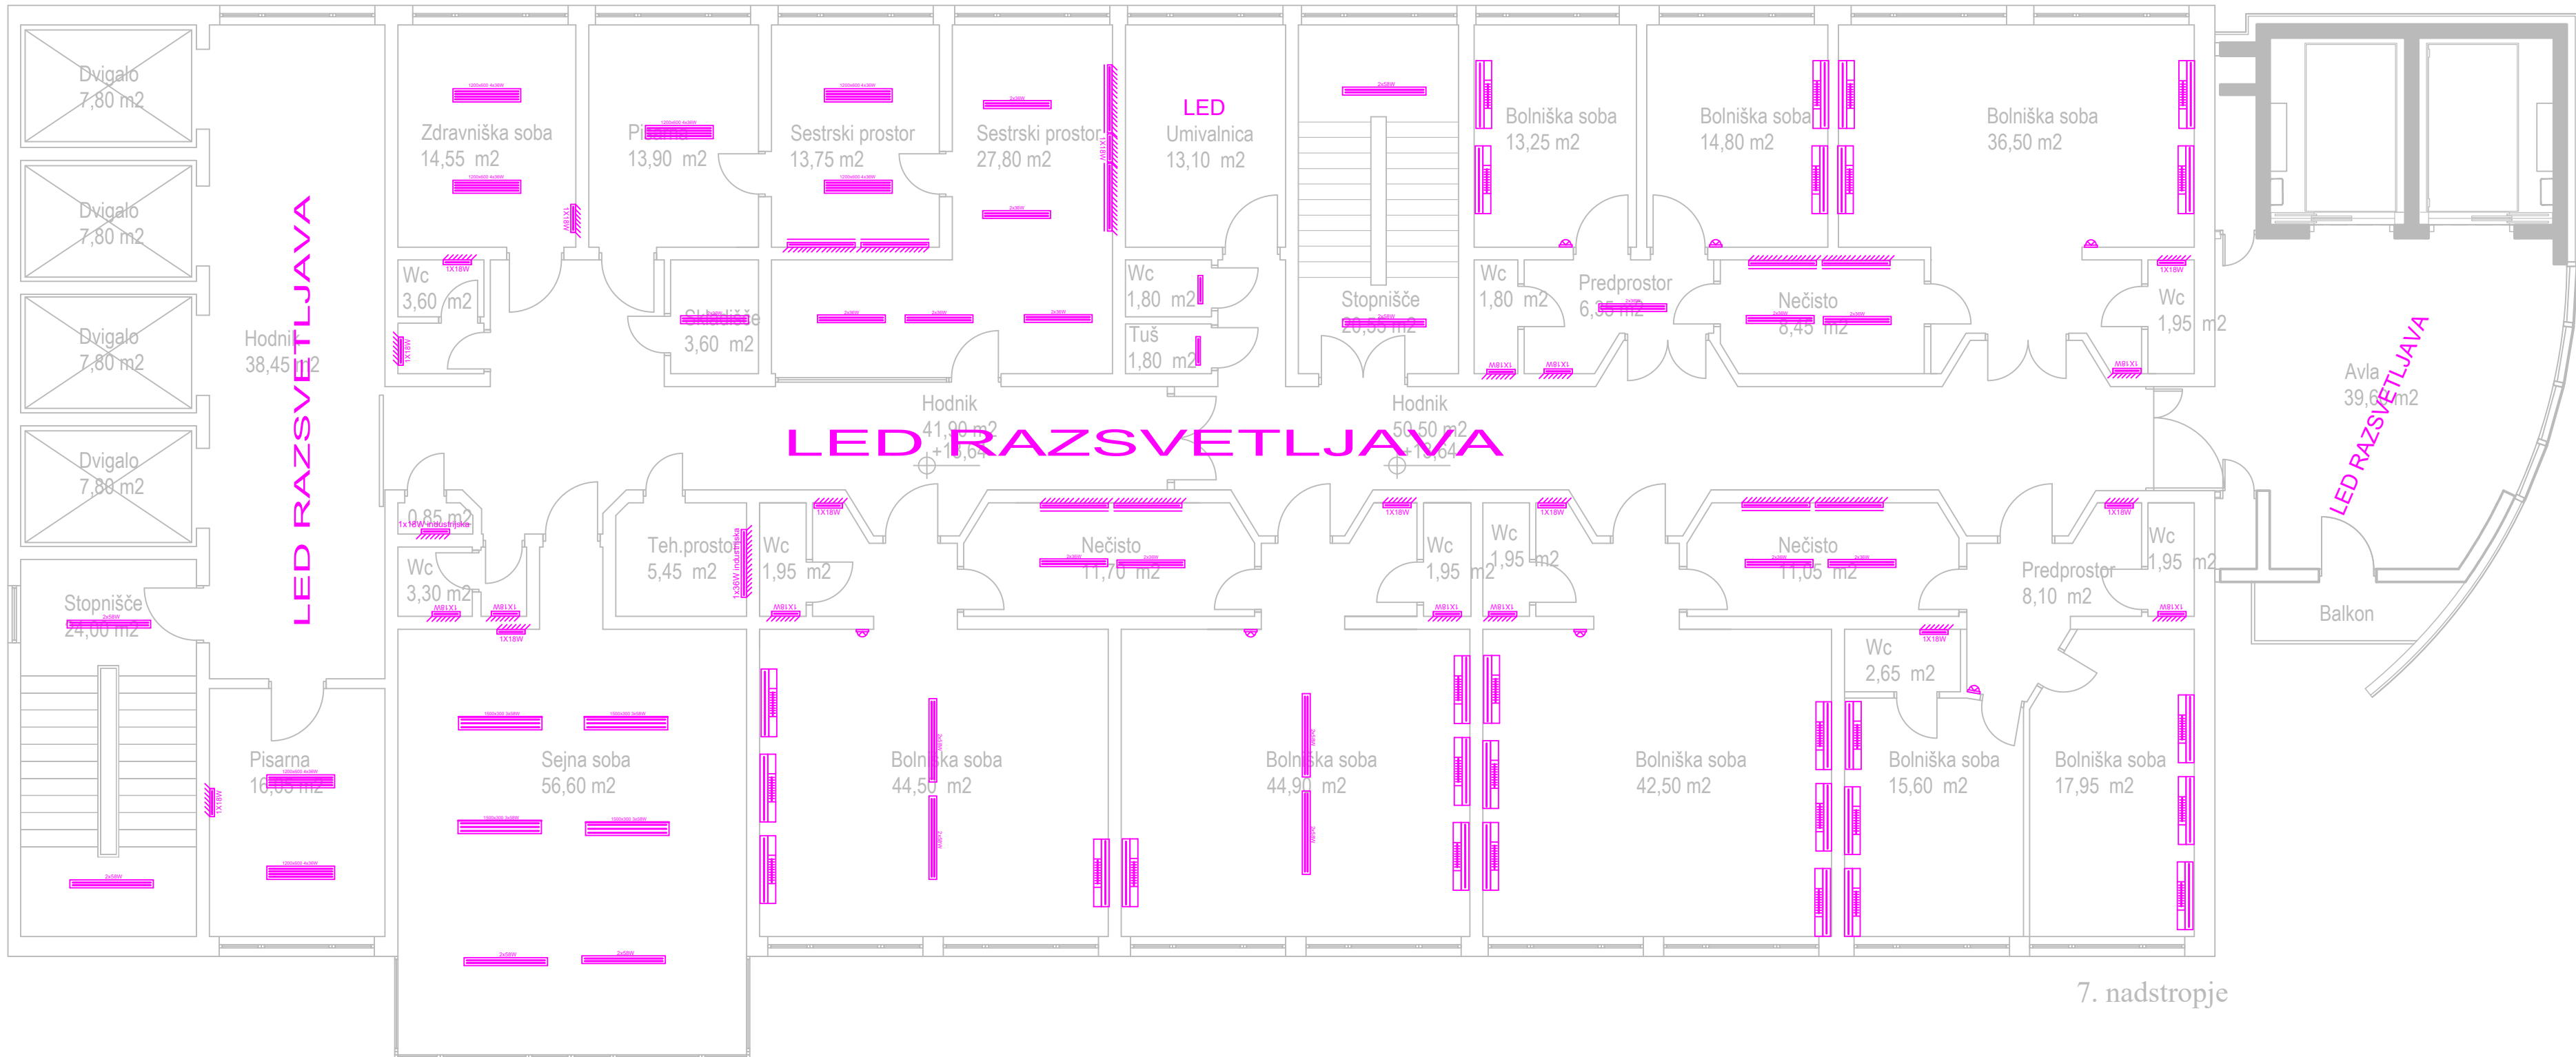


7. nadstropje

LEGENDA SVETILK

	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm -1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.				Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 7. nadstropje	
Risal: Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026	Št. načrta: 3-711-2026-1	Št.risbe: OB.10
				List: Od:	1 1

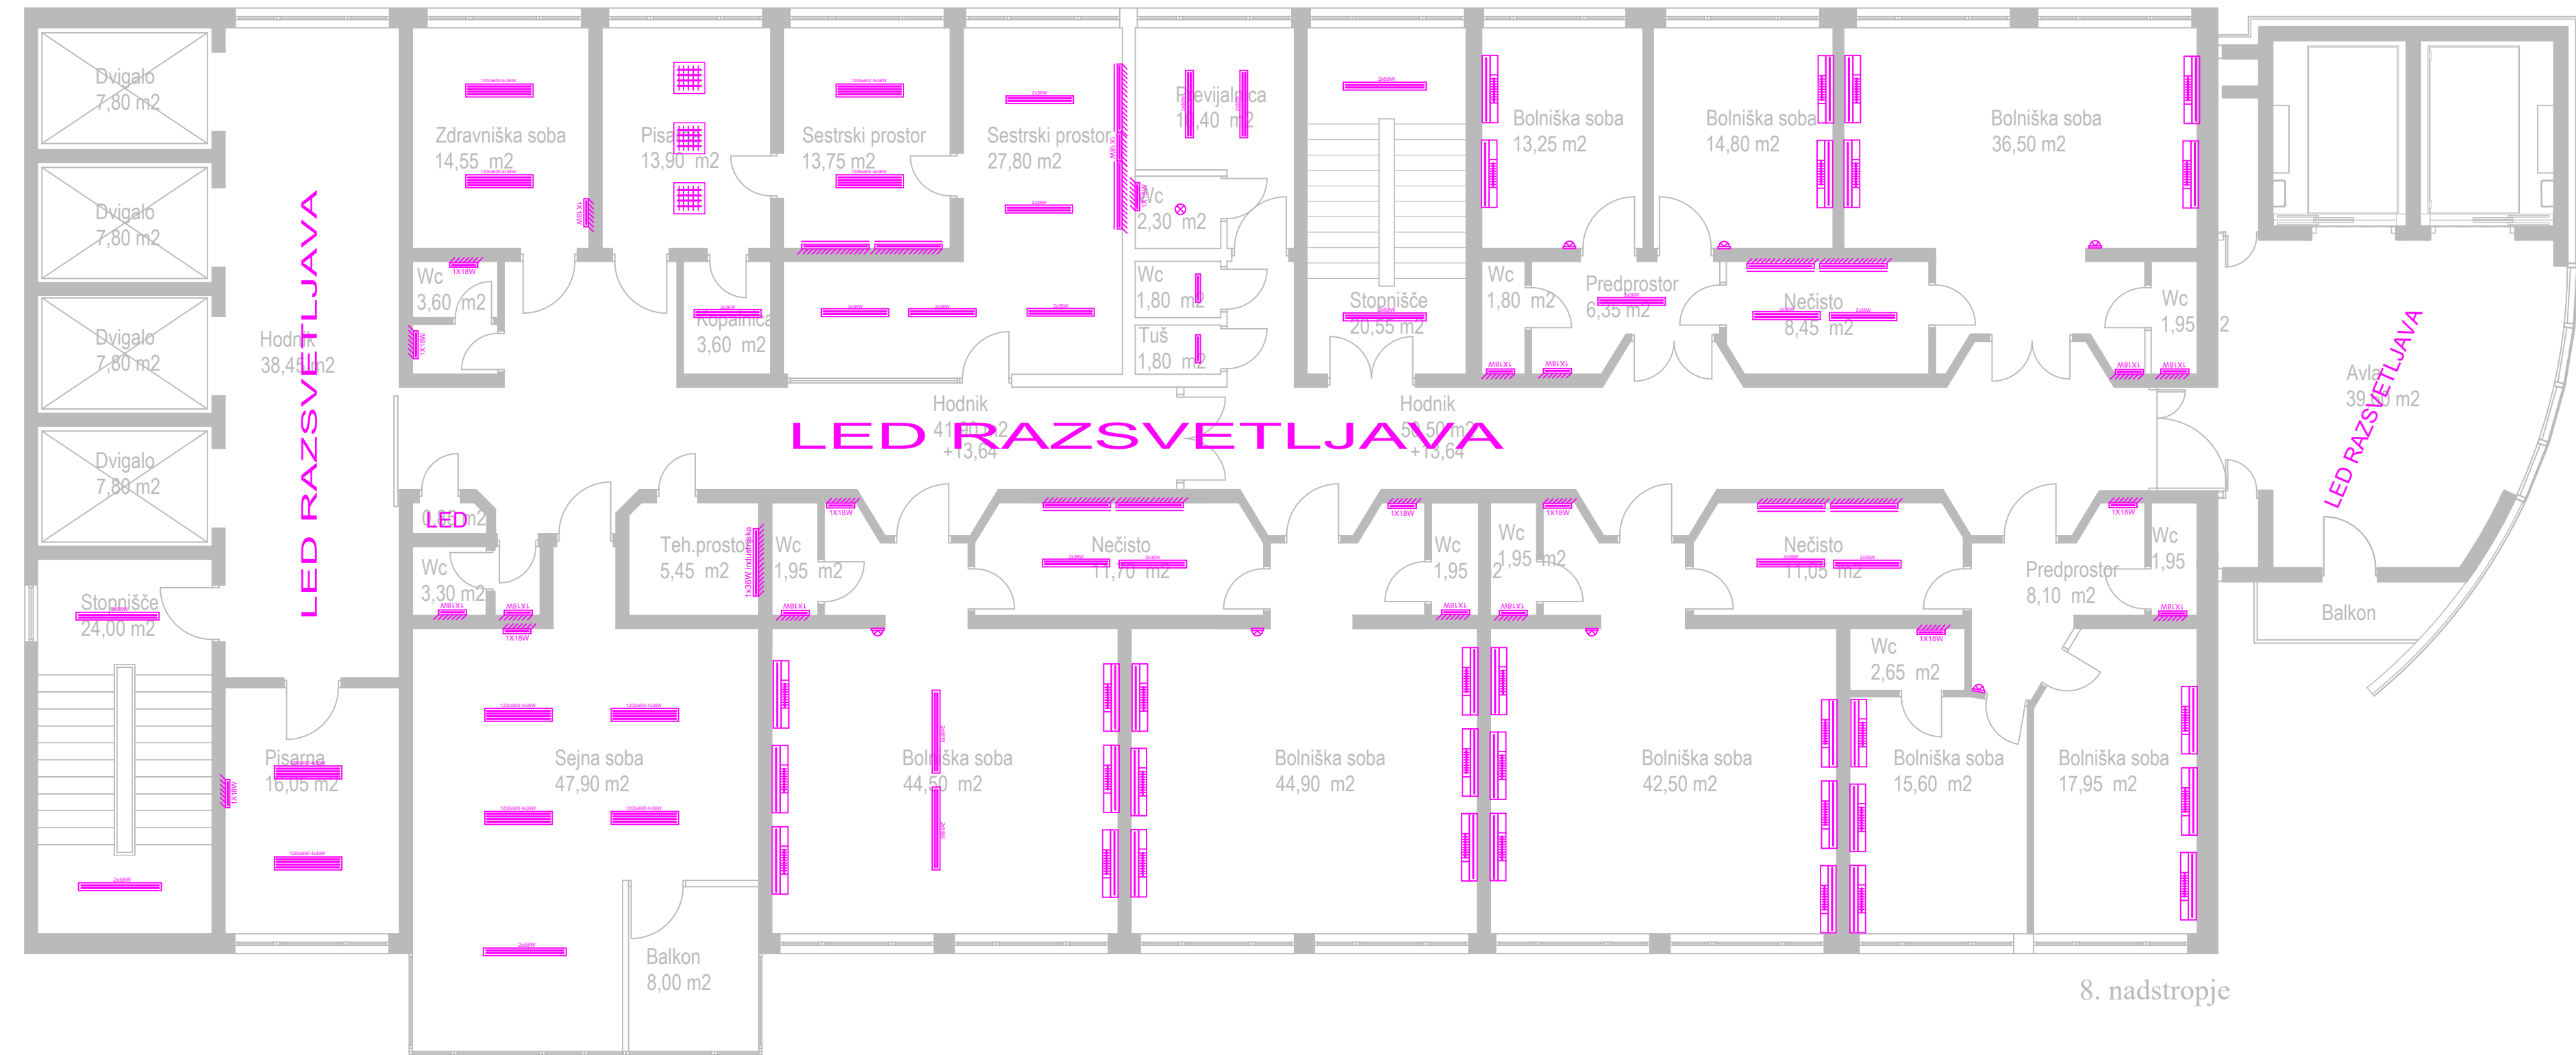


LEGENDA SVETILK	
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm - 1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W
	svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0		PZI			05/2026								
Spr./Rev.		Opis spremembe				Datum		Podpis					
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu				Podatki o projektantu:							
Vodja projekta:		št.:		Dat. podpisa:		Investitor:							
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424				UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor							
Pooblaščen inž.:		št.:		Dat. podpisa:		Naziv gradnje:							
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424				UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave							
Obdelal:													
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.													
Risal:						Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 8. nadstropje							
Erik Markelj, abs.el.													
Pregledal:													
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)													
Datum risbe:		Merilo:		Faza:		Št. projekta:		Št. načrta:		Št.risbe:		List:	
04/2026		1:100		PZI		711-2026		3-711-2026-1		OB.11		1	
												Od: 1	



UKC MB-2026-OB1-OB5-EL-0.1-Obstoječa razsvetljava.dwg


a=0.25m²

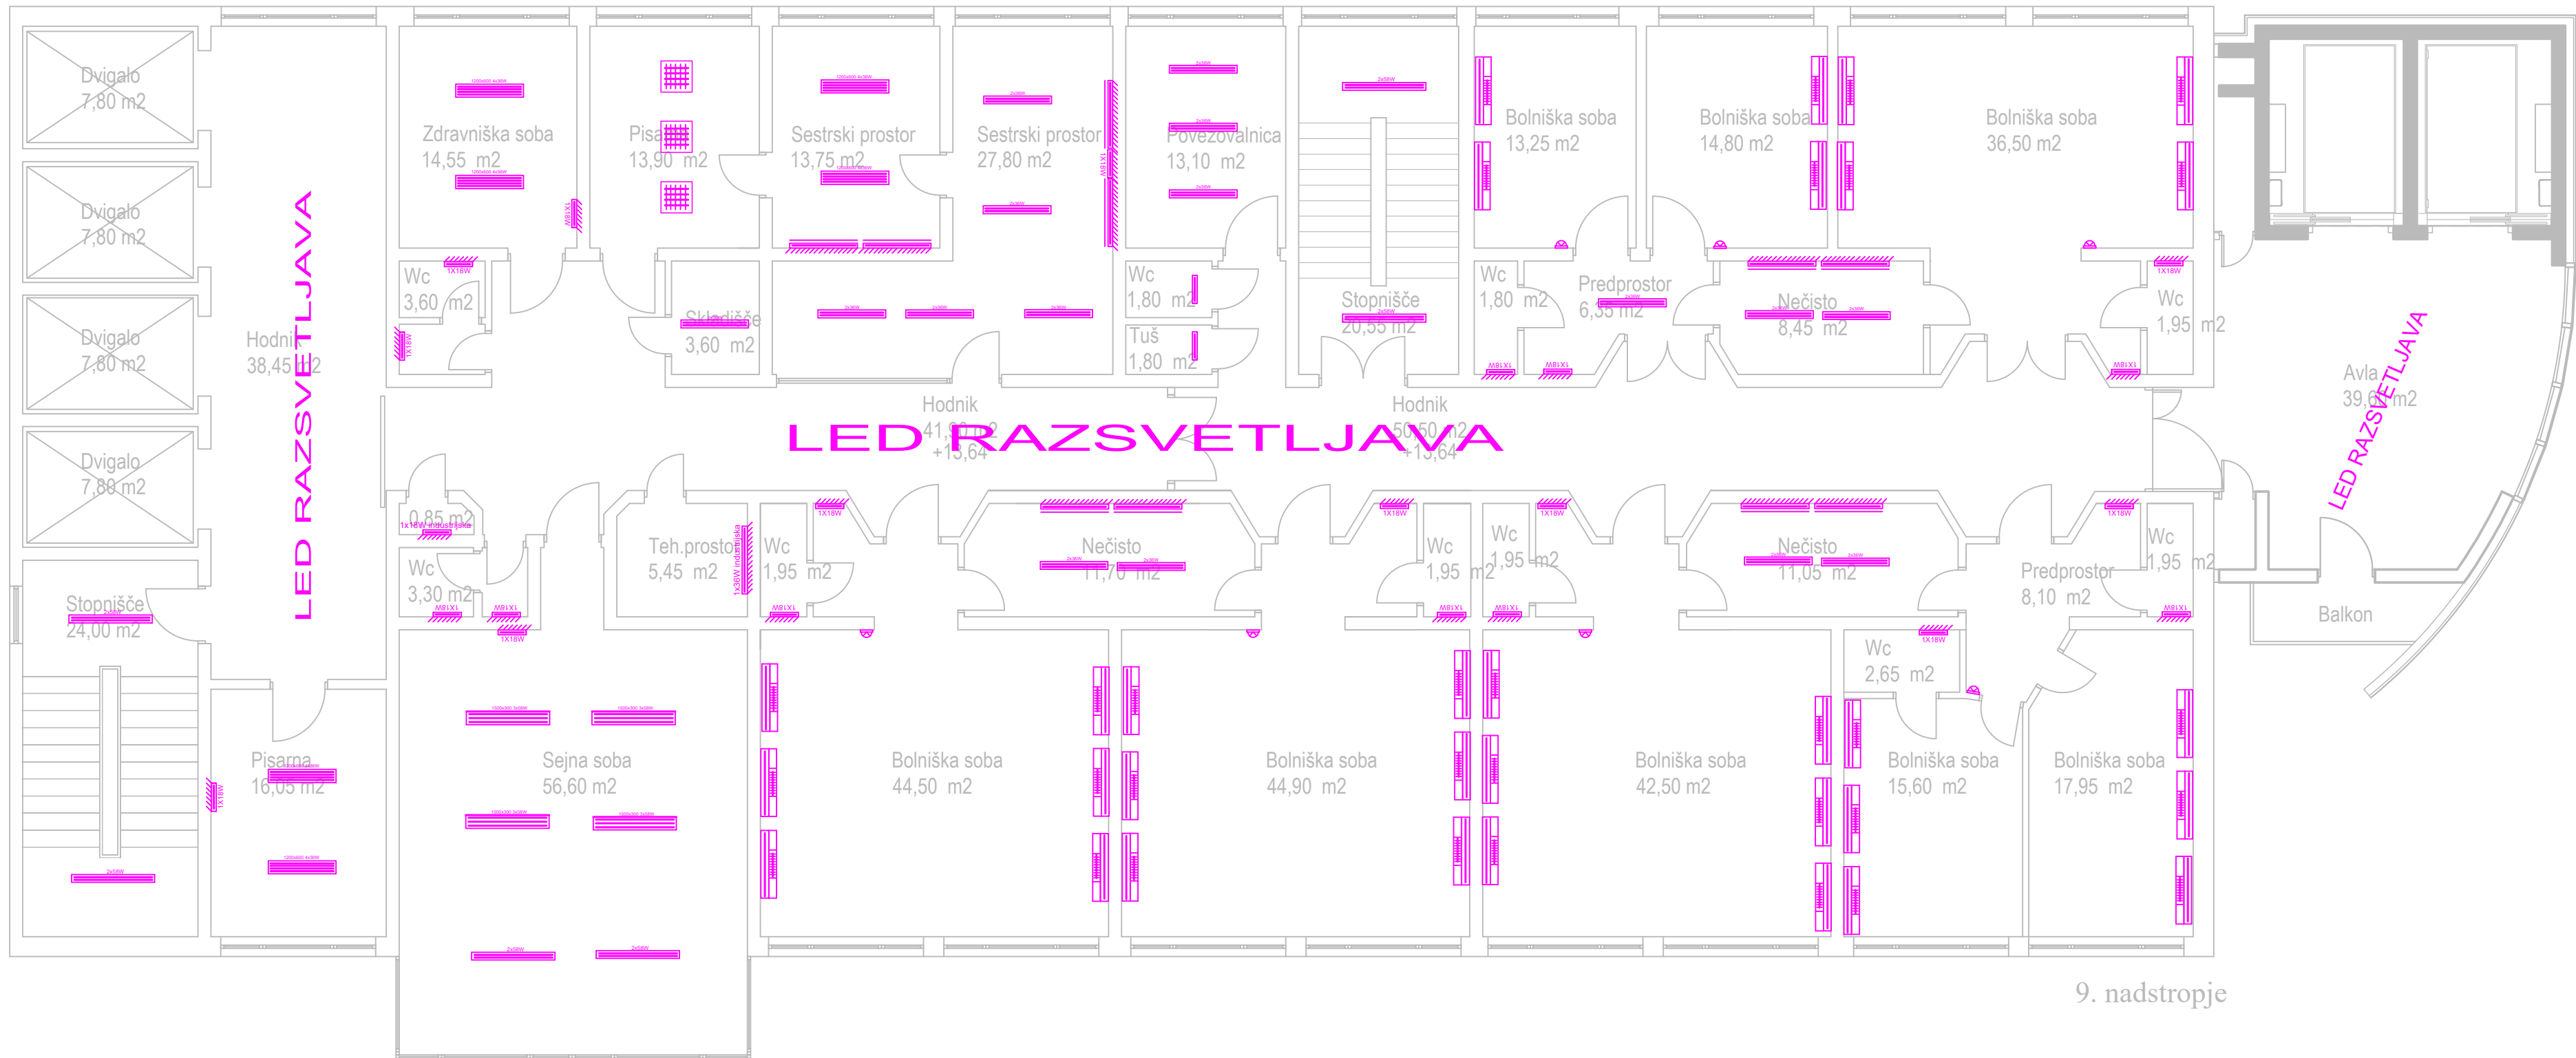

LEGENDA SVETILK

	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm -1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W


REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdelovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpisa:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen inž.:		št.:	Dat. podpisa:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 9. nadstropje			
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risol:					
Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal:					
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.12
				List:	1
				Od:	1

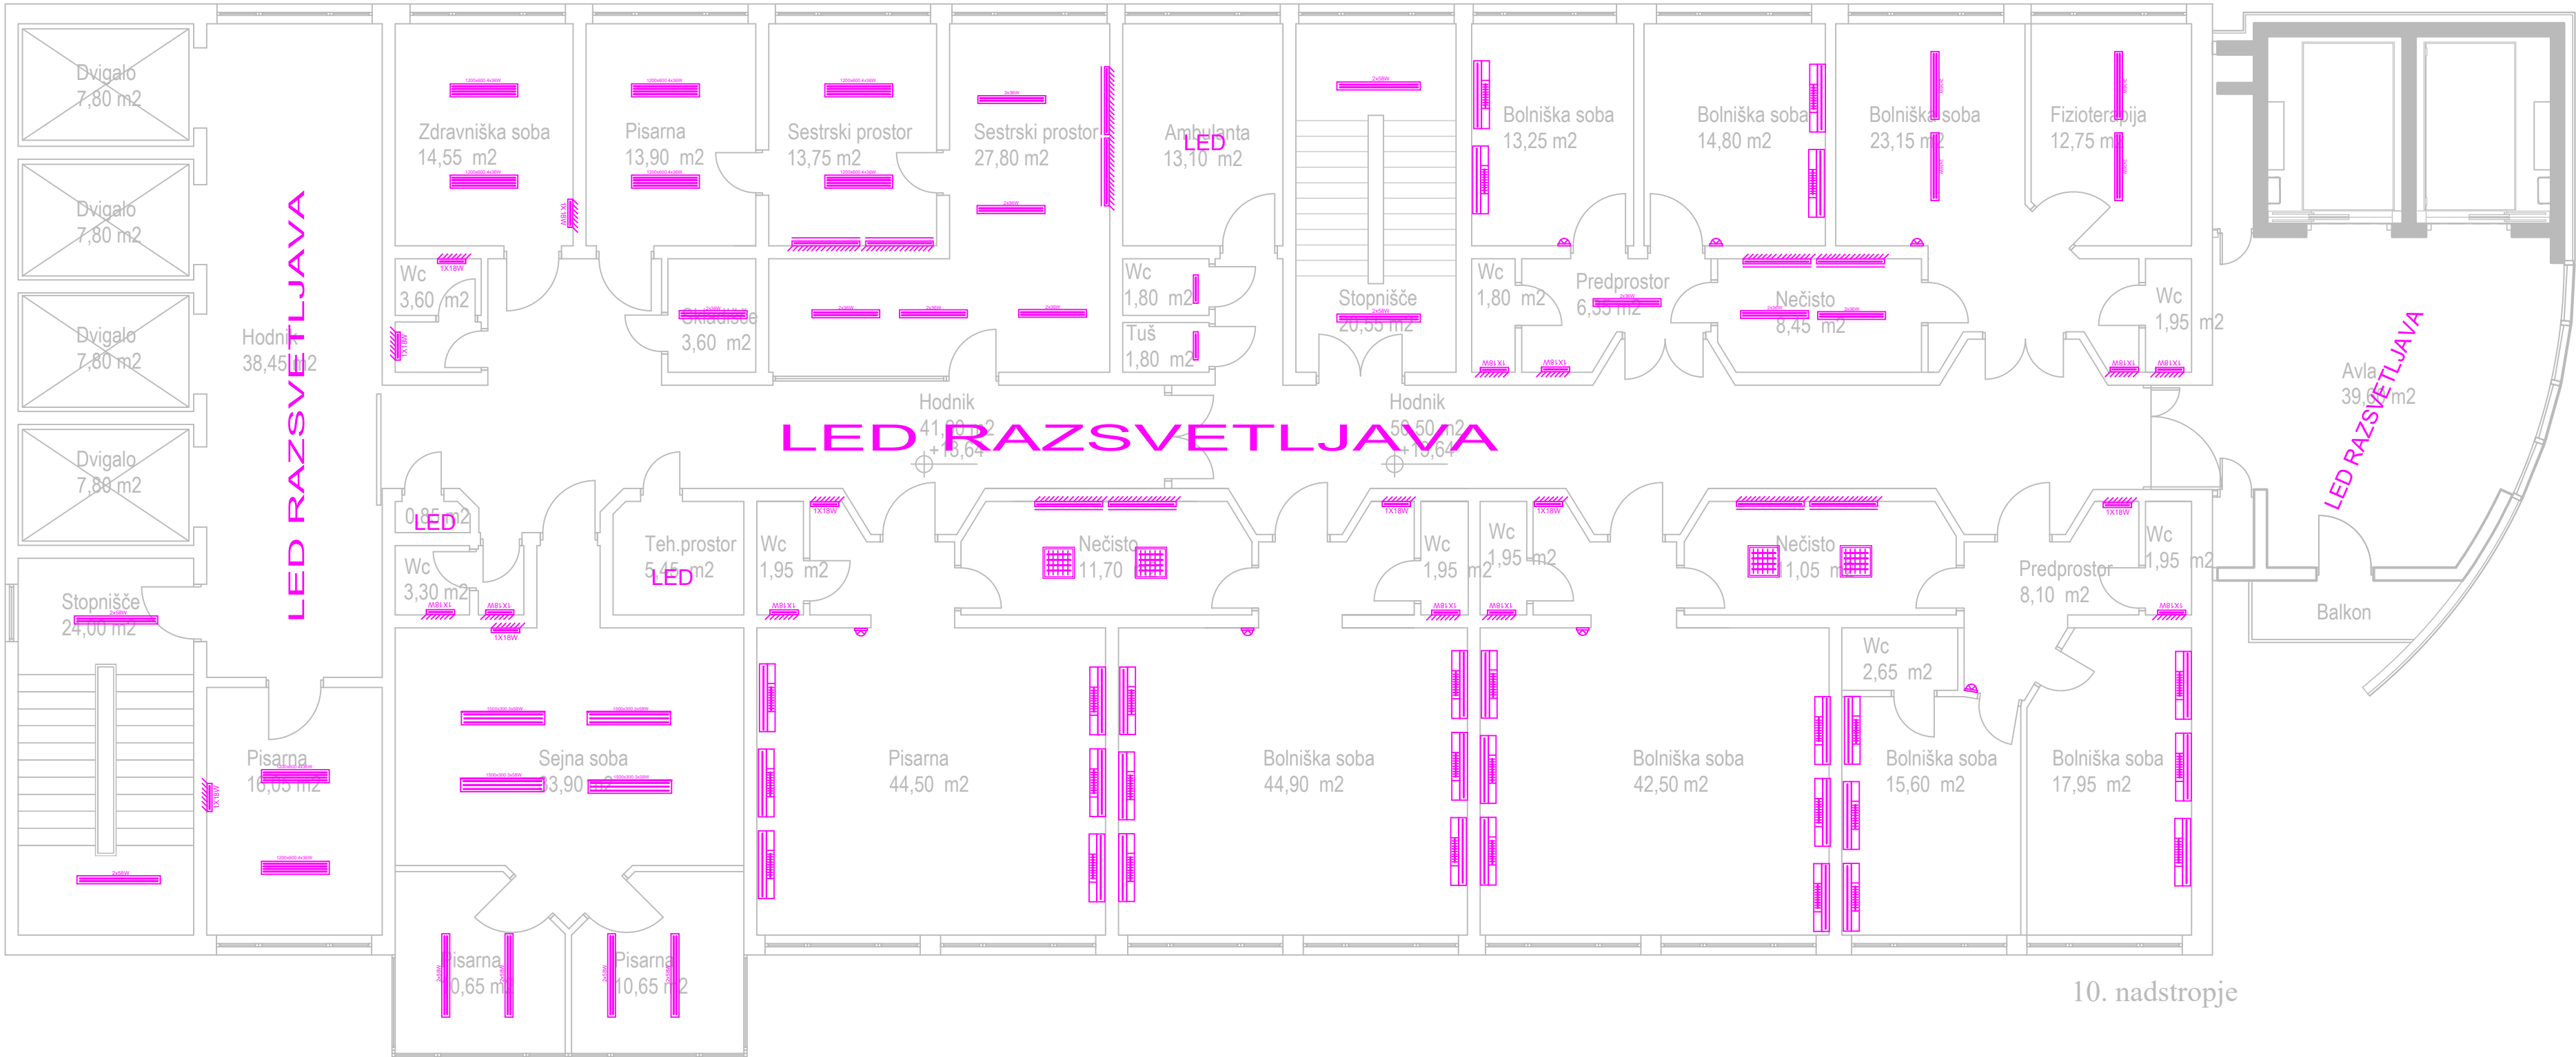

LEGENDA SVETILK


	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm - 1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 600mm - 1X18W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nadgradna svetilka tip 212 - 600x600mm - 4X18W
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdelovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpisa:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen Inž.:		št.:	Dat. podpisa:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 10. nadstropje			
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risal:					
Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal:					
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.13
				List:	1
				Od:	1

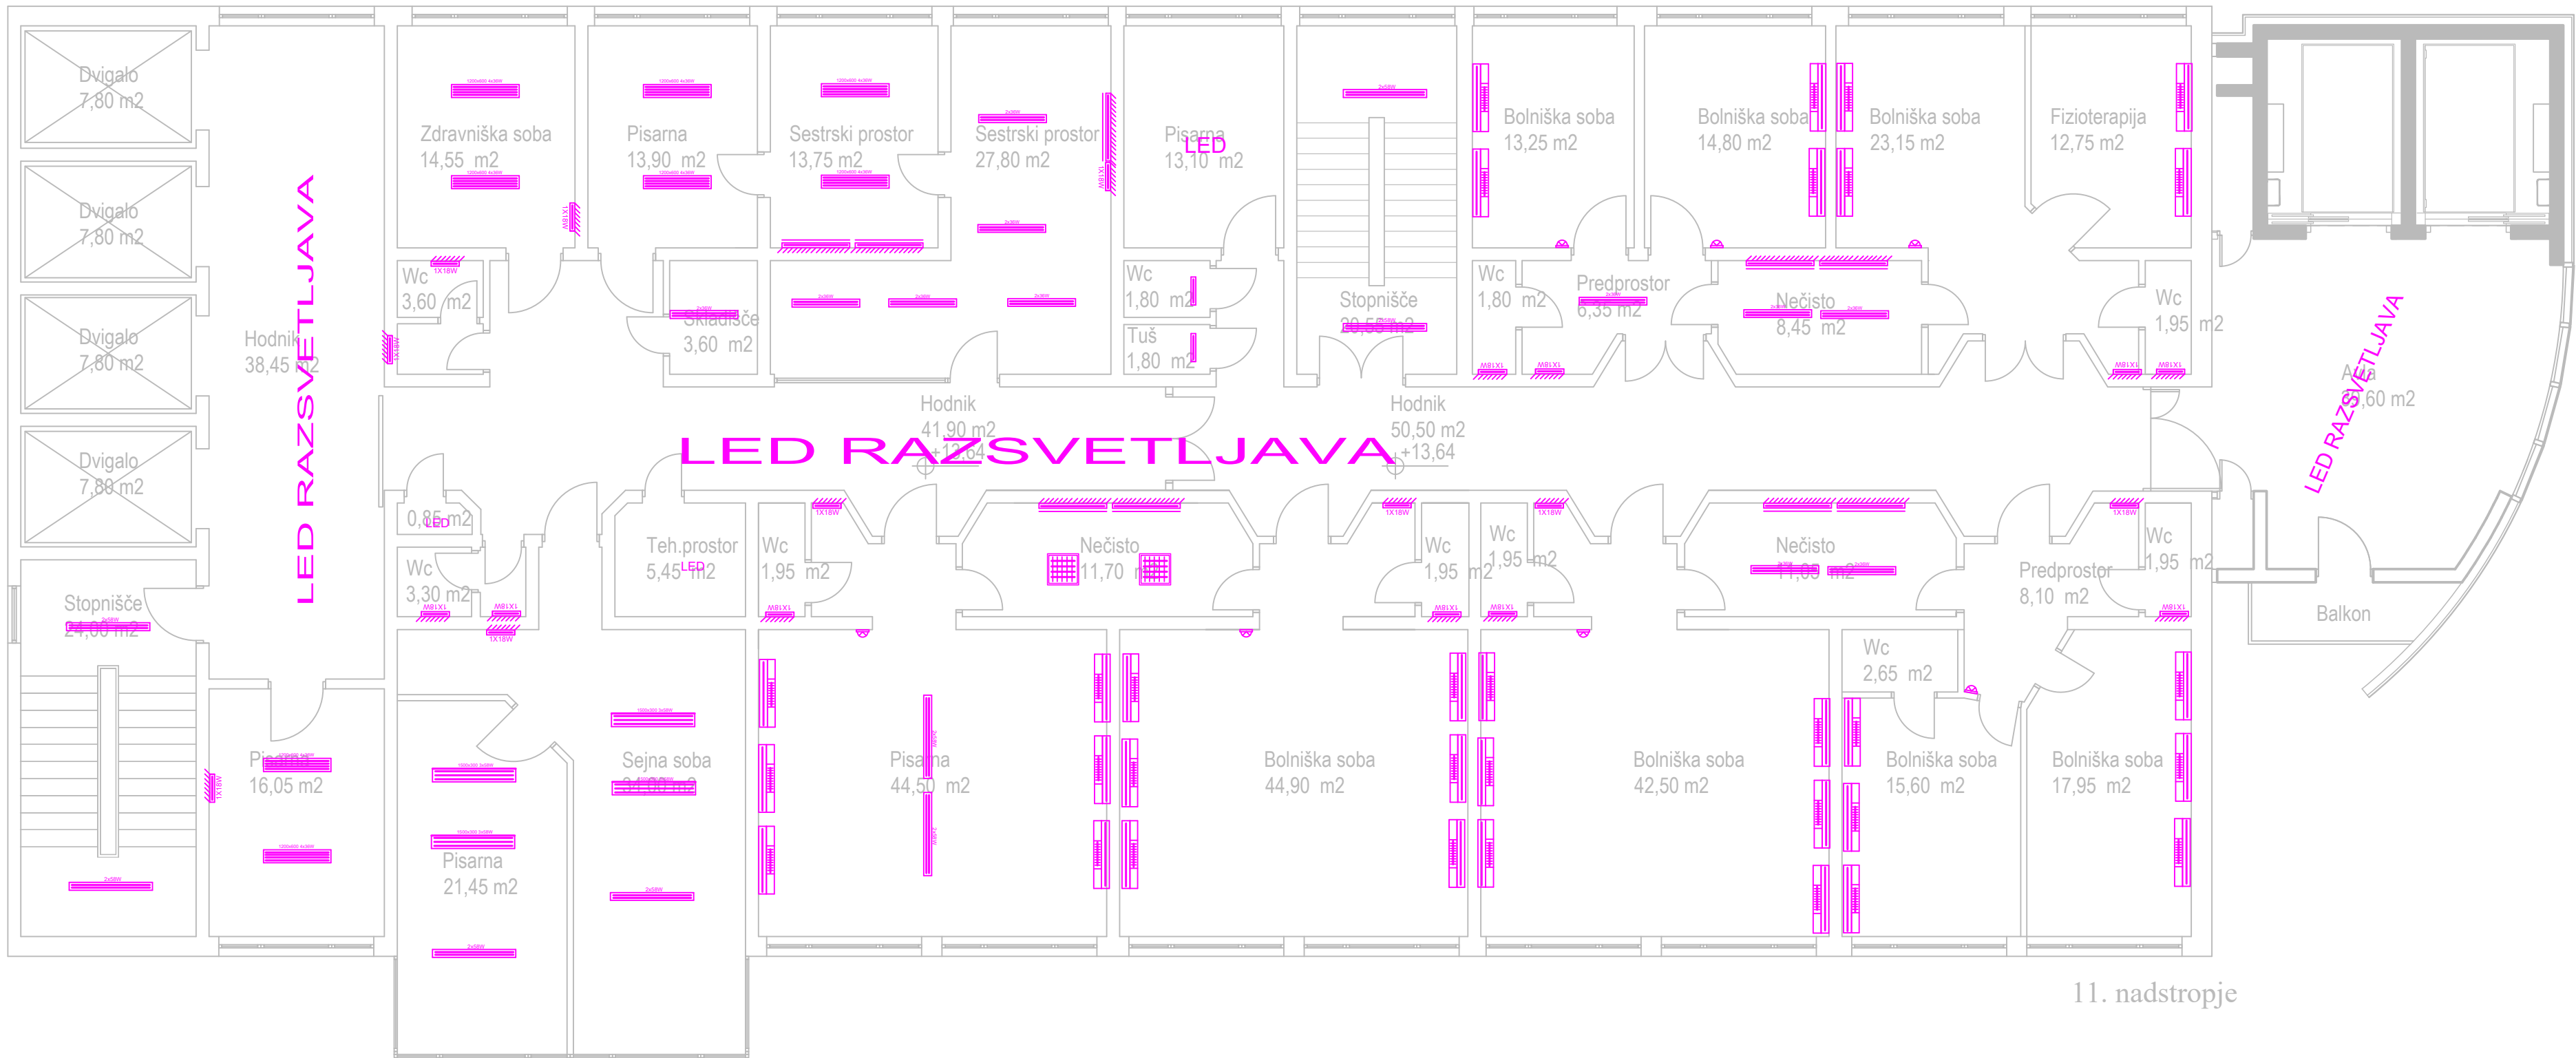

LEGENDA SVETILK	
	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm - 1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	vgrada svetilka 600x600mm - 101 HDP - 4X18W
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W


REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.			Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 11. nadstropje		
Risal: Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026	Št. načrta: 3-711-2026-1	Št.risbe: OB.14
				List: 1	Od: 1

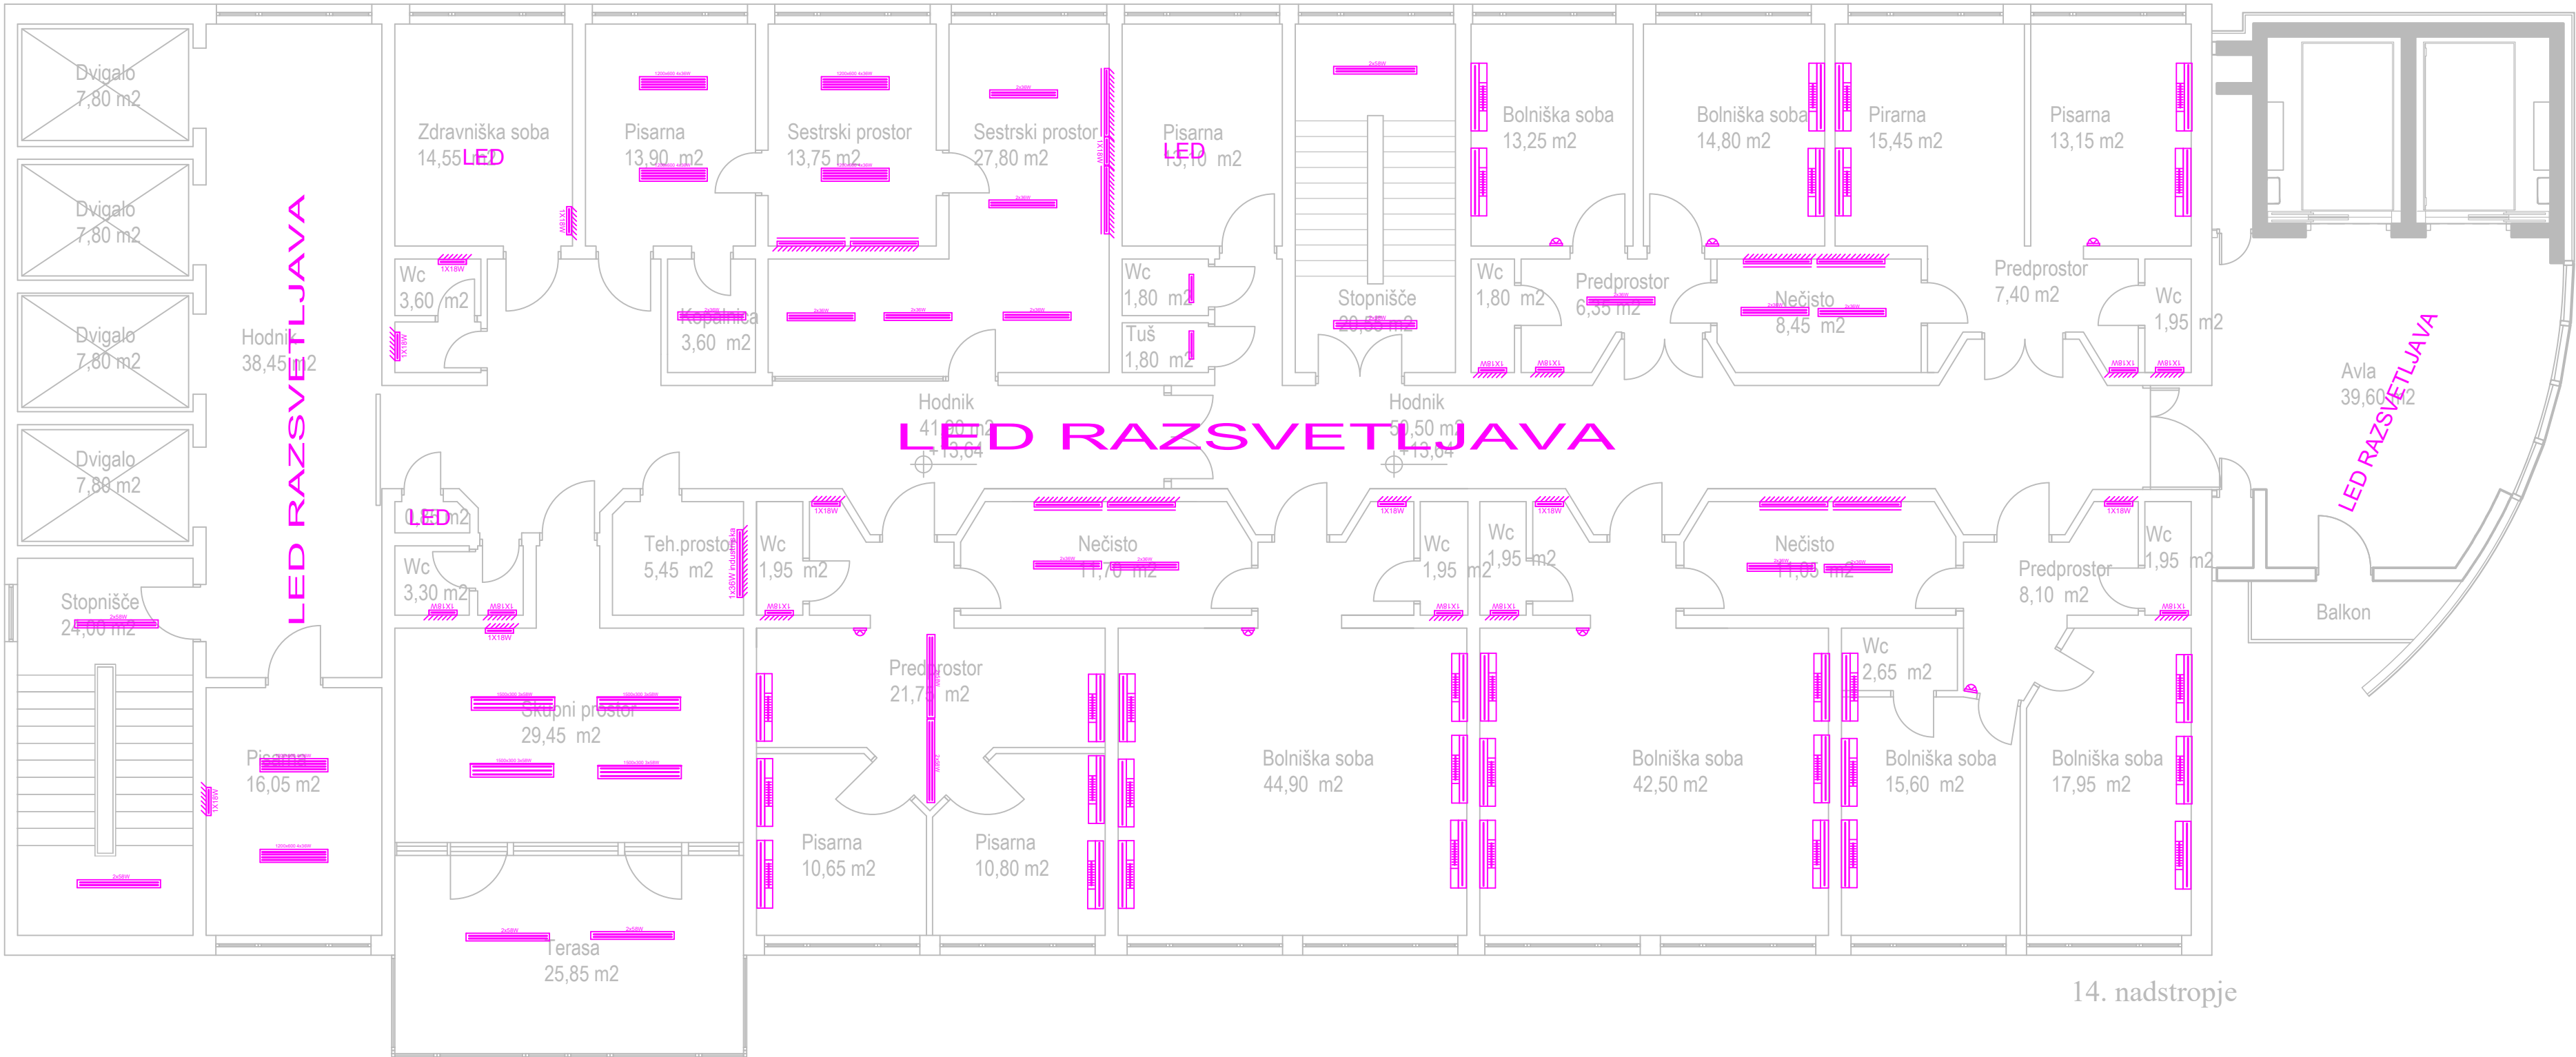

LEGENDA SVETILK

	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm -1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI				05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe				Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI		
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpis:	Investitor:		
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor		
Pooblaščen inž.:		št.:	Dat. podpis:	Naziv gradnje:		
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave		
Obdelal:						
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.						
Risal:		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 14. nadstropje				
Erik Markelj, abs.el.						
Pregledal:						
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)						
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:	List:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.17	1
						Od:
						1

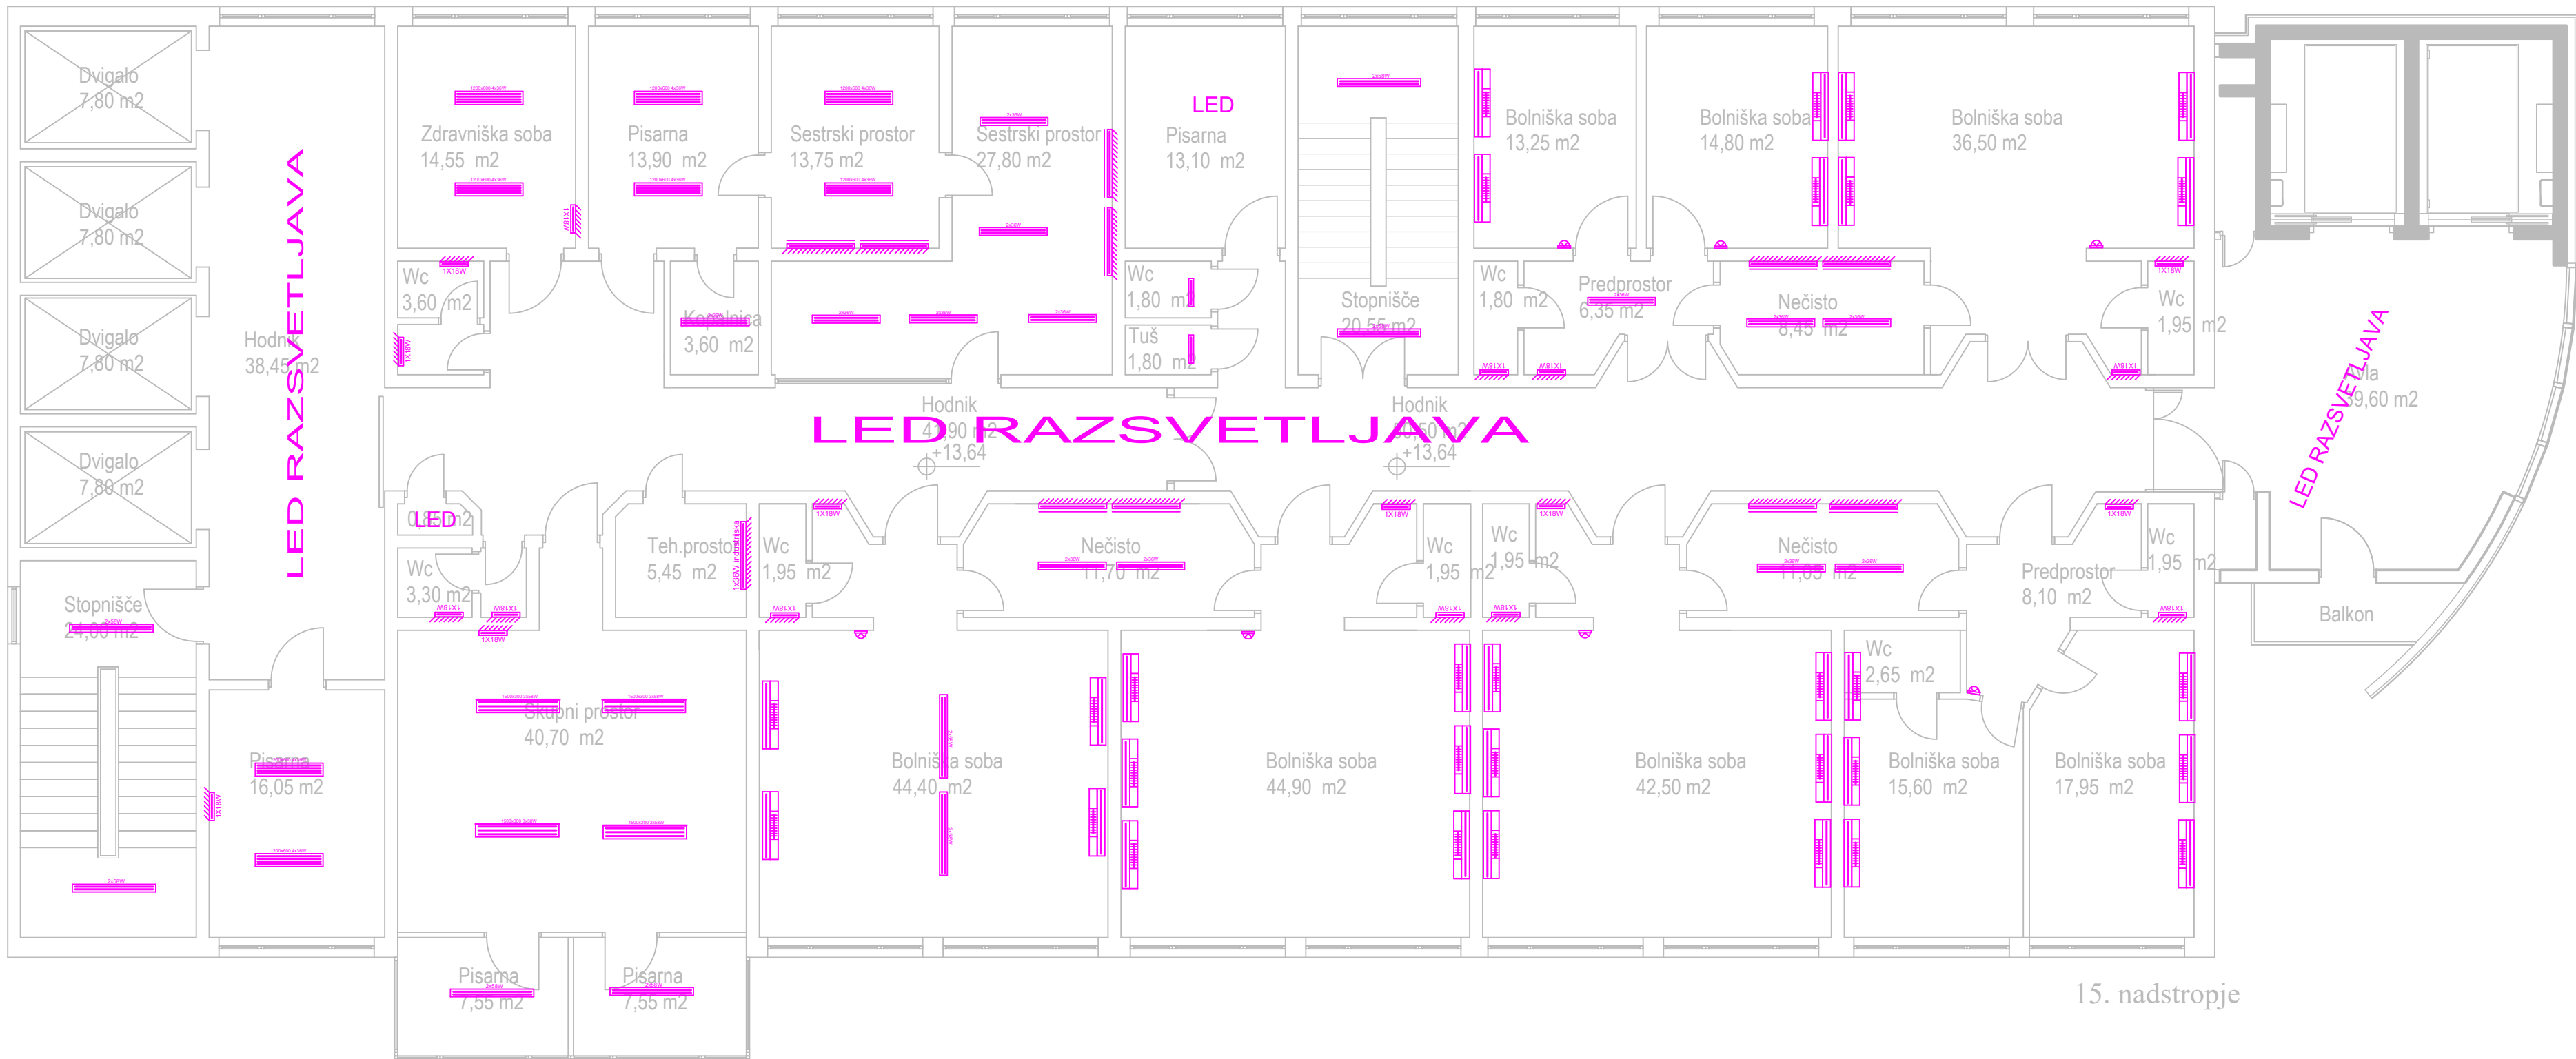

15. nadstropje

LEGENDA SVETILK


	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna podelementna svetilka tip 5100 - 1200mm - 1x36 W
	nadgradna svetilka tip 5310 - 600mm -1X18W
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 1X36W stenska izvedba
	bolniški kanali sijalke 1200mm - 1X36W zgoraj in TCL - 1X18W spodaj
	nočna svetilka E27 fi280mm - 1X60W

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdelaovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 15. nadstropje	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)			
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. risbe: 1
		Št. projekta: 711-2026	Št. risbe: OB.18
		Št. načrta: 3-711-2026-1	List: Od: 1



UKC MB-2026-OB1-OB5-EL-O-1-Obstoječa razsvetljava.dwg



a=0.25m²

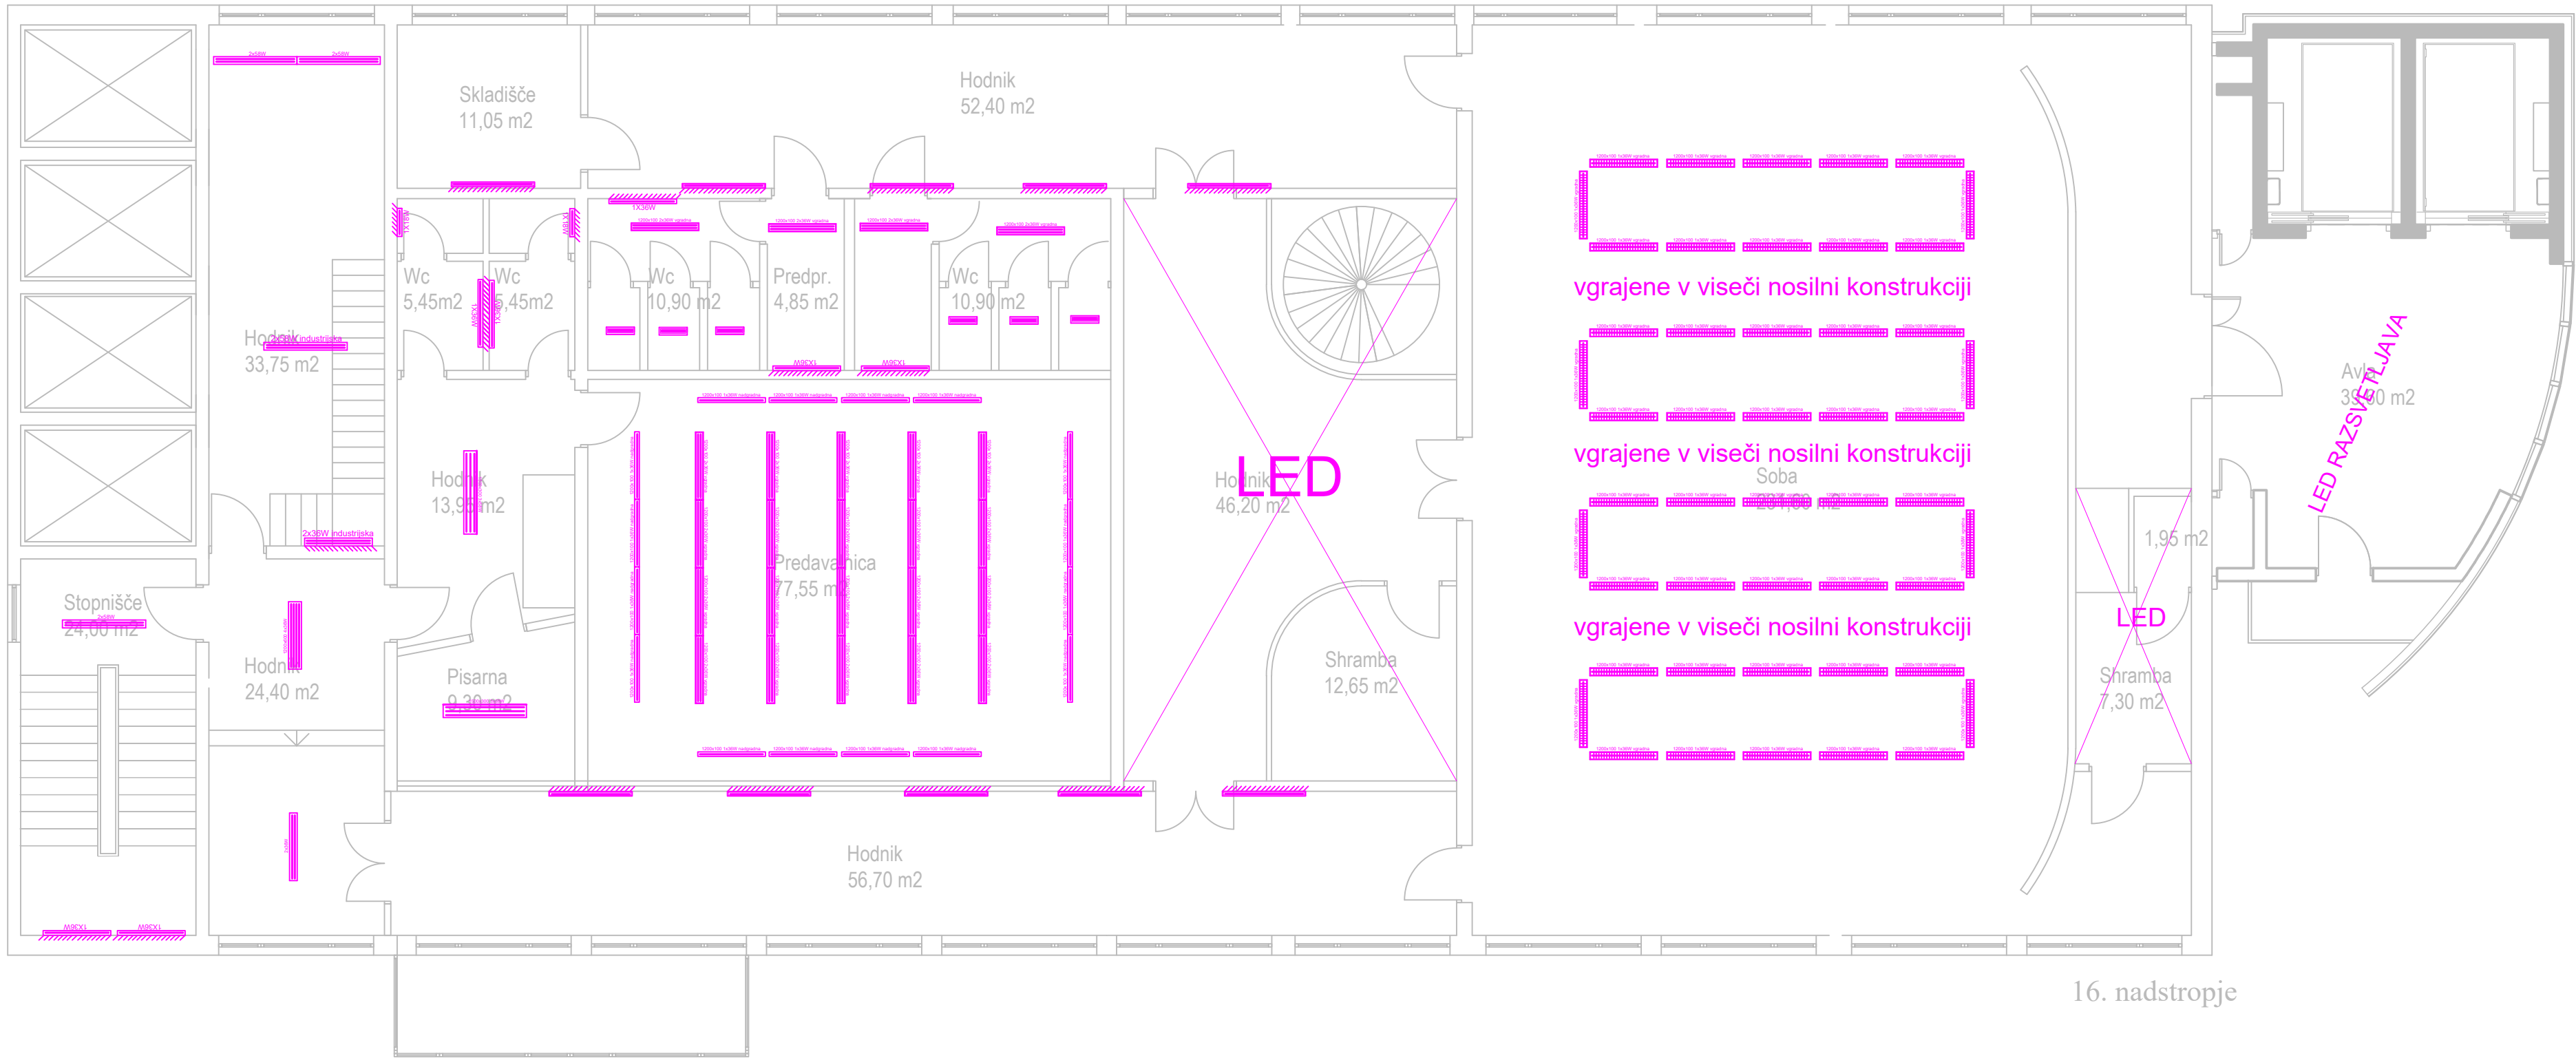

LEGENDA SVETILK

	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	vgradna svetilka -dampa-1-tip 152-1550*100mm-1x58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna svetilka - 1200*100mm-1X36W
	nadgradna svetilka -1200mm- 1x36 W stenska izvedba
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 1250x100mm - 2X36 W
	vgradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1250x100mm - 1x36W
	vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 600x200mm - 2X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W stenska izvedba

REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdelaovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpisa:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen inž.:		št.:	Dat. podpisa:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:				Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 16. nadstropje	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risal:					
Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal:					
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.19
				List:	1
				Od:	1

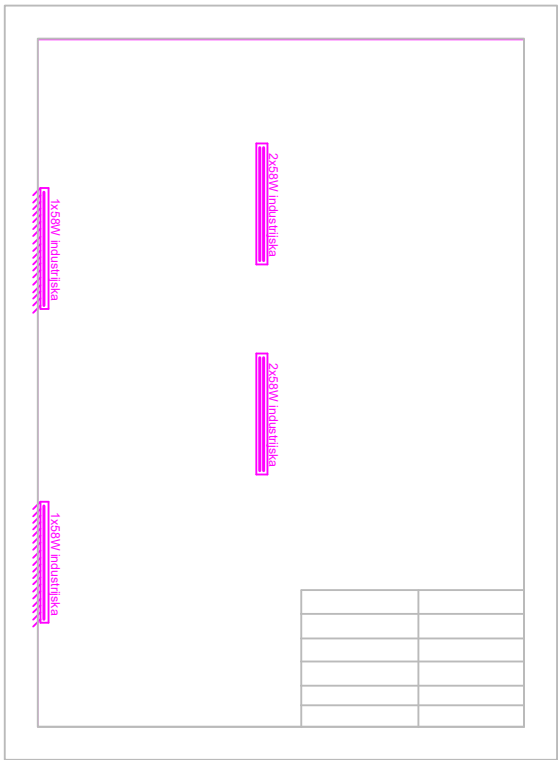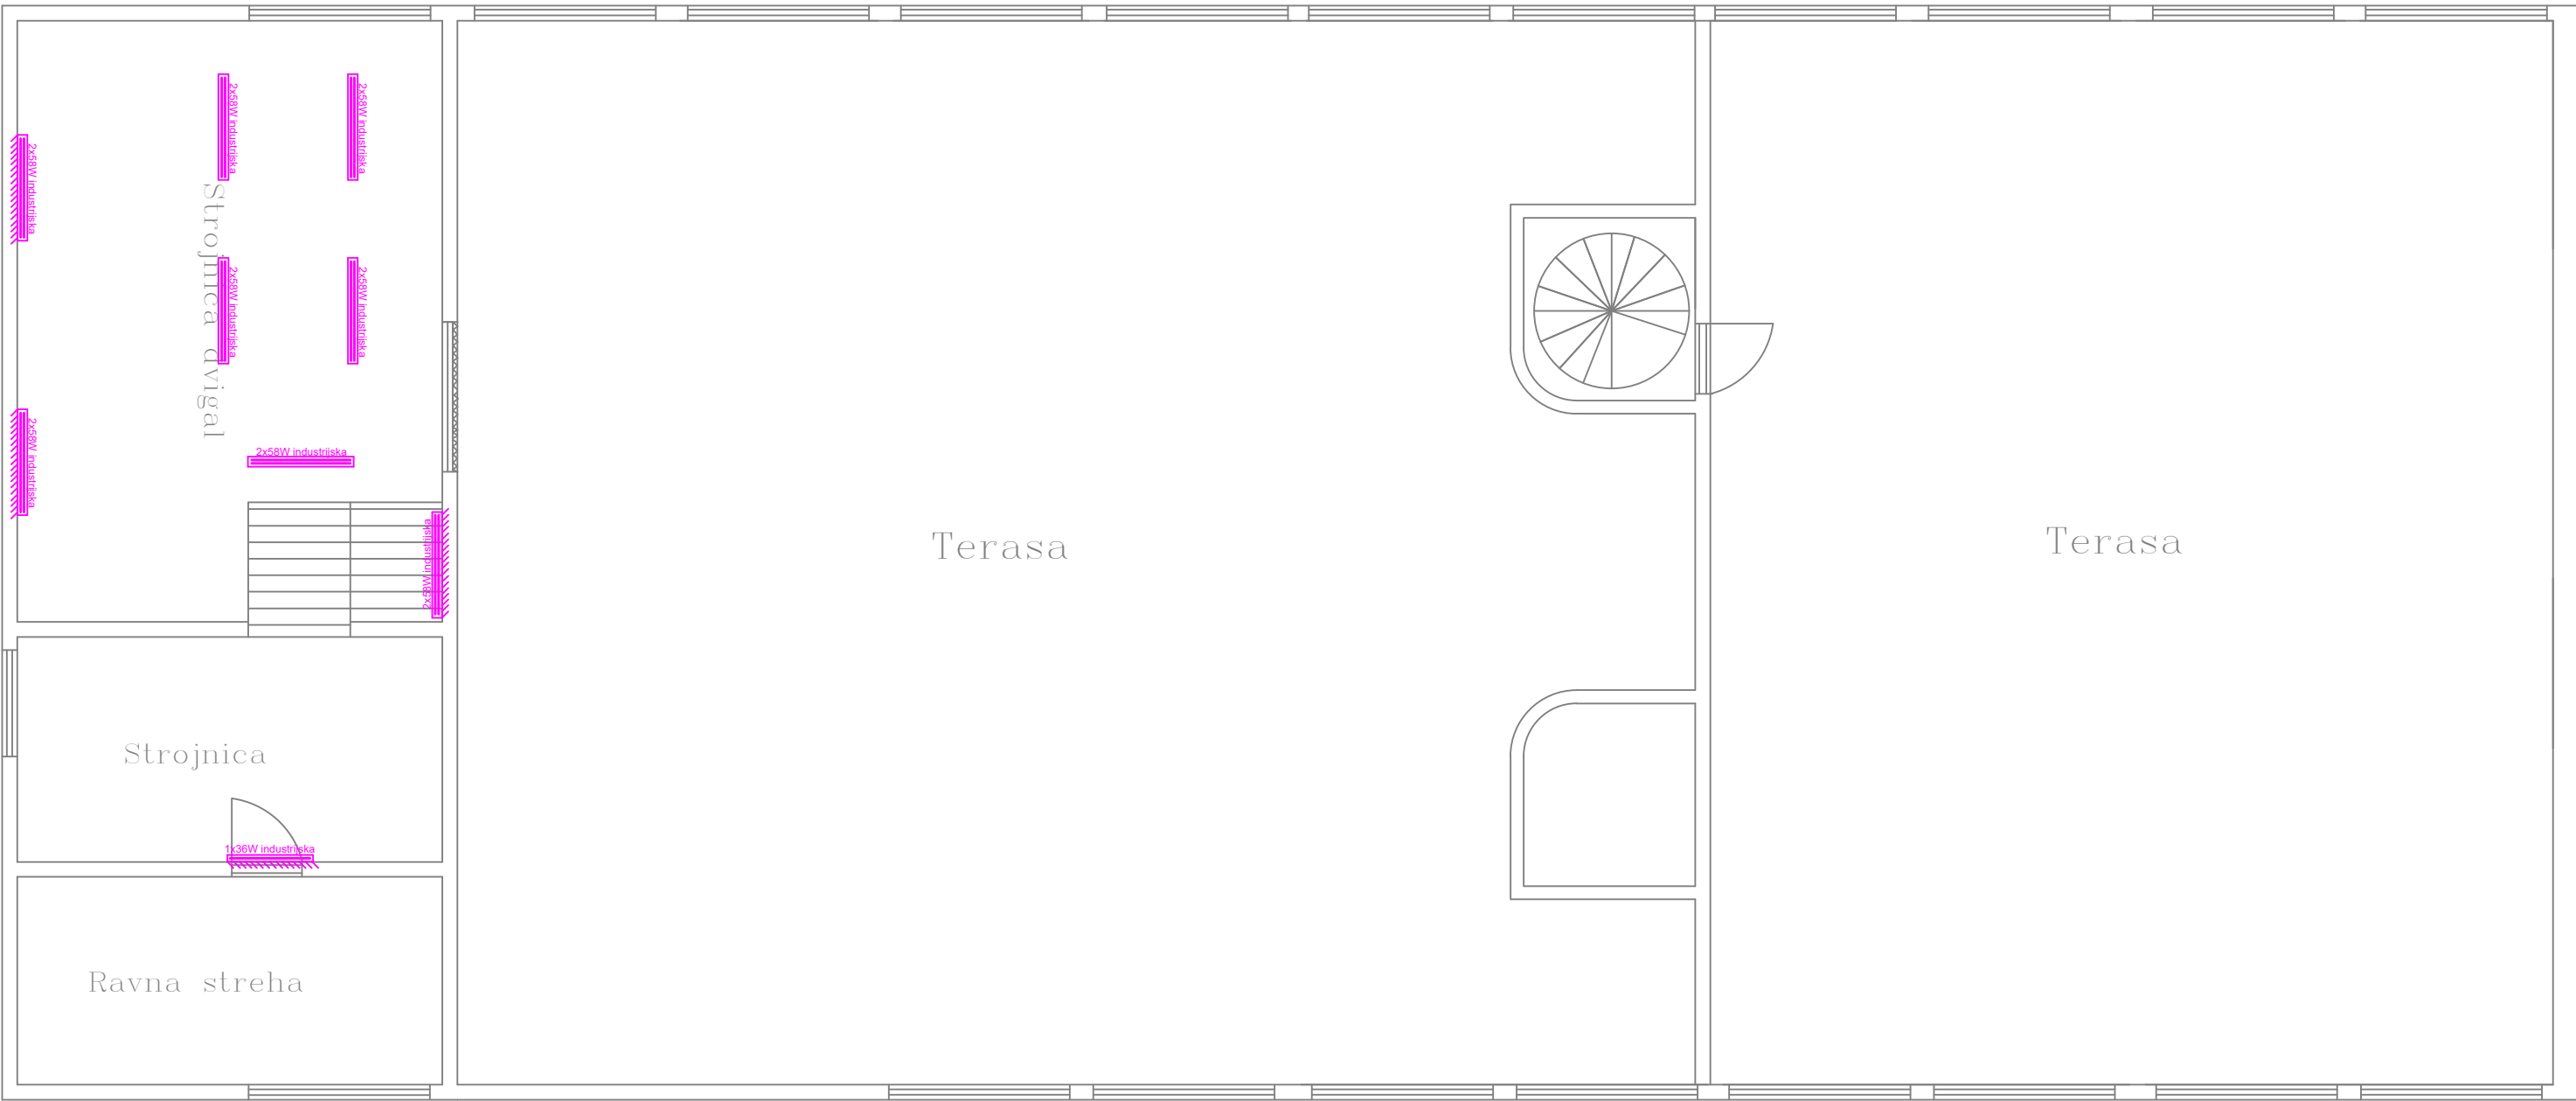

LEGENDA SVETILK

	nadgradna svetilka 1500x300mm - 3X58W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1500x300mm 2X58W
	vgradna svetilka -dampa-1-tip 152-1550*100mm-1x58W
	nadgradna svetilka 1200x600mm - 4X36W
	nadgradna svetilka tip 216 - 1200x300mm 2X36W
	nadgradna svetilka - 1200*100mm-1X36W
	nadgradna svetilka -1200mm- 1x36 W stenska izvedba
	stenska svetilka nad umivalniki tip 5310 - 600mm 1X18W
	vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 1250x100mm - 2X36 W
	vgradna svetilka -dampa-1-tip 152 - 1250x100mm - 1x36W
	vgradna svetilka -dampa-2-tip 152 - 600x200mm - 2X18W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 2x58W
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1200mm - 2X36W stenska izvedba
	industrijska vodotesna svetilka tip 5700 - 1500mm - 1x58W stenska izvedba

REV 0	PZI			05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		št.:	Dat. podpisa:	Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen Inž.:		št.:	Dat. podpisa:	Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal:				Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - terasa in medetaža	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.					
Risal:					
Erik Markelj, abs.el.					
Pregledal:					
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)					
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	OB.20
				List:	1
				Od:	1




Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x820mm IP66	35
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278
	S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S45	Flea Luce Vibe 1 170 lmW 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa: Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Pooblašeni inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.			
Risal: Erik Markelj, abs.el.			
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)			
Datum risbe: 04/2026		Merilo: 1:200	Št. risbe: N.1
Faza: PZI		Št. projekta: 711-2026	Št. risbe: N.1
			List: 1



Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 Im 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 Im 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 Im 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 Im 16 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 Im 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39
	S6	5700 5200 Im 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58
	S6B	5700 4800 Im 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261
	S6B.1	5700 7000 Im 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30
	S6C	5700 1900 Im 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 Im 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128
	S8A.2	106 PL 3120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100
	S8A.3	106 PL 3120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310
	S8A.4	106 PL 3120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20
	S10	Demi C LGOW90 6000 Im 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278
	S11	Demi C LGOW90 5000 Im 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S12	Demi C LGOW90 3300 Im 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S14	Kalis W 55 SOP 2200 Im 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S18	Etea DI 1550 Im 11 W 840 FO IP65 white	140
	S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 Im 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 Im 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S23A	Alkon RV PR 5900 Im 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S24	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S25	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S26	Nitor RV SOP 1150-2200Im 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S28	Lineled CS SOP 1100 Im 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S29	Lineled CS SOP 200 Im 4 W 940 L1317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S31	Pipes RV 65F 750-1250 Im 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55" IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S32	Demi C LGOW90 6600 Im 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S37	Demi RV LGOW90 4200 Im 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S45	Flea Lux Vibe 1 170 Im/W 43-122 W 3000K /4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI							05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe						Datum		Podpis
Izvedovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu				Podatki o projektu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI			
Vodja projekta:		št.	E-2424	Dat. podpis:		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor			
Pooblaščenik inž.:		št.	E-2424	Dat. podpis:		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave			
Obdela:		Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.				Načrtnaslov risbe: 3 - Načrt električnih instalacij v opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA K1			
Risal:		Erik Markej, abs.el.							
Pregledal:		Blaž Debevć, dipl.inž.el. (UN)							
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:			Št. načrta:	Št.risbe:	List:	Od:
04/2026	1:200	PZI	711-	2026		3-711-2026-1	N.2	10	1

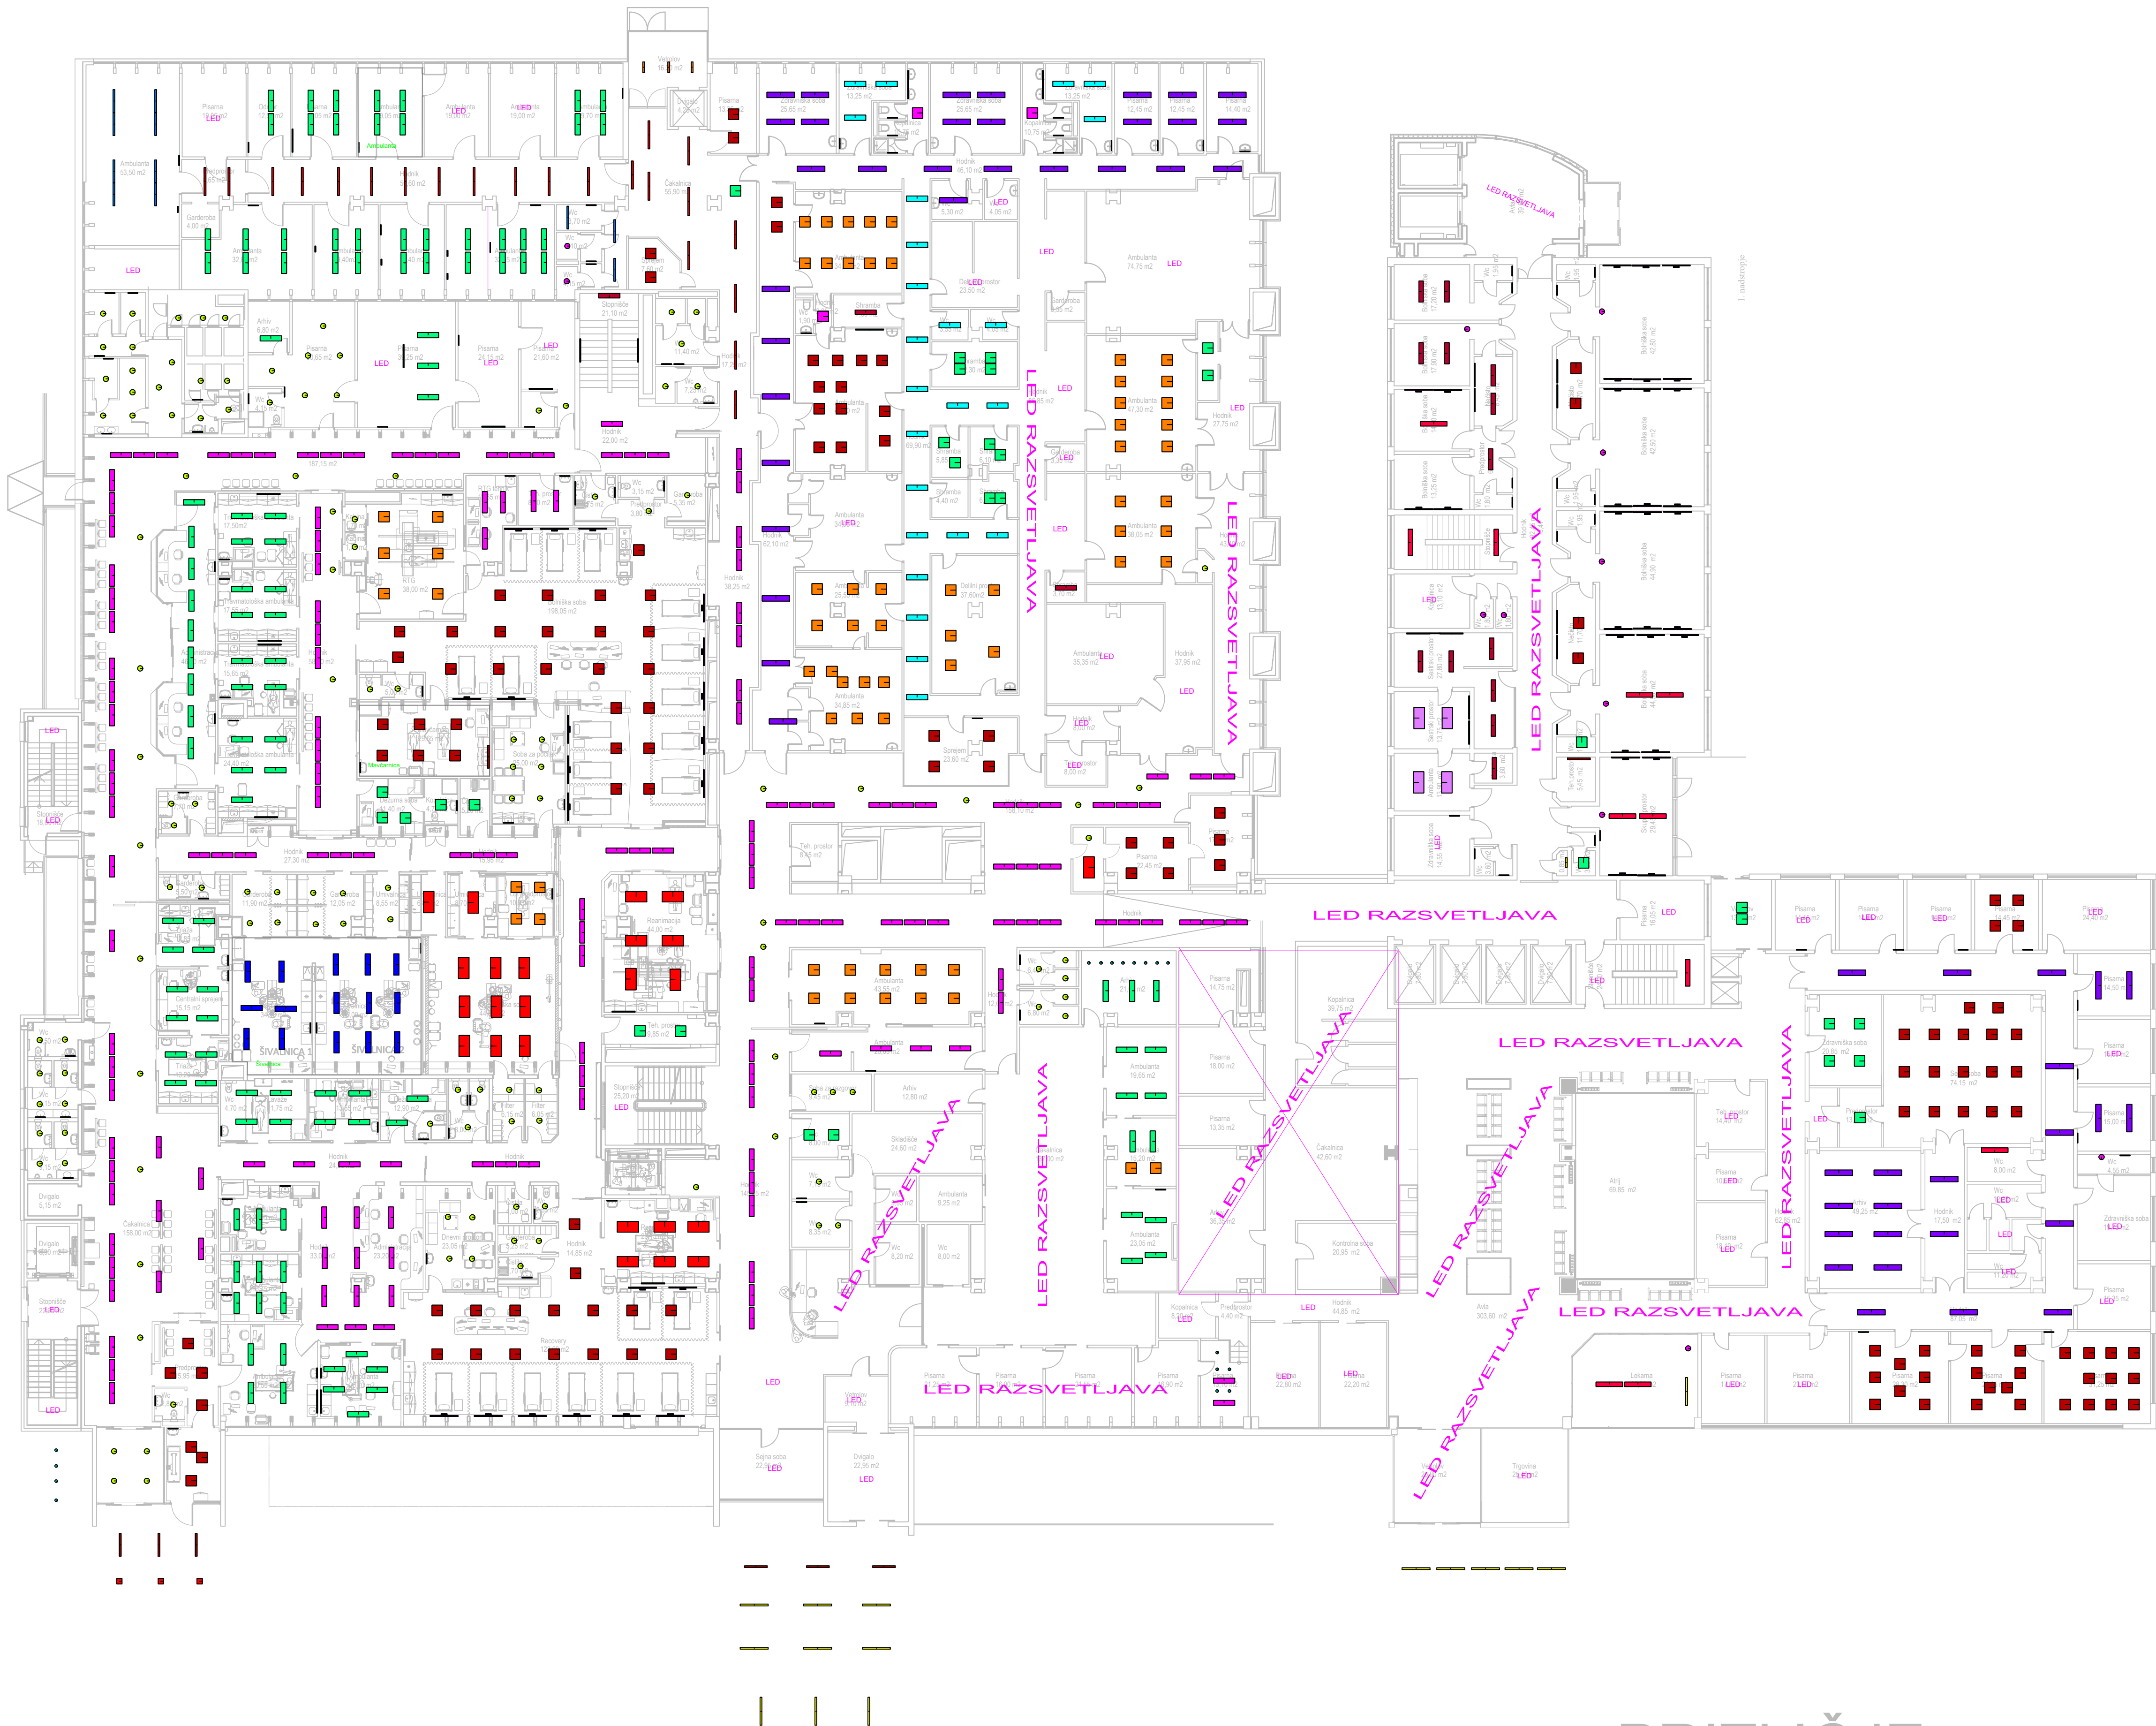

Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x820mm IP66	35
	S7	Kalis S5 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA	312
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA	128
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA	100
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA	310
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA	20
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278
	S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44	161
	S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white	447
	S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white	489
	S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55" IP20 white	17
	S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S45	Flea Luce Vibe 1 170 lmW 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

PRITLIČJE

REV 0	PZI		05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe		Datum	Podpis
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI		
GEprojekt		Podatki o projektantu:		
Vodja projekta:		Investitor:		
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		UKC MARIBOR		
Pooblašeni inž.:		Naziv gradnje:		
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		UKC MARIBOR -		
Obdelal:		sanacija splošne razsvetljave		
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Načrt/naslov risbe:		
Risal:		3 - Načrt električnih inštalacij in opreme		
Erik Markelj, abs.el.		Dispozicija obstoječih svetil		
Pregledal:		OB1 - URGENCA pritličje		
Datum risbe:		Št. risbe:		
04/2026	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. risbe:
	1:200	PZI	711-2026	N.3
				List:
				1



1. NADSTROPJE

Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x820mm IP66	35
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA	312
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA	128
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA	100
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA	310
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA	20
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278
	S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S26	Nitor RV SOP 1100-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44	161
	S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white	447
	S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white	489
	S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white	17
	S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S45	Flea Luce Vibe 1 170 lmW 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI		05/2026
Spr./Rev.	Opis spremembe		Datum Podpis
Izdovalec načrta:		Podatki o projektantu:	
GEprojekt		GE projekt d.o.o. Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta:		Investitor:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		UKC MARIBOR	
Pooblašeni inž.:		Naziv gradnje:	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		UKC MARIBOR -	
Obdelal:		sanacija splošne razsvetljave	
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Načrt/naslov risbe:	
Risal:		3 - Načrt električnih inštalacij in opreme	
Erik Markelj, abs.el.		Dispozicija obstoječih svetil	
Pregledal:		OB1 - URGENCA 1. nadstropje	
Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)			
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:
04/2026	1:200	PZI	711-2026
		Št. načrta:	Št. risbe:
		3-711-2026-1	N.4
		List:	1
		Od:	1



2. NADSTROPJE

Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x820mm IP66	35
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278
	S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S45	Flea Luce Vibe 1 170 lmW 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		GE projekt d.o.o., Stagne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.:		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 2. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:200	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. načrta: 3-711-2026-1		Štriske: N.5	List: 1

CELOTNO NADSTROPJE SE PRENAVTLJA

TROP.

LED RAZSVETLJAVA

UKC MB-2026-OB1-PZI-EI-N.1-Nova razsvetljava.dwg
$$a=0.25\text{m}^2$$

Architectural floor plan of the 4th floor (4. nadstropje) showing various rooms and their areas. The plan includes a central corridor (Hodnik) and several rooms such as Zdravniška soba, Ambulanta, Sestrski prostor, Bolniška soba, and Kopalnica. The plan also shows the location of LED lighting fixtures (LED RAZSVETLJAVA) and a staircase (Stopnišče).

Rooms and areas (m²):


- Zdravniška soba: 14,55
- Ambulanta: 13,90
- Sestrski prostor: 13,75
- Sestrski prostor: 27,80
- Ambulanta: 13,10
- Bolniška soba: 13,25
- Bolniška soba: 14,80
- Bolniška soba: 32,50
- Wc: 1,80
- Kopalnica: 3,60
- Stopnišče: 2,00
- Hodnik: 89,10 (+6,82)
- Wc: 3,20
- Predprostor: 4,45
- Wc: 1,80
- Nečisto: 5,95
- Wc: 1,95
- Wc: 4,25
- Avla: 39,90
- Balkon
- Teh.prostor: 5,45
- Kopalnica: 4,35
- Nečisto: 11,70
- Kopalnica: 4,25
- Kopalnica: 4,25
- Kopalnica: 5,85
- Kopalnica: 5,20
- Kopalnica: 4,80
- Kuhinja: 2,50
- Wc: 2,35
- Bolniška soba: 42,10
- Bolniška soba: 44,90
- Bolniška soba: 17,80
- Bolniška soba: 20,30
- Bolniška soba: 13,05
- Bolniška soba: 17,95
- Pisarna: 16,35
- Pisarna: 22,75
- Terasa: 17,25
- 0,85
- Wc: 3,20
- Stopnišče: 24,00
- Dvigalo: 7,80
- Dvigalo: 7,80
- Dvigalo: 7,80
- Dvigalo: 7,80

LED RAZSVETLJAVA locations are marked with yellow rectangles and labels.

4. nadstropje

Symbol	Article No	Name	Prt.		Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152			S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	26
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35			S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	2
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5			S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	18
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12			S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	14
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39			S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	6
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58			S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	44
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261			S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	18
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30			S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	2
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35			S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	2
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563			S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	16 16
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312			S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	44 44
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128			S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	48 48
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100			S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	1 1
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310			S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	13
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20			S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	22
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278			S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CfRI 70)	


REV 0	PZI		05/2026
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdelovalec načrta:		Podatki o projektantu:	
		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu	
Vodja projekta:	št.:	Dat. podpisa:	Investitor:
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.	E-2424		UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Pooblaščen Inž.:	št.:	Dat. podpisa:	Naziv gradnje:
Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.	E-2424		UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.			Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 4. nadstropje
Risal: Erik Markelj, abs.el.			
Pregledal: Blaž Debevć, dipl.inž.el. (UN)			
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:
04/2026	1:100	PZI	711-2026
		Št. načrta:	Št.risbe:
		3-711-2026-1	N.7
		List:	1
		Od:	1

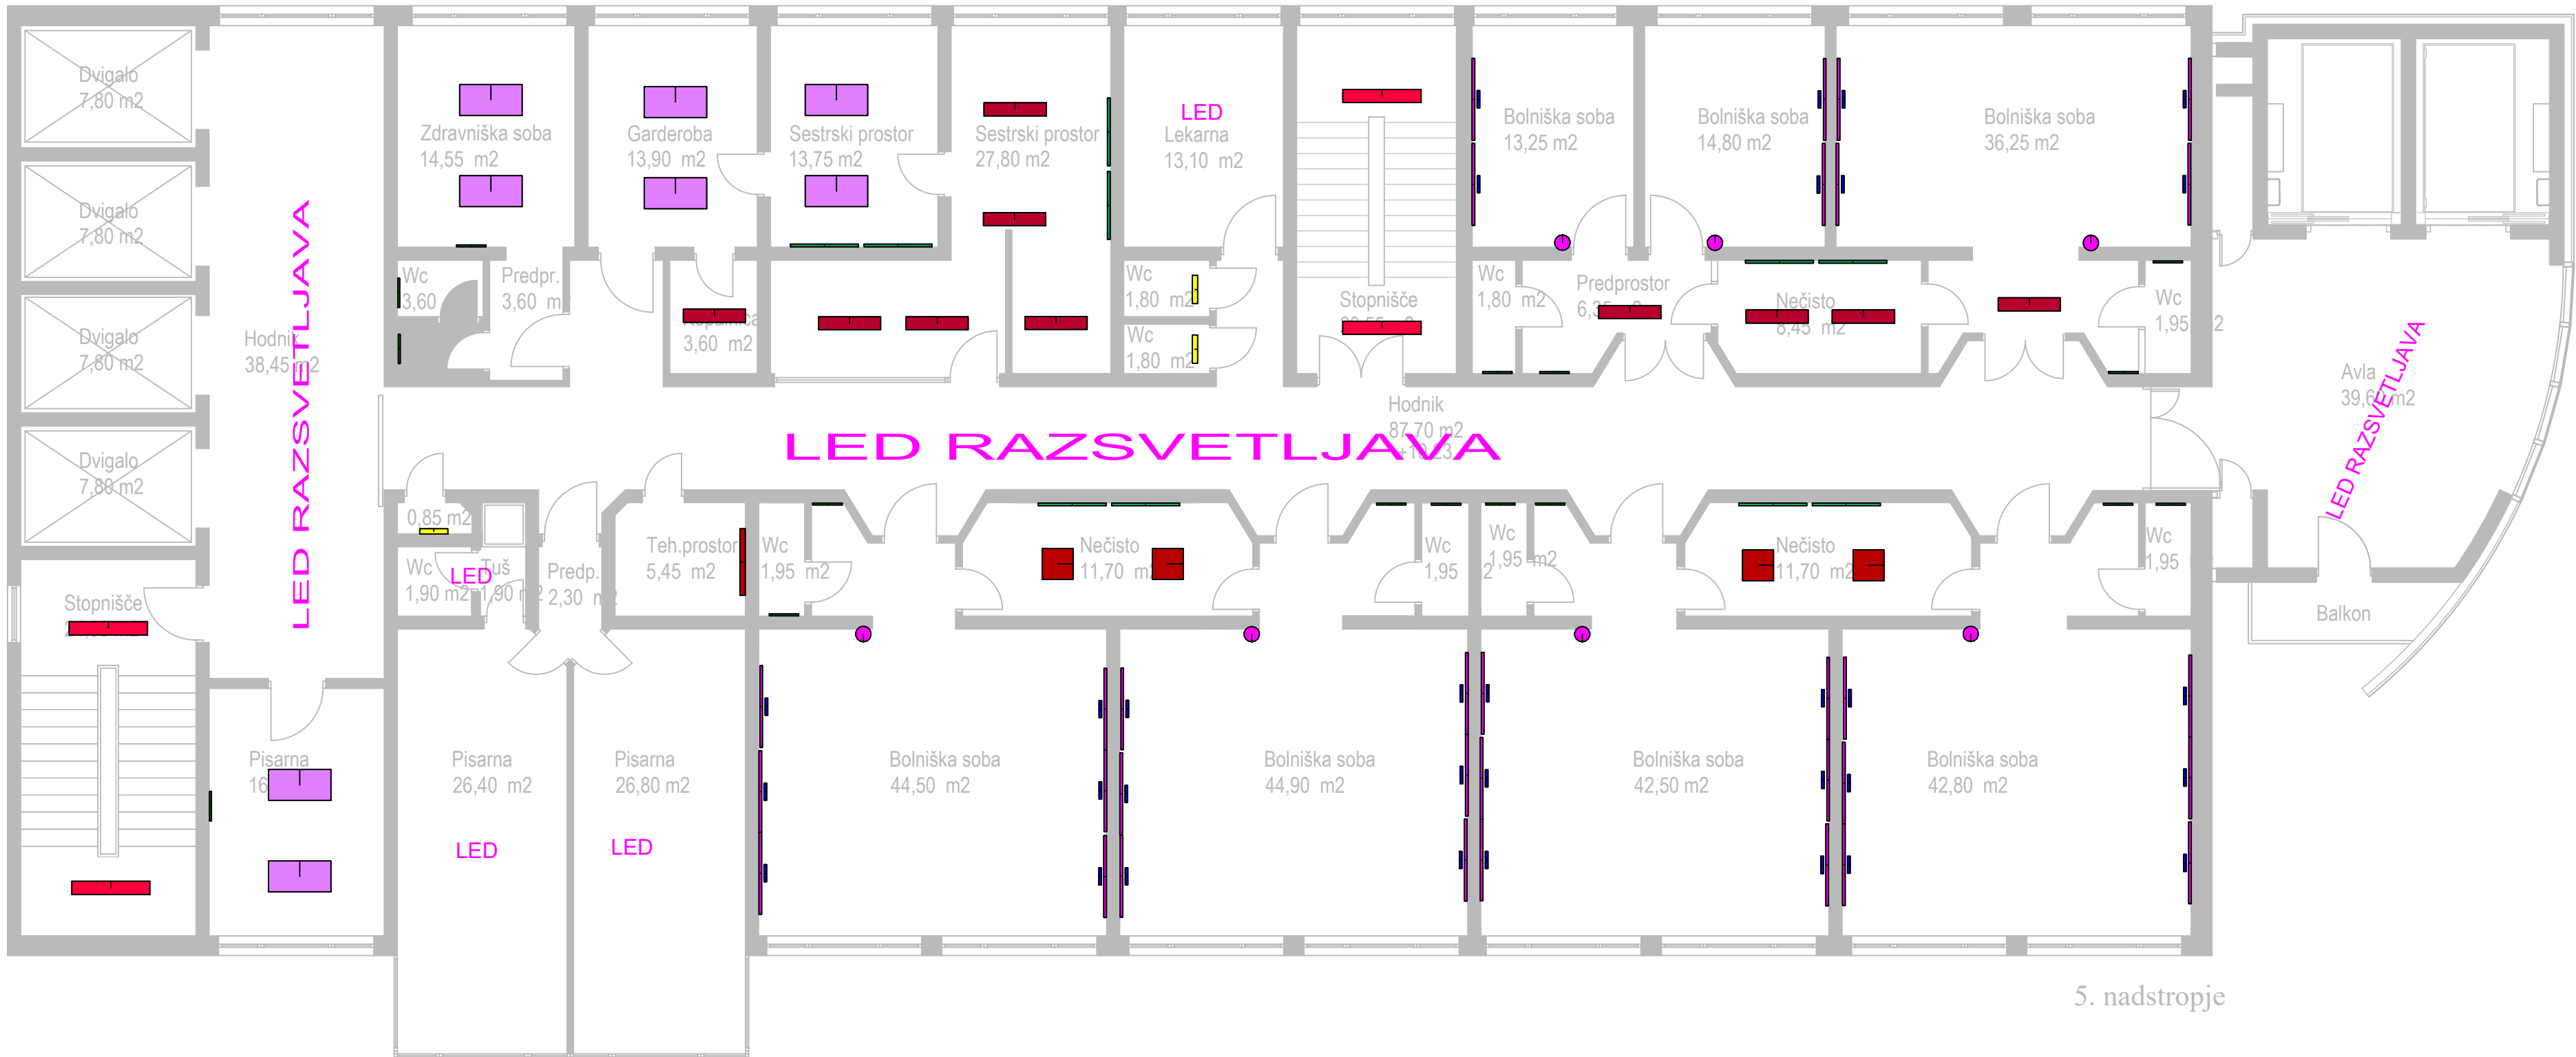

5. nadstropje

Symbol	Article No	Name	Prt.		Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152			S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35			S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5			S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12			S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39			S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58			S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261			S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30			S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35			S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563			S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312			S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128			S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100			S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55" IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310			S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20			S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278			S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3


REV 0	PZI		05/2026
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 5. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. risbe: 1		List: 1	

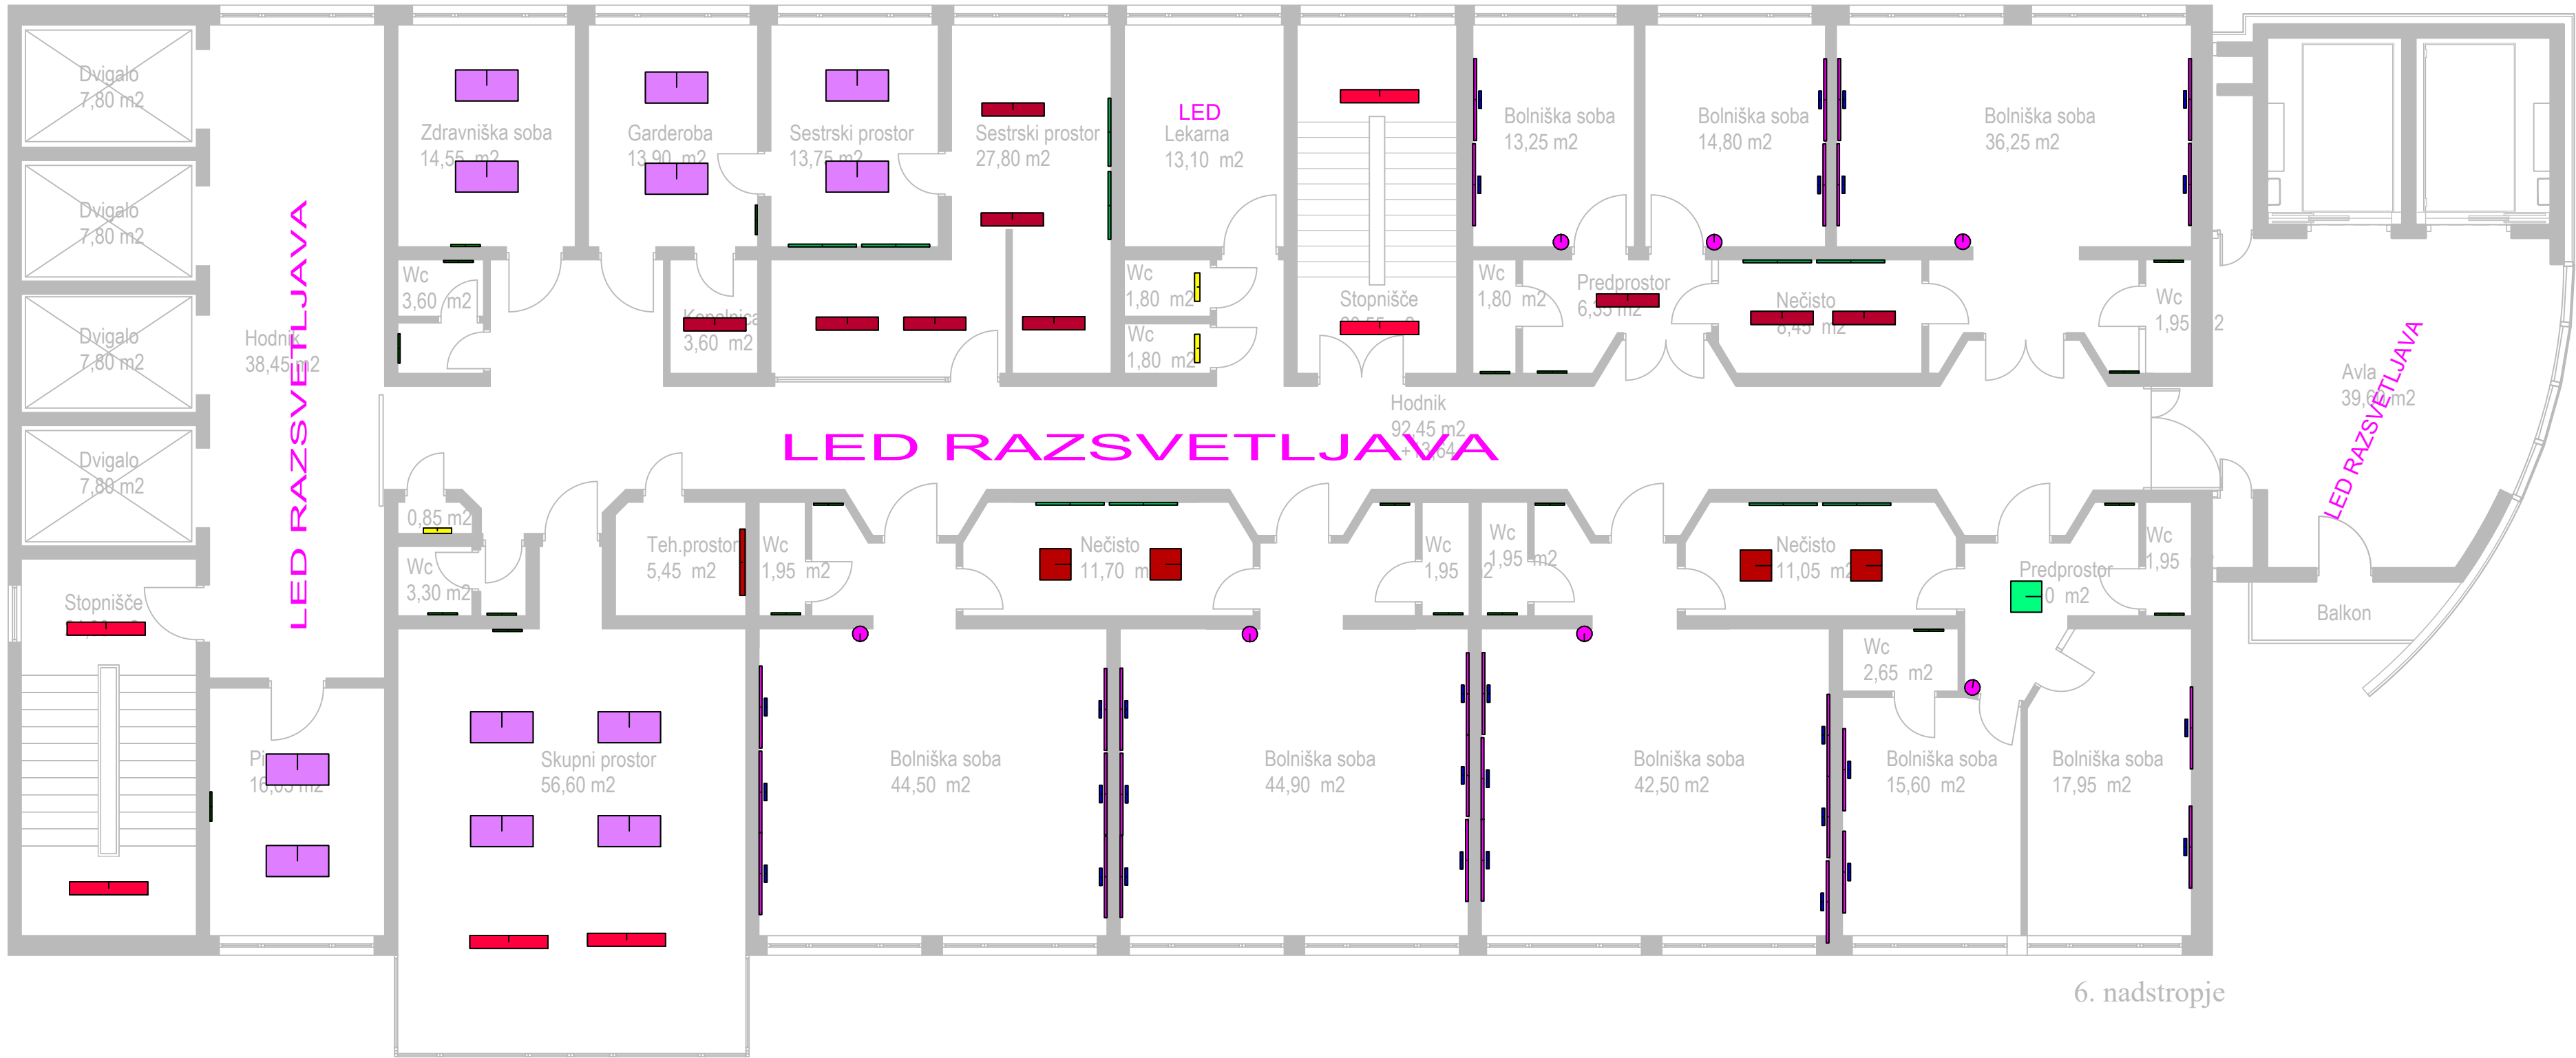

6. nadstropje

Symbol	Article No	Name	Prt.	Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152		S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35		S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5		S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12		S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39		S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58		S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261		S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30		S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35		S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563		S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312		S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128		S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100		S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310		S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20		S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278		S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3


REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risol: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 6. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. risbe: 3-711-2026-1		Št. risbe: N.9	List: 1

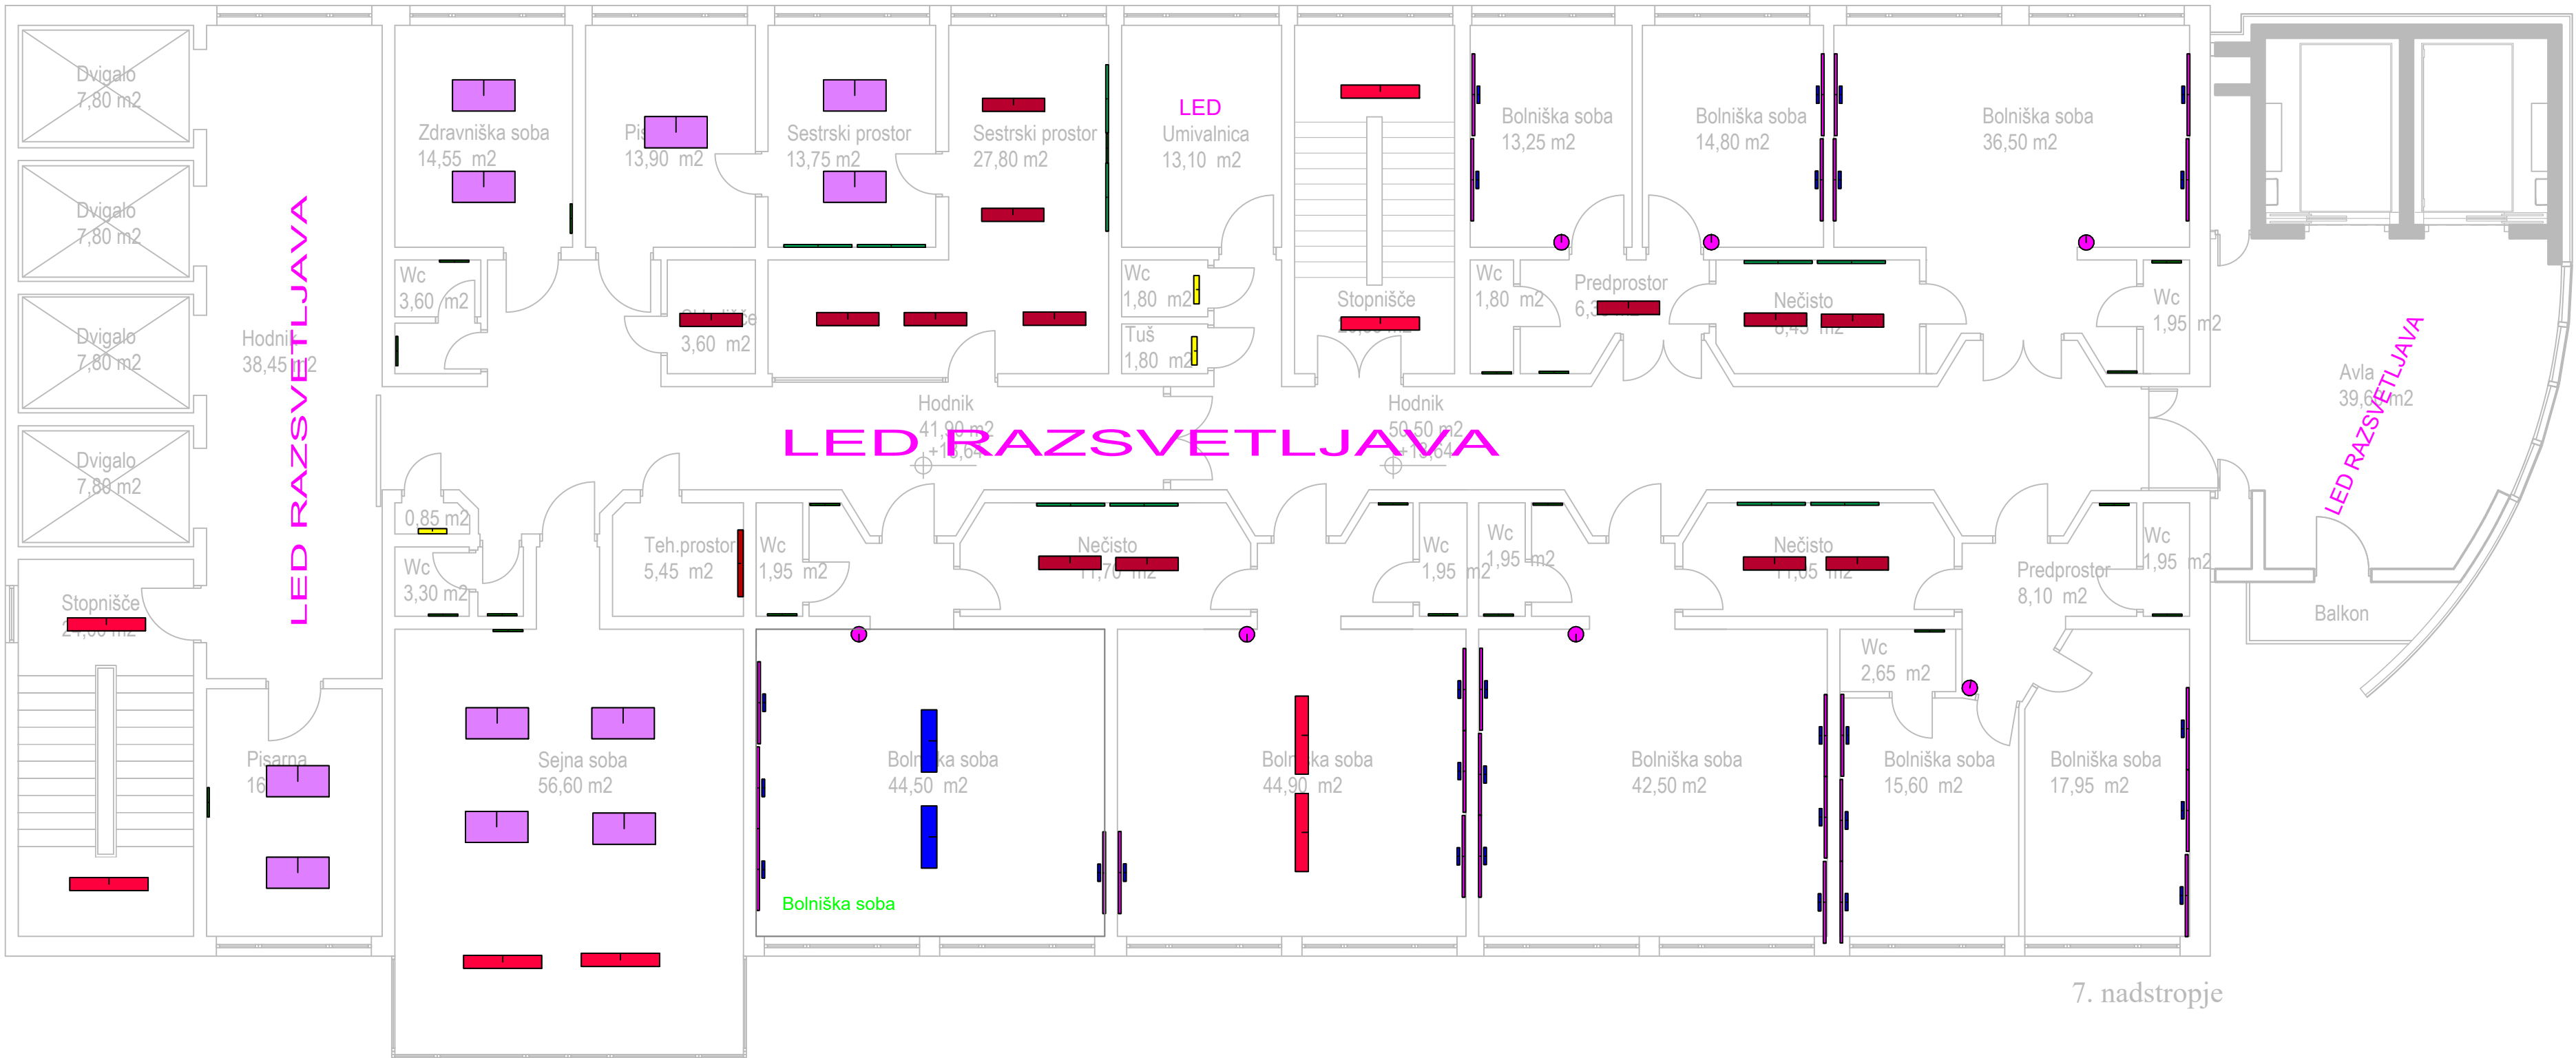

7. nadstropje

Symbol	Article No	Name	Prt.		Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152			S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35			S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5			S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12			S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39			S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58			S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261			S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30			S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35			S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563			S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312			S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128			S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100			S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310			S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20			S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278			S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3


REV 0	PZI		05/2026
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 7. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. risbe: 3-711-2026-1		Št. risbe: N.10	List: 1

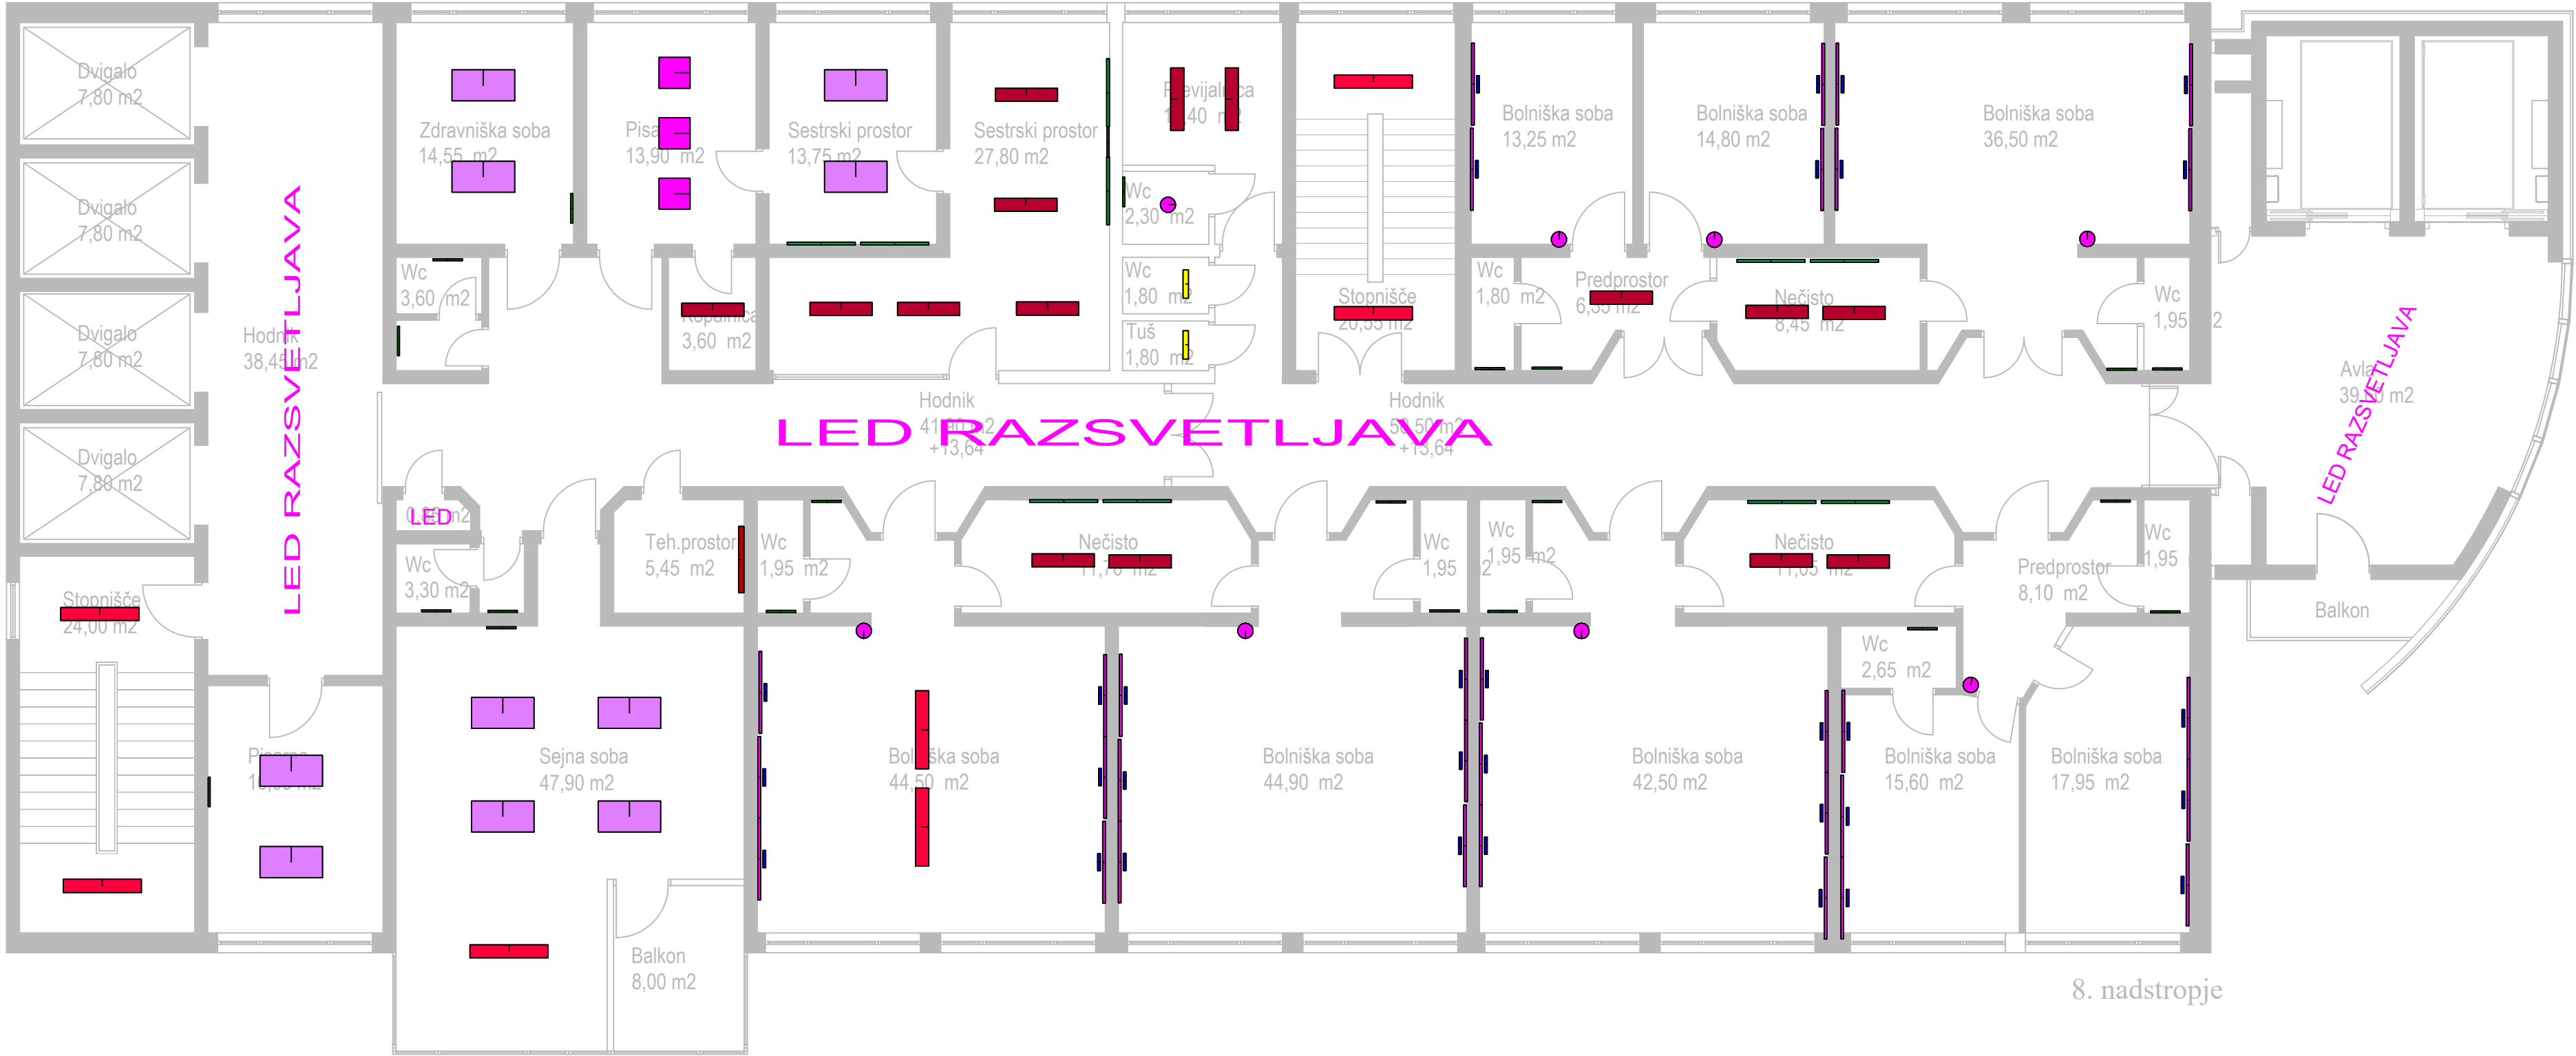

8. nadstropje

Symbol	Article No	Name	Prt.	Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 Im 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152		S11	Demi C LGOW90 5000 Im 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 Im 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35		S12	Demi C LGOW90 3300 Im 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 Im 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5		S14	Kalis W 55 SOP 2200 Im 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 Im 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12		S18	Etea DI 1550 Im 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 Im 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39		S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 Im 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 Im 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58		S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 Im 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 Im 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261		S23A	Alkon RV PR 5900 Im 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 Im 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30		S24	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 Im 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35		S25	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 Im 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563		S26	Nitor RV SOP 1150-2200Im 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312		S28	Lineled CS SOP 1100 Im 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128		S29	Lineled CS SOP 200 Im 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100		S31	Pipes RV 65F 750-1250 Im 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55" IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310		S32	Demi C LGOW90 6600 Im 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20		S37	Demi RV LGOW90 4200 Im 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 Im 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278		S45	Flea Luce Vibe 1 170 Im/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3


REV 0	PZI		05/2026
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 8. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. risbe: 1
		Št. projekta: 711-2026	Št. risbe: 1
		Št. risbe: N.11	List: 1

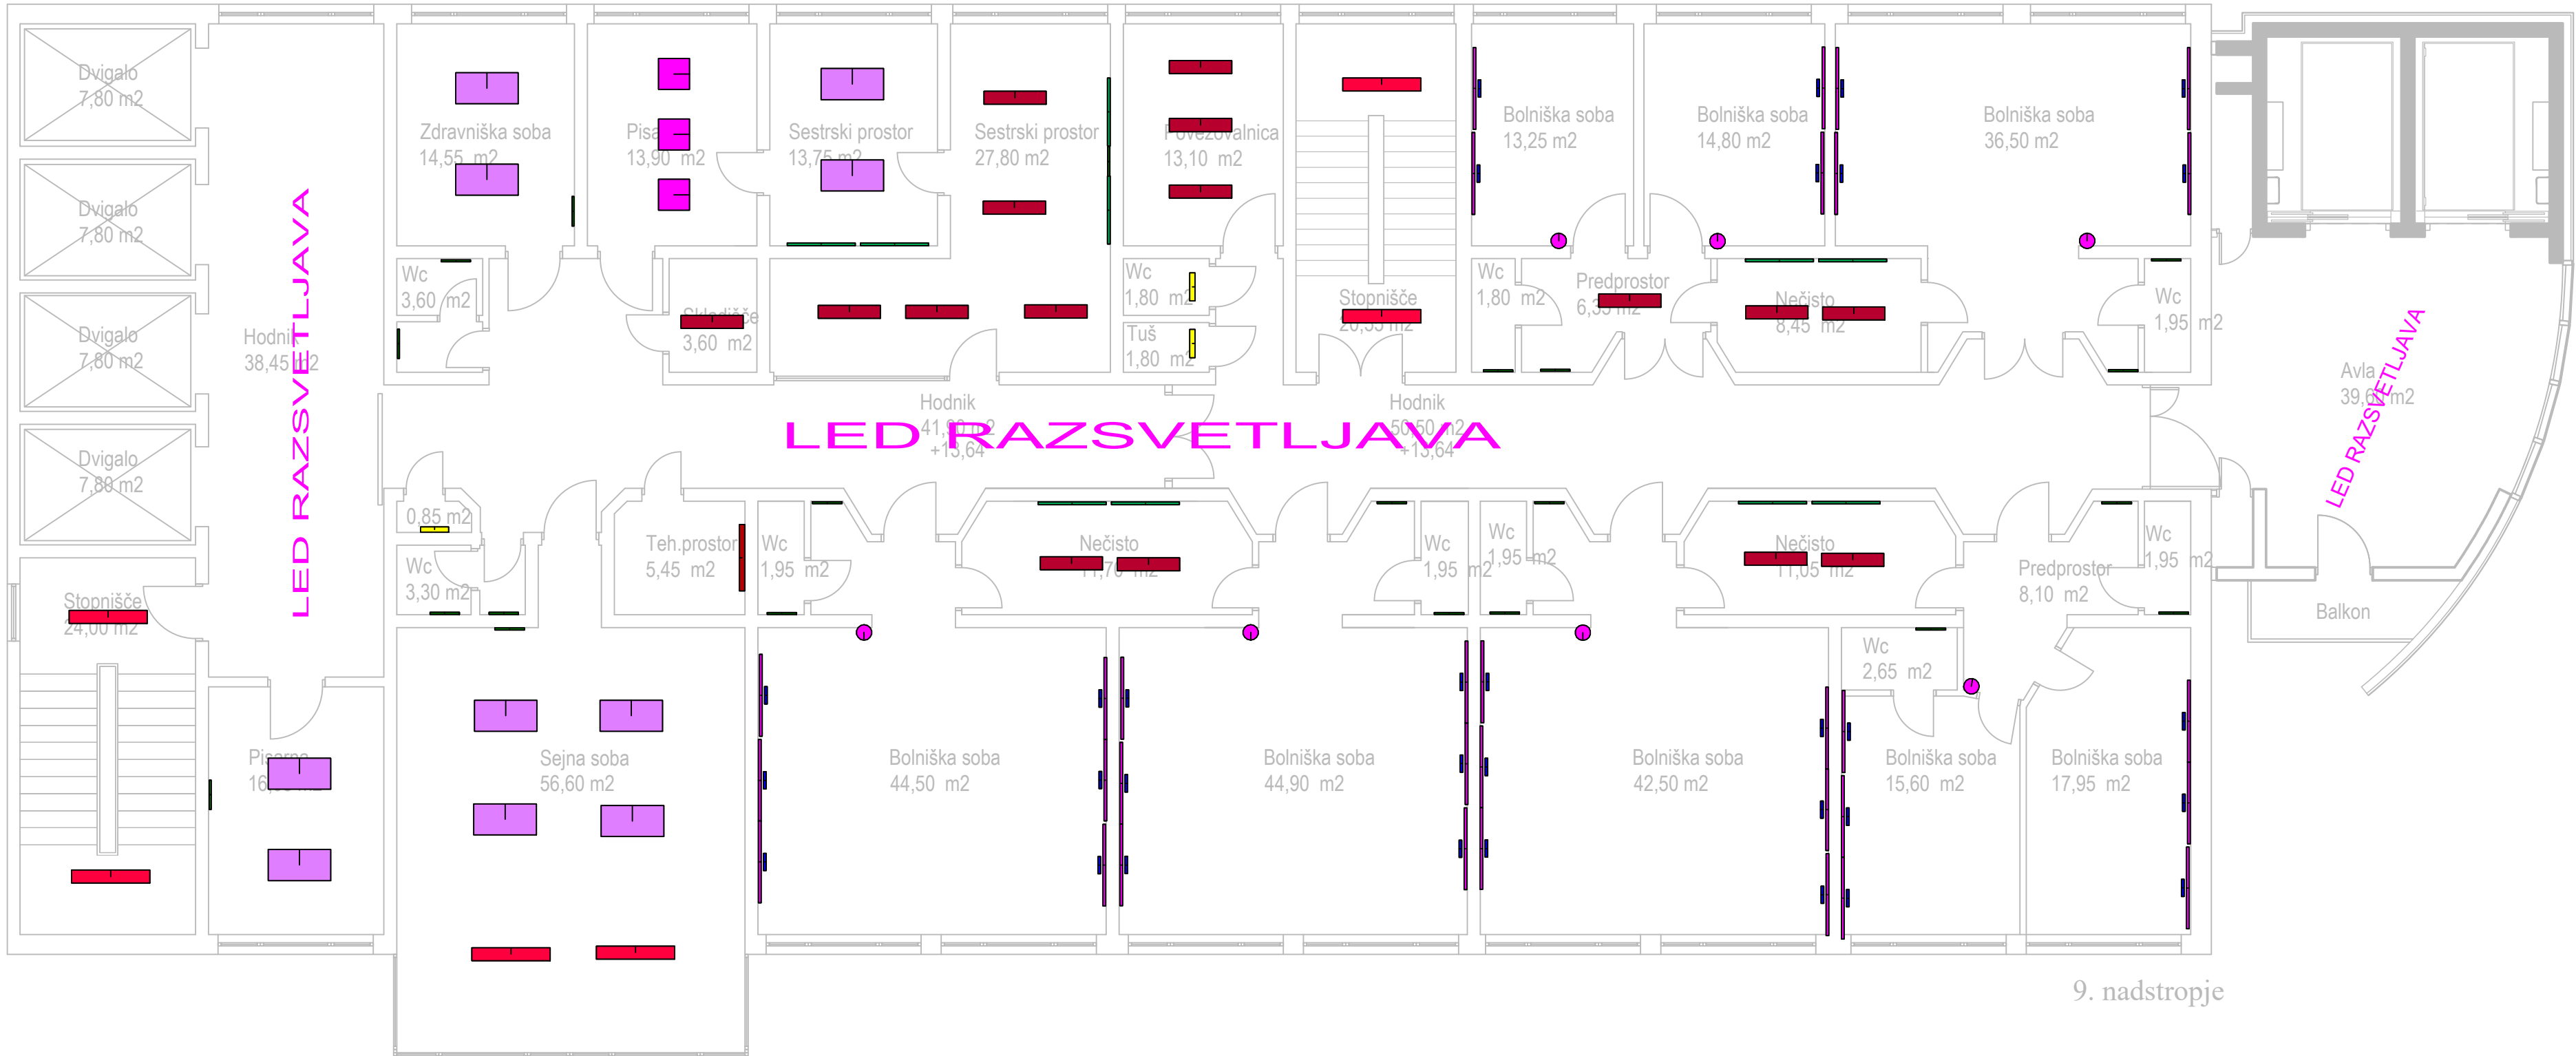

9. nadstropje

Symbol	Article No	Name	Prt.	Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 Im 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152		S11	Demi C LGOW90 5000 Im 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 Im 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35		S12	Demi C LGOW90 3300 Im 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 Im 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5		S14	Kalis W 55 SOP 2200 Im 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 Im 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12		S18	Etea DI 1550 Im 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 Im 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39		S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 Im 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 Im 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58		S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 Im 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 Im 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261		S23A	Alkon RV PR 5900 Im 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 Im 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30		S24	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 Im 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35		S25	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 Im 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563		S26	Nitor RV SOP 1150-2200Im 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312		S28	Lineled CS SOP 1100 Im 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128		S29	Lineled CS SOP 200 Im 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100		S31	Pipes RV 65F 750-1250 Im 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310		S32	Demi C LGOW90 6600 Im 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20		S37	Demi RV LGOW90 4200 Im 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 Im 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278		S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI		05/2026
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdelaovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 9. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. risbe: 1
		Št. projekta: 711-2026	Št. risbe: N.12
			List: 1

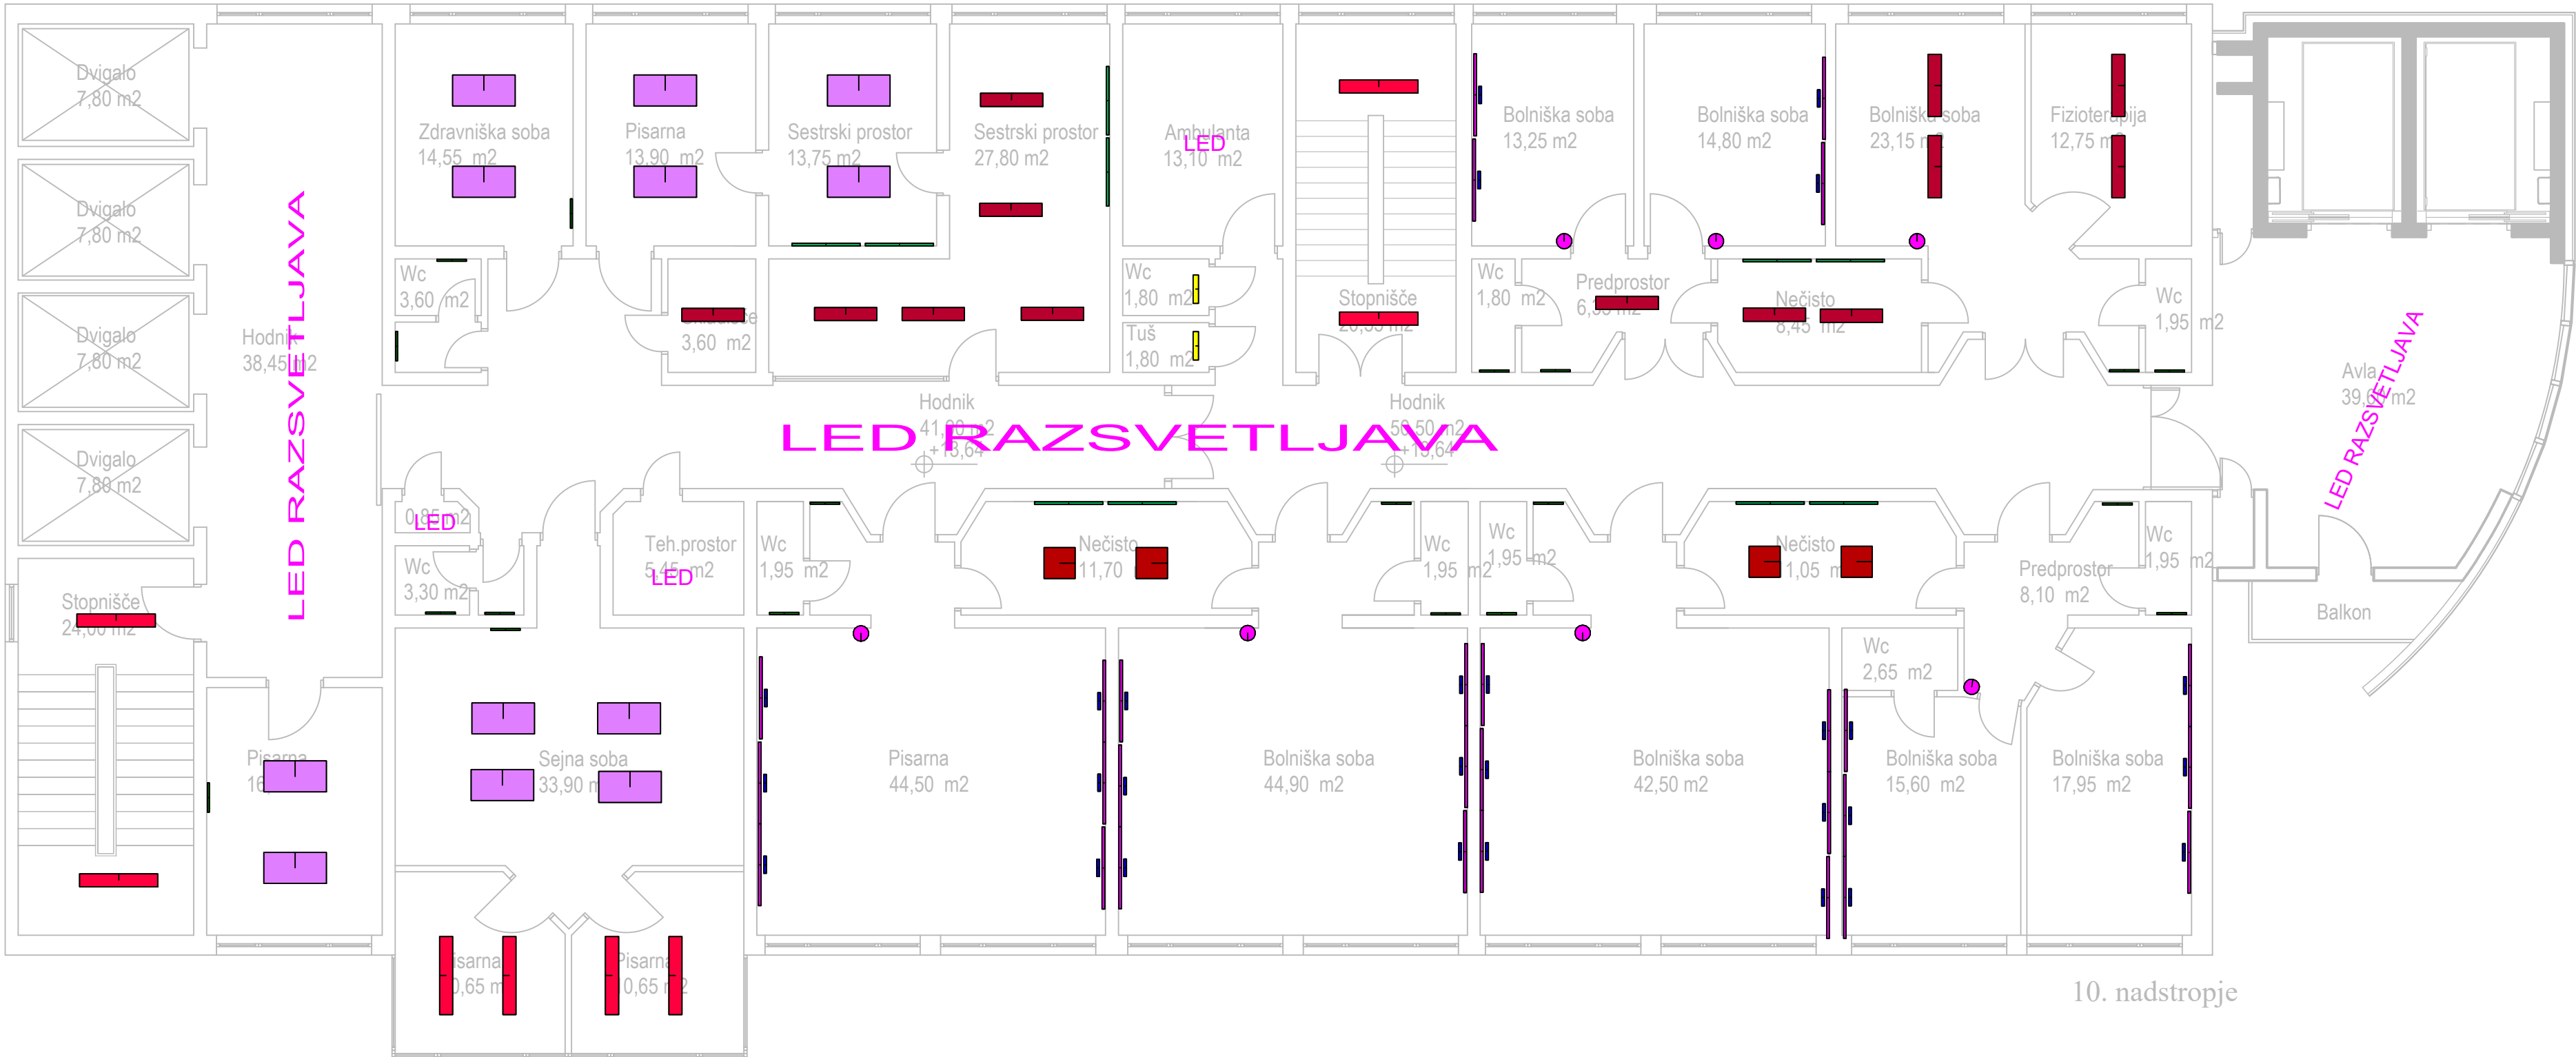


Symbol	Article No	Name	Prt.	Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152		S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35		S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5		S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12		S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39		S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58		S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261		S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30		S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35		S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563		S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312		S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128		S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100		S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310		S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20		S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278		S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdelaovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: UKC MARIBOR	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Dispozicija obstoječih svetil	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		OB1 - URGENCA 10. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. risbe: 1
		Št. projekta: 711-2026	Od: 1

UKC MB-2026-OB1-PZI-EL-IN-1-Nova razsvetljava.dwg


a=0.25m²

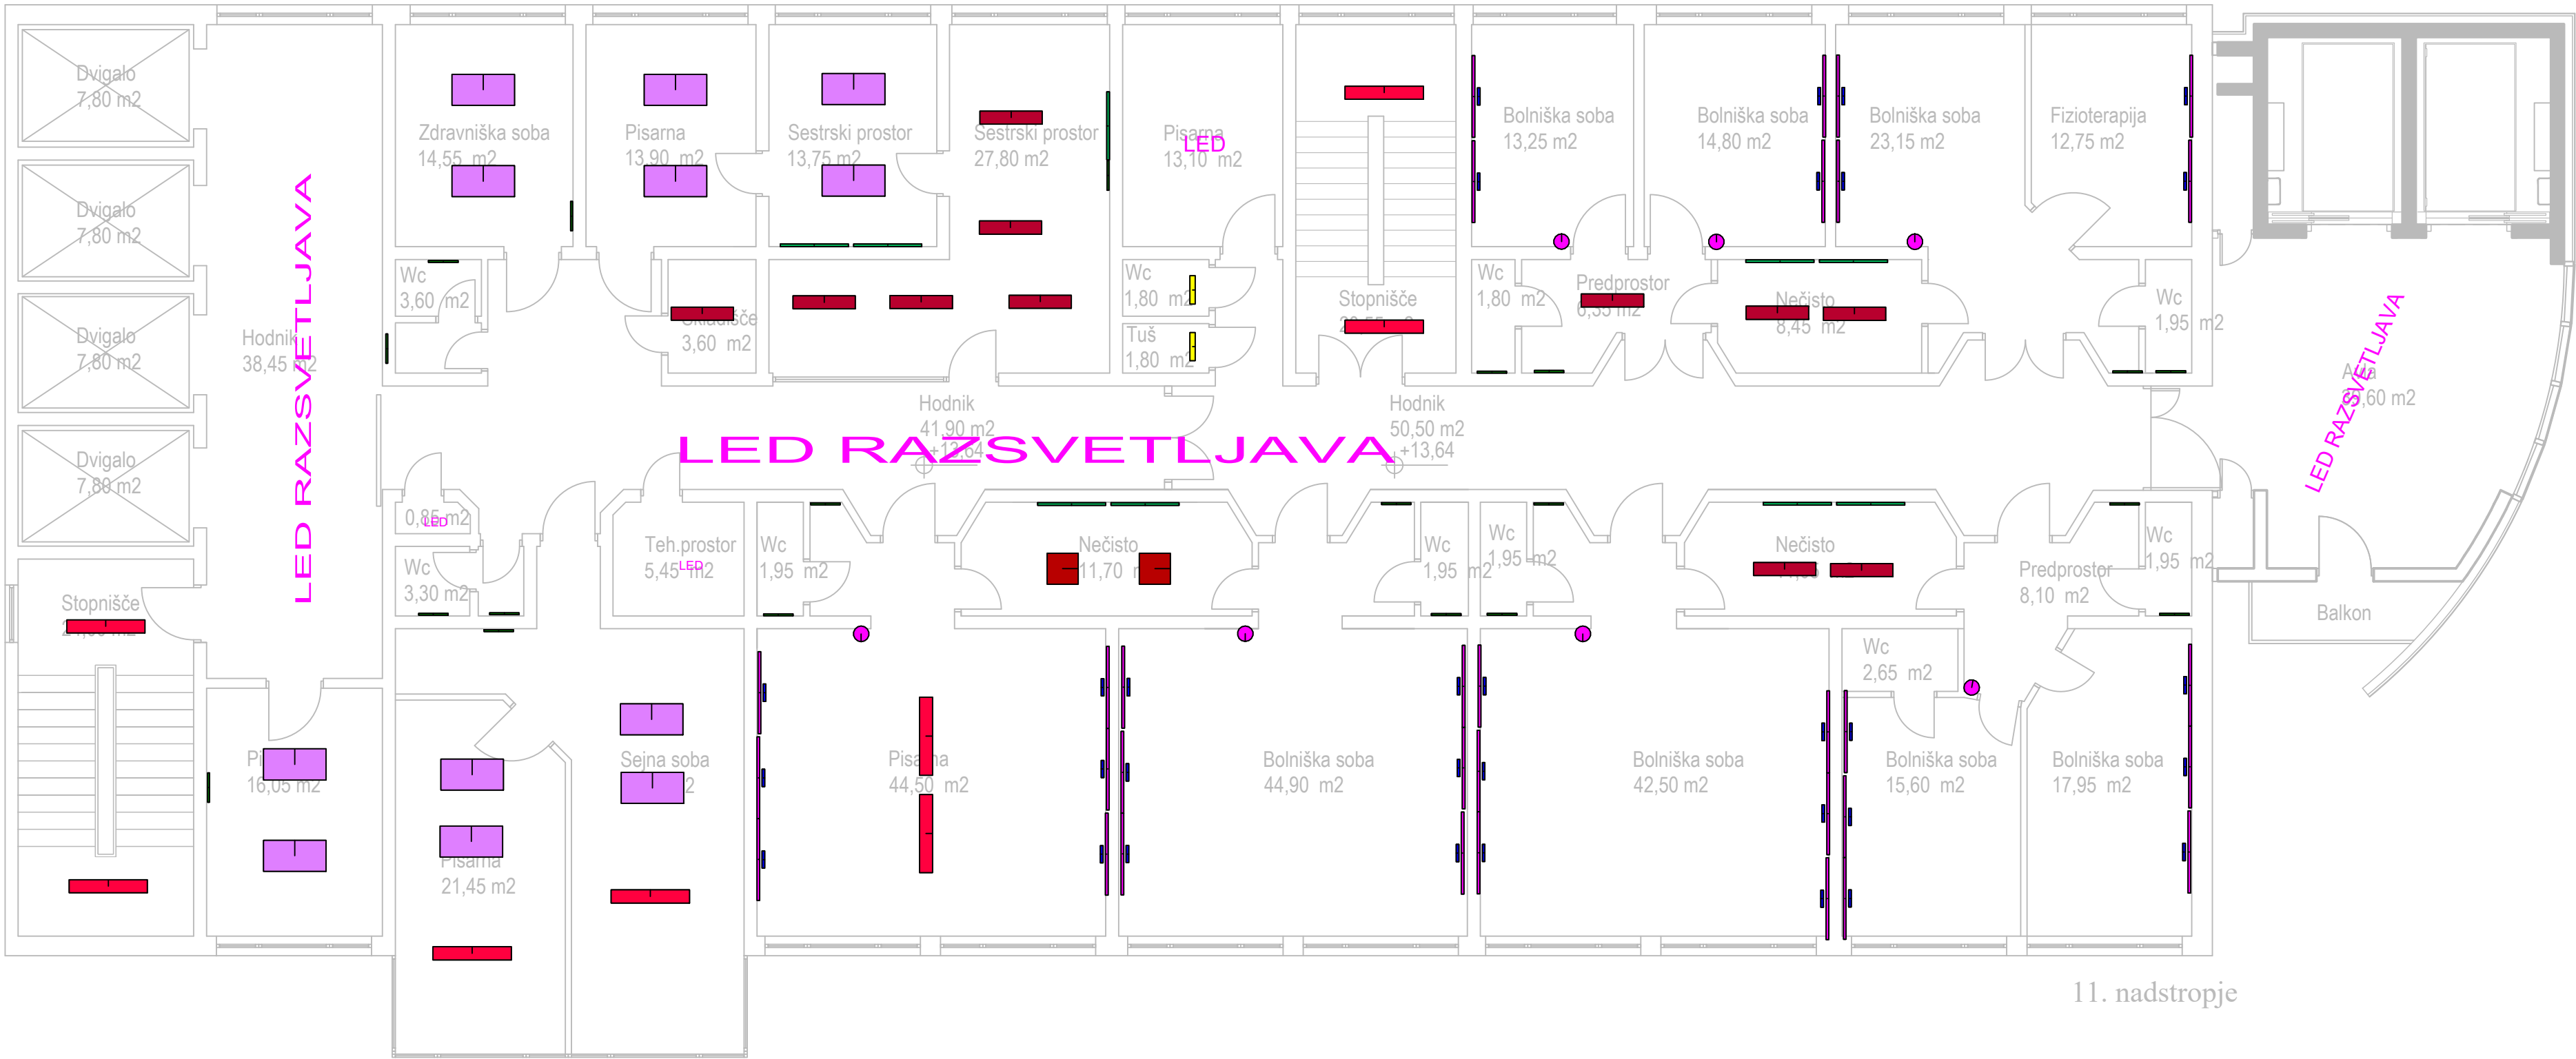

11. nadstropje


Symbol	Article No	Name	Prt.	Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 Im 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152		S11	Demi C LGOW90 5000 Im 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 Im 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35		S12	Demi C LGOW90 3300 Im 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 Im 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5		S14	Kalis W 55 SOP 2200 Im 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 Im 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12		S18	Etea DI 1550 Im 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 Im 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39		S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 Im 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 Im 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58		S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 Im 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 Im 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261		S23A	Alkon RV PR 5900 Im 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 Im 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30		S24	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 Im 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35		S25	Alkon HMP 12200 Im 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 Im 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563		S26	Nitor RV SOP 1150-2200Im 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312		S28	Lineled CS SOP 1100 Im 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 Im 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128		S29	Lineled CS SOP 200 Im 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100		S31	Pipes RV 65F 750-1250 Im 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310		S32	Demi C LGOW90 6600 Im 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 Im 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20		S37	Demi RV LGOW90 4200 Im 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 Im 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278		S45	Flea Luce Vibe 1 170 Im/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI			05/2026		
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis	
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI		
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor		
Pooblaščen Inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave		
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.				Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 11. nadstropje		
Risal: Erik Markelj, abs.el.						
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)						
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:	List:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	N.14	1
					Od:	1

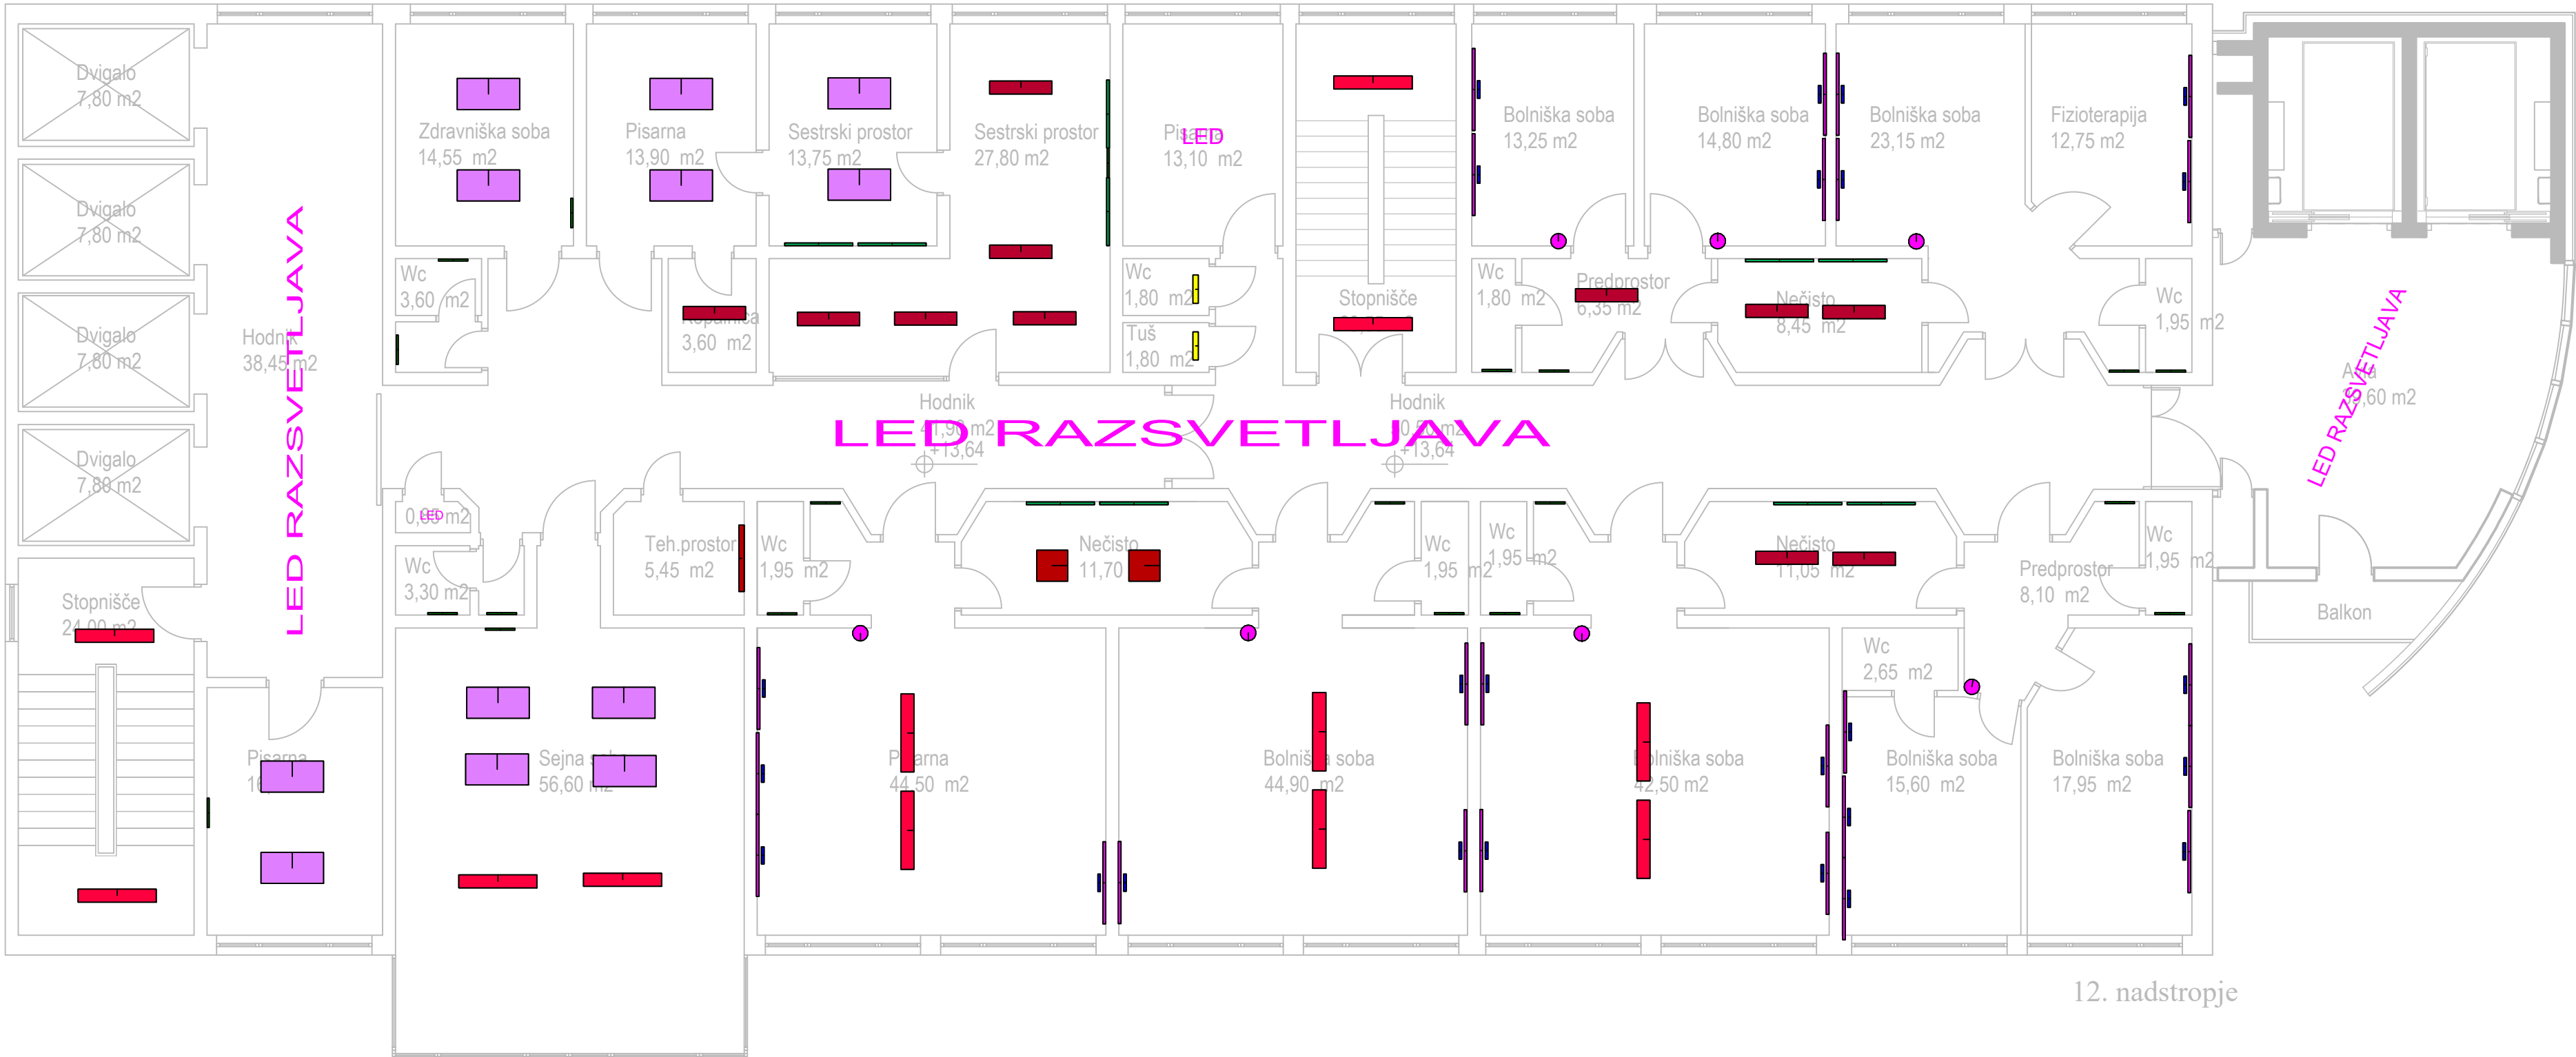

Symbol	Article No	Name	Prt.		Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152			S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35			S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5			S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12			S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39			S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58			S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261			S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30			S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35			S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563			S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312			S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128			S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100			S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55" IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310			S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20			S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278			S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3


REV 0	PZI			05/2026		
Spr./Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis	
Izdovalec načrta:		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI		
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor		
Pooblaščen Inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:	Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave		
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.				Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 12. nadstropje		
Risal: Erik Markelj, abs.el.						
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)						
Datum risbe:	Merilo:	Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št.risbe:	List:
04/2026	1:100	PZI	711-2026	3-711-2026-1	N.15	1
					Od:	1

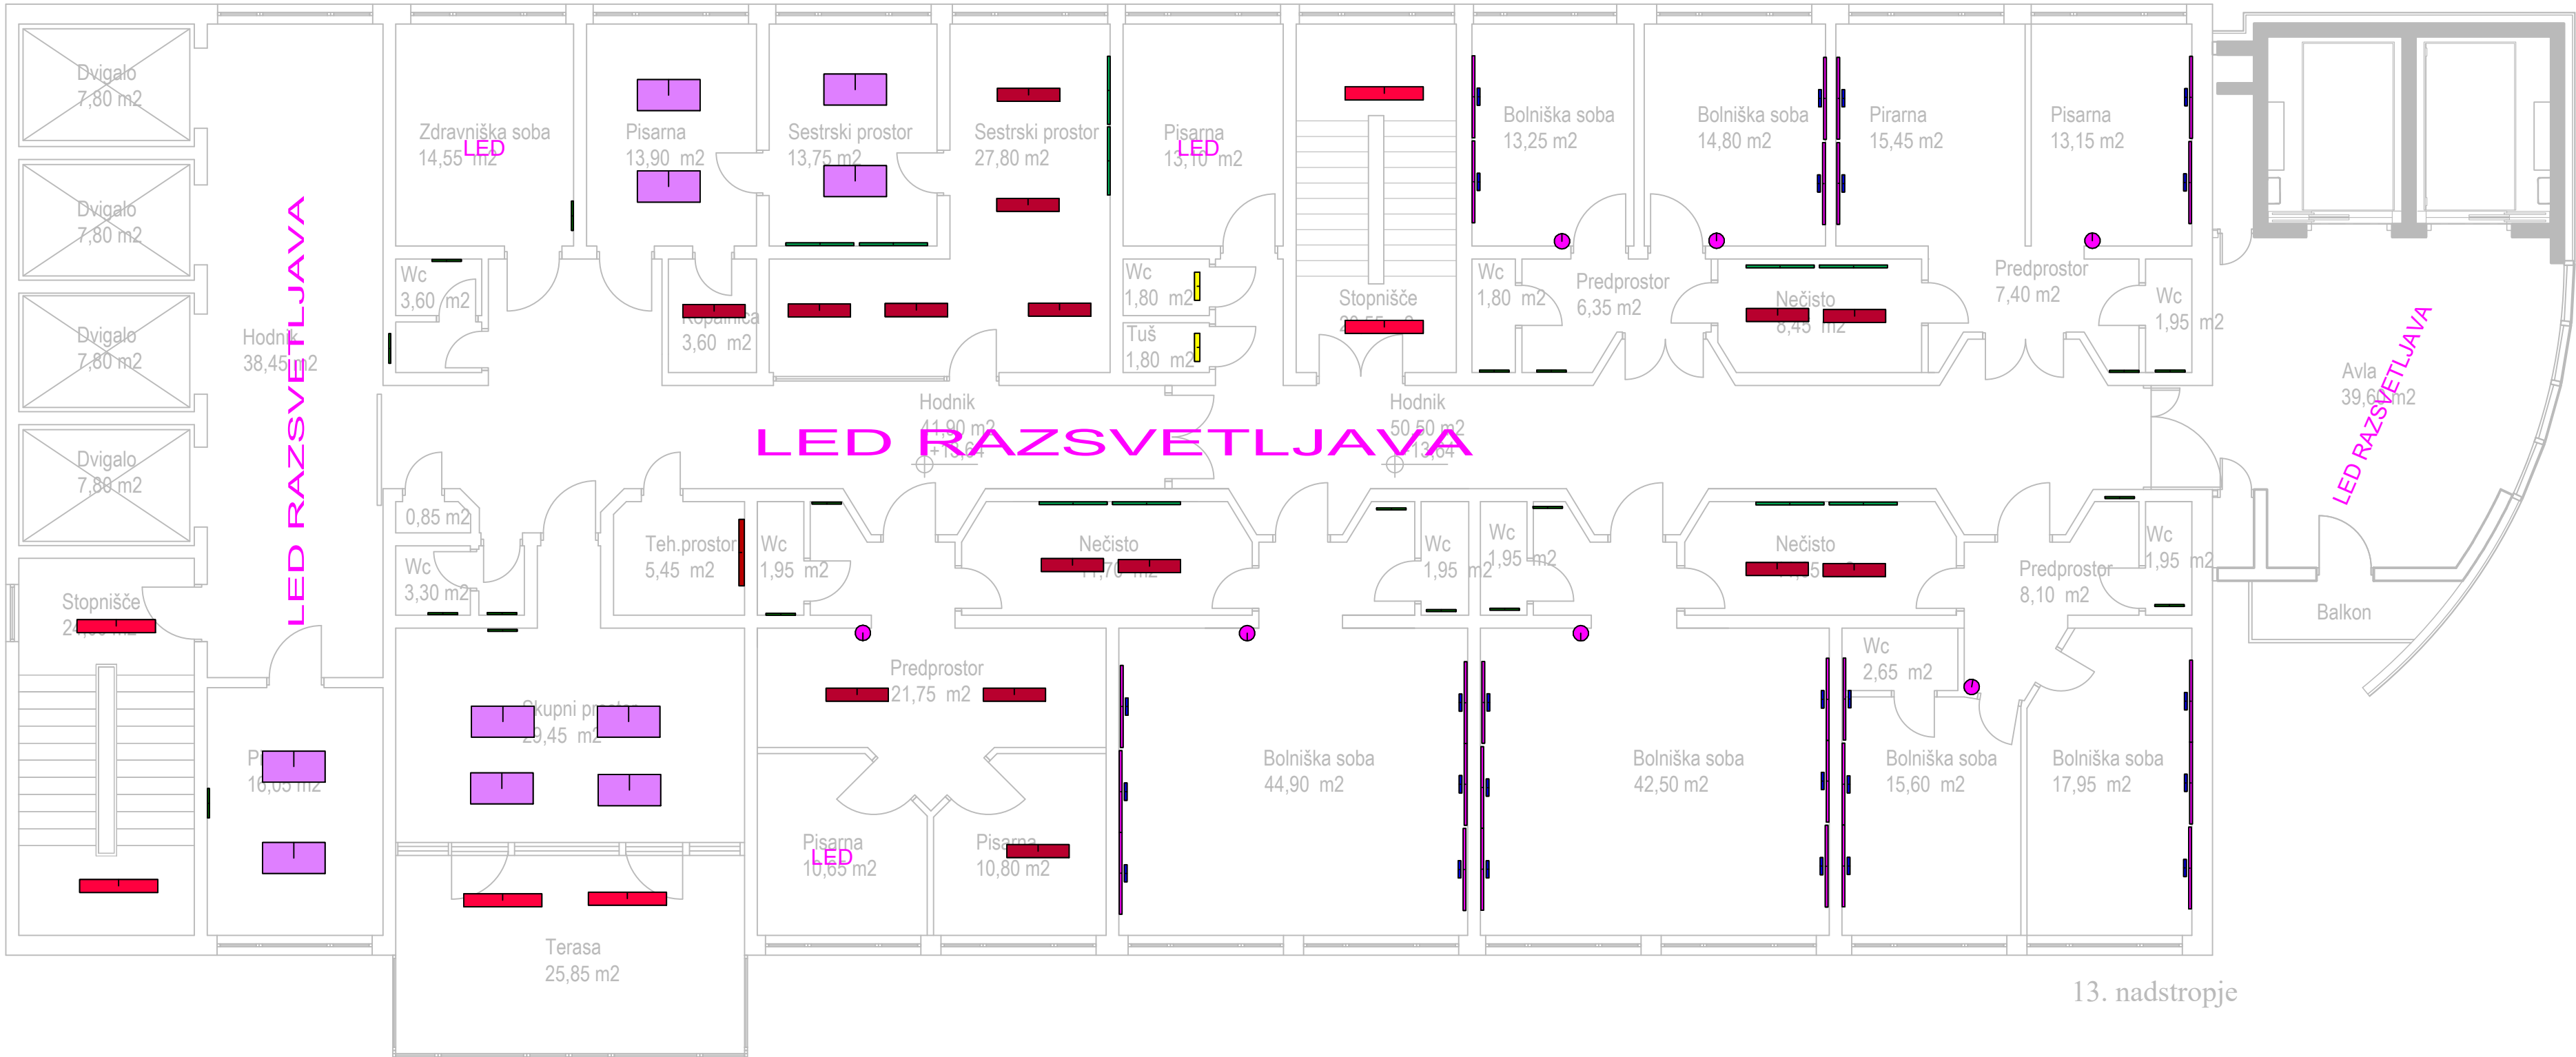

13. nadstropje


Symbol	Article No	Name	Prt.		Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152			S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35			S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5			S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12			S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39			S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58			S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261			S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30			S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35			S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563			S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312			S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128			S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100			S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310			S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20			S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278			S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 13. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. načrta: 3-711-2026-1		Št.risbe: N.16	List: 1

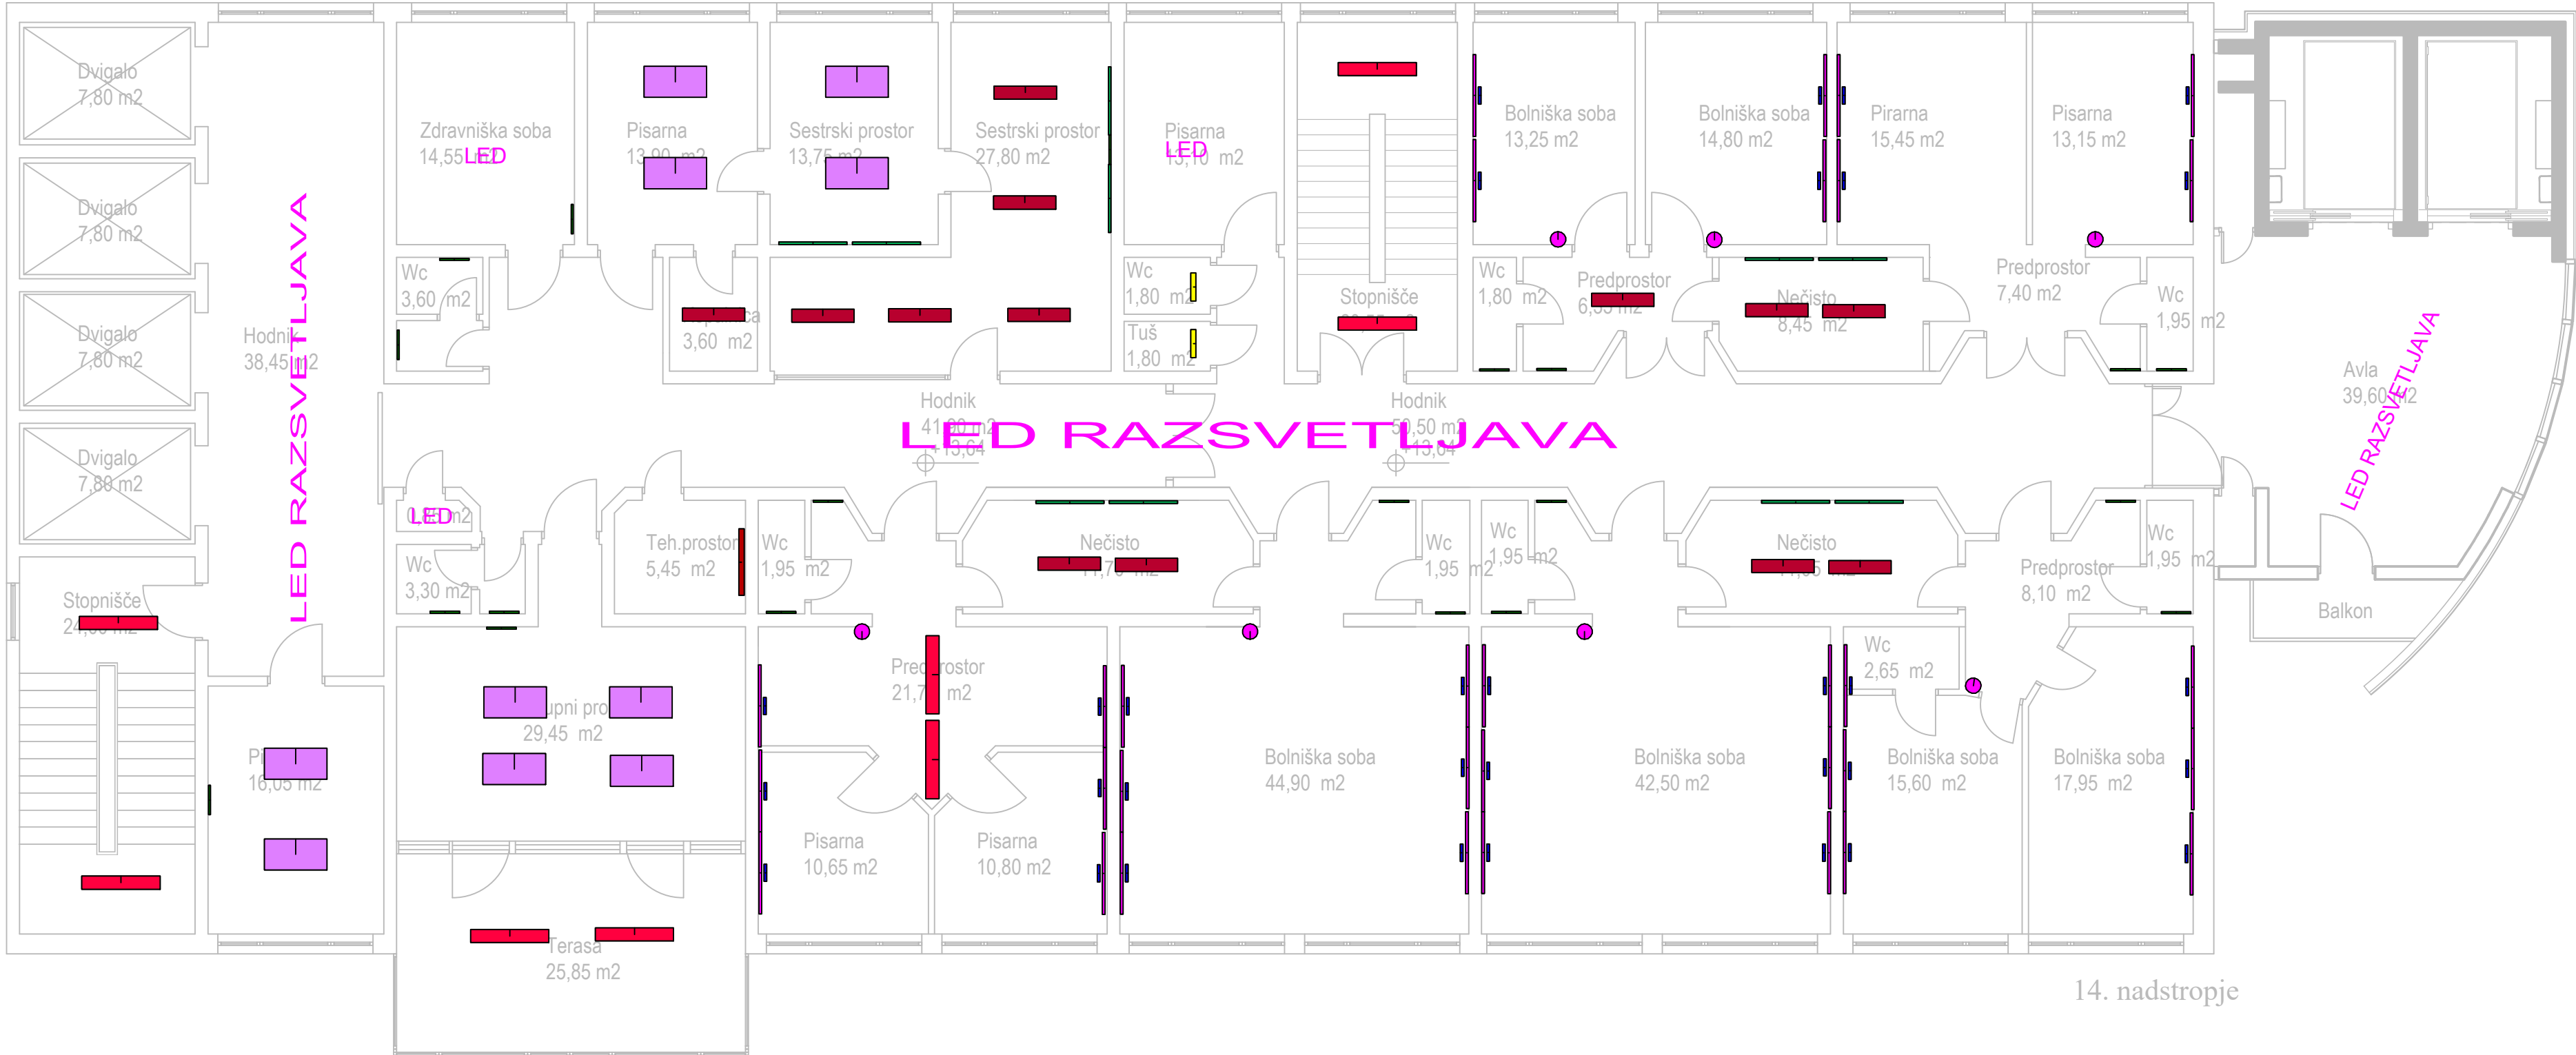

Symbol	Article No	Name	Prtl	Symbol	Article No	Name	Prtl
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152		S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35		S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5		S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12		S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39		S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58		S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261		S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30		S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35		S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563		S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312		S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128		S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100		S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55" IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310		S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20		S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278		S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3


REV 0	PZI	05/2026	
Spr/Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdelaovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 14. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. načrta: 3-711-2026-1		Št.risbe: N.17	List: 1

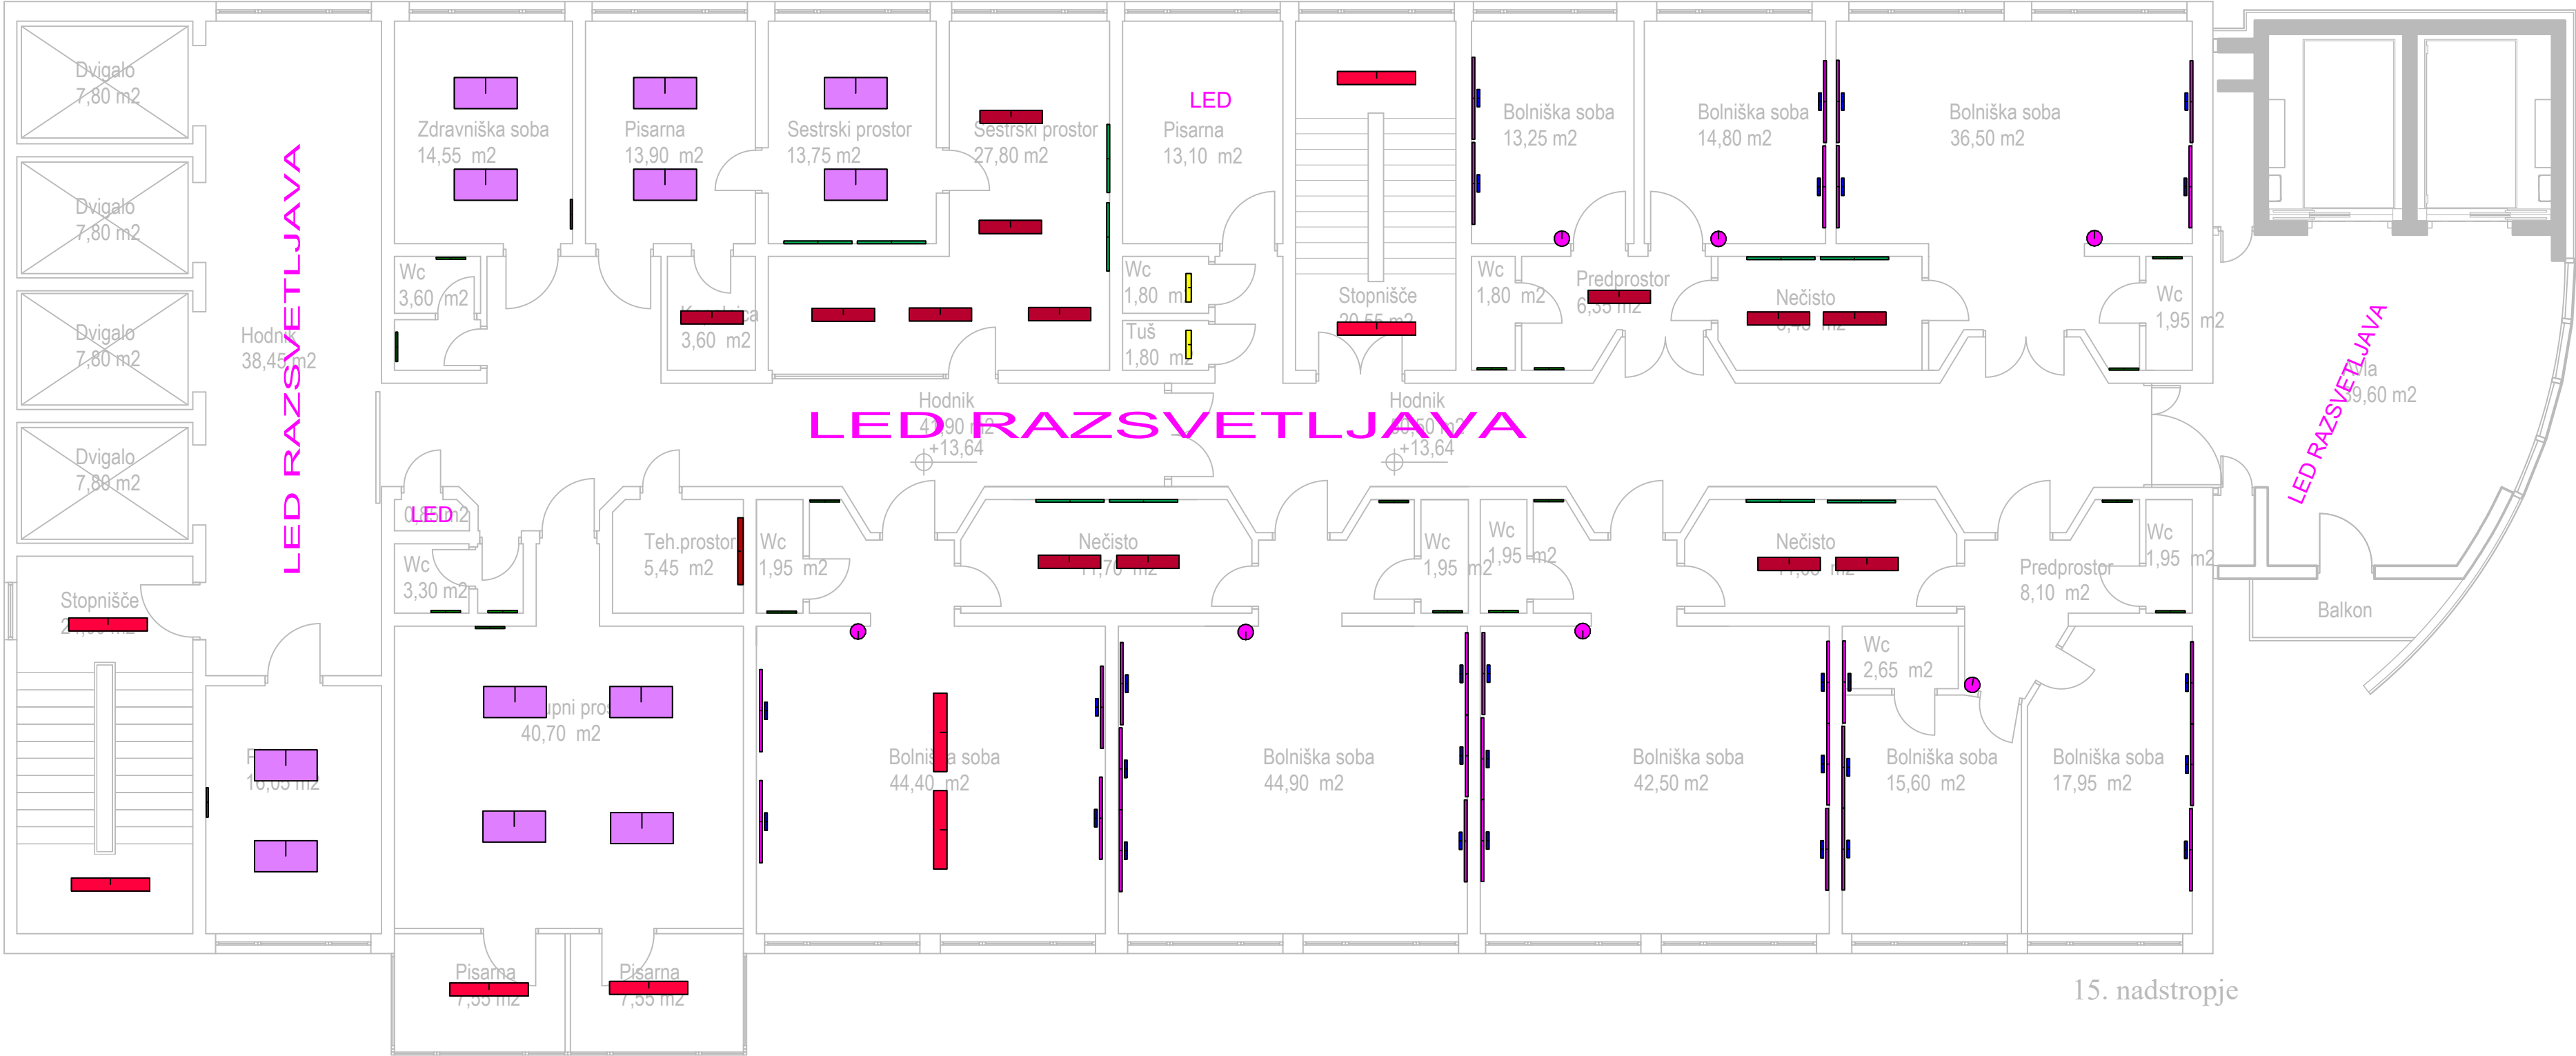


15. nadstropje

Symbol	Article No	Name	Prt.	Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152		S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35		S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5		S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12		S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39		S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58		S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261		S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30		S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35		S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563		S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312		S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128		S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100		S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310		S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20		S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278		S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI	
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - URGENCA 15. nadstropje	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. projekta: 711-2026
Št. risbe: 3-711-2026-1		Št. risbe: N.18	List: 1

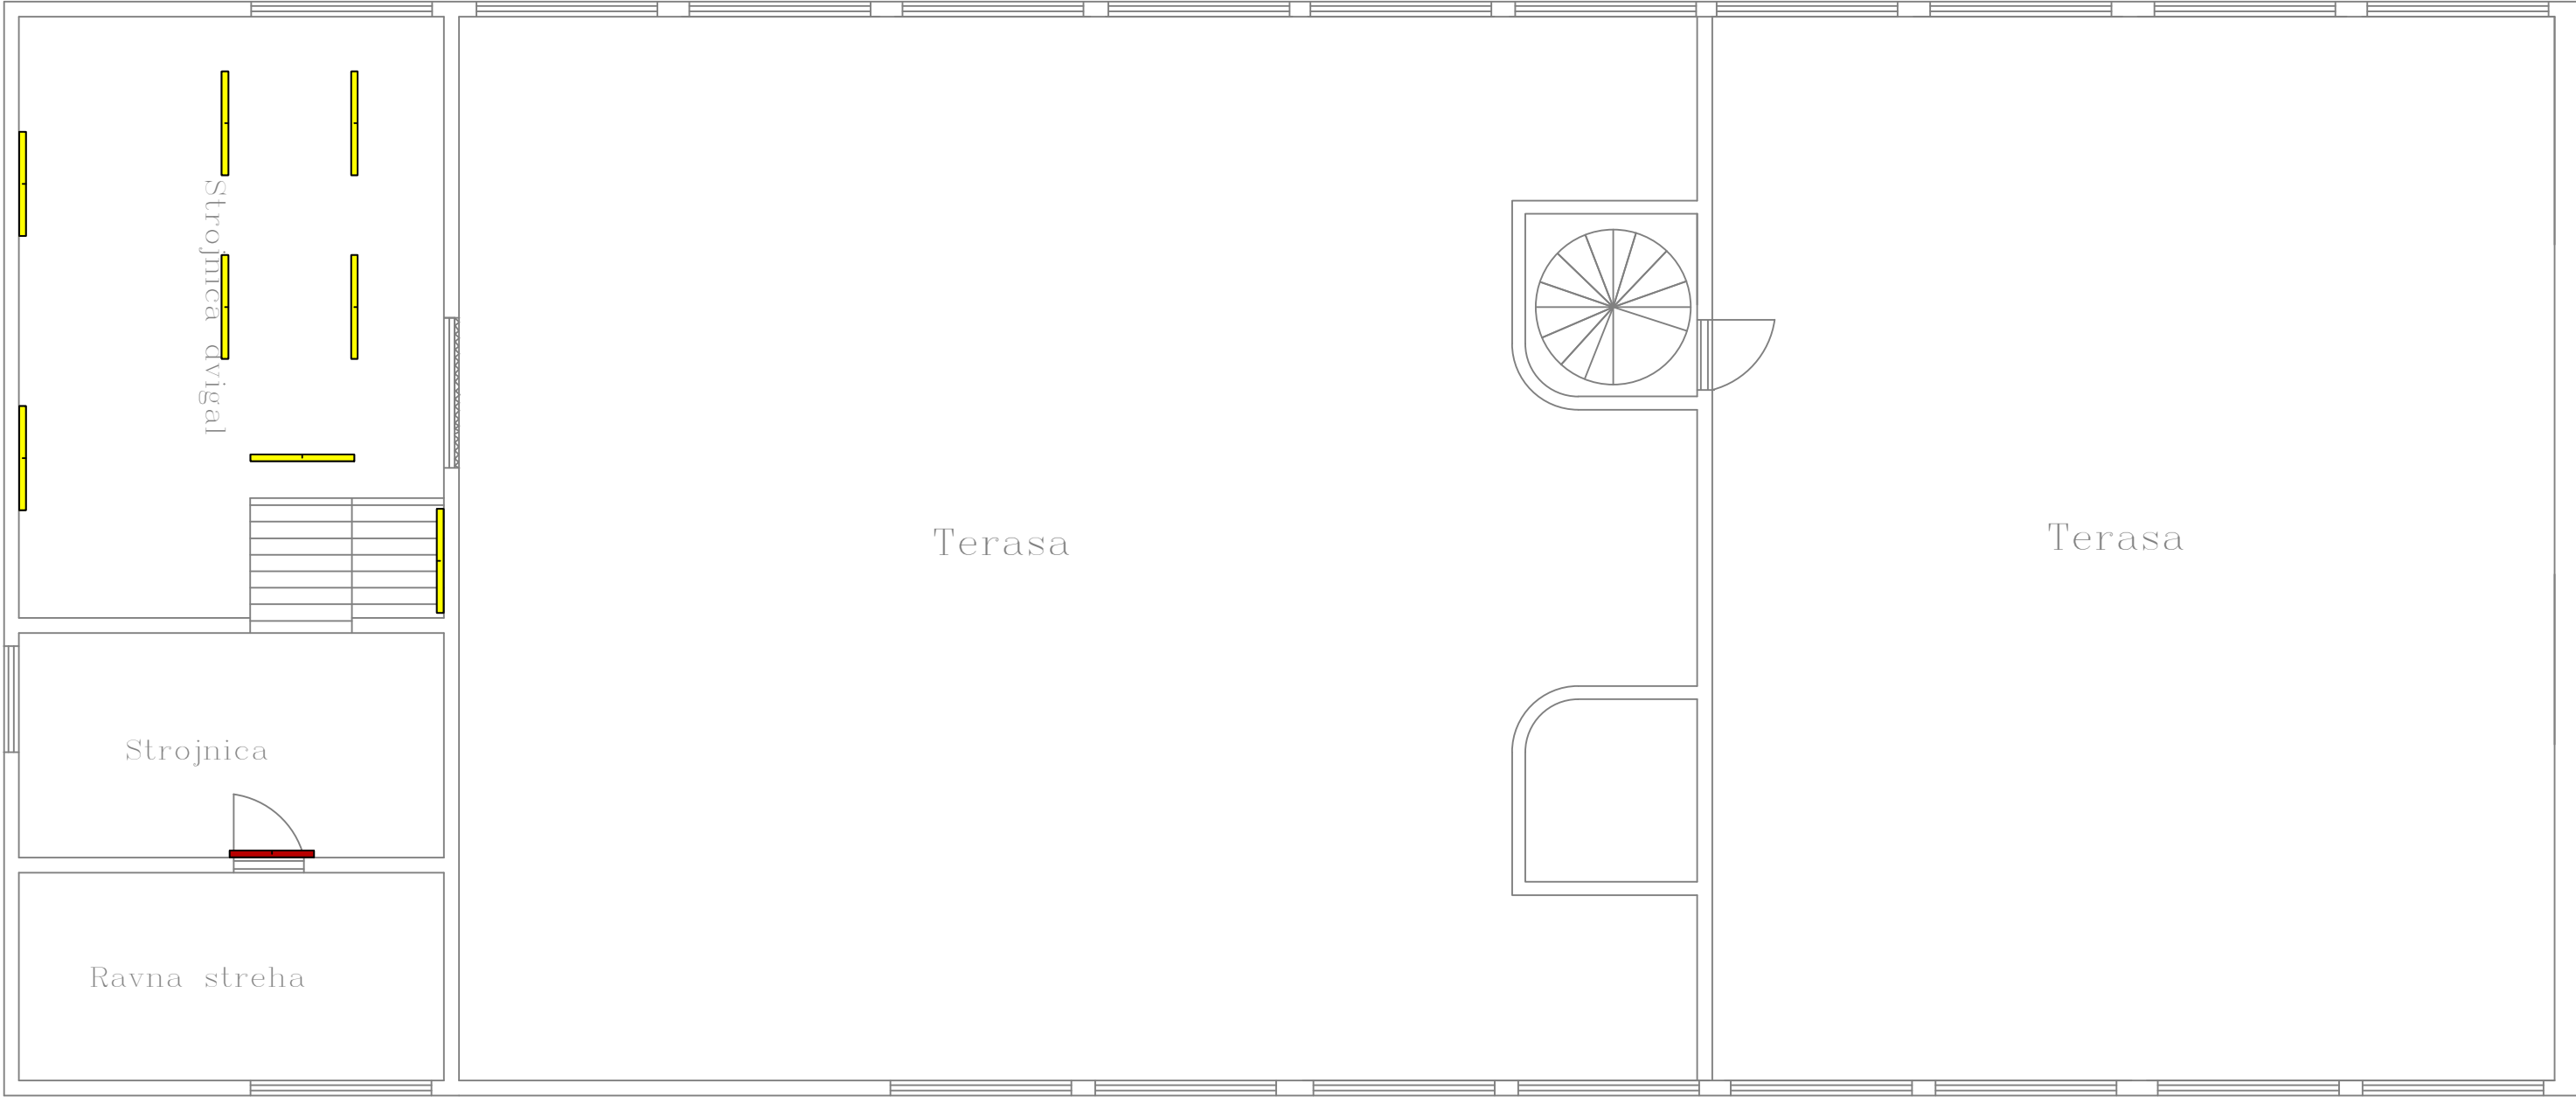

Symbol	Article No	Name	Prt.		Symbol	Article No	Name	Prt.
	S1	106 MC SPEC "DAMPA" PR 2300 lm 20 W 840 100x1250mm IP43 white, S1 verzija	152			S11	Demi C LGOW90 5000 lm 32 W 940 FO 250x1200 mm IP20 white, S1 verzija	261
	S2	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3300 lm 23 W 840 200x1250mm IP43 white, S1 verzija	35			S12	Demi C LGOW90 3300 lm 26 W 940 FO 586x586 mm IP20 white, S1 verzija	24
	S3	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1100 lm 10 W 840 100x600mm IP43 white, S1 verzija	5			S14	Kalis W 55 SOP 2200 lm 20 W 840 L1219 mm FO IP44 white	180
	S4	106 MC SPEC "DAMPA" PR 1600 lm 18 W 840 200x600mm IP43 white, S1 verzija	12			S18	Etea DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white	140
	S5	Kalis W 55 SOP 2550 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP44 white	39			S20	106 MC SPEC "DAMPA" PR 3200 lm 28 W 840 FO 100x1550 mm IP43 white, S1 verzija	63
	S6	5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66	58			S22	106 MC SPEC "DAMPA" PR 5900 lm 49 W 840 FO 300x1550 mm IP43 white, S1 verzija	444
	S6B	5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66	261			S23A	Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white	181
	S6B.1	5700 7000 lm 46 W 840 FO 101x1573mm IP66	30			S24	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1200 mm IP65 white - samo insert LED	24
	S6C	5700 1900 lm 13 W 840 FO 101x620mm IP66	35			S25	Alkon HMP 12200 lm 100 W 840 FO 597x1500 mm IP65 white - samo insert LED	25
	S7	Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white	563			S26	Nitor RV SOP 1150-2200lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220mm IP44 Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO	161 161
	S8.2	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	312 312			S28	Lineled CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	447 447
	S8.3	106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	128 128			S29	Lineled CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white Driver LC 35W 24V FO	489 489
	S8A.2	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 500 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	100 100			S31	Pipes RV 65F 750-1250 lm 5-9 W 150-275 mA 34 V 940 55° IP20 white Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO	17 17
	S8A.3	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 700 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	310 310			S32	Demi C LGOW90 6600 lm 52 W 940 FO 600x1500 mm IP20 white, S1 verzija	139
	S8A.4	106 PL 30120BL DPR 4200 lm 31W 900mA 35V 940 295x1195mm IP54 white 900 mA 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector	20 20			S37	Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, S1 verzija	226
	S10	Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white, S1 verzija	278			S45	Flea Luce Vibe 1 170 lm/W 43-122 W 3000K / 4000K (CRI 70)	3

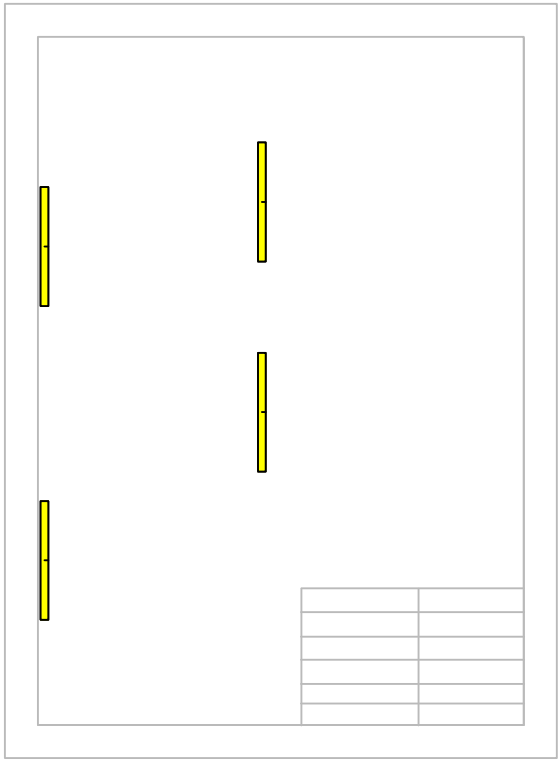

REV 0	PZI	05/2026	
Spr./Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Izdovalec načrta: GEprojekt		GE projekt d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI Tel.: +386 (0) 590 575 60 Fax: +386 (0) 590 575 61 www.ge-projekt.eu	Podatki o projektantu: GE projekt d.o.o. Stegne 21c, 1000 Ljubljana - SI
Vodja projekta: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Pooblaščen inž.: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		št.: E-2424	Dat. podpisa:
Obdelal: Jan Krivec, univ.dipl.inž.el.		Investitor: UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor	
Risal: Erik Markelj, abs.el.		Naziv gradnje: UKC MARIBOR - sanacija splošne razsvetljave	
Pregledal: Blaž Debevc, dipl.inž.el. (UN)		Načrt/naslov risbe: 3 - Načrt električnih inštalacij in opreme Dispozicija obstoječih svetil OB1 - terasa in medetaža	
Datum risbe: 04/2026	Merilo: 1:100	Faza: PZI	Št. risbe: 1
		Št. projekta: 711-2026	Od: 1
		Št. načrta: 3-711-2026-1	Od: 1

a=0.25m²

UKC MB-2026-OB1-PZI-EL-IN - Nova razsvetljava.dwg