


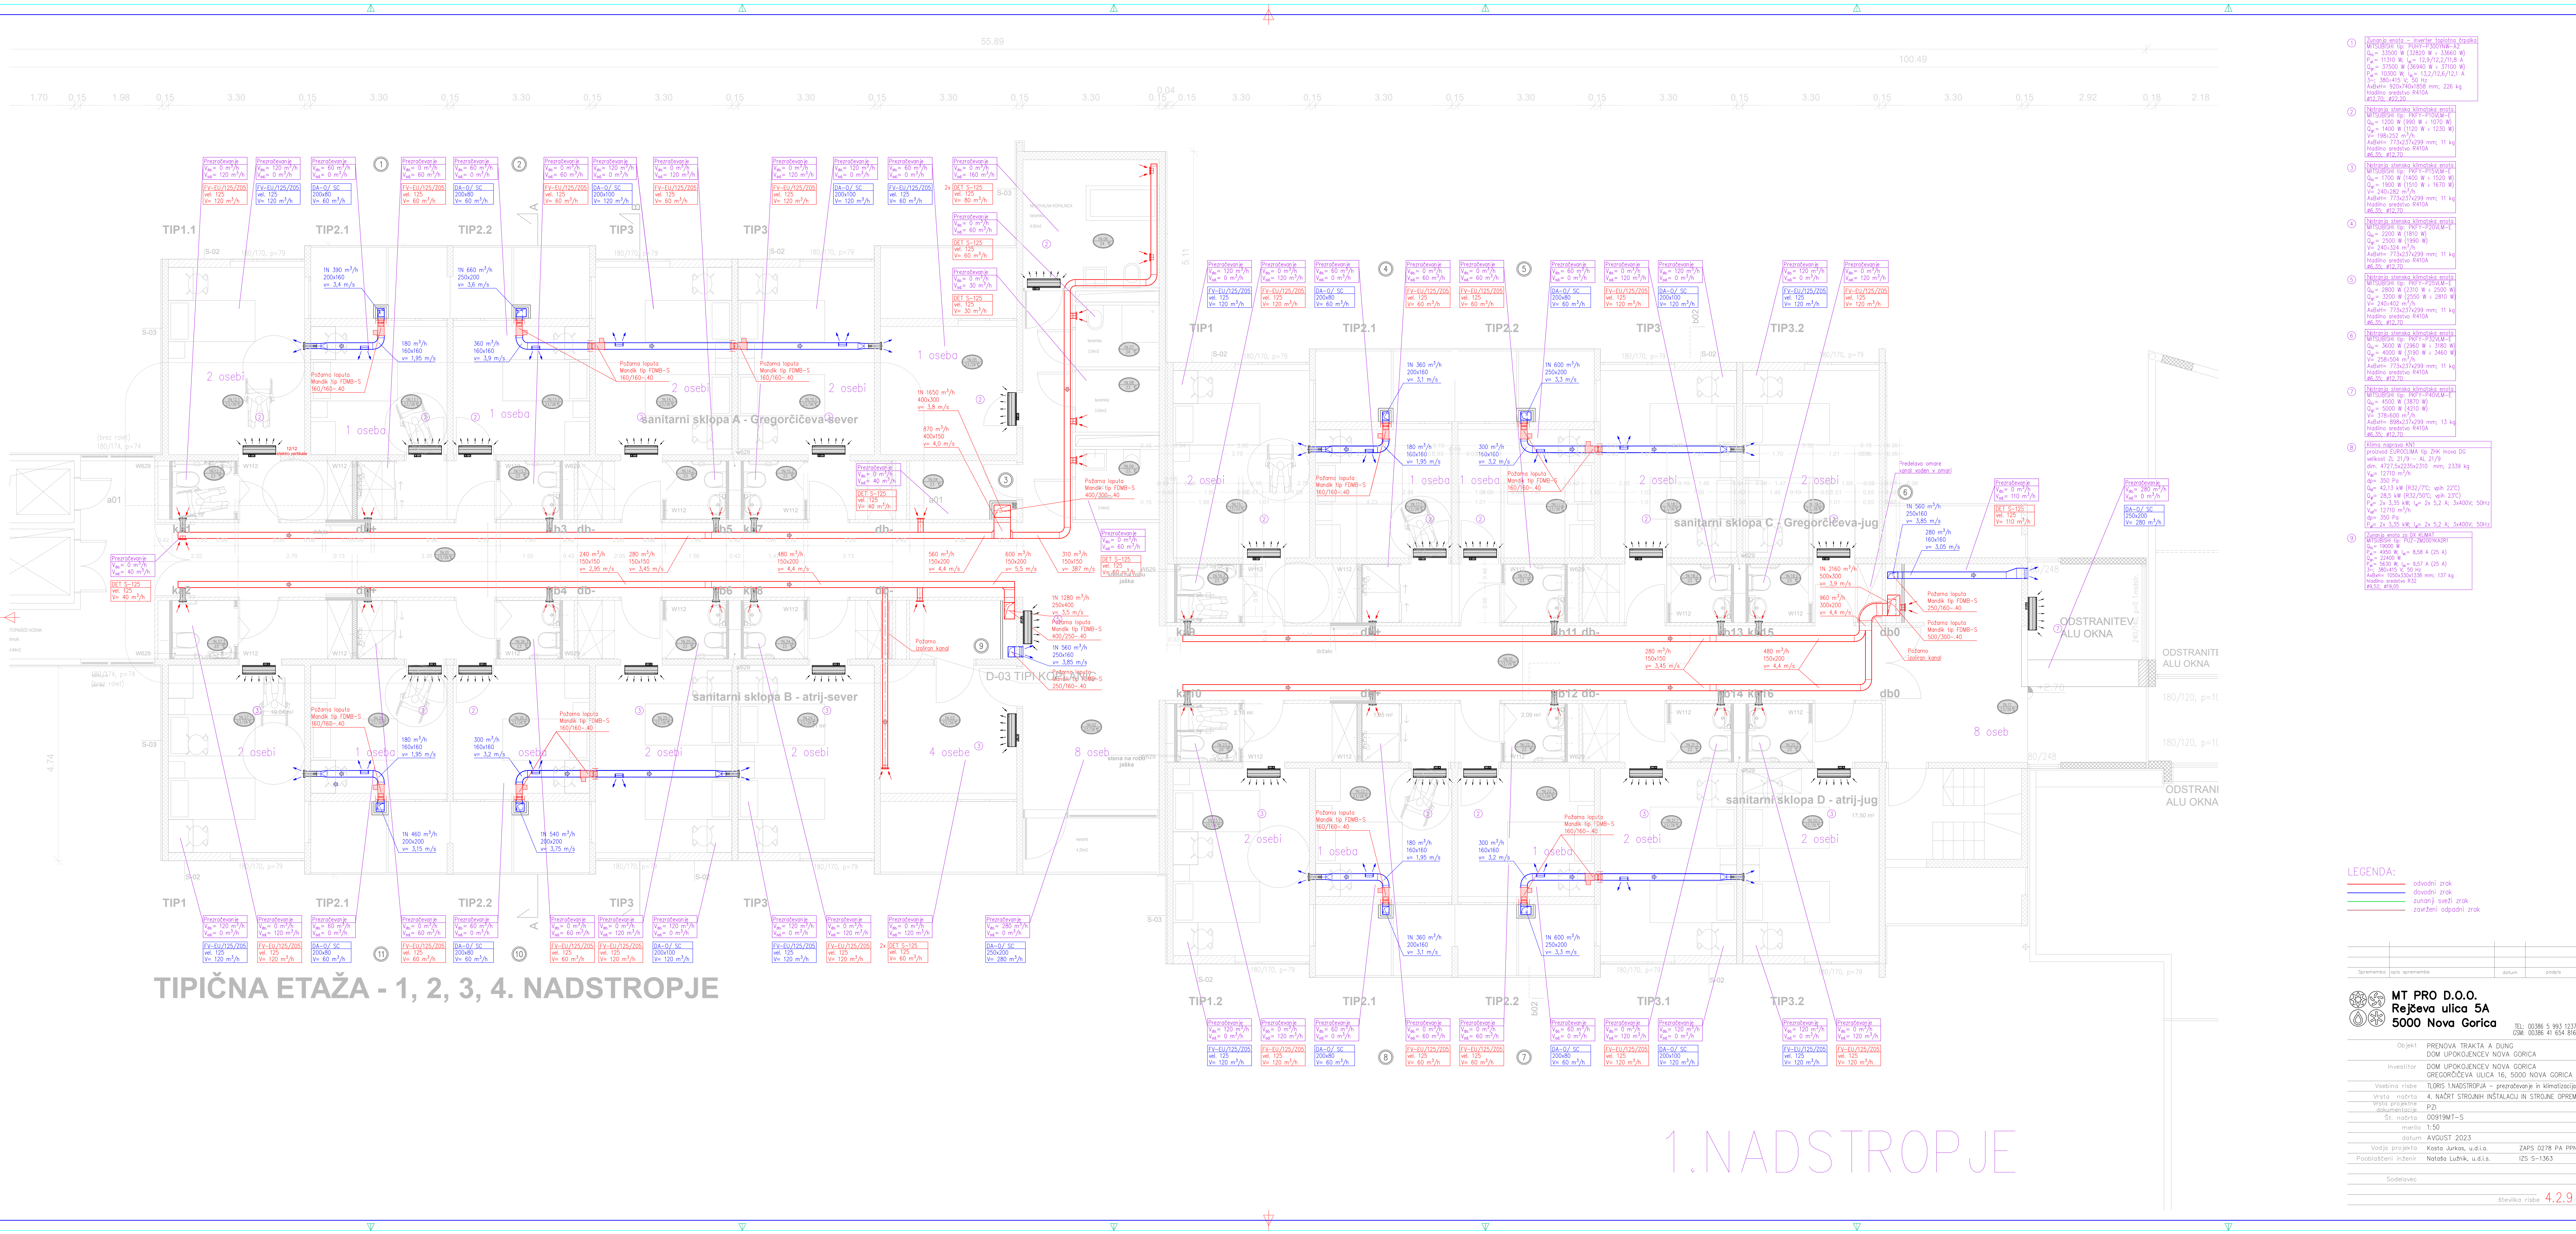

TIPIČNA ETAŽA - 1, 2, 3, 4. NADSTROPJE

- 1. Zbirna enota - inverter tipa: R410A
Q_h = 3150 W (3280 W + 3360 W)
P_h = 1310 W, i_h = 12,9/12,7/11,8 A
Q_c = 2700 W (2690 W + 5700 W)
P_c = 1030 W, i_c = 13,2/12,6/12,1 A
S_c = 380x415 x 50 Hz
A_h = 920x740x1858 mm; 226 kg
Hladilno sredstvo R410A
#12.70, #22.20
- 2. Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: RPT-P250VM-E
Q_h = 1200 W (980 W + 1070 W)
Q_c = 1400 W (1120 W + 1230 W)
V_h = 198/252 m³/h
A_h = 773x237x299 mm; 11 kg
Hladilno sredstvo R410A
#6.35, #12.70
- 3. Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: RPT-P250VM-E
Q_h = 1700 W (1400 W + 1520 W)
Q_c = 1900 W (1510 W + 1670 W)
V_h = 240/282 m³/h
A_h = 773x237x299 mm; 11 kg
Hladilno sredstvo R410A
#6.35, #12.70
- 4. Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: RPT-P250VM-E
Q_h = 2500 W (1810 W)
Q_c = 2500 W (1990 W)
V_h = 240/324 m³/h
A_h = 773x237x299 mm; 11 kg
Hladilno sredstvo R410A
#6.35, #12.70
- 5. Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: RPT-P250VM-E
Q_h = 2800 W (2310 W + 2500 W)
Q_c = 3020 W (2500 W + 2810 W)
V_h = 240/402 m³/h
A_h = 773x237x299 mm; 11 kg
Hladilno sredstvo R410A
#6.35, #12.70
- 6. Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: RPT-P250VM-E
Q_h = 3400 W (2960 W + 3180 W)
Q_c = 4000 W (3190 W + 3460 W)
V_h = 258/354 m³/h
A_h = 773x237x299 mm; 11 kg
Hladilno sredstvo R410A
#6.35, #12.70
- 7. Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: RPT-P250VM-E
Q_h = 4500 W (3870 W)
Q_c = 5000 W (4210 W)
V_h = 378/490 m³/h
A_h = 898x237x299 mm; 13 kg
Hladilno sredstvo R410A
#6.35, #12.70
- 8. Klima naprava KNT
proizvajalnik: CARRIER tip: R410A
velikost: ZL 21/9 - AL 21/9
dim. 4727x522x523 mm; 2339 kg
V_h = 1270 m³/h
Q_h = 350 Pa
P_h = 28,13 kW (R32/72°C, volh 22°C)
P_c = 28,5 kW (R32/50°C, volh 23°C)
P_h = 2x 3,35 kW, i_h = 2x 5,2 A; 3x400V; 50Hz
V_h = 1270 m³/h
Q_h = 350 Pa
P_c = 2x 3,35 kW, i_c = 2x 5,2 A; 3x400V; 50Hz
- 9. Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: RPT-P250VM-E
Q_h = 1600 W
Q_c = 1800 W (1410 W + 1590 W)
V_h = 198/252 m³/h
A_h = 773x237x299 mm; 11 kg
Hladilno sredstvo R410A
#6.35, #12.70

- LEGENDA:
- odvodni zrak
 - dovodni zrak
 - zunanji sveži zrak
 - završeni odpadni zrak

Sprememba	opis spremembe	datum	podpis
 MT PRO D.O.O. Režjeva ulica 5A 5000 Nova Gorica		TEL: 02036 5 993 1237 GSM: 02036 41 634 816	
Objekt	PRENOVA TRAKTA A DUNG DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA		
Investitor	DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA GREGORČEVA ULICA 16, 5000 NOVA GORICA		
Vsebinska risba	TLORIS 1.NADSTROPJA - prerazdeljevanje in klimatizacija		
Vrsta načrta	4. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME		
Vrsta projekta	PZI		
St. načrta	00919MT-S		
merilo	1:50		
datum	AVGUST 2023		
Vodja projekta	Kosta Jurkos, u.d.i.a.	ZAPS 0278 PA PPN	
Pooblaščen inženir	Natasha Lutzik, u.d.i.a.	I2S S-1363	
Sodelavec			
	Številka risbe		4.2.9