



KRIŽANJA KOMUNALNIH VODOV

Križanje energetskega kabla s TK vodom

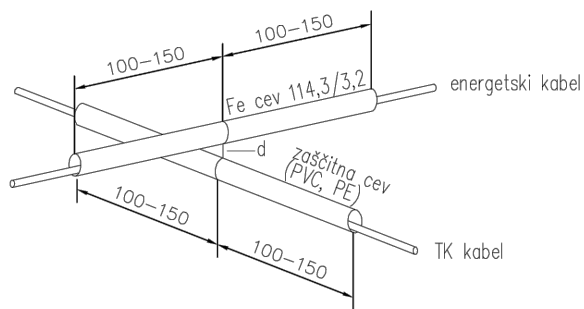


d > 30cm za kable 1kW
d > 50cm za kable 1-35kW
kot križanja min. 45-90

Paralelni potek energetskega kabla in TK voda

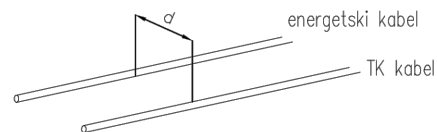


d > 50cm za kable do 20kW
d > 100cm za kable nad 20kW

Križanje energetskega kabla s kanalizacijo

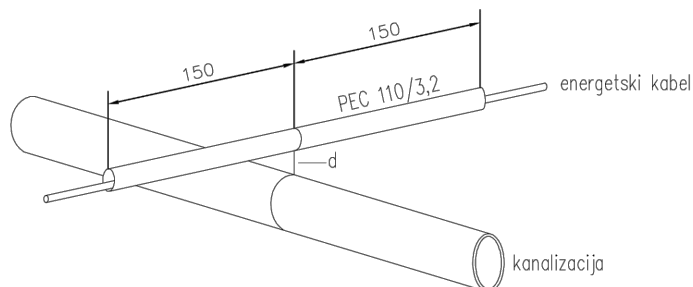


d > 30cm za priključno kanalizacijo
d > 50cm za magistralno kanalizacijo

Paralelni potek energetskega kabla in kanalizacije

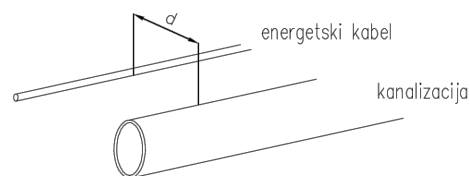


d > 50cm za priključno kanalizacijo
d > 150cm za magistralno kanalizacijo

Križanje energetskega kabla z vodovodom

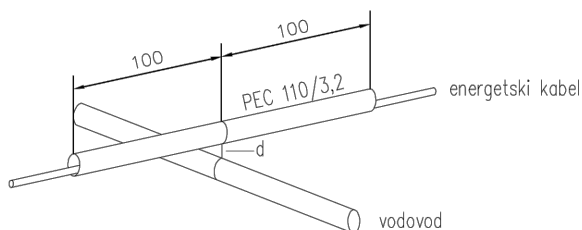


d > 30cm za priključni vodovod
d > 50cm za magistralni vodovod

Paralelni potek energetskega kabla in vodovoda

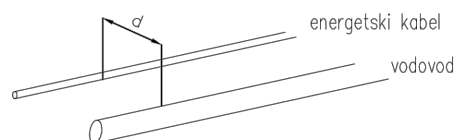

d > 50cm za priključni vodovod
d > 150cm za magistralni vodovod

Prehod kabla skozi cevi

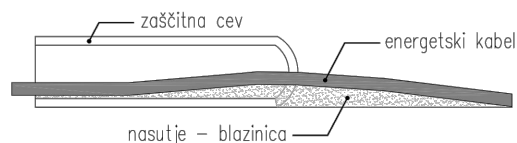

Oddaljenost energetskega kabla od drevja (drevoreda)

