



PREREZ

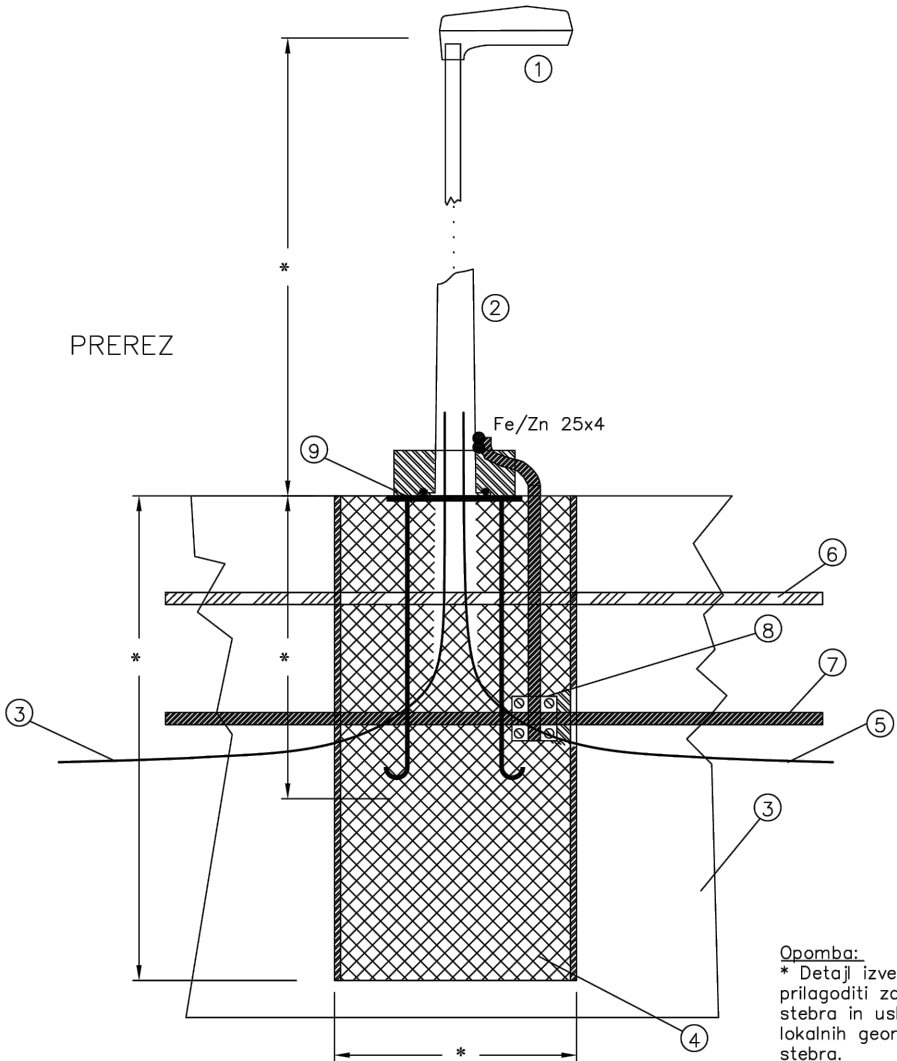

- 1 SVETILKA
- 2 STEBER
- 3 UTRJENO ZASUTJE
- 4 BETON
- 5 KABEL JR V CEVI SF
- 6 PVC OPOZORILNI TRAK
- 7 Fe/Zn 25x4 mm
- 8 KRIŽNA SPONKA
- 9 SIDRNA PLOŠČA S SIDRI (SESTAVNI DEL KANDELABRA)

Opomba:
* Detajl izvedbe in dimenzije temelja je potrebno prilagoditi zahtevam proizvajalca dejansko dobavljenega stebra in uskladiti s statičnim izračunom z upoštevanjem lokalnih geomehanskih lastnosti terena posameznega stebra.


ODMIKI V PRIMERU VZPOREDNEGA POTEKA NN ENERGETSKIH IN
ŠIBKOTOČNIH VODOV - PREČNI PREREZ

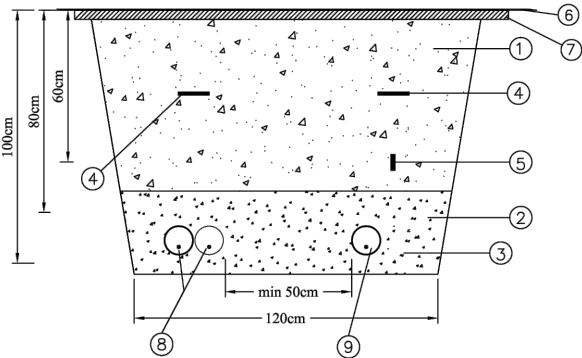

1. UTRJENO ZASUTJE
2. PESEK
3. PVC CEV fi=110mm
4. PVC OPOZORILNI TRAK
5. Fe/Zn 25x4 mm
6. PESEK
7. BETONSKA PODLOGA
8. TELEKOMUNIKACIJSKI KABLI (ŠIBKI TOK)
9. NN ENERGETSKI KABLI

OPOMBA:
HORIZONTALEN RAZMAK MED ŠIBKOTOČNIM
KABLOM (KATV, TELEFONSKI KABEL) IN NN
ELEKTROENERGETSKIM KABLOM MORA ZNAŠATI
VSAJ 50CM.

DETALJ POLAGANJA KABLOV V ZEMLJO V PRIMERU
KRIŽANJA Z 20kV ENERGETSKIM VODOM

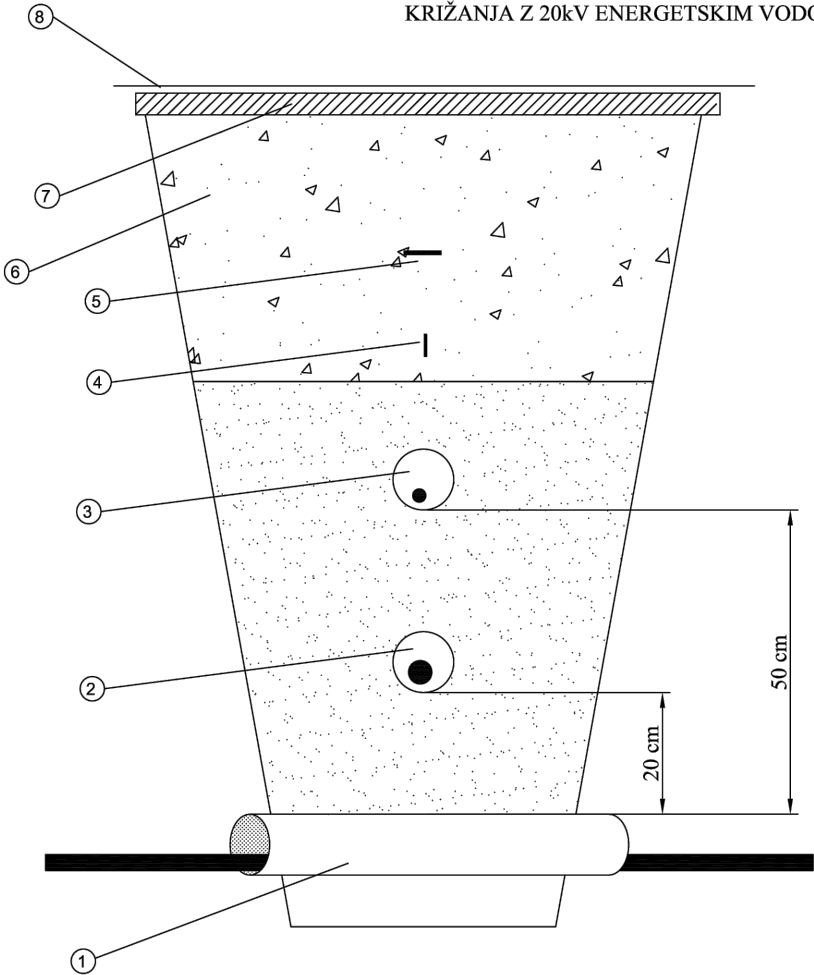

1. 20 kV ENERGETSKI KABEL V CEVI
2. NN 230/400V ENERGETSKI KABEL V CEVI
3. TELEKOMUNIKACIJSKI/ ŠIBKOTOČNI KABEL V CEVI
4. Fe/Zn 25x4 mm
5. PVC OPOZORILNI TRAK
6. PESEK
7. NABITA ZEMLJA
8. BETONSKA PODLOGA
9. ASFALT

OPOMBA:
ZA VSE POSEGE JE POTREBNO PRIDOBITI USTREZNA SOGLASJA
LASTNIKOV ZEMLJIŠČ IN OSTALIH MOREBITNIH UPRAVLJALCEV
ZEMLJIŠČ IN NAPRAV, KJER SO POSEGI PREDVIDENI

