

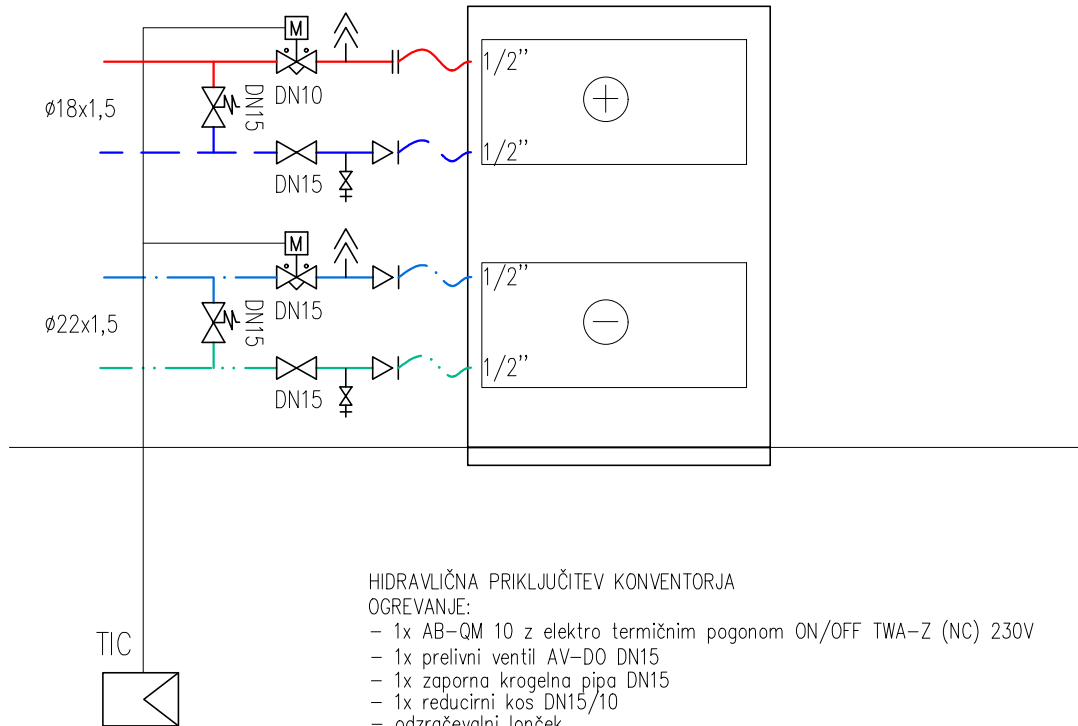
(K2)

CCN 33+1

 $Q_{hs,t}=2,07/2,80 \text{ kW (8/13}^{\circ}\text{C, med)}$ $Q_g=1,0 \text{ kW (55/45}^{\circ}\text{C, min)}$ $P_{el}=66\text{W; } 1 \times 230\text{V} \sim / 50\text{Hz}$

(K1)

CCN 13+1

 $Q_{hs,t}=0,79/1,04 \text{ kW (8/13}^{\circ}\text{C, med)}$ $Q_g=0,50 \text{ kW (50/45}^{\circ}\text{C, min)}$ $P_{el}=66\text{W; } 1 \times 230\text{V} \sim / 50\text{Hz}$ 

HIDRAVLIČNA PRIKLJUČITEV KONVENTORJA

OGREVANJE:

- 1x AB-QM 10 z elektro termičnim pogonom ON/OFF TWA-Z (NC) 230V
- 1x prelivni ventil AV-DO DN15
- 1x zaporna krogelna pipa DN15
- 1x reducirni kos DN15/10
- odzračevalni lonček
- izpustna pipica

HIDRAVLIČNA PRIKLJUČITEV KONVENTORJA

HLAJENJE:

- 1x AB-QM 15 z elektro termičnim pogonom ON/OFF TWA-Z (NC) 230V
- 1x prelivni ventil AV-DO DN15
- 1x zaporna krogelna pipa DN15
- 2x reducirni kos DN15/10
- odzračevalni lonček
- izpustna pipica

LEGENDA MEDIJEV

- centralno ogrevanje dovod
- centralno ogrevanje povratek
- centralno hlajenje dovod
- centralno hlajenje povratek

BIRO MARTINA PREZELJ S.P.PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN
TEHNIČNO SVETOVANJE

Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA Polje 40, 6310 Izola			
	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum
Odg.v.proj.	J. KRIVC, gr. teh.	A-9092		
Odg.proj.	M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.	S-1661		
Spr/Rev.	Opis spremembe	Podpis	Datum	

Objekt:

SB IZOLA
PROSTORI ZA PET CT V DTS1

Vrsta načrta:

STROJNE INSTALACIJE
CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE

Naslov risbe:

HEMA HIDRAVLIČNE
PRIKLJUČITVE KONVEKTORJEV

št. nač.:

685/2024

Faza:

PZI

LIST:

1.2

Datum: OKTOBER 2024

Merilo: 1 : x