


Hlajenje PET CT
m=1,51 l/s, dp=50 Pa
Qh=29 kW (8/13°C)

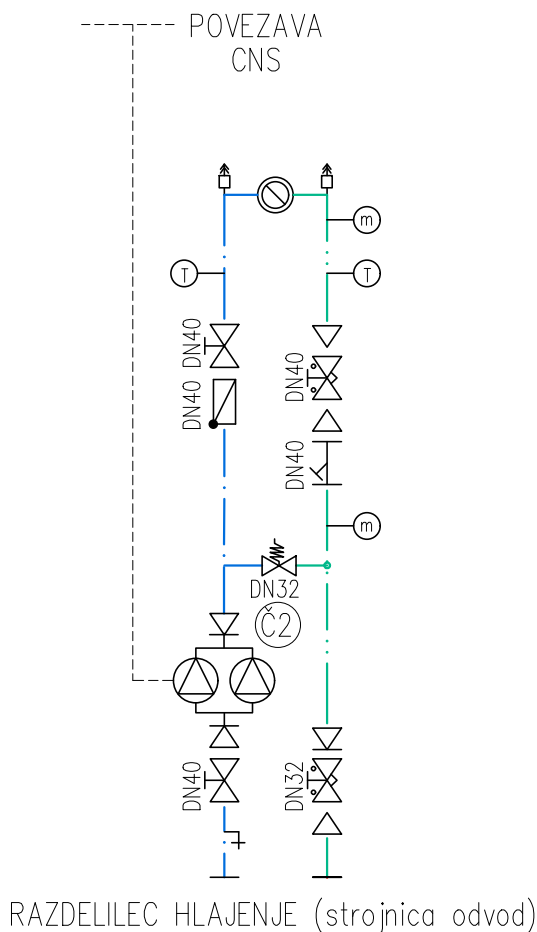

LEGENDA MEDIJEV

- centralno hlajenje dovod
- - - centralno hlajenje povratek

LEGENDA STROJNE OPREME

Č2- Obtčna črpalka Wilo Stratos Maxo D 40/0,5-8
m=1,51 l/s, dp=50 Pa
Pel=7-280 W; 1x230v~/50Hz

BIRO MARTINA PREZELJ S.P. PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE					Objekt: SB IZOLA PROSTORI ZA PET CT V DTS1	
Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA Polje 40, 6310 Izola				Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE	
	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum	Naslov risbe: HEMA DISTRIBUCIJSKIH SKLOPOV	
Odg.v.proj.	J. KRIVC, gr. teh.	A-9092				
Odg.proj.	M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.	S-1661			št. nač.: 685/2024 Faza: PZI	
					LIST: 1.3	
Spr/Rev.	Opis spremembe	Podpis	Datum	Datum: OKTOBER 2024	Merilo: 1 : x	