


HIDRAVLIČNA PRIKLJUČITEV GRELNIK:


- prelivni ventil STAD DN25, m=1,72 m3/h
- 3-potni regulacijski ventil DN25, kvs 10
mot. pogon AC/DC 24V, DC 0...10 V
- Obična črpalka Wilo Stratos Pico 30/0,5-6
Q=1,72 m3/h, dp=35 kPa
Pel=40 W; 1x230v~/50Hz

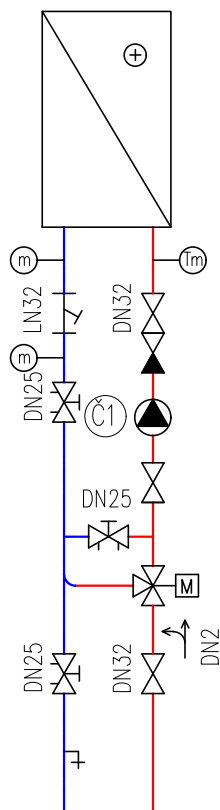

GRELNIK:
t=55/45° C
Q=19,74 kW
dp=8,80 kPa

HIDRAVLIČNA PRIKLJUČITEV HLADILNIK:

- prelivni ventil STAD DN40, m=7,95 m3/h
- 2-potni dušilni ventil DN40, kvs 25
mot. pogon AC/DC 24V, DC 0...10 V
- Obična črpalka Wilo Stratos Maxo 50/0,5-9
Q=7,95 m3/h, dp=52 kPa
Pel=10-550 W; 1x230v~/50Hz

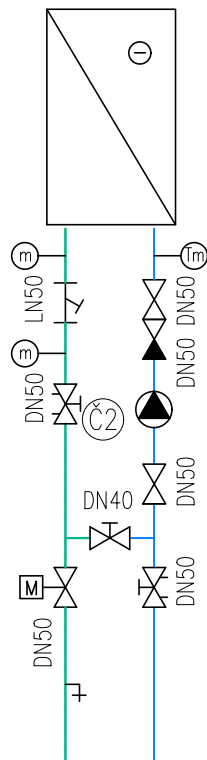

HLADILNIK:
t=8/13° C
Q=43,44 kW
dp=28,71 kPa

LEGENDA MEDIJEV

- centralno ogrevanje dovod
- centralno ogrevanje povratek
- centralno ogrevanje/hlajenje dovod
- centralno ogrevanje/hlajenje povratek

BIRO MARTINA PREZELJ S.P. PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE					Objekt: SB IZOLA PROSTORI ZA PET CT V DTS1	
Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA Polje 40, 6310 Izola				Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE	
	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum	Naslov risbe:	
Odg.v.proj.	J. KRIVC, gr. teh.	G-9029			SHEMA REGULACIJSKIH SKLOPOV KLIMATA	
Odg.proj.	M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.	S-1661				
					št. nač.: 685/2024	Faza: PZI
Spr/Rev.	Opis spremembe	Podpis	Datum	Datum: OKTOBER 2024	Merilo:	LIST: 1.4