

Pregled dostopnosti objektov z ukrepi za izboljšanje dostopnosti

PARKS1, Davčna ulica 1

NAROČNIK

PARKS1
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

IZDELOVALEC

Taktil Pro d.o.o.
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana

AVTOR POROČILA

DATUM

22. november 2025

00 DOSTOPNOST IN UPORABNOST GRAJENEGA OKOLJA	1
<i>00.1 Splošno</i>	<i>1</i>
<i>00.2 Standard projektiranja</i>	<i>2</i>
01 DOSTOP DO OBJEKTA	3
<i>01.1 Parkirna mesta</i>	<i>3</i>
<i>01.2 Vhodna točka</i>	<i>6</i>
<i>01.3 Informacijska točka</i>	<i>10</i>
02 VERTIKALNE KOMUNIKACIJE	12
<i>02.1 Dvižna ploščad</i>	<i>12</i>
<i>02.2 Stopnice</i>	<i>13</i>
<i>02.3 Evakuacija gibalno oviranih oseb</i>	<i>15</i>
03 NOTRANJI PROSTORI	16
<i>03.1 Sanitarni prostori</i>	<i>16</i>
<i>03.2 Usmerjevalni sistemi</i>	<i>20</i>
04 POPIS UKREPOV FINANČNA UPRAVA	22
05 POPIS UKREPOV FINANČNI URAD	23
06 POPIS UKREPOV GARAŽA	24

00 DOSTOPNOST IN UPORABNOST GRAJENEGA OKOLJA

00.1 Splošno

Osebe s funkcionalno oviranostjo se pogosto srečujejo s težavami pri dostopanju do objektov in storitev. Po **Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)** mora biti dostopnost do blaga in storitev omogočena vsem ljudem, ne glede na njihovo oviranost. Skrajni zakonsko določeni rok za izvedbo prilagoditev je december 2025. Različne vrste oviranosti se v večji ali manjši meri lahko odražajo pri široki populaciji prebivalstva.

Gibalno ovirani niso le ljudje na invalidskem vozičku, so tudi vsi tisti, ki imajo pri gibanju težave, npr. težko hodijo in zato potrebujejo oprijemala na stopnišču (npr. starejši ljudje). Nekatere gibalne oviranosti so le začasne (družina z otroškim vozičkom, oseba z zlomljeno nogo ...), druge pa stalne.

Okvare vida se glede na stopnjo okvare delijo na slabovidnost in slepoto, za vsako od skupin pa so prilagoditve različne. Za slepe osebe, ki pri orientaciji uporabljajo belo palico, so pomembne talne taktilne oznake in reliefen tisk oz. napisi v brajici, za slabovidne pa ustrezni kontrasti, velikost črk na tablah, osvetlitev prostorov.

Okvare sluha se lahko odražajo v razponu od naglušnosti do popolne gluhosti. Osebam z delno okvaro sluha pri razumevanju pomagajo tehnični pripomočki, tako za naglušne kot za gluhe osebe pa so pomembne jasne informacijske in usmerjevalne table, saj jim glavno oviro predstavlja komunikacija.

Pregled stavb in priporočeni ukrepi za izboljšanje dostopnosti sledijo standardom:

- **SIST ISO 21542 - Gradnja stavb**
- **Dostopnost in uporabnost grajenega okolja**
- **SIST 1186 - Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne**
- **Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)**

Pri analizi dostopnosti in priporočilu ukrepov je upoštevana specifičnost spomeniško zaščenega objekta. Predlagani ukrepi so sorazmerni s potrebami za ureditev dostopnosti.

Objekt, ki je predmet obravnave, spada med objekte, ki so pod enakimi pogoji dostopni vsem, skladno s **Pravilnikom o univerzalni graditvi in rabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18)**. Skladno z zahtevami predpisov o univerzalni gradnji in rabi objektov je treba omogočiti dostop za vse vrste funkcionalno oviranih oseb.

00.2 Standard projektiranja

1. Ustrezne dimenzije in funkcionalna zasnova vhodov, prehodov in poti v objektu, da ga lahko uporabljajo osebe na invalidskem vozičku s spremstvom. Vsem se omogoča neovirano in samostojno gibanje ter orientacijo po vseh površinah, ki so namenjene pešcem, posamezni grajeni elementi ne smejo predstavljati ovir in nevarnosti pri gibanju na površinah, ki so namenjene pešcem, vsem se omogoča dostop do objektov praviloma po isti poti, če to tehnično ni izvedljivo, pa po drugi najbližji izvedljivi poti.

2. Predvideti kompleksno taktilno vodenje, ki je sistem standardnih talnih taktilnih oznak, sestavljen iz vodilnih, opozorilnih in obvestilnih oznak, ki se uporablja za vodenje čez prostore z zahtevno orientacijo, z veliko gostoto ljudi ali prometa. Standardne taktilne oznake so taktilne oznake, kot jih določa standard SIST 1186:

- *talni taktilni vodilni sistem je sistem, ki izboljšuje varnost in omogoča gibanje osebam z okvarami vida ter ga sestavljajo taktilne oznake in robovi, dopolnjujejo pa drugi elementi (npr. zvočni moduli na semaforjih),*
- *vodilna taktilna oznaka je taktilna in vizualna oznaka, ki osebam z okvarami vida nakazuje smer gibanja, kjer je orientacija zahtevna.*

3. Predvideti ustrezne mehanske dvizžne naprave, s katerimi se trajno premaguje višinske razlike (npr. dvigala, navpične in stopniščne dvizžne ploščadi, stopniščna dvigala ali tekoče steze).

4. Dimenzije stopnic in obliko nastopnih ploskev oblikovati tako, da so ustrezne višine (največ 15 cm) in brez previsnih robov, ter ustrezne protizdrsnosti. Stopnice oziroma stopnišča morajo biti oblikovani tako, da je omogočena dobra vizualna zaznava roba, v sistemih kompleksnega taktilnega vodenja in pred vhodi v objekte pa morajo biti stopnišča opremljena tudi s talnimi taktilnimi oznakami

5. Pri projektiranju objektov, dostopnih vsem ljudem, se upošteva naslednje:

- *vsem se zagotavlja vstop v objekt na istem mestu ali blizu njega, oblikovan in opremljen tako, da ga lahko tudi osebe z okvarami vida enostavno najdejo in uporabljajo. Če pri objektih, ki se rekonstruirajo, vzdržujejo ali se jim spreminja namembnost, to ni mogoče zagotoviti, mora biti na primernem mestu ob vhodu v objekt nameščen video signal za vzpostavitev stika z uslužbencem oziroma zvočni signal z možnostjo branja informacij,*
- *vsem se zagotavlja samostojno gibanje in orientacijo, pri čemer grajeni in premični elementi ne smejo predstavljati ovire pri gibanju,*
- *stopnice oziroma stopnišča morajo biti oblikovani tako, da je omogočena dobra vizualna zaznava roba, v sistemih kompleksnega taktilnega vodenja pa morajo biti stopnišča opremljena tudi s talnimi taktilnimi oznakami,*
- *minimalna svetla širina vhodnih vrat objekta je 0,9 m, višina praga je največ 1,5 cm, prehod med opremo pa najmanj 0,8 m,*
- *vsem se zagotavlja uporaba naprav, ki omogočajo samostojno uporabo objekta,*
- *alarmne naprave morajo biti opremljene s svetlobnim in zvočnim signalom.*

6. Pri gradnji objektov, dostopnih vsem ljudem, ki se rekonstruirajo ali novo gradijo, je obvezna vgradnja mehanskih dvizžnih naprav, razen če bi bil poseg tehnično neizvedljiv ali bi predstavljal nesorazmerni strošek. V takšnem primeru je dovoljena uporaba stopniščnih vzpenjalcev ali podobnih naprav.


7. Prostor, namenjen poslovanju s strankami, morajo imeti najmanj en pult za delo s strankami oblikovan tako, da je zaščiten pred hrupom ter da omogoča dostop, uporabo in komunikacijo vsem. **Najmanj na enem pultu je treba vgraditi indukcijsko slušno zanko in zagotoviti tehnično nadomestilo.** V objektih z informacijskim pultom mora biti ta označen tako, da je dobro osvetljen in viden iz smeri vhoda. Če je oddaljen več kot 5 m od vhodnih vrat, mora do njega voditi talna taktilna oznaka.

V prostorih za stranke, kjer se informacije posredujejo preko ozvočenja, je treba zagotoviti posredovanje teh tudi prek indukcijske slušne zanke ter vidno, z možnostjo ponovnega branja. Informacijske table, orientacijske oznake in druge informacije morajo biti lahko razumljive in na takem mestu, ki je dostopno vsem.

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.1 Parkirna mesta

- Dostopna parkirna mesta morajo biti čim bližje glavnemu vhodu in jasno označena s talno ter navpično signalizacijo.
- Na vhodu v parkirišče mora biti tabla z usmeritvami in simbolom dostopnosti.
- Število mest je odvisno od velikosti parkirišča, npr. 1 za do 10 mest, 4 za do 50 itd.; več jih je priporočeno pri posebnih objektih (npr. bolnišnice).
- Dodatna mesta naj bodo na voljo za vozila z otroškimi vozički.
- Površina mora biti ravna in trdna, brez višinskih razlik nad 5 mm, z nagibom manj kot 1:50.
- Klančina do višje pešpoti naj bo široka najmanj 1.000 mm, z nedrsečo in označeno površino ter taktilnimi oznakami.
- Višina vhoda v notranja parkirišča mora biti vsaj 2.400 mm, z označeno višino na vhodu.
- Če ni dostopnih notranjih mest, mora biti to navedeno zunaj parkirišča.
- Parkirna mesta naj bodo čim bližje vhom in dvigalom; če niso na isti ravni, je potreben dostopen dvigalo ali rampa.
- Priporočene so brezkontaktne možnosti plačila; plačilni avtomati morajo biti dostopni in varni za vse uporabnike.

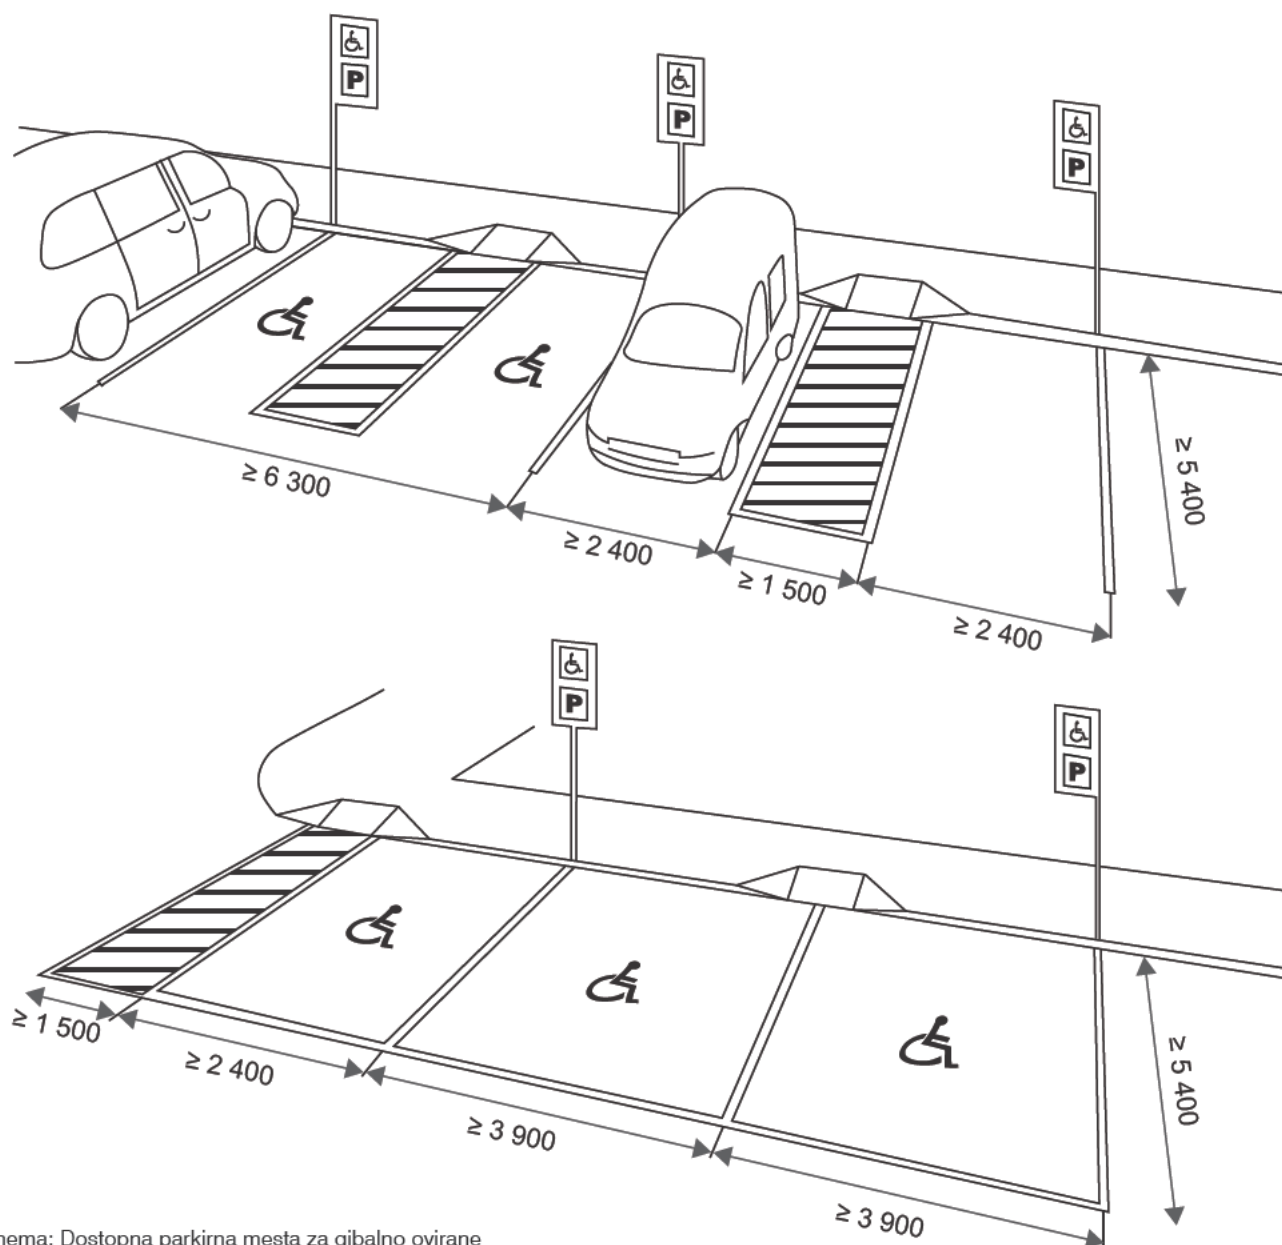

Shema: Dostopna parkirna mesta za gibalno ovirane

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.1 Parkirna mesta



Dostopno parkirno mesto je dovolj veliko, vendar nepravilno umeščeno. Odstavna pasova sta širine 110 cm, Standard SIST ISO predpisuje minimalno širino odstavnega pasu; 150 cm. Za varen dostop do pločnika je potrebno vzpostaviti poglobljen robnik na koncu odstavnega pasu. Priporočamo novo horizontalno oznako parkirnega mesta z enim odstavnim pasom širine 150 cm.



Manjka vertikalna oznaka prilagojenega parkirnega mesta za gibalno ovirane. Standard SIST ISO 21542 predpisuje, da mora spodnji rob vertikalne oznake biti na višini vsaj 210 cm nad tlemi. Priporočamo, da se vertikalna oznaka za prilagojeno parkirno mesto vzpostavi nad obstoječim znakom za parkirišče.



01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.1 Parkirna mesta



Prilagojena parkirna mesta v podzemni garaži so primerne velikosti, manjkajo vertikalne oznake. Vertikalne oznake se namestijo na betonske stene / stebre, zato ne predstavljajo nevarne višinske ovire. Znaki se morajo namestiti na dovolj visoki višini, da bodo vidni, vendar ne tako, da bo pogled na njih ovirale cevi oz. inštalacije.

V vsaki podzemni etaži so tri prilagojena parkirna mesta.

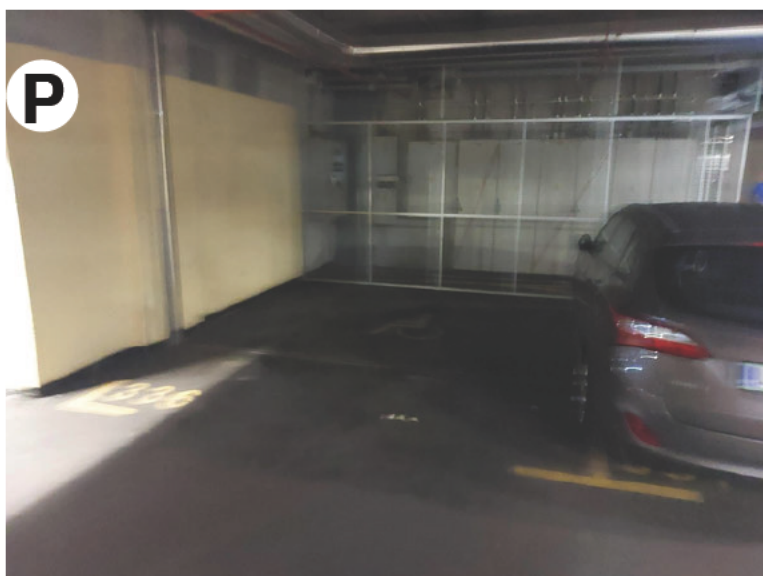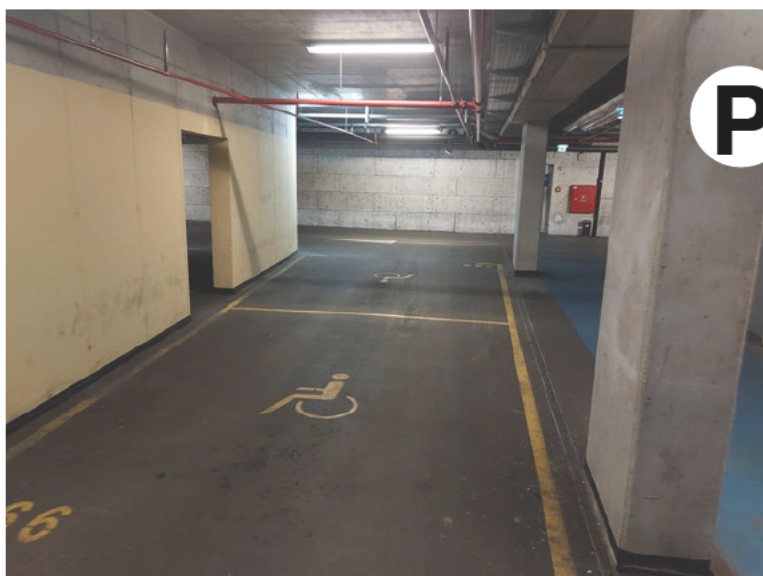

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.2 Vhodna točka

- Glavni vhod, ki je brez ovir in je jasno prepoznaven oziroma dobro označen;
- Stranski vhod v primeru nedostopnega glavnega vhoda, ki je dobro označen;
- Dovolj velik prostor za manevriranje pred vhodom;
- Ravna in neдрseča površina pred vhodom;
- Označitev vhoda z informacijami (simboli) o fizični in komunikacijski dostopnosti notranjih prostorov;
- Dobra osvetlitev vhoda;
- Nadstrešek nad vhodom oziroma zamik vhoda v notranjost;
- Izravnana tla oziroma prag, ki je nižji od 20 mm;
- Predpražniki in obloge, izravnani z ravno tal;
- Dovolj velik vetrolov s prehodom v osi ter minimalno širino 1800 mm in dolžino glede na tip vrat;
- Priporočena avtomatska drsna vrata s priporočeno svetlo širino vrat 900 mm in ne manj kot 850 mm;
- Vrata, ki so kontrastna s sosednjimi zidovi;
- Opozorilni kontrastni barvni trakovi na steklenih vratih morajo biti nameščeni malo pod višino oči;
- Kljuke morajo biti lahko oprijemljive, dosegljive in v kontrastu z vrati;
- Najmanjša mogoča sila za odpiranje vrat pri potisnih vratih.




Accessible facility or entrance (ISO 7001-PI PF 006)



Sloped or ramped access (ISO 7001-PI PF 022)



International symbol for access for persons with hearing impairment (ISO 7001-PI PF 048)

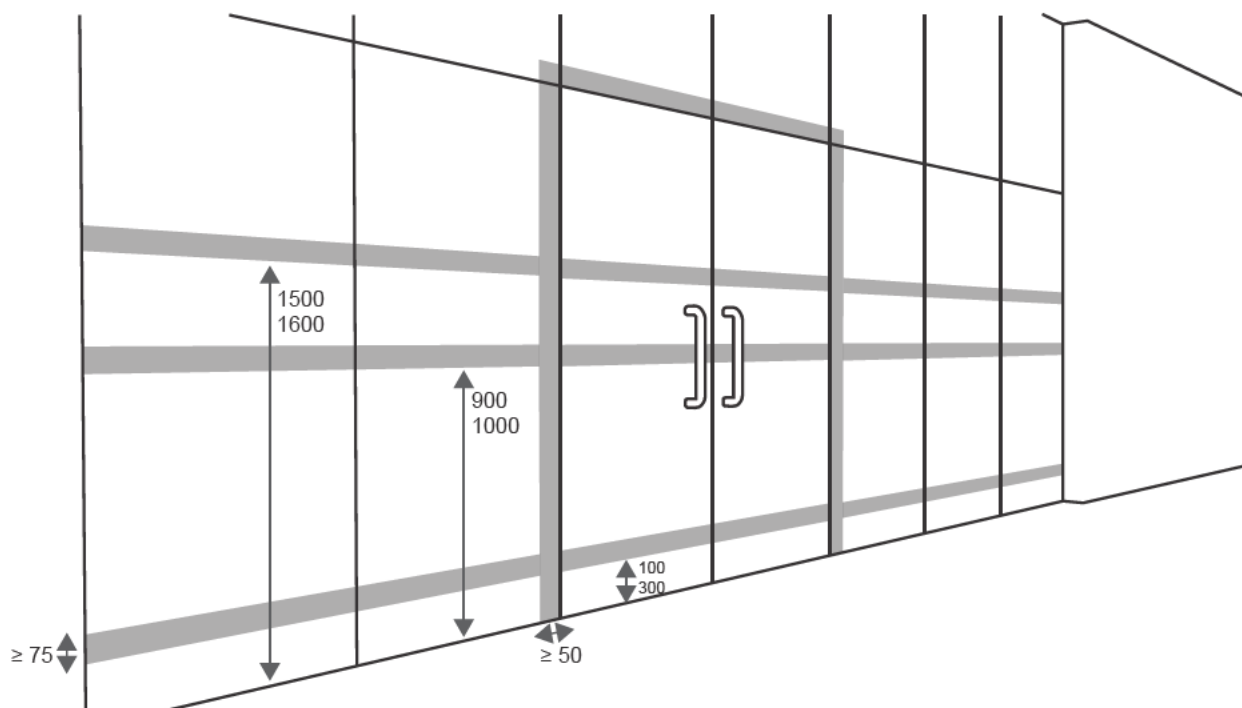

Shema: Oznaka steklenih površin

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.2 Vhodna točka



Stopnice pred glavnim vhodom je potrebno kontrastno označiti s protizdrsним trakom širine 5 cm. 30 cm pred začetkom in po koncu stopnic, je potrebno vzpostaviti polji talno taktilnih opozorilnih oznak opozorilnih oznak.



Predpražnik pred vhodom izpolni funkcijo tlano taktilnega opozorilnega polja, nevarnost za slabovidno osebo predstavljajo steklena okna ter vhodna vrata. Standard SIST ISO 21542 predpisuje, da se morajo takšne steklene površine označiti z dvema pasovoma kontrastnih trakov, ali drugo vidno kontrastno oznako na primerni višini podani v standardu. Priporočamo vzpostavitev dveh kontrastnih trakov širine vsaj 7,5 cm na primerni višini podani v standardu.



Obstoječi zvonec je nameščen previsoko za dostop oseb na invalidskih vozičkih, dostopen zvonec mora biti nameščen na višini med 120 cm in 80 cm nad tlemi.


V primeru, da ima objekt urnik oz. delovne ure fizično pred vhodom je potrebno te podatke izvesti tudi v tipno zaznavni obliki, torej braillovi pisavi. Urnik v braillovi pisavi mora biti nameščen na višini med 160 in 120 cm nad tlemi, priporočamo, da se zgornji rob namesti na višini 160 cm nad tlemi. Priporočamo, da se urnik namesti na desni strani vhoda. Da se lahko urnik namesti je potrebno vnaprej premestiti zvonce na primerno višino podano v standardu.

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.2 Vhodna točka



Pred glavnim vhodom v objekt finančna uprava se trenutno nahaja predpražnik, priporočamo, da se predpražnik nadomesti s talno taktilnim opozorilnim poljem. Ker je vhod pod nadstreškom je dopustno, da je opozorilno polje dimenzije 90 cm x 60 cm.

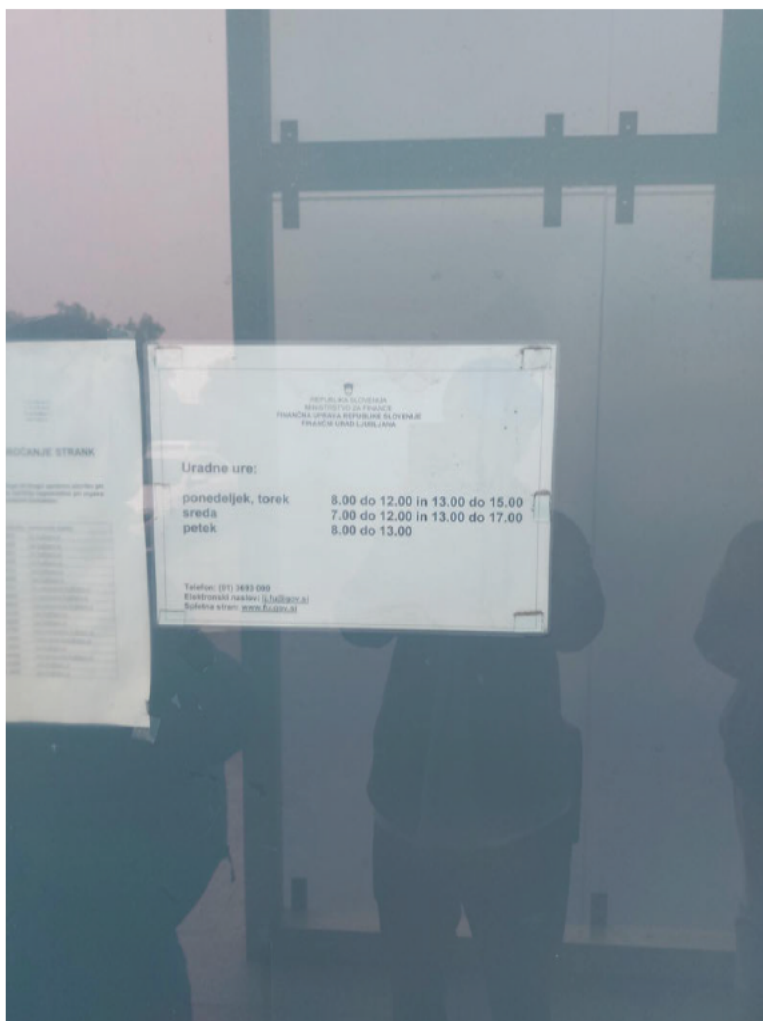

V primeru, da ima objekt urnik oz. delovne ure fizično pred vhodom je potrebno te podatke izvesti tudi v tipno zaznavni obliki torej v braillovi pisavi. Urnik v braillovi pisavi mora biti nameščen na višini med 160 in 120 cm nad tlemi, priporočamo, da se zgornji rob namesti na višini 160 cm nad tlemi. Priporočamo, da se urnik namesti na desno od vhoda.

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.2 Vhodna točka



Steklena notranja vrata vetrolova je potrebno kontrastno označiti.



Na drugi strani objekta je potrebno kontrastno označiti drsna vrata. Standard SIST ISO 21542 tudi predpisuje, da morajo vse steklene površine biti primerno označene, v primeru vhoda v finančni urad ne priporočamo vzpostavitev kontrastnih trakov na stekleni fasadi.

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.3 Informacijska točka

- Informacijski pult je postavljen v neposredni bližini glavnega vhoda;
- Informacijski pult je prepoznaven oziroma jasno označen;
- Dostop do informacijskega pulta je brez nivojskih razlik;
- Talna taktilna in kontrastno označena pot od glavnega vhoda do informacijskega pulta;
- Ustrezna prostorska postavitev informacijskega pulta (ne sme biti postavljen pred oknom ali večjo stekleno površino, saj moti branje z ustnic);
- Dovolj velik prostor za manevriranje pred in za informacijskim pultom
- (minimalno 1500 mm x 1500 mm; priporočeno 1800 mm x 1800 mm);
- Ustrezna višina pulta je med 740 in 800 mm oziroma vsaj 1/3 pulta na tej višini;
- Pult, opremljen z indukcijsko zanko, in ustrezna označitev pulta z mednarodnim simbolom;
- Nebleščeča steklena pregrada, če je nameščena na informacijskem pultu;
- Označitev simbolov in napisov na stekleni pregradi pulta s kontrastnimi barvami;
- Označitev okenc na stekleni pregradi pulta s kontrastnimi barvami;
- Ustrezna osvetljenost prostora in površin pulta za branje in pisanje.




International symbol for access for persons with hearing impairment equipped with T switch (ISO 7001-PI PF 072)



International symbol for access for persons with hearing impairment (ISO 7001-PI PF 048)



International symbol for access for persons with vision impairments (ISO 7001-PI PF 051)

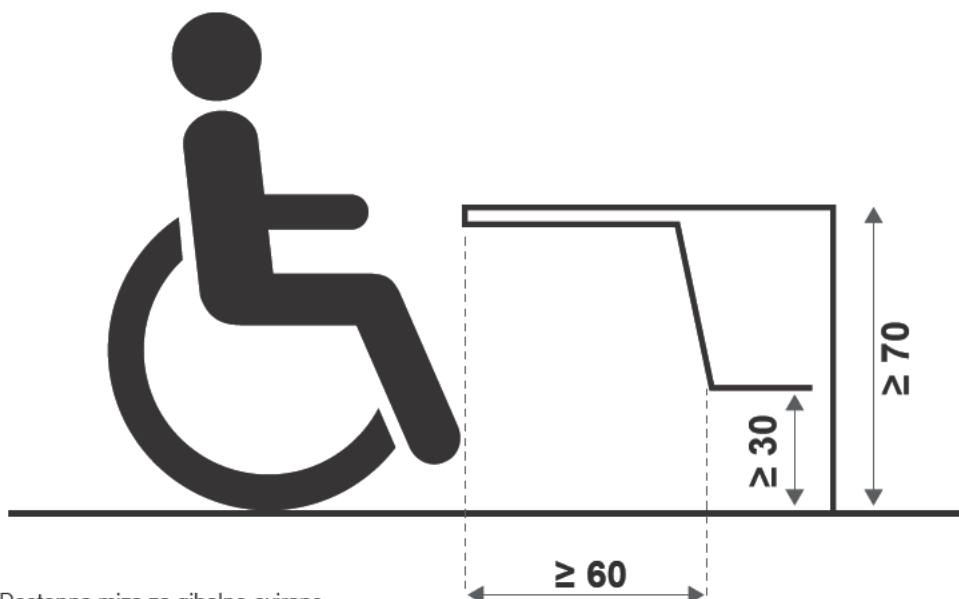


Shema: Dostopna miza za gibalno ovirane

01 DOSTOP DO OBJEKTA

01.3 Informacijska točka



Pri informacijski točki je potrebno vzpostaviti prenosno slušno zanko za dvosmerno komuniciranje z naglušno osebo. Nalepko, ki je del ponudbe slušne zanke je potrebno namestiti na informacijsko točko. Slušna zanka se lahko po potrebi premakne.

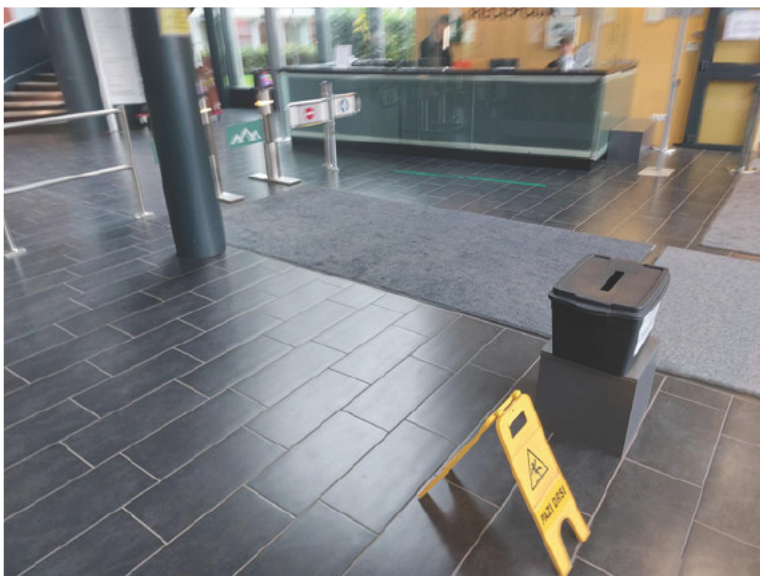

Informacijsko točko v finančnem uradu je potrebno opremiti s prenosno slušno zanko. Nalepko, ki je del ponudbe slušne zanke je potrebno namestiti na informacijsko točko.




Vložišče v finančnem uradu je potrebno opremiti s prenosno slušno zanko. Nalepko, ki je del ponudbe slušne zanke je potrebno namestiti na informacijsko točko.

Priporočamo vzpostavitev talno taktilnih opozorilnih polj pred okenci, odmik od okenca je lahko 10-30 cm, priporočamo takšen odmik, da se opozorilna polja poravnajo s spremembo barve tal, rob rjave in bež barve, označen na sliki.

02 VERTIKALNE KOMUNIKACIJE

02.1 Dvižna ploščad

- Ustrezna prostorska umestitev dvižne ploščadi ob ali na stopnišče, če za premagovanje nivojskih razlik ni mogoče postaviti klančine ali dvigala;
- Dovolj velik prostor za manevriranje pred dostopom na dvižno ploščad oziroma sestopom z nje;
- Dostrezna osvetljenost dvižne ploščadi in stopnišča;
- Dobra prepoznavnost oziroma dobra označitev dvižne ploščadi;
- Jasna in preprosta navodila za uporabo dvižne ploščadi skupaj z informacijami o asistenci;
- Ustrezna višina zvonca za klic asistence pri uporabi dvižne ploščadi;
- Minimalna velikost ploščadi 1100 mm x 1400 mm za varno uporabo z ročnim in motoriziranim invalidskim vozičkom;
- Ustrezna nosilnost dvižne ploščadi za varno uporabo z ročnim in motoriziranim invalidskim vozičkom in spremstvom;
- Preprosta uporaba dvižne ploščadi in stikal za njeno upravljanje;
- Ustrezna osvetljenost dvižne ploščadi in stopnišča.

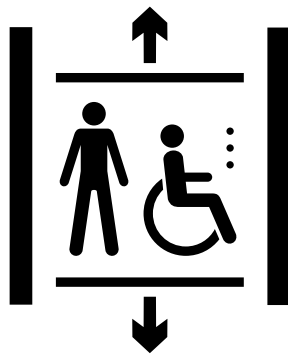

Accessible lift (ISO 7001-PI PF 031)

02 VERTIKALNE KOMUNIKACIJE

02.2 Stopnice



V objektu Finančna uprava sta za obiskovalce dostopna le pritličje ter dve etaži podzemne garaže, zato je potrebno v teh nadstropjih kontrastno označiti prvo in zadnjo stopnico na vsakem stopnišču s protidrsnim kontrastnim trakom širine 5 cm.



Stopnice, ki vodijo do podzemnih garaž je prav tako treba kontrastno označiti.



V objektu Finančni urad je prav tako potrebno kontrastno označiti stopnice, ki vodijo iz podzemnih garaž v pritličje. Priporočamo uporabo belega protidrsnega kontrastnega traku, saj bo ta zagotavljal dovolj velik kontrast s stopnicami.

02 VERTIKALNE KOMUNIKACIJE

02.3 Evakuacija gibalno oviranih oseb

Zagotovi se strategija požarnega inženiringa, ki opredeli vse potrebno za varno požarno reševanje vseh uporabnikov stavbe z njihove lokacije od izbruha požara, med evakuacijo in na njihovi lokaciji po evakuaciji v skladu s sprejetimi načeli evakuacije ob požaru za vse.

V teh načelih so zajete zahteve za opremo v stavbi, ki naj podpira uspešno evakuacijo in ki naj vsem uporabnikom stavbe v največji mogoči meri omogoča samostojno evakuacijo. Vendar samostojna evakuacija ni mogoča za vse uporabnike stavbe, zlasti v starih stavbah. **Za uporabnike stavbe, ki pri evakuaciji potrebujejo pomoč, naj se zagotovijo strategija evakuacije z asistenco in morebitna potrebna območja za evakuacijo z asistenco.**




Area of rescue assistance (ISO 7010-E024)

V objektu ni predviden obisk zgornjih nadstropij, zato ni potrebno vzpostaviti specializiranega sredstva evakuacije za težje gibalno ovirane osebe.

03 NOTRANJI PROSTORI

03.1 Sanitarni prostori

- Vsaj en prilagojen sanitarni prostor z ustrezno označitvijo poti in vrat z mednarodnim simbolom;
- Neovirana pot do sanitarnega prostora (ustreznost vseh vrat in predprostorov);
- Priporočena širina vrat 850 mm, vendar ne manj kot 800 mm;
- Nedrseča tla;
- Vrata se odpirajo navzven iz prostora;
- Vrata so dovolj lahka in imajo oprijemljivo kljuko;
- Sistem za zaklepanje vrat z notranje strani;
- Vodoravni ročaj na notranji strani vrat na višini 700 mm za lažje zapiranje;
- Dovolj velik sanitarni prostor za manevriranje z invalidskim vozičkom (minimalna širina 1700 mm in globina 2200 mm, če gre za kotni sanitarni prostor);
- Sanitarna školjka mora biti na obeh straneh opremljena s premičnim konzolnim držalom za roke (na eni strani je držalo lahko nepremično oziroma pritrjeno na zid);
- Sanitarna školjka na višini med 400 in 480 mm;
- Prazen prostor ob vsaj eni strani sanitarne školjke s širino 1200 mm, vendar ne manj kot 900 mm;
- Konzolni umivalnik na višini od 750 do 850 mm od tal;
- Neoviran prostor pod umivalnikom;
- Sanitarna oprema na primerni višini in primerno oddaljena;
- Nagibno ogledalo s spodnjim robom na višini največ 900 mm od tal;
- Obešalnik na višini od 1050 do 1400 mm od tal;
- Dobro osvetljen prostor (minimalna osvetljenost ob umivalniku 200 luksov);
- Priporočeno avtomatsko prižiganje in ugašanje luči;
- Alarmna naprava za dvosmerno sporazumevanje, ki omogoča klic na pomoč in je povezana z varnostnim osebjem.

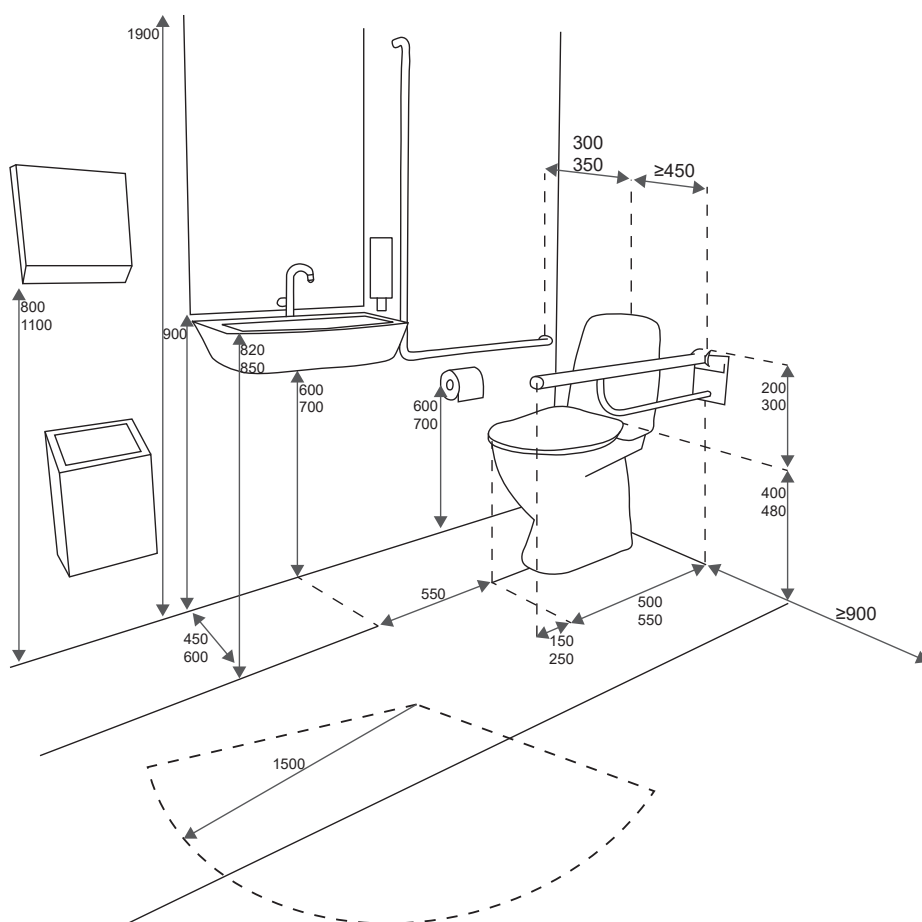


Shema: Sanitarij za gibalno ovirane

03 NOTRANJI PROSTORI

03.1 Sanitarni prostori



V objektu Finančna uprava je prilagojen sanitarni prostor, ki ima medicinsko straniščno školjko. Ta po novem standardu za opremljanje prilagojenih sanitarij ni več primerna, saj standard priporoča uporabo navadnih straniščnih školjk. Dvižno oprijemalo, prikazano na sliki, je nameščeno preblizu stene, zato priporočamo, da se zamenja s fiksnim stenskim oprijemalom.

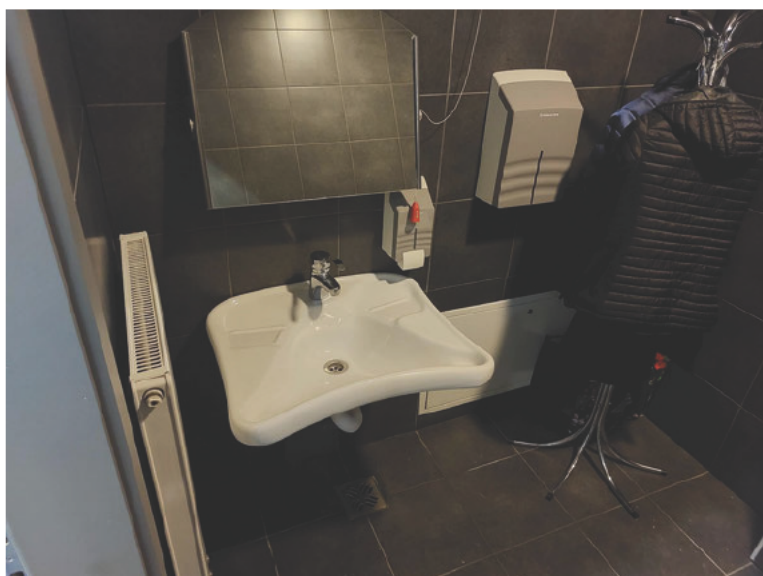

Priporočamo, da se SOS zanka spusti do višini predpisanih v standardu in sicer; do višine 10 cm nad tlemi in višine 110 cm nad tlemi.

03 NOTRANJI PROSTORI


03.1 Sanitarni prostori



V podzemni garaži je prilagojen sanitarni prostor za gibalno ovirane, ki pa v trenutnem stanju ni dostopen. Sanitarni prostor je potrebno izprazniti ter spustiti SOS-zanko na ustrezno višino, kot je določeno v standardu.




Podajalec za milo je nameščen na neprimernem mestu, priporočamo, da se namesti na lokacijo označeno na sliki.

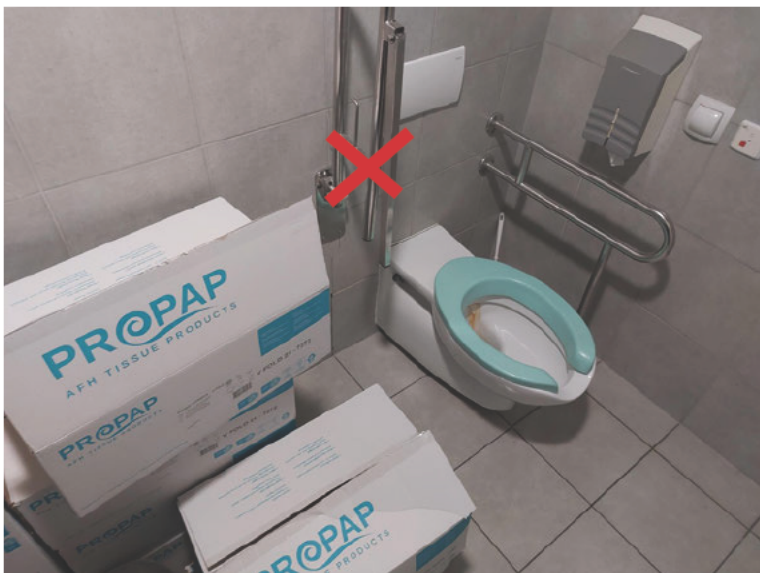

Medicinska straniščna školjka ni primerna in jo je potrebno zamenjati. Dvižno oprijemalo označeno na sliki je preblizu straniščne školjke. V primeru menjave straniščne školjke bosta posledično obe oprijemali previsoko.

03 NOTRANJI PROSTORI

03.1 Sanitarni prostori

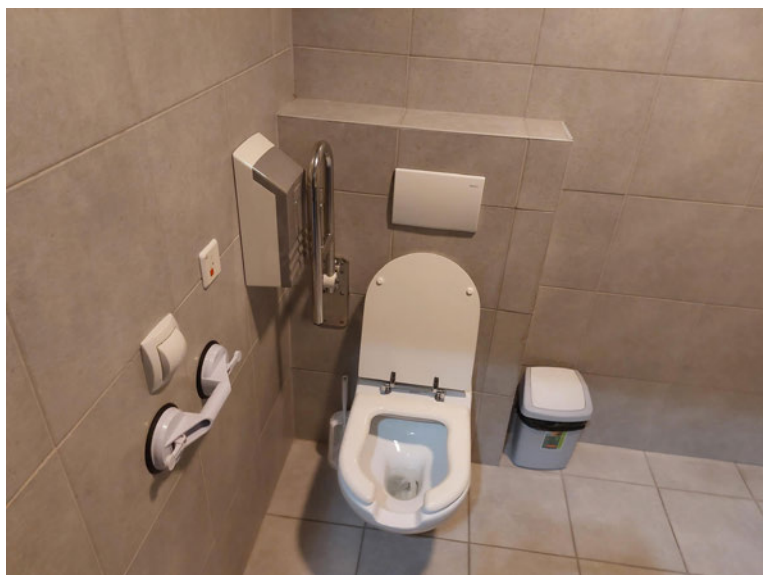

Sanitarij v objektu finančni urad je primerno opremljen, priporočamo da se dvizžno oprijemalo namesti na drugo stran straniščne školjke z odmikom od školjke skladnim s predpisi standarda SIST ISO 21542.




03 NOTRANJI PROSTORI

03.2 Usmerjevalni sistemi

Pri vodenju oseb z okvarami vida, pa tudi vseh drugih uporabnikov, je zelo pomemben dostopen usmerjevalni sistem. Ta mora pregledno, razumljivo in lahko berljivo podajati informacije o lokaciji pomembnejših prostorov v objektu. Pomembno je, da so označevalne in usmerjevalne table ter napisi na njih dovolj veliki, da je pisava lahko berljiva. Črke morajo biti v kontrastni barvi od podlage. Table si morajo slediti v razumljivem sosledju, da obiskovalca usmerjajo po objektu.

Najmanjša velikost berljive črke je 15 mm, z vsakim metrom razdalje naj se velikost poveča za 20–30 mm.

Oznake morajo biti umeščene na višin **skladno s standardom SIST ISO 21542** minimalno 120 cm od tal in maksimalno 150 cm od tal. Zaradi bleščanja in posledične težje berljivosti se napisi ne smejo nahajati za stekleno površino, napisi na steklenih površinah morajo biti natisnjeni na kontrastno podlago.

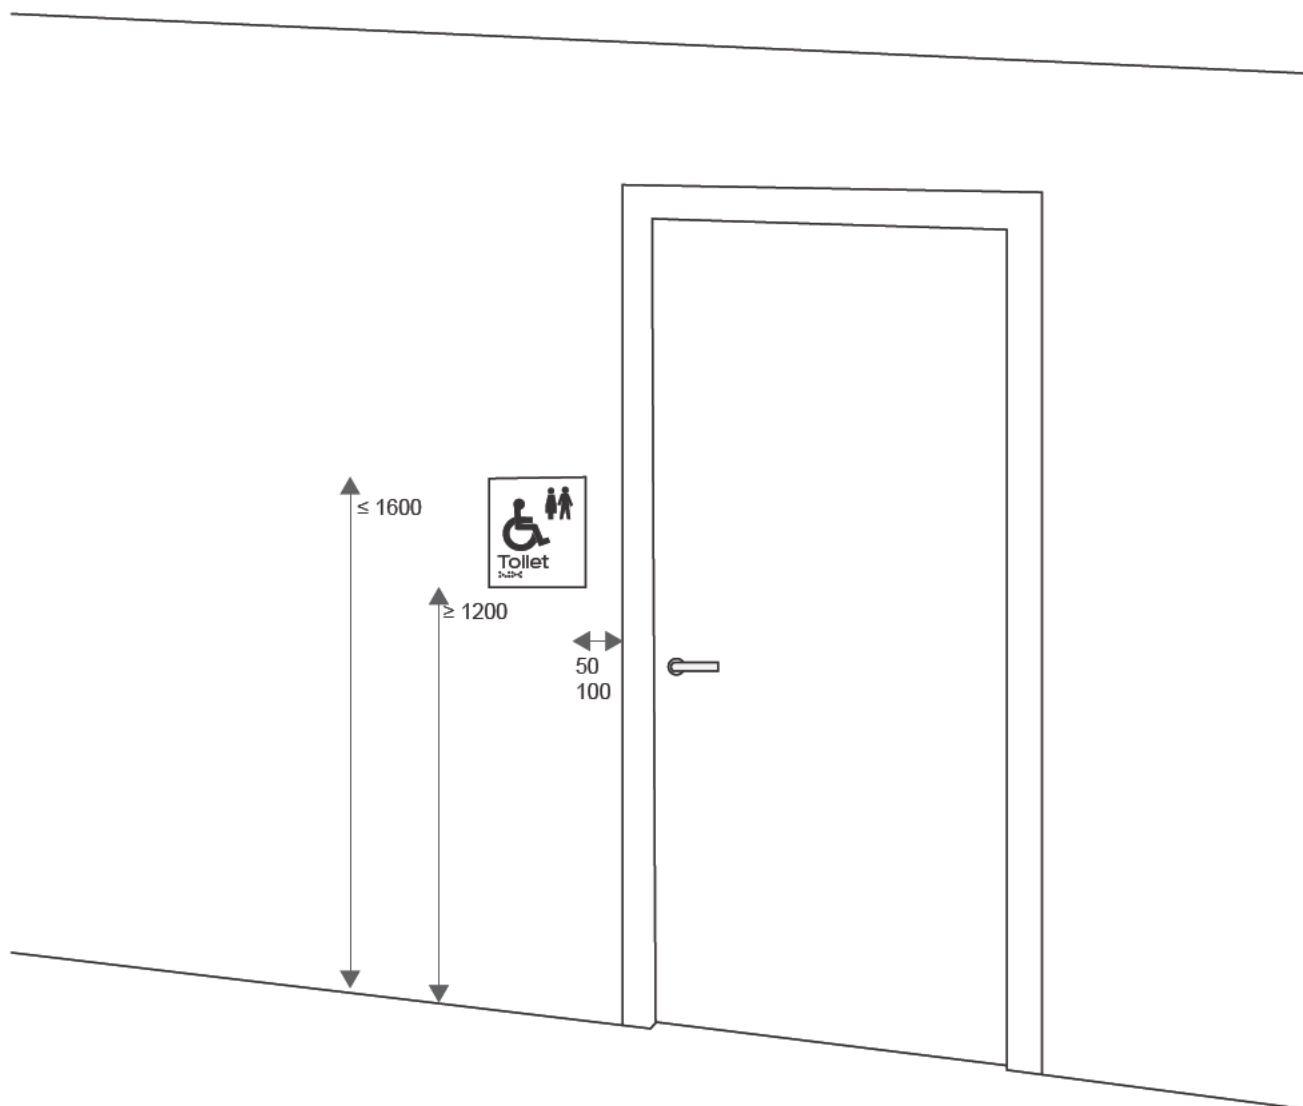



Shema: Tipno zaznavni znak za sanitarij

03 NOTRANJI PROSTORI

03.2 Usmerjevalni sistemi



Standard SIST ISO 21542 predpisuje, da morajo biti dostopni sanitarni prostori opremljeni s tipno zaznavnimi znaki. Tipno zaznavni znak se namesti na steno ob vratih, na strani kljuke, na višini in z odmikom, ki sta predpisana v standardu.

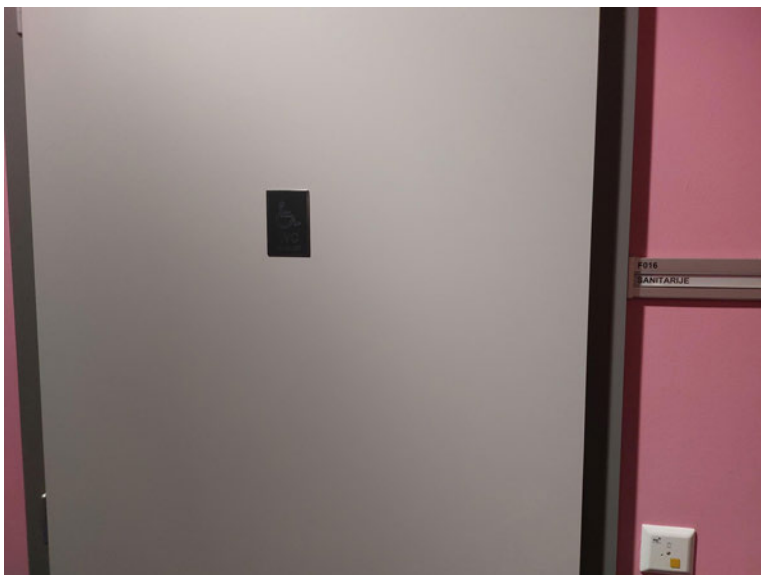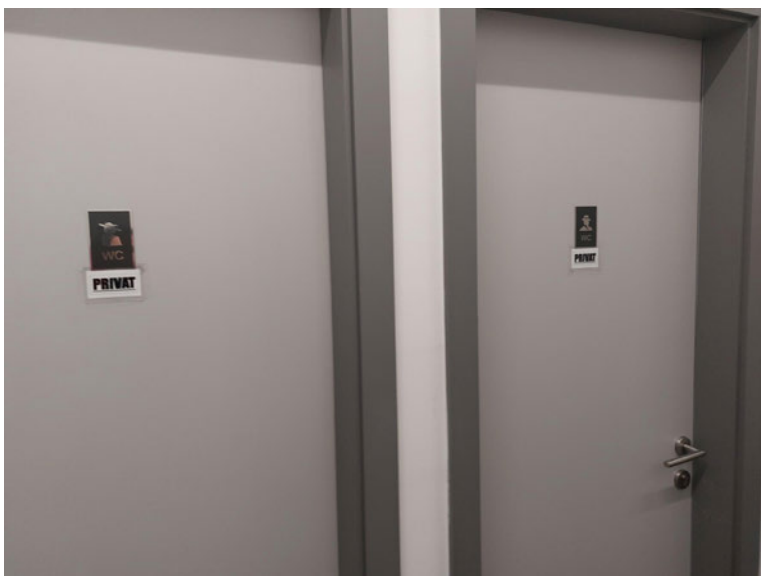

04 POPIS UKREPOV FINANČNA UPRAVA

Pošta Slovenija		priporočeni ukrepi	predpisani ukrepi
dostop do objekta	parkirna mesta	- 1x horizontalna oznaka PPM - Poglobljen robnik pri PPM	- 1x vertikalna oznaka PPM
	vhodna točka		- 4 m protizdrsnega kontrastni traku, ČRNI, širina 5 cm - 20x ME22 (30cm x 60cm) Črne pike na črni podlagi (stopnice) - 3x ME 22 (30cm x 60cm) Črne pike na črni podlagi (vhod) - Znižati obstoječi zvonec pred vhodom - Urnik v braillovi pisavi, NALEPKA, A3 odrezana po meri, TEMNO ozadje BELE pike - 16 tm kontrastnega traku širine vsaj 7,5 cm, TEMEN trak
	informacijska točka		- 1x prenosna slušna zanka
	stopnice		- 12 m proti drsnega kontrastnega traku, širine 5 cm
notranji prostori	sanitarni prostori		- 1x fiksno stensko oprijemalo - 1x nova straniščna školjka - Spustiti SOS zanko na primerno višino
	usmerjevalni sistem		- 1x tipno zaznavni znak INVALID

Vsi zgornji ukrepi so skladni s standardi;

- SIST ISO 21542 - Gradnja stavb
- Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
- SIST 1186 - Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Vsi ukrepi morajo biti pred izvedbo usklajeni z odgovorno osebo Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.

05 POPIS UKREPOV FINANČNI URAD

Pošta Slovenija		priporočeni ukrepi	predpisani ukrepi
	vhodna točka		- Urnik v braillovi pisavi, NALEPKA, A3 odrezana po meri, SVETLO ozadje ČRNE pike - 6 tm kontrastnega traku širine vsaj 7,5 cm, SVETEL trak
	informacijska točka		- 2x prenosna slušna zanka - 10x IZILOT (30x30), 50 čepov, ČRNE
	stopnice		- 8 m proti drsnega kontrastnega traku, širine 5 cm
notranji prostori	sanitarni prostori		- Premakniti dvizno oprijemalo - Spustiti SOS zanko na primerno višino
	usmerjevalni sistem		- 1x tipno zaznavni znak INVALID

Vsi zgornji ukrepi so skladni s standardi;

- SIST ISO 21542 - Gradnja stavb
- Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
- SIST 1186 - Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Vsi ukrepi morajo biti pred izvedbo usklajeni z odgovorno osebo Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.

06 POPIS UKREPOV GARAŽA

Pošta Slovenija		priporočeni ukrepi	predpisani ukrepi
dostop do objekta	parkirna mesta		- 6x vertikalna oznaka PMM
vertikalne komunikacije	stopnice		- 12 m protizdrsnega kontrastnega traku, širine 5 cm
notranji prostori	sanitarni prostori		- 1x nova straniščna školjka - Premakniti oprijemala - Premakniti ovire - Premakniti podajalec za milo - Spustiti SOS zanko na primerno višino
	usmerjevalni sistem		- 1x tipno zaznavni znak INVALID

Vsi zgornji ukrepi so skladni s standardi;

- SIST ISO 21542 - Gradnja stavb
- Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
- SIST 1186 - Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Vsi ukrepi morajo biti pred izvedbo usklajeni z odgovorno osebo Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.