


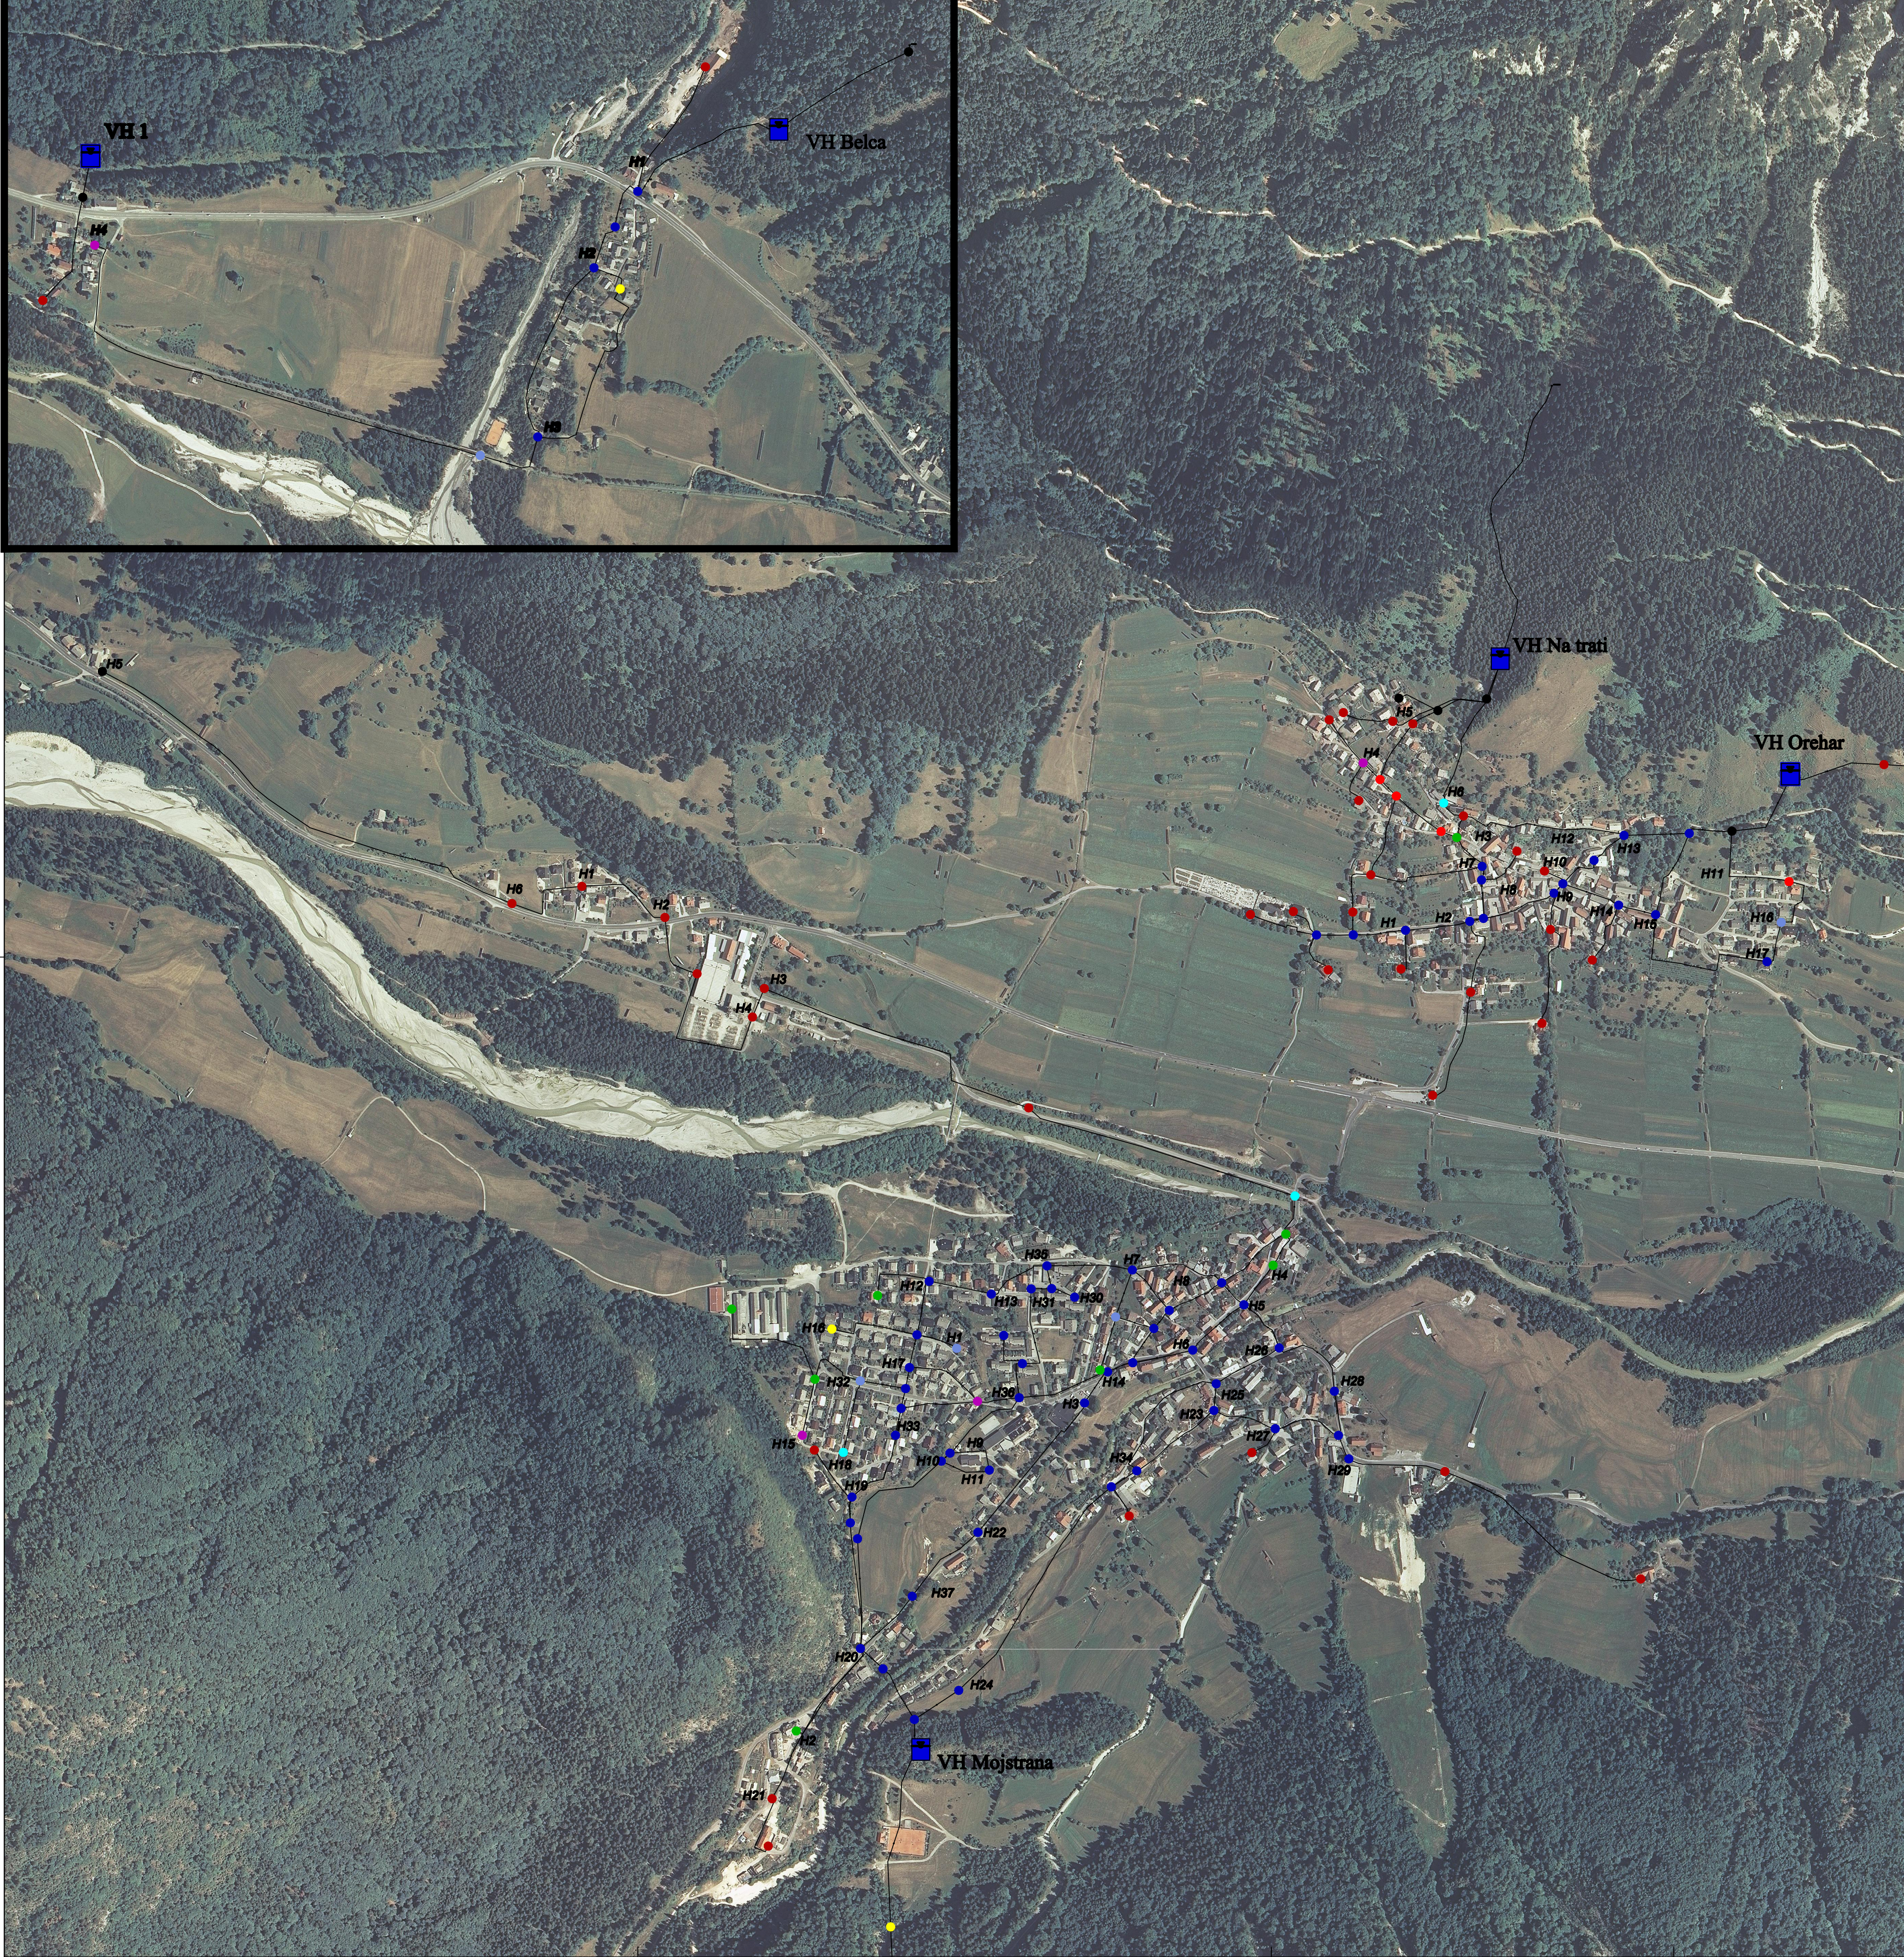

POŽARNA ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

M 1:X

LEGENDA:

NAJVEČJI MOŽEN PRETOK
PRI TLAKU 2,5 BAR :

● ≥ 10 l/s

● 10 - 9 l/s

● 9 - 8 l/s

● 8 - 7 l/s

● 7 - 6 l/s

● 6 - 5 l/s

● 5 - 4 l/s

● 4 l/s

● Ni izpolnjen kriterij 2,5 bar

H 15 Oznaka hidrantov po naseljih

Opomba

- Za razlago legende glej TP, poglavje Požarna varnost

VODNAR			VODNAR, d.o.o. Podjetje za opremljanje projektivne, nadzorne in tehnične uslug, d.o.o.		Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, tel: 051 081 121 fax: 051 042 282		IZS 0255	
Investitor: Komunala, Kranjske Gore d.o.o. Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek					Objekt: HIDRAVLICNI PRERAČUN VODOVODNIH SISTEMOV MOJSTRANA, DOVJE in BELCA			
Ime:		IG. št.:	Podpis:		Vsebine: POŽARNA ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA			
Odg. vodja projekta: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.		G-3536	<i>Plohl</i>					
Odg. projektant: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.		G-3536	<i>Plohl</i>					
Obdelal: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.		G-3536	<i>Plohl</i>					
Risal: Boris Plohl, univ.dipl.inž.vod in kom.inž.		G-3536	<i>Plohl</i>					
Datum risbe: Oktober 2015		Merilo: 1: X	Faza: ŠTUDIJA		Št.narisa: H-8/15		Št. risbe: 2	
							Št. apr.: 1	