

TLORIS 2. NADSTROPJA

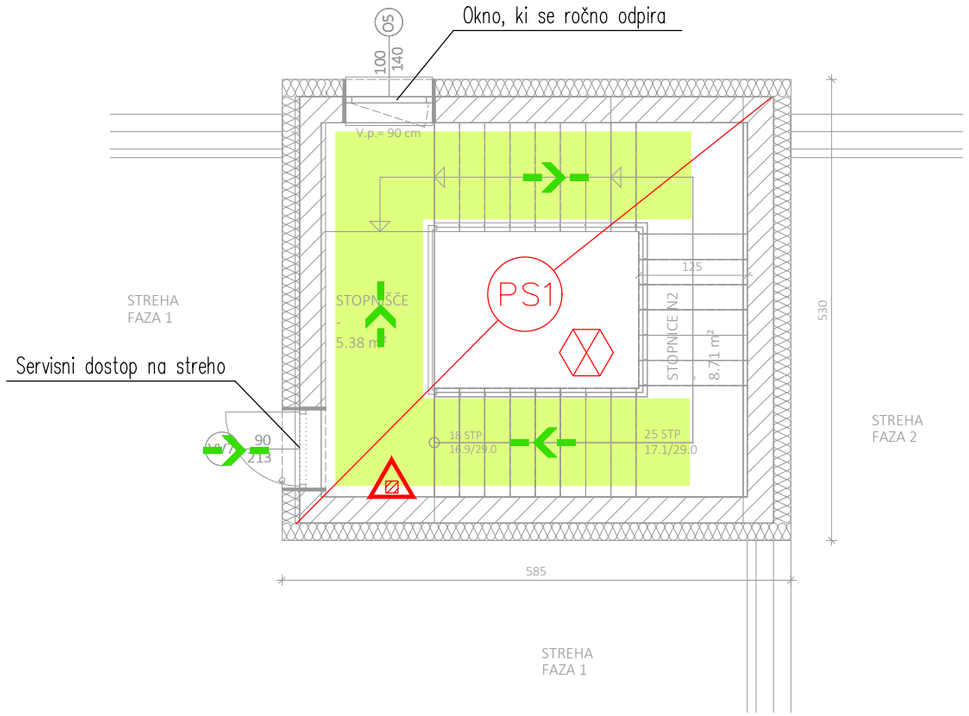

TLORIS 3. NADSTROPJA

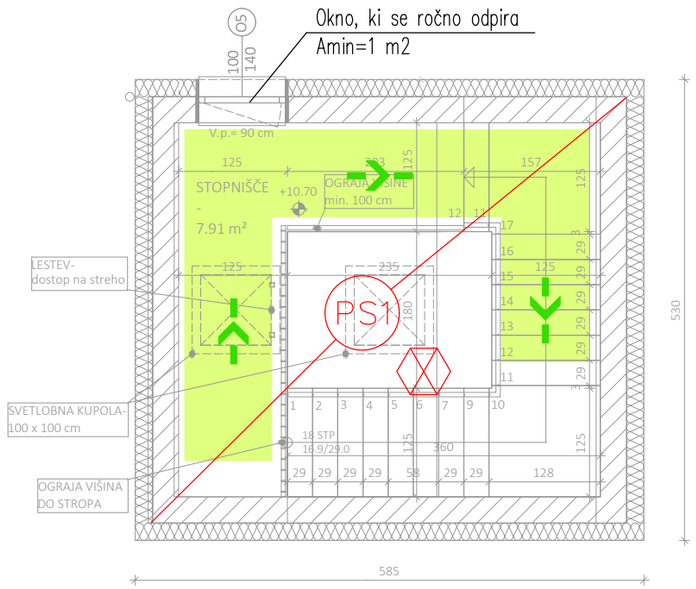

LEGENDA SIMBOLOV POŽARNE VARNOSTI	
	Požarna odpornost (R)EI 30
	Požarna odpornost (R)EI 60
PS1	Oznaka požarnega sektorja
DS1	Oznaka dimnega sektorja
	Izhod iz prostorov in objekta
	Smer evakuacije v objektu
	Ročni gasilni aparat na prah ABC S-6 kg
	Ročni gasilni aparat na plin CO_2 5 kg
	Varnostna razsvetljava na evakuacijski poti
	Avtomatsko javljanje in alarmiranje ob požaru
	Ročni javljalnik požara
	Sistem naravnega odvoda dima in toplote
	Notranji hidrant s cevjo DN25, dolžine 30m
	Požarna vrata s požarno odpornostjo $EI_2$30-C
	Požarna vrata s požarno odpornostjo $EI_2$60-C

V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

Parcelna številka:
449/6
Katastrska občina:
520 - Benedikt (Benedikt)

Investitor: OBČINA BENEDIKT Čolnikov trg 5 2234 Benedikt	Številka projekta: 1050/2025 Številka načrta: 1050/2025-PV	Vrsta projekta: PZI Vrsta načrta: Načrt požarne varnosti
Objekt: NOVOGRADNJA GASILSKEGA DOMA		
Risba: TLORIS 2. in 3. NADSTROPJA - STOLP		
Vodja projekta: Igor OREŠIČ univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA 1679	Pooblaščeni inženir: Dušan GROSEK univ.dipl.inž.str. IZS PV0746	Biro23 Dušan Grosek s.p. Projektiranje, svetovanje, nadzor Regentova 18, 2000 Maribor GSM: 041 682 357 biro23@siol.net
Merilo: 1:75	Datum: September 2026	Številka risbe: 3