LEGENDA SPLOŠNE RAZSVETLJAVE	
S1.1	Vgradna svetilka kot npr. 835 Rodi HP - UGR<19 4000K CRI80 20W CLD-D-D Bianco 150260-0041 DALI "Disano"
S1.2	Vgradna svetilka kot npr. 835 Rodi HP - UGR<19 4000K CRI80 20W CLD-D-D Bianco 150265-0041 DALI + 99803646000955 "Disano"
S2	Vgradna svetilka kot npr. 835 Rodi HP - UGR<19 4000K CRI80 20W CLD-D-D Bianco 150265-0041 DALI + 99803646000955 + okvir za nadgradno montažo "Disano"
S3	Vgradna svetilka kot npr. 835 Rodi HP - UGR<19 4000K CRI80 20W CLD-D-D Bianco 150265-00 FO + 99803646000955 + okvir za nadgradno montažo "Disano"
S4.1	Vgradna dekorativna svetilka kot npr. 883 Compact fi180 - DIP SWITCH 3000K CRI95 14W CLD Bianco 156415-39 "Disano"
S4.2	Vgradna dekorativna svetilka kot npr. 883 Compact fi180 - DIP SWITCH 3000K CRI95 9W CLD Bianco 156415-39 "Disano"
S5	Nadgradna vodotesna svetilka kot npr. Hydro 960 34 W CLD CELL 164754-00 "Disano"
S6	Nadgradna stropna/stenska svetilka kot npr. 745 Oblò J 2.0 - 3000K CRI80 21W CLD Bianco 112601-00 "Disano"
S6.1	Nadgradna stropna/stenska svetilka kot npr. Disano 745 Oblò J 2.0 - 3000K CRI80 16W CLD Bianco 112600-00 "Disano"


LEGENDA ZASILNE RAZSVETLJAVE	
EM01	Vgradna varnostna svetilka - simetrična - kot npr. tip RoundTech RT2RSEO200ATF1H "EATON"
EM02	Vgradna varnostna svetilka - asimetrična - kot npr. tip RoundTech RT2RSEO200ATF1H "EATON"
EM03	Nadgradna varnostna svetilka kot npr. tip FlexiTech FT2SE150ATT13IP1 "EATON"
EM04	Nadgradna varnostna svetilka kot npr. tip FlexiTech FT2SE150ATT13IP1 + FlexiTech SE FT2SE-LO "EATON"
EM05	Nadgradna varnostna svetilka kot npr. tip FlexiTech FT2SE300ATT13IP1 "EATON"
EM06	Nadgradna varnostna svetilka kot npr. tip FlexiTech FT2SE300ATT13IP1 + FlexiTech SE FT2SE-LO "EATON"
EM07	Nadgradna piktogramska svetilka kot npr. tip FlexiTech FT2ED4IATL18 "EATON"
EM08	Vgradna piktogramska svetilka (Levo, Desno) kot npr. tip FlexiTech FT2ED4IATL18 + FlexiTech FT2-RKC "EATON"
EM10	Vgradna piktogramska svetilka (Dol) kot npr. tip FlexiTech FT2ED4IATL18 + FlexiTech FT2-RKC "EATON"
P01	PIKTOGRAMSKA NALEPKA - DOL SL24A
P02	PIKTOGRAMSKA NALEPKA - LEVO SL24A

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Legenda svetilk
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	000	01	0

A3

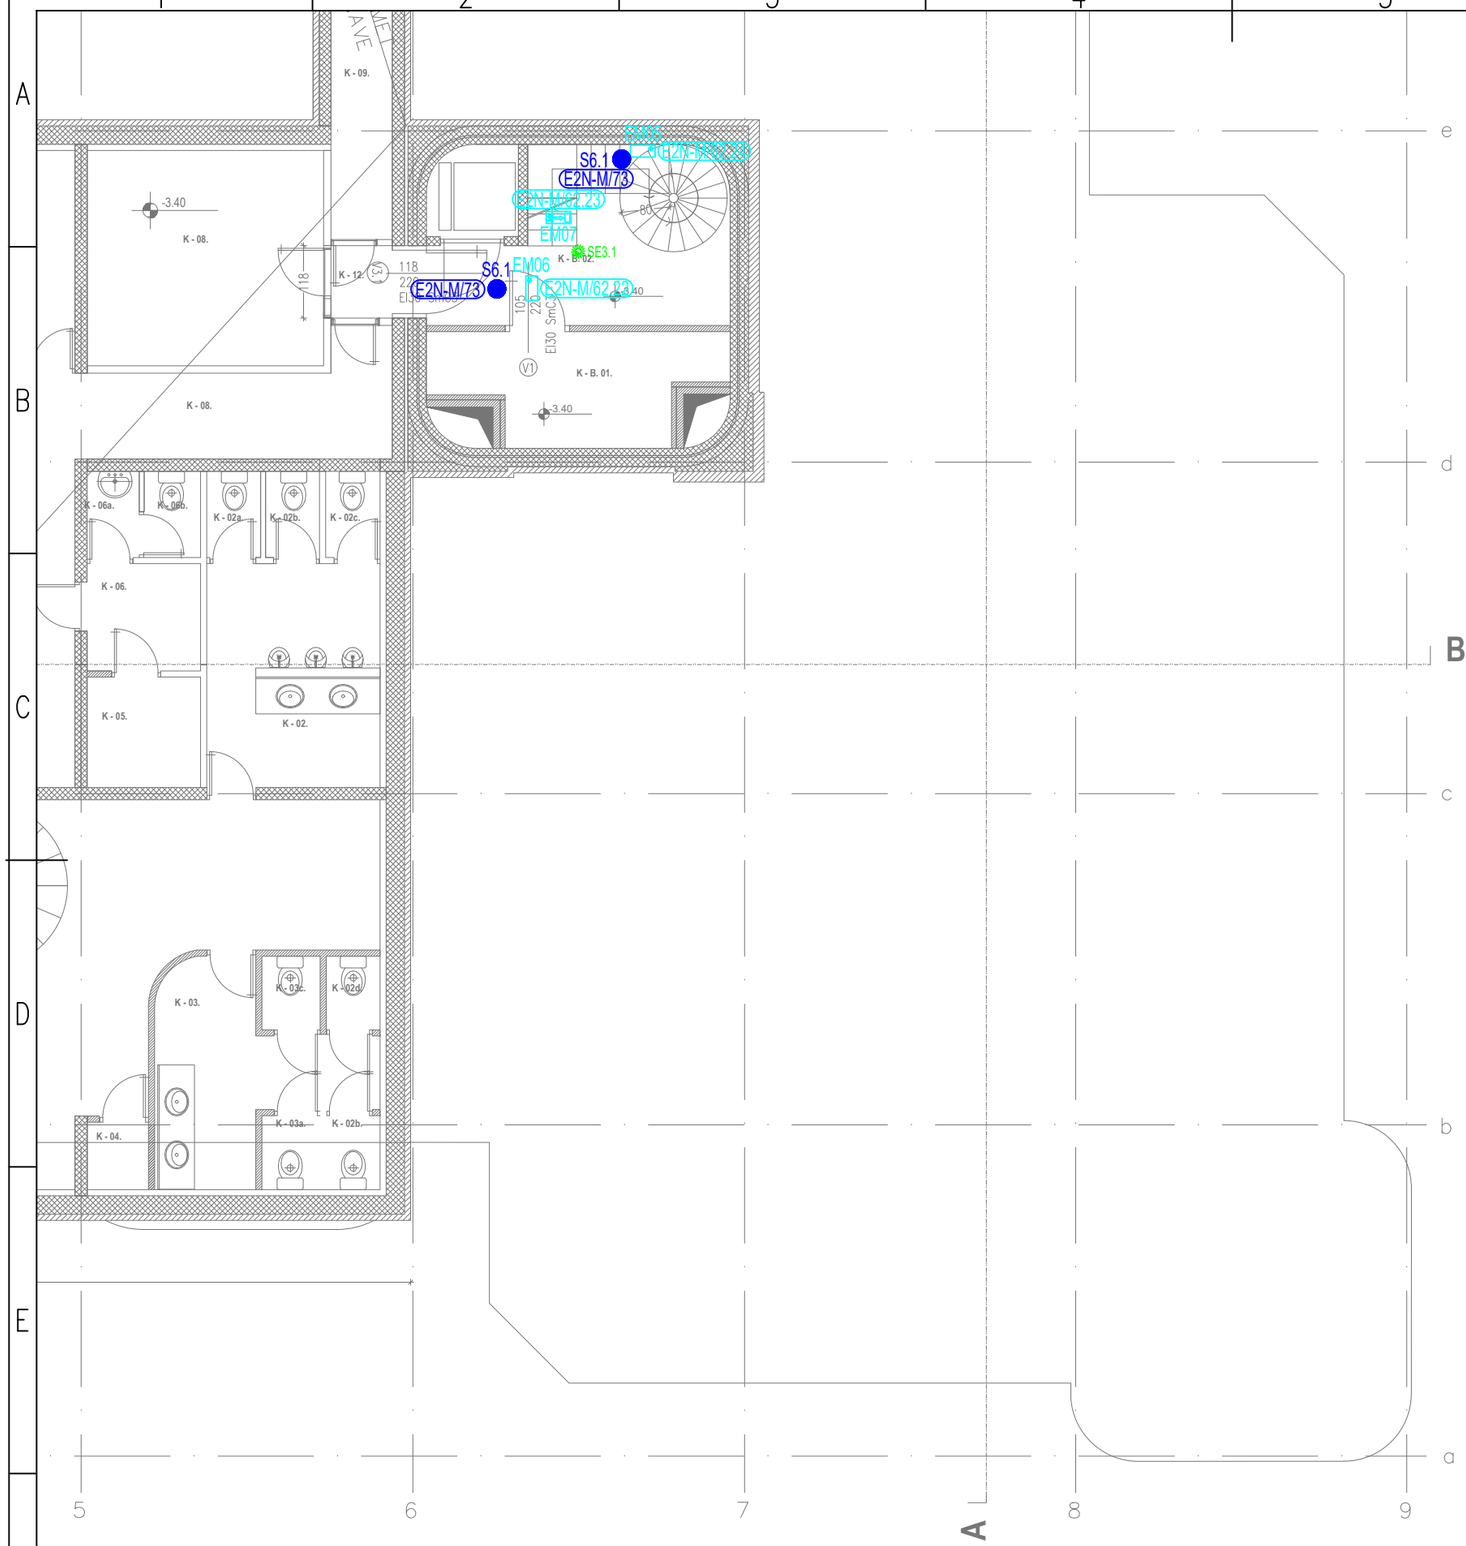

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.


investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris kleti - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	100	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

savaprojekt krško
družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija

A3

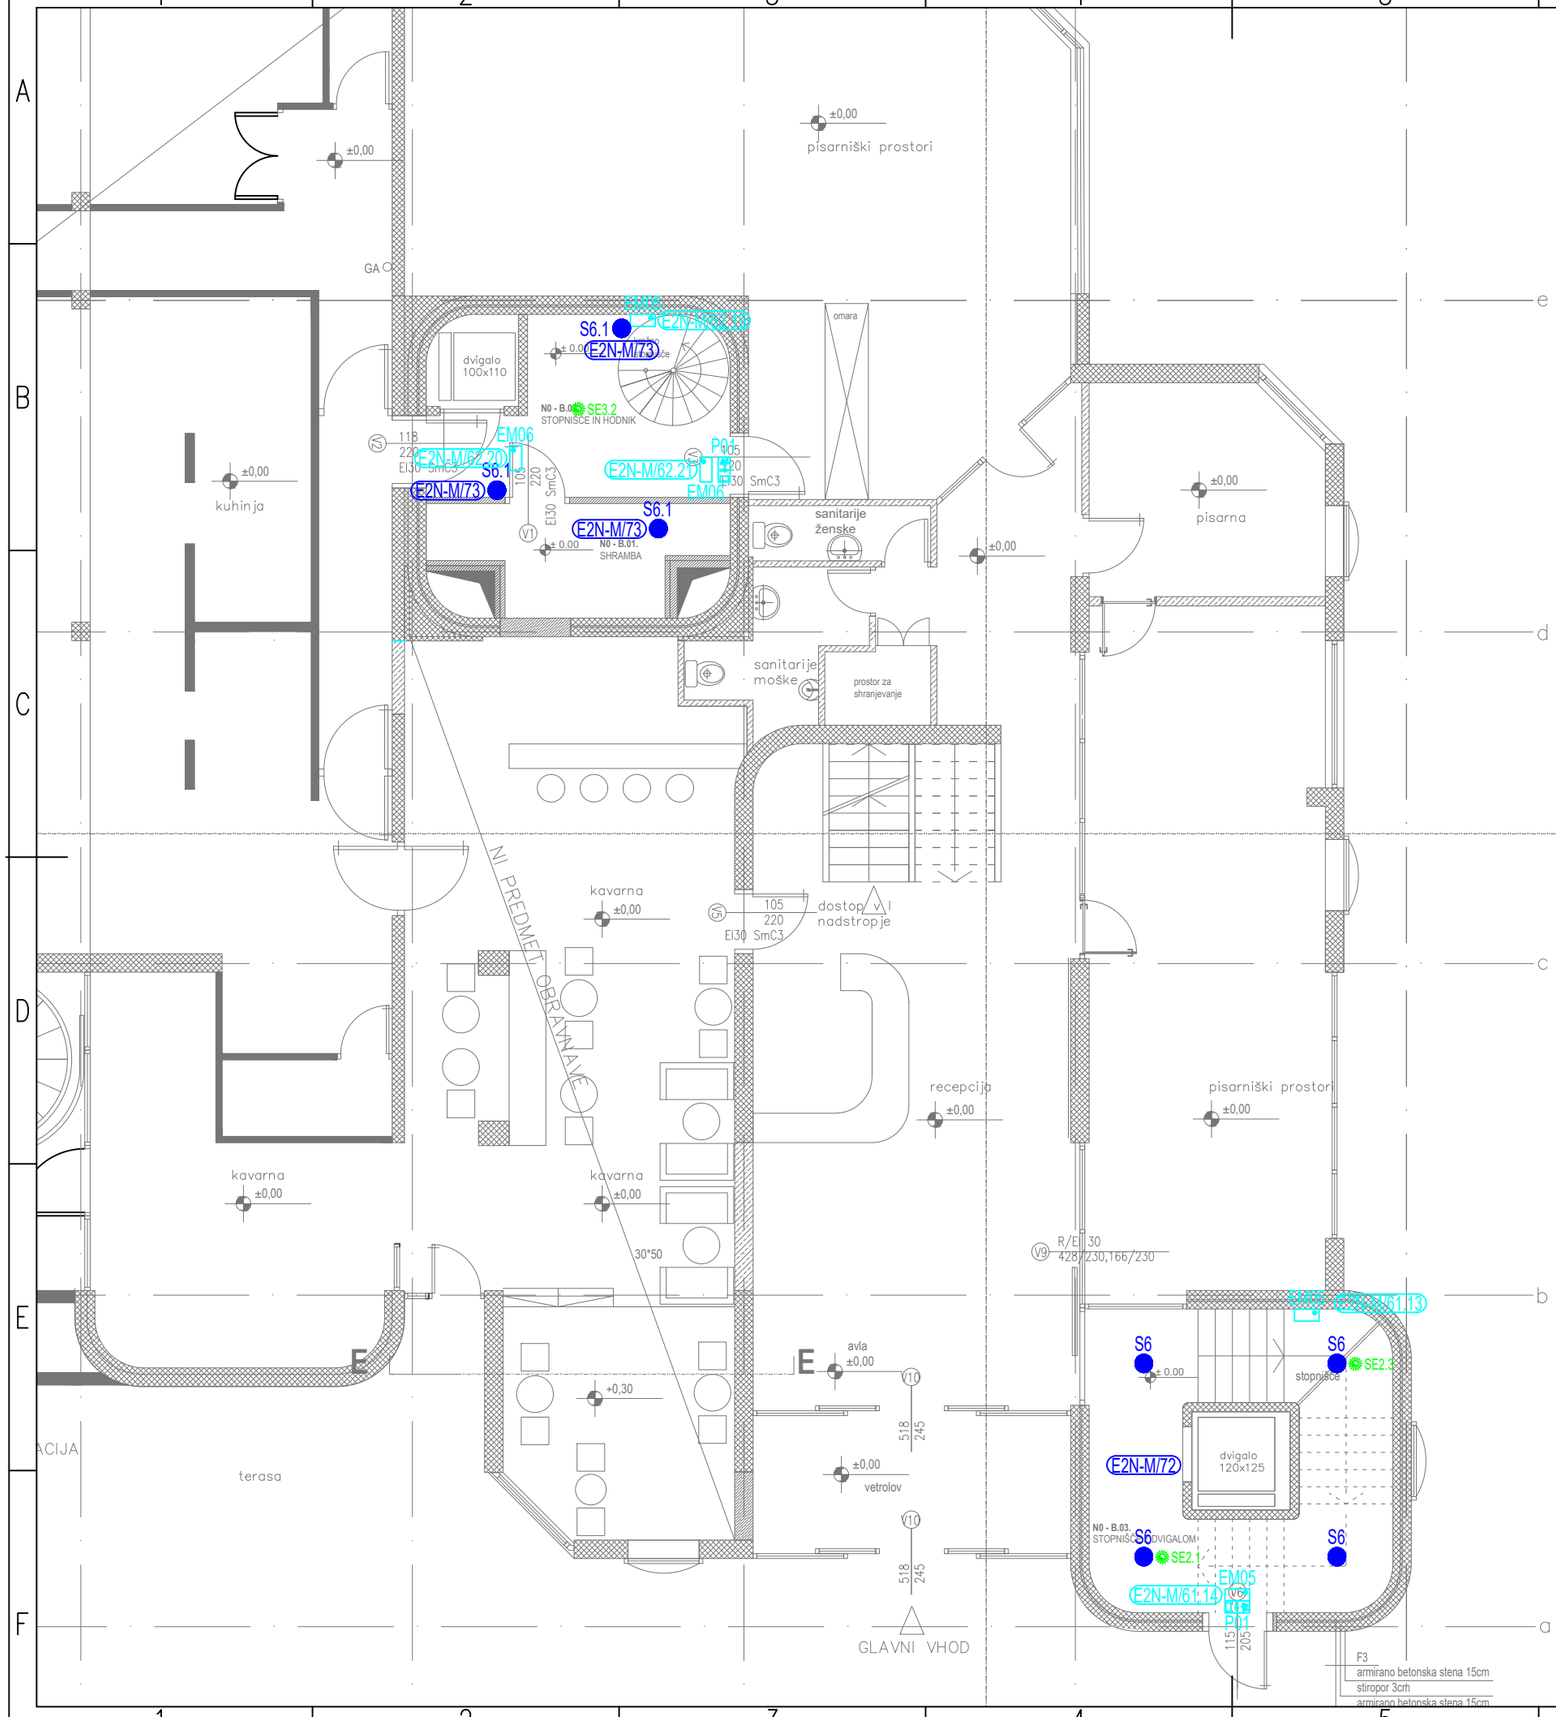

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris pritličja - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	101	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3




SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 1. nadstropja - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	102	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

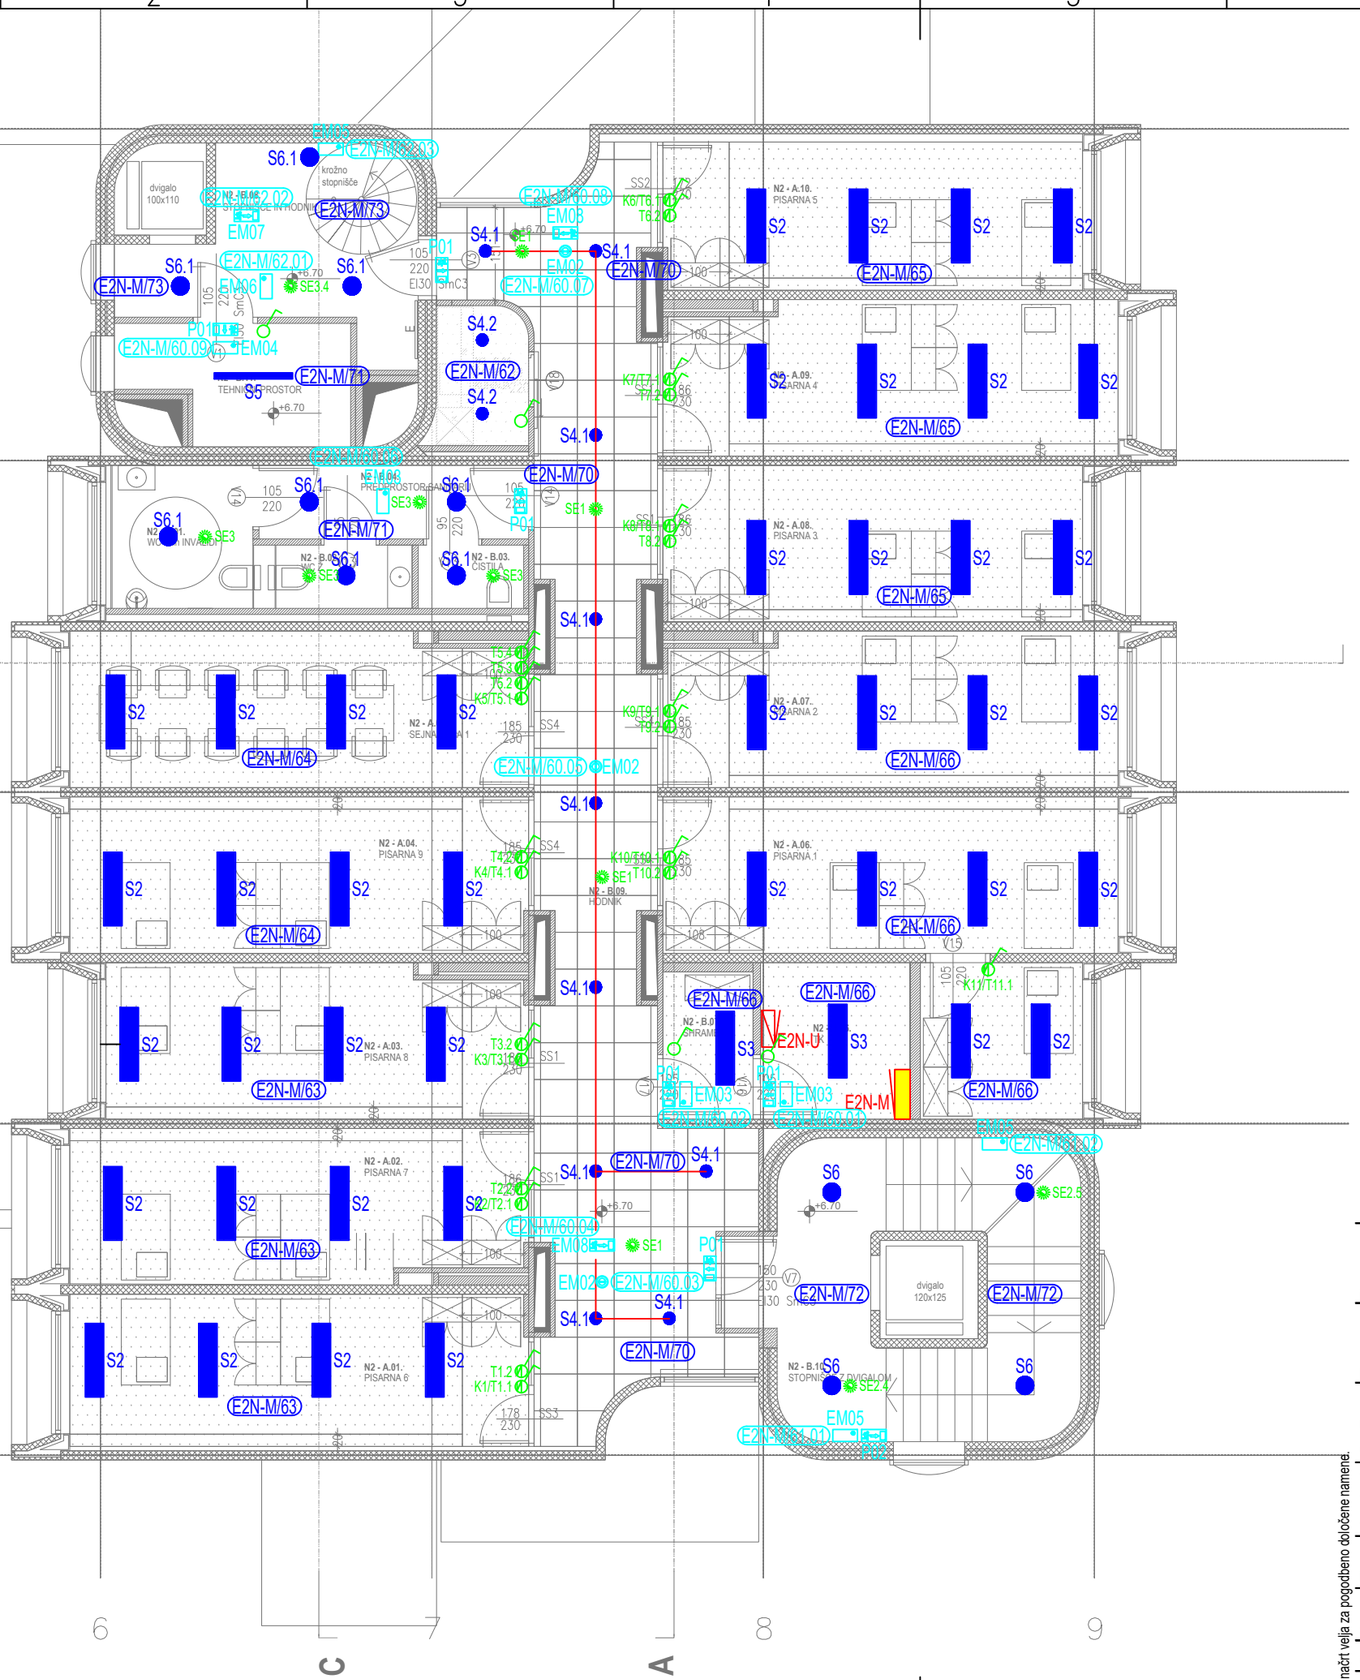

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 2. nadstropja - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	103	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 3. nadstropja - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	104	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 4. nadstropja - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	105	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 5. nadstropja - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	106	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	- stikalo navadno p/o
	- stikalo serijsko p/o
	- tipkalo vezano/montirano na mini vhodno enoto (DIGIDIM)
	SE1, SE4 - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 vgradni
	SE2.x, SE3.x - senzor kot npr. tip STEINEL PD-8 ECO COM1 nadgradni

OPOMBE:
Do svetilk z DALI regulacijo se poleg napajalnega kabla predvidi še polaganje krmilnega voda LIHCH 2x1,5mm2.


investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris podstrešja - splošna in varnostna razsvetljava
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	107	01	0


Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3

Tloris kleti - pomožno stopnišče

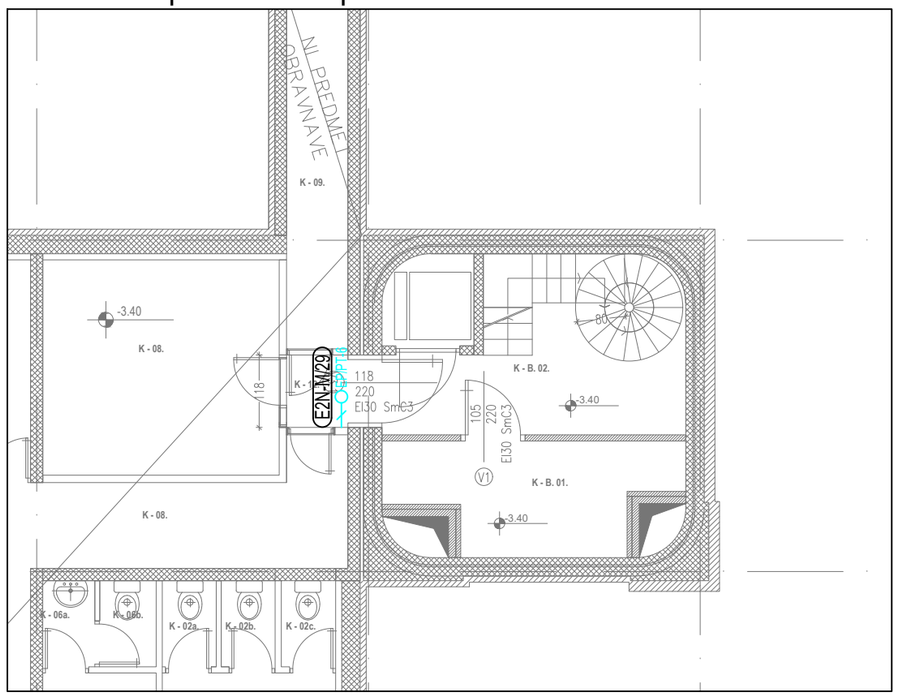

Tloris pritličja - glavno stopnišče

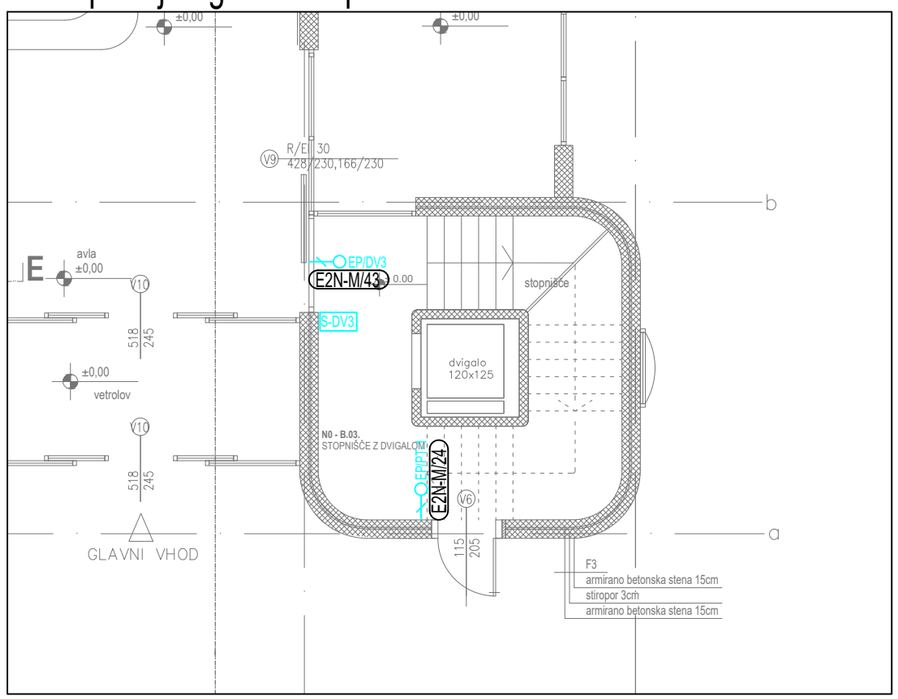

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV	OPIS PRIKLJUČKOV
	MOČ	
	- vtičnica 1f	KN-NE - notranja split enota
	- vtičnica 1f - montaža v parapet (mreža)	KOx - komunikacijsko omaro
		PTx - panic terminal
UPS	- brepreknitveni napajalnik 10kVA	PC - požarno centralo
	- električni razdelilec	PLx - požarne lopute
	- električni priključek - 1 fazni	KLx - krmilne lopute
	- električni priključek - 3 fazni	KPx - omaro kontrole pristopa
	- električni priključek na prezračevalno napravo	SOS - sistem SOS
	- električni priključek na ventilator ali rekuperator	A - El. armatura
Kr	- električni priključek na krmilne lopute	KONV - konvektor
S-DV3	- Krmilno stikalo za drsna vrata	DV - drsna vrata
	- talna doza	SO - strešno okno
	IZENAČITEV POTENCIALOV	
ZIP	- etažna izenačitev potencialov	
DIPp	- dodatna izenačitev potencialov (montaža na kabelsko polico)	
DIP	- dodatna izenačitev potencialov (montaža v dozo, h=0,5m)	
	- stik izenačitve potencialov	

OPOMBE:
Mikrolokaciji el. priključkov je potrebno prilagoditi razporedu opreme, elementov strojnih inštalacij ter tehnološke opreme. Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme in tehnologije.


Stiki izenačitve potencialov se (poleg že označenih) izvedejo na vse kovinske mase v objektu (npr. prezračevalne kanale, kabelske police, kovinske cevi, konstrukcija spuščenega stropa..., ostale kovinske mase).

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris kleti in pritličja - moč, izenačitev potencialov
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	111	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3

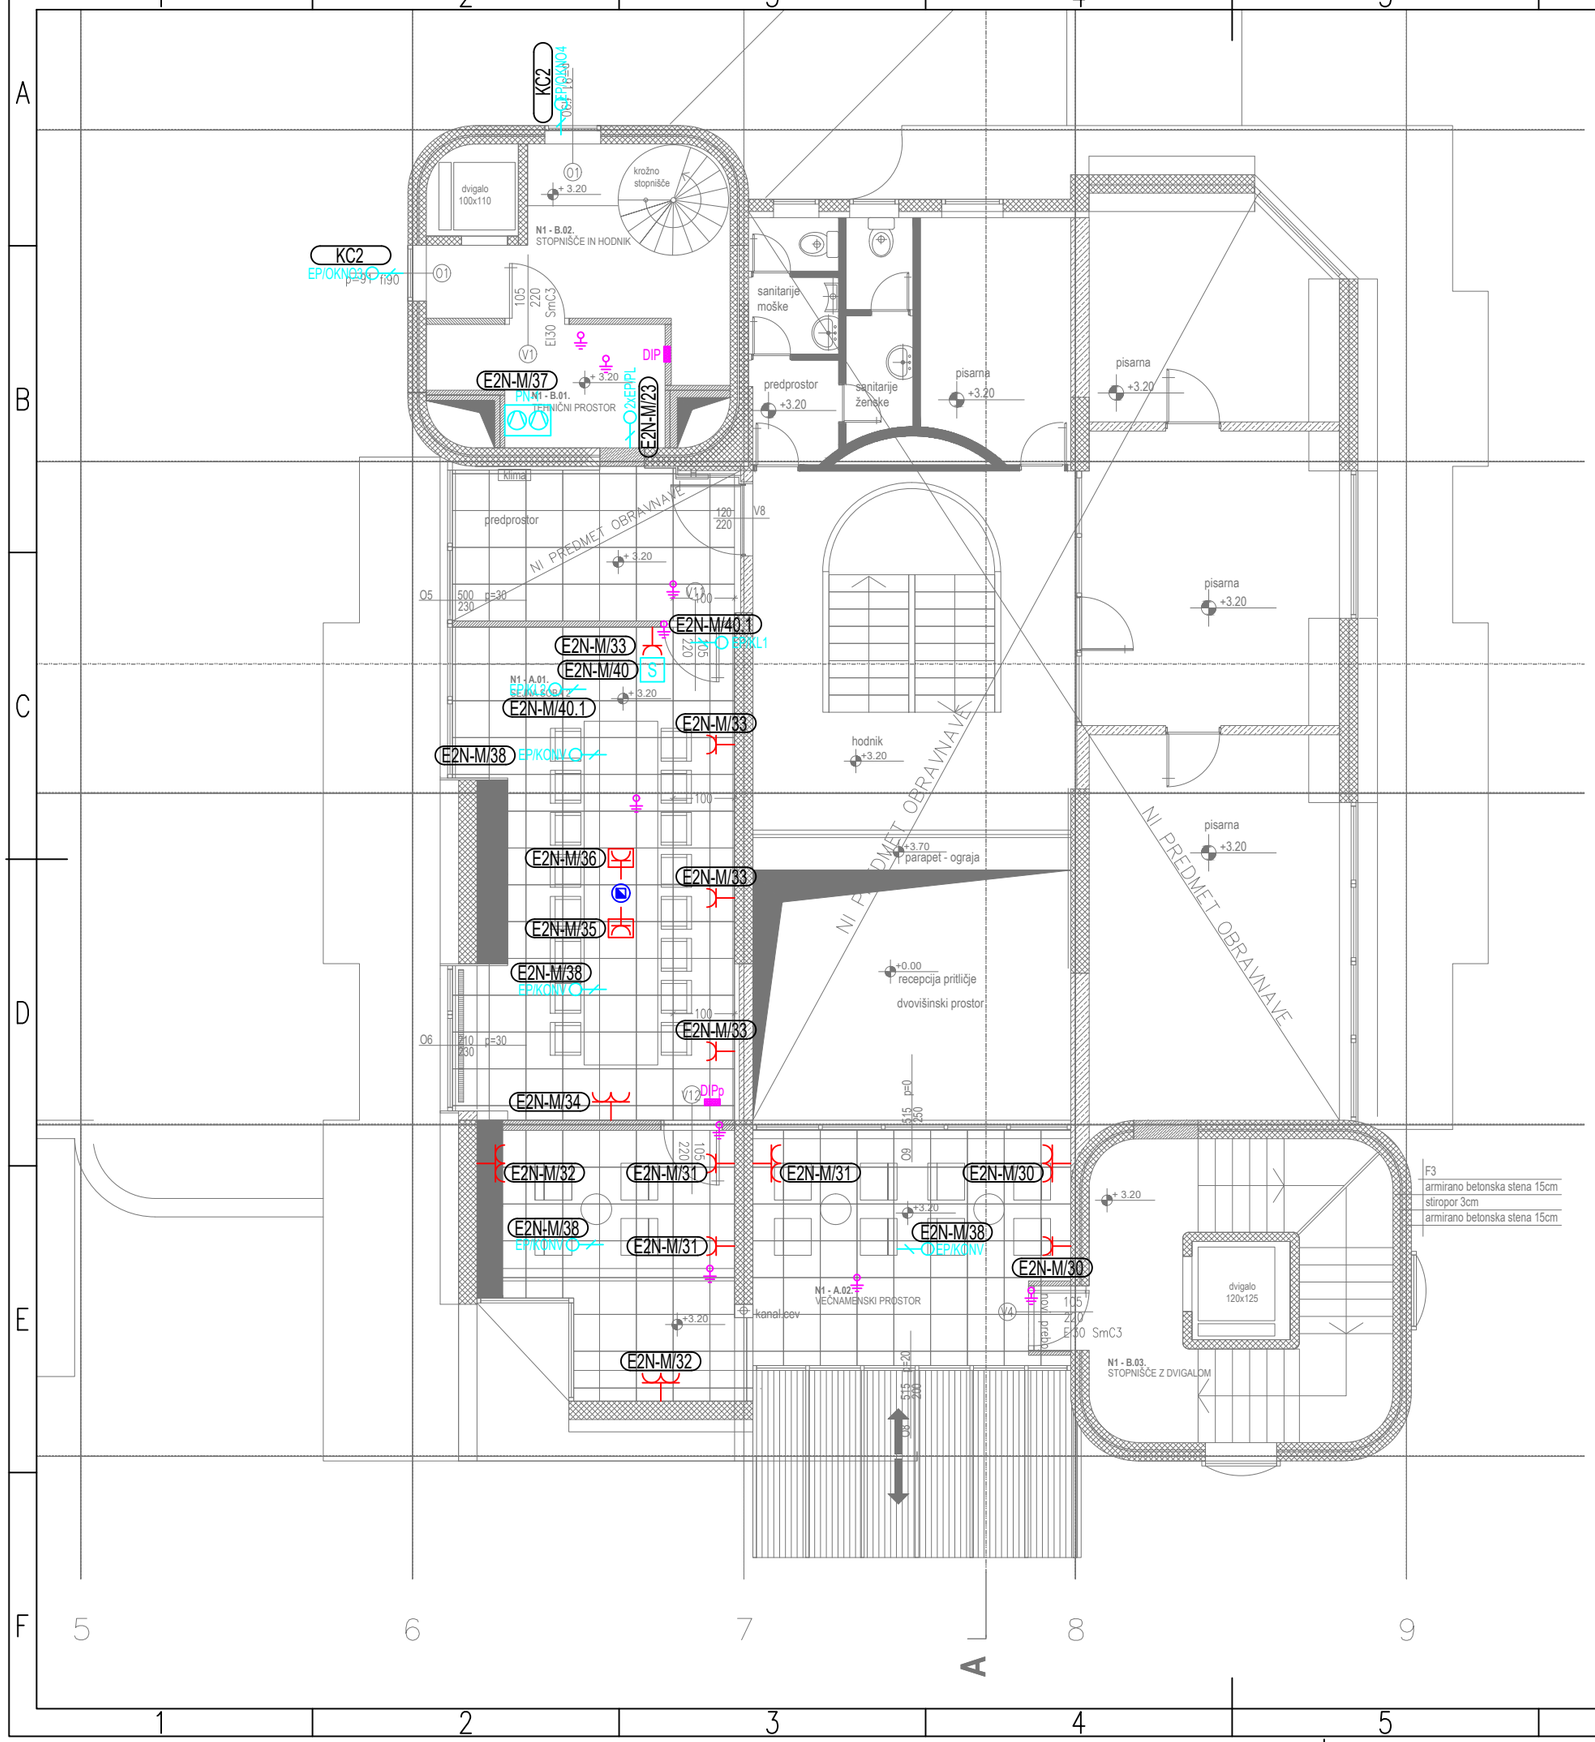

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV	OPIS PRIKLJUČKOV
	MOČ	
	- vtičnica 1f	KN-NE - notranja split enota
	- vtičnica 1f - montaža v parapet (mreža)	KOx - komunikacijsko omaro
		PTx - panic terminal
UPS	- brepreknitveni napajalnik 10kVA	PC - požarno centralo
	- električni razdelilec	PLx - požarne lopute
	- električni priključek - 1 fazni	KLx - krmilne lopute
	- električni priključek - 3 fazni	KPx - omaro kontrole pristopa
	- električni priključek na prezračevalno napravo	SOS - sistem SOS
	- električni priključek na ventilator ali rekuperator	A - El. armatura
Kr	- električni priključek na krmilne lopute	KONV - konvektor
S-DV3	- Krmilno stikalo za drsna vrata	DV - drsna vrata
	- talna doza	SO - strešno okno
	IZENAČITEV POTENCIALOV	
ZIP	- etažna izenačitev potencialov	
DIPp	- dodatna izenačitev potencialov (montaža na kabelsko polico)	
DIP	- dodatna izenačitev potencialov (montaža v dozo, h=0,5m)	
	- stik izenačitve potencialov	


OPOMBE:
Mikrolokaciji el. priključkov je potrebno prilagoditi razporedu opreme, elementov strojnih inštalacij ter tehnološke opreme.
Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme in tehnologije.

Stiki izenačitve potencialov se (poleg že označenih) izvedejo na vse kovinske mase v objektu (npr. prezračevalne kanale, kabelske police, kovinske cevi, konstrukcija spuščenega stropa..., ostale kovinske mase).

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 1. nadstropja - moč, izenačitev potencialov
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	112	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

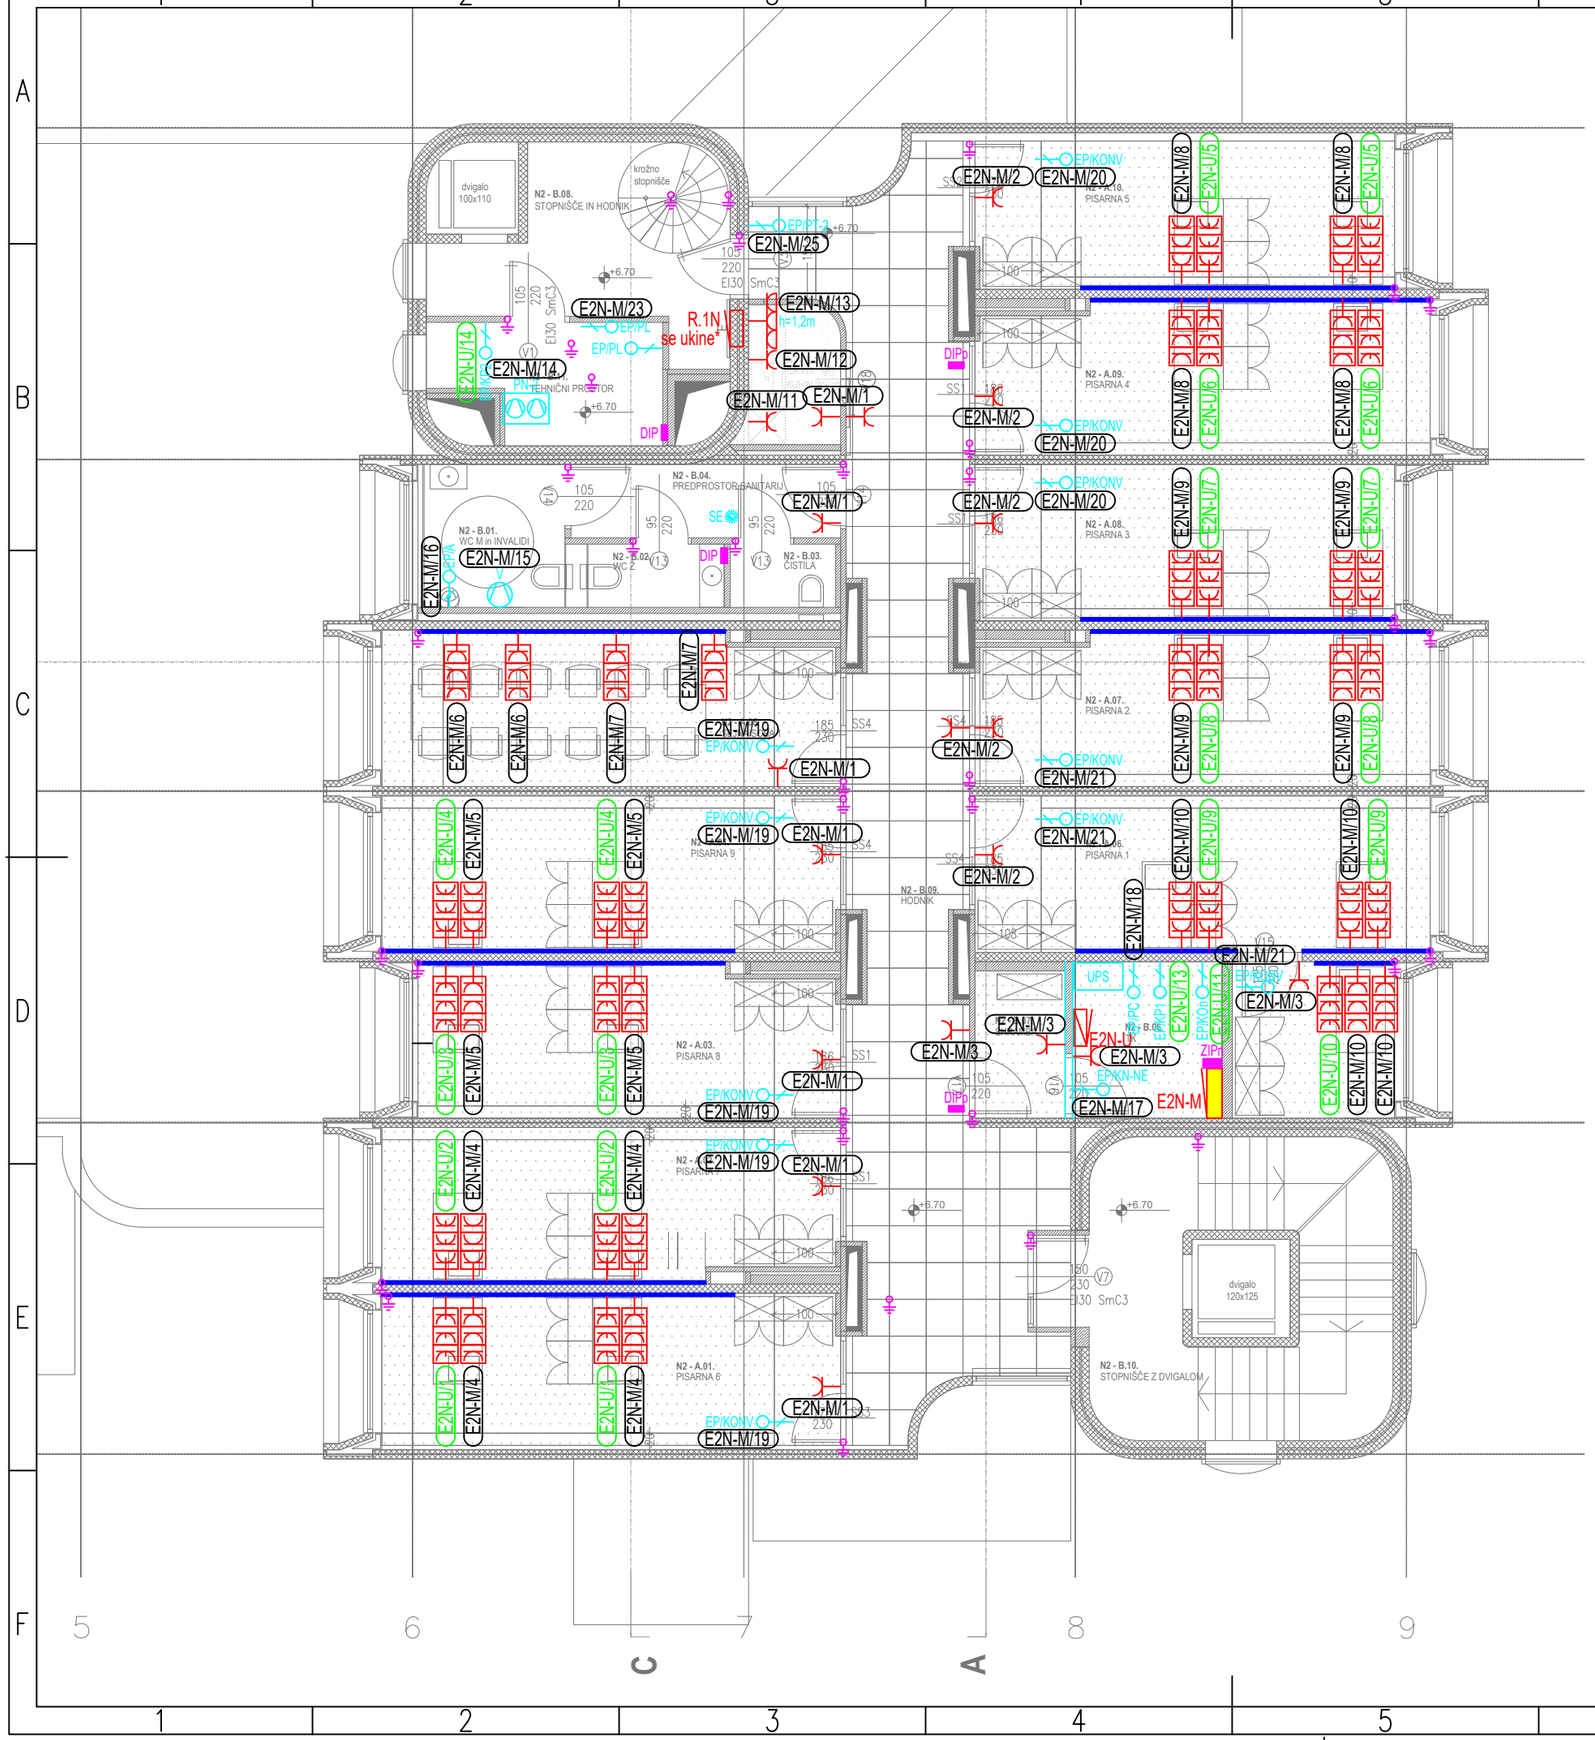

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV	OPIS PRIKLJUČKOV
	MOČ	
	- vtičnica 1f	KN-NE - notranja split enota
	- vtičnica 1f - montaža v parapet (mreža)	KOx - komunikacijsko omaro
		PTx - panic terminal
UPS	- brepreknitveni napajalnik 10kVA	PC - požarno centralo
	- električni razdelilec	PLx - požarne lopute
	- električni priključek - 1 fazni	KLx - krmilne lopute
	- električni priključek - 3 fazni	KPx - omaro kontrole pristopa
	- električni priključek na prezračevalno napravo	SOS - sistem SOS
	- električni priključek na ventilator ali rekuperator	A - El. armatura
Kr	- električni priključek na krmilne lopute	KONV - konvektor
S-DV3	- Krmilno stikalo za drsna vrata	DV - drsna vrata
	- talna doza	SO - strešno okno
	IZENAČITEV POTENCIALOV	
ZIP	- etažna izenačitev potencialov	
DIPp	- dodatna izenačitev potencialov (montaža na kabelsko polico)	
DIP	- dodatna izenačitev potencialov (montaža v dozo, h=0,5m)	
	- stik izenačitve potencialov	


OPOMBE:
Mikrolokaciji el. priključkov je potrebno prilagoditi razporedu opreme, elementov strojnih inštalacij ter tehnološke opreme. Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme in tehnologije.

Stiki izenačitve potencialov se (poleg že označenih) izvedejo na vse kovinske mase v objektu (npr. prezračevalne kanale, kabelske police, kovinske cevi, konstrukcija spuščenega stropa..., ostale kovinske mase).

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 2. nadstropja - moč, izenačitev potencialov
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	113	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

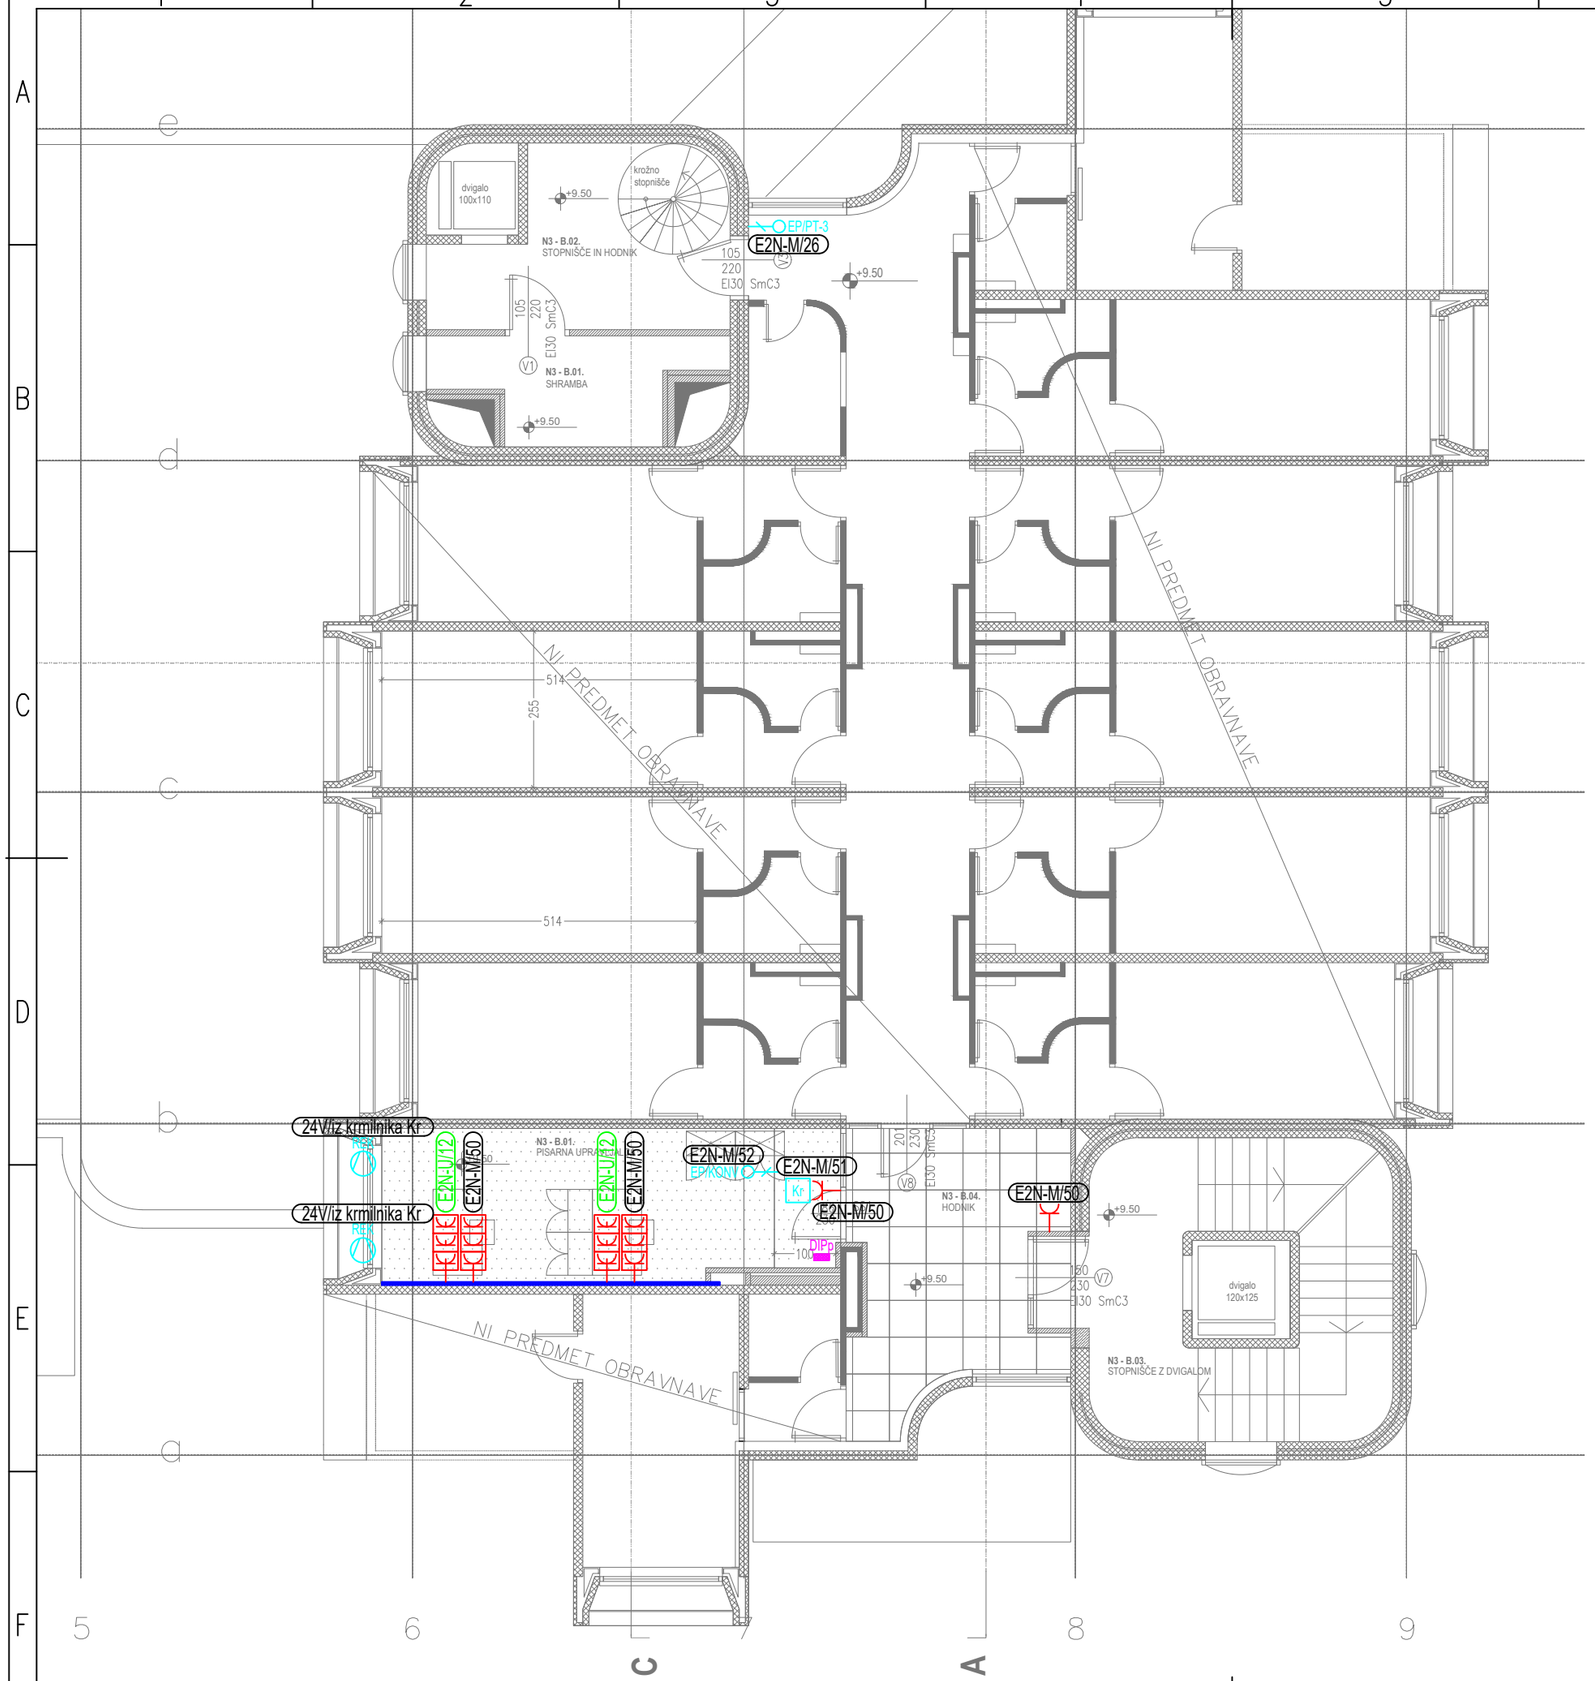

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV	OPIS PRIKLJUČKOV
	MOČ	
	- vtičnica 1f	KN-NE - notranja split enota
	- vtičnica 1f - montaža v parapet (mreža)	KOx - komunikacijsko omaro
		PTx - panic terminal
UPS	- brepreknitveni napajalnik 10kVA	PC - požarno centralo
	- električni razdelilec	PLx - požarne lopute
	- električni priključek - 1 fazni	KLx - krmilne lopute
	- električni priključek - 3 fazni	KPx - omaro kontrole pristopa
	- električni priključek na prezračevalno napravo	SOS - sistem SOS
	- električni priključek na ventilator ali rekuperator	A - El. armatura
Kr	- električni priključek na krmilne lopute	KONV - konvektor
S-DV3	- Krmilno stikalo za drsna vrata	DV - drsna vrata
	- talna doza	SO - strešno okno
	IZENAČITEV POTENCIALOV	
ZIP	- etažna izenačitev potencialov	
DIPp	- dodatna izenačitev potencialov (montaža na kabelsko polico)	
DIP	- dodatna izenačitev potencialov (montaža v dozo, h=0,5m)	
	- stik izenačitve potencialov	

OPOMBE:
Mikrolokaciji el. priključkov je potrebno prilagoditi razporedu opreme, elementov strojnih inštalacij ter tehnološke opreme. Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme in tehnologije.

Stiki izenačitve potencialov se (poleg že označenih) izvedejo na vse kovinske mase v objektu (npr. prezračevalne kanale, kabelske police, kovinske cevi, konstrukcija spuščenega stropa..., ostale kovinske mase).

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 3. nadstropja - moč, izenačitev potencialov
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	114	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.




investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris IV. in V. nadstropja - moč, izenačitev potencialov
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	115	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3

Tloris podstrešja - glavno stopnišče

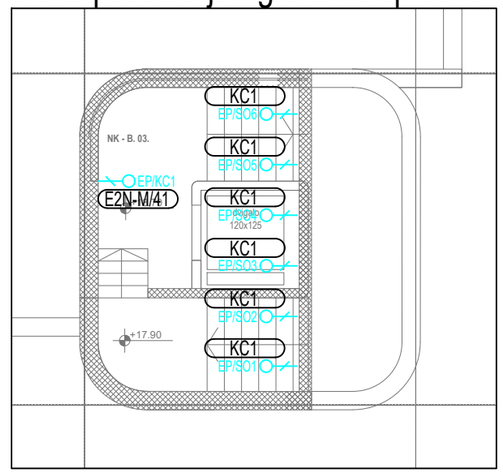



1	2	3	4	5	6	7	8		
A	B	C	D	E	F	5	6	7	8	9

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 5. nadstropja in podstrešja - moč, izenačitev potencialov
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ


datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	116	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.


savaprojekt krško
družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija

1 2 3 4 5 6 7 A3

Tloris pritličja

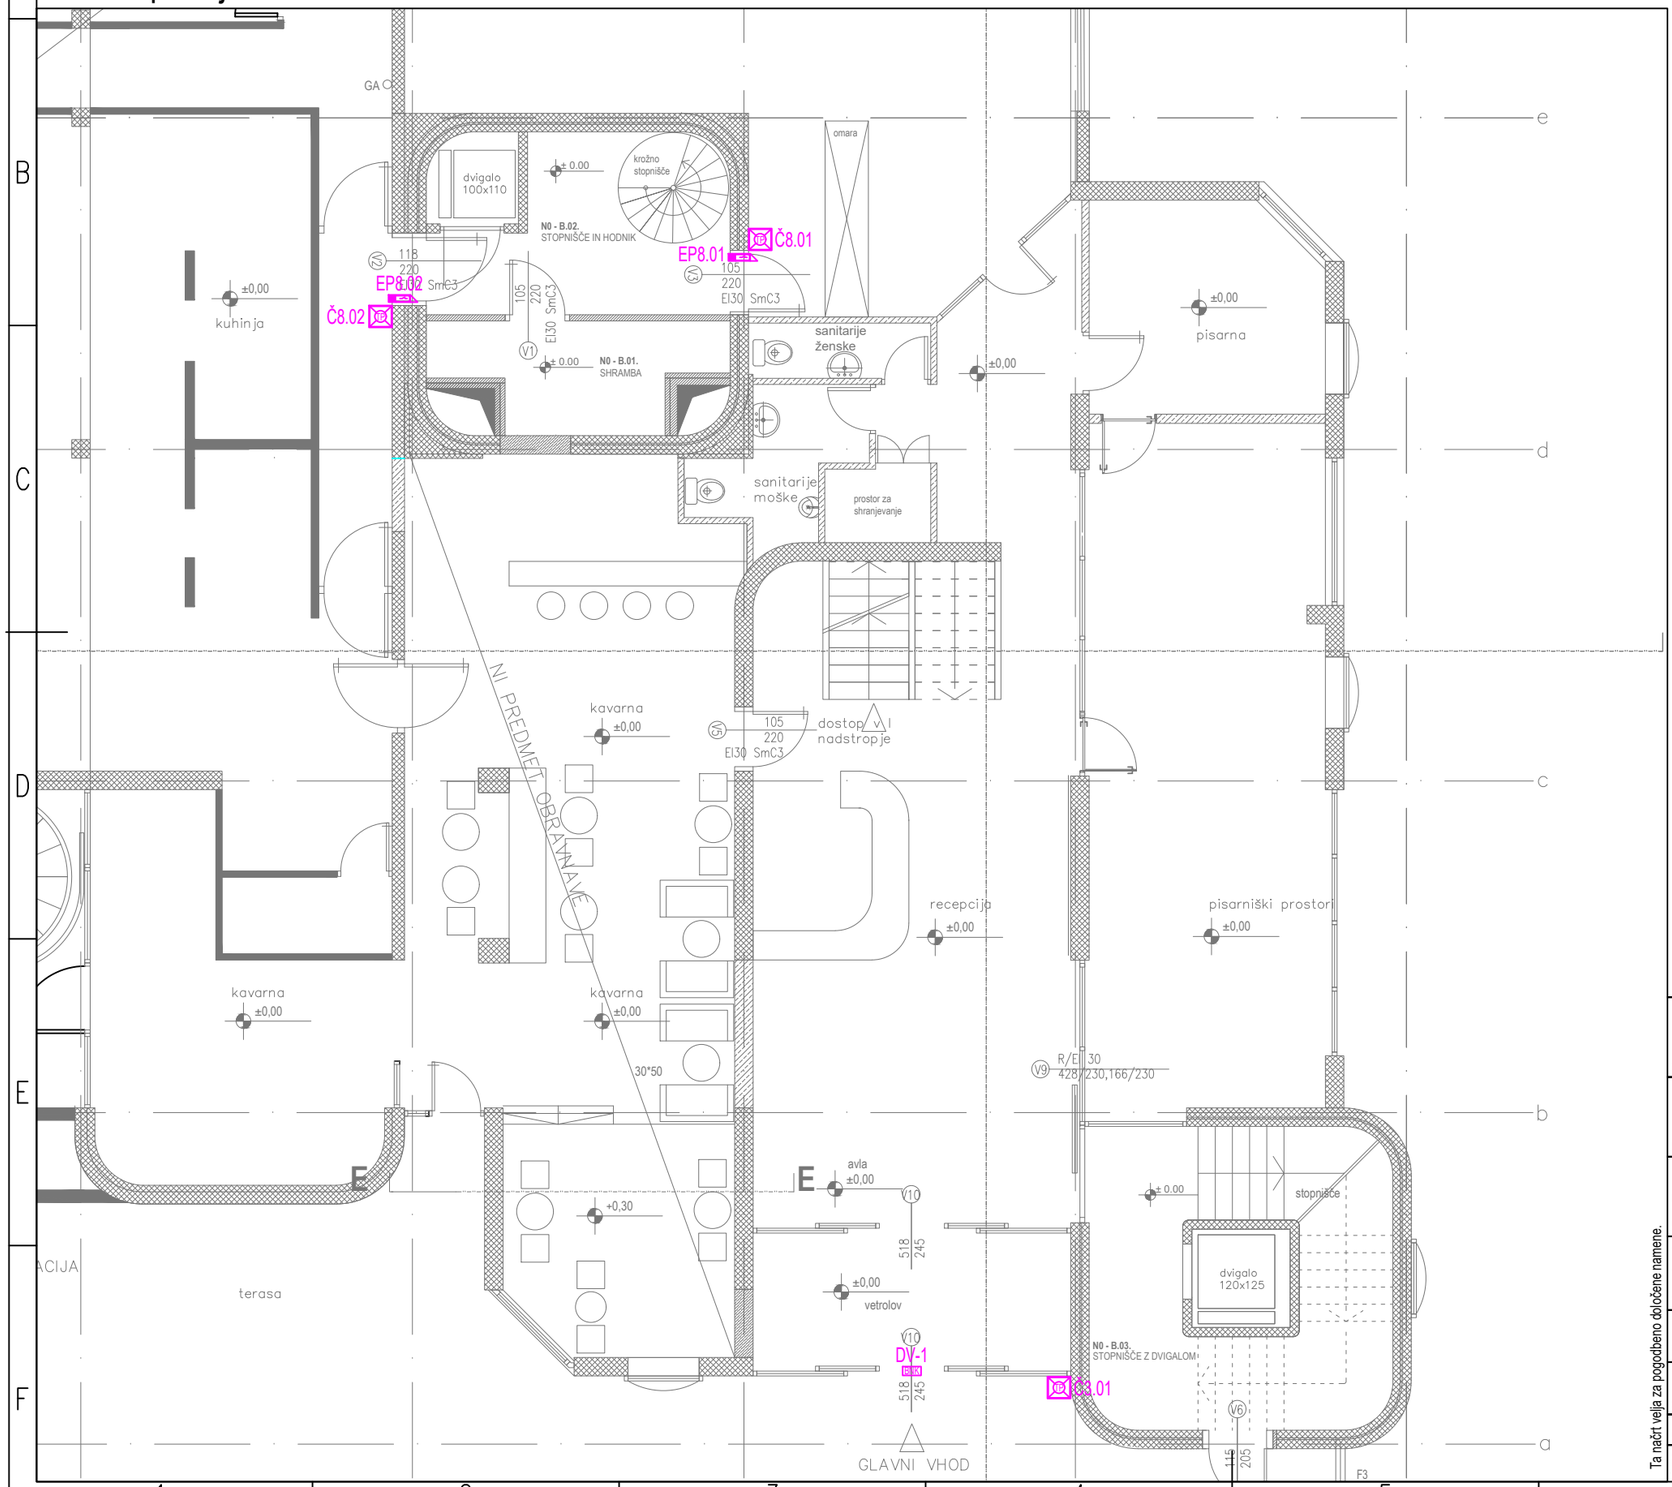

Tloris kleti - pomožno stopnišče

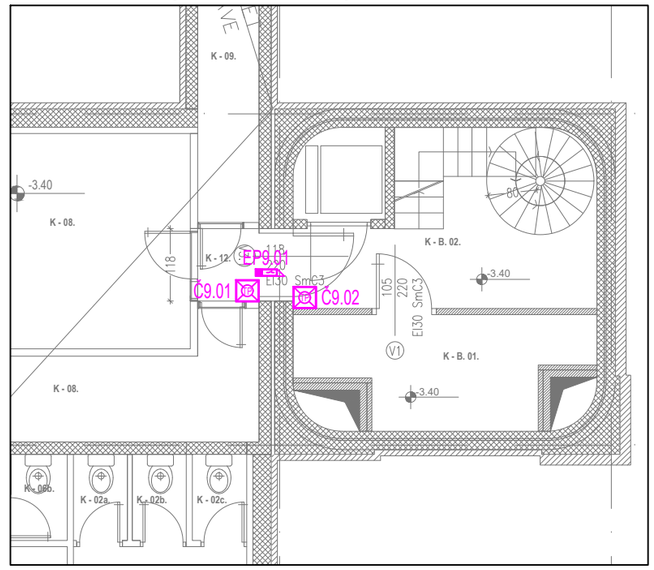

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris kleti in pritličja - kontrola pristopa
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	121	01	0

A3



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	UNIVERZALNO OŽIČENJE
	- vtičnica RJ-45 - dvojna
	- vtičnica RJ-45 - enojna
	- komunikacijska omara
	- parapetni kanal
	- talna doza
	KONTROLA PRISTOPA
	- čitalec kartic
	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo
	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo - E30
	- breznapetostni kontakt
	- tipka delovna
	SOS - SANITARIJE INVALIDI
	- signalna svetilka nad vrati
	- razrešitvena doza
	- potezno stikalo
SOS	- SOS centrala - montaža v recepciji

OPOMBE:
Mikrolokacijo priključkov univerzalnega ožičenja je potrebno prilagoditi razporedu opreme.

Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 1. nadstropja - univerzalno ožičenje, kontrola pristopa
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	122	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.



Z1D-4	Z1D-5	Z1D-6	Z1D-7	Z1D-8	Z1D-9
Z1D	Z1D	Z1D	Z1D	Z1D	Z1D

Elektro omarica KP1
dim. 540mm x 450mm x 140mm
montaža v tehnični prostor N2.B.11.

Z1W	Z1D-1	Z1D-2	Z1D-3
Z1W	Z1D	Z1D	Z1D

Elektro omarica KP2
dim. 540mm x 450mm x 140mm
montaža v TK prostor N2.B.06.

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	UNIVERZALNO OŽIČENJE
	- vtičnica RJ-45 - dvojna
	- vtičnica RJ-45 - enojna
	- komunikacijska omara
	- parapetni kanal
	- talna doza
	KONTROLA PRISTOPA
	- čitalec kartic
	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo
E30	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo - E30
1000	- breznapetostni kontakt
	- tipka delovna
	SOS - SANITARIJE INVALIDI
	- signalna svetilka nad vrati
RX	- razrešitvena doza
	- potezno stikalo
SOS	- SOS centrala - montaža v recepciji

OPOMBE:
Mikrolokacijo priključkov univerzalnega ožičenja je potrebno prilagoditi razporedu opreme.

Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 2. nadstropja - univerzalno ožičenje, kontrola pristopa, SOS instalacija
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

Ta načrt velja za popolnoma določene namene

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	123	01	0

A3.2



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	UNIVERZALNO OŽIČENJE
	- vtičnica RJ-45 - dvojna
	- vtičnica RJ-45 - enojna
	- komunikacijska omara
	- parapetni kanal
	- talna doza
	KONTROLA PRISTOPA
	- čitalec kartic
	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo
	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo - E30
BRNK	- breznapetostni kontakt
	- tipka delovna
	SOS - SANITARIJE INVALIDI
SOS	- signalna svetilka nad vrati
RX	- razrešitvena doza
	- potezno stikalo
SOS	- SOS centrala - montaža v recepciji

OPOMBE:
Mikrolokacijo priključkov univerzalnega ožičenja je potrebno prilagoditi razporedu opreme.


Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 3. nadstropja - univerzalno ožičenje, kontrola pristopa
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	124	01	0

Tloris 5. nadstropja - pomožno stopnišče

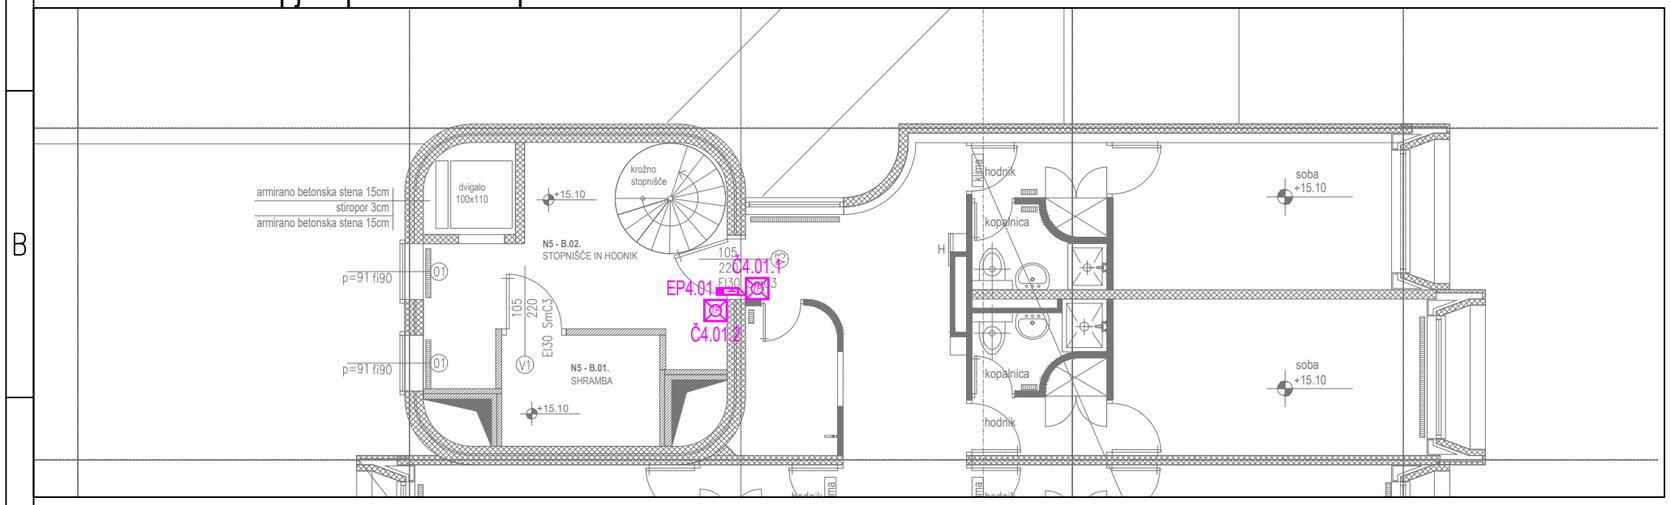

Tloris 4. nadstropja - pomožno stopnišče

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	UNIVERZALNO OŽIČENJE
	- vtičnica RJ-45 - dvojna
	- vtičnica RJ-45 - enojna
	- komunikacijska omara
	- parapetni kanal
	- talna doza
	KONTROLA PRISTOPA
	- čitalec kartic
	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo
	- električni prijemnik - odpiranje pod napetostjo - E30
BRNK	- breznapetostni kontakt
	- tipka delovna
	SOS - SANITARIJE INVALIDI
SOS	- signalna svetilka nad vrati
RX	- razrešitvena doza
	- potezno stikalo
SOS	- SOS centrala - montaža v recepciji

OPOMBE:
Mikrolokacijo priključkov univerzalnega ožičenja je potrebno prilagoditi razporedu opreme.


Višine parapetnih kanalov preveriti na licu mesta in prilagoditi načrtu opreme.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 4. in 5. nadstropja - kontrola pristopa
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	125	01	0

A3

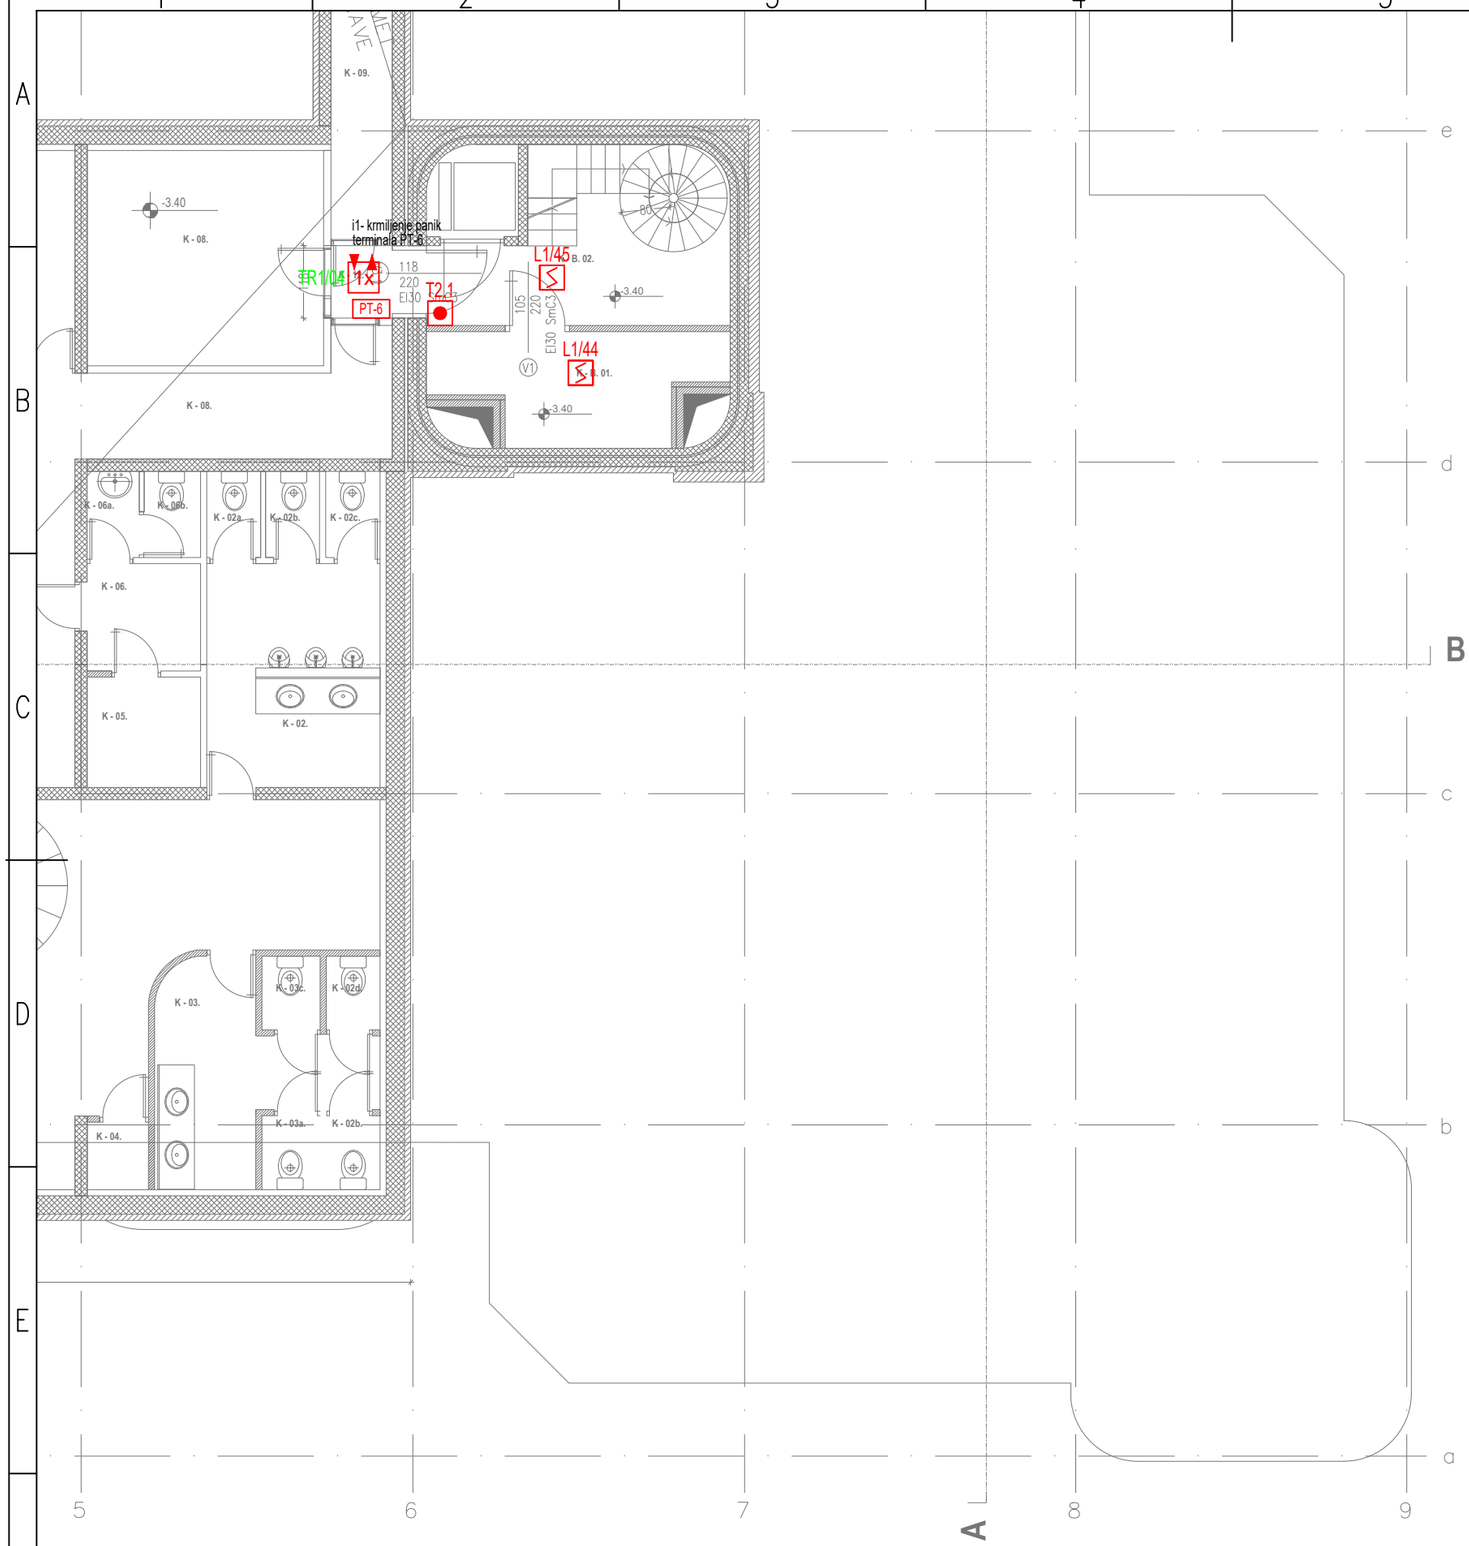

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	- optični javljalnik dima
MS	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:

Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris kleti - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	130	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
S	- optični javljalnik dima
MS S	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
T	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:

Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris pritličja - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	131	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	- optični javljalnik dima
MS	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:

Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 1. nadstropja - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	132	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	- optični javljalnik dima
MS	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:

Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 2. nadstropja - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	133	01	0

Ta načrt velja za pogoodbeno določene namene.



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	- optični javljalnik dima
MS	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:

Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 3. nadstropja - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	134	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	- optični javljalnik dima
MS	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:

Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 4. nadstropja - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	135	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	- optični javljalnik dima
MS	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:

Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 5. nadstropja - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	136	01	0



SIMBOL	OPIS ELEMENTOV
	AVTOMATSKO AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
	- optični javljalnik dima
MS	- optični javljalnik dima - montaža v medstropovje
	- termični javljalnik
	- ročni javljalnik požara
	- sirena (adresabilna)
1x	- 1-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
4x	- 4-kanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik
	- požarna centrala
	- krmilna centrala ODT
	- posluževalni tablo za požarno centralo
PT-x	- panik terminal
DVx	- drsna vrata
PN-X	- prezračevalna naprava
	- tipka za odvod dima

OPOMBA:


Optični in termični javljalniki požara se montirajo minimalno 1m od prezračevalnih in hladilnih naprav.

Avtomatsko javljanje požara se izvede samo na delu objekta kot je to predvideno z NPV.

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris podstrešja - avtomatsko javljanje požara
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	137	01	0

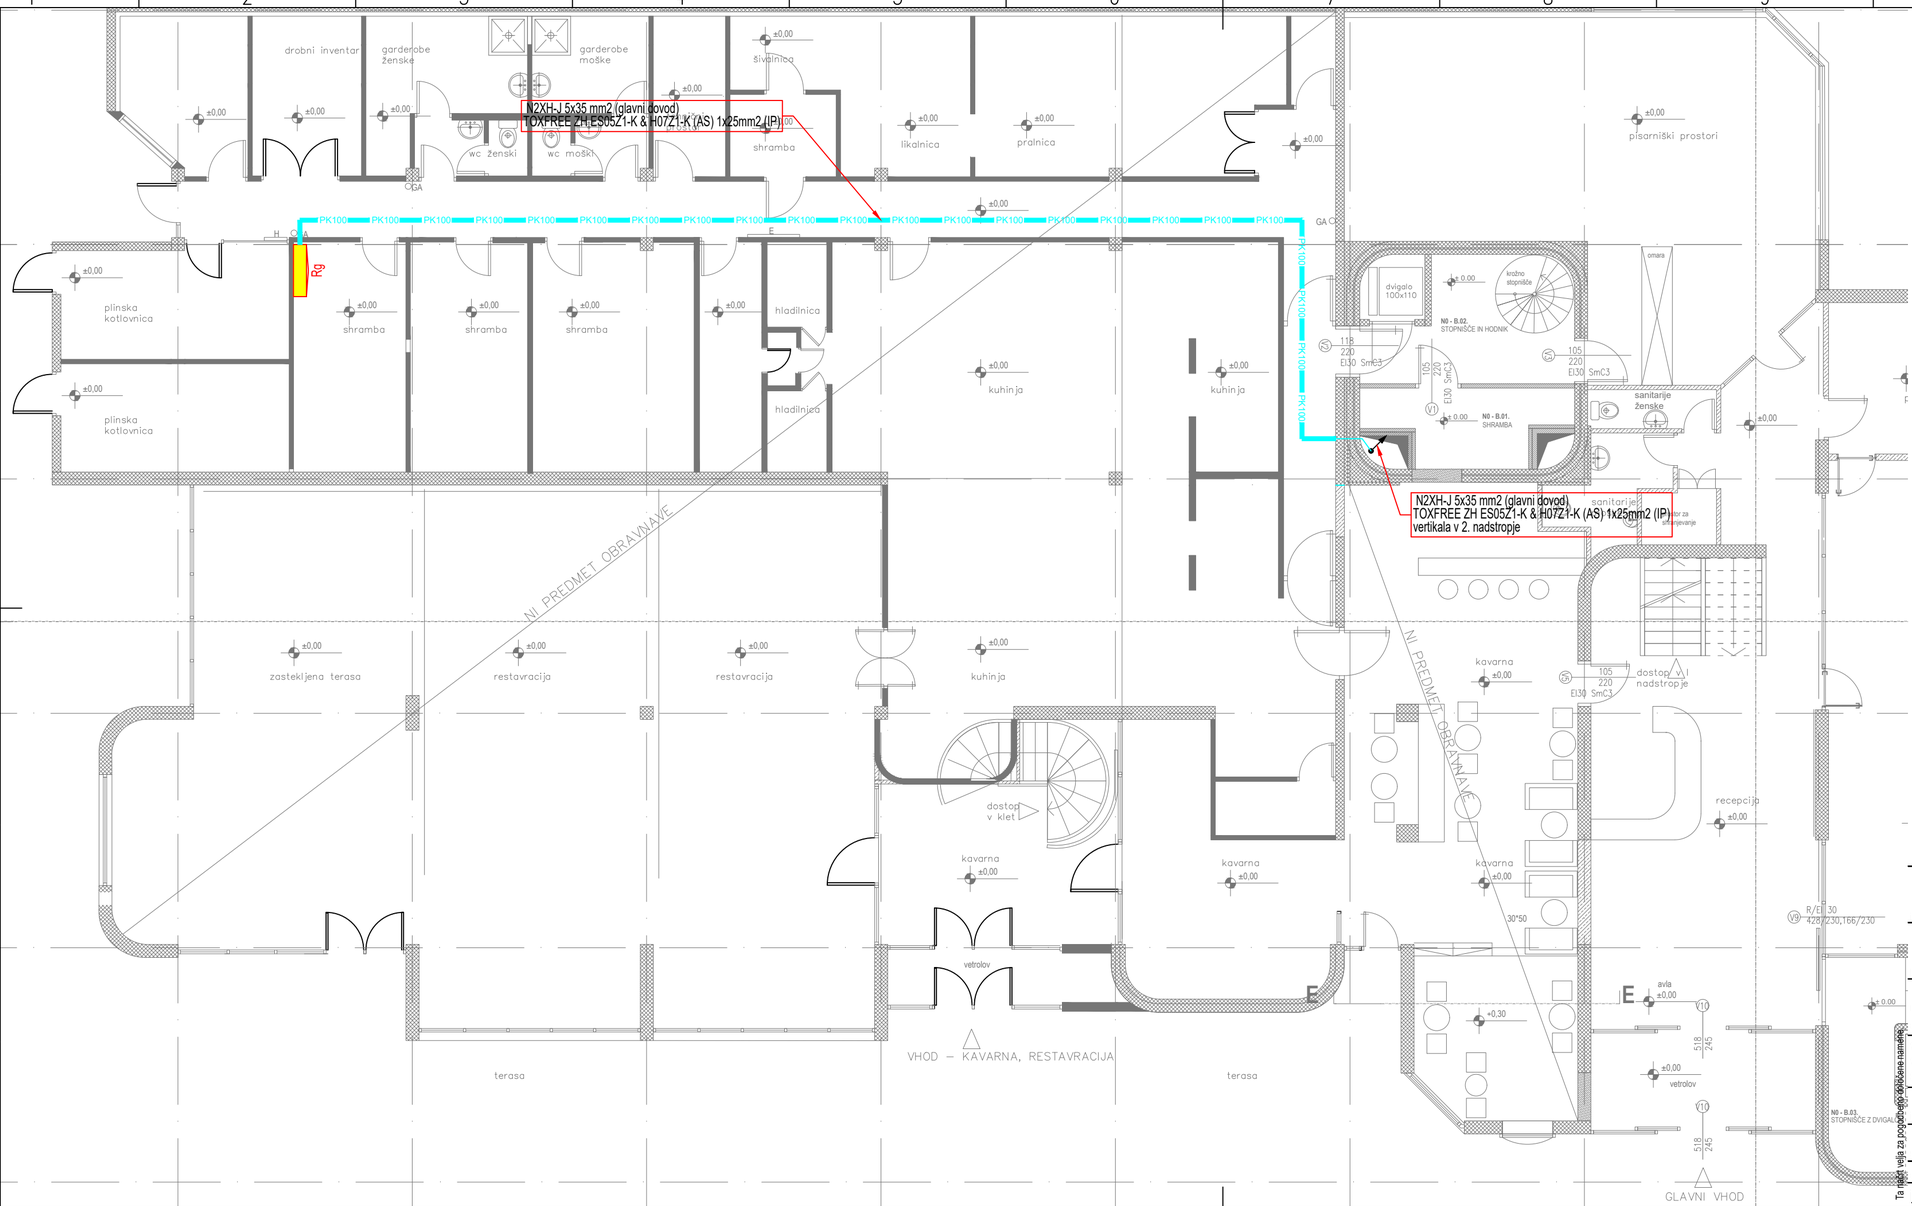

LEGENDA - ELEKTRIČNI RAZVOD

PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 - kabelska polica - jaki tok

PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 - kabelska polica - šibki tok

OPOMBA:
Pri prehodih inštalacije med posameznimi etažami in pri armirano betonskih stenah je dovoljeno kronsko vrtanje maksimalnih dimenzij fi-50mm. Razdalja med odprtinami je lahko minimalno 150mm.


Na mejah požarnih sektorjev se vse odprtine zatesnijo z požarno odpornim kitom .

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris pritličja - električni razvod
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	141	01	0

A3.2

Ta risba velja za popolnost le v celoti, ne pa posamezne risbe ali njenega dela.

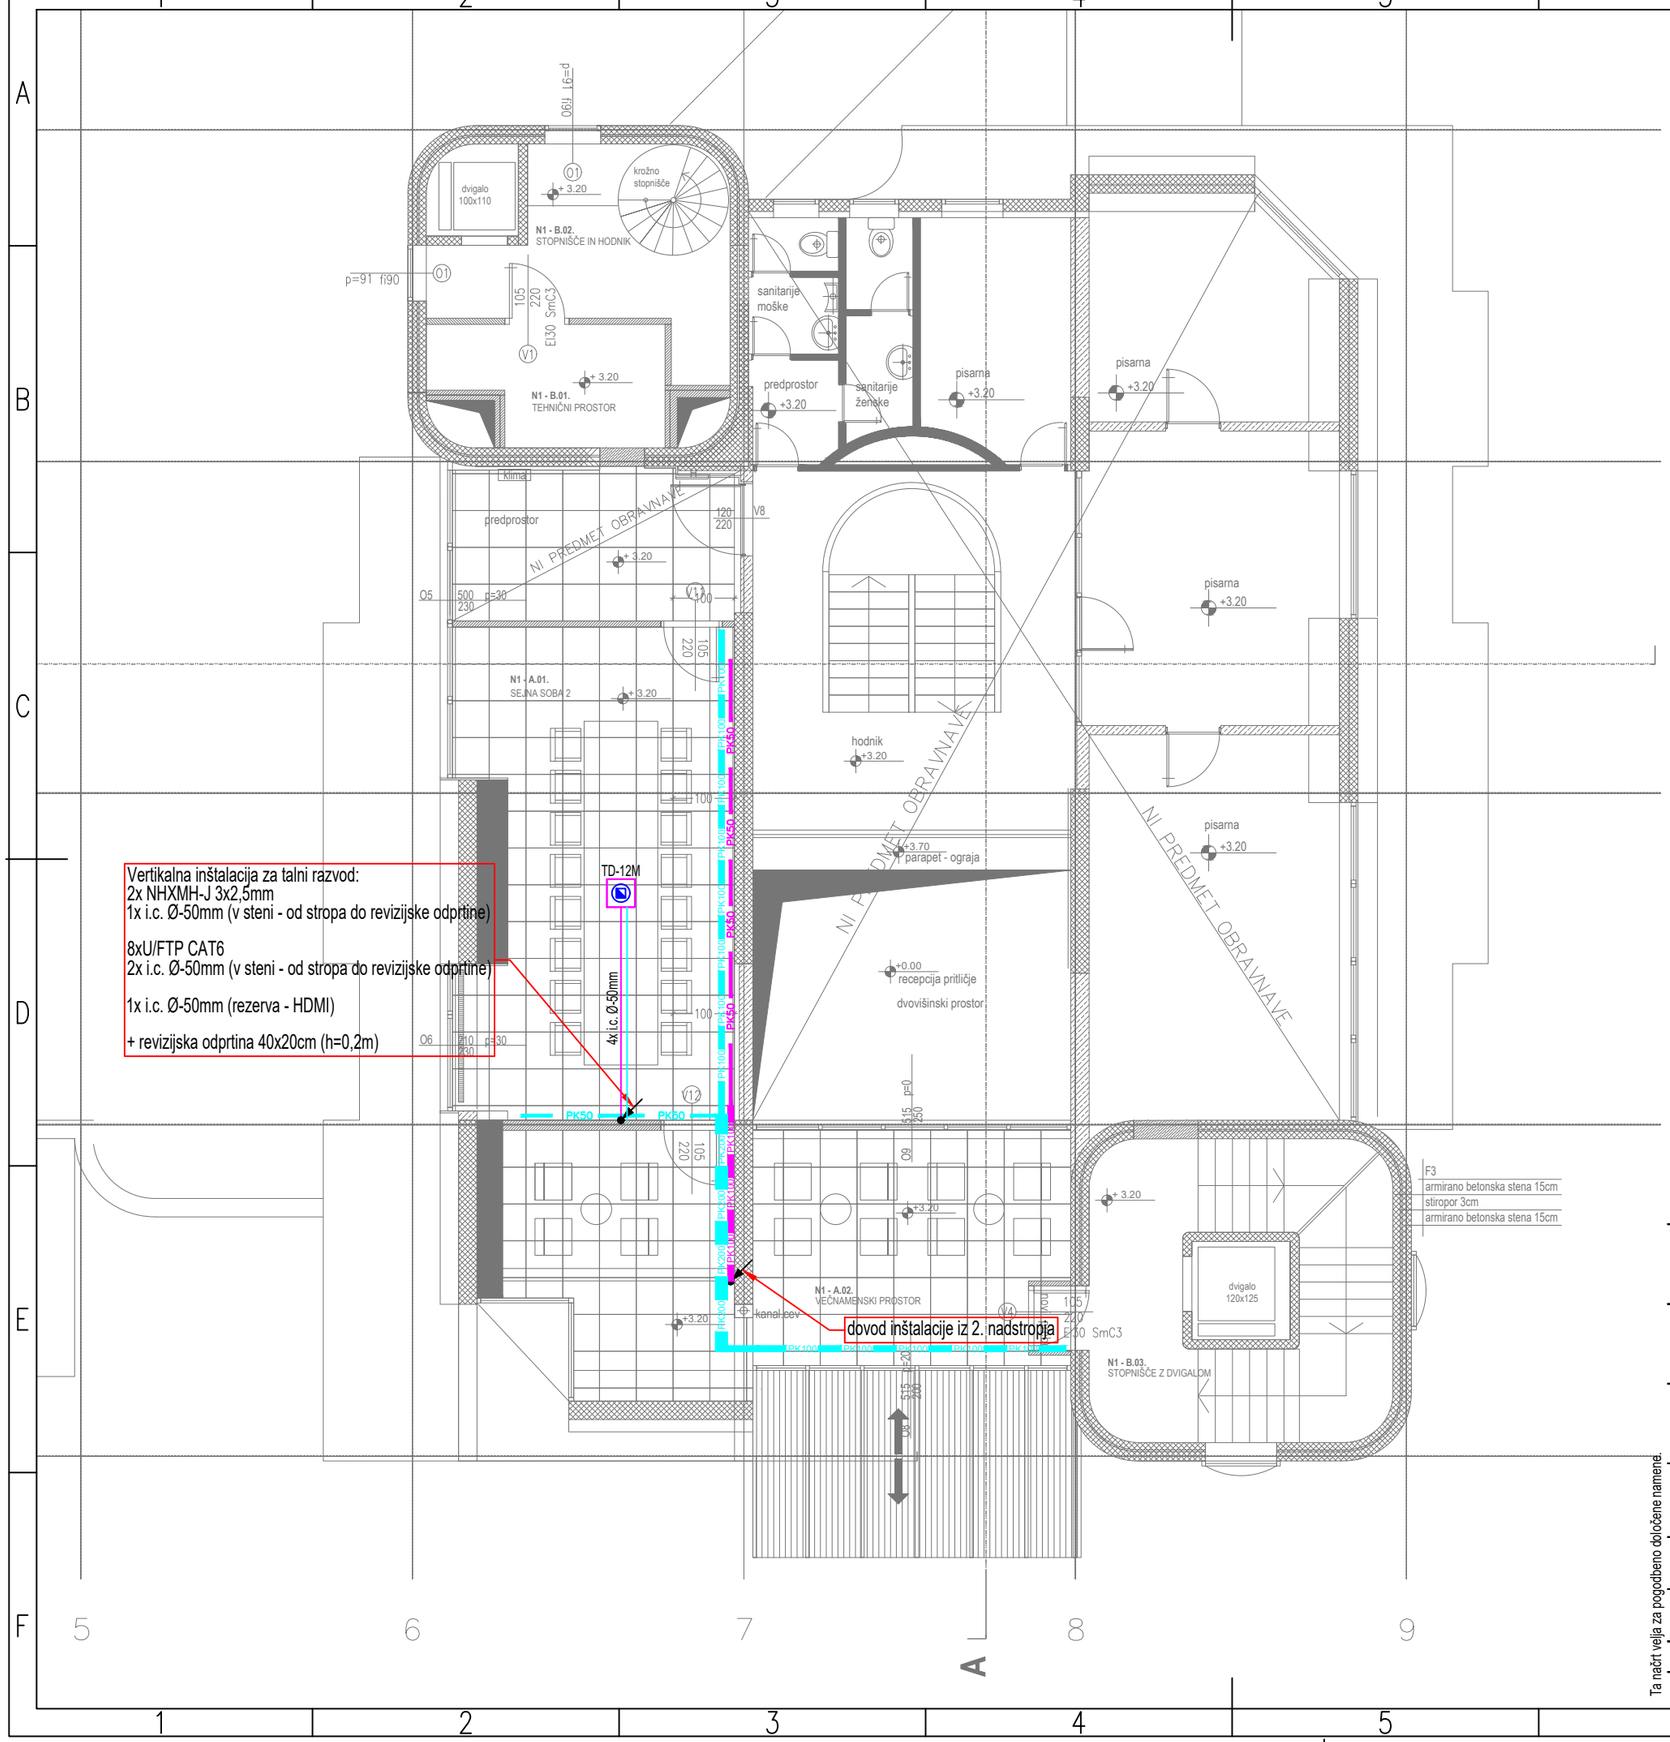

LEGENDA - ELEKTRIČNI RAZVOD

PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 - kabelska polica - jaki tok

PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 - kabelska polica - šibki tok

OPOMBA:
Pri prehodih inštalacije med posameznimi etažami in pri armirano betonskih stenah je dovoljeno kronsko vrtanje maksimalnih dimenzij fi-50mm. Razdalja med odprtinami je lahko minimalno 150mm.


Na mejah požarnih sektorjev se vse odprtine zatesnijo z požarno odpornim kitom .

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 1. nadstropja - električni razvod
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	142	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

A3

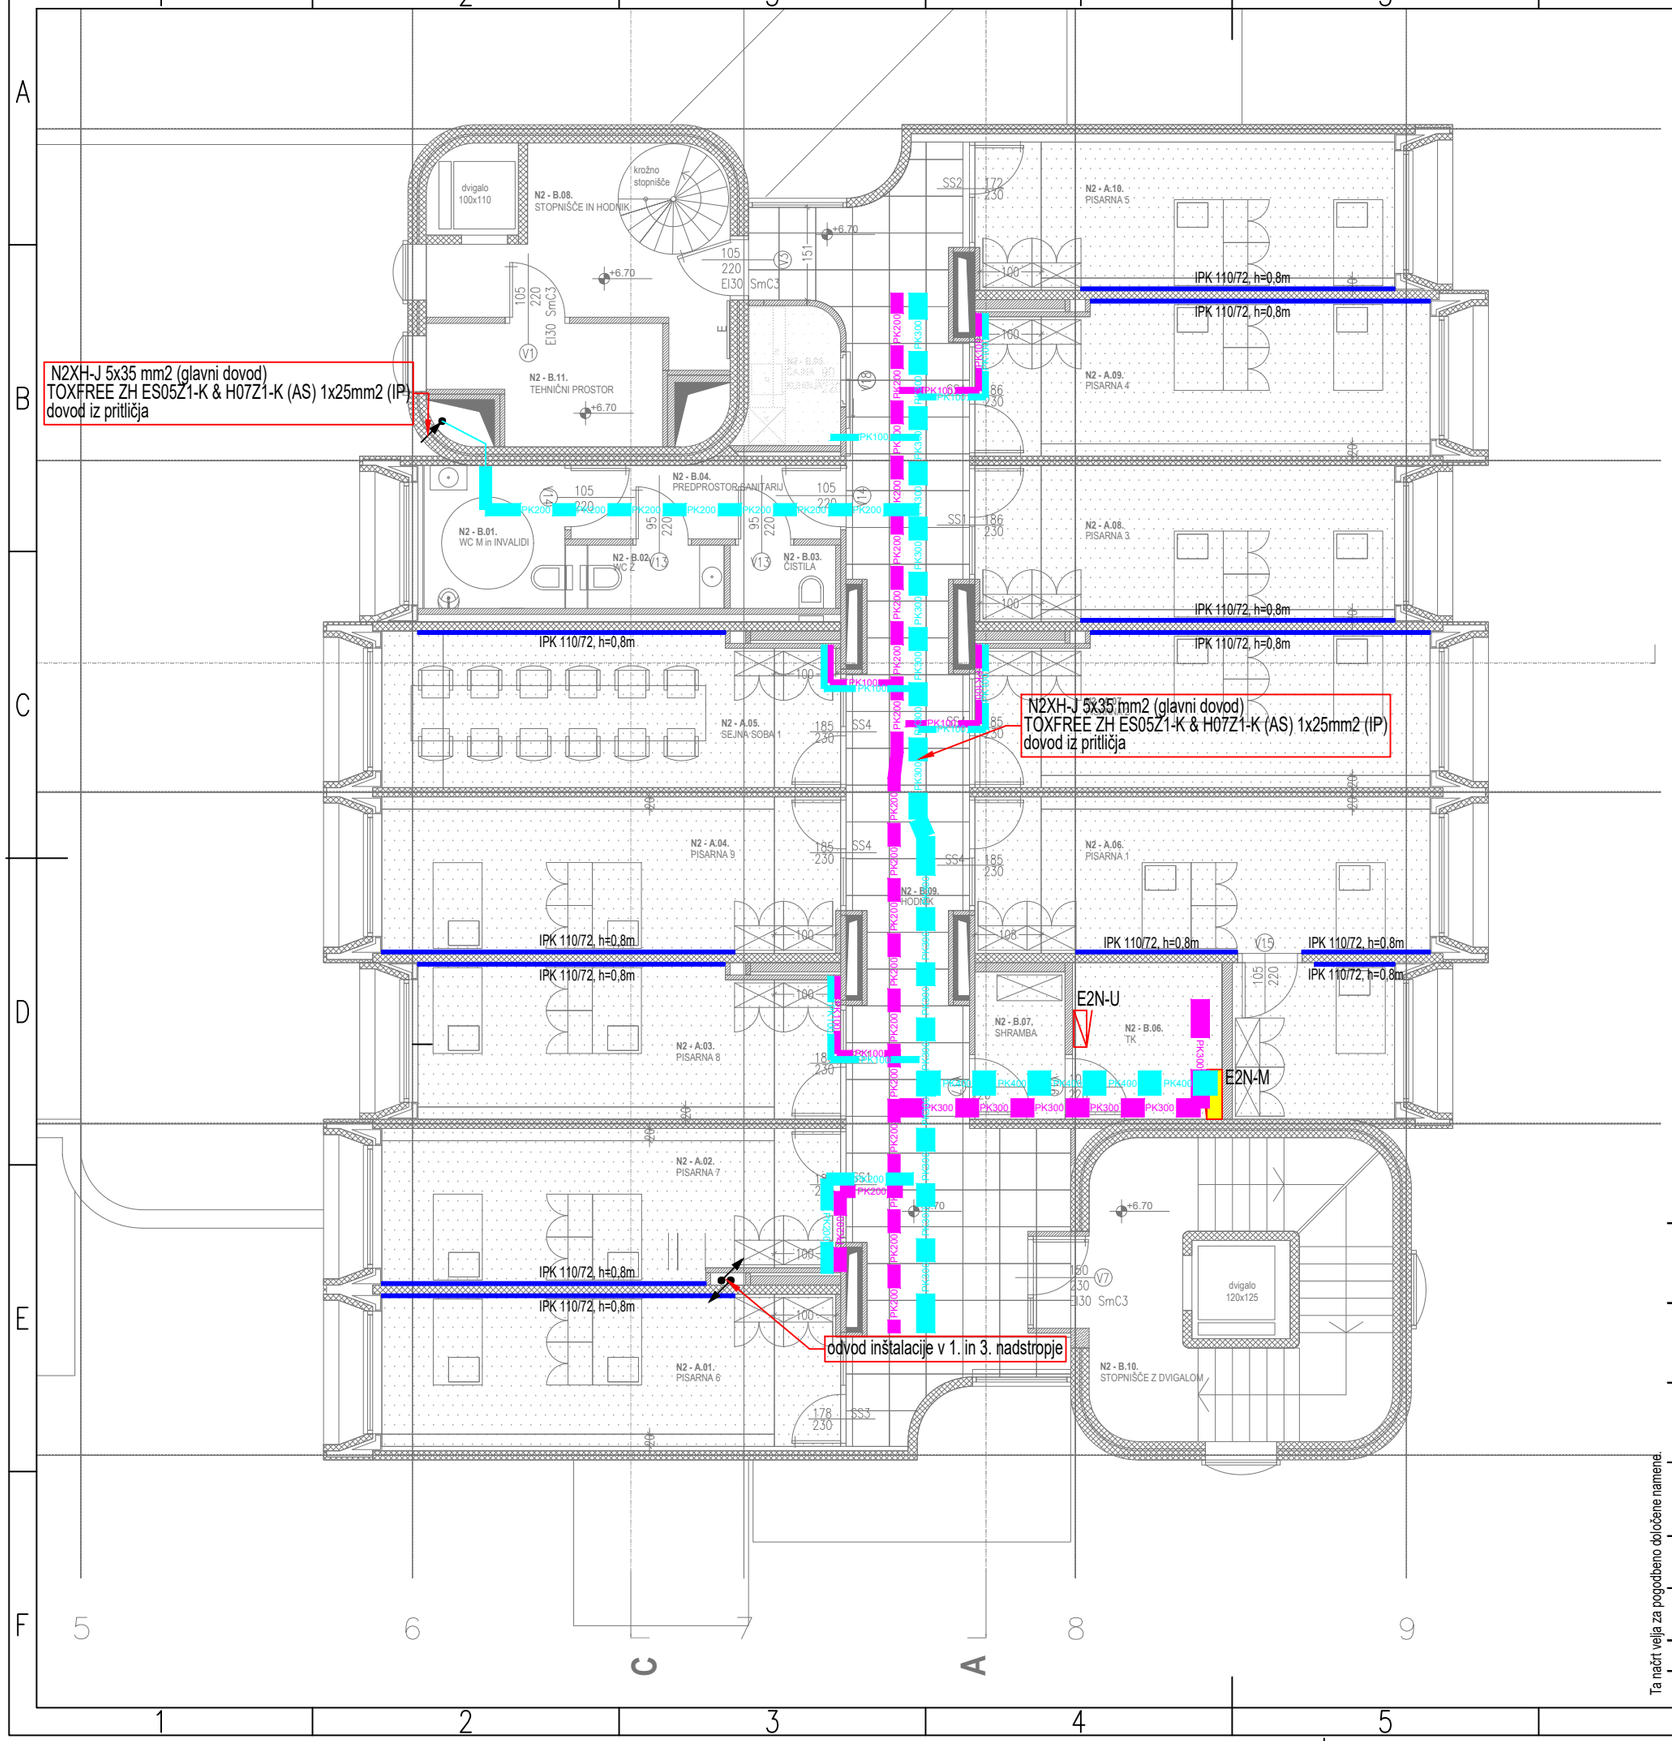

LEGENDA - ELEKTRIČNI RAZVOD

PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 - kabelska polica - jaki tok

PK100 PK100 PK100 PK100 PK100 - kabelska polica - šibki tok

OPOMBA:
Pri prehodih inštalacije med posameznimi etažami in pri armirano betonskih stenah je dovoljeno kronsko vrtanje maksimalnih dimenzij fi-50mm. Razdalja med odprtinami je lahko minimalno 150mm.

Na mejah požarnih sektorjev se vse odprtine zatesnijo z požarno odpornim kitom .

investitor:	Občina Žalec Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije v Žalcu
del gradnje:	
VP:	Tina Božičnik, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1227
VN:	Damjan Mežič, mag.inž.energ. IZS E-1927
SP:	Andrej Molan, el.teh.
ime prikaza:	Tloris 2. nadstropja - električni razvod
s.p. načrta:	3/1-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
junij 2026	1:100	SPK-3/1	25323-00	PZI	3/1	143	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.