

PREREZ A-A

Demontažna cev
DN 400; NP 4 MPa

Krogelni zasun DN 400;
NP 4 MPa

Odrezalo

Pelton turbina


$F_{max} = 30kN$

Navezava nove opreme na
obstoječi cevovod DN 450


Redukcija na obstoječi
cevovod DN 450/400; NP 4 MPa

Opomba:
Vse mere tudi tiste, ki so označene kot fiksne je potrebno pred pričetkom izdelave podrobnih načrtov preveriti na licu mesta.
V kolikor se bo uposabilo obsoječe kavelje za montažo opreme, jih je potrebno ustrezno testirati in pregledati, ter v primeru dotrajanosti izvesti nove.

DETAJL

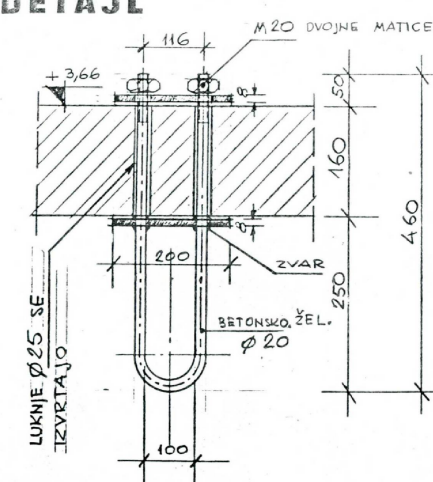

DETAJL

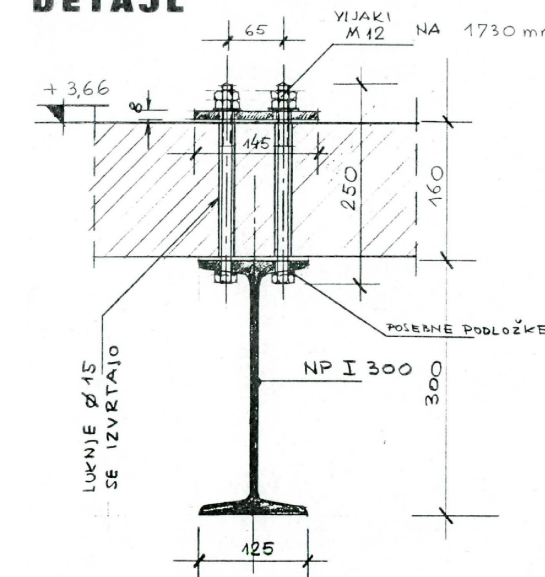

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spr.:		Podpis:	
Investitor: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Erjavčeva ulica 20 5000 Nova Gorica				Objekt: Rekonstrukcija mHE Mrzla Rupa			
Projektant: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Erjavčeva ulica 20 5000 Nova Gorica				Del objekta/sistema: STROJNICA			
Id. oznaka izvajalca:				Vrsta načrta/prikaza: 4. Načrt strojnih inštalacij in opreme			
		Ime in priimek:		Id. št.:		Vsebina risbe (dokumenta): Dispozicija stanja obstoječe opreme v strojnici –Prerez A–A	
Odgovorni vodja projekta:		Franko Primc udie.		E-0367			
Odgovorni projektant:		Ivana Ušaj ud.is		S-1959			
Sodelavec - projektant:		Primož Gabrijelčič ud.ig.		G-3335		Vrsta projekta: DZR Številka projekta: SGMR-04/2023	
Izdaljal:		—				Klasifikacijska oznaka: — — — — — — — — Stran/strani: 1/	
Datum izdelave:		05. 2025		Merilo:		Identifikacijska oznaka: S.G.M.R. — — — 6.X.2.0.0.5	
		Ni v merilu				Spr.	