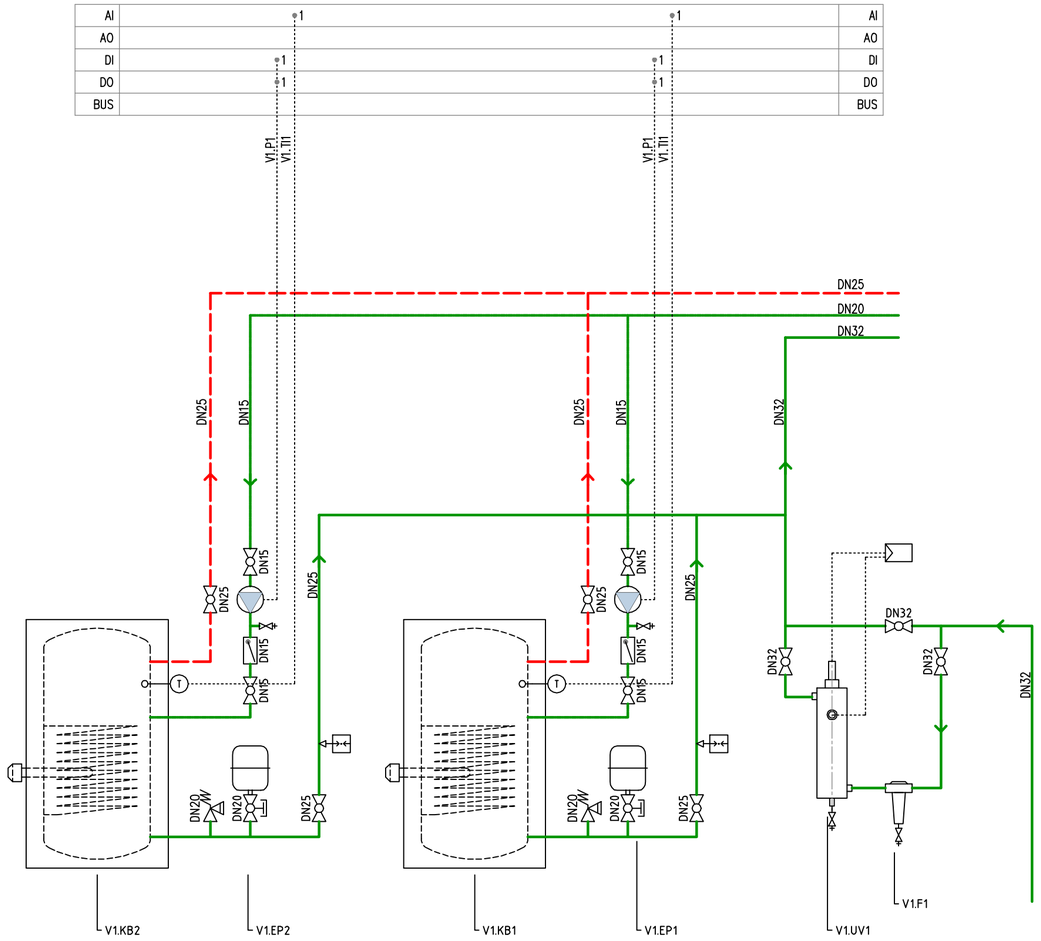


ID:	Opis:	Tip:	Opis:
V1.KB1	grelnik sanitarne vode	SF/E 300	V=300 l Pel=2,5 kW (230 V) D/H=650/1500 mm
V1.KB2	grelnik sanitarne vode	SF/E 300	V=300 l Pel=2,5 kW (230 V) D/H=650/1500 mm
V1.UV1	UV dezinfikator	AQUADA 10	V=7,9 m3/h Pel=85 W; jakost 400 J/m2 DN40
V1.F1	samočistilni vodni filter		V=6,0 m3/h; Pel=18 W (230 V); DN40
V1.EP1	ekspanzijska posoda	EASY PRO 25	V=25 l; p0=4,0 bar; pSV=10,0 bar; DN20
V1.EP2	ekspanzijska posoda	EASY PRO 25	V=25 l; p0=4,0 bar; pSV=10,0 bar; DN20
V1.P1	cirkulacijska črpalka- sanitarna	ALPHA3 25-80N	V=2,3 m3/h; dp=43 kPa; Pel=50 W (230 V); DN25
V1.P2	cirkulacijska črpalka- sanitarna	ALPHA3 25-80N	V=2,3 m3/h; dp=43 kPa; Pel=50 W (230 V); DN25

Risba:	**TLORIS STROJNICE**						
Vsebina risbe:	**VODOVOD**						
Investitor:	OBČINA KOČEVJE Ljubljanska cesta 26 1330 KOČEVJE		*Projektant:*	**PINSS d.o.o.** Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52 M: pinss@siol.net			
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE Roška cesta 18, 1330 Kočevje		*Odg. projektant:*	Samo ŠTRUKELJ, u.dis S-0033			
			Izdelal:	Marjan ŠTRUKELJ, dgi			
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE						
	Št. projekta:	*Št. načrta:*	*Vrsta projekta:*	*Merilo:*	*Datum:*	*Mapa:*	*Št. risbe:*
	mma-10/2019	15-12-02-3	PID	1 : X	10.2019	5	**103**

LIST:
580 x 297