


TLORIS PLOŠČE NAD PRITLIČJEM
M 1:50

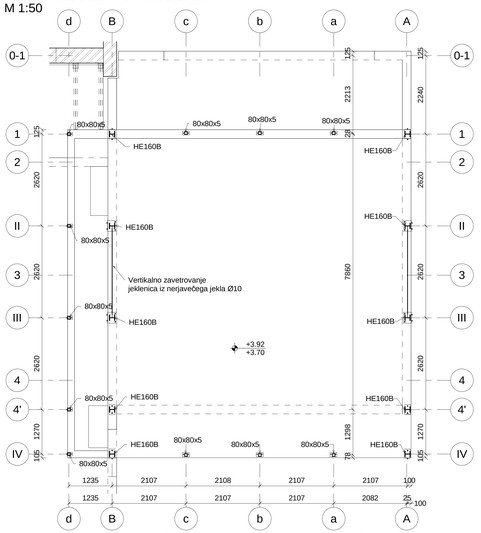


TLORIS OSTREŠJA
M 1:50

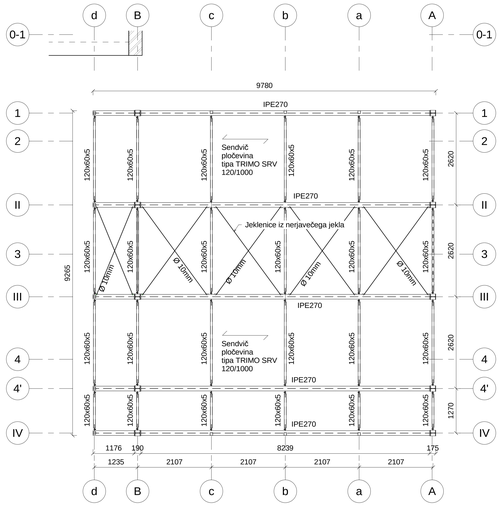


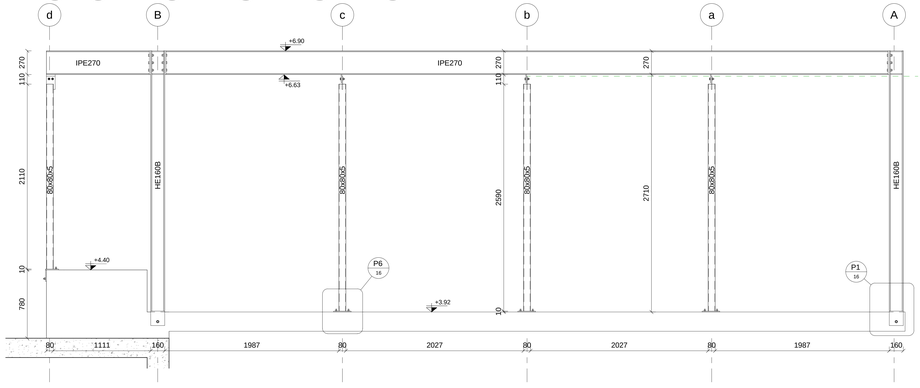


1 Jekleni okvir os IV
M 1:20

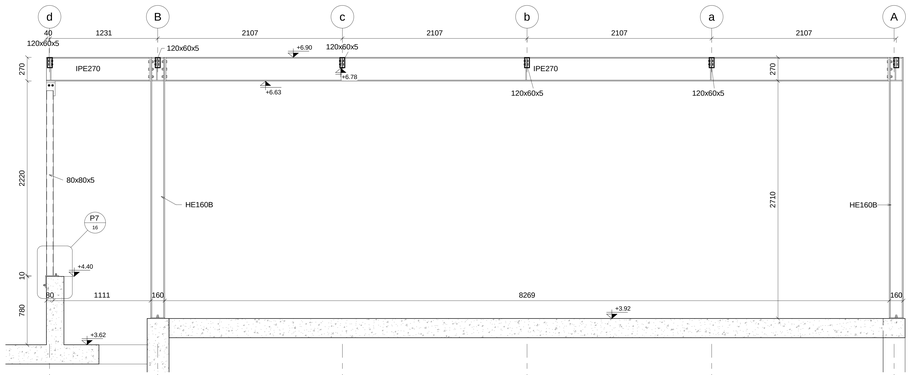

2 Jekleni okvir os 4'
M 1:20

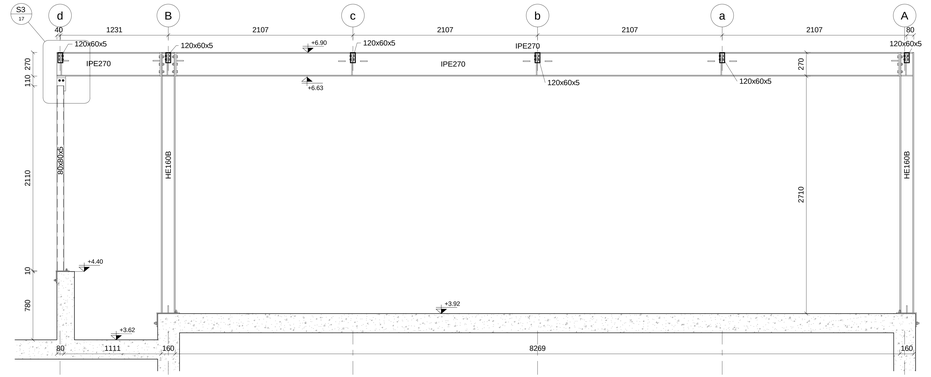


3 Jekleni okvir os II in III
M 1:20

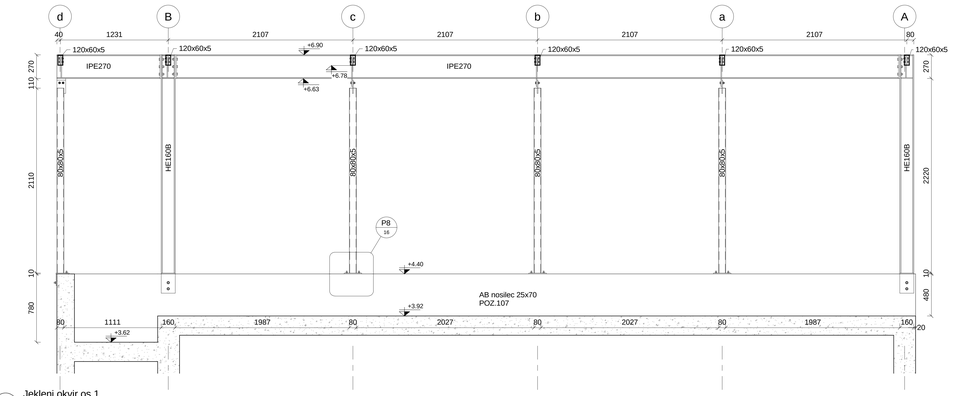


4 Jekleni okvir os 1
M 1:20




P1 Detajl 1 - Sidranje jeklenega stebra na AB ploščo
M 1:10




P2 Detajl 2 - Sidranje jeklenega stebra na AB ploščo
M 1:10




P3 Detajl 3 - Sidranje jeklenega stebra na AB ploščo os II in III
M 1:10




P4 Detajl 4 - Sidranje jeklenega stebra na AB ploščo os 1
M 1:10




P5 Detajl 2 - Sidranje jeklenega stebra na AB ploščo
M 1:10



P6 Detajl 6 - Sidranje fasadnega stebra na AB ploščo
M 1:10



P7 Detajl 7 - Stik fasadnega stebra na AB zidec
M 1:10



P8 Detajl 8 - Stik fasadnega stebra na AB nosilec
M 1:10

MATERIALI:

AB konstrukcije:
- temelji:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC2
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500
- plošče, nosilci, ostali vertikalni elementi:
  - Beton:
    - trdnostni razred C30/37
    - razred izpostavljenosti XC3
    - maksimalni faktor V/C 0,55
    - minimalna količina cementa 320 kg/m3
    - frakcija agregata 8/16
  - Armaturno jeklo: S 500

Opečna polnila:
- opečni modularni blok fbk > 15 N/mm2
- cementna malta razreda M8

Jeklena konstrukcija:
- konstrukcijsko jeklo S 275 J0
- vijaki, navojne palice in matice razreda 8.8

Lesena konstrukcija:
- masivni les C24

Opombe:
- dolžina preklopa >50Ø
- preklop mrež = 45 cm

ZAŠČITNI SLOJ BETONA:
- temelji a = 5 cm
- ostalo a = 3 cm

PREVERITI USKLAJENOST NAČRTOV Z NAČRTI ARHITEKTURE IN STROJNIH INSTALACIJ

EEP
projektiranje in svetovanje d.o.o.
Partizanska cesta 70, 6210 Sežana
tel. 040 848158

Investitor:	OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 26, 1330 Kočevje
Projekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZD KOČEVJE
Vrsta načrta:	**GRADBENE KONSTRUKCIJE**
Vsebina risbe:	JEKLENA KONSTRUKCIJA URGENCA - TLORISI IN PREČNI OKVIRJI
Faza:	PZI
Št. načrta:	SI 004/16
Merilo:	1:50, 1:20, 1:10

Odg. vodja proj.:	Robert Mašera, u.d.i.a., A-1137
Odg. projektant:	David Vesnaver, u.d.i.g. / G-2780
Projektant:	Marko Kramar, d.i.g.
Datum:	avgust 2019
Št. lista:	16

V/S = 840,0/1470,0= (1,23 m²)